



02 ΑΥΓ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 02 - 08 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 1575

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνο: 2131364032
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Κοινοποίηση:
1. Βουλευτή κ. Νικολόπουλο
Βουλή των Ελλήνων
2. Υπουργείο Δημοσίας Τάξης &
Προστασίας του Πολίτη
3. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
& Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
4. Υπουργείο Οικονομικών
5. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου
6. Υπουργείο Υγείας
7. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Οι υπ' αριθμ. 5143/09-07-2013, 5147/09-07-2013, 5169/09-07-2013, 5173/09-07-2013, 5177/09-07-2013 & 5196/09-07-2013 Αναφορές

Σε απάντηση των ανωτέρω Αναφορών, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, σχετικά με δημοσιεύματα εφημερίδας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 (Κεφάλαιο Β. Αναφορές) του Κανονισμού της Βουλής, «1. Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν στη Βουλή γραπτές αναφορές, **που περιέχουν αιτήματα ή παράπονα**. Οι αναφορές παρουσιάζονται από Βουλευτή ή παραδίδονται στον Πρόεδρο. 2. Οι αναφορές πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και την διεύθυνση εκείνων που τις υπογράφουν. 3. Οι Βουλευτές που επιθυμούν να υιοθετήσουν αναφορά την προσυπογράφουν κατά την κατάθεσή της ή το δηλώνουν κατά την ανακοίνωσή της στη Βουλή».

Με δεδομένο ότι οι εν λόγω Αναφορές που αναφέρονται σε δημοσιεύματα του Τύπου, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 125 του Κανονισμού της Βουλής, και ειδικότερα αυτές των παραγράφων 1 και 2, το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε αδυναμία να απαντήσει επ' αυτών μέσω της διαδικασίας του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

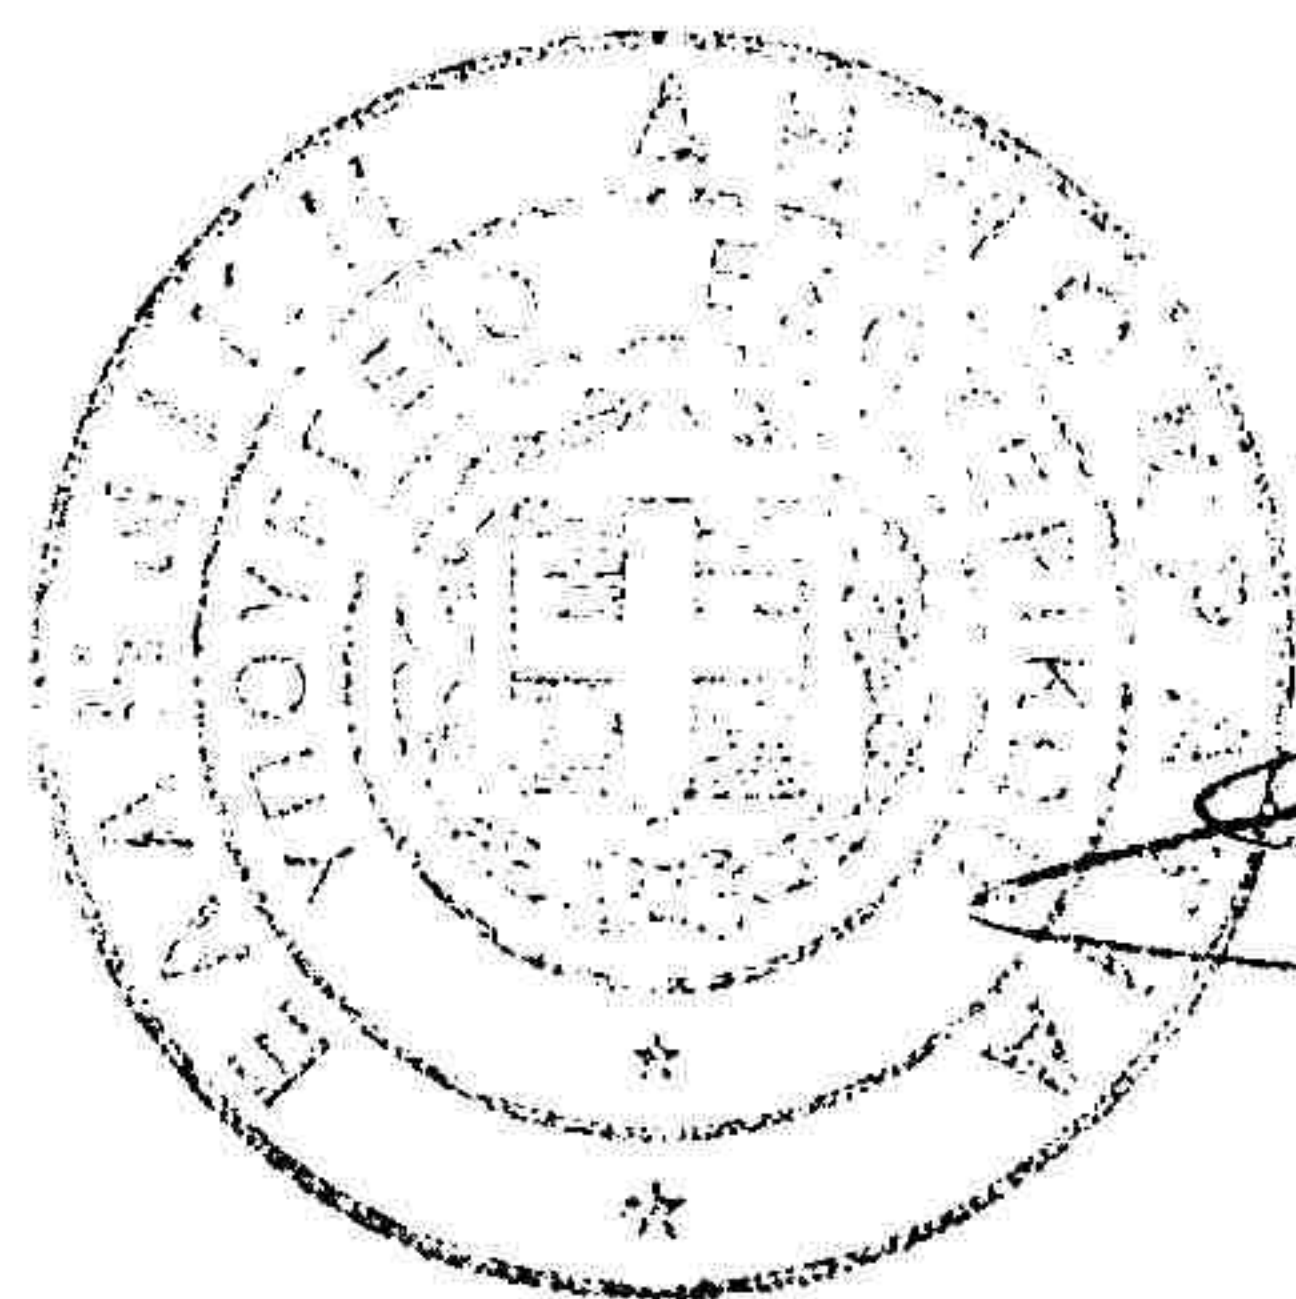

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου