



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι


115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

23.8.2013

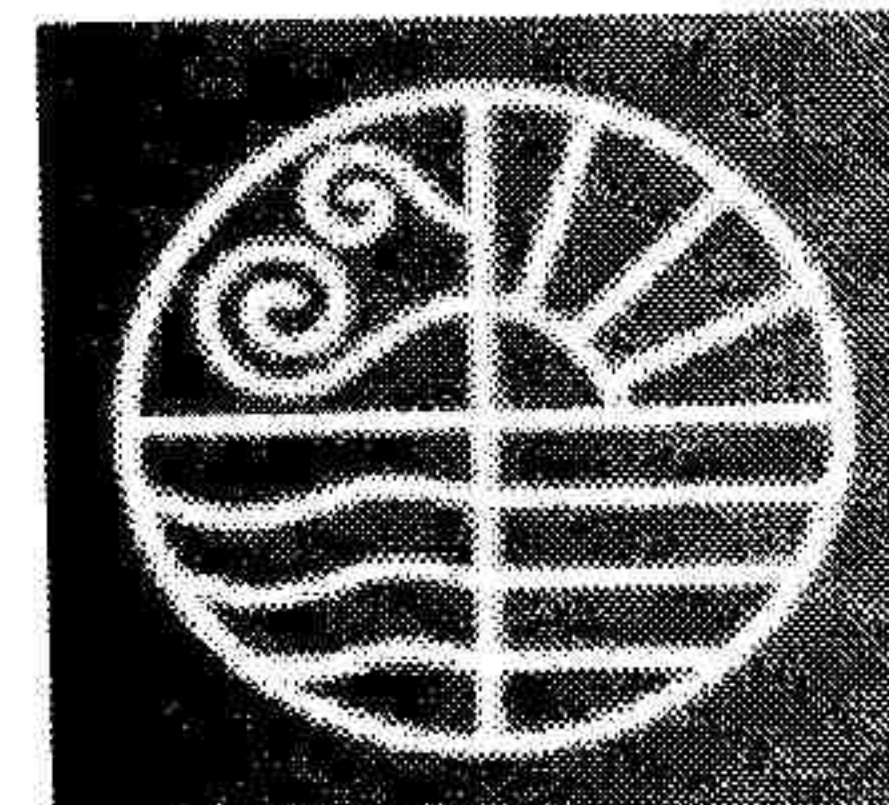

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός

Αθήνα 23-8-2013

Αρ.Πρωτ: 1896 β

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ. Δημήτρη Παπαδημούλη
2. Υπουργείο Διοικητικής Μετ/σης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Υπουργού

Θέμα: «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 60/30-07-2013 Αναφορά

Σε απάντηση της Αναφοράς με αρ. πρωτ. 60/30-07-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ.Δημήτρη Παπαδημούλη σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα που θίγεται θα διερευνηθεί από τις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ οι οποίες προγραμματίζουν έλεγχο (επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έγγραφα). Αναφορικά με τις απόψεις της ΔΕΗ Α.Ε. σας κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/169/15413/12-8-13 έγγραφο Δ/νσης Ηλεκτροπαραγωγής.

Συνημμένα:

- Το με α.π.2285/6-8-13 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
- Το με α.π.354/12-8-13 έγγραφο Συντ/κού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβ/κων Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ)
- Το με α.π. 184237/5-8-13 έγγραφο Δ/νσης ΕΑΡΘ
- Το με α.π. Δ5/ΗΛ/Α/ Φ6/169/15413/12-8-13 έγγραφο Δ/νσης Ηλεκτρ/γής με συν. έγγραφο ΔΕΗ Α.Ε.

Σελίδες απάντησης:1

Σελίδες συνημμένων:7

Σύνολο Σελίδων:8

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ






ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969420
Fax : 210-6969416

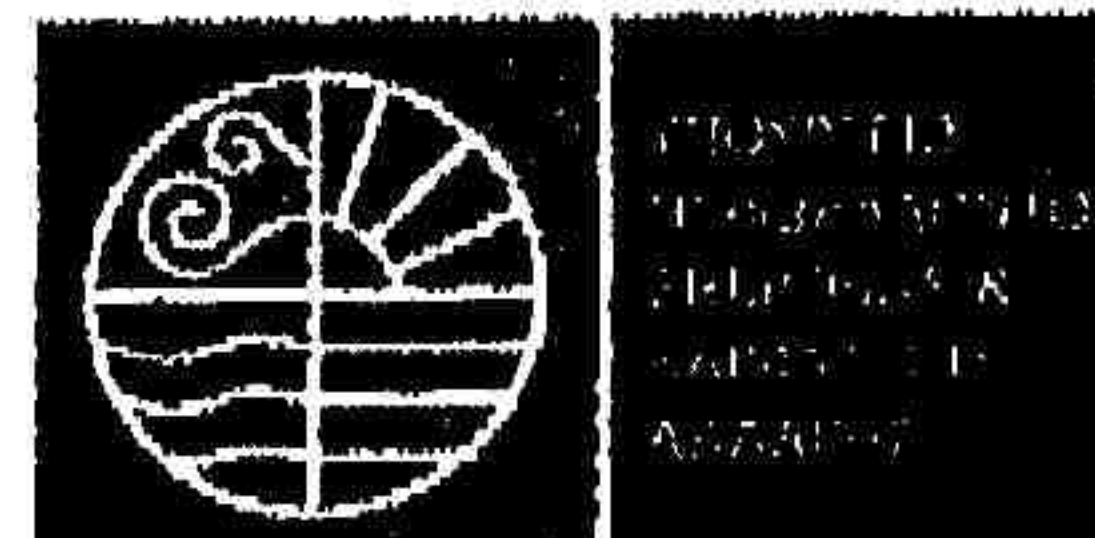

Αθήνα, 12-08-2013
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/169/15413

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής,
Γραφείο Υπουργού, Κοινοβουλευτικός
Έλεγχος
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 60/01-08-13 Αναφορά


Σε απάντηση της 60/01-08-13 Αναφοράς του βουλευτή κ. Δ. Παπαδημούλη, σας στέλνουμε
το ΓρΔ/2648/09-08-13 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε., το οποίο αναφέρεται στο θέμα.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
α.α.

Μ. Μανωλιός

Εσωτερική Διανομή:

- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής

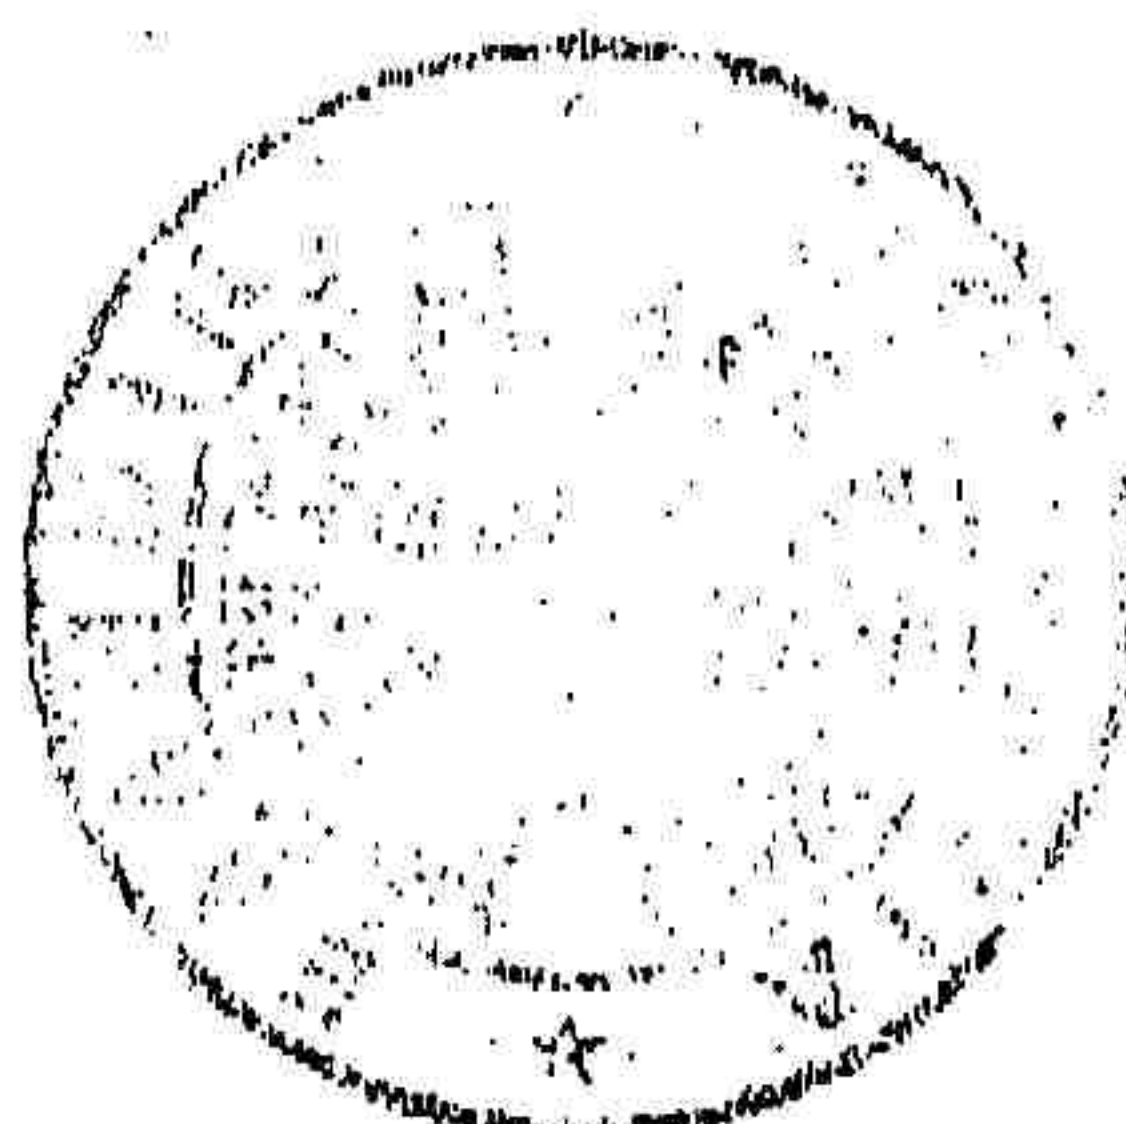

ΑΚΡΟΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η. ΜΑΖΤΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΗ



ΑΡ./ΗΜ.:ΓΡΔ/ 2648/9.8.2013

Προς:
κ. Γιάννη Μανιάτη
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη: Απάντηση στην υπ' αρ. 60/01.08.2013 Αναφορά του Βουλευτή, κου Δ. Παπαδημούλη για τον ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου.

Σχετικά: Η υπ' αρ. 60/01.08.2013 Αναφορά του Βουλευτή κου Δ. Παπαδημούλη

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της Αναφοράς υπ' αρ. 60/01.08.2013 του Βουλευτή κου Δ. Παπαδημούλη, για τη ρύπανση του λιμενίσκου Αγίου Νικολάου με πετρελαιοειδή από τον ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου λειτουργήσε ως το έτος 2000 με καύσιμο μαζούτ και στη συνέχεια με καύσιμο φυσικό αέριο.
2. Με την παύση της λειτουργίας του Σταθμού με καύσιμο μαζούτ ολοκληρώθηκε και το πρόγραμμα υπεδάφιας εξυγίανσης και αποκατάστασης που εφάρμοσε ο Σταθμός σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες (Σεπτέμβριος 2000). Στο πέρας του προγράμματος εξυγίανσης και αποκατάστασης οι αντλούμενες ποσότητες πετρελαιοειδών από το υπέδαφος του Σταθμού μηδενίστηκαν.
3. Το έτος 2001 παρατηρήθηκε ρύπανση από ποσότητες πετρελαιοειδών στον όρμο Αγίου Νικολάου, για την οποία το Λιμεναρχείο Πειραιά ζήτησε από τον ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου να λάβει άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση του προβλήματος.
4. Ο ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου ανταποκρινόμενος στην κλήση των Λιμενικών Αρχών και χωρίς να στοιχειοθετείται η υπαιτιότητα του Σταθμού, έλαβε συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα για την αποτροπή ενδεχόμενης ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής, όπως κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης λιμένα αλιέων και τοποθέτηση μόνιμων θαλασσιών φραγμάτων (έτη 2001-2002).
5. Το έτος 2002, οι παραμένουσες στον ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου ποσότητες αποθηκευμένου καυσίμου μαζούτ καταμετρήθηκαν και μεταφέρθηκαν στον ΑΗΣ Λαυρίου.
6. Ακολούθως, ο ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου προχώρησε στον καθαρισμό των δεξαμενών μαζούτ και του δικτύου διακίνησης καυσίμου και στη συνέχεια στην αποξήλωση αυτών (έτη 2002, 2003).
7. Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών είναι, ότι έκτοτε δεν υπάρχει πιθανή ενεργός εστία ρύπανσης στην περιοχή του Σταθμού, ενώ ελάχιστες περιστασιακές διαφυγές άγνωστης προέλευσης συγκρατούνται αμέσως και αποτελεσματικά από τα πλωτά φράγματα και απομακρύνονται με μέριμνο του Σταθμού.
8. Ο ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου, στο πλαίσιο του πιστοποιημένου κατά ISO 14001 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που διαθέτει, παρακολουθεί συστηματικά και εξακολουθεί να εφαρμόζει μέχρι και σήμερα προληπτικά μέτρα αποτροπής

Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα, Τηλ.: 210 523 4604, Fax: 210 524 1300, e-mail: a.zervos@dei.com.gr



θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή, παρ'ότι (όπως προαναφέρθηκε) δεν υπάρχει πλέον πιθανή ενεργός εστία ρύπανσης στην περιοχή από τις δραστηριότητές του.

9. Επισημαίνεται, ότι η Επιχείρηση ήδη επεξεργάζεται τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την εκπόνηση της Βασικής Έκθεσης (baseline report) του ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου, βασισμένη στο πρόσφατα εκδοθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτο Σχέδιο Κατευθυντήριας Οδηγίας (European Commission Guidance concerning baseline reports under Article 22(2) of Directive 2010/75/EU on industrial emissions, Draft 17 June 2013), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού άρθρου 22 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ για τις Βιομηχανικές Εκπομπές. Υπενθυμίζεται ότι η Βασική Έκθεση θα περιέχει πληροφορίες για την κατάσταση του εδάφους, υπεδάφους και των υπογείων υδάτων σχετικά με ενδεχόμενη ρύπανση από επικίνδυνες ουσίες.

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις υποχρεούνται να υποβάλουν την εν λόγω Βασική Έκθεση την επόμενη φορά που θα αιτηθούν τροποποίηση/ανανέωση της ΑΕΠΟ τους μετά την 07^η Ιανουαρίου 2014.

Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο όρμος του Αγίου Νικολάου Κερατσινίου και που επιβεβαιώνεται από πρόσφατη αυτοψία της Αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα και την υπευθυνότητα, με την οποία η ΔΕΗ Α.Ε. αντιμετωπίζει τα περιβαλλοντικά ζητήματα, σεβόμενη απολύτως τόσο το περιβάλλον, όσο και την τοπική κοινωνία.

Με τιμή,

ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Κοινοποιήσεις:

ΥΠΕΚΑ:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Κ. Μαθιαυδάκη
- Γεν. Δ/ση Ενέργειας, Δ/ση Ηλεκτροπαραγωγής
- Δ/ση Οργάνωσης/ Τμήμα Νομοθ. Συντονισμού & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Χαλκακονδύλη 30, 104 32 Αθήνα, Τηλ.: 2105234604, Fax: 2105241300, e-mail: a.zervos@dei.com.gr



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β'**

Ταχ. Δ/ση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας :115 23
Πληροφορίες :Ελ. Γλύπη
Αρ. Τηλεφώνου :210 8701910
Αρ. Τηλεομοιοτ. :210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/ση :e.glipti@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας :Αδιαβάθητο
Αθήνα, 06/08/2013
Αριθ. Πρωτ. 2285
Βαθμός :κοινό
Προτεραιότητας

ΠΡΟΣ:

✓ ΥΠΕΚΑ
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα


ΚΟΙΝ.:

Θέμα: Αναφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δ. Παπαδημούλη με θέμα: Διαρκές έγκλημα κατά του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας στη θέση «Λιμανάκι Αγ. Νικολάου» στο Κερατσίνι.

- Σχετ.**
1. Το άρθρο 9 του Ν.2947/2001, όπως ισχύει σήμερα.
 2. Το άρθρο 28 του Ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 4042/2012.
 3. Το άρθρο 8 του Ν. 4042/2012, περί ειδικών Δικονομικών Διατάξεων.
 4. Το άρθρο 38 του Ν. 3710/2008 που τροποποιεί τις αρμοδιότητες των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, βάσει του άρθρου 5 παρ. 4.α. του Ν. 3074/2002.
 5. Η υπ. αριθ.ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ 2111/19.07.2013 Καταγγελία του Δημάρχου Κερατσινίου
 6. Το υπ. αριθ.1896/Β/238/1.08.2013 έγγραφο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Γραφείου Υπουργού ΠΕΚΑ με το οποίο μας διαβιβάζεται η υπ. αριθ. 60/30.07.2013 Αναφορά του Βουλευτή κ. Δ. Παπαδημούλη προς τη Βουλή των Ελλήνων

Σας ενημερώνουμε ότι στις 19.07.2013 περιήλθε στην Υπηρεσία μας η υπ. αριθ. (5) σχετ. καταγγελία του Δημάρχου Κερατσινίου με θέμα: « Ένα διαρκές έγκλημα κατά του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας στη θέση « Λιμανάκι Αγ. Νικολάου» στο Κερατσίνι, από την συνεχή διαρροή πετρελαιοειδών και καταλοίπων αυτών, από το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Κερατσινίου».

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα του θέματος, προέβη σε ένταξη της εν λόγω καταγγελίας στον άμεσο μηνιαίο προγραμματισμό της. Ως εκ τούτου έχει προγραμματισθεί Έλεγχος-Επιθεώρηση τήρησης περιβαλλοντικών όρων και κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην ΔΕΗ Κερατσινίου, εντός του προσεχούς Σεπτεμβρίου.

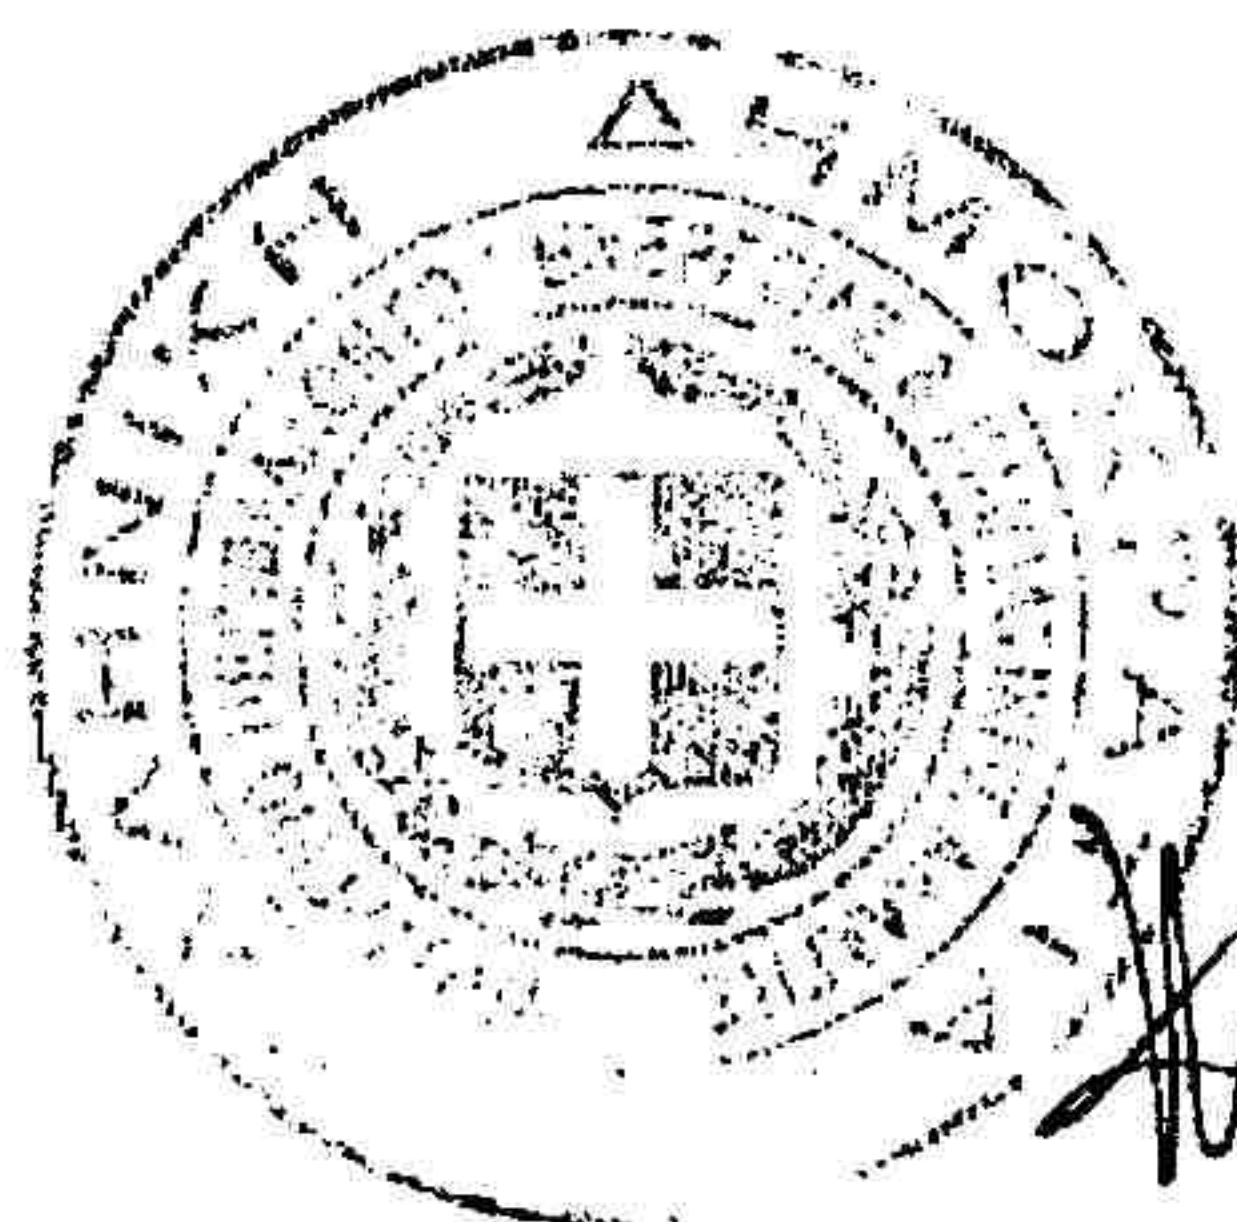

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΛΑΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Η Τομεάρχης

Γ. Κοτίνη

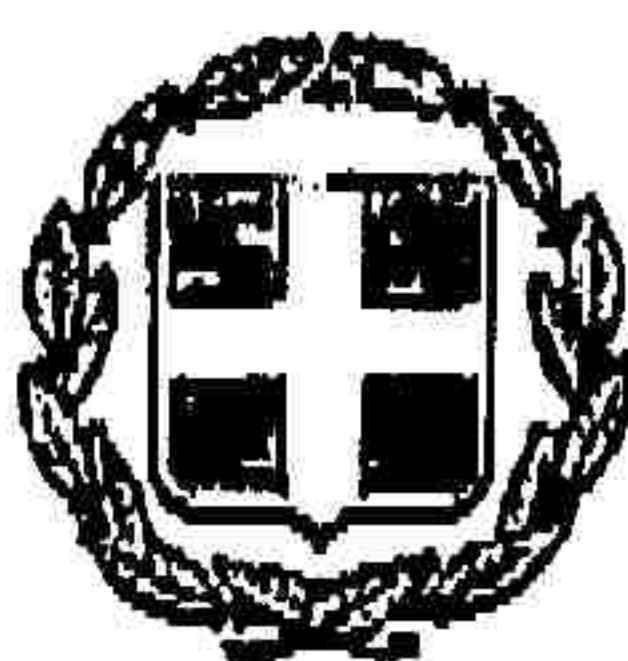

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Αθήνα, 5/8/2013

Αριθ. πρωτ.:184237

ΠΡΟΣ:

Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17
115 23 ΑΘΗΝΑ

Ταχ.Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ.Κώδικας: 112 51 Αθήνα
TELEFAX : 210 8646939
Πληροφορίες: Α. Τσακίρακη
Τηλέφωνο : 210 8665998

ΘΕΜΑ: Αναφορά του βουλευτή κ. Δ. Παπαδημούλη σχετικά με την διαρροή πετρελαιοειδών από τον ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου της ΔΕΗ στο Κερατσίνι

ΣΧΕΤ: Το υπ' αρ. 1896/Β/238/1-8-13 έγγραφο του Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με συνημμένη την υπ' αρ. 60/30-7-13 αναφορά του βουλευτή κ. Δ. Παπαδημούλη

Απαντώντας στην αναφορά με αριθμό 60 που κατατέθηκε στις 30-7-13 από το βουλευτή κ. Δ. Παπαδημούλη και περιοριζόμενοι σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την υπ' αρ. πρ.168785/26.8.2011 Απόφαση ΕΠΟ της Υπουργού ΠΕΚΑ εγκρίθηκε η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου με καύσιμο φυσικό αέριο. Όπως ορίζεται σ' αυτήν οι παλαιές δεξαμενές πρώην αποθήκευσης μαζούτ, χρησιμοποιούνται πλέον για τη συλλογή των παραγομένων από τους λέβητες του ΑΗΣ, υγρών αποβλήτων (νερά στρατσώνας, εκκινήσεων κλπ.). Το ενδεχόμενο ρύπανσης του υπεδάφους του ΑΗΣ από διαρροές πετρελαιοειδών κατά το παρελθόν, που ο ΑΗΣ χρησιμοποιούσε καύσιμο μαζούτ, θα διερευνηθεί άμεσα.




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

N. ΜΑΝΑΛΗΣ

A. ΔΑΜΗ

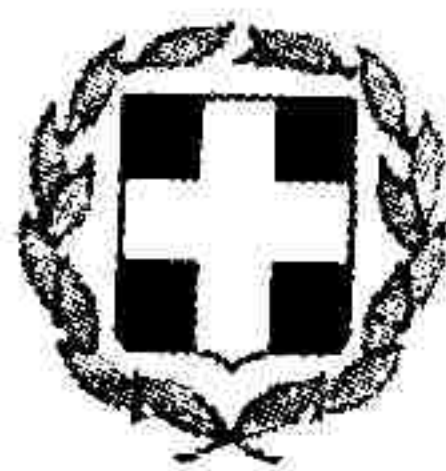

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης
Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ)


Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119

101 92 Αθήνα

Τηλ.: 210 6974731

Fax: 210 6969708

email: dimitriadouo@eka.ypeka.gr

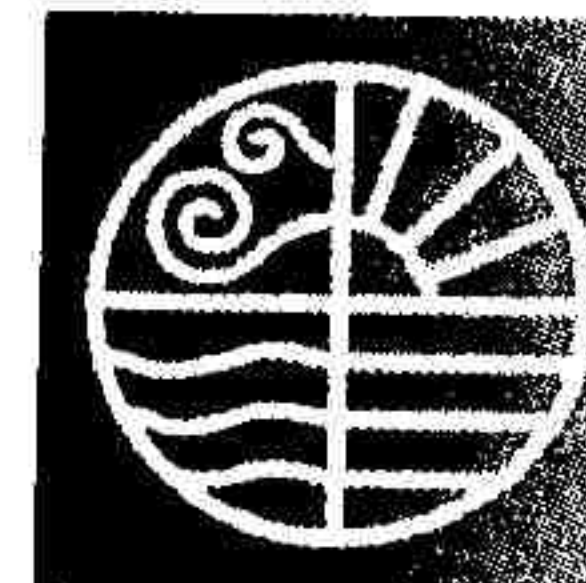

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Αθήνα, 12/08/2013

Αρ. Πρωτ. 354

Προς: 1 ΥΠΕΚΑ

Γραφείο Υπουργού

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα

Fax: 210 6429137

Κοιν: 1.ΥΠΕΚΑ

1.1 Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών

Περιβάλλοντος

Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα

1.2. Δ/ΝΣΗ ΕΑΡΘ

Τμ. Βιομηχανιών

Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

2.1 Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού

Σχεδιασμού

2.2 ΠΕΑΠΖ

Μεσογείων 239, 11525 Αθήνα

15451

Θέμα: Απάντηση σε αναφορά του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δ. Παπαδημούλη με θέμα:
Διαρκές έγκλημα κατά του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας στη θέση
«Λιμανάκι Αγ. Νικολάου στο Κερατσίνι»


Σχετικά: α) Το με αρ. πρωτ. 1896/Β/238/01-08-2013 έγγραφο Βουλής του Γραφείου Υπουργού/
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 354/07/08/2013)
β) Το με αρ. πρωτ. 184252/05-08-2013 έγγραφο του Τμ. Βιομηχανιών της Δ/σης Ε.Α.Ρ.Θ. (α. π.
ΣΥΓΑΠΕΖ 351/06-08-2013)
γ) Το Προεδρικό Διάταγμα 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση
των ζημιών στο περιβάλλον-εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004» όπως ισχύει (ΦΕΚ 190 Α')

Το ΣΥΓΑΠΕΖ (ή η αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης) προβαίνει στον καταλογισμό της περιβαλλοντικής ευθύνης
στον υπεύθυνο φορέα εκμετάλλευσης καθώς και στον προσδιορισμό δράσεων για την πρόληψη
ή/και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του (γ)
σχετικού Π.Δ/τος.

Σε απάντηση του α) σχετικού, και κατόπιν διερεύνησης του αρχείου της υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει υποβληθεί στο ΣΥΓΑΠΕΖ από φυσικό ή νομικό πρόσωπο βάσει του αρ. 13 του Π.Δ. 148/2009, κανένα αίτημα ανάληψη δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς λόγω διαρροής πετρελαιοειδών στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο του ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου στο Κερατσίνι.

Η Υπηρεσία μας θα διερευνήσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής την εν λόγω αναφορά δεδομένου ότι α) έχει ενταχθεί στον μηνιαίο προγραμματισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, η διενέργεια επιθεώρησης στον ΑΗΣ Κερατσινίου και βάσει των αποτελεσμάτων θα εξεταστεί η υπαγωγή ή μη σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης και β) η αρμόδια Δ/ση ΕΑΡΘ μέσω της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της εν λόγω δραστηριότητας έχει επιβάλλει ως όρο στην ΔΕΗ την υποβολή Τεχνικής Έκθεσης σχετικά με την πρόκληση τυχόν ρύπανσης του υπεδάφους από πετρελαιοειδή και αναμένουμε την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της τεχνικής αυτής έκθεσης.

Η Προϊσταμένη του ΣΥΓΑΠΕΖ

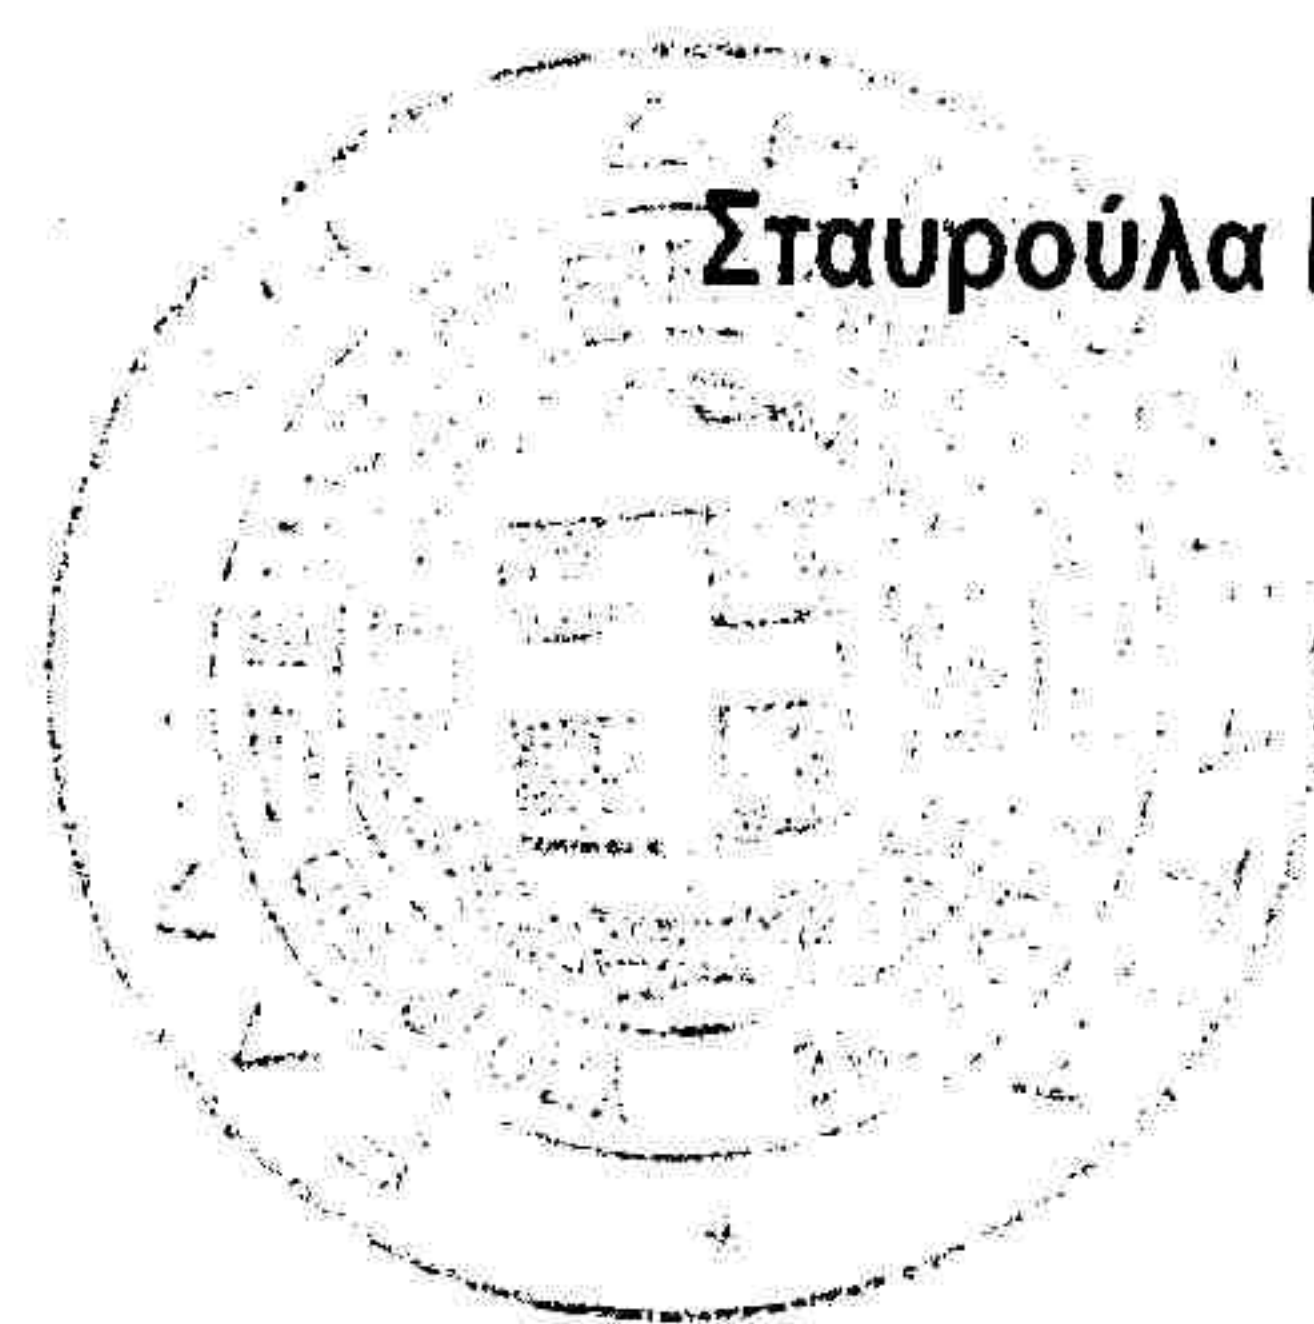

Σταυρούλα Πουλή

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΓΡΟΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΑΞΗΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΣΥΓΑΠΕΖ)

ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ

ΗΠΘ:ΔΗ/ ΜΙΑΤΤΙΑΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Αρχείο ΣΥΓΑΠΕΖ
- Ο. Δημητριάδου