




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

07 ΑΥΓ. 2013

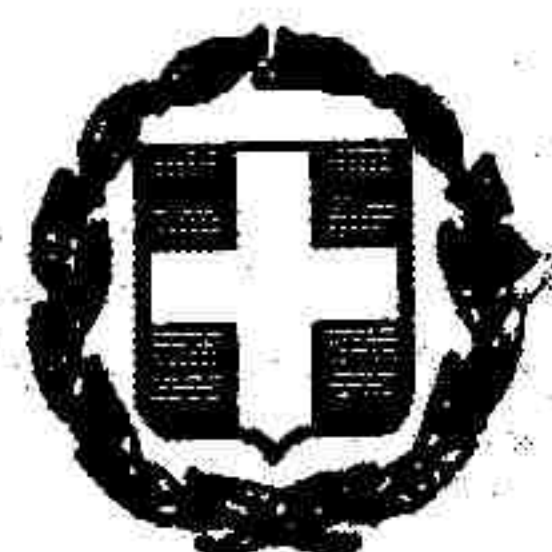

Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 31/07/ 2013
Αρ.Πρωτ: 1703 β

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Γιώργο Λαμπρούλη
 - Ελένη Γερασιμίδου
 - Θεοδόση Κωνσταντινίδη
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 11309/03-06-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 11309-03-6-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. κ. Γιώργο Λαμπρούλη, Ελένη Γερασιμίδου και Θεοδόση Κωνσταντινίδη και μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 1110/21-6-13 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 106086/1-7-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»/ΥΠΕΚΑ, καθώς επίσης και το υπ' αριθμ. 190736/12-7-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ, όπως και με το αρ.πρωτ. 169016/28-6-13 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι αναφορικά με τα ζητήματα που τίθενται έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας.

Συνημμένα:

- Το α.π. 106086/1-7-13 έγγραφο ΕΠΠΕΡΑΑ/ΥΠΕΚΑ (σελ.1)
- Το α.π. 190736/12-7-13 έγγραφο Δ/σης ΠΔΥΠ/ΕΓΥ /ΥΠΕΚΑ (σελ.2)
- Το α.π.169016/28-6-13 έγγραφο ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων:5

Σύνολο Σελίδων: 6

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

✓ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Β'**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Α. Σαργιάνου
Τηλέφωνο : 210 6417704
F.A.X. : 210 6430625

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

FAX: 210 6429137

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013

Α.Π.: 169016

ΠΡΟΣ

ΥΠΕΚΑ

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 Αθήνα

Θέμα : Απάντηση σε Ερώτηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ
(κ.Λαμπρούλης, κα Γερασιμίδου, κ.Κωνσταντινίδης) με θέμα: «Ακατάλληλο
νερό στην κοινότητα Φύλλου του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας».

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 1703/Β/197/26-6-2013 έγγραφό σας με συνημμένη την υπ' αριθ.
11309/3.06.13 Ερώτηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ (Α.Π. ΕΥΠΕ
169016/27-6-13).

I. Απαντώντας στην Επίκαιρη Ερώτηση του θέματος, διευκρινίζεται καταρχάς ότι η Υπηρεσία μας είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, όχι όμως και για την ανάληψη της πρωτοβουλίας υλοποίησης τους, ήτοι για ενέργειες όπως: μελέτη, αδειοδότηση, χρηματοδότηση, κατασκευή τους κλπ, τις οποίες οφείλουν να αναλάβουν οι φορείς που εκ του νόμου είναι αρμόδιοι προς τούτο.

II. Στα πλαίσια των ως άνω αρμοδιοτήτων, σας γνωρίζουμε ότι όπως προκύπτει από τον έλεγχο στο ηλεκτρονικό αρχείο της Υπηρεσίας μας, δεν έχει υποβληθεί έως σήμερα μελέτη, που να αφορά στην ύδρευση της κοινότητας Φύλλου του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου. Όσον αφορά όμως έργα που σχετίζονται με το φράγμα Σμοκόβου προέκυψαν τα ακόλουθα:

1. Για το φράγμα Σμοκόβου και τα συναφή του έργα έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) με Α.Π.: 22978/17-5-1996, της οποίας η ισχύς ανανεώθηκε έως και τις 30-9-2012 με την ΚΥΑ με Α.Π. οικ.140245/28-5-2009.
2. Για την προσωρινή υδροδότηση από το φράγμα Σμοκόβου των αρδευτικών δικτύων των Νομών Καρδίτσας, Λάρισας και Φθιώτιδας, έχει εκδοθεί η ΚΥΑ ΕΠΟ με Α.Π.: 133115/9-5-2003, της οποίας η ισχύς έληξε στις 30-9-2012.
3. Ο Φάκελος Ανανέωσης της ισχύος της ΚΥΑ ΕΠΟ του έργου της προηγούμενης παραγράφου υποβλήθηκε στις 26-6-2012 στην Υπηρεσία μας, επιστράφηκε όμως με το με Α.Π.: 199995/9-7-2012 έγγραφό της στο φορέα του έργου (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων ΥΠΥΜΕΔΙ), προκειμένου να υποβληθεί στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, στην οποία έχει πλέον περιέλθει η σχετική αρμοδιότητα.


III. Συμπερασματικά, από τον έλεγχο στο ηλεκτρονικό αρχείο της Υπηρεσίας μας δεν διαπιστώθηκε κάποια εκκρεμότητα από πλευράς της, όσον αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου συναφούς με τα αναφερόμενα στην Ερώτηση των κ.Βουλευτών.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ
ΕΠ. ΤΟΛΕΡΗΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β΄
4. Α. Σαργιάνου
5. Β. Πάτση

βδ\C:\ΥΠΕΗΟΔΕ\Vouli\169016-13.doc

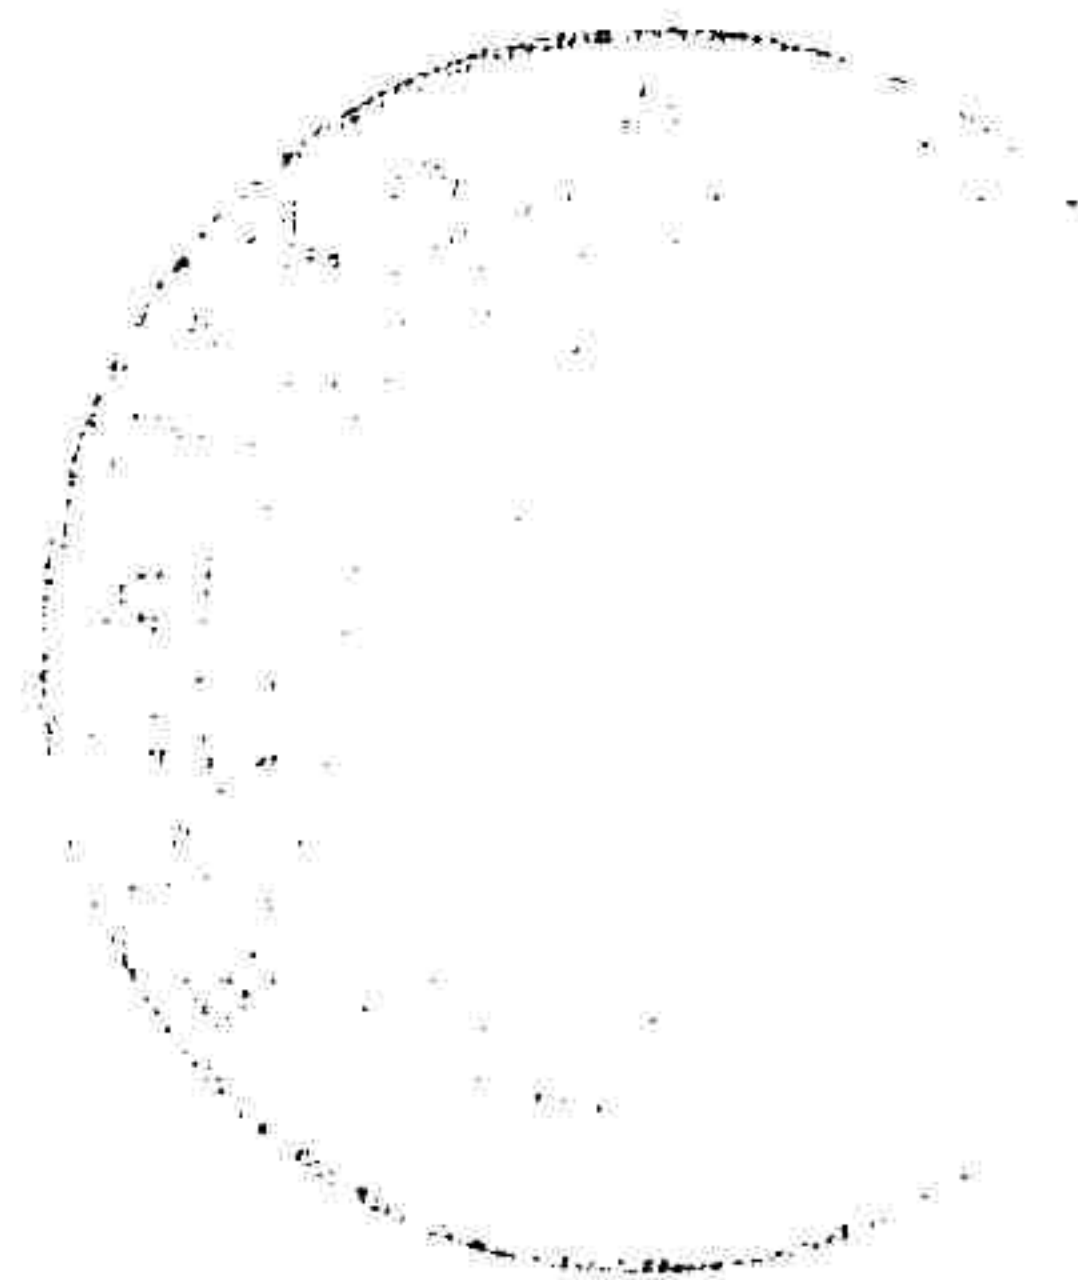

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΨΑΪΛΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα
Πληρ.: Μ. Χατζηγιάννη
Τηλ.: 210-6931299
Fax: 210-6994355

Αθήνα, 12 - 7 - 2013
Αρ. πρωτ.: 190736

Προς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
(επί σχετ.1703/Β/197/26-6-2013)

ΘΕΜΑ: « Ύδρευση Κοινότητας Φύλλου Δήμου Παλαμά ΠΕ Καρδίτσας »

Σχετ.: Η υπ' αριθμόν 11309/3-6-2013 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων (αρ. πρωτ. ΕΓΥ 190736/11-7-2013).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 11309 Ερώτησης που κατατέθηκε στις 3-6-2013 στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Γ. Λαμπρούλη, Ε. Γερασιμίδου και Θ. Κωνσταντινίδη και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Η Υπηρεσία μας, ανέθεσε, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό, την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007.

Το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, το οποίο εκπονήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007 , βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο έγκρισής του αφού ενσωματώθηκαν όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που προήλθαν από τη μακρά διαβούλευση στην οποία ετέθη το Προσχέδιο Διαχείρισης καθώς και από τη διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου. Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης της ΣΜΠΕ, προβλέπεται σύμφωνα με το Ν.3199/2003 η έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων εντός του τρέχοντος μηνός.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι του Σχεδίου, θα πρέπει μετά την έγκρισή του να υλοποιηθεί το προτεινόμενο από το Σχέδιο Διαχείρισης Πρόγραμμα Μέτρων, το οποίο περιέχει βασικά και συμπληρωματικά μέτρα. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ σαν βασικά μέτρα ορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για την προστασία των υδατικών οικοσυστημάτων. Τα βασικά μέτρα στην πλειοψηφία τους αποτελούν προληπτικές ενέργειες ώστε να εξασφαλισθεί ο έλεγχος της ρύπανσης στην πηγή μέσω του καθορισμού οριακών τιμών εκπομπών και περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων.

Το εν λόγω Σχέδιο Διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικά Προγράμματα Μέτρων και Προγράμματα Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων, περιέχει όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και εκτιμήσεις που είναι απαραίτητα για την προστασία και διαχείριση των υδάτων. Ειδικότερα, για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης τα

Προγράμματα Μέτρων περιλαμβάνουν Βασικά Μέτρα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ περί των υδάτων που χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου ύδατος, περιλαμβανομένων: (α) μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού ώστε να μειωθεί το επίπεδο επεξεργασίας καθαρισμού του για την παραγωγή πόσιμου νερού, (β) μέτρων για τον έλεγχο απόληψης επιφανειακού και υπόγειου νερού και (γ) μέτρων για ελέγχους, περιλαμβανομένης και της απαίτησης για αδειοδότηση τεχνικού εμπλουτισμού των υδροφορέων.

Επιπλέον η Δ/ση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβλέπει την εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για τις Περιφερειακές Ενότητες εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητας της και αφορούν την εφαρμογή απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στη χρήση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων αρμοδιότητάς τους.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η υλοποίηση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και η χρηματοδότησή τους δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού και η εφαρμογή των διατάξεων της Υγειονομικής Διάταξης Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/2001) ανήκουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του οικείου Δήμου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



Εσωτ. Διανομή

- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Χρον. Αρχείο
- Θεματικός Φάκελος (Φ10)
- Μ. Χατζηγιάννη

Μ. ΓΚΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ. ΚΩΤΣΑΚΗ

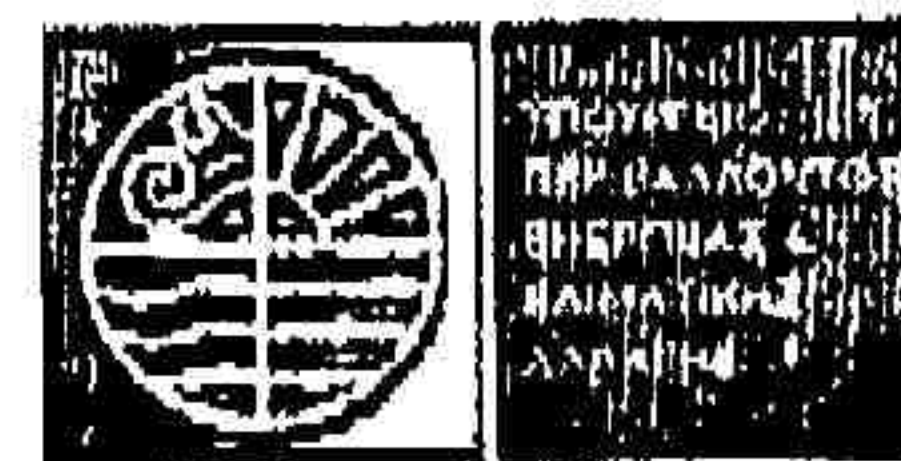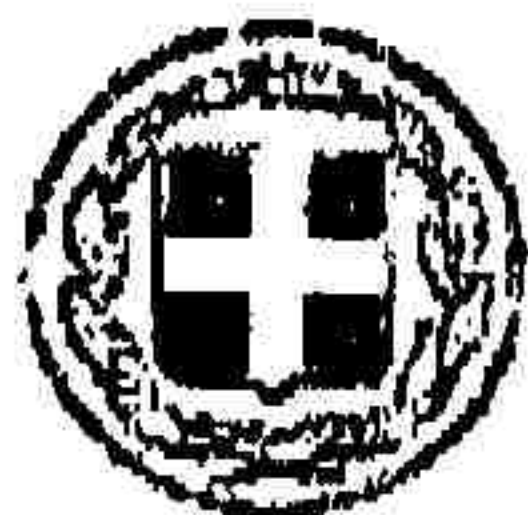

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΜΟΝΑΔΑ Α' - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
& ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αθήνα, 01.07.2013

Αρ. πρωτ.: 106086

Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34
Ταχ. Κωδ.: 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Α.Δημοπούλου
Τηλ.: 213-214 2 222
Fax: 210-69 20 437
E-mail: a.dimopoulou@mpou.gr
Web: www.epperaa.gr

Προς: ΥΠΕΚΑ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Κοιν.:

ΘΕΜΑ: «Ακατάλληλο νερό στη κοινότητα Φύλλου του Δήμου Παλαμά
Καρδίτσας»

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 1703/Β/197/26-06-2013 έγγραφο του Γραφείου
Υπουργού (Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου), το οποίο αφορά στην με
αρ. πρωτ. 11309/03.06.2013 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και της Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Γ. Λαμπρούλη, Ε. Γερασιμίδου και Θ.Κωνσταντινίδη και όσον αφορά στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα εξής :

Η Πράξη «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ » εντάχθηκε στο Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό MIS 352504 με την με αριθ. πρωτ. οικ 174810/16.12.2011 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ και θα εξυηρηθή τις ανάγκες ύδρευσης των ακόλουθων 39 οικισμών των Κολλικρατικών Δήμων Καρδίτσας, Σοφάδων και Παλαμά: ΑΣΗΜΟΧΩΡΙ, ΑΧΛΑΔΕΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, ΛΕΟΝΤΑΡΙ, ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ, ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑ, ΖΑΪΜΙΟ, ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟ, ΠΑΛΙΟΥΡΙ, ΚΕΔΡΟΣ, ΛΟΥΤΡΟ, ΑΣΤΡΙΤΣΑ, ΗΛΙΑΣ, ΙΤΕΑ, ΛΕΥΚΗ, ΟΡΦΑΝΑ, ΠΕΤΡΙΝΟ, ΣΥΚΕΑΙ, ΦΥΛΛΟ, ΚΥΨΕΛΗ, ΠΥΡΓΟΣ ΚΙΕΡΙΟΥ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΛΟΧΟΣ, ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ, ΚΟΣΚΙΝΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ, ΑΜΠΕΛΟΣ, ΑΝΩΓΕΙΟ, ΓΕΦΥΡΙΑ, ΔΑΣΟΧΩΡΙ, ΚΑΠΑΔΟΚΙΚΟ, ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ, ΜΟΣΧΟΛΟΥΡΙ, ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ, ΣΟΦΑΔΕΣ και ΦΙΛΙΑ. Ο συνολικός πληθυσμός σχεδιασμού των έργων για την 20ετία (Α' φάση) είναι 45.000 κάτοικοι και για την 40ετία (Β' φάση) 55.000 κάτοικοι. Το έργο είναι σε φάση κατασκευής.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Α.Α." ΕΣΠΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ

