


22 ΑΥΓ. 2013

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

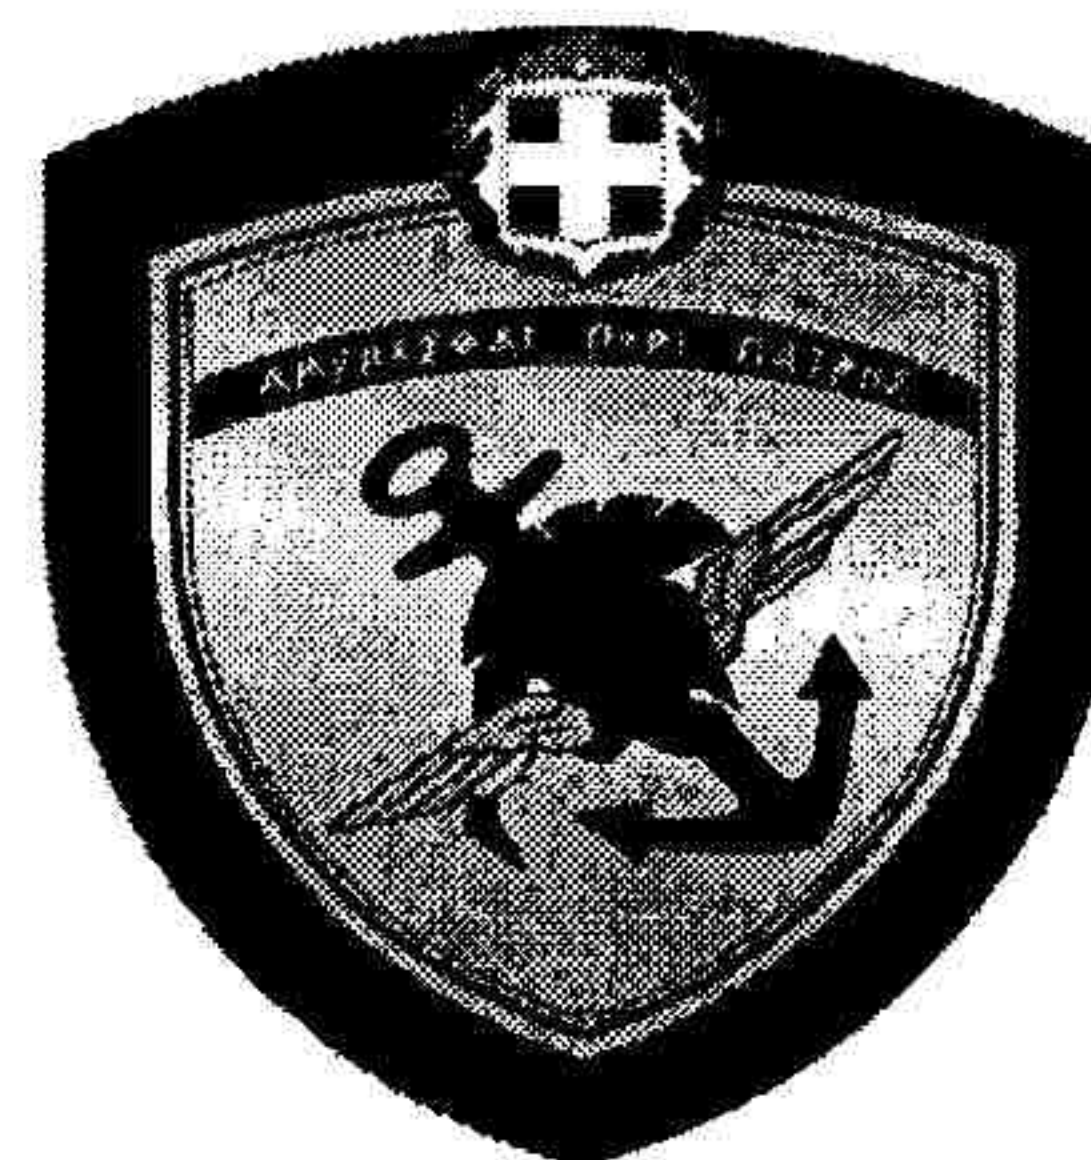

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τηλέφωνο 2106598285-282, Fax 2106552035

e-mail: nomgkbe@mod.mil.gr

Φ.900α/9705/13445

Σελίδες: Δύο (02)

Αθήνα, 22^α Αυγούστου 2013

ΚΟΙΝ.: –Βουλευτή κα Ελένη Ζαρούλια
–ΥΠΕΘΑ /Γραφείο Υ.ΕΘ.Α
–ΥΠΕΘΑ /Γραφείο ΑΝ.Υ.ΕΘ.Α
–ΥΠΕΘΑ /Γραφείο ΥΦ.ΕΘ.Α
–ΥΠΕΘΑ / Νομικό Γραφείο/
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
–ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/
Γραφείο Υπουργού
–ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟ-
ΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/Γραφείο Υπουργού

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 392/31-07-2013 της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε η Βουλευτής κα Ελένη Ζαρούλια με θέμα «Τραγικές ελλείψεις αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μου και κατά το μέρος που αφορά το ΥΠ.ΕΘ.Α, τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το ΦΕΚ1262Β/24 Μαΐ 2013 αποφασίστηκε η εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) του Υπουργείου Ανάπτυξης της προμήθειας ανταλλακτικών τα οποία προορίζονται για τις επισκευές των μη μαχητικών αεροσκαφών (Α/Φ) και ελικοπτέρων (Ε/Π) της Πολεμικής Αεροπορίας, έως την 31-12-2014. Μετά την ως άνω εξαίρεση οι προμήθειες ανταλλακτικών για την τεχνικοεφοδιαστική υποστήριξη του στόλου των υπόψη Α/Φ διενεργούνται έγκαιρα από τους αρμόδιους φορείς της Π.Α, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας (ΠΔ 118/07, ΠΔ 60/07).

Λόγω της μακροχρόνιας χρήσης των Α/Φ CL-215, παρουσιάζεται αυξημένος αριθμός βλαβών έναντι των Α/Φ CL-415. Ωστόσο η Π.Α, με τη συνδρομή της Ε.Α.Β ΑΕ, καταβάλλει προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των εμφανιζόμενων βλαβών και τη διατήρηση της διαθεσιμότητας των

Α/Φ στα επιθυμητά επίπεδα, προκειμένου να συνδράμει αποτελεσματικά στην επιτήρηση και έγκαιρη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και στην προστασία του δασικού και γεωργικού πλούτου της χώρας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΔΑΒΑΚΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

