



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 09/08/ 2013
Αρ.Πρωτ: 1860 Β

14 ΑΥΓ. 2013

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κ.
Νίκο Νικολόπουλο

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 5339 /23-7-2013 Αναφορά

Σε απάντηση της Αναφοράς με αρ. πρωτ. 5339/23-7-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ.Νικόλαο Νικολόπουλο, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 657/1-8-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας /ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:

- Το α.π. 657/1-8-13 έγγραφο ΕΥΕΕ/ΥΠΕΚΑ (σελ 3)

Σελίδες απάντησης:1

Σελίδες συνημμένων:3


Σύνολο Σελίδων:4

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

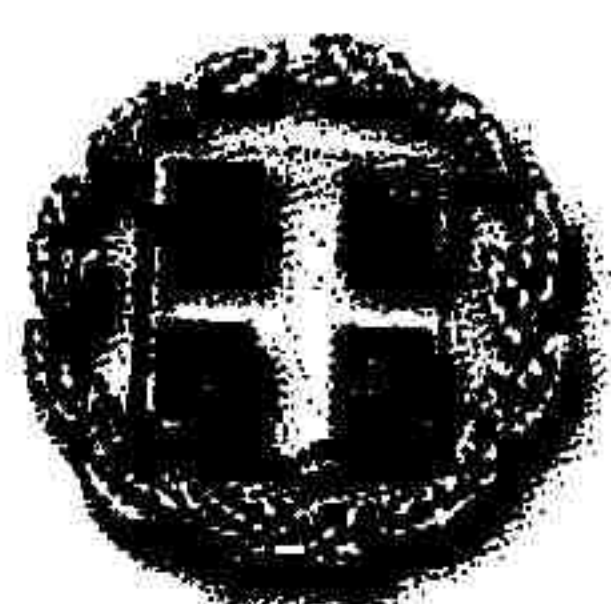

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2013
Αρ. πρωτ.: 657

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 101 92 Αθήνα
Πληροφορίες: Μαργαρίτα Πετρολιάγκη
Τηλέφωνο: 210 6969202
E-mail: petroliagim@eka.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17 Αμπελόκηποι
115 23 Αθήνα
Τηλ: 210 64.00.015

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθ. 5339/23.07.2013 Αναφορά του Βουλευτή κ. Νικόλαου Νικολόπουλου.

Σε απάντηση της παραπάνω Αναφοράς, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι :

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 4 του ΠΔ.72/2010 «Συγκρότηση, διοικητική - οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)» (ΦΕΚ Α' 132), η ΕΥΕΠΕΝ προέβη σε έλεγχο σαράντα ένα (41) Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων που είχαν υποβληθεί και καταχωρηθεί στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων, από την Ενεργειακή Επιθεωρήτρια κα Χρυσάνθη Λεβεντάκη. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν παραβάσεις των κείμενων διατάξεων κατά την έννοια του άρθρου 8 του ΠΔ 100/2010 (ΦΕΚ Α' 177) «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» (ΦΕΚ Α' 177).

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι η προαναφερόμενη Ενεργειακή Επιθεωρήτρια:

α) διενέργησε ενεργειακές επιθεωρήσεις σε δέκα (10) κτίρια του τριτογενούς τομέα (καταστήματα και γραφεία), παραβιάζοντας τις κείμενες διατάξεις, αφού ως Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης έχει το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1.2 του ΠΔ 100/2010 (ΦΕΚ Α' 177),

β) υπέβαλε και ανέγραψε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί σαράντα ένα (41) ΠΕΑ, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η συνολική ενεργειακή κατανάλωση των υπό εξέταση κτιρίων και να μην τηρείται η αξιοπιστία των επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων.

γ) εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά καθήκοντα και τις συμβατικές της υποχρεώσεις,

Κατόπιν αυτών, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, ήτοι συντάχθηκε η υπ' αριθμ. οικ.108/11-2-3013 Έκθεση Ελέγχου, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. οικ.109/11-2-2013 έγγραφο της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ στην Ενεργειακή Επιθεωρήτρια, μαζί με πρόσκλησή της σε ακρόαση, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις της.

Μετά την ακρόαση της Ενεργειακής Επιθεωρήτριας, συντάχθηκε η υπ' αριθμ. οικ. 277/08-04-2013 Πράξη Βεβαίωσης της Παράβασης, στην οποία αντιμετωπίζονται διεξοδικά οι ισχυρισμοί

της κας Λεβεντάκη και επεξηγείται πλήρως το γιατί δεν αναιρούνται οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο και ποιές από τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΠΔ 100/2010 συντρέχουν για την επιβολή διοικητικής κύρωσης στην Ενεργειακή Επιθεωρήτρια.

Με την οικ.279/09-04-2013 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβλήθηκε στην Ενεργειακή Επιθεωρήτρια αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο ενός (1) έτους και χρηματικό πρόστιμο ύψους δυο χιλιάδων (2000) ευρώ.

Κατά της προαναφερόμενης Απόφασης ασκήθηκε από την κα Λεβεντάκη ενδικοφανής προσφυγή, το κείμενο της οποίας αποτελεί η αναφορά του Βουλευτή κ. Νικόλαου Νικολόπουλου. Επί των αναφερομένων στην προσφυγή, η ΕΥΕΠΕΝ υπέβαλε το υπ'αριθμ. 647/24-07-2013 εισηγητικό σημείωμα στον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ, με το οποίο αιτιολογείται η απόρριψή της. Ειδικότερα, στο εισηγητικό σημείωμα αναφέρεται :

(i). «Η εκπαίδευση των προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών δεν προβλεπόταν από καμία διάταξη και δεν αποτελούσε υποχρέωση του ΥΠΕΚΑ ή άλλου φορέα, γεγονός που ήταν εξ' αρχής γνωστό στους αιτούντες τη χορήγηση προσωρινής άδειας. Εξάλλου, η απαίτηση τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας σε αντικείμενα συναφή με αυτό της ενεργειακής επιθεώρησης, τέθηκε για τη χορήγηση προσωρινής άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή από το ΠΔ 100/2010, προκειμένου να λειτουργήσει ως ασφαλιστική δικλείδα και εχέγγυο για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε πρόβλεψη ειδικής εκπαίδευσής τους. Παρόλο αυτά, οργανώθηκαν ενημερωτικές ημερίδες και διημερίδες στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας και αναρτήθηκε υποστηρικτικό υλικό στις ιστοσελίδες του ΥΠΕΚΑ και του ΤΕΕ».

(ii). «Η Υπηρεσία προέβη σε δειγματοληπτικό έλεγχο των ΠΕΑ που είχε υποβάλλει η κα. Λεβεντάκη Χρυσάνθη στο ηλεκτρονικό Αρχείο Επιθεωρήσεων Κτιρίων (buildingcert.gr) κατά το χρονικό διάστημα 12/01/2011 μέχρι 3/12/2012. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, η ημερομηνία υποβολής των ΠΕΑ με αριθμό 192515/2012 και 216239/2012, σύμφωνα με τα καταχωρηθέντα στοιχεία, είναι η 30/10/2012 και η 3/12/2012 αντίστοιχα».


(iii). «Η κα Λεβεντάκη όφειλε αφενός να ελέγξει τα δεδομένα που καταχωρούνταν στα ηλεκτρονικά αρχεία και χρησιμοποιούνταν για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης πριν την οριστική υποβολή τους, αφετέρου, μόλις αντελήφθη την καταχώρηση ανακριβών στοιχείων να επιμεληθεί για την διόρθωση και επανέκδοση των ΠΕΑ μέσω της διαδικασίας ανάκλησής τους».

(iv). «Η Ενεργειακή Επιθεωρήτρια όφειλε να γνωρίζει και να τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1.2 του ΠΔ 100/2010 (ΦΕΚ Α' 177) και να διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις αποκλειστικά σε κτίρια κατοικίας και βεβαίως, η όποια ενημέρωση από οποιονδήποτε περί του αντιθέτου, δεν την απαλλάσσει των ευθυνών της».

Με την υπ'αριθ.689/31-07-2013 Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, απορρίπτεται η εξεταζόμενη προσφυγή.

Πέρα των ανωτέρω στοιχείων σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΠΔ 100/2010, οι κυρώσεις σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές επιβάλλονται «λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήρια ιδίως το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, την επιφάνεια του πιστοποιούμενου κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη Ενεργειακού Επιθεωρητή». Η δυνατότητα επιβολής των εν λόγω κυρώσεων αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών, μέσω της διασφάλισης της αξιοπιστίας και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές.

Εν προκειμένω, από την βαρύτητα των παραβάσεων στις οποίες υπέπεσε η προσφεύγουσα και λαμβάνοντας υπόψη τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές για αντίστοιχες παραβάσεις, προκύπτει ότι η επιβληθείσα κύρωση είναι απολύτως σύμφωνη με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και την Αρχή της αναλογικότητας.

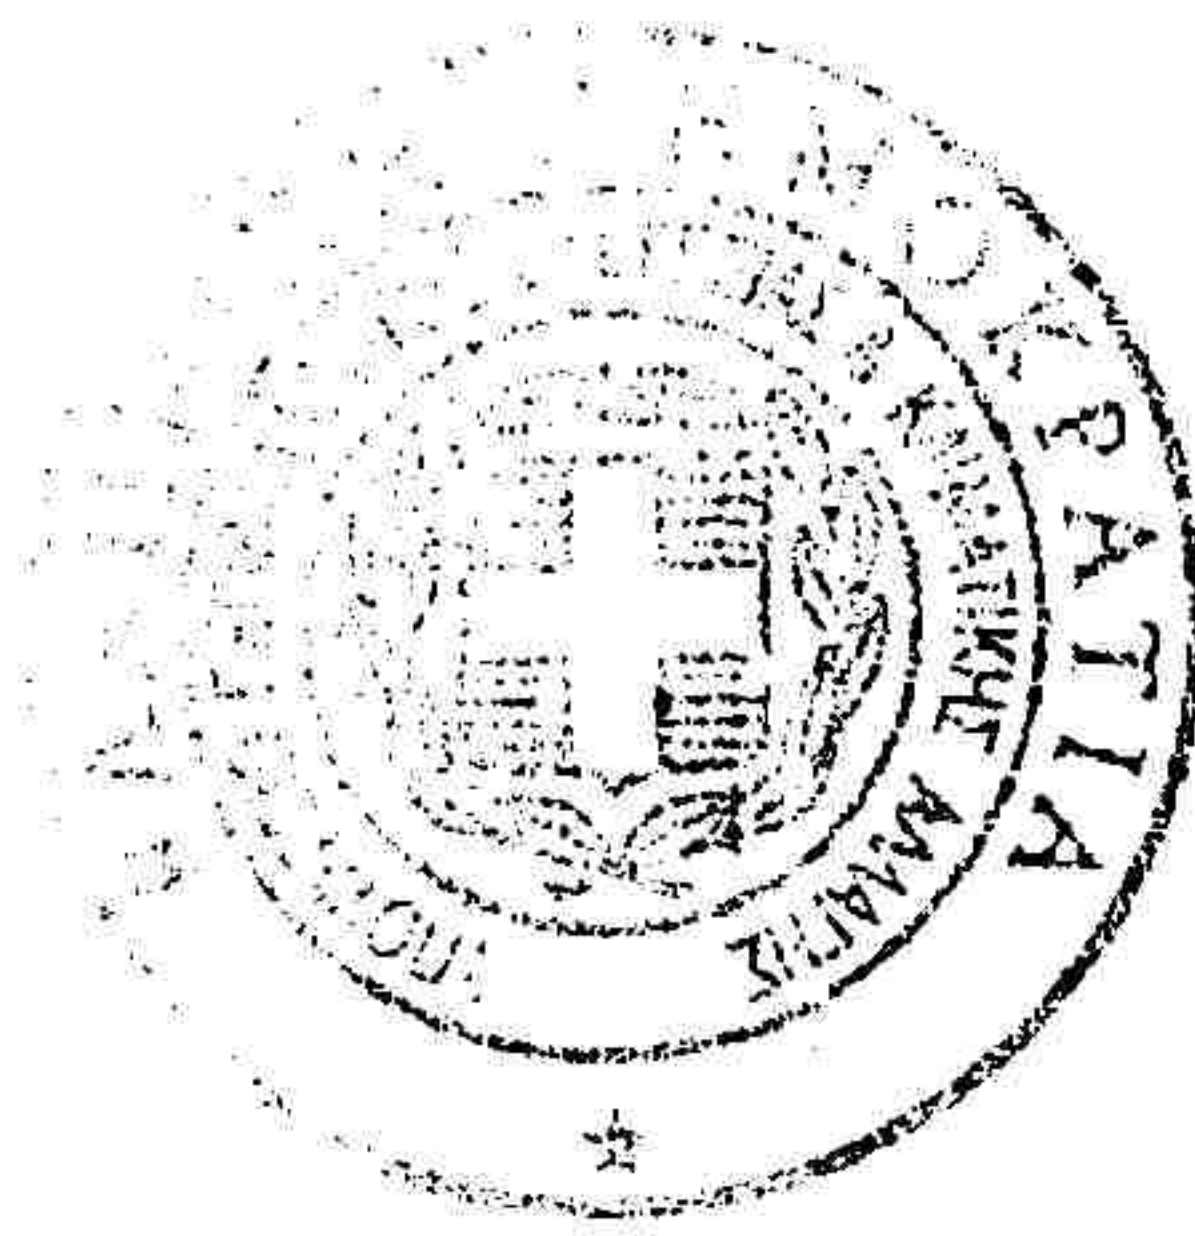

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΒΥΡΩΝ ΚΑΤΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

Η Γενική Επιθεωρήτρια

Γαρυφαλλιά Γιδάκου

Εσ. Διαν.

- Ειδική Γραμματεία ΕΠΕ
- Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας
- Μ. Πετρολιάγκη