




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

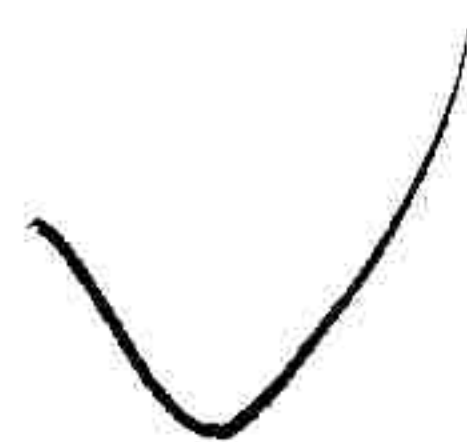

Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 03/09/ 2013
Αρ.Πρωτ: 1754 β

04 ΣΕΠ. 2013

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
-Νίκη Φούντα
-Γρηγόρη Ψαριανό
2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών &
Δικτύων – Γραφείο Υπουργού
(με αντίγραφο της Ερώτησης)

Θέμα: «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 12532/03-07-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 12532/03-07-2013, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. κ. Νίκη Φούντα και Γρηγόρη Ψαριανό σας γνωρίζουμε ότι:

Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ.1489/11-7-2013 έγγραφο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ) το οποίο αναφέρεται στις προβλέψεις του υπό θεσμοθέτηση νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.

Ως προς το ζήτημα των περιβαλλοντικών ελέγχων κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 150055/30-7-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής και σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος θα διενεργήσει αυτοψία εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Επίσης, σας κοινοποιούμε το υπ' αρ. πρωτ. 41208/34084/21-8-13 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αναφέρεται σε μελέτη ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του ρέματος.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή αναφορικά με το ζήτημα ενδεχόμενης δυσλειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του Λεκανοπεδίου, είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το οποίο εποπτεύει την ΕΥΔΑΠ και προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν με αντίγραφο της Ερώτησης, ενώ οι Δήμοι έχουν την αρμοδιότητα για τον έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου των παραρεμάτιων περιοχών.

Συνημμένα:

- Το με α.π. 1489/11-7-13 έγγραφο ΟΡΣΑ/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)
- Το με α.π. 150055/30-7-13 έγγραφο Περιφ.Αττικής (σελ.2)
- Το με α.π. 1996/11-7-13 έγγραφο ΕΥΕΠ /ΥΠΕΚΑ (σελ.12)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων:16
Σύνολο Σελίδων: 17

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ**

Αθήνα 11.07.2013

Αρ. πρωτ.: 1489

ΤΜΗΜΑ Γ

Πληροφορίες : Μάλλια Μικαέλα

Τηλ 2106430166

Προς : Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση των βουλευτών Νίκης Φούντα και Γρηγόρη Ψαριανού, σχετικά με την αναγκαιότητα ανάπλασης και ανάδειξης του Ρέματος Πικροδάφνης.

ΣΧΕΤ. : Το από 5.07.2013 διαβιβαστικό σας (αριθμ. Πρωτ. Οργανισμού Αθήνας 1489/5.07.2013).

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης (αρ. πρωτ. 1754/β/267/5.07.2013) των βουλευτών Νίκης Φούντα και Γρηγόρη Ψαριανού, που μας διαβιβάστηκε με το ανωτέρω σχετικό, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α) Η διευθέτηση, προστασία και ανάπλαση του ρέματος Πικροδάφνης προβλέπεται διαμέσου των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων των Δήμων από τους οποίους διέρχεται και συγκεκριμένα:

1. Σύμφωνα με το ΓΠΣ του Δήμου Π. Φαλήρου(ΦΕΚ 386 Δ/89) προβλέπεται «η ανάπλαση της περιοχής κατοικίας στο ρέμα Πικροδάφνης καθώς και η αναβάθμιση της περιοχής «Κοψαχείλα» στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης». Επίσης γίνεται αναφορά «στην διευθέτηση των ρεμάτων Πικροδάφνης(που εντάσσεται στο δετές πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ) και Κοψαχείλας και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης τους».
2. Στο εγκεκριμένο ΓΠΣ του Δήμου Αλίμου (ΦΕΚ 36Δ/87) προβλέπεται η «διευθέτηση των ρεμάτων Πικροδάφνης, Καλαμακίου και Βορείου κλάδου Τραχώνων».
3. Σύμφωνα με το ΓΠΣ του Δήμου Αγ. Δημητρίου όπως ισχύει, (ΦΕΚ 513 Δ/06) προβλέπεται «η διευθέτηση του ρέματος της Πικροδάφνης και η προστασία του οικοσυστήματός του».

Β) Στην πρόταση Νόμου που έχει κατατεθεί στον Υπουργό ΠΕΚΑ, από τον Οργανισμό Αθήνας και αφορά το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/Αττικής (ΡΣΑ)2021, το ρέμα της Πικροδάφνης περιλαμβάνεται στα υδατορεύματα Α' προτεραιότητας, ως

προς την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του, με την υποχρέωση λήψης ανάλογων μέτρων.

Παράλληλα ο Οργανισμός Αθήνας σε εξειδίκευση του ισχύοντος ΡΣΑ (Ν1515/85) αντιμετωπίζει τα ρέματα όχι μόνο ως υδραυλικούς αγωγούς, αλλά και ως στοιχείο του περιβάλλοντος που πρέπει να προστατεύεται και να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη λειτουργία τους ως οικοσυστήματος.

Γ) Με βάση αυτές τις αρχές, για την επίσπευση των διαδικασιών της οριοθέτησης του ρέματος, μέσω της σχετικής Μελέτης Ανάπλασης του ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη (Μάρτης 2013) στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, με συμμετοχή των μελετητών των Δήμων Αγ. Δημητρίου, Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου και του ΟΡΣΑ και δόθηκαν κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα ερωτήματα περί περιβαλλοντικών ελέγχων η υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα.

Ε.Δ.

1) Χρονολ. Αρχείο

2) Τμήμα Γ

3) Μ. Μάλλια

Η Προϊσταμένη του Οργανισμού Αθήνας

Ευτέρπη Καρκάλου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 10433
Τηλέφωνο: 2132101105 -102 - 107
FAX: 2106914602

Αθήνα 30 / 07 /2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αρ. πρωτ.: 150055

ΠΡΟΣ: Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 Αθήνα

(και με τηλεομοιοτυπία στο 210-6429137, καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο: vouli1@pny.ypeka.gr)

ΚΟΙΝ: Ως πίνακας Κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ: "Ενημέρωση σχετικά με ερώτημα βουλευτών ΔΗΜΑΡ στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με το Ρέμα Πικροδάφνης με θέμα «Αναγκαιότητα ανάπλασης και ανάδειξης του Ρέματος Πικροδάφνης»"

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. οικ. 148676/26-7-13 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών (που έλαβε αρ. πρωτ 150055/29-7-13 στην υπηρεσία μας) με το οποίο διαβιβάστηκε στην Δ/ση Περιβάλλοντος το υπ. αρ. πρωτ. 36712/8-7-13 έγγραφο του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με συνημμένο το με αρ. πρωτ. 1754/8/267/5-7-13 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ και την με αρ. πρωτ. 12532/3-7-2013 ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Φούντας Νίκης και Ψαριανού Γρηγόρη.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σε απάντηση της σχετικής επερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα για θέματα που αφορούν το πρώτο από τα τρία ερωτήματα που τέθηκαν και που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την ανάπλαση του Ρέματος της Πικροδάφνης.

Σε ότι αφορά τα ερωτήματα 2 και 3, για θέματα που αφορούν αρμοδιότητες της Δ/σης Περιβάλλοντος:

1^{ον}) Κλιμάκια της υπηρεσίας μας έχουν προβεί σε ελέγχους τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο Ρέμα Πικροδάφνης τόσο κατά το παρελθόν (ήδη από τα μέσα του έτους 2012) όσο και με διάφορες αυτοψίες μέσα στο 2013 (με πιο πρόσφατη αυτοψία αυτήν που πραγματοποιήθηκε την 22-7-2013), προσπαθώντας να διευκρινίσει αν υπάρχει ρύπανση ή/και αν καταστεί δυνατόν να εντοπιστούν πηγές ρύπανσης.

2^{ον}) Σε ορισμένες από αυτές τις αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες υδάτων από το �έμα για χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων διαπιστώθηκε η επιβάρυνση των υδάτων του εν λόγω ρέματος (που προέρχονταν από τα υπόγεια τμήματα του ρέματος) με ρύπους.

3^{ον}) Σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και την Δ/ση Πρασίνου του Δήμου Π. Φαλήρου, οι παραπάνω έλεγχοι και τα αποτελέσματα των χημικών και μικροβιολογικών μετρήσεων οδήγησαν στα συμπεράσματα ότι: οι αυξημένες τιμές των δεικτών παραπέμπουν/συνηγορούν στην ύπαρξη λυμάτων εντός του ρέματος, παραπέμποντας πιθανόν σε παράνομη απόρριψη βοθρολυμάτων ή/και σε αστικά λύματα προερχόμενα μετά από εμφράξεις – διαρροές σε κακοτεχνίες του αποχετευτικού δικτύου που καταλήγουν στο υπόγειο τμήμα του ρέματος και από εκεί γίνονται αντιληπτές στο ανοικτό �έμα της Πικροδάφνης, όπου αυτό εκβάλλει.

4^{ον}) Επίσης ελέγχθηκαν και τα υπάρχοντα στο ρέμα αυτό αντλιοστάσια της ΕΥΔΑΠ χωρίς να παρατηρηθεί παράβαση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η υπηρεσία μας διερευνά θέματα που αφορούν ρύπανση στο Ρέμα Πικροδάφνης και άπτονται των αρμοδιοτήτων της, με στόχο την εξεύρεση των υπαιτίων αυτής της κατάστασης για την απόδοση ευθυνών και την επιβολή των σχετικών διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν περιβαλλοντικές παραβάσεις σύμφωνα με το Ν. 1650/86. Όταν ολοκληρωθεί η όλη διερεύνηση του θέματος, τόσο τα αποτελέσματα αυτής όσο και οι πιθανές αποδοθείσες κυρώσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, θα κοινοποιηθούν σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η Αν. Προϊστάμενη της Διεύθυνσης

Εσωτ. διανομή:

Φ.ΚΑΤ.113/12

Χρονολογικό Αρχείο

Α. Τσούπρας

Αργυρώ Παρασκευοπούλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΙΟΛΑΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Πίνακας Κοινοποιήσεων

1. Περιφέρεια Αττικής
 - α) Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 - β). Γενική Δ/ση Ποιότητας Ζωής
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 - γ) Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Κατεχάκη 56, Τ.Κ.: 115 25, Αθήνα
(και με τηλεομοιοτυπία στο 213-2035700, υπόψη κ. Τσιάρα
αναγράφοντας τον αριθμό της Ερώτησης)



Μ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Μ. Νικηφοράκη
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701869
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : m.nikiforaki@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο
Αθήνα, 11-07-2013
Αριθ. Πρωτ. 1996
Βαθμός Προτεραιότητας : **Εξ. Επείγον**

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα

ΚΟΙΝ.:

Θέμα: Απάντηση στην Α.Π. 12532/03-07-2013 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Φούντα Νίκης και Ψαριανού Γρηγόρη

Σχετ. 1. Το με Α.Π.: 1754/05-07-2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΕΠ/Τ.Ν.Ε.: 1996/10-07-2013).
2. Η με Α.Π. 12532/03-07-2013 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Φούντα Νίκης και Ψαριανού Γρηγόρη

Σε απάντηση της (2) σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α., κατόπιν επανειλημμένων καταγγελιών από κατοίκους της περιοχής πλησίον του ρέματος Πικροδάφνης σχετικά με ρύπανση, πραγματοποίησε έλεγχο στις 26-03-2010. Ειδικότερα, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος διενήργησαν έλεγχο στο αντλιοστάσιο Α29 της ΕΥΔΑΠ, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του ρέματος Πικροδάφνης, στη διασταύρωση των οδών Αναπήρων Πολέμου και Αμαλίας, στα σύνορα των Δήμων Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου.

Το αντλιοστάσιο λειτουργεί σύμφωνα με την υπ' αριθμ. οικ. 140774/11-06-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση Ανανέωσης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυτάλλειας του Νομού Αττικής (ΚΕΛ Ψυτάλλειας και Ακροκέραμου), το Δίκτυο ακαθάρτων του λεκανοπεδίου Αθηνών και τις Λιμενικές εγκαταστάσεις στον Ακροκέραμο και τη Ψυτάλλεια, η οποία έχει εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ) με ισχύ μέχρι την 31-01-2014.

Το αντλιοστάσιο διαθέτει πέντε αντλίες, από τις οποίες λειτουργούν οι τέσσερις και η μία είναι εφεδρική. Οι δύο από τις τέσσερις αντλίες στέλνουν τα λύματα μέσω νέων καταθλιπτικών αγωγών (Φ900) απ' ευθείας στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό, ενώ οι άλλες δύο αντλίες και η εφεδρική, μέσω παλαιών καταθλιπτικών αγωγών, στέλνουν τα λύματα σε άλλο αντλιοστάσιο. Η υπερχείλιση του αντλιοστασίου αυτού καταλήγει στο ρέμα Πικροδάφνης και στη θάλασσα.

Ανάντη και κατάντη του σημείου του αντλιοστασίου και μέχρι τη γέφυρα της παραλιακής οδού Ποσειδώνος (ΕΔΕΜ) έγινε έλεγχος στο ρέμα Πικροδάφνης. Διαπιστώθηκε ροή υγρών διαυγών, αλλά

και ζωόγλοια στην κοίτη του ρέματος (ευτροφισμός), δείγμα παράνομης διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων.

Δε διαπιστώθηκε ροή υγρών από το αντλιοστάσιο προς το ρέμα και δεν υπήρχαν υπολείμματα στο στόμιο αγωγού υπερχείλισης του αντλιοστασίου προς το ρέμα. Οι διαπιστώσεις και τα ευρήματα των επιθεωρητών περιβάλλοντος καταγράφονται στην α.π. οι. 4516/10-11-2010 έκθεση ελέγχου, την οποία επισυνάπτουμε, με την οποία η ΕΥΕΠ έχει ζητήσει από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Ειδικότερα, έχει ζητήσει τη συνεργασία των Δήμων με την ΕΥΔΑΠ προκειμένου να ελέγξουν την ύπαρξη τυχόν παράνομων συνδέσεων κατά μήκος του ρέματος. Για τον καθαρισμό του ρέματος είναι υπεύθυνη η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Υδραυλικών και Ρεμάτων της Περιφέρειας Αττικής. Οι Πολεοδομίες των Δήμων έχουν την ευθύνη ελέγχου των παρόχθιων κτισμάτων.

Για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος:

- η ΕΥΔΑΠ οφείλει να διασφαλίζει την καλή λειτουργία των αντλιοστασίων της,
- οι Δήμοι να ελέγξουν το αποχετευτικό δίκτυο των παραρεμάτων περιοχών και
- να γίνει η οριοθέτηση του ρέματος.

Η ΕΥΕΠ προγραμματίζει τον έλεγχο και των υπολοίπων αντλιοστασίων κατά μήκος του ρέματος Πικροδάφνης, μετά από σχετικές καταγγελίες.

Η Τομεάρχης Νοτίου Ελλάδος

Γ. Κοτίνη

Συνημμένα:

1. Η με α.π. οικ. 4516/10-11-2010 Έκθεση Ελέγχου της ΕΥΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γεν. Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο ΤΝΕ
3. Αρχείο ΤΝΕ (Φ.Δ.Κ.Ε.)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/ση : Α. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Μ. Νικηφοράκη
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701869
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : m.nikiforaki@eyep.minenv.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας :
Αθήνα, : 10-11-2010

Αριθ. Πρωτ. : οικ. 4516

Βαθμός Προτεραιότητας : Κοινό

ΠΡΟΣ: Α1α. ΕΥΔΑΠ
Δ/ση Δικτύου Αποχέτευσης
Ωρωπού 156, Τ.Κ. 11146
Γαλάτσι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: «Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων και της Κείμενης Νομοθεσίας για τη λειτουργία του αντλιοστασίου Α29 της ΕΥΔΑΠ που βρίσκεται και λειτουργεί πλησίον του ρέματος Πικροδάφνης, στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου του Νομού Αττικής».

ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Σχετ.:

1. Το Ν. 1650 /1986 (ΦΕΚ 160/Α/86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος».
2. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α) που αφορά την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ).
4. Την ΚΥΑ με Α.Π. Η.Π.15393/2332(ΦΕΚ1022 Β') 05-08-2002, που αναφέρεται στην κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και όπως ισχύει έως σήμερα.
5. Την ΚΥΑ με Α.Π. ΗΠ. 11014/703/Φ104/2003/(ΦΕΚ 332 Β') 20-03-2003, περί διαδικασίας Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002.
6. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/16256/14-12-2009 καταγγελία για ρύπανση του ρέματος της Πικροδάφνης.
7. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΕΠ/ΓΕ/05/08-01-2010 καταγγελία για ρύπανση του ρέματος της Πικροδάφνης.
8. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/147/19-01-2010 καταγγελία για ρύπανση του ρέματος της Πικροδάφνης.

9. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 140774/11-06-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση Ανανέωσης-τροποποίησης –κωδικοποίησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυτάλλειας του Νομού αττικής (ΚΕΛ Ψυτάλλειας και Ακροκέραμου), το Δίκτυο ακαθάρτων του λεκανοπέδιου Αθηνών και τις Λιμενικές εγκαταστάσεις στον Ακροκέραμο και τη Ψυτάλλεια.
10. Την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη λειτουργία των υφιστάμενων κεντρικών αποχετευτικών αγωγών και των αντλιοστασίων αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων του.
11. Την από 16-03-2010 Έκθεση Αυτοψίας της Ε.Υ.Ε.Π./ Τ.Ν.Ε./ Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Στις 16-03-2010 και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση, από τους επιθεωρητές του Τομέα Ν. Ελλάδας της Ε.Υ.Ε.Π., κ.κ. Θ. Σαρηγιαννίδη, Φ. Ντζουροπάνο και Μ. Νικηφοράκη, στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α29 της ΕΥΔΑΠ, που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Αναπήρων Πολέμου και Αμαλίας στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, πλησίον του ρέματος Πικροδάφνης του Νομού Αττικής.

Η αυτοψία έγινε κατόπιν των υπ' αρ. (6), (7), (8) σχετικών καταγγελιών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε ρύπανση του ρέματος Πικροδάφνης.

Κατά την επιθεώρηση συντάχθηκε η (11) σχετική Έκθεση Αυτοψίας και από τον έλεγχο των στοιχείων που προσκομίστηκαν στην υπηρεσία μας, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα :

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α.1 Γενικά στοιχεία

Το αντλιοστάσιο Α29 βρίσκεται στην περιοχή του ρέματος Πικροδάφνης, στα σύνορα των Δήμων Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου. Συγκεκριμένα βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Αναπήρων Πολέμου και Αμαλίας.

Α.2 Περιγραφή – Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το αντλιοστάσιο είναι υπόγειο με βοηθητικές εγκαταστάσεις (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος κ.λ.π.). Κατά δήλωση του υπευθύνου και σύμφωνα με τη (10) σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, λειτουργεί από το 1970 και οι αντλίες του αντικαθίσταντο σταδιακά.

Το αντλιοστάσιο διαθέτει πέντε αντλίες, από τις οποίες λειτουργούν οι τέσσερις και η μία είναι εφεδρική. Επίσης διαθέτει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) 1000 KVA, το οποίο καλύπτει αδιάλειπτη λειτουργία των τεσσάρων αντλιών.

Οι δύο από τις τέσσερις αντλίες στέλνουν τα λύματα μέσω των νέων καταθλιπτικών αγωγών (Φ900) απ' ευθείας στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό, ενώ οι άλλες δύο αντλίες και η εφεδρική, μέσω των παλαιών καταθλιπτικών αγωγών, στέλνουν τα λύματα σε άλλο αντλιοστάσιο. Η υπερχείλιση του αντλιοστασίου αυτού καταλήγει στο ρέμα Πικροδάφνης.

Κατά δήλωση του υπευθύνου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλιοστασίου είναι τα εξής :

- Συνολική παροχή για τις 5 αντλίες : 8.000 m³/h
- Μανομετρικό : 25 m
- Εγκατεστημένη μηχανολογική ισχύς : 1.000 KW (200 X 5 αντλίες)
- Κατανάλωση καυσίμων : 1.000 λίτρα πετρελαίου κίνησης/ έτος (για το Η/Ζ)

Στο συγκεκριμένο αντλιοστάσιο απασχολούνται 2 άτομα ανά βάρδια.

B. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

B.1 Άδεια Λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Κατά δήλωση του υπευθύνου, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης της εν λόγω άδειας.

Παρακαλείται η Δ/ση Ανάπτυξης της Ν.Α. Πειραιά να μας ενημερώσει για την εξέλιξη της υπόθεσης σχετικά με την έκδοση άδειας λειτουργίας του εν λόγω αντλιοστασίου.

B.2 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.)

Έχει εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ) η με αρ. πρωτ. οικ. 140774/11-06-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση Ανανέωσης-τροποποίησης –κωδικοποίησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυτάλλειας του Νομού Αττικής (ΚΕΛ Ψυτάλλειας και Ακροκέραμο), το Δίκτυο ακαθάρτων του λεκανοπεδίου Αθηνών και τις Λιμενικές εγκαταστάσεις στον Ακροκέραμο και τη Ψυτάλλεια.

Η Α.Ε.Π.Ο. αυτή έχει ισχύ μέχρι την 31-01-2014.

Γ. ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Κατά δήλωση του υπευθύνου, οι εκλυόμενες οσμές από δίκτυο ακαθάρτων οφείλονται στην εκκένωση εντός του δικτύου ιδιαίτερα οσμηρών λυμάτων και κυρίως στην έκλυση υδροθείου από αυτά.

Για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των προβλημάτων των οσμών στο εν λόγω αντλιοστάσιο, έχει εγκατασταθεί σύστημα απόσμησης, το οποίο περιλαμβάνει φίλτρο ενεργού αλουμίνιας. Το σύστημα αυτό ήταν σε λειτουργία την ημέρα της αυτοψίας.

Κατά δήλωση του υπευθύνου, το σύστημα απόσμησης συντηρείται και ελέγχεται τακτικά από την εταιρεία που το εγκατέστησε και τα φίλτρα αντικαθίστανται όταν επέλθει κορεσμός τους.

Παρακαλείται η ΕΥΔΑΠ / Δ/ση Έργων Αποχέτευσης, Ηλεκτρολογείο να μας ενημερώσει κάθε πότε γίνεται η αλλαγή φίλτρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και πότε έγινε η τελευταία αλλαγή προσκομίζοντας σχετικά παραστατικά (τιμολόγια αγοράς – συντήρηση).

Δε διαπιστώθηκαν οσμές στο χώρο εντός και εκτός του αντλιοστασίου.

Δ. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα όμβρια ύδατα της περιοχής συλλέγονται και με ξεχωριστό δίκτυο αποχετεύονται προς το ρέμα Πικροδάφνης και τη θάλασσα.

Κατά δήλωση του υπευθύνου :

- Τα προβλήματα υπερφόρτωσης του αντλιοστασίου με αποτέλεσμα την υπερχειλίση του στο ρέμα Πικροδάφνης, οφείλονται στην παράνομη διάθεση των ομβρίων της περιοχής που εξυπηρετεί (ΝΔ Αττική, από Βάρκιζα μέχρι και Άλιμο).

Παρακαλείται η ΕΥΔΑΠ να μας ενημερώσει εάν έχει προβεί σε ενέργειες για τον εντοπισμό των παράνομων συνδέσεων σε συνεργασία με τους Δήμους της περιοχής και τις ενέργειές τους.

Επιπλέον παρακαλούνται τόσο ο Δήμος Αλίου, όσο και ο Δήμος Φαλήρου να μας ενημερώσουν εάν έχουν εντοπίσει παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο και σε τι ενέργειες έχουν προχωρήσει.

- Γίνεται καταγραφή επικείμενων υπερχειλίσεων (ημερομηνία και διάρκεια περιστατικού) σε σύστημα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού (SCADA) πριν από το σημείο της υπερχειλίσης για πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση.
- Η υπερχειλίση του αντλιοστασίου, όπως προβλέπεται από την ΑΕΠΟ, υπό κανονικές συνθήκες δεν ενεργοποιείται. Υπερχειλίση γίνεται σε έκτακτες συνθήκες, έντονες

βροχοπτώσεις. Κατά δήλωση του υπευθύνου, ο αγωγός που οδηγεί στο ρέμα δέχεται και την υπερχειλίση του αγωγού ομβρίων.

Ε. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Κατά δήλωση του υπευθύνου, από τον καθαρισμό των δεξαμενών αναρρόφησης και συλλογής λυμάτων παράγεται μικρός αριθμός στερεών αποβλήτων (ιλύς), τα οποία απομακρύνονται με βυτιοφόρα της επιχείρησης προς περαιτέρω διάθεση (ΚΕΛ Ψυτάλλειας).

Να αποσταλούν σχετικά παραστατικά αποδοχής της ιλύος από το ΚΕΛ της Ψυτάλλειας προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή διαχείρισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 για τη διαχείριση των στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων.

ΣΤ. ΘΟΡΥΒΟΣ

Κατά δήλωση του υπευθύνου, γίνεται παρακολούθηση με μετρήσεις της στάθμης θορύβου και έχουν γίνει έργα βελτίωσης – ηχομόνωσης του Η/Ζ όταν τίθεται σε λειτουργία, όπως προβλέπεται στην εγκεκριμένη ΑΕΠΟ.

Να αποσταλούν οι σχετικές μετρήσεις θορύβου, που προβλέπονται από την Α.Ε.Π.Ο. και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τη συμμόρφωση με τα θεσπισμένα όρια θορύβου.

Ζ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

- Διαπιστώθηκε σε όμορο οικόπεδο, κάτωθεν του οποίου διέρχονται καταθλιπτικοί αγωγοί του αντλιοστασίου από κατασκευής (1968), να υπάρχουν αποθηκευμένα εγκαταλειμμένα containers και βαρέλια με λάδια, τα οποία διαρρέουν στο έδαφος. Ο χώρος είναι κοινόχρηστος. Κατά δήλωση του υπευθύνου, έχει γίνει καταγγελία από ΕΥΔΑΠ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Παρακαλείται ο Δήμος Αλίμου να ενημερώσει για το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου, τόσο την Υπηρεσία μας όσο και τη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να απομακρυνθούν απόβλητα, τα οποία είναι, μετά από ταυτοποίηση, εν δυνάμει επικίνδυνα (πιθανότητα ΑΛΕ).

- Ανάντη και κατάντη του σημείου του αντλιοστασίου και μέχρι τη γέφυρα της παραλιακής οδού Ποσειδώνος (ΕΔΕΜ) έγινε έλεγχος στο ρέμα Πικροδάφνης. Διαπιστώθηκε ροή υγρών διαυγών, αλλά και ζωόγλεια στην κοίτη του ρέματος (ευτροφισμός), δείγμα παράνομης διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων.
- Δε διαπιστώθηκε ροή υγρών από το αντλιοστάσιο προς το ρέμα και δεν υπήρχαν υπολείμματα στο στόμιο αγωγού υπερχειλίσης του αντλιοστασίου προς το ρέμα.

Η. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Κατά δήλωση του υπευθύνου, έχει γίνει καταγγελία στο παρελθόν για υπέρβαση της στάθμης θορύβου (πάνω από το όριο των 50 dBA) από τη λειτουργία του Η/Ζ, το οποίο λειτουργεί μόνο σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.

Θ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Για τις διαπιστώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους Γ, Δ, Ε, ΣΤ της παρούσας έκθεσης ελέγχου, η ελεγχόμενη εταιρεία καλείται σε απολογία εντός (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του παρόντος βάσει του άρθρου 9 του Ν. 2947/01 ως ισχύει σήμερα.

Εντός της ίδιας προθεσμίας, η ελεγχόμενη εταιρεία καλείται να προσκομίσει τα αιτούμενα Γ, Δ, Ε, ΣΤ.

Σε περίπτωση μη αποστολής θα θεωρηθεί ότι αυτά δεν υφίστανται κατά παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Στις υπηρεσίες που απευθύνεται ή κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται να ενεργήσουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για την εξάλειψη των παράνομων αποχετεύσεων λυμάτων-υγρών αποβλήτων στο ρέμα.

Τομεάρχης /Ν.Ε.

Κοτίνη Γεωργία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

A. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. ΕΥΔΑΠ

β) Δ/ση Έργων Αποχέτευσης, Ηλεκτρολογείο Κατσουλάκου 32, Τ.Κ. 18547 Πειραιάς

2. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς

α) Δ/ση Υγιεινής, Νότιος Τομέας (Νομαρχία Αθήνας) Θησέως 273, Τ.Κ. 17674 Καλλιθέα

β) Δ/ση Περιβάλλοντος (Νομαρχία Πειραιά) Γρ. Λαμπράκη 12, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς

γ) Δ/ση Ανάπτυξης (Νομαρχία Πειραιά) Γρ. Λαμπράκη 12, Τ.Κ. 18532 Πειραιάς

δ) Δ/ση Περιβάλλοντος (Νομαρχία Αθηνών) Κτίριο 5 Πολυτεχνείου 4, Τ.Κ. 10433 Αθήνα

3. Περιφέρεια Αττικής

Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. Μεσογείων & Παρίτη 239, Τ.Κ. 11527 Ν. Ψυχικό

4. Δήμος Παλαιού Φαλήρου

α) Γραφείο Δημάρχου Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδας, Τ.Κ. 17561 Π. Φάληρο

β) Δ/ση περιβάλλοντος & Πρασίνου Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδας, Τ.Κ. 17561 Π. Φάληρο

Δήμος Αλίμου

5. α) Γραφείο Δημάρχου Αριστοτέλους 53, Τ.Κ. 17455 Άλιμος

β) Δ/ση περιβάλλοντος Αριστοτέλους 53, Τ.Κ. 17455 Άλιμος

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

B. ΥΠΕΚΑ, Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

1. α) Τμ. Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Πατησίων 147, ΤΚ 11251 Αθήνα (υπόψη κας Στουραϊτη)

β) Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων

Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας, ΤΚ 11526, Αθήνα

2. κ. Φραγκάκης Γεώργιος, Πλoutάρχου 6 & Σωκράτους, Π. Φάληρο

κ. Σταματέλου Ευτυχία, Γ. Σταύρου 3, 17455, Άλιμος

Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Ν. Ελλάδος
2. Αρχείο Τμήματος Γ (Φ.Γ.4)
3. Μ. Νικηφοράκη, Ε. Ζαγγογιάννη, Γ. Παπαπαύλου, Θ. Σαρηγιαννίδης, Φ. Ντζουροπάνος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ




Άποψη ρέματος ανάντη αντλιοστασίου Α29 ΕΥΔΑΠ




Στόμιο αγωγού προς το ρέμα Πικροδάφνης



Φρεάτιο εισόδου ομβρίων στο δίκτυο

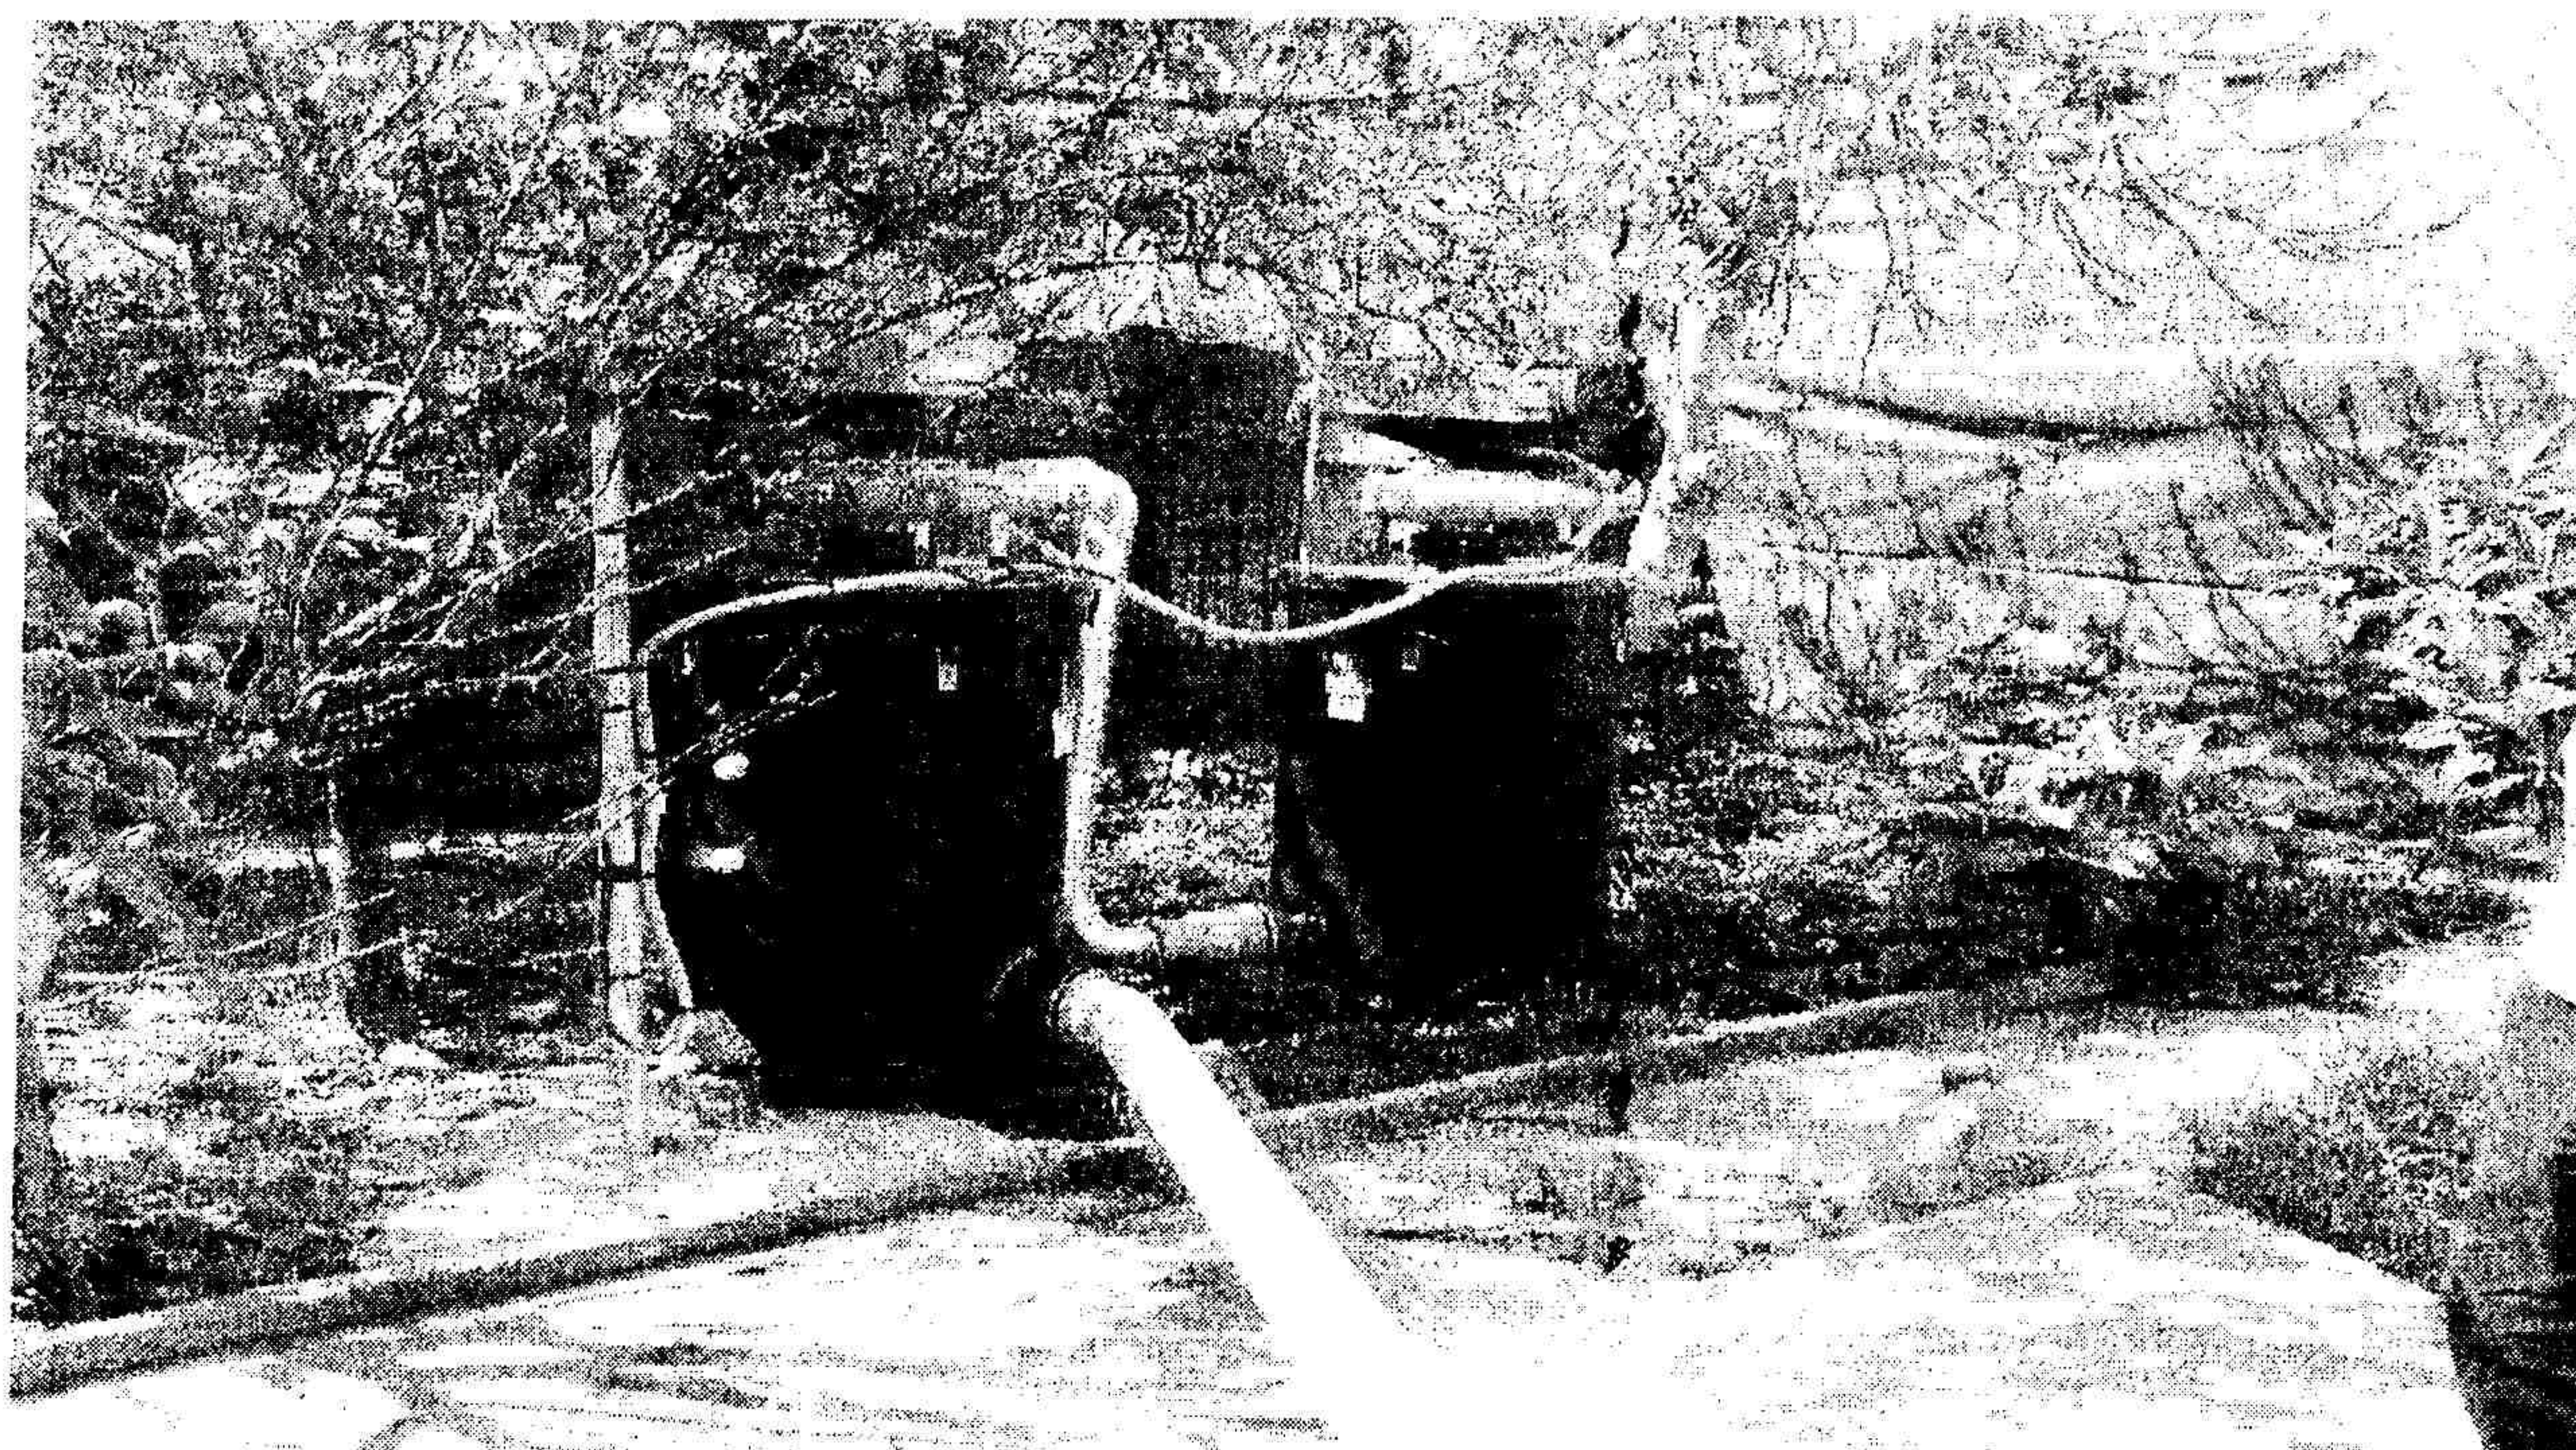

Σύστημα απόσμησης αντλιοστασίου Α29 ΕΥΔΑΠ

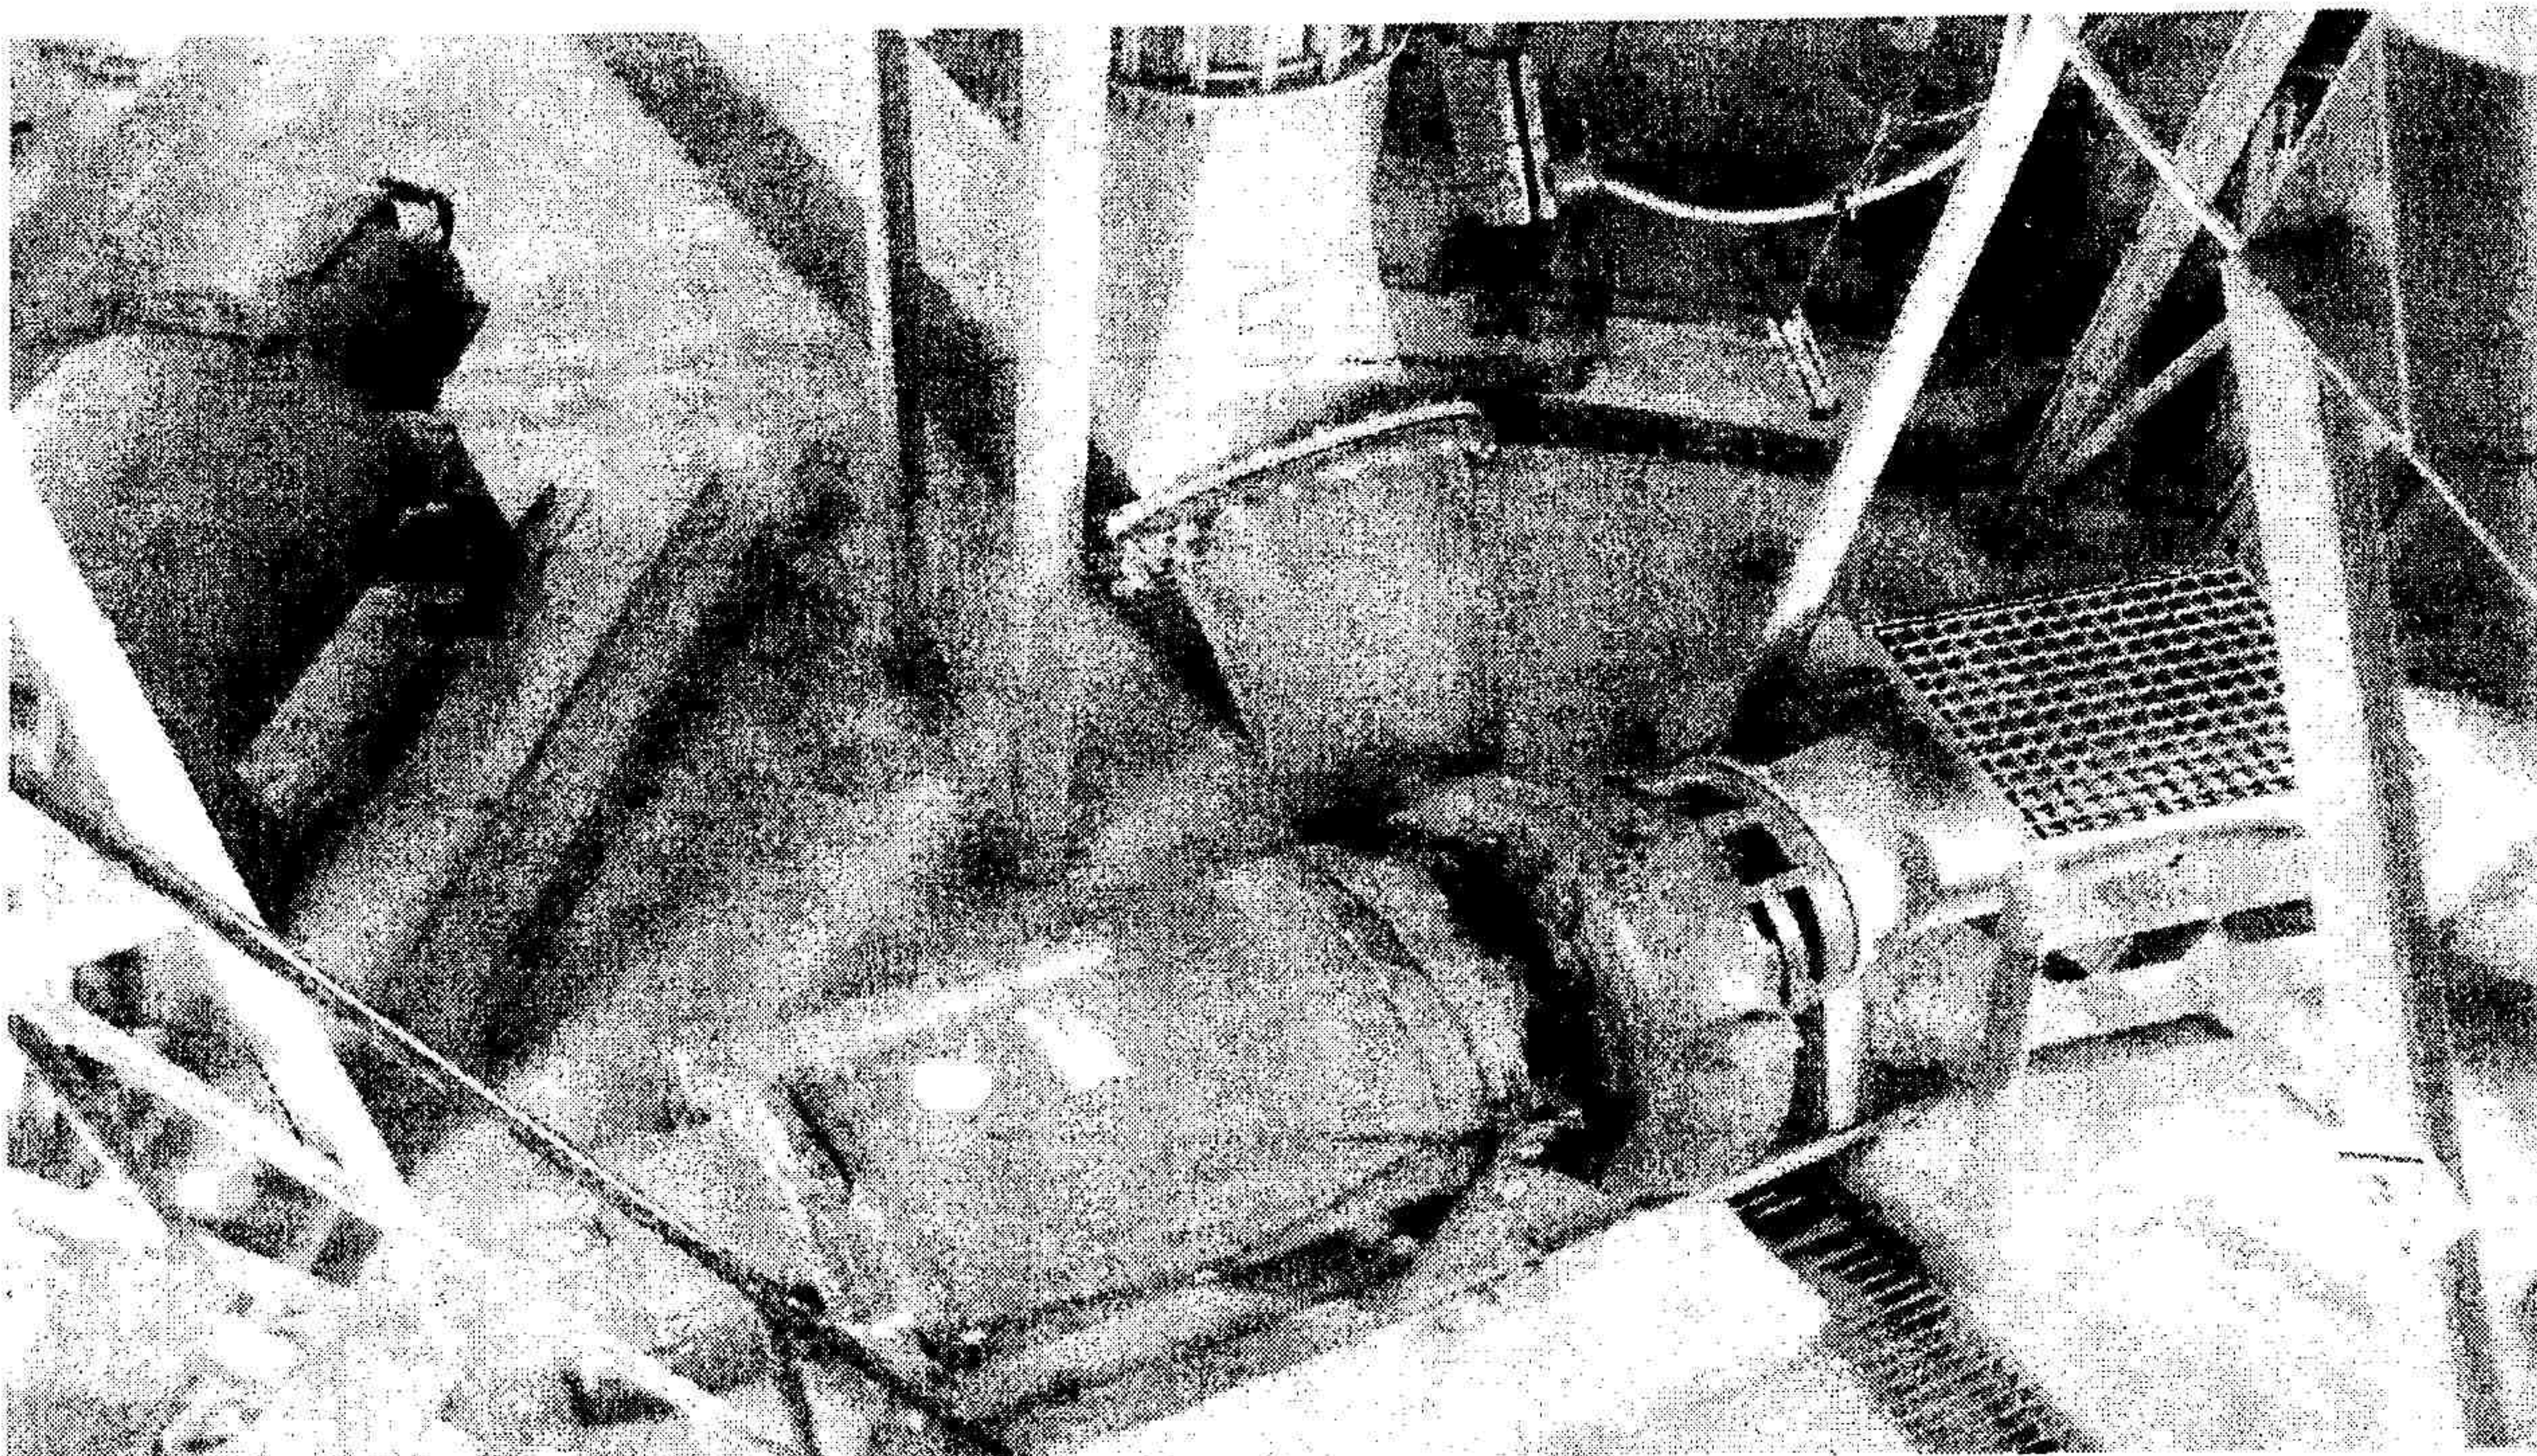


Εσωτερική άποψη αντλιοστασίου Α29 ΕΥΔΑΠ



Άποψη ρέματος κατάντη αντλιοστασίου Α29 ΕΥΔΑΠ (Γέφυρα Ποσειδώνος)



Άποψη από όμορο οικόπεδο με πιθανά επικίνδυνα απόβλητα (ΑΛΕ)

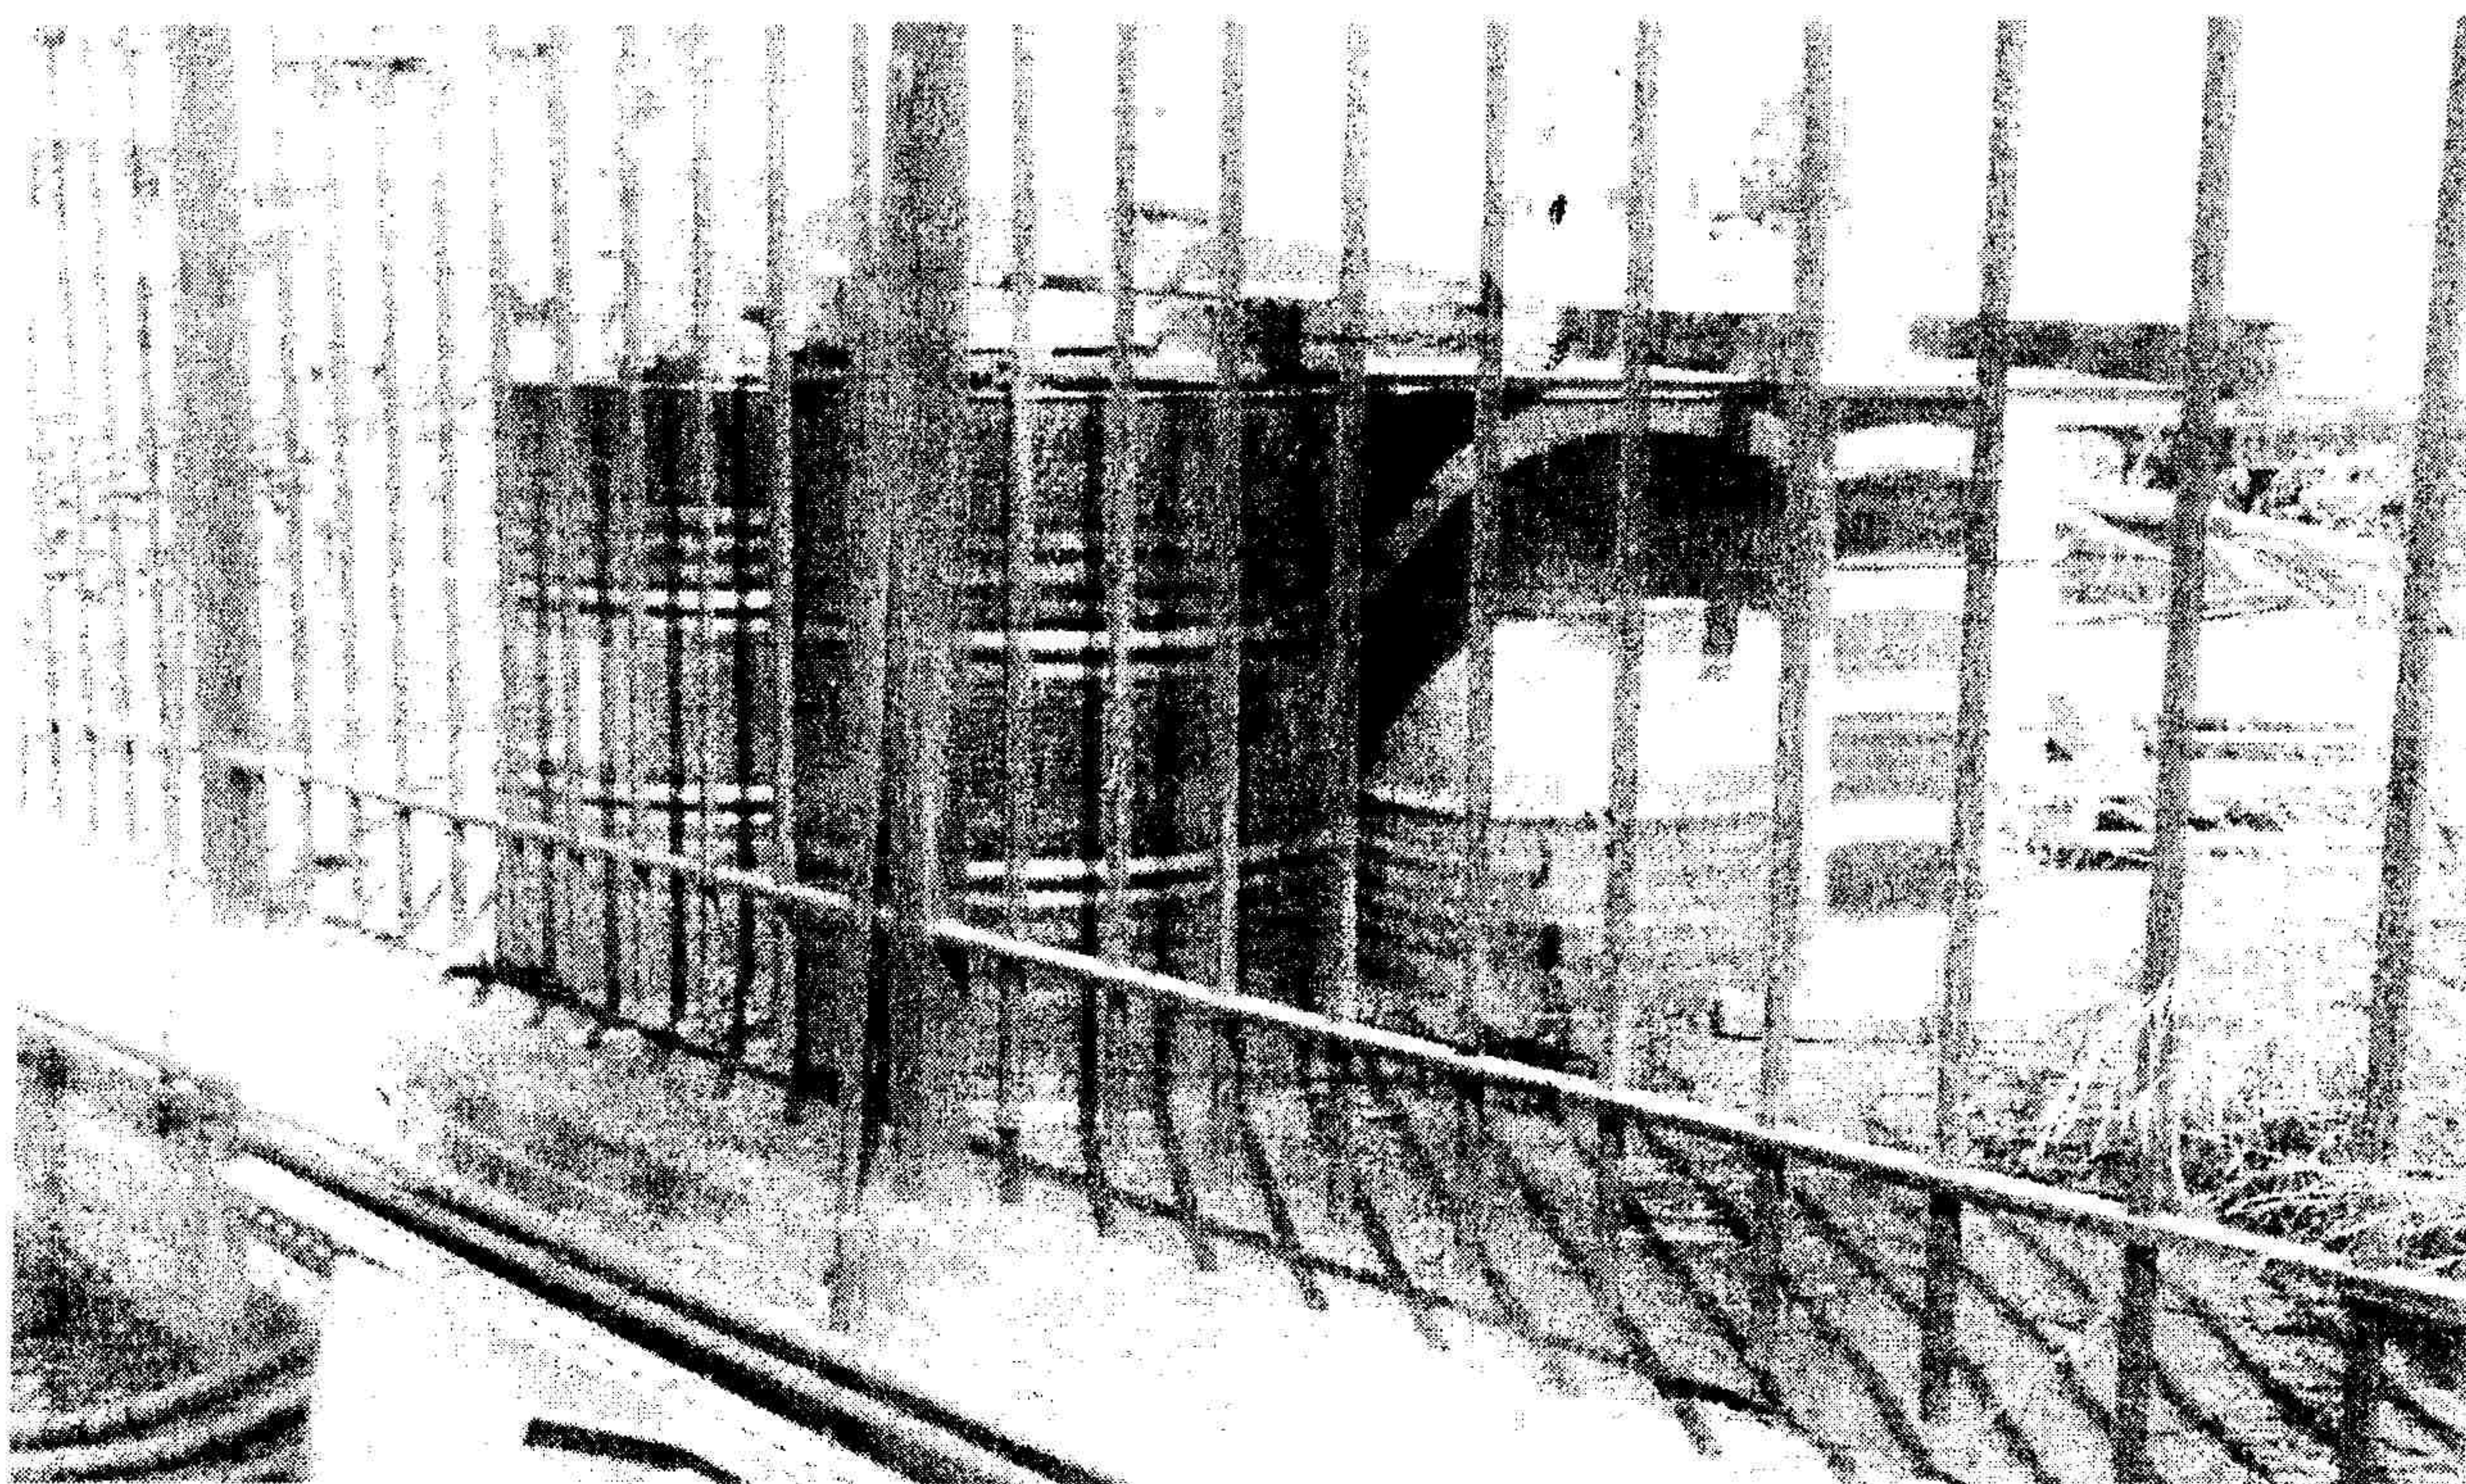

Άποψη από όμορο οικόπεδο με πιθανά επικίνδυνα απόβλητα (ΑΛΕ)



Άποψη από το όμορο οικόπεδο