



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

13 ΣΕΠ. 2013



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969420
Fax : 210-6969416

Αθήνα, 13-09-2013
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/183/16934

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Ερωτήσεων**

Κοινοποίηση:

- 1) Βουλευτή κ. Χρ. Παππά
- 2) ΔΕΗ Α.Ε., Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 780/22-08-13 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αρ. 780/22-08-13 Ερώτησης του βουλευτή κ. Χρ. Παππά, σας διαβιβάζουμε το ΓρΔ/2873/10-09-13 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε., το οποίο αναφέρεται σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.


Ο Υφυπουργός

Α. Παπαγεωργίου

Συνημμένα: 2 σελίδες
Σύνολο εγγράφων: 3 σελίδες

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής

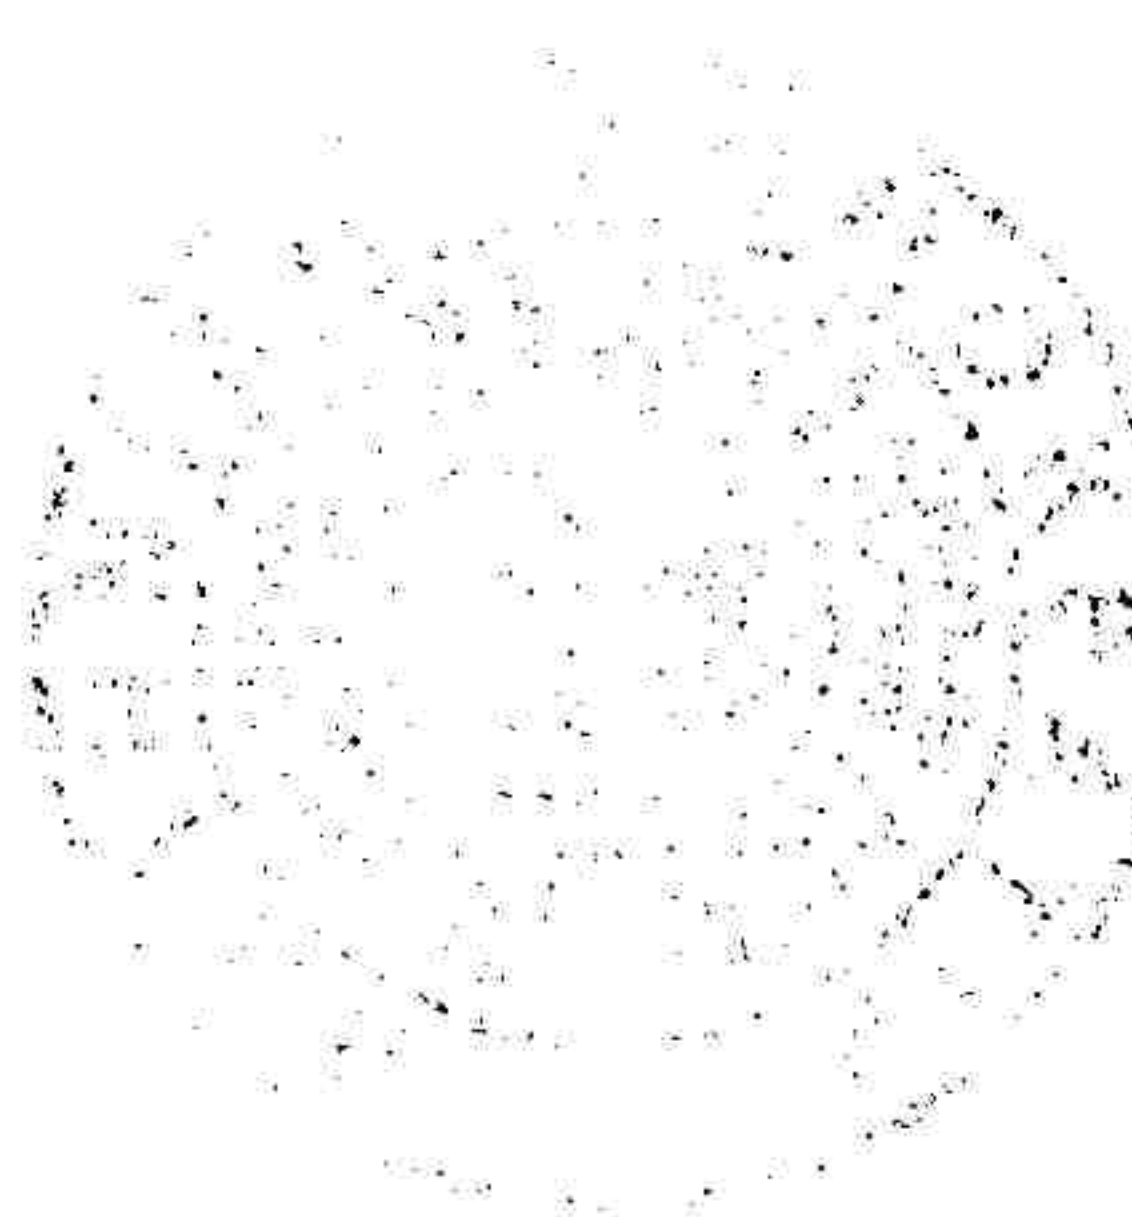

ΕΚΔΙΕΛΤΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ./Ημ./ΓρΔ/2873/10-9-13

Προς:
κ. Γ. Μανιάτη
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή κ. Χρήστου Παππά, για υποδομές σε κατάρρευση ελέω μνημονίου.

Σχετικά : Η υπ' αριθμ. 780/22.08.2013 Ερώτηση Βουλευτή

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Χρήστου Παππά, σχετικά με τις υποδομές στα νησιά και το μπλάκ άουτ στη Σαντορίνη, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

A. Επί των εισαγωγικών σχολίων της ερώτησης

1. Η ηλεκτροδότηση του νησιού αποκαταστάθηκε πλήρως, στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, το βράδυ της πρώτης ημέρας που συνέβη το περιστατικό ηλεκτροδοτήθηκε το 30% των αναγκών του δικτύου, με προτεραιότητα στην ηλεκτροδότηση των κοινωνικών υποδομών, έως το μεσημέρι της επόμενης ημέρας (14.08.2013) ηλεκτροδοτήθηκε το 70% περίπου των αναγκών του δικτύου και από 16.08.2013, 24:00, το δίκτυο ηλεκτροδοτήθηκε πλήρως.

Σε σχέση με τις αναφερόμενες διακοπές, σημειώνουμε ότι αυτές αφορούν δύο, ανεξάρτητα του αρχικού συμβάντος, περιστατικά σχετικά μικρής διάρκειας. Ειδικότερα το πρώτο συνέβη στις 15.08.2013 λόγω έκρηξης σε υπαίθρια συστοιχία πυκνωτών και το δεύτερο στις 21.08.2013 κατά τη φάση χειρισμών στο δίκτυο διανομής.

2. Το σύνολο του εξοπλισμού του Σταθμού στη Σαντορίνη ήταν κατάλληλα συντηρημένο και διαθέσιμο εν όψει της κρίσιμης θερινής περιόδου. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από την αξιόπιστη συμπεριφορά των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής του σταθμού που δεν επηρεάστηκαν από το συγκεκριμένο συμβάν και συντέλεσαν στην ταχεία επαναηλεκτροδότηση του νησιού.

Το αυτό ισχύει και για τις υποδομές και τον εξοπλισμό των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στη Κρήτη, ο οποίος είναι κατάλληλα συντηρημένος ώστε να καλύπτει αξιόπιστα τις ηλεκτρενεργειακές ανάγκες του νησιού.

B. Επί των κυρίως ερωτημάτων της Ερώτησης

1. Η ΔΕΗ ανέθεσε σε επιτροπή τεχνικών της, στο ΕΜΠ και σε τρίτο ανεξάρτητο πραγματογνώμονα τη διενέργεια έρευνας για τα αίτια της βλάβης. Η εταιρία αναμένοντας τα πορίσματα των ανωτέρω προαναφερθεισών ερευνών θα προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για τη διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων και δικαιωμάτων της.



2. Οι αιτίες που προκάλεσαν το συμβάν θα διευκρινιστούν προφανώς με την ολοκλήρωση των ως άνω ερευνών και την έκδοση των σχετικών πορισμάτων.
3. Σημειώνεται ότι, έχει συσταθεί τριμερής επιτροπή από τον Δήμο, τους Τοπικούς Φορείς και τη ΔΕΗ ΑΕ, η οποία μελετά τρόπους ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας.
4. Η ΔΕΗ θα προβεί άμεσα στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αρχικά ενός πρόσθετου Αεριοστροβίλου ισχύος περίπου 12-15 MW, ώστε αυτός να είναι σύντομα διαθέσιμος, καθώς και δύο (2) νέων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ), που θα εγκατασταθούν εντός του μηχανοστασίου, ισχύος περίπου 10 MW έκαστο, με όλες τις αναγκαίες σύγχρονες υποδομές στον ΑΣΠ Θήρας, για την κάλυψη των μεσομακροπρόθεσμων αναγκών της νήσου. Παράλληλα εκκινεί τις διαδικασίες για τη προμήθεια φορητών Η/Ζ, ισχύος της τάξης των 20 MW ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η εφεδρική ισχύς για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στο σύνολο των μη διασυνδεδεμένων νησιών.
5. Η ΔΕΗ έχει συμπεριλάβει στο εγκεκριμένο προϋπολογισμό της για το έτος 2013 (και στον υπό έκδοση για το έτος 2014) έργα ύψους άνω των 40 εκ.€ για την ανάπτυξη των υποδομών στους αυτόνομους και τοπικούς σταθμούς παραγωγής βελτιώνοντας περαιτέρω την ενεργειακή θωράκιση των μη διασυνδεδεμένων νησιών.
6. Πλέον των ανωτέρω, με βάση και τον πρόσφατο σχεδιασμό του ΥΠΕΚΑ, επιταχύνονται οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση των διασυνδέσεων, τόσο των νησιών των Κυκλάδων, όσο και της Κρήτης, με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα.

Με τιμή

ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Κοινοποίηση :

ΥΠΕΚΑ

- Γρ. Υφυπουργού κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη
- Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Γεν. Δ/νση Ενέργειας / Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής
- Δ/νση Οργάνωσης / Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΔΕΔΔΗΕ

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ