




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

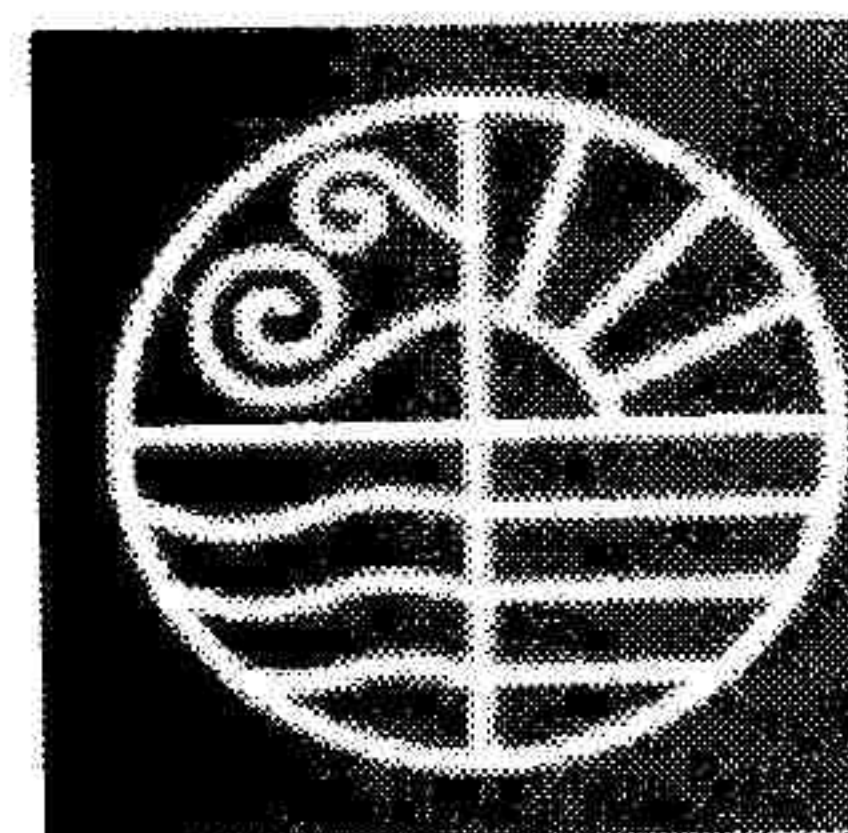

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός

Αθήνα 20/9/2013
Αρ.Πρωτ: 1990β

20 ΣΕΠ. 2013

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
✓Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
- Γιάννη Ζερδελή
- Χαρούλα Καφαντάρη
2. Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 1020/28-8- 2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ.1020/28-8-2013, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Γιάννη Ζερδελή και Χαρούλα Καφαντάρη, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 190989/5-9-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/Ειδικής Γραμματείας Υδάτων /ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Συνημμένα:

-Το με α.π. 190989/5-9-13 έγγραφο Δ/σης ΠΔΥΠ/ΕΓΥ /ΥΠΕΚΑ (σελ.1)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων:1
Σύνολο Σελίδων: 2

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Αθήνα, 5/09/2013
Αρ. Πρωτ.:190989

Ταχ.Δ/ση: Μ.Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας
11526 Αθήνα
Πληρ.: Γ. Αρβανιτίδης
Τηλ.: 210 6931286
Fax: 210 6994355

Προς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
(επί σχετ. αρ. 1990/β/209/30-08-2013)

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δημοτικών Κοινοτήτων Πέτρας-Στύψης-Σκουταρίου-Υψηλομετώπου-Λαφιώνα (Δήμου Λέσβου)»

Σε απάντηση της με Αριθ. Πρωτ. 1020 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 28/08/2013 από τους Βουλευτές κ. Γιάννη Ζερδελή και κα. Χαρούλα Καφαντάρη και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Τέτοιου είδους περιστατικά, καθώς και οι σχετικές αυτοψίες, δεν είναι της αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.
- Το θέμα, στο στάδιο αυτό, θα πρέπει να διερευνηθεί από τις υπηρεσίες Υγείας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με την την Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου.
- Επιπλέον, τα θέματα που αφορούν στη ποιότητα του πόσιμου νερού ανήκουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας.
- Η ΕΓΥ ωστόσο, δύναται να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος που αναφέρεται στην ερώτηση, μέσω της κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σ' εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ, όπου καταγράφονται η υφιστάμενη κατάσταση και οι επιβαρύνσεις που δέχονται τα υδατικά συστήματα από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Τα οριστικοποιημένα Σχέδια Διαχείρισης θα αντιμετωπίσουν συστηματικά τα προβλήματα με Προγράμματα Μέτρων για την προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων και την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων, όπως απαιτείται από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Το Σχέδιο Διαχείρισης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαμορφώνεται κατά την τρέχουσα περίοδο με αυτεπιστασία από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Μ. ΓΚΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Χ. ΚΩΤΣΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή

- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Θεματικό αρχείο (Φ.10)
- Γ.Αρβανιτίδης