



27 ΣΕΠ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 25.09.2013

Α.Π.: ΓΡ.Κ.Ε. 169/22.07.2013

Διεύθυνση: Λεωφ. Αμαλίας 12,
Ταχ. Κώδικας: 105 57, Αθήνα
Τηλ.: 210 3736374
210 3736378
Fax: 210 3229537

Προς: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Κοιν.: 1. Βουλευτή κ. Μιχάλη Κριτσωτάκη
2. Βουλευτή κ. Μαίρη Διακάκη
3. Βουλευτή κ. Δημήτρη Στρατούλη
4. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
& Πρόνοιας – Γρ. Υπουργού


Θέμα: «Κίνδυνοι από τη μη υπεύθυνη λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των τουριστικών μονάδων».

Σχετικό: Η με αριθμ. πρωτ. 13153/19.07.2013 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Μιχάλη Κριτσωτάκη, Μαίρης Διακάκη και Δημήτρη Στρατούλη.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Μιχάλης Κριτσωτάκης, Μαίρη Διακάκη και Δημήτρης Στρατούλης, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, το με αρ. πρωτ. 505580/02.08.2013 έγγραφο της Δ/σης Επιθεώρησης του ΕΟΤ.

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Ακριβές Αντίγραφο

Πιπίνης Ευσταθίου

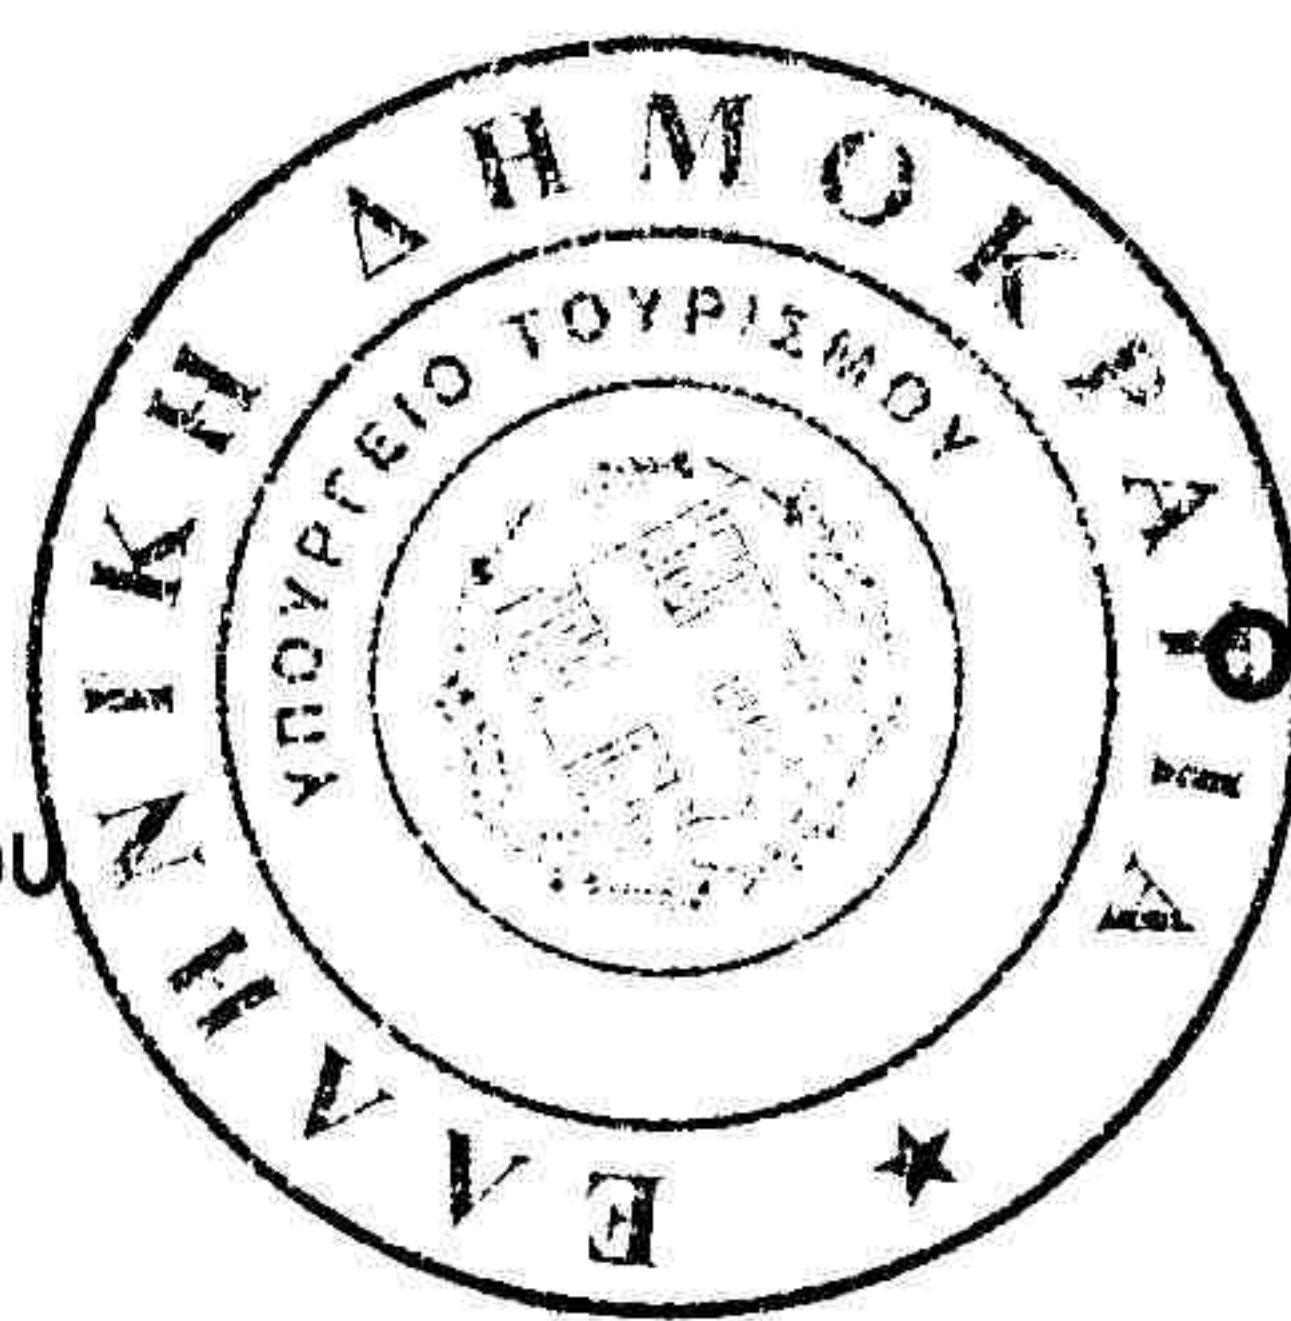

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τουρισμού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Αθήνα, 02/08/2013

Α.Π. 505580

ΤΑΧ. ΔΝΣΗ: Τσόχα 24, Τ.Κ. 11521 Αθήνα
Πληρ.: ΕΛ. ΜΠΙΛΙΣΗ
ΤΗΛ: 210 - 8707.053
ΦΑΞ: 210 - 6434052
E-mail: mpilisi_e@gnto.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Τουρισμού
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Ερώτηση βουλευτών κ. Μ. Κριτσωτάκη, Μ. Διακάκη και Δ. Στρατούλη με θέμα «Κίνδυνοι από τη μη υπεύθυνη λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των τουριστικών μονάδων»

Σχετ.: Το με Α.Π./Γρ.Κ.Ε.: 169/22.07.2013 με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας η υπ' αριθμ. Πρωτ. 13153/9-07-2013 Ερώτηση των βουλευτών κ. Μ. Κριτσωτάκη, Μ. Διακάκη και Δ. Στρατούλη.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, η οποία περιήλθε σε γνώση της Υπηρεσίας μας με το ως άνω σχετικό έγγραφο και προκειμένου να ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων, σας γνωρίζουμε ότι:

- Θεσμοθετημένος τεχνικός έλεγχος των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των ξενοδοχειακών καταλυμάτων από την Υπηρεσία μας δεν υφίσταται.
- Η Δ/ση Επιθεώρησης σε συνεργασία με την Δ/ση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς κατά τους ελέγχους κατάταξης που πραγματοποιεί σε τουριστικά καταλύματα συμπληρώνει το έντυπο "Παράρτημα Ελέγχου Υλικών και Μέσων Λειτουργίας" Απαιτήση Προτύπου ΕΛΟΤ EN 45011. Σύμφωνα με το ανωτέρω έντυπο ελέγχονται τα κάτωθι:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ EN 45011

1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

- 1.1 Στυθμός Βιολογικού Καθαρισμού (Σ.Β.Κ.)
(Εφόσον υπάρχει, επίδειξη άδειας λειτουργίας)

ΝΑΙ ΟΧΙ

☐☐

2. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

- 2.1 Ύπαρξη διακόπτη (ρελέ) διαφορικής προστασίας
(στα δωμάτια ή σε ειδικό χώρο που υποδεικνύει η επιχείρηση)

ΝΑΙ ΟΧΙ

☐☐

3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

- 3.1 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
(έλεγχος ημερομηνίας λήξης)

ΝΑΙ ΟΧΙ

☐☐

- 3.2 Τήρηση βιβλίου συντήρησης και καλής λειτουργίας των
μέσων ενεργητικής προστασίας

☐☐

3.3 Φωτισμός ασφαλείας-σήμανση οδεύσεων διαφυγής

☐ ☐

3.4 Σύστημα πυρανίχνευσης

(διαπίστωση ύπαρξης ανιχνευτών, σειρήνων, φωτεινών επαναληπτών)

☐ ☐

3.5 Φορητοί πυροσβεστήρες σε ισχύ

☐ ☐

3.6 Πυροσβεστικές φωλέες

(ύπαρξη εξοπλισμού)

☐ ☐

4. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ)

NAI OXI

4.1 Άδεια καταχώρησης στο μητρώο του Υπουργείου

Ανάπτυξης κατόπιν βεβαίωσης πιστοποιημένου φορέα

☐ ☐

4.2 Τήρηση Βιβλίου ή Φύλλου περιοδικής συντήρησης

☐ ☐

4.3 Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρα από διαπιστευμένο φορέα

☐ ☐

5. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΛΕΞΑΜΕΝΕΣ

NAI OXI

5.1 Άδεια λειτουργίας-υπεύθυνος λειτουργίας επόπτης

ασφαλείας, ύπαρξη σωστικών μέσων (σύμφωνα με την Γ1/443/15-1-73 ΦΕΚ 87/Β/73 υγειονομική διάταξη)

☐ ☐

6. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ-ΛΕΒΗΤΕΣ-ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ

NAI OXI

6.1 Τήρηση φύλλου συντήρησης-ρύθμισης των εγκαταστάσεων αυτών

(Άρθρο 4 υπ' αριθμ' 10315/93 υπουργικής απόφασης)

☐ ☐

7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ

NAI OXI

7.1 Διαπίστωση ύπαρξης ανιχνευτή διαρροής καυσίμου αερίου στα μαγειρεία-κουζίνες

(αφορά μόνο τις κουζίνες που λειτουργούν με αέριο)

☐ ☐

8. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

NAI OXI

8.1 Έλεγχος τιμολογίου ή προσκόμιση βεβαίωσης από εξειδικευμένα συνεργεία

☐ ☐

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι με το υπ' αριθμ 59/30-7-13 Υπηρεσιακό Σημείωμα Δ/σης Επιθεώρησης διαβιβάσθηκε στη Δ/ση Τουριστικών Εγκαταστάσεων η ανωτέρω Ερώτηση, λόγω αρμοδιότητας.

Παραμένουμε στη διάθεση του Γραφείου σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



Κοινοποίηση:

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Εσωτ. Διανομή:

Γραμματεία/Τμήμα