


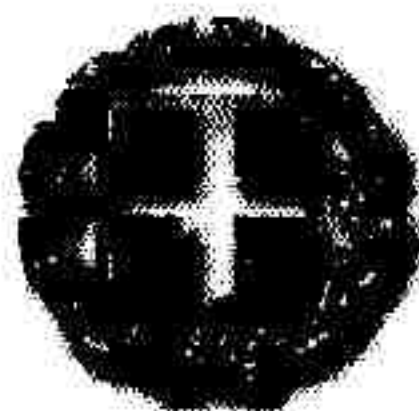

27 ΣΕΠ. 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 27 - 09 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 1907**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κα Δ. - Θ. Αυγερινούπουλου
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/ο του συνημμένου)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 1284/03-09-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινούπουλου, με θέμα «Ακατάλληλο το νερό στην τοπική κοινότητα Αρετής, του Δ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 236262/3872/13-09-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για ενημέρωσή σας.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και το Δήμο Ανδραβίδας - Κυλλήνης με το υπ' αριθ. πρωτ. 35357/05-09-2013 έγγραφο και, μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία με νεότερο έγγραφό μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

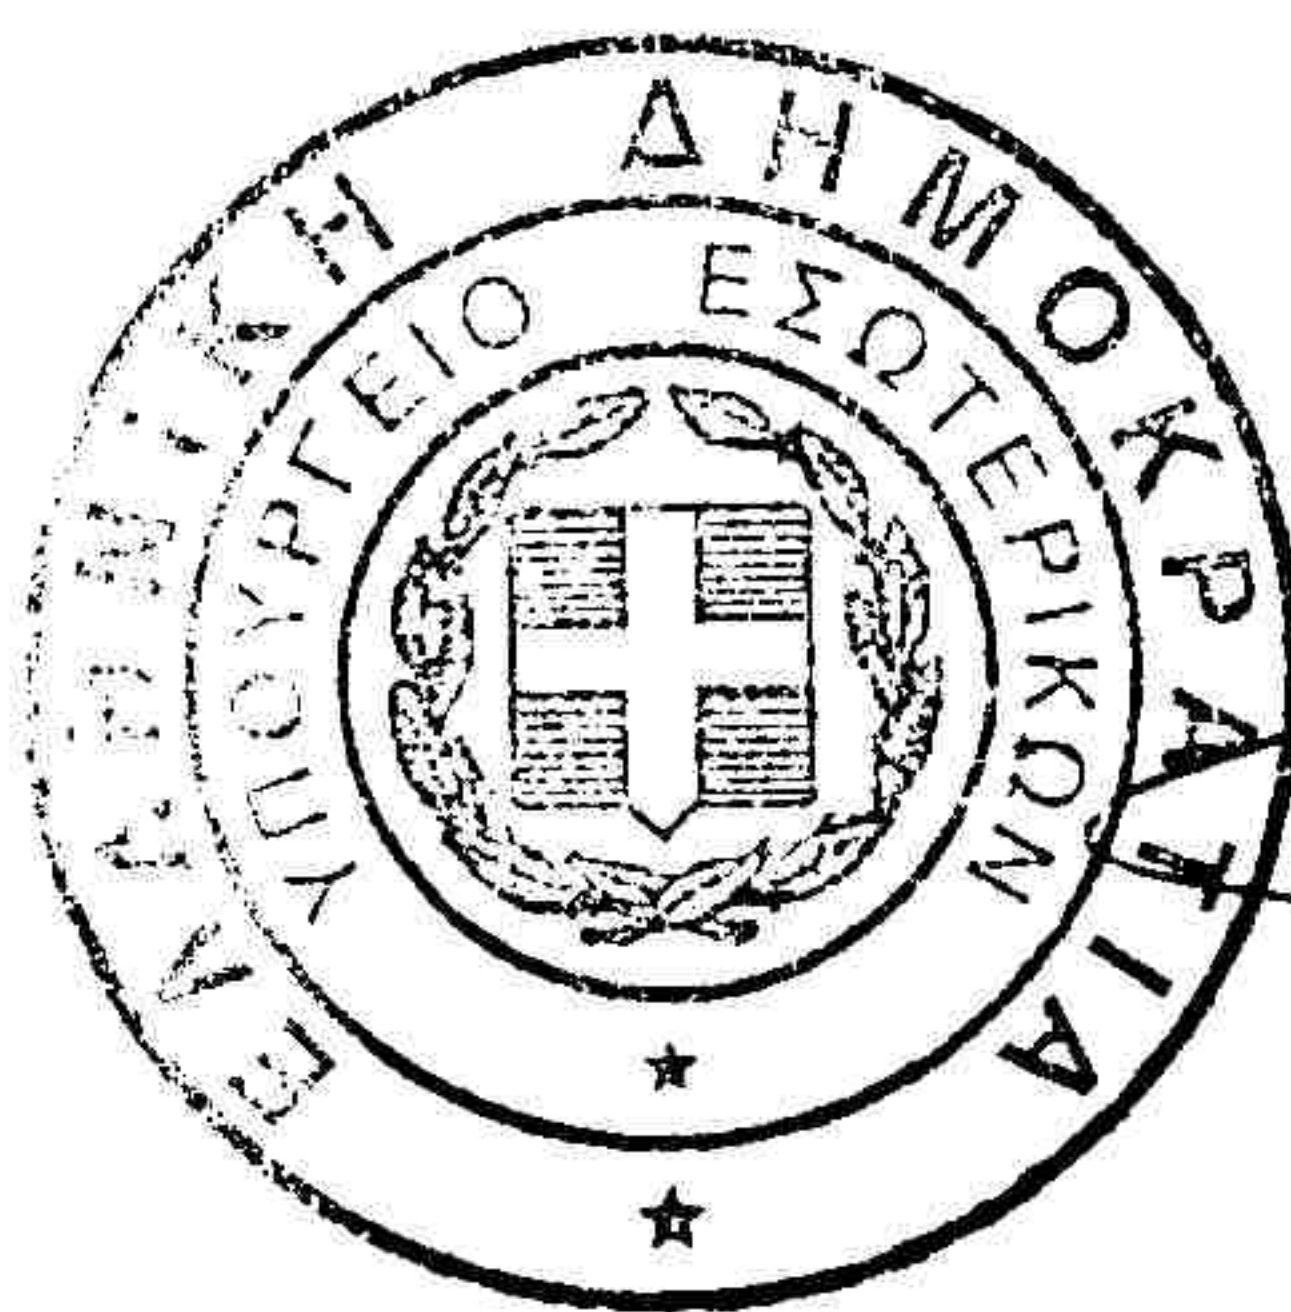

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Πάτρα 13.09.2013

Αρ. πρωτ: 236262/3872

*Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 3ος όροφος
Τ.Κ. 26441, Πάτρα*

Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος

Τηλ: 2613 613506

fax: 2613 613634

email: v.kitsos@pde.gov.gr

web: www.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γεν.Δνση Τοπικ. Αυτοδιοίκησης

Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος

**ΚΟΙΝ: α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &
Υποδομών κ. Νικόλαο Υφαντή**

**β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
κ. Χαράλαμπο καφύρα**

**γ. Γεν. Δνση Αναπτυξ. Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών/ΠΔΕ**

**δ. Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ηλείας**

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:

«Καταλληλότητα ποσίμου νερού Τ.Κ. Αρετής, Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης»

**ΣΧΕΤ : α. Η υπ' αριθ. 1284/03.09.2013 Ερώτηση της Βουλευτού κ. Διονυσίας-Θεοδώρας
Αυγερινοπούλου.**

**β. Το υπ' αριθ. 35357/05.09.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Γεν.
Δνση Τοπικής Αυτ/σης / Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προστασίας
Περιβάλλοντος**

**γ. Το υπ' αριθ. 3697/12.09.2013 Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ηλείας**

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 1284/03.09.2013 Ερώτησης της Βουλευτού κ. Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, με θέμα «Καταλληλότητα ποσίμου νερού Τ.Κ. Αρετής, Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης» σας γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ηλείας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, έχει προγραμματίσει δειγματοληπτικό έλεγχο άμεσα στην Τ.Κ. Αρετής Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα του πόσιμου νερού.

- 2 -

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στον αρμόδιο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, που έχει και τον Α' βαθμό ευθύνης για την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Ο
Περιφερειάρχης

Αποστολος Κατσιφάρας