



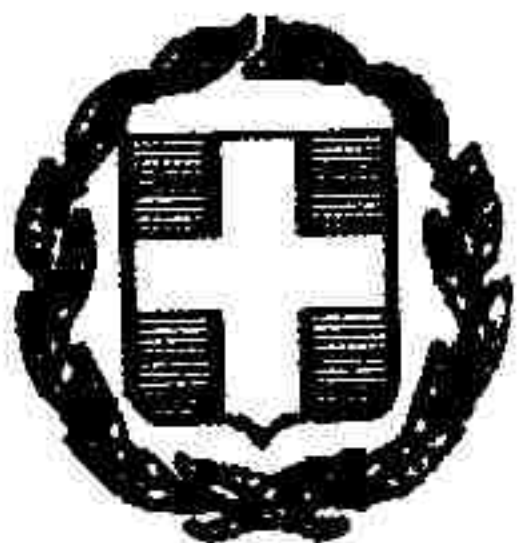

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

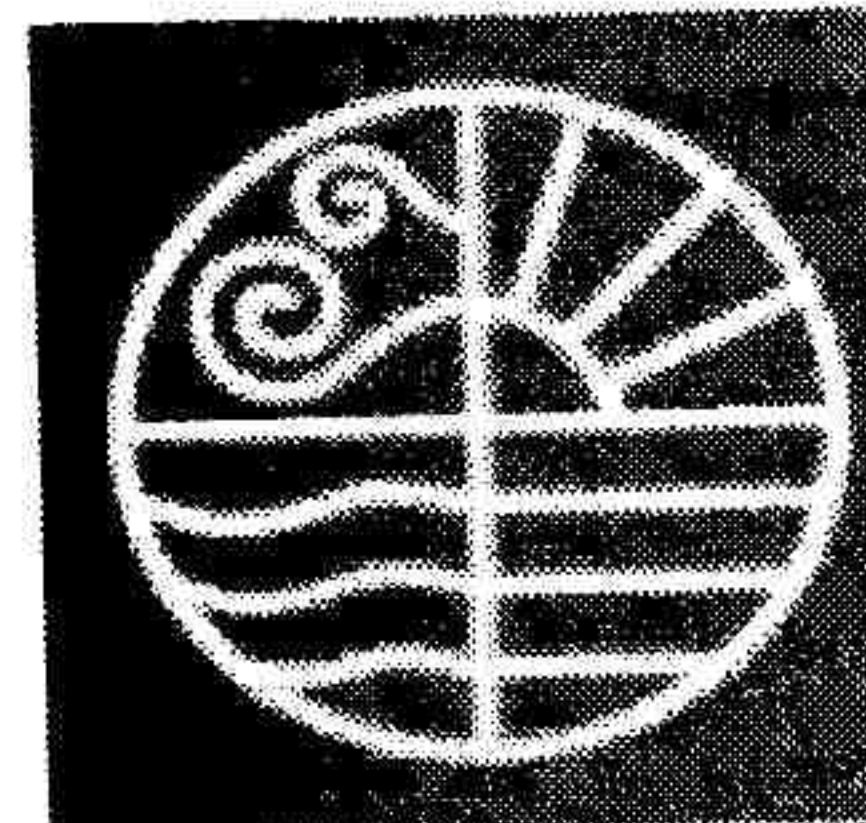

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός

Αθήνα 3/10/2013
Αρ.Πρωτ: 2043 β

04 ΟΚΤ. 2013

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
✓ **Τμήμα Ερωτήσεων**

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτές κ.κ.**
 - Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη
 - Ιωάννη Πανούση
 - Νίκη Φούντα
- 2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Γραφείο Υπουργού**

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 1421/09-09-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 1421/09-09-2013, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, Ι. Πανούση και Ν. Φούντα, σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με το ζήτημα που τίγεται, η αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ περιορίζεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του φράγματος το οποίο υλοποιείται από την οικεία Περιφέρεια, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων το οποίο σας κοινοποιούμε. Επίσης σας επισυνάπτουμε το έγγραφο της καθ' ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ που αναφέρεται στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν εκδοθεί για το εν λόγω έργο.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου προκειμένου να ενημερωθεί η Βουλή για τυχόν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που έχουν λάβει χώρα στην εν λόγω περιοχή.

Συνημμένα:

- Το με α.π. 170622/27-9-13 έγγραφο ΕΥΠΕ /ΥΠΕΚΑ (σελ.1)
- Το με α.π. 4220/19-9-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελ/σου (σελ. 1)

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 2

Σύνολο Σελίδων:3

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)\
ΤΜΗΜΑ Β΄**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Α. Σαργιάνου
Τηλέφωνο : 210 6417704
Ε.Α.Χ. : 210 6430625
E-mail :

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

FAX: 210 6429137

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Α.Π.: 170622

ΠΡΟΣ

ΥΠΕΚΑ

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 Αθήνα

Θέμα : Απάντηση σε Ερώτηση των βουλευτών κ. Α. Ξηροτύρη – Αικατερινάρη, Ι. Πανούση Ν. Φούντα με θέμα «Περιβαλλοντική καταστροφή στον Ασωπό Ν. Κορινθίας».

Σχετ.: α) Η υπ' αριθ.1421 Ερώτηση Βουλευτών για το εν θέματι έργο (Α.Π. Γρ. Κοιν. Ελέγ.: 2043/β/310/10-9-13, Α.Π. ΕΥΠΕ: 170622/24-9-13).

I. Απαντώντας στην Ερώτηση των Βουλευτών για το έργο του θέματος, διευκρινίζεται καταρχάς ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας με έργα και δραστηριότητες αφορά μόνο στην περιβαλλοντική αδειοδότηση συγκεκριμένων ειδών και κατηγοριών εξ αυτών, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.

II. Στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα όσον αφορά τα αναφερόμενα στην Ερώτηση θέματα:

1. Από έλεγχο στο ηλεκτρονικό αρχείο της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ έχει εκδώσει τις κάτωθι σχετικές με το εν θέματι έργο ΚΥΑ:


α)Την υπ' αριθ. 130473/29-7-03 ΚΥΑ ΕΠΟ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Φράγμα Ασωπού ποταμού Ν. Κορινθίας».

β)Την υπ'αριθ. 140018/29-8-2005 Τροποποίηση της προαναφερθείσας ΚΥΑ.

γ)Την υπ'αριθ.οικ.127710/3-4-2007 ΚΥΑ ΕΠΟ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Φράγμα Ασωπού ποταμού Ν. Κορινθίας», σε αντικατάσταση των Περιβαλλοντικών Όρων των α' και β' προαναφερθέντων ΚΥΑ, η οποία είναι ακόμα σε ισχύ (ημ. λήξεως 14-3-2017)

2. Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της κατασκευής του φράγματος Ασωπού καθώς και στα υπόλοιπα θέματα που τίγονται στην εν λόγω Ερώτηση δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ
ΕΠ. ΤΟΛΕΡΗΣ**

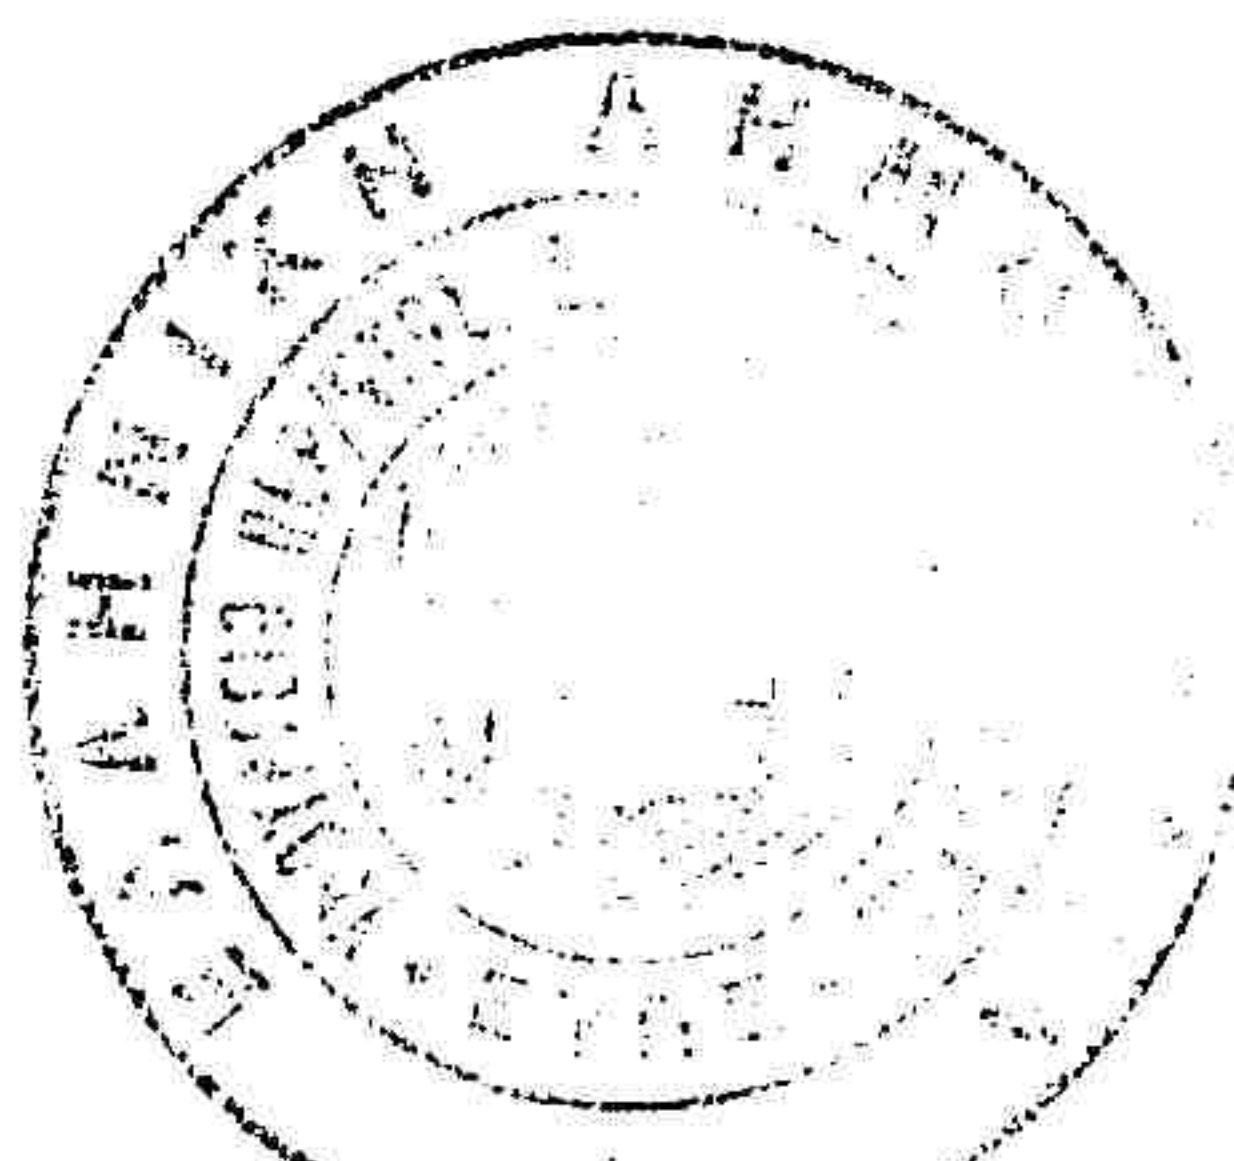

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΨΑΪΛΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Τρίπολη 19-09-2013

Αριθ. Πρωτ 4220

Ταχ. Δ/ση : Οπλ. Σελιώτη 1
221 00/ ΤΡΙΠΟΛΗ

Πληροφορίες: Προϊστάμενος
Τηλέφωνο : 2710 - 238562.
FAX : 2710 - 243185

ΠΡΟ Γραφείο Υπουργού
Σ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17 Αιπελόκηποι
Τ.Κ.115 23 Αθήνα

ΘΕΜΑ :


ΣΧΕΤΙ- Το υπ αρ2043/β/310/10-9-2013 Γραφείο Υπουργού Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΚΑ:

Η Υπηρεσία μας είναι αρμόδια μόνο για την κατασκευή του φράγματος Λοσιπού Κορινθίας . Η σύμβαση προθεσμίας περαιώσεως του έργου είναι Μάρτιος του 2014.

Επειδή όμως υπήρχε για ένα περίπου χρόνο αδρανοποίηση των εργασιών που ξανάρχισαν με την απόφαση αποδοχών της ένστασης του αναδόχου για άρση της έκπτωσης στις 27-5-2013 , θεωρούμε ότι θα υπάρξει αντίστοιχη παράταση προθεσμίας.

Ε.Δ./ Χ.Α

Ο Προϊστάμενος

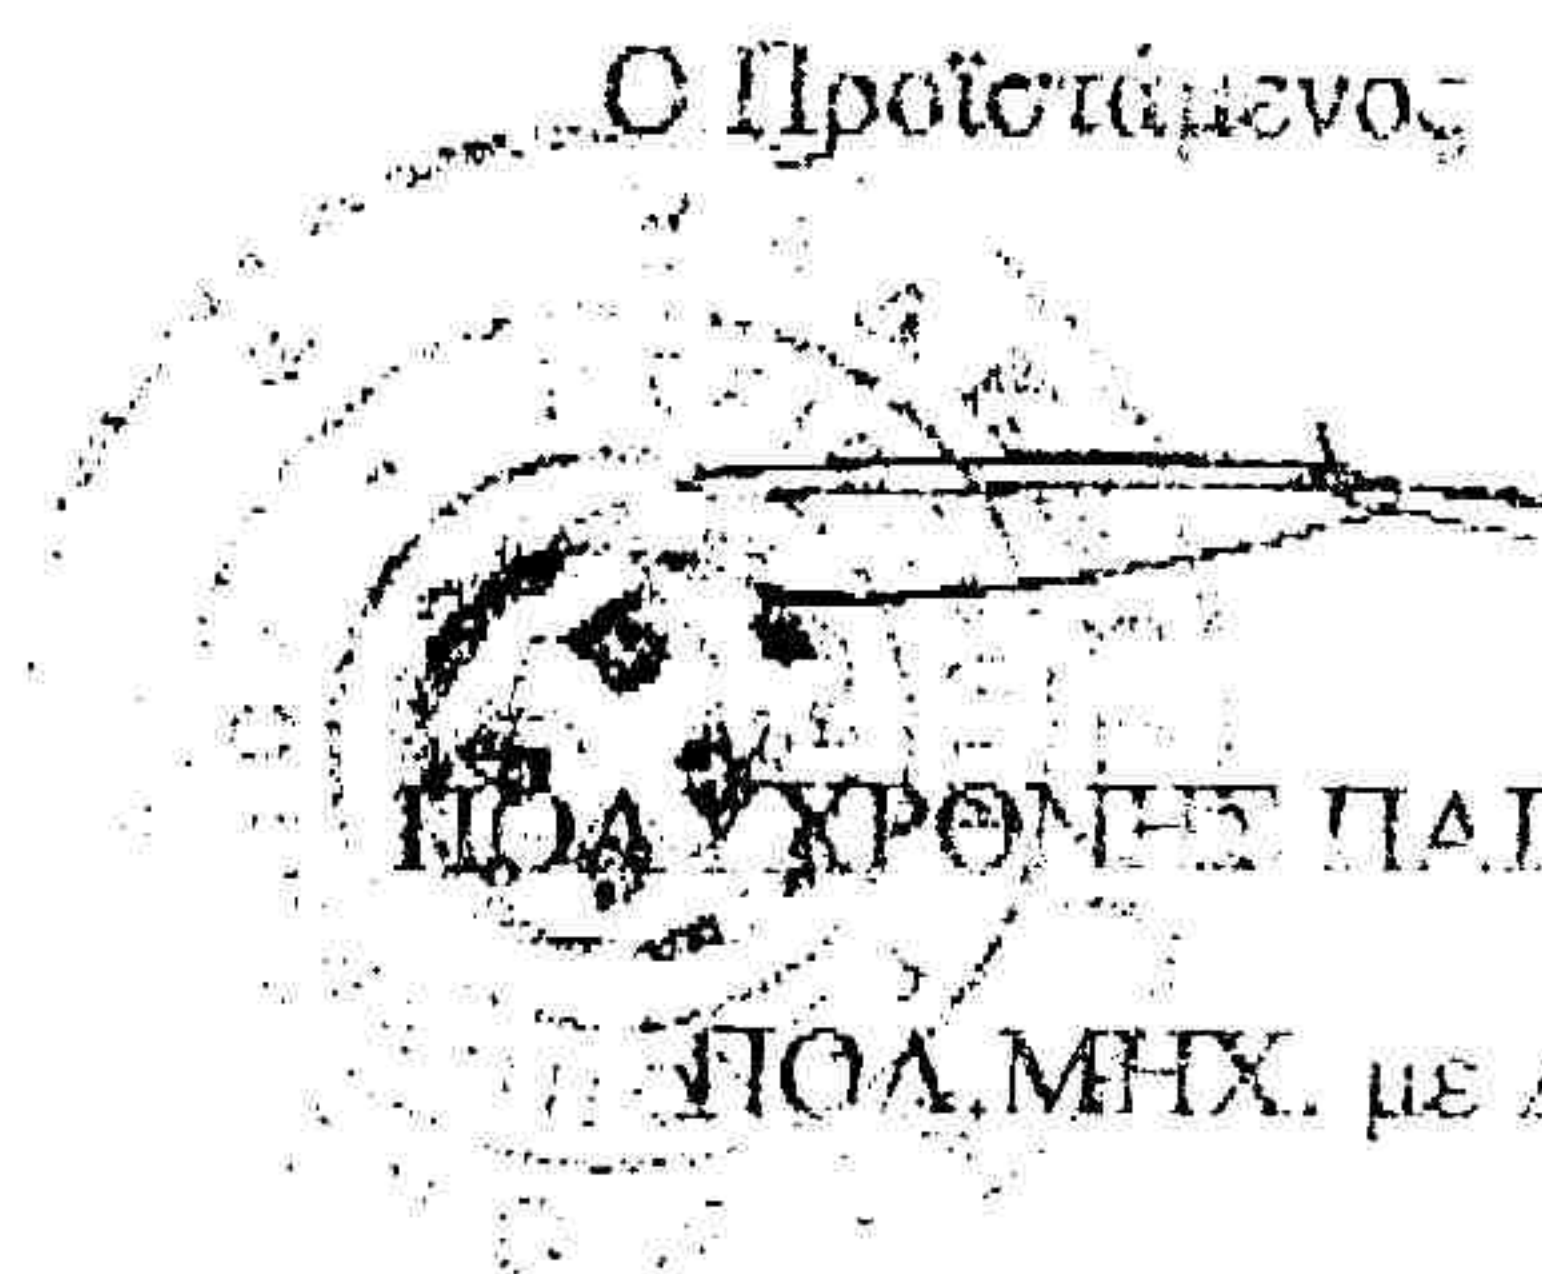

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΟΛ.ΜΗΧ. με Δ β