


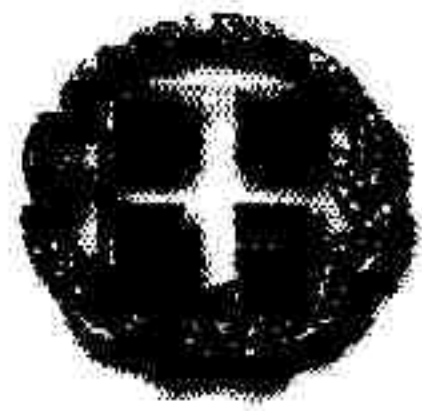

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 14 - 10 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 2012**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Θεοδόσιο Κωνσταντινίδη
- κα Ελένη Γερασιμίδου
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/ο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 1823/19-09-2013 Ερώτηση


Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Θεοδόσιος Κωνσταντινίδης και κα Ελένη Γερασιμίδου, με θέμα «Ακατάλληλο νερό στο Νεοχώρι του Δήμου Αριστοτέλη στην ΠΕ Χαλκιδικής», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 34572/34992/27-09-2013 έγγραφο του Δήμου Αριστοτέλη, για ενημέρωσή σας.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το υπ' αριθ. πρωτ. 37870/29-09-2013 έγγραφο και, μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία με νεότερο έγγραφό μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

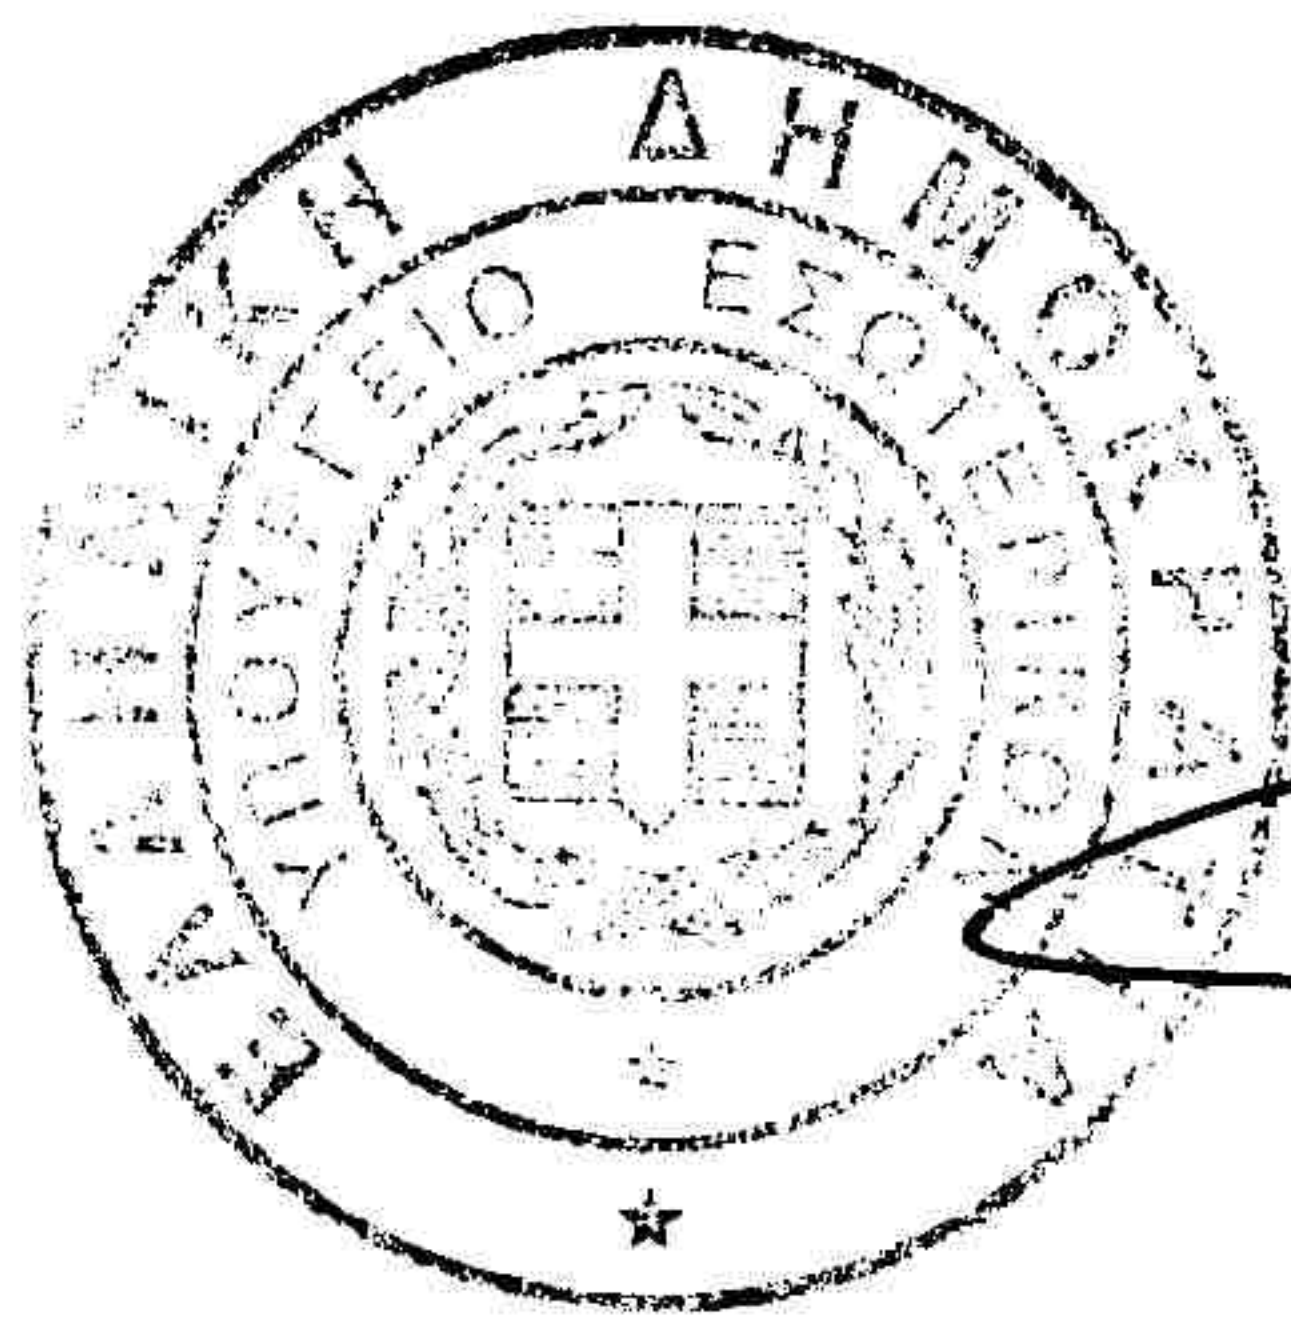

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Τρεις (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση: 63074 ΑΡΝΑΙΑ

Τηλ.: 2372 3 50101

Fax: 2372 0 23062

E-mail: dimarchos@dimosaristoteli.gr

Αρναία, 27-09-2013

Αριθ. Πρωτ.: 34572/34992

ΠΡΟΣ: 1.-Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα

2.-Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Καθ. Ρωσίδη 11, 540 08 Θεσ/νίκη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Δήμου Αριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής.

ΣΧΕΤ.: (α) Η υπ' αριθ. πρωτ. 1823/19-9-2013 Ερώτηση των κ.κ. Βουλευτών Θ. Κωνσταντινίδη και Ε. Γερασιμίδου.
(β) Το υπ' αριθ. πρωτ. 37870/23-9-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος.
(γ) Το από 23-9-2013 Συνοδευτικό Σημείωμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης-Γραφείο Γενικού Γραμματέα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α), (β) και (γ) σχετικών που αφορούν στον Κοινοβουλευτικό έλεγχο για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Δήμου Αριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής, κατόπιν Ερωτήσεως των κ.κ. Βουλευτών Θ. Κωνσταντινίδη και Ε. Γερασιμίδου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Από το 2011 που συστήθηκε ο Δήμος Αριστοτέλη, πραγματοποιούνται διαχρονικά και σε συνεργασία με πιστοποιημένο φορέα, συστηματικές δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις στα δίκτυα ύδρευσης όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη.

Εργαστηριακές αναλύσεις μετάλλων και τοξικών στοιχείων (μεταξύ των οποίων και αρσενικό) πραγματοποιούνται στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου καθ' όλη την διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, βάση της σχετικής σύμβασης μεταξύ του πιστοποιημένου φορέα και του διευρυμένου Δήμου Αριστοτέλη.

Από τα διαχρονικά αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας του υδρευτικού δικτύου του Νεοχωρίου της περιόδου 2011-2012, καταδεικνύεται ότι το νερό ύδρευσης ήταν καλής ποιότητας και υπερκάλυπτε όλα τα όρια ποιότητας για ανθρώπινη κατανάλωση (ΚΥΑ Υ2/2600/2001). Οι αναλύσεις περιελάμβαναν τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους και τα βαρέα μέταλλα-τοξικές ουσίες που προβλέπονται από την Εθνική Νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/2001).

Ωστόσο πρόσφατα, το δίκτυο ύδρευσης του Νεοχωρίου ανιχνεύτηκε να παρουσιάζει σχετικά αυξημένη συγκέντρωση αρσενικού, έναντι του πρόσφατου ορίου των 10 $\mu\text{g/l}$.

Σε κάθε περίπτωση η συγκέντρωση του αρσενικού δεν υπερέβη το όριο των 30 $\mu\text{g/l}$ που ίσχυε μέχρι πριν λίγα χρόνια. Πόσο μάλλον το όριο των 50 $\mu\text{g/l}$ που ήταν η παραμετρική τιμή μέχρι το 2003.

Η περιεκτικότητα σε όποια βαρέα μέταλλα οφείλεται σε γηγενή στοιχεία του εδάφους και δεν πρέπει να συγχέεται με ανθρωπογενείς δραστηριότητες, σύμφωνα και με την άποψη του ΙΓΜΕ.

Η Δημοτική Αρχή αμέσως μόλις εντόπισε το πρόβλημα ξεκίνησε εργασίες για την άμεση καταρχήν ενημέρωση των κατοίκων του Νεοχωρίου και την παράλληλη οριστική διευθέτηση του προβλήματος.

Σε χρονικό διάστημα λίγων ημερών προχωρήσαμε στις απαραίτητες επαναληπτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις, ώστε να επιλεγεί το κατάλληλο σχέδιο αντιμετώπισης του όποιου προβλήματος.

Σήμερα οι απαιτούμενες εργασίες της επίλυσης του προβλήματος της ποιότητας του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης του Νεοχωρίου έχουν ολοκληρωθεί.

Πριν από δέκα περίπου ημέρες ξεκίνησε η τροφοδοσία του οικισμού του Νεοχωρίου με άφθονο και καλής ποιότητας νερό, χωρίς καμία επιβλαβή για την υγεία επιβάρυνση σε αρσενικό.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, ως δημοτική αρχή επενδύουμε και στην μακροχρόνια και οριστική επίλυση του προβλήματος της ύδρευσης, σχεδιάζοντας με ακρίβεια και υπευθυνότητα τις επόμενες κινήσεις μας.

Πιο συγκεκριμένα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή υδρευτικών γεωτρήσεων, αγωγού μεταφοράς και δεξαμενής αποθήκευσης πόσιμου νερού, στη Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου», αρχικού προϋπολογισμού 250.662,00€ το οποίο έχει ενταχθεί στα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Παράλληλα σχεδιάσαμε και δρομολογούμε την ανόρυξη δύο νέων υδρογεωτρήσεων 80-100μ., με στόχο την διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην προσχωματική λεκάνη του ποταμού Χαβρία ΒΔ του οικισμού Νεοχωρίου.

Στη περίπτωση που οι υδρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές οι γεωτρήσεις θα αξιοποιηθούν παραγωγικά για την μακροχρόνια επίλυση των υδρευτικών αναγκών του Νεοχωρίου.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

Χρήστος Αστ. Πάχτας