



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα 03/10/2013
Αρ.Πρωτ: 2074 β

17 ΟΚΤ. 2013

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ. Διονυσία-Θεοδώρα
Αυγερινοπούλου
2. Υπουργείο Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας
Γραφείο Υπουργού

Θέμα: « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 899/26-8-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 899/26-8-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου και μας διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με το με αρ. πρωτ. 36721/17-9-2013 έγγραφό του, σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα που θίγεται άπτεται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό και για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. 102317/6889/6-9-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Συνημμένα:

- Το α.π. 102317/6889/6-9-2013 έγγραφο της Αποκ. Διοίκ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (σελ. 8)

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 8


Σύνολο Σελίδων: 9

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ελισάβετ Αδαμίδου

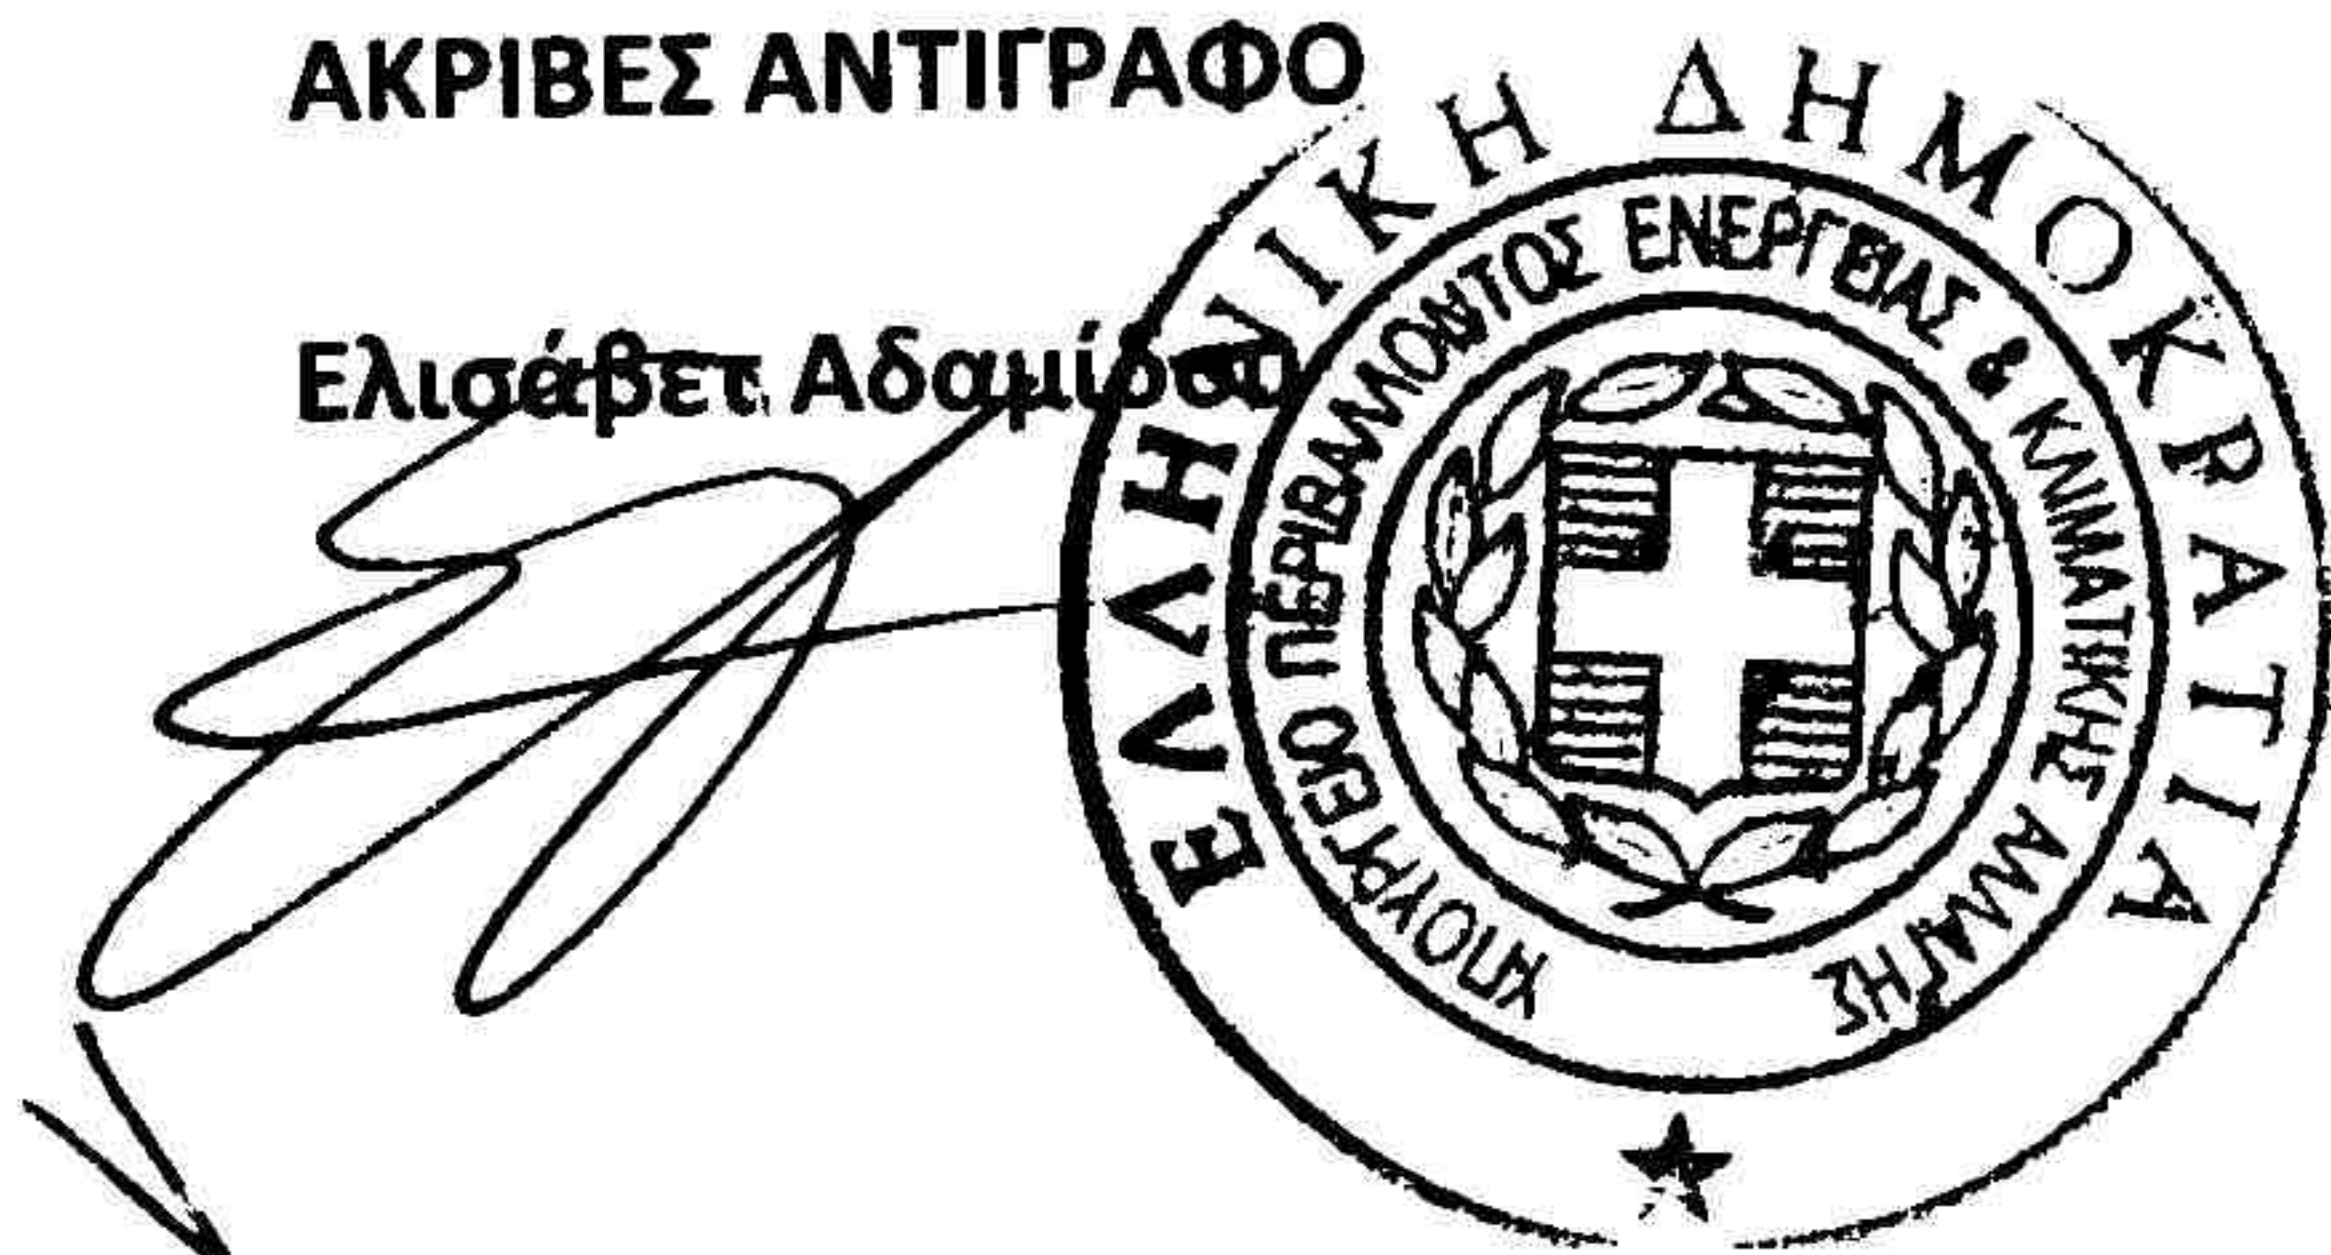



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες : Ανδρέας Κάτσενος
Τηλέφωνο : (2610) 490-330
FAX : (2610) 490-356 / 59
e-mail : diafaneia@apd-depin.gov.gr

Βαθμός Πρωτ. ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ
Πάτρα, 06 - 09 - 2013

Αριθ. Πρωτ. οικ 102317/6889

ΠΡΟΣ: Γραφείο ΥΠΕΚΑ Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
(μέσω τηλεομοιοτυπίας)
210-6429137

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Προβλήματα στο δίκτυο αποχέτευσης του Δ.Δ. Πέρσαινας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας».

ΣΧΕΤ: (α) Το με αρ. πρωτ. 1981/Β/27-8-13 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ

(β) Το με αρ. πρωτ. 231559/3785/5-9-13 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτ.
Ελλάδας

(γ) Το με αρ. πρωτ. 3257/97854/28-8-13 έγγραφο της Δ/σης Περιβ. &
Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδας

(δ) Το με αρ. πρωτ. 97848/3203/30-8-13 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Δυτ.
Ελλάδας


(ε) Το με αρ. πρωτ. 670/2-9-13 έγγραφο του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας.


Σε απάντηση που αφορά στην αριθ. 902/26-08-13 Κοινοβουλευτική αναφορά με θέμα. «Προβλήματα στο δίκτυο αποχέτευσης του Δ.Δ. Πέρσαινας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας» σας διαβιβάζουμε τις ανωτέρω (α),(β) κ'(γ) σχετικές απαντήσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας

Εμμανουήλ Αγγελάκας

Συνημμένα: Το (α),(β)κ'(γ) σχετικό (Φ.7)

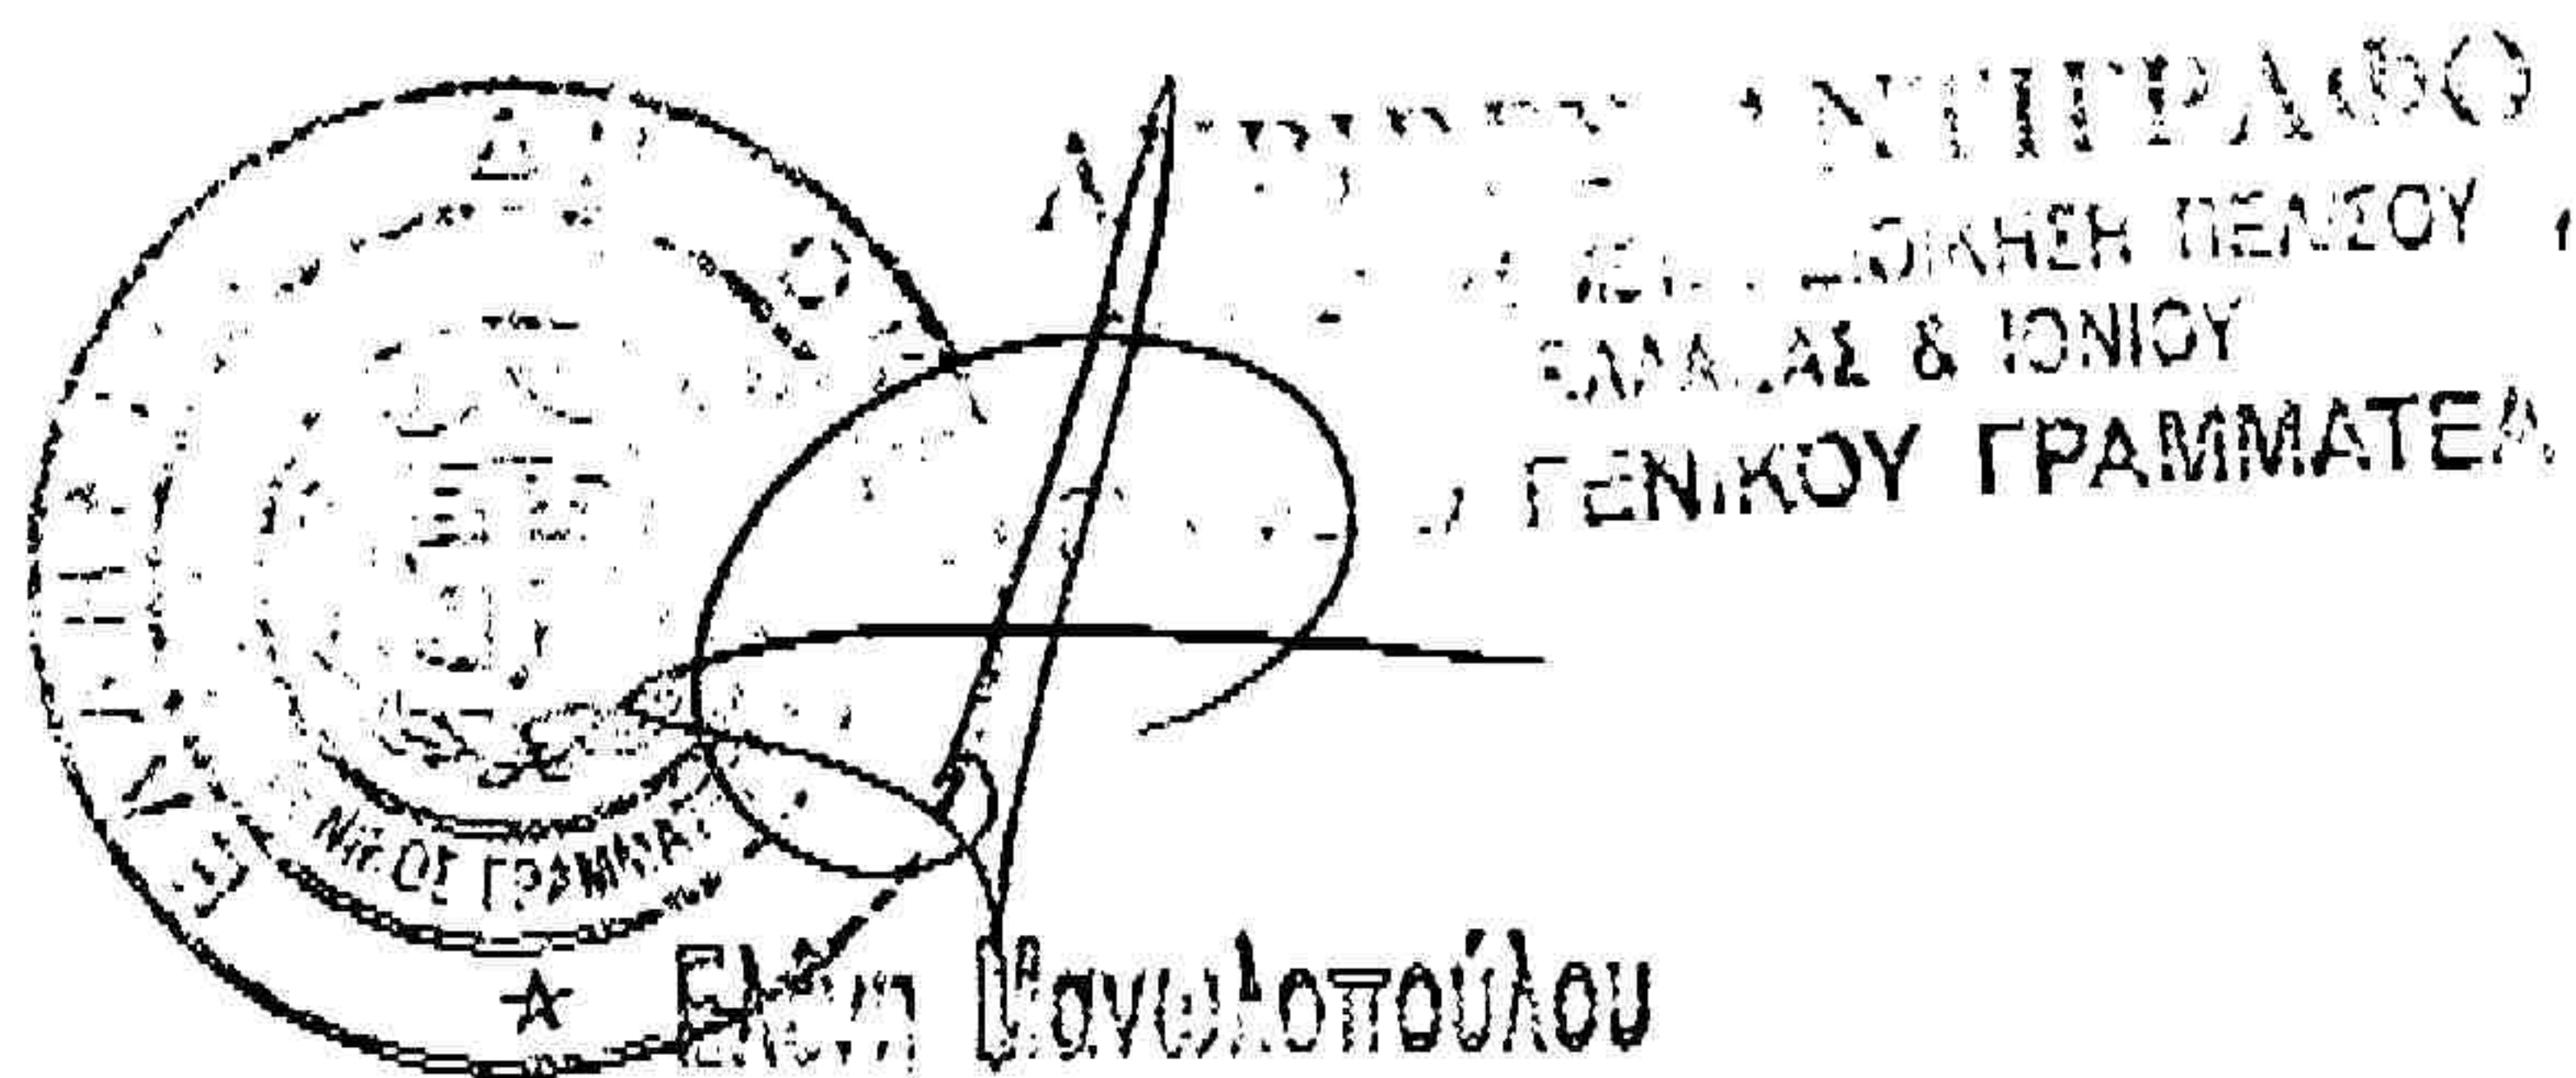

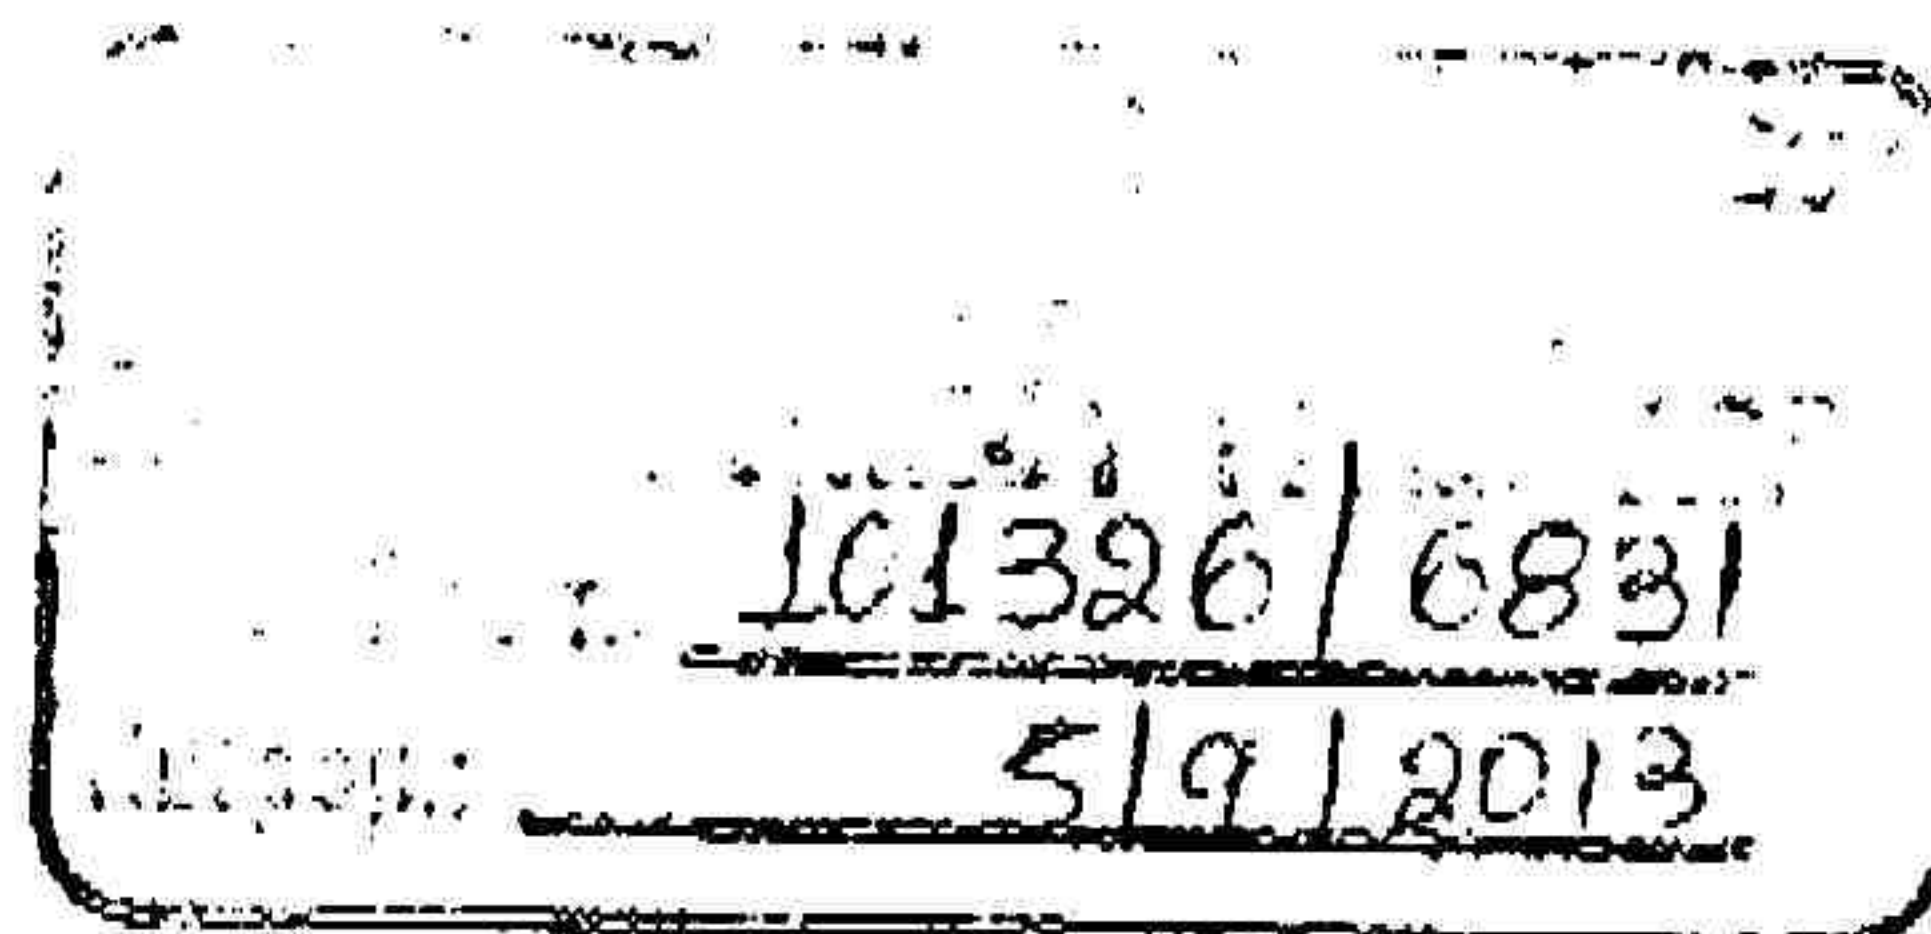

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Πάτρα 05.09.2013

Αρ. πρωτ: 231559/3785

*Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 3ος όροφος
Τ.Κ. 26441, Πάτρα*

Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος

Τηλ: 2613 613506

fax: 2613 613634

email: v.kitsos@pde.gov.gr

web: www.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γεν.Δνση Τοπικ.Αυτοδιοίκησης
Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων
β.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

ΚΟΙΝ: α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &
Υποδομών κ. Νικόλαο Υφαντή
β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
κ. Χαράλαμπο Καφύρα
γ. Γεν. Δνση Αναπτύξ. Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών/ΠΔΕ
δ. Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ηλείας

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:

«Δίκτυο αποχέτευσης στην Κοινότητα Πέρσαινας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας
του Νομού Ηλείας»

ΣΧΕΤ : α. Η υπ' αριθ. 901/26.08.2013 Ερώτηση της Βουλευτού κ. Διονυσίας-Θεοδώρας
Αυγερινοπούλου.

β. Το υπ' αριθ. 34116/28.09.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Γεν.
Δνση Τοπικής Αυτ/σης / Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προστασίας
Περιβάλλοντος.

γ. Το υπ' αριθ.3533/04.09.2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος
Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ηλείας.


Σε απάντηση της υπ' αριθ. 901/26.08.2013 Ερώτησης της Βουλευτού κ.
Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, με θέμα «Δίκτυο αποχέτευσης στην Κοινότητα
Πέρσαινας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας του Ν. Ηλείας», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δεν έχει περιέλθει
μέχρι σήμερα καμία αναφορά ή καταγγελία που αφορά περιβαλλοντικό πρόβλημα ή



πρόβλημα για την δημόσια υγεία, σχετικά με το αποχετευτικό σύστημα (δίκτυο αποχέτευσης), της Τ.Κ. Πέρσαινας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Όσον αφορά την διόρθωση του αποχετευτικού δικτύου ή την σύνδεση αυτού με βιολογικό καθαρισμό, τοότο δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες μας, αλλά στις αρμοδιότητες του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Ο
Περιφερειάρχης

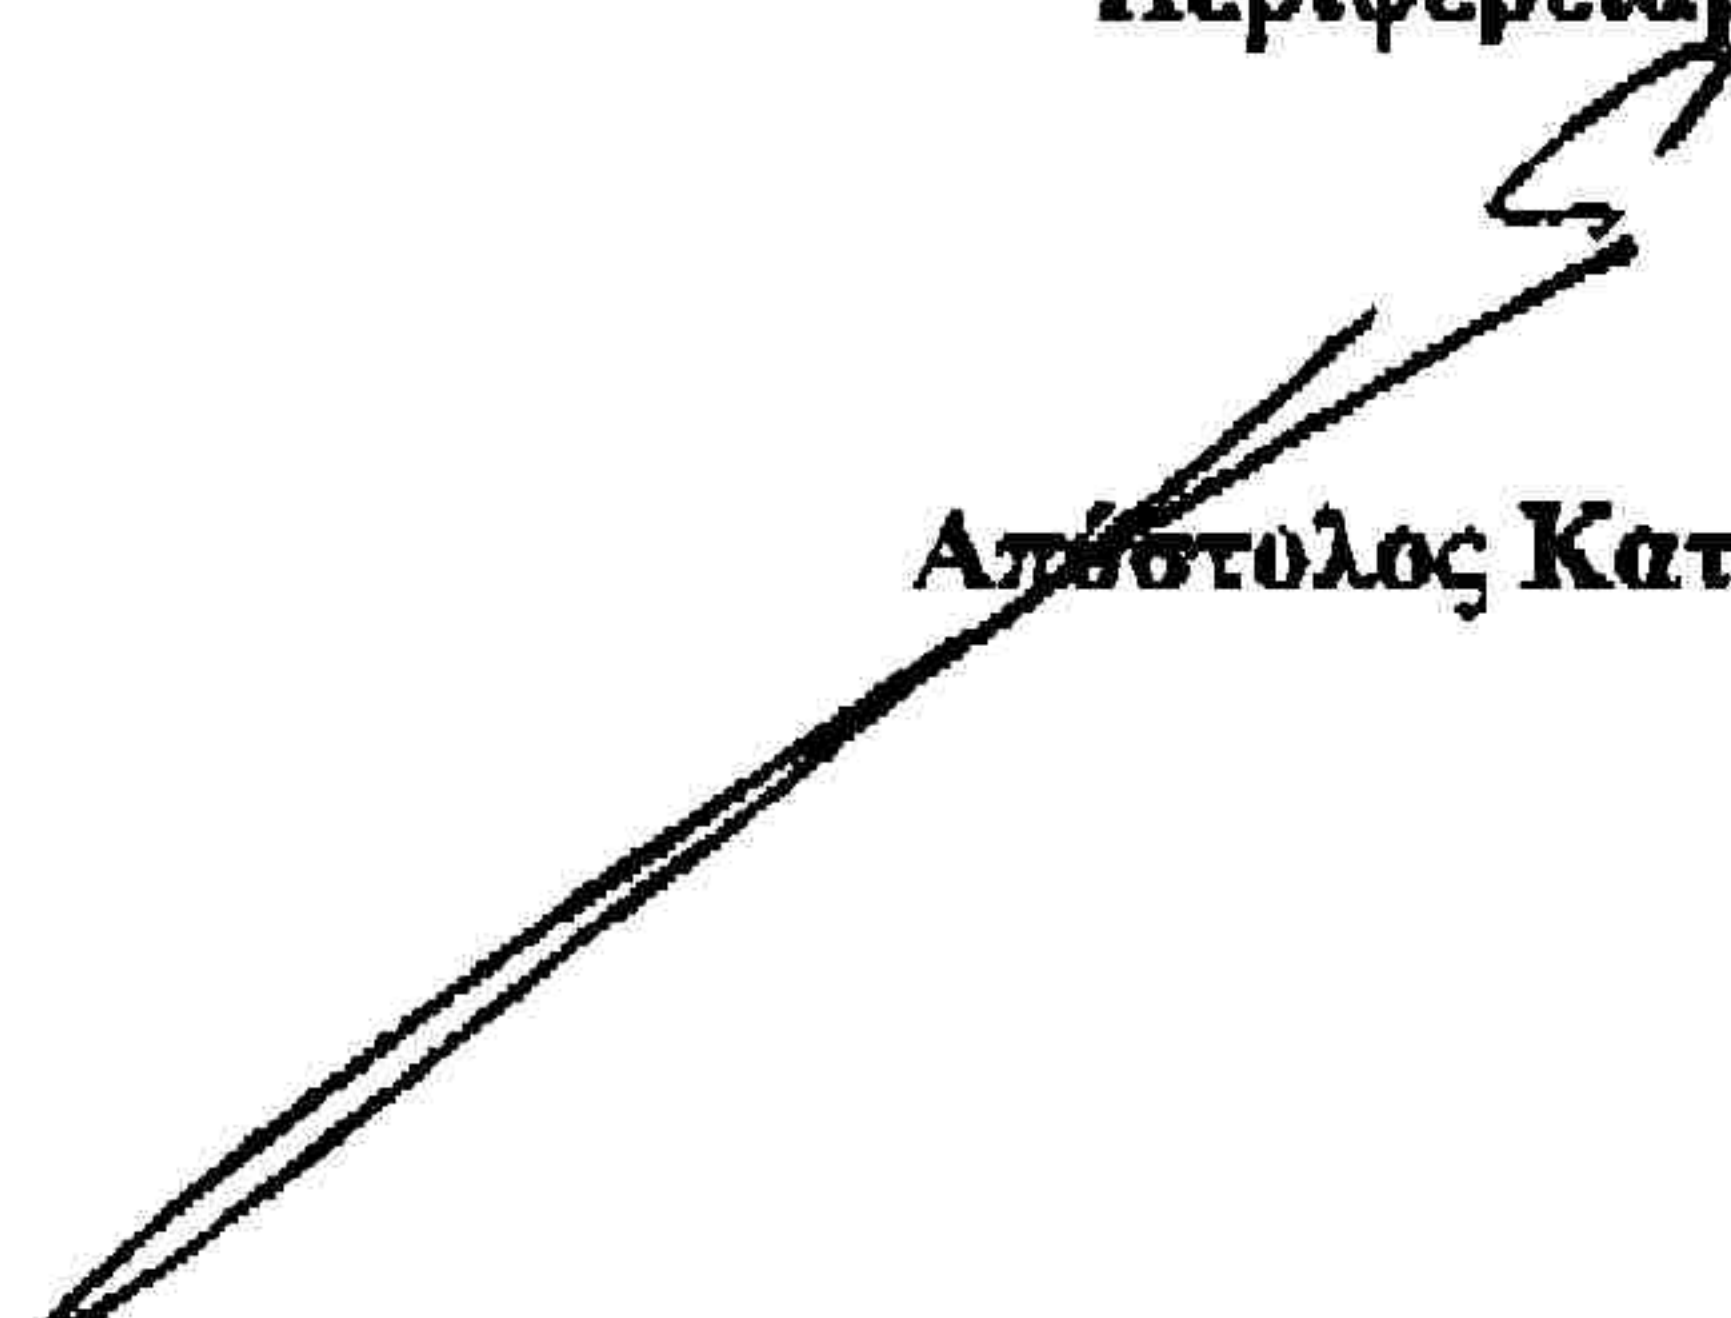

Απόστολος Κατσιφάρας

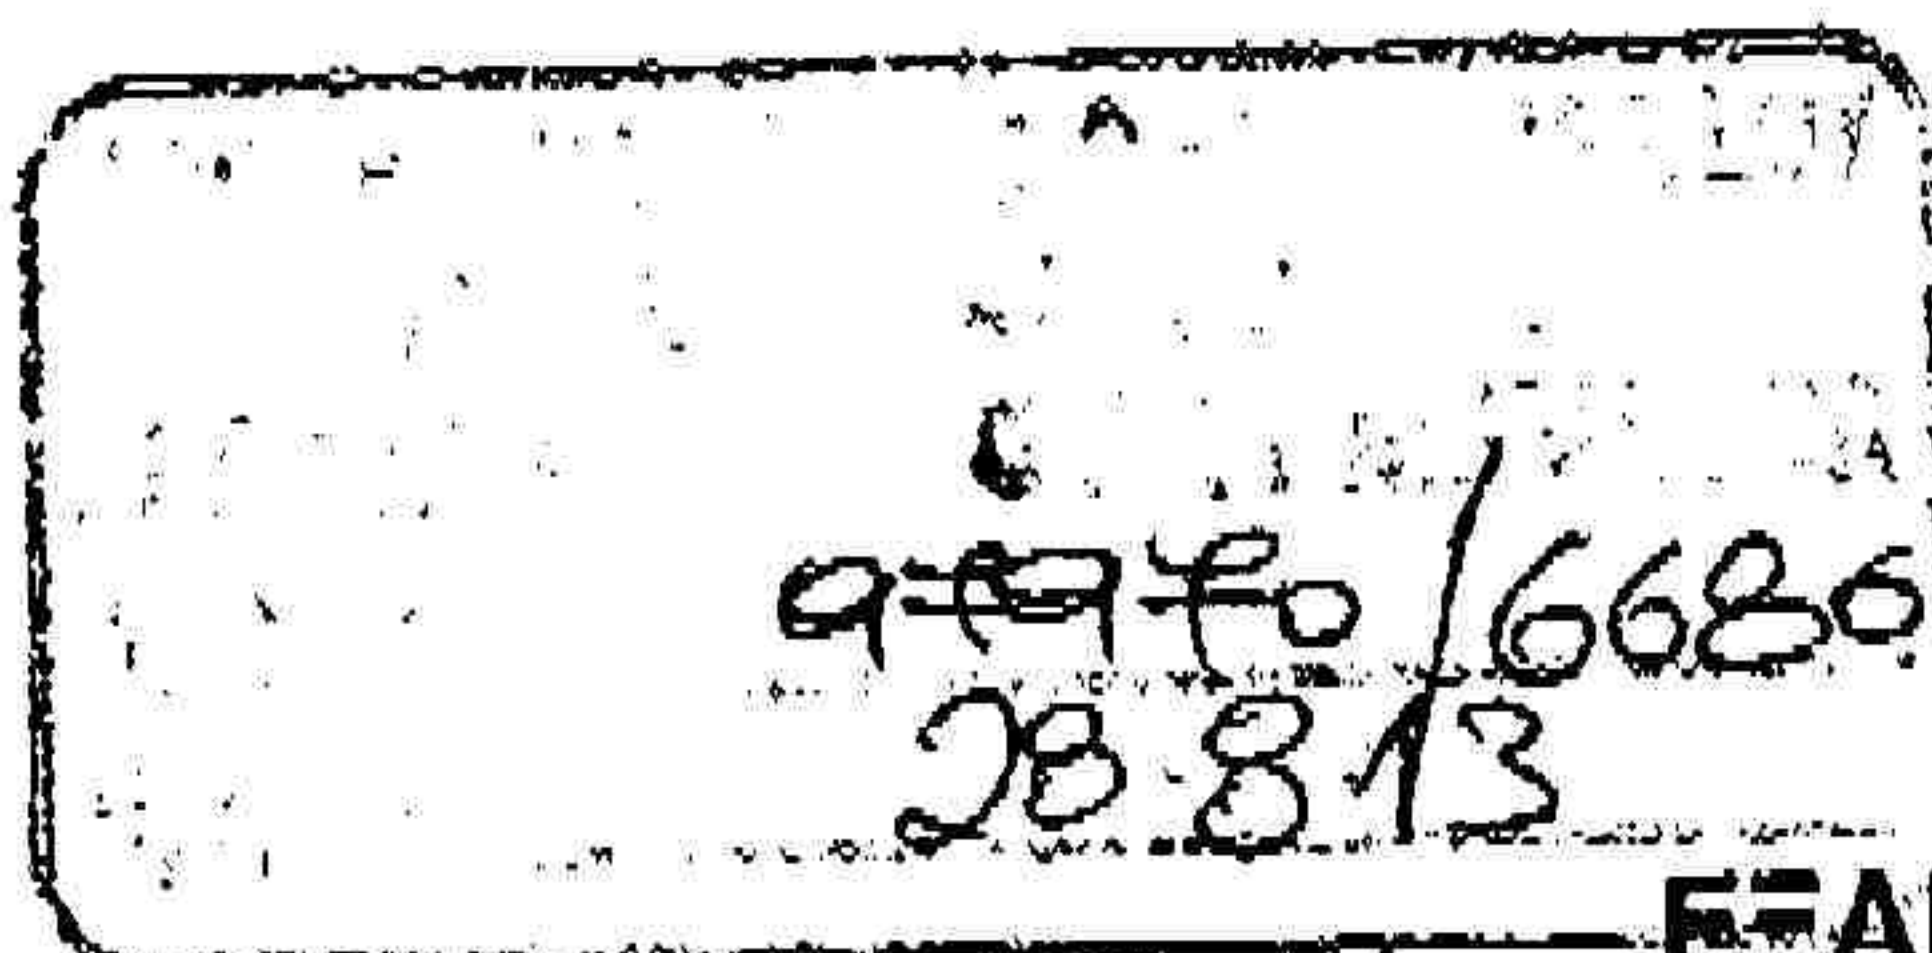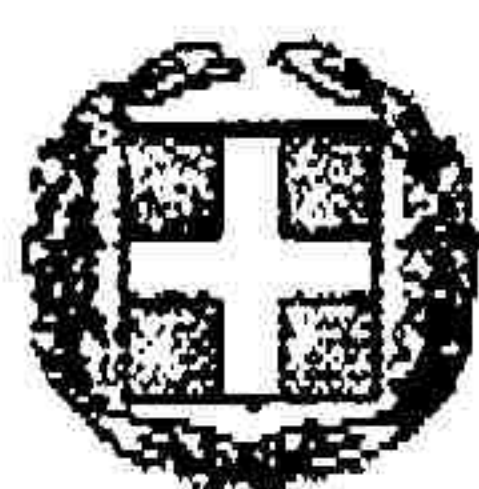

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τμήμα Περιβ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Πάτρα 28 / 8 / 2013
Αριθ. πρωτ 3257/97854

Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33

Προς: Γραφείο κ. Γενικού
Γραμματέα
Αποκ. Διοικ ΔΕΠΙΝ
(Υπόψιν κου . Κάτσενου)
26110 Πάτρα
FAX:2610-490356

Ταχ. Δ/ση: Τ.Θ. 5036
Ταχ. Κώδ.: 261-10
Πληροφορίες: Δ.Μαρίνος
Τηλέφωνο: 2610-461369 εσωτ. 133
FAX: 2610-454986
e-mail: marinos@apd-depin.gov.gr

Θέμα: Κοινοβουλευτικός έλεγχος


Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 97529/6670/28-8-13 έγγραφο του Γ.Γ. Αποκ. Διοικ ΔΕΠΙΝ (αρ. πρωτ. υπηρ. 3257/97854/28-8-13) με το οποίο μας διαβίβασε την 902/26-8-13 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση του άνω σχετικού εγγράφου, που αναφέρεται στο θέμα της ρύπανσης από λύματα προερχόμενα από το αποχετευτικό δίκτυο του ΔΔ Πέρσαινας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει ακόμη την αρμοδιότητα για την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών ελέγχων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ 6 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α/21-9-11) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση Περιβάλλοντος" «Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των εδαφίων γ' και δ' της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ οι υφιστάμενες διατάξεις για τους ελέγχους» δηλαδή ισχύει το εδάφιο 21 της παρ. ΣΤ του άρθρου 186 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ87Α 7-6-10) "Νέα Αρχιτεκτονική.... Πρόγραμμα Καλλικράτης" «ο έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων, προς εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, κατά το άρθρο 26 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α')» ανήκει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος.


Ε.Δ. 1.Χ.Α
2.Δ.Μαρίνος

Ε.Γ.Γ.
Ο Δ/ντής

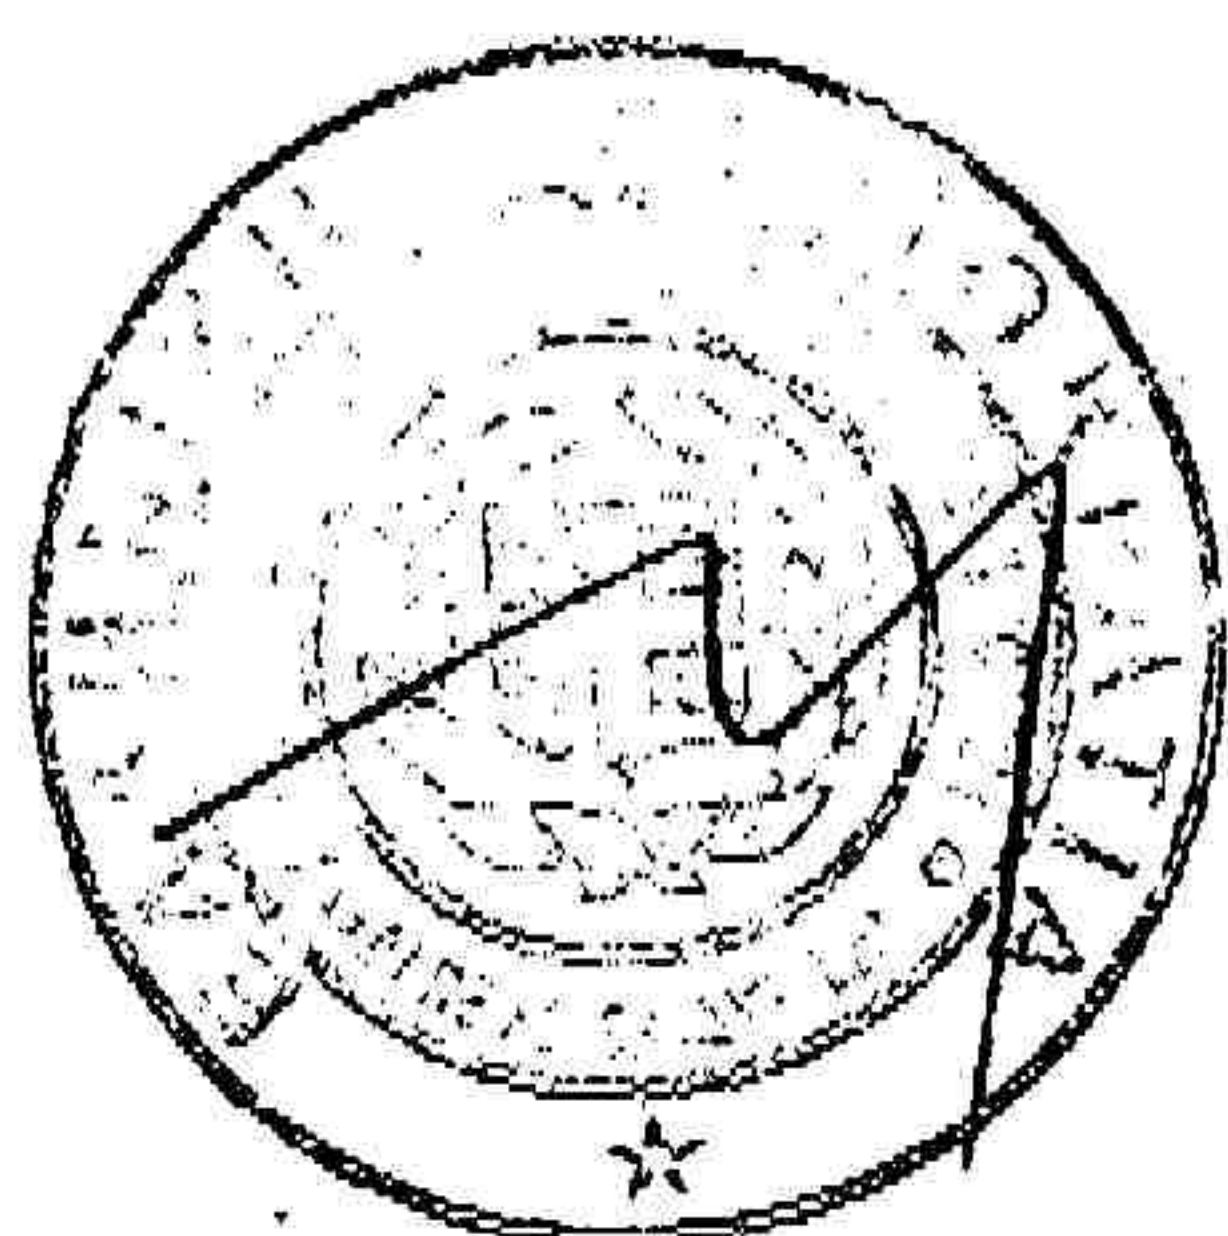


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Πάτρα 28/8/2013.

Ι. Τσακαρέστος
Πολ. Μηχ/κός

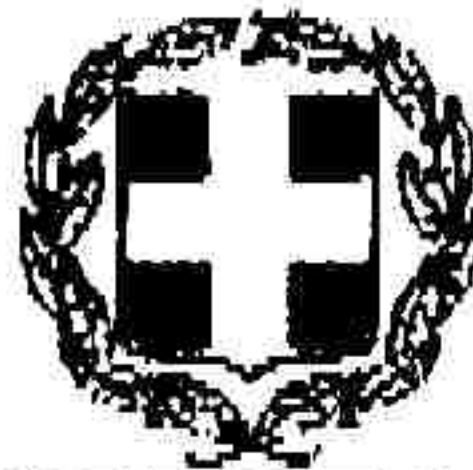

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

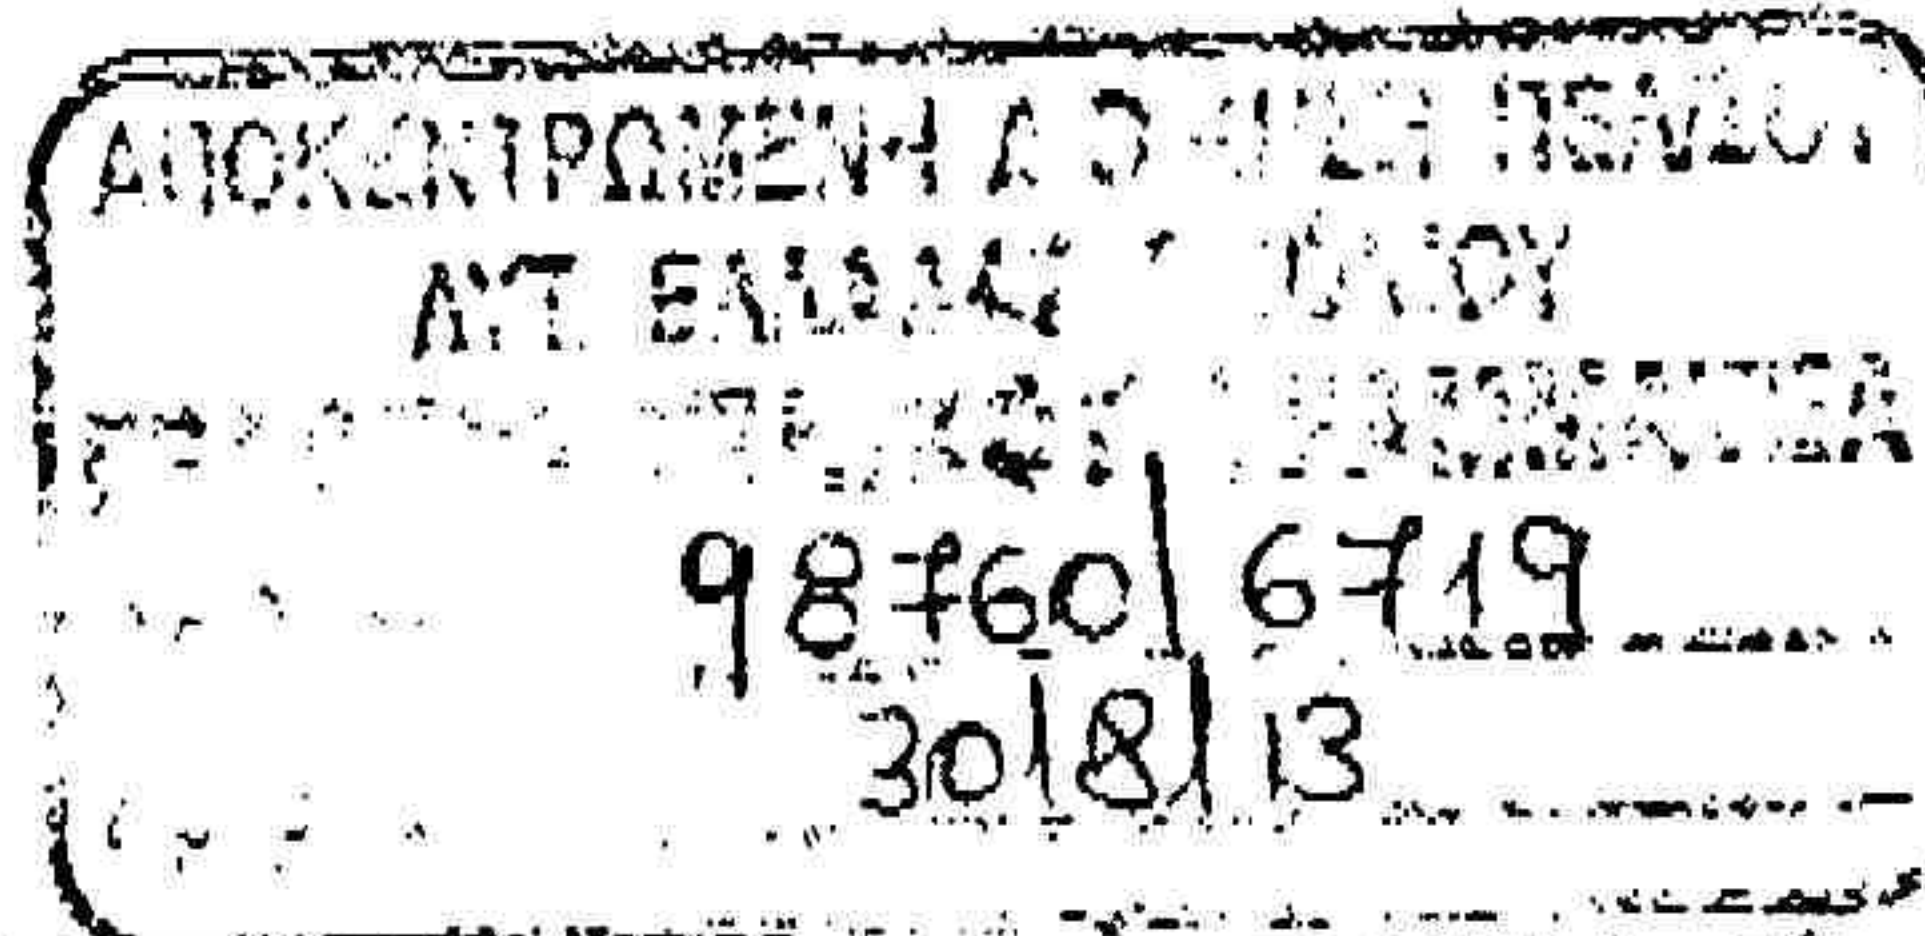

ΠΑΤΡΑ 30 - 08 - 2013

Αρ. Πρωτ.: 98627/3209

Σχετ: 97868/3203 /2013

Ταχ. Δ/ση : ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 35
Ταχ. Κωδ. : 26442
Πληροφορίες : Αν. Ήυργακη
Τηλέφωνο : 2610-335669, 338735
FAX : 2610-338735
Email : ydat@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
FAX: 2610 490356/59
Email:
diafaneia@apd-depin.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος: «Προβλήματα στο δίκτυο αποχέτευσης του ΔΔ Πέρσαινας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Ν. Ηλείας»

ΣΧΕΤ:

1. Η Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, με αριθμ. οικ.391/20139/ 2013 (ΦΕΚ 1004 Β 24-04-2013), « Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου.»
2. Το με αρ. πρωτ. 97529/6670/28-08-2013 έγγραφό σας με το οποίο μας διαβιβάσατε την 902/26-08-2013 Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Προβλήματα στο δίκτυο αποχέτευσης του ΔΔ Πέρσαινας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Ν. Ηλείας»

Συνέχεια των ανυφερομένων στην με αρ. πρωτ. 902/26-08-2013 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων, που μας διαβιβάσατε με το σχετικό 2 έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας τα κάτωθι:

1. Η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για τη κατασκευή ή συντήρηση των δικτύων αποχέτευσης των οικισμών.
2. Κάθε δίκτυο αποχέτευσης απαιτείται να καταλήγει σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ).
3. Στο σχετικό 1 Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος της Δυτικής Πελοποννήσου, στα βασικά μέτρα στις προγραμματιζόμενες δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περιέχεται το κάτωθι μέτρο:

BM11 Επεξεργασία
Αστικών Λυμάτων
(Οδηγία
91/271/ΕΟΚ)

- Ολοκλήρωση των δράσεων που εμπίπτουν στις
διατάξεις της Οδηγίας (Συμπλήρωση καταλόγου
των ευαίσθητων περιοχών, Ολοκλήρωση
απαιτούμενων έργων συλλογής και επεξεργασίας)

Αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής των Μέτρων είναι η καθ' ύλην αρμόδιες σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία που στη προκειμένη περίπτωση είναι οι Υπηρεσίες του Δήμου Αρχαίας
Ολυμπίας

Εσωτερική Διανομή:

- Φ. 6.
- Δν. Πυργάκη



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΤΥΠΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Με εντολή Γ Γ
Ο Διευθυντής
αα

Σωτήριος Κούνας
Γεωλόγος με Β'β



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΕΥΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Ταχ.Δ/ση : Κοσμοπούλου &
Σπηλιοπούλου

Τηλ: 26240-29042
Fax : 26240-29043
Τ.Κ. 27 065

Αρχαία Ολυμπία 02 - 09 - 2013
Αριθ. πρωτ. 670

ΠΡΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
& ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 158
ΠΑΤΡΑ

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Προβλήματα στο δίκτυο αποχέτευσης του Δ.Δ. Περσαινας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας».

ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. πρωτ. 97529/6670/28-08-2013 έγγραφο σας.

Η ύπαρξη του δικτύου αποχέτευσης της Τ.Κ. Περσαινας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ήταν άγνωστη στην Υπηρεσία κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 3852/10 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ).

Η πρώτη επαφή με την πραγματικότητα έγινε το καλοκαίρι του 2011, όταν κλήθηκε η Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο. να παράσχει βοήθεια για την απόφραξη τμήματος του δικτύου αποχέτευσης με το ειδικό όχημα που διαθέτει. Από τότε η Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο. σε πολλές περιπτώσεις παρενέβη κατόπιν αιτήματος των κατοίκων η του προέδρου της Τ.Κ.

Το πρόβλημα που παρουσιάζει το δίκτυο της Τ.Κ. Περσαινας προέρχεται από τον αρχικό σχεδιασμό του πριν από περίπου 40 χρόνια, όπου προβλεπόταν ότι τα λύματα που θα συγκέντρωνε το δίκτυο να οδηγούνται σε στεγανό η βόθρο χωρίς στη συνέχεια να έχει προβλεφθεί η άντληση και μεταφορά τους σε τελικό νόμιμο αποδέκτη.

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να γεμίσει ο βόθρος και τα λύματα να υπερχειλίζουν.

Από αφηγήσεις των κατοίκων πληροφορηθήκαμε ότι έγιναν από διάφορες δημοτικές αρχές διάφορες παρεμβάσεις με διάνοιξη νέων βόθρων και μεταφορά τους σε πιο απομακρυσμένα σημεία από τον οικισμό.

Το αποτέλεσμα ήταν πάντα το ίδιο, δηλ. η υπερχειλίση στον περιβάλλοντα χώρο.

Λύση στο πρόβλημα θα έδινε, κατόπιν εκπόνησης ειδικής μελέτης, η κατασκευή νέων απορροφητικών δεξαμενών λυμάτων, ενός μικρού βιολογικού καθαρισμού, η η μεταφορά τους σε νόμιμο τελικό αποδέκτη.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτει δεν μπορεί να πράττει περισσότερα από το να παρεμβαίνει πυροσβεστικά στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης.

Μετά από πρόταση της Υπηρεσίας συμπεριλήφθη στο πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ. Περσαινας.

