



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

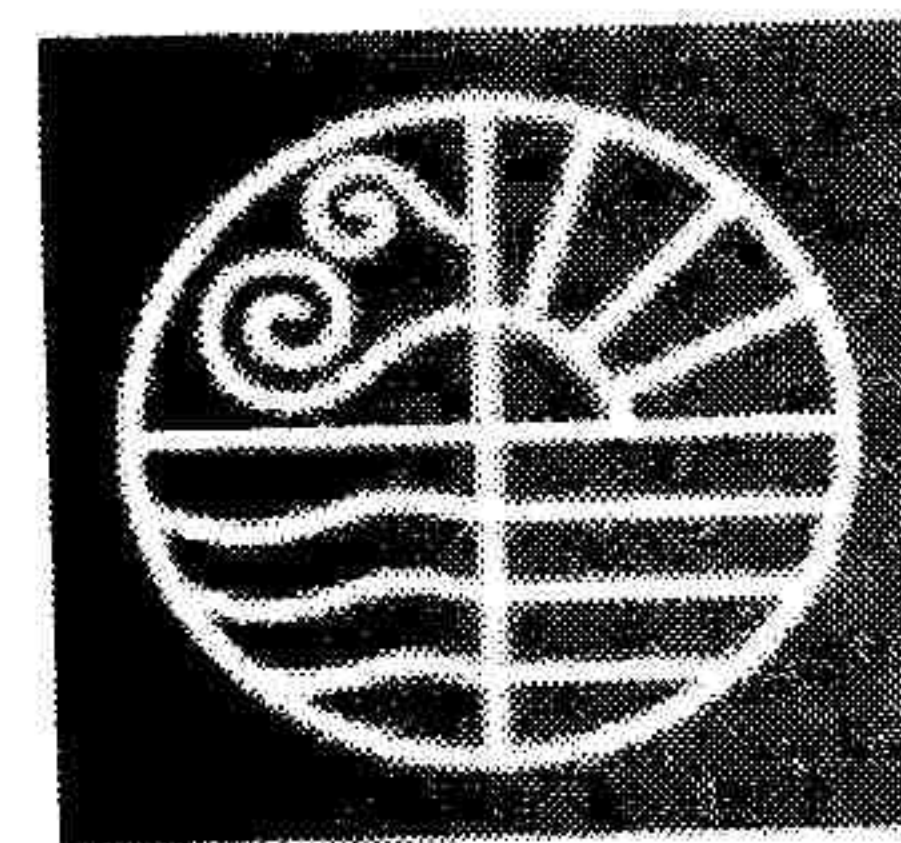

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

Αναπληρωτής Υπουργός

Αθήνα 23-10-2013

Αρ.Πρωτ:2106 β

24 ΟΚΤ. 2013

**ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων**

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή κα Α.Ξηροτύρη-Αικατερινάρη**
- 2. Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Υπουργού**

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 1841/19-9-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 1841/19-9-2013, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κα Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη σας γνωρίζουμε ότι:

Η μεταλλευτική – μεταλλουργική δραστηριότητα στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής παρακολουθείται από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ έχει διενεργήσει επανειλημμένα αυτοψίες. Η τελευταία διενεργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 και ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη.

Ειδικά για το περιστατικό της ανατροπής του φορτηγού που μετέφερε υλικά στην αποθήκη της Εταιρείας «BALKAN LOGISTICS Ε.Π.Ε» στη ΒΙΠΕ Σίνδου επιλήφθηκε η αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας. Για ενημέρωση της Βουλής επί του ζητήματος σας κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. 6288/30-9-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναφορικά με το ζήτημα της εμφάνισης υψηλής συγκέντρωσης αρσενικού στα υπόγεια ύδατα της περιοχής Νεοχωρίου, σας κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. 2425/27-9-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, το οποίο αναφέρεται στις ενέργειες των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

✓

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι στην ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τις δραστηριότητες α) «Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και β) «Απομάκρυνση, Καθαρισμός και Αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας» της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» υπάρχουν προβλέψεις για τη διαχείριση των αποβλήτων και έχουν επιβληθεί σχετικοί περιβαλλοντικοί όροι.

Σημειώνεται τέλος, ότι το συμπύκνωμα των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» δεν είναι απόβλητο αλλά προϊόν της δραστηριότητας.

Συνημμένα:

- Το με α.π. . 6288/30-9-13 έγγραφο Δ/σης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (σελ. 2)
- Το με α.π.2425/27-9-2013 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (σελ.9)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων:11
Σύνολο Σελίδων: 12

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ελισάβετ Αδαμίδου



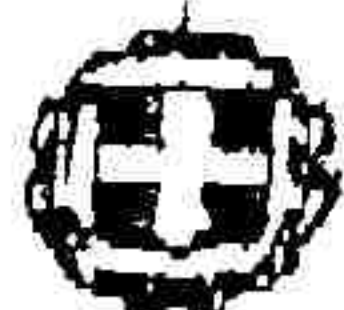

Θεσσαλονίκη 30 / 09 / 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Α.Π. : 6288

Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 12
Ταχ. Κώδικας : 546 29
Τelefax : 2313325481
Πληροφορίες : Π. Παπακωνσταντίνου
Τηλέφωνο : 2313325485
e-mail : p.papakonstantinou@pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ : 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Βασ. Ολγας 198
Θεσσαλονίκη

2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Καθ. Ρωσδη 11
Θεσσαλονίκη
(FAX 2313309389)

ΚΟΙΝ:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με Αριθ. Πρωτ. 1886/23-9-2013 των Βουλευτών του ΚΚΕ κ.κ. Θεόδωρη Κωνσταντινίδη και Ελένης Γερασιμίδου με θέμα " Δυσπορά τοξικών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου Βόλβης, στον βωμό της κερδοφορίας της "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ".

ΕΧΕΤ : Το με Αριθ. Πρωτ. 364202/737/25.9.2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με συνημμένη την παραπάνω ερώτηση.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η μονάδα αποθήκευσης εμπορευμάτων και ορυκτών υλών της εταιρείας "BALKAN LOGISTICS Ε.Π.Ε.", στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.) στο ΟΤ49 Ενόπτης Σίνδου Δήμου Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης διαθέτει Ανώφωση Ξηρώσης Περιβαλλοντικών Ορών με Αριθμ. Πρωτ. 212619 (05.03.2013) της Δ/σης ΕΑΡΘ, Τμήμα Βιομηχανιών του ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ ΒΕΔΦΟ-ΕΑΩ).

Η ανωτέρω Α.Ε.Π.Ο. εκδόθηκε σύμφωνα με τα 31, 32 & 33 σχετικά μετά από ομόφωνη θετική γνωμοδότηση της Μητροπολιτικής Επιτροπής με αριθμό 120/ 16.10.12 επί της Θετικής Εισηγησης Α.Π. : 4504 σχετ.: 4214, 1083, 5081 π.ε./26.09.2012 της Δ/σης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Π.Κ.Μ. Επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια δημοσιοποίησης της αρχικής ΜΠΕ δεν εκφράστηκαν ενστάσεις ή αντιρρήσεις από πολίτες ή φορείς επί του περιεχομένου της.

Επίσης η μονάδα έχει καταθέσει στην Υπηρεσία μας σχετικό Φάκελο για Αδεια λειτουργίας με Α.Π. 6232/24.09.2013.

Ως προς το συγκεκριμένο συμβάν ανατροπής του φορτηγού στην περιοχή Ρεντίνας με πτώση υλικού που μετέφερε από την " ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ " στην ισοθήκη της εταιρείας "BALKAN LOGISTICS Ε.Π.Ε.", στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, υπάλληλος της Δ/σης Ανάπτυξης διανήγρησε στις 13.09.2013 από κοινού αυτοψία με υπαλλήλους της Δ/σης Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ. όπου διαπιστώθηκε ότι είχε απομακρυνθεί το φορτηγό και είχε καθαριστεί ο περιβάλλον χώρος.

Η Υπηρεσία μας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της (αδειοδότηση και έλεγχος) της μονάδας αποθήκευσης εμπορευμάτων και ορυκτών υλών της εταιρείας "BALKAN LOGISTICS Ε.Π.Ε.", στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.) στο ΟΤ49 Ενότητας Σίνδου Δήμου Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης , πραγματοποίησε αυτοψία στις 18.09.2013 στην μονάδα του θέματος όπου διαπιστώθηκαν τα εξής

1. Η μονάδα ήταν σε λειτουργία και διαθέτει την ανωτέρω Α.ΕΠΟ καθώς και Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας με Αριθμ. Πρωτ. 10948/Φ.701.4/12.07.2013 και ευρίσκεται στην διαδικασία κατάθεσης του Φακέλου Αδειοδότησης.
2. Εντός της αποθήκης επικινδύνων υπήρχε αποθηκευμένη μικρή ποσότητα ορυκτών υλών (μακροσκοπικά 3- 4 m3 σύνολο σε δύο σωρούς) και δεν έγινε κατά την ώρα της αυτοψίας ούτε παραλαβή άλλου φορτίου ούτε υπήρχαν container για συσκευασία των μικρών ποσοτήτων που είχαν απομείνει. Από τις υπάρχουσες ποσότητες ορυκτών ελήφθησαν από το κλιμάκιο δύο αντιπροσωπευτικά δείγματα και εστάλησαν για χημική ανάλυση.


Η Υπηρεσία μας, σε συνέχεια των ανωτέρω και μετά την εξέταση όλων των στοιχείων θα επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στην μονάδα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της κοινοποιώντας τις ενέργειες της και σε συναρμόδιες υπηρεσίες.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Κ.Μ.

Εσωτ.Διανομή

- 1.Αρχείο Φ. Επαρωτήσεων
- 2.Γενικό Δ/ντή Ανάπτυξης
3. Προϊστάμενο Δ/σης
- 3.Π. Παπακωνσταντίνου

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ

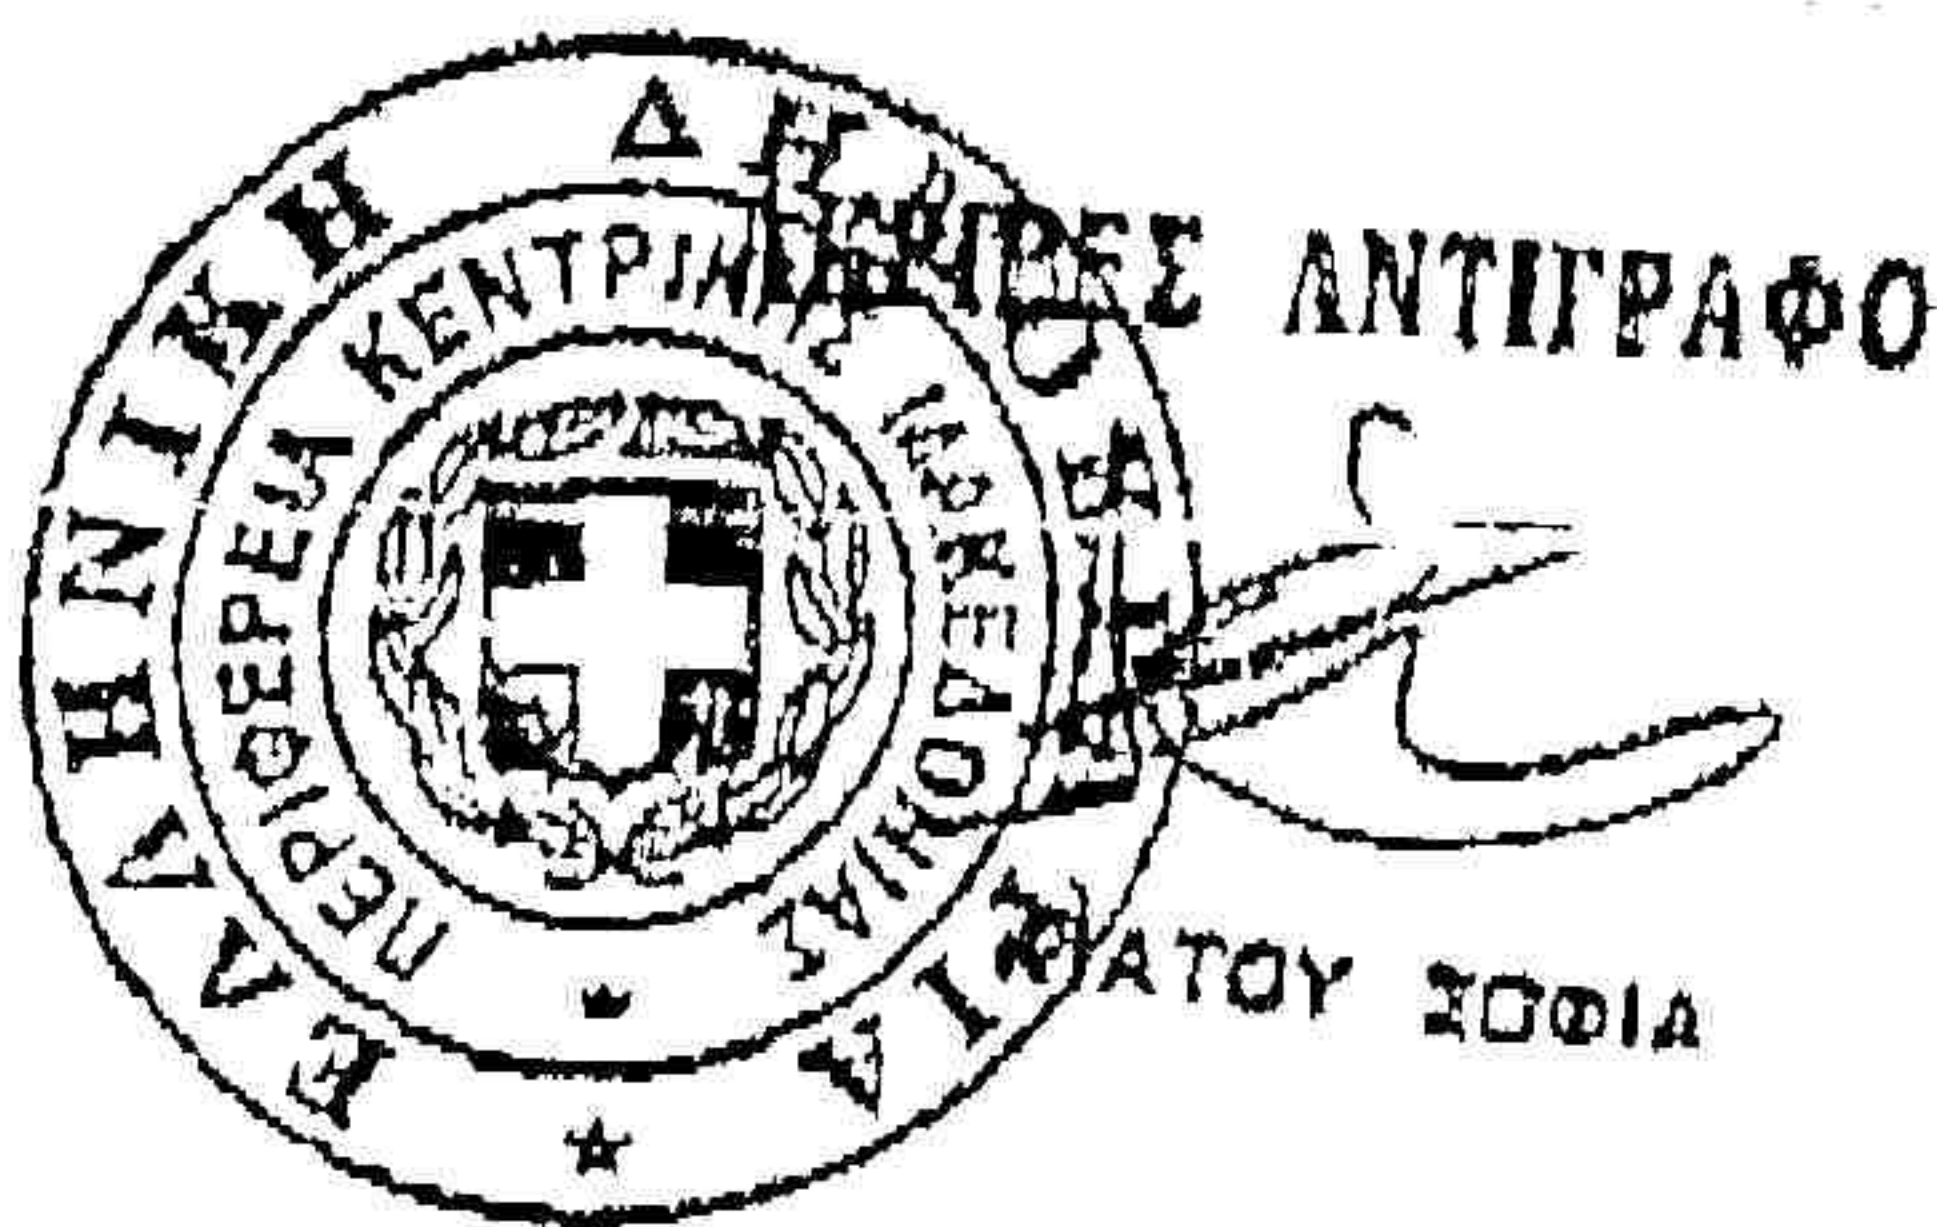

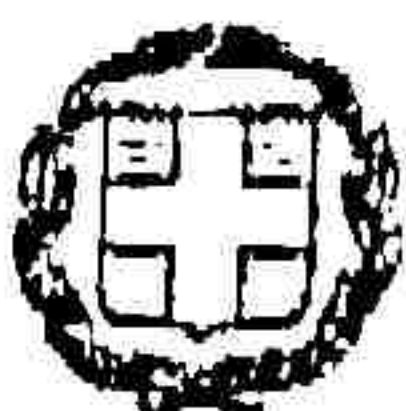

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ. 2425

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Σ. Ζαχαριάδης
Αρ Τηλεφώνου : 2313309225
Αρ Τηλεομοιοτ. : 2313309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : szach@dami.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
αποστολή στο φαξ 2106429137

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1841/19-09-2013 Ερώτηση.
Σχετ: Το υπ' αριθμ 2106/Β/1110/23-09-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση της Βουλευτού κας Ασημίνας Ξηροτύρη - Αικατερινάρη, σας αποστέλλουμε τα παρακάτω έγγραφα που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος:

1. το υπ' αριθμ. 10/5303/26-09-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2. το υπ' αριθμ. 70929/25-09-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
3. το υπ' αριθμ. 7100/26-09-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
4. το υπ' αριθμ. 35003/27-09-2013 έγγραφο του Δήμου Αριστοτέλη.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΧΑΛΦΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Συνημμένα 8 σελίδες

Εσωτερική Διανομή: Φάκελος Βουλής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πολύγυρος 26/09/ 2013
Αρ.Πρωτ. 10/5303

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο 631 00, Πολύγυρος
Πληροφορίες : Α. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 23713 51451
Fax : 23713 51334
e-mail : dy13@halkidiki.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Καθ. Ρωσσίδη 11-
Τ.Κ. 54008 - Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝ: 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Βασ. Όλγας 198
Τ.Κ. 541 00 - Θεσσαλονίκης
2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Μοναστηρίου 15
Τ.Κ. 54627- Θεσσαλονίκη

- ΘΕΜΑ : Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 1841/19-09-2013 που αφορά μεταξύ άλλων την ποιότητα του πόσιμου νερού του οικισμού Νεοχωρίου του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.
- ΣΧΕΤΙΚΑ : 1) Ερώτηση στη Βουλή με αρ.1841/19-09-2013
2) Το με αρ.πρωτ.2106/Β/1110/23-09-2013 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
3) Το με αρ. πρωτ. 3700/24-09-2013 έγγραφο της Αποκ. Διοικ. Μακ.-Θράκης
4) Το με αρ. πρωτ. ΓΔΔΥΚΜ/364062/436/25-9-2013 έγγραφο σας

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών σας και όσον αφορά το σκέλος της αρμοδιότητας μας σας γνωστοποιούμε ότι η υπηρεσία μας είναι σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, που είναι κα υπεύθυνες, για το θέμα της υδροδότησης του οικισμού Νεοχωρίου του Δήμου Αριστοτέλη.

Όσον αφορά το ιστορικό της υπόθεσης σας ενημερώνουμε ότι :


• Η κύρια πηγή υδροδότησης του οικισμού μέχρι πρόσφατα ήταν από επιφανειακά νερά (σ.σ. Πηγή Αγ. Αθανασίου) με επικουρική άντληση από υφιστάμενη γεώτρηση σε περιπτώσεις αυξημένων απαιτήσεων κατανάλωσης

• Με βάση διαχρονικές μετρήσεις, το 2011 η συγκέντρωση αρσενικού στο δίκτυο κυμάνθηκε από 7μg/L έως 12μg/L με αποτέλεσμα να μην κριθεί «κρίσιμη» η κατάσταση. Επειδή ωστόσο κατά το 2012 διαπιστώθηκε μικρή αύξηση (14μg/L), κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί διεξοδικότερα η κατάσταση. Εντός του 2013 πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις, σύμφωνα με τις οποίες διαπιστώθηκαν διακυμάνσεις σε σημεία κατανάλωσης από 11μg/L έως 12μg/L μέχρι τον Ιούνιο, ωστόσο παρατηρήθηκε σημαντική υπέρβαση περί τα τέλη Αυγούστου (21μg/L).

• Επειδή και εργαστηριακές εξετάσεις δεν αποτελούν τη μόνη βάση για να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί μια ύδρευση, αν δεν επιβεβαιώνονται από τα πορίσματα της υγειονομικής αναγνώρισης. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και ιδιαίτερα των μικροβιολογικών, ερμηνεύονται πάντα υπό το φως των παρατηρήσεων της υγειονομικής αναγνώρισης της περιοχής υδροληψίας, για την οποία η εργαστηριακή εξέταση αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο και όχι αποφασιστικό. Κάθε εξέταση δεν αντικατοπτρίζει παρά την κατάσταση της στιγμής της δειγματοληψίας, ενώ η αναγνώριση επιτρέπει τη σήμανση υπαρκτών και ακόμη δυνητικών κινδύνων» (Εγκύκλιος Υ2/4052/08-11-2000), κρίθηκε σκόπιμο να επαναληφθούν άμεσα οι δειγματοληψίες και οι εργαστηριακές αναλύσεις. Τα ευρήματα επιβεβαιώθηκαν – το γεγονός, κατά δήλωση του Δημ. Αριστοτέλη, σημειώθηκε λόγω της σπάνιας αποκλειστικής χρήσης της γεώτρησης που παρουσίασε συγκεντρώσεις αρσενικού της τάξης των 28μg/L – και για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο να ενημερωθούν προληπτικά οι καταναλωτές μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος μέσω του Δημάρχου κ. Χ. Πάχτα και παράλληλα να διερευνηθεί η δυνατότητα υδροδότησης του οικισμού με εναλλακτικούς τρόπους.

• Επειδή στην ευρύτερη περιοχή υφίστανται πολλές πηγές επιφανειακών νερών, εξετάστηκε η ποιότητα των νερών σε πολλές από αυτές, καθώς επίσης και σε παραπλήσια γεώτρηση. Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα υπήρξαν ενθαρρυντικά, δοκιμάστηκε πιλοτικά η υδροδότηση του οικισμού από την παραπλήσια γεώτρηση με παράλληλες δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις από διάφορα σημεία του δικτύου και στη συνέχεια το δίκτυο δόθηκε στην κατανάλωση. Εύλογα, ο έλεγχος της ποιότητας του νερού από το δίκτυο ύδρευσης θα συνεχισθεί με επαναληπτικές μετρήσεις στο άμεσο μέλλον.



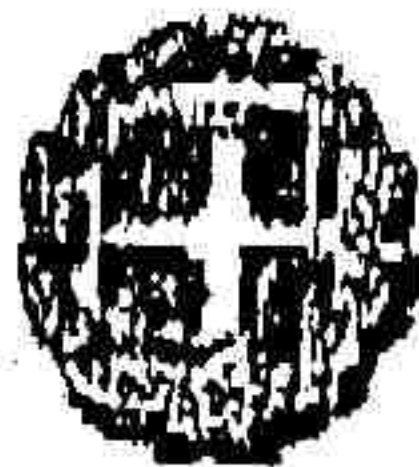

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32
551 34 Καλαμαριά Θεσ/νίκης
Πληροφορίες: Δρ. Κ. Θ. Παπατόλιος
Τηλέφωνο: 2313 309498, 483
Φαξ: 2310 424160
Email: dy-km@damt.gov.gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (27/9/2013)

Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 70929

ΠΡΟΣ: Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΔΜΘ
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη
Υπόψη κ. Σ. Ζαχαριάδη
(σχετ. αρ. πρωτ. 2425/23-9-13)
Τηλ: 2313 309225
Φαξ: 2313 309389

ΚΟΙΝ: Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής
& Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΔΜΘ
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με Α.Π. 1841/19-09-2013 Ερώτηση της Βουλευτού κας Ασημίνας Ξηροτύρη – Αικατερινάρη προς τη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, η οποία μας διαβιβάσθηκε με τηλεομοιοτυπία και πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν με Α.Π. 70929/23-09-13.

Σχετικά με την παραπάνω αναφερόμενη Ερώτηση της Βουλευτού κας Ασημίνας Ξηροτύρη – Αικατερινάρη με θέμα «Απειλείται η δημόσια υγεία από τις εξορυκτικές δραστηριότητες που συντελούνται στη Χαλκιδική», σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για θέματα διαχείρισης και μεταφοράς αποβλήτων. Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 περί «ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αρμόδιοι για τον έλεγχο του πόσιμου ύδατος των υδρευτικών δικτύων είναι η οικεία Δημοτική Αρχή ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΔΥΓ2/οικ.111540/10-9-2010 της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «οι υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο». Ο εποπτικός έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού ασκείται από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενότητων της καθώς και από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Ο έλεγχος σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα ύδατα, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α87/17-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την με Α.Π. οικ. 160873/13-7-2011 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΥΓΠΕΚΑ) αποτελεί αρμοδιότητα των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.




Με εντολή Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ.
Η Προϊσταμένη της Δ/σης

Χαρίκλεια Μιχαλοπούλου
Δρ. Χημικός Μηχανικός

Εσωτ. Διανομή

- 1 Χρον Αρχείο
- 2 Φ.3.8
- 3 Φ.Δ.

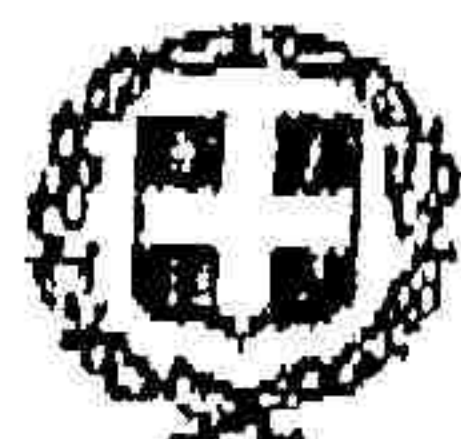

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Τ. Οικονομίδη 1
54008 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Δρ. Ε. Ευθυριάδης
Τηλέφωνο: 2313 - 309262
Fax: 2310 - 424810
e-mail: dpxs-km@damt.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να σταλεί με φασ 2313309389

Βαθμός ασφαλείας:

Θεσσαλονίκη: 26-09-2013

Αριθ. Πρωτ.: 7100

Σχετ.:

✓
Προς: Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
Υπόψη κ. Σ. Ζαχαριάδη
Ενταύθα
Fax: 2313309389
(δικό σας με αριθ. πρωτ. 2425/23-09-13)

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθ. πρωτ. 1841/24-09-2013 της Βουλευτού κ.
Ασημίνας Τηροτύρη - Αικατερινάρη με θέμα «Απειλείται η δημόσια υγεία από τις
εξορυκτικές δραστηριότητες που συντελούνται στη Χαλκιδική»

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. 2106/Β/1110/23-09-13 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού ΠΕΚΑ,
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος, το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης στις 24-09-
2013 με αριθ. πρωτ. 7100, με συνημμένη τη με αριθ. πρωτ. 1841/19-09-2013
Ερώτηση

Μετά το παραπάνω σχετικό και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το Γενικό Χημείο του Κράτους είναι αρμόδιο για το χαρακτηρισμό ενός υλικού ως προϊόν ή
παραπροϊόν ή απόβλητο, καθώς και για την κατάταξή του ως τοξικό κι επικίνδυνο ή μη.
2. Για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται αδειοδότηση σύμφωνα με
τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06) και του Ν. 4042/12 (ΦΕΚ
24Α/13-02-12).
3. Η αρμοδιότητα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των μεταλλευτικών-μεταλλουργικών
εγκαταστάσεων μεταλλείων Κασσάνδρας ανήκει στο ΥΠΕΚΑ.

Εσωτερική Διανομή

Αρχείο

Χρον. Αρχείο

Αρμόδιος υπάλληλος

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/σης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μαρία Ατματζίδου
Δίκας με & β.

Άγγελος Πουσκούρης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός

Σελίδα 1



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

Ταχ.Δ/υση: 63074 ΑΡΝΑΙΑ

Τηλ.: 2372 3 50101

Fax: 2372 0 23062

E-mail: dimarchos@dimosaristoteli.gr

Αρναία, 27-09-2013

Αριθ. Πρωτ.: 25003

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Καθ. Ρωσίδη 11, 540 08 Θεσ/νίκη**

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος.

**ΣΧΕΤ.: (α) Η υπ' αριθ. πρωτ. 1841/19-9-2013 Ερώτηση της
Βουλευτού κας Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη.
(β) Το υπ' αριθ. πρωτ. 2106/Β/1110/23-9-2013 έγγραφο
του ΥΠΕΚΑ-Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
(γ) Το από 23-9-2013 Συνοδευτικό Σημείωμα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης-Γραφείο
Γενικού Γραμματέα.**

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α), (β) και (γ) σχετικών που αφορούν στον Κοινοβουλευτικό έλεγχο κατόπιν Ερωτήσεως της Βουλευτού κας Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, σας γνωρίζουμε σε ό,τι αφορά το σκέλος της αρμοδιότητάς μας (σκέλος 2 της Ερωτήσεως της κας Βουλευτού), για το πρόβλημα που παρουσιάστηκε σχετικά με την κατάλληλότητα του πόσιμου νερού στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Δήμου Αριστοτέλη, τα ακόλουθα:

Από το 2011 που συστήθηκε ο Δήμος Αριστοτέλη, πραγματοποιούνται διαχρονικά και σε συνεργασία με πιστοποιημένο φορέα, συστηματικές δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις στα δίκτυα ύδρευσης όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη.

Εργαστηριακές αναλύσεις μετάλλων και τοξικών στοιχείων (μεταξύ των οποίων και αρσενικό) πραγματοποιούνται στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου καθ' όλη την διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, βάση της σχετικής σύμβασης μεταξύ του πιστοποιημένου φορέα και του διευρυμένου Δήμου Αριστοτέλη.

Από τα διαχρονικά αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας του υδρευτικού δικτύου του Νεοχωρίου της περιόδου 2011-2012, καταδεικνύεται ότι το νερό ύδρευσης ήταν καλής ποιότητας και υπερκάλυπτε όλα τα όρια ποιότητας για ανθρώπινη κατανάλωση (ΚΥΑ Υ2/2600/2001). Οι αναλύσεις περιελάμβαναν τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους και τα βαρέα μέταλλα-τοξικές ουσίες που προβλέπονται από την Εθνική Νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/2001).

Ωστόσο πρόσφατα, το δίκτυο ύδρευσης του Νεοχωρίου ανιχνεύτηκε να παρουσιάζει σχετικά αυξημένη συγκέντρωση αρσενικού, έναντι του πρόσφατου ορίου των 10 µg/l.

Σε κάθε περίπτωση η συγκέντρωση του αρσενικού δεν υπερέβη το όριο των 30 µg/l που ίσχυε μέχρι πριν λίγα χρόνια. Πόσο μάλλον το όριο των 50µg/l που ήταν η παραμετρική τιμή μέχρι το 2003.

Η περιεκτικότητα σε όποια βαρέα μέταλλα οφείλεται σε γηγενή στοιχεία του εδάφους και δεν πρέπει να συγχέεται με ανθρωπογενείς δραστηριότητες, σύμφωνα και με την ύψωση του ΙΓΜΕ.

Η παλαιά γεώτρηση, στην οποία παρουσιάστηκε αυξημένη συγκέντρωση αρσενικού, δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο, ούτε χωροταξικά ούτε γεωχημικά, είτε με τις ερευνητικές εργασίες είτε με τις εργασίες των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Η Δημοτική Αρχή αμέσως μόλις εντόπισε το πρόβλημα ξεκίνησε εργασίες για την άμεση καταρχήν ενημέρωση των κατοίκων του Νεοχωρίου και την παράλληλη οριστική διευθέτηση του προβλήματος.

Σε χρονικό διάστημα λίγων ημερών προχωρήσαμε στις απαραίτητες επαναληπτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις, ώστε να επιλεγεί το κατάλληλο σχέδιο αντιμετώπισης του όποιου προβλήματος.

Χρήσιμος Αστ. Πάχτας

Σήμερα οι απαιτούμενες εργασίες της επίλυσης του προβλήματος της ποιότητας του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης του Νεοχωρίου έχουν ολοκληρωθεί.

Πριν από δέκα περίπου ημέρες ξεκίνησε η τροφοδοσία του οικισμού του Νεοχωρίου με άφθονο και καλής ποιότητας νερό, χωρίς καμία επιβλαβή για την υγεία επιβάρυνση σε αρσενικό.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, ως δημοτική αρχή επενδύουμε και στην μακροχρόνια και οριστική επίλυση του προβλήματος της ύδρευσης, σχεδιάζοντας με ακρίβεια και υπευθυνότητα τις επόμενες κινήσεις μας.

Πιο συγκεκριμένα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή υδρευτικών γεωτρήσεων, αγωγού μεταφοράς και δεξαμενής αποθήκευσης πόσιμου νερού, στη Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου», αρχικού προϋπολογισμού 250.662,00€ το οποίο έχει ενταχθεί στα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Παράλληλα σχεδιάσαμε και δρομολογούμε την ανόρυξη δύο νέων υδρογεωτρήσεων 80-100μ., με στόχο την διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην προσχωματική λεκάνη του ποταμού Χαβρία ΒΔ του οικισμού Νεοχωρίου.

Στη περίπτωση που οι υδρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές οι γεωτρήσεις θα αξιοποιηθούν παραγωγικά για την μακροχρόνια επίλυση των υδρευτικών αναγκών του Νεοχωρίου.



Δήμαρχος Αριστοτέλη

Χρήστος Αστ. Πάχτας