



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός

Αθήνα 23-10-2013

Αρ.Πρωτ: 2116 β

24 ΟΚΤ. 2013

ΠΡΟΣ τη
✓ **ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

Βουλευτή

κ. Κατερίνα Μάρκου

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 1962/25-9-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 1962/25-9-2013, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Κατερίνα Μάρκου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 2054/2-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Διαχείρισης Δασών και Δ.Π./ΥΠΕΚΑ και το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/205/οικ.18824/14-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Ηλεκτροπαραγωγής/ΥΠΕΚΑ. Επίσης για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής κοινοποιούμε το υπ' αρ. πρωτ. 2498/3-10-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Συνημμένα:

-Το με α.π. 2054/2-10-2013 έγγραφο Δ/σης Διαχείρισης Δασών & Δ.Π./ΥΠΕΚΑ (σελ.1)

-Το με α.π. Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/205/οικ.18824/14-10-2013 έγγραφο Δ/σης Ηλεκτροπαραγωγής/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)

-Το με α.π. 2498/3-10-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (σελ. 3)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ


Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 6

Σύνολο Σελίδων: 7

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ελισάβετ Αδαμίδου

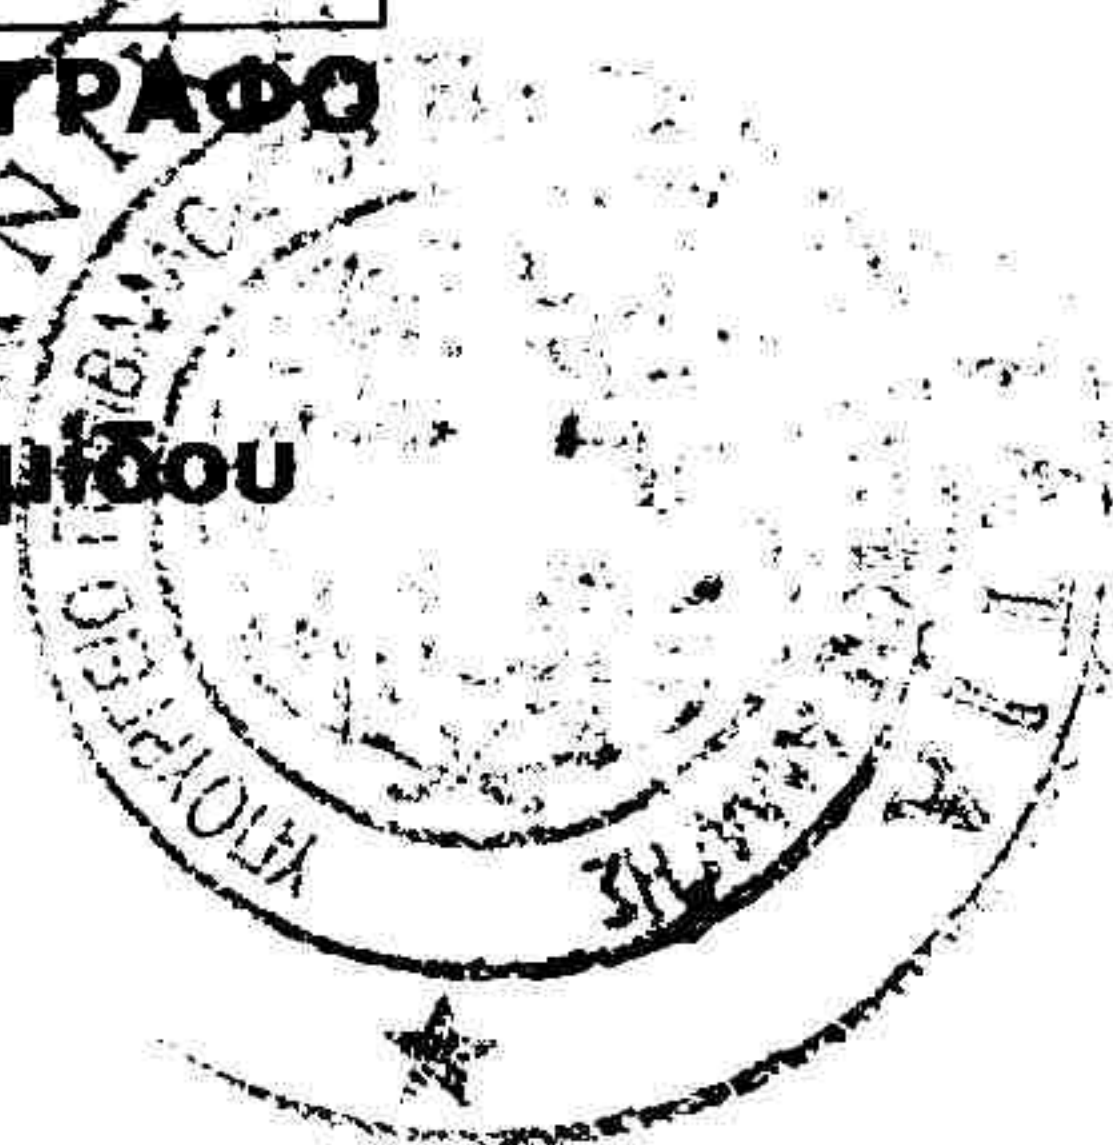



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ & Δ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Χαλκοκονδύλη 31
Ταχ. Κωδ. : 104 32 ΑΘΗΝΑ
Πληροφ. : Σ. Ανδρίτσου
Τηλέφωνο : 210 2124658
FAX : 210 5242596
e-mail : s.andritsou@prv.ypoka.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα 2-10-2013

Αριθμ. Πρωτ: 2054

Προς: Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός έλεγχος
Αμαλιάδος 17 - 11523 Αθήνα

Κοιν.: Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Δασών
Γραφείο Γενικού Διευθυντή

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την προμήθεια ξυλείας για ατομικές
ανάγκες στην περιοχή Λαγκαδά
ΣΧΕΤ.: Το 2116/Β/1810/27-9-2013 έγγραφό σας

Με το ανωτέρω σχετικό μας διαβιβάσατε την 1962 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, της
βουλευτή Κατερίνας Μάρκου που αφορά σε προβλήματα σχετικά με την προμήθεια ξυλείας
για ατομικές ανάγκες στην περιοχή Λαγκαδά. Σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας σας
ενημερώνουμε ότι:

Τα Δασαρχεία κάθε χρόνο, ανάλογα με τις δυνατότητες των ελληνικών δασών για παραγωγή
ξύλου, διαθέτουν καυσόξυλα για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων ορεινών
περιοχών. Οι ποσότητες καθορίζονται από δασοπονικές μελέτες (διαχειριστικά σχέδια και
δασικές αστυνομικές διατάξεις), οι οποίες, σύμφωνα με το νόμο και τις αρχές της δασολογικής
επιστήμης, συντάσσονται με κύριο κριτήριο την εξασφάλιση της αειφορίας των καρπώσεων
από τα δασικά οικοσυστήματα. Συνεπώς, οι ποσότητες που είναι δυνατόν να υλοποιηθούν
κάθε έτος είναι σαφώς καθορισμένες.

Είναι αυτονόητο ότι, οι ποσότητες που διατίθενται δεν μπορεί να είναι τόσες ώστε να καλύψουν
πλήρως τις ανάγκες των παραδασόβιων πληθυσμών, αλλά μόνο ενισχυτικές αναγνωρίζοντας
τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσής τους.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Κωνσταντίνος Δημόπουλος






ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969414
Fax : 210-6969416

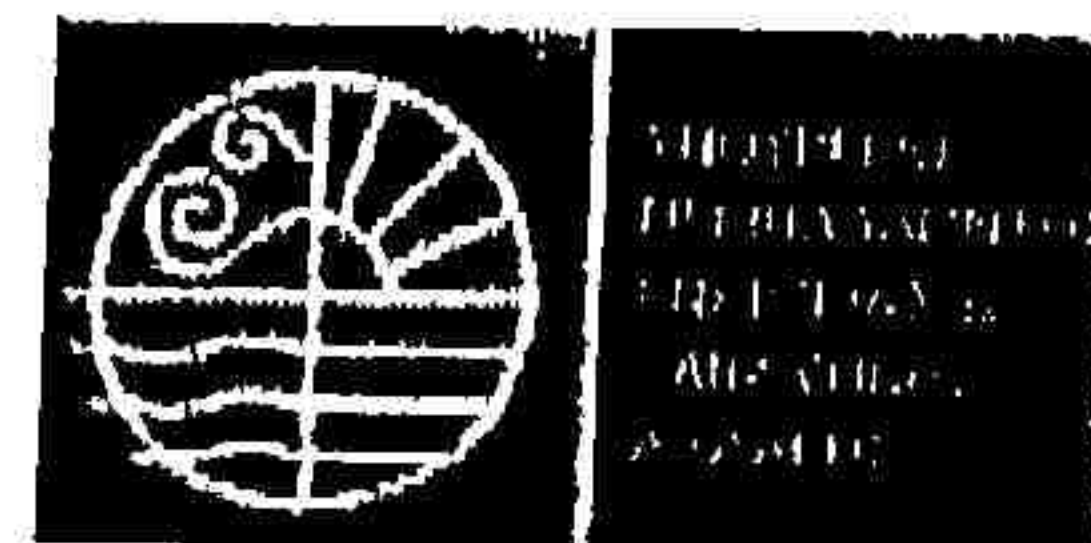

Αθήνα, 14-10-2013
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/205/οικ.18824

**Προς: Γραφείο Υπουργού, Κοινοβουλευτικό
Έλεγχο, Αραλιάδος 17, ΤΚ 11523, Αθήνα**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 1962/25-09-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 1962/25-09-2013 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τη Βουλευτή κα Κ. Μάρκου, σας διαβιβάζουμε το ΓρΔ/3239/14-10-2013 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ, το οποίο αναφέρεται σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Αικ. Παπαδογιάννη

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής



ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Α. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

OK
14/10/13



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.: ΓΡΔ/3239 /14-10-13

Προς: κ. Ι. Μανιάτη
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής
Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση σε Ερώτηση της Βουλευτή κας Κατερίνας Μάρκου με θέμα «Προβλήματα με την προμήθεια ξυλείας για ατομικές ανάγκες στην περιοχή του Λαγκαδά».

Σχετικό : Η υπ' αριθμ. 1962/25.09.2013 Ερώτηση Βουλευτή.

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής Ερώτησης της Βουλευτού κας Κατερίνας Μάρκου σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η ΔΕΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής της σε περιοχές με κοιτάσματα λιγνίτη και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει προχωρήσει στην υλοποίηση σειράς έργων σε Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς της (ΑΗΣ) για παροχή θερμικής ενέργειας στα δίκτυα των τοπικών Τηλεθερμάνσεων των πόλεων της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας, του Αμυνταίου και της Μεγαλόπολης.

Δεδομένου ότι στην περιοχή του Λαγκαδά δεν υπάρχει Ατμοηλεκτρικός Σταθμός της Επιχείρησης, δεν υπάρχει η αντίστοιχη δυνατότητα παροχής θερμικής ενέργειας μέσω τοπικού δικτύου παροχής νερού.

Οι πλησιέστεροι Ατμοηλεκτρικοί Σταθμοί βρίσκονται σε ασύμφορη απόσταση (Δυτική Μακεδονία) από την περιοχή του Λαγκαδά και όπως προαναφέρθηκε ήδη παρέχουν θερμική ενέργεια στα τοπικά δίκτυα, η οποία επαρκεί μόνο για τις ανάγκες των ως άνω Δήμων.

Με τιμή,

Αρθούρος Ζερβός

Κοινοποιήσεις :

ΥΠΕΚΑ:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Κ. Μαθιουδάκη
- Γεν. Δ/ση Ενέργειας, Δ/ση Ηλεκτροπαραγωγής
- Δ/ση Οργάνωσης/Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη,
Αριθ. Πρωτ.

03 Οκτωβρίου 2013
2498

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Σ. Ζαχαριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313309225
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : szach@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
αποστολή με φάξ στο 2106429137

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1962/25-09-2013 Ερώτηση.
Σχετ: Το με αριθμ. πρωτ. 2116/Β/1810/27-09-2013 έγγραφό σας.


Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση της Βουλευτού κας. Μάρκου Κατερίνας σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. 73303/02-10-2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος.



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
Φακέλος Βουλής

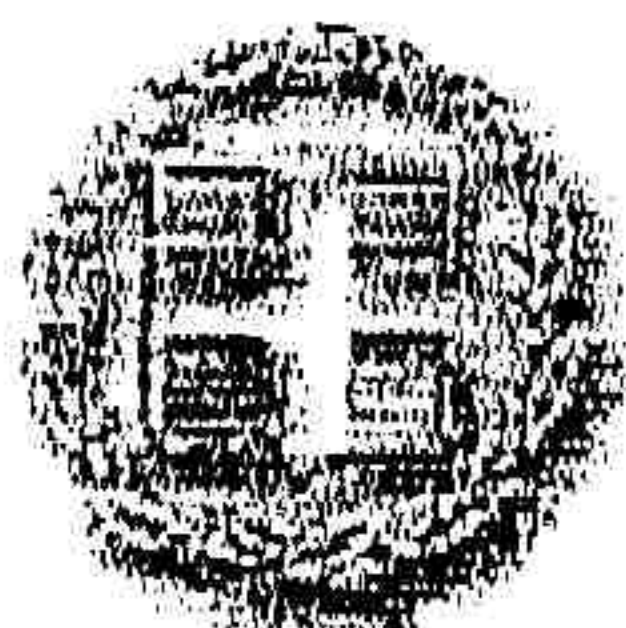

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

Θεσσαλονίκη 2-10-2016
Αρ. Πρωτ.: 73303

Ταχ. Δ/ση : Τ. Οικονομίδα 1 καθ.
Ρουσσίδη 11

Ταχ.Κώδικας: 54008 Θεσ/νίκη

Πληροφορίες: Γρ.Γεν.Δ/ντή

Τηλ: 2313309114

FAX: 2310428834

✓
**ΠΡΟΣ: Γραφείο κ Γενικού Γραμματέα
Της ΑΔΜΘ**

ΘΕΜΑ: « Κοινοβουλευτικός έλεγχος »

Σχετ: Η υπ' αριθμ 2116/Β/1810 ερώτηση της Βουλής

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικής ερώτησης σας αναφέρουμε ως κάτωθι:

Επί σειρά ετών οι ατομικές ανάγκες σε καυσόξυλα των κατοίκων του Δήμου Λαγκαδά, καλύπτονταν, ύστερα από Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Καυσοξύλευσης, από τα Δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου.

Τα τελευταία έτη, για ευνόητους λόγους, πολλοί περισσότεροι δημότες, καλύπτουν τις ατομικές ανάγκες σε καυσόξυλα, από τα Δημόσια δάση και τις δασικές εκτάσεις.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, την εξάντληση της δυναμικότητας των δασών και των δασικών εκτάσεων, ιδιαίτερα στις εύκολα προσεγγίσιμες θέσεις και όχι μόνον.

Ήδη με την ισχύουσα Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Καυσοξύλευσης 13/2013, δεν επιτρέπεται η υλοτομία δένδρων σε χλωρή κατάσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης ή και δημιουργίας μη αναστρέψιμης κατάστασης για τα Δημόσια δάση και τις δασικές εκτάσεις.

Η εναπομείνασα πλέον δασική βλάστηση είναι νεαρής ηλικίας και κρίθηκε ότι πρέπει να προστατευθεί για να αναπτυχθεί, έτσι ώστε στο εγγύς μέλλον, να υπάρξει η δυνατότητα να καλύψει εκ νέου τέτοιου είδους ανάγκες.

Επίσης και η προηγούμενη Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Καυσοξύλευσης 18/2012, δεν επέτρεπε την υλοτομία δένδρων σε χλωρή κατάσταση σε ορισμένες Τοπικές Κοινότητες περιοχής ευθύνης μας.

Με την ανωτέρω 13/2013 Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Καυσοξύλευσης επιτρέπεται η συλλογή και διαμόρφωση, καυσόξυλων από ξερά κατακείμενα και από ξερά ιστάμενα,

Για τις Τοπικές Κοινότητες, που στα διοικητικά τους όρια, διαχειρίζονται Δημόσια δάση, προβλέπεται η δυνατότητα συλλογής υπολειμμάτων υλοτομιών, ενώ για τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες (πλην του Λαγκαδά), προβλέπεται ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και με την διαδικασία, που περιγράφεται στην Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Καυσοξύλευσης, η συλλογή υπολειμμάτων υλοτομιών από τα διαχειριζόμενα Δημόσια δάση, της περιοχής ευθύνης μας.

Adaptation

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ

Δρ. Νικήτας Φραγκισκάκης