



31 ΟΚΤ. 2013



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Υπουργός
Αθήνα 25/10/2013
Αρ.Πρωτ: 2196 β

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτές κ.κ.
- Γιάννη Δημαρά
- Γαβριήλ Αβραμίδα

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2585/11-10-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2585/11-10-2013, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Γιάννη Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδα, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/209/οικ.19416/22-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Ηλεκτροπαραγωγής/ΥΠΕΚΑ με συνημμένο το με αριθ. πρωτ. ΓΡΔ/5614/21-10-2013 έγγραφο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ).

Συνημμένα:

-Το με α.π. Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/209/οικ.19416/22-10-2013 έγγραφο Δ/σης Ηλεκτροπαραγωγής/ΥΠΕΚΑ με συν/νο το με α.π. ΓΡΔ/5614/21-10-2013 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ (σελ. 3)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 3

Σύνολο Σελίδων: 4

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ελισάβετ Αδαμίδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969414
Fax : 210-6969416



Αθήνα, 22-10-2013
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/209/οικ.19416


**Προς: Γραφείο Υπουργού, Κοινοβουλευτικό
Έλεγχο, Αμαλιάδος 17, ΤΚ 11523, Αθήνα**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 2585/11-10-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 2585/11-10-2013 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδη, σας διαβιβάζουμε το ΓρΔ/5614/21-10-2013 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, το οποίο αναφέρεται σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Αικ. Παπαδογιάννη

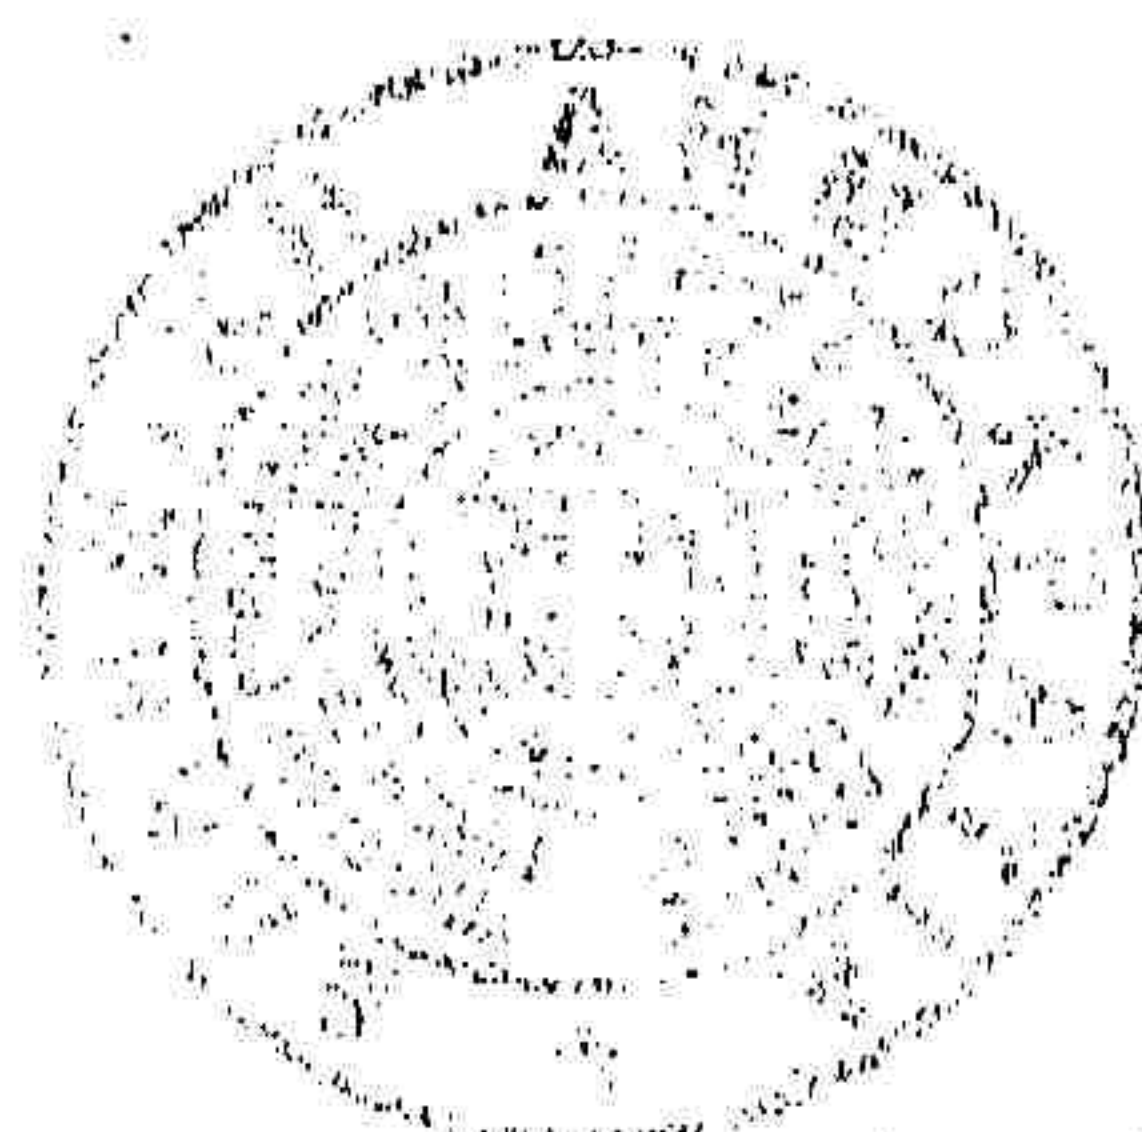

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Μ. ΠΑΛΕΤΟΡΑΜΠΩΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής



Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ./Ημ.: ΓρΔ/5614 | 21.10.2013

Προς : κ. Ι. Μανιάτη
Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών

Σχετικό : Η υπ' αριθμ. 2585/11.10.2013 Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Γ. Δημαράς και Γ. Αβραμίδης

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδα αναφορικά με την κατασκευή Υποσταθμού Υψηλής προς Μέση Τάση στην Περιοχή Ακρωτηρίου Χανίων (Υ/Σ Χανιά II) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η αναγκαιότητα κατασκευής του Υ/Σ Χανιά II έχει επισημανθεί από το 2002, σύμφωνα με μελέτες πρόβλεψης φορτίων της ευρύτερης περιοχής της πόλης των Χανίων. Το έργο προβλέφθηκε για πρώτη φορά στο τεύχος της Μελέτης Ανάπτυξης Συστημάτων Μεταφοράς Νησιών (ΜΑΣΜ-Ν) περιόδου 2002-2006 σαν μελλοντικό και εντάχθηκε στη ΜΑΣΜ-Ν περιόδου 2006-2010, με προβλεπόμενη περάτωση το 2009.

Η ανάγκη προέκυψε από την εκτιμώμενη αύξηση των φορτίων στην περιοχή του Ακρωτηρίου και στην πόλη των Χανίων και την έλλειψη δυνατότητας εξυπηρέτησής τους από τον υφιστάμενο Υ/Σ των Χανίων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη ηλεκτροδότηση των περιοχών αυτών επιλέχθηκε η χωροθέτηση του Υ/Σ σε περιοχή ανατολικά της πόλης των Χανίων.

Ο Υ/Σ Χανιά II αποφασίστηκε να κατασκευαστεί ως κλειστού τύπου τεχνολογίας GIS (Gas Insulated Substation), όπου σύμφωνα με την προβλεπόμενη ανάπτυξή του θα περιλαμβάνει στον κύριο εξοπλισμό του δύο Μετασχημαστές υποβιβασμού τάσης 150/20kV, ισχύος 40/50MVA έκαστος, και δώδεκα πύλες γραμμών Μέσης Τάσης. Οι σύνδεση του Υ/Σ με το υφιστάμενο σύστημα των 150 kV θα γίνει αποκλειστικά μέσω υπογείων καλωδίων 150 kV.

Η προσπάθεια εξεύρεσης κατάλληλου χώρου ανατολικά της πόλης των Χανίων για την εγκατάσταση του Υ/Σ ξεκίνησε από το 2005 και κατέληξε αρχικά στην χωροθέτηση του Υ/Σ εντός του Ναυστάθμου Σούδας, λαμβάνοντας μάλιστα το 2008 και την απαιτούμενη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 Αθήνα, Τ 210 9249193, F 210 9281702, e g.kollias@deddie.gr


Λόγω εμπλοκών στην υλοποίηση του έργου εντός του Ναυστάθμου, η λύση εγκαταλείφθηκε και από το 2009 ξεκίνησε εκ νέου προσπάθεια αναζήτησης χώρου, η οποία σε συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς και Αρχές είχε ως αποτέλεσμα το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ' αριθμ. 297/2011 Απόφασή του, να εγκρίνει κατά πλειοψηφία την πρόταση της Επιτροπής Διερεύνησης για τη χωροθέτηση του Υ/Σ στη Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου, υποδεικνύοντας μάλιστα συγκεκριμένη θέση στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Κορακιών.

Λαμβάνοντας υπόψη την υποδεικνυόμενη στην παραπάνω Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χωροθέτηση, διενεργήθηκε το 2012 διαγωνισμός για αγορά οικοπέδου από τη ΔΕΗ, ο οποίος τελικά κρίθηκε άγονος λόγω ασυμφωνίας των προσφερθέντων οικοπέδων με τους όρους της διακήρυξης και ασύμφωρου τιμήματος. Πέραν αυτού υπήρξε και σειρά αντιδράσεων των περιόικων για τη συγκεκριμένη θέση, παρά τη σχετική υπόδειξη του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επισημαίνεται ότι το έργο αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια και να αυξηθεί η αξιοπιστία στην ηλεκτροδότηση της περιοχής του Ακρωτηρίου και της πόλης των Χανίων.

Ως εκ τούτου οι ενέργειες εξεύρεσης χώρου για την κατασκευή του Υ/Σ Χανίων ΙΙ θα συνεχιστούν από τις Υπηρεσίες μας, θεωρώντας ως καταλληλότερη θέση υλοποίησης του έργου την αρχική εντός του Ναυστάθμου Σούδας, παρέχοντας όπως πάντα τη σχετική ενημέρωση προς τις αρμόδιες Τοπικές Αρχές και Φορείς και σε συνεργασία μαζί τους.

Με τιμή

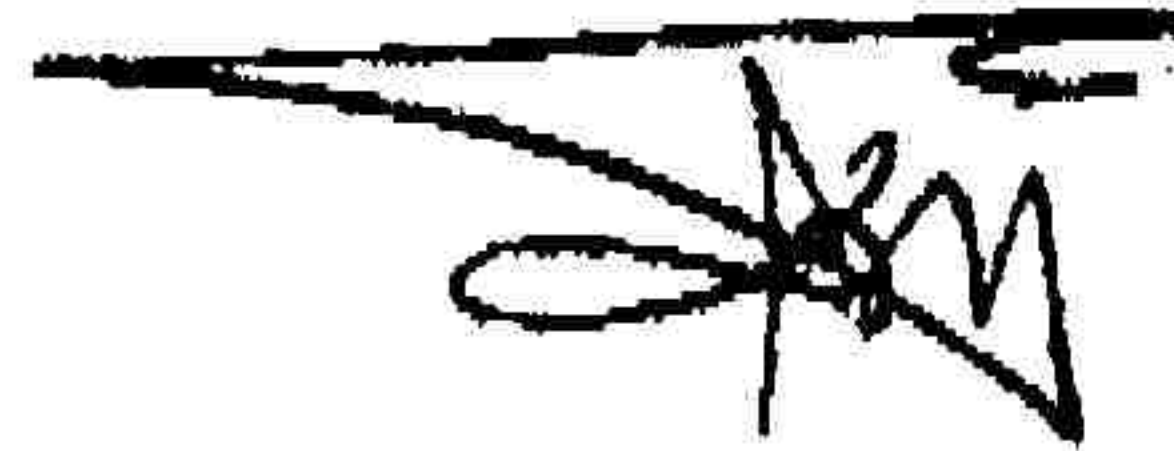

Γεώργιος Κόλλιας

Κοινοποίηση :

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Κ. Μαθιουδάκη
- ΥΠΕΚΑ
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Διεύθυνση Ηλεκτροπαραγωγής
- ΥΠΕΚΑ
Διεύθυνση οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
& Κοινοβουλευτικού Ελέγχου