



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119  
Ταχ. Κώδικας : 101 92  
Τηλ. : 210-6969414  
Fax : 210-6969416



04 ΝΟΕ. 2013

Αθήνα, 04-11-2013  
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/210/20152

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα  
Ερωτήσεων**

Κοινοποίηση:  
1) Βουλευτές κ.κ. Γ. Δημαρά, Γ. Αβραμίδη  
2) ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, ΤΚ 11743,  
Αθήνα

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 2584/11-10-2013 Ερώτηση**


Σε απάντηση της υπ' αριθ. 2584/11-10-2013 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδη, σας διαβιβάζουμε το ΓρΔ/5613/21-10-2013 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, το οποίο αναφέρεται στο θέμα.

**Ο Υφυπουργός**

**Α. Παπαγεωργίου**

ΑΝΤΙΣΤΕΛ ΑΝΤΙΥΠΟΥΡΓΟΥ

Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

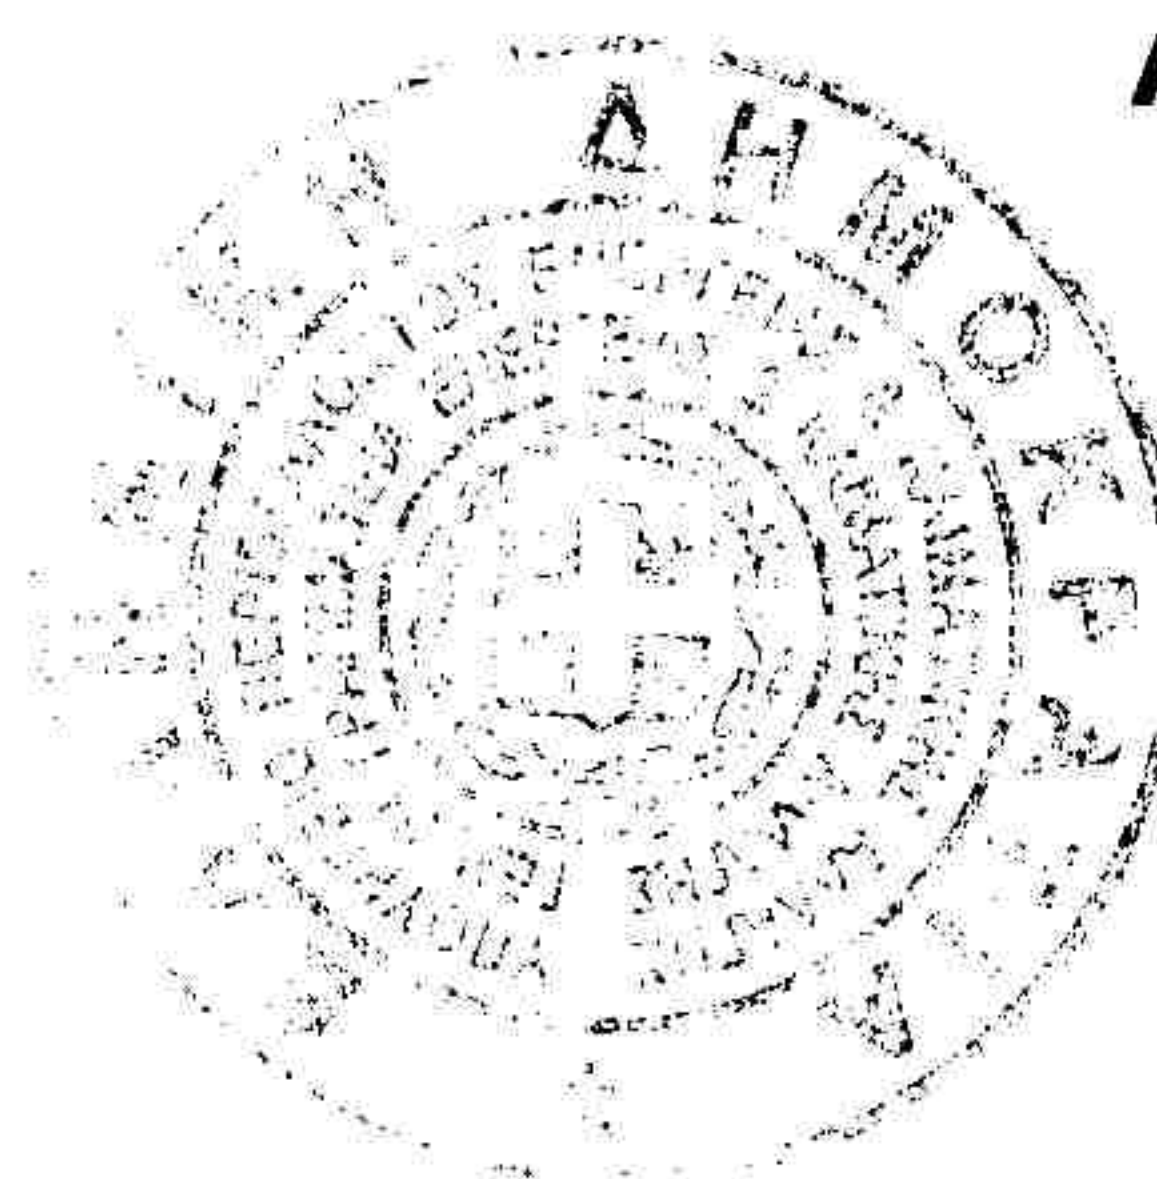

Συνημμένα: 7 σελίδες  
Σύνολο εγγράφων: 8 σελίδες

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής

ΛΚ  
ΕΒ

Πρόεδρος &amp; Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ./Ημ.: ΓρΔ/5613/21.10.2013

Προς : κ. Ι. Μανιάτη  
Υπουργό  
Περιβάλλοντος Ενέργειας  
και Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών.

Σχετικό : α) Η υπ' αριθ. 2584/11.10.2013 Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων  
οι Βουλευτές κ.κ. Γ. Δημαράς και Γ. Αβραμίδης  
β) Έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ/ΓρΔ/4480/23.08.2013

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω α' σχετικής Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Γ. Δημαρά και  
Γ. Αβραμίδα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά στην απομάκρυνση των δύο γραμμών Υψηλής Τάσης 66 kV (επί ξύλινων φορέων) στο Ηράκλειο, που είναι ανενεργές, ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες αποξήλωσής τους, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν στις αρχές του 2014.  
Ο παλιός Υποσταθμός (Υ/Σ) στη Θέρισσο, είναι ανενεργός μετά τη λειτουργία του νέου Υ/Σ Ηράκλειο Ι 150/20 kV, βρίσκεται εντός του ίδιου (με το νέο Υ/Σ) περιφραγμένου ιδιόκτητου χώρου της ΔΕΗ Α.Ε. και απαιτείται έργο αποξήλωσής του το οποίο δεν έχει προγραμματιστεί.
2. Οι σπόψεις και οι θέσεις του ΔΕΔΔΗΕ για τη μεταφορά της έδρας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών στο Ηράκλειο Κρήτης έχουν τεθεί με σειρά επιστολών, επ' ευκαιρίας αντίστοιχων Ερωτήσεων Βουλευτών και άλλων φορέων. Η πλέον πρόσφατη β' σχετική επιστολή μας που επισυνάπτεται για διευκλύνσή σας απαντά εμπεριστατωμένα στο συγκεκριμένο θέμα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις.

Με τιμή

ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ

Γεώργιος Κόλλιας

Συνημμένα:

- Το β' σχετικό



Κοινοποίηση: (με το συνημμένο)

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Α. Παπαγεωργίου
  - Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής  
κ. Κ. Μαθιουδάκη
  - ΥΠΕΚΑ  
Γενική Δ/νση Ενέργειας  
Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής
  - ΥΠΕΚΑ  
Δ/νση Οργάνωσης  
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού  
& Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
  - ΓΔ/ΑΔΔ
  - ΔΑΔ
  - ΔΔ
  - ΔΔΝ
- 
-

**ΔΕΔΔΗΕ**

ΔΔΝ  
Αρ. Πρωτ. 2911  
Ημερ. 23/08/2013

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ./Ημ. : ΓρΔ/4480/23.08.2013

Προς : κ. Ι. Μανιάτη  
Υπουργό  
Περιβάλλοντος, Ενέργειας  
& Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Μετοφορά της έδρας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) του ΔΕΔΔΗΕ στο Ηράκλειο Κρήτης

Σχετικό : α) Επιστολή Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Στυρίου Αρναουτάκη, με αρ. πρωτ. οικ. : 1120/07.08.2013  
β) Επιστολή Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Στυρίου Αρναουτάκη, με αρ. πρωτ. οικ. : 1160/19.08.2013  
γ) Έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ/ΓρΔ/2923/06.06.2013  
δ) Έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ/ΔΑΔ/16098/21.08.2013  
ε) Έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ/ΓρΔ/259/18.01.2013

Κύριε Υπουργέ,

Αναφερόμενοι στις α' και β' σχετικές επιστολές σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Σε ό,τι αφορά τη σκοπιμότητα διατήρησης της έδρας της ΔΔΝ στην Αθήνα :

- Τα Μη Διοικητικά Νησιά (ΜΔΝ) περιλαμβάνουν τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας των οποίων το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ) δε συνδέεται με το Δίκτυο της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα στο ΜΔΝ εκτός από την Κρήτη περιλαμβάνονται τα Δωδεκάνησα, όλα τα νησιά των Κυκλάδων πλην Άνδρου, Τήνου και Κέας, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Λήμνος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Άγιος Ευστράτιος, Φούρνοι, Ψαρά, Οινούσσες), η Σιάκος, τα μικρά νησιά Οθωνοί και Ερεϊκούσα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καθώς και τα νησιά Γούδος και Αντικύθηρα.
- Η εν γένει εκμετάλλευση και ανάπτυξη των δικτύων και η διαχείριση και ανάπτυξη της παραγωγής των ΜΔΝ, σύμφωνα με το νόμο, διενεργείται από το ΔΕΔΔΗΕ μέσω αρμοδίων Διευθύνσεων του, όπως η Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ), η Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών (ΔΠΝ) και η Διεύθυνση Δικτύου (ΔΔ), που έχουν έδρα την Αθήνα.
- Τα κύρια αντικείμενα της ΔΔΝ, ως επιτελικής Διεύθυνσης του ΔΕΔΔΗΕ, είναι μεταξύ άλλων, η διαχείριση των πύσης φύσεως θεμάτων του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένου και του Κώδικα Διαχείρισης των Ηλεκτρικών Συστημάτων των ΜΔΝ, η διαχείριση της παραγωγής, η διασφάλιση της αξιόπιστης και οικονομικής παραγωγής ΗΕ, ο σχεδιασμός και η μέριμνα για

23/08/13

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  
Πατισσίδας 20 & Κολιτσάκη 5 117 33 Αθήνα 210 9234193

| ΔΔΝ | Κ | ΒΔ    | Κ | ΒΔ    | ΒΔ | Κ       |
|-----|---|-------|---|-------|----|---------|
| ΤΥ  |   | ΠΠΑΠ  |   | ΤΖΑΒΕ |    | ΤΑΚΕ-ΔΗ |
|     |   | ΤΑΠ   |   | ΤΕΑΔ  |    | ΜΕΤΕ-ΠΗ |
|     |   | ΤΑΥΚΕ |   | ΤΑΚΕ  |    | ΜΕΤΕ-ΠΗ |

την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων, τα πάσης φύσεως ζητήματα που αφορούν στην εκκοθάριση της αγοράς ΗΕ των ΜΔΝ, συμπεριλαμβανομένων και των τιμολογήσεων και πληρωμών των περίπου 1.860 παραγωγών ΑΠΕ, ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασμού και λειτουργίας των Μονάδων Παραγωγής, η διασφάλιση της επάρκειας και αξιόπιστης λειτουργίας των μετρητικών διατάξεων και η συλλογή των μετρήσεων, η πρόβλεψη της ζήτησης στο ΜΔΝ, η σύνταξη προγραμμάτων σκόπευσης της παραγωγής των απομονωμένων μικροδικτύων, οι μελέτες ονογκών διασυνδέσεων, η διασφάλιση της παροχής πρόσβασης στο Δίκτυο των παραγωγών κ.λπ.

Για όλα το προηγούμενο απαιτείται η ΔΔΝ να διαθέτει ευάριθμο, υψηλής στάθμης, επιστημονικό τεχνικό δυναμικό, το οποίο είναι σε διαρκή συνεργασία και διαβουλεύσεις με όλες τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΔΕΔΔΗΕ, και βέβαια το Διοικητικό Όργανο της εταιρείας, καθώς και με τη ΡΑΕ, το ΛΑΓΗΕ, το ΥΠΕΚΑ, του ΑΔΜΗΕ και τη ΔΕΗ Α.Ε.

Η Μονάδα της ΔΔΝ που εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει ως κύριο αντικείμενο την εκμετάλλευση των Συστημάτων Μεταφοράς Κρήτης - Ρόδου και τη λειτουργία των αντίστοιχων Κέντρων Κατανομής Φορτίου. Το αντικείμενο αυτό, καθώς είναι κατά βάση εκτελεστικό, απαιτεί την απασχόληση σημαντικού αριθμού τεχνικού προσωπικού.

Με βάση την αποστολή του Διαχειριστή ΜΔΝ, που ορίζεται εκ του Ν.4001/2011, και τις γενικές αρμοδιότητες κι υποχρεώσεις του, που ορίζονται από τους Κώδικες, κρίσιμος παράγοντας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ είναι το επιτελικό χαρακτήρα κύρια αντικείμενα της ΔΔΝ, που κεντροβαρικά εστιάζονται στην Αθήνα.

- Στο σύνολο σχεδόν των ΜΔΝ (σε 23 νησιωτικά ηλεκτρικά συστήματα πέραν της Κρήτης και της Ρόδου) λειτουργούν σήμερα συστήματα τηλεέγχου (σε αντιστοιχία των Κέντρων Κατανομής Φορτίου Κρήτης και Ρόδου) για την παρακολούθηση των λειτουργούντων μονάδων Παραγωγής (συμβατικών και ΑΠΕ) και τη διαχείρισή τους, τα οποία στην μετεξέλιξή τους θα αποτελέσουν το Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ), που όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ θα πρέπει να λειτουργούν πλήρως μετά την λήξη του μεταβατικού σταδίου εφαρμογής του. Ήδη η ΔΔΝ έχει δρομολογήσει ενέργειες για την μετεξέλιξη σε ΚΕΕ των υπάρχοντων συστημάτων των ΜΔΝ. Η θέση του Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας, υποσυστήματα του οποίου θα είναι το Κέντρο Ελέγχου Κρήτης και το Κέντρο Ελέγχου Ρόδου, προβλέπεται να είναι στην Αθήνα, στην έδρα του επιτελείου της ΔΔΝ.
- Το κέντρο βάρους των συγκοινωνικών και εν γένει επικοινωνιών της νησιωτικής Ελλάδας είναι η Αθήνα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, θεωρείται ότι τυχόν μεταφορά της έδρας της ΔΔΝ εκτός Αθηνών θα δημιουργήσει και δε θα συνεισφέρει στην επίλυση προβλημάτων.

2. Περαιτέρω, σχολιάζοντας αντίστοιχα σημεία των α', και β' σχετικών επιστολών, επισημαίνονται τα εξής:

- Στην Κρήτη και στη Ρόδο, ο ΔΕΔΔΗΕ πέραν της τοπικής Μονάδας της ΔΑΝ που εδρεύει στο Ηράκλειο, λειτουργεί τοπικές Μονάδες της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών (ΔΠΝ) για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση των δικτύων διανομής και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Κρήτη λειτουργούν 17 Μονάδες της ΔΠΝ (4 Περιοχές, 6 Πρακτορεία και 7 Υποπρακτορεία), με συνολικό προσωπικό 257 άτομα, προς εξυπηρέτηση 415.778 καταναλωτών, που ηλεκτροδοτούνται μέσω 6.601 χλμ. δικτύων Μέσης Τάσης (ΜΤ), 7.360 χλμ. δικτύων Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) και 10.725 Υποσταθμών ΜΤ προς ΧΤ (Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ). Αντίστοιχα στη Ρόδο λειτουργούν 9 Μονάδες της ΔΠΝ (1 Περιοχή, 1 Πρακτορείο και 7 Υποπρακτορεία), με συνολικό προσωπικό 57 άτομα, προς εξυπηρέτηση 98.020 καταναλωτών, που ηλεκτροδοτούνται μέσω 1.742 χλμ. δικτύων ΜΤ, 1.553 χλμ. δικτύων ΧΤ και 2.246 Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ.

Η τοπική Μονάδα της ΔΑΝ για την επιτέλεση του εκτελεστικού έργου της διαθέτει στην Κρήτη 62 άτομα και στη Ρόδο 10 άτομα.

Το πρόβλημα των ελλείψεων προσωπικού είναι γενικότερο στο ΔΕΔΔΗΕ και σας γνωστοποιήθηκε με τα γ' και δ' σχετικά, στα οποία αναφέρονται οι κατεπείγουσες ανάγκες πρόσληψης επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού για όλο το ΔΕΔΔΗΕ αλλά και ειδικότερα για τα νησιά και για τις παραπάνω Μονάδες του στην Κρήτη και στη Ρόδο.

Παρά τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού, βασική αρχή και πολιτική της εταιρείας είναι η αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας στην εργασία, παράγοντας για τον οποίο βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις μεταξύ των ηλεκτρικών εταιρειών της Ευρώπης.

Παράλληλα ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει σε αλλαγή στη Βασική Οργανωτική του Δομή, προς βελτίωση της λειτουργίας των τοπικών Μονάδων του στην Κρήτη και στη Ρόδο.

- Το πρόβλημα της έκθεσης εργαζομένων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι πολύ σοβαρό και σύνθετο και εξετάζεται τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε Εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο η ΔΕΗ όσο και ο ΔΕΔΔΗΕ συνεργάζονται και συμμετέχουν διαρκώς στις έρευνες και στη λήψη μέτρων. Ειδικότερα για την Κρήτη, ήδη έχουν ληφθεί μέτρα από το 2010, με μαγνητική θωράκιση του «επίμαχου» χώρου του κτιρίου που στεγάζεται η Μονάδα της ΔΑΝ, πράγμα το οποίο έχει μειώσει κατακόρυφα το μαγνητικό πεδίο, όπως εξάλλου έχει επισημάνει γραπτό και ο προϊστάμενος της τοπικής Μονάδας της ΔΑΝ στο Ηράκλειο. Επισημαίνεται ότι μεγάλος αριθμός τεχνικού προσωπικού, στο ΔΕΔΔΗΕ καθώς και στη ΔΕΗ εργάζεται σε Δίκτυα Μεταφοράς χωρίς να έχει παρατηρηθεί αυξημένη, πέραν της συνήθους, προσβολή από ασθένειες, πράγμα το οποίο πιστοποιείται από τους ιατρικούς φακέλους των μισθωτών, οι οποίοι προβλέπονται από τη νομοθεσία και τους οποίους η εταιρεία μας τηρεί με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια.

- Σε ό,τι αφορά τα έργα ενίσχυσης των Δικτύων Μεταφοράς στην Κρήτη και στη Ρόδο θα πρέπει να τονιστεί το μεγάλο ύψος των επενδύσεων που έχουν εγκριθεί από το ΔΕΔΔΗΕ.

Έτσι, είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα έχουν συμβολαιοποιηθεί με τον ΑΔΜΗΕ και εκτελούνται συνολικά δεκαπέντε (15) έργα εκτιμώμενης δαπάνης 79.078.241€. Από αυτά, μόνο τα δύο (2) έργα δαπάνης 2.981.454€ αφορούν επώνυμα έργα στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, ενώ τα υπόλοιπα πέντε (5) έργα δαπάνης 34.385.043€ αφορούν στο Δίκτυο Μεταφοράς της Κρήτης και τα άλλα οκτώ (8) έργα δαπάνης 41.711.744€ στο Δίκτυο Μεταφοράς της Ρόδου.

Επιπλέον ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δρομολογήσει και εκτελεί, με δικά του μέσα, έργα στο Δίκτυο Μεταφοράς της Κρήτης ύψους 2.800.000€, ενώ στο Δίκτυο Μεταφοράς της Ρόδου αντίστοιχα έργα ύψους 7.000.000€ (εξαιρουμένου του Κέντρου Διανομής Ρόδου και των αντίστοιχων Γραμμών Μεταφοράς 150kV, συνολικής δαπάνης 14.500.000€).

Πέραν τούτων σας γνωρίζουμε ότι άμεσα δρομολογούνται οι διαδικασίες για την αποξήλωση των δύο γραμμών Υψηλής Τάσης 66kV (επί ξύλινων φερέων) στο Ηράκλειο, που είναι ανενεργές μετά τη λειτουργία του νέου Υ/Σ Ηράκλειο Ι στη θάλασσα.

- Εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ η ΔΔΝ είναι σε διαρκή, άμεση και στενή συνεργασία τόσο με τη ΡΑΕ όσο και με το ΥΠΕΚΑ, καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς (ΛΑΓΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ Α.Ε.), προκειμένου να οργανωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), με οριστικοποίηση και έκδοση του Κώδικα Διοχείρισης ΜΔΝ από τη ΡΑΕ και των σχετικών Εγχειριδίων Εφαρμογής του.  
Στο πλαίσιο αυτό η ΔΔΝ έγκαιρα κι εντός των προθεσμιών έχει υποβάλει τις απόψεις - παρατηρήσεις της επί του υπό έκδοση Κώδικα ΜΔΝ στη φάση της διαβούλευσης.
- Με την υπ' αριθμ. 2237/15.12.2010 Απόφαση της ΡΑΕ, καθορίστηκαν για τα ΜΔΝ τα περιθώρια ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών, για την εφαρμογή της οποίας η ΔΔΝ άμεσα έθεσε σχετικά ερωτήματα στο ΥΠΕΚΑ που αφορούν στη διευθέτηση παλεοδομικών και τεχνικών θεμάτων αναφορικά με την εγκατάσταση και σύνδεσή τους στα δίκτυα Διανομής.  
Σχετικά ερωτήματα προς το ΥΠΕΚΑ ετέθησαν κι από την αρμόδια Δ/ση του ΔΕΔΔΗΕ για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα.  
Έχει δρομολογηθεί από το ΥΠΕΚΑ η έκδοση σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή της υπόψη Απόφασης ΡΑΕ, τόσο για τα ΜΔΝ όσο και για το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο.
- Η ΔΔΝ σε συνεργασία με τη ΡΑΕ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει δρομολογήσει την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών για την ανάπτυξη παραγωγής από ΑΠΕ νέων τεχνολογιών, όπως Ηλιοθερμικούς κι Υβριδικούς Σταθμούς καθώς και Σταθμούς Βιομάζας.  
Πέραν τούτου η ΔΔΝ έχει ήδη γνωμοδοτήσει και προωθήσει διαδικασίες αδειοδότησης για συνολικά είκοσι επτά (27) έργα Ηλιοθερμικών κι Υβριδικών Σταθμών Παραγωγής στα ΜΔΝ.

- Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει διατυπώσει με το ε' σχετικό τις απόψεις του αναφορικά με τη Διεύθυνση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα κι είναι σε άμεση συνεργασία, με ενεργή συμμετοχή της ΔΔΝ, τόσο με το ΥΠΕΚΑ όσο και με τη ΡΑΕ και τον ΑΔΜΗΕ για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την προώθηση των κατόλληλων ενεργειών.
- Ο ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο του Ν. 4001/2011, μέσω σχετικών Συμβάσεων με τον ΑΔΜΗΕ και τη ΔΕΗ, λαμβάνει υπηρεσίες, όταν απαιτείται, για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων του και μετ'εξ' αυτών και της Μονάδας της Κρήτης.
- Η ΔΔΝ, κεντρικά, συντονίζει και υποστηρίζει τη συμμετοχή όλων των στελεχών της συμπεριλαμβανομένης και της Μονάδας της Κρήτης, σε επιστημονικά συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα και συνεργασίες με Φορείς (Πανεπιστήμια, Ιδρύματα κ.λπ.) για εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και δημοσιεύσεις σε διεθνείς οργανισμούς.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση

ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ

Γεώργιος Κόλλιας

Συνημμένο :

- Το ε' σχετικό

Κοινοποίηση : (με το συνημμένο)

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ  
κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής  
κ. Κ. Μοθιουδάκη
- ΓΔ/ΑΔΔ
- ΔΑΔ
- ΔΔ
- ΔΔΝ