




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

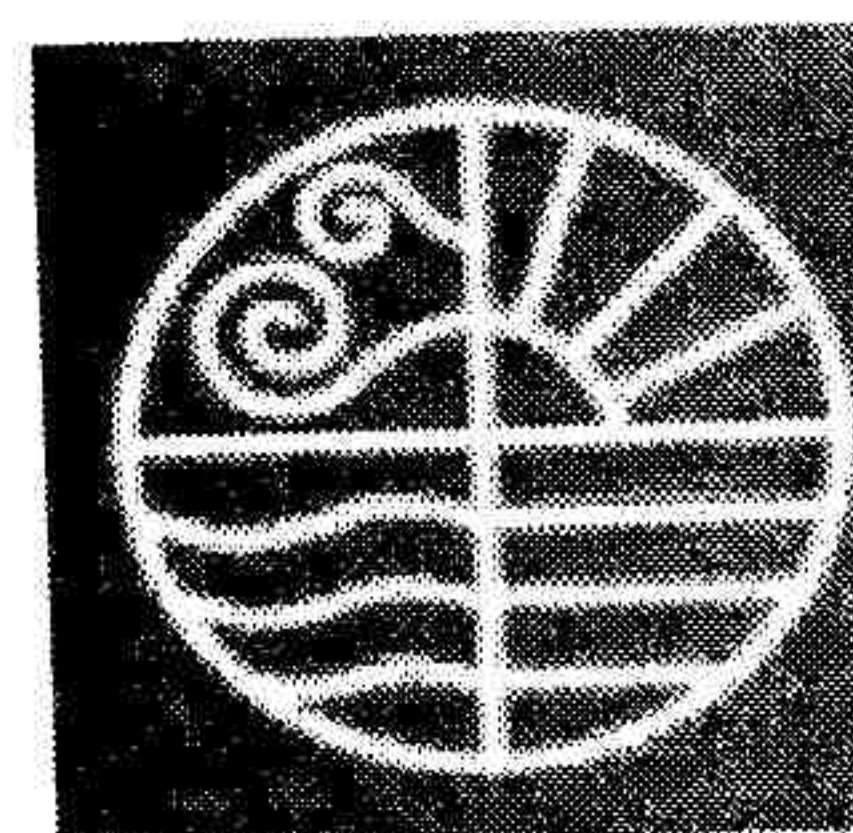

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 07/11/2013
Αρ.Πρωτ: 2148 β

- 8 ΝΟΕ. 2013

ΠΡΟΣ τη
✓ **ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή
κ. Ιωάννη Πανούση

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 861/01-10-2013 Αναφορά

Σε απάντηση της Αναφοράς με αρ. πρωτ. 861/01-10-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ιωάννη Πανούση, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 55175/17-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (ΔΟΚΚ)/ΥΠΕΚΑ, το υπ' αριθμ. πρωτ. 56093/9-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Πολεοδομικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ, το υπ' αριθμ. πρωτ. 191252/17-10-2013 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ και το υπ' αριθμ. πρωτ. 3571/18-10-2013 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ).

Συνημμένα:

- Το με α.π. 55175/17-10-2013 έγγραφο ΔΟΚΚ/ΥΠΕΚΑ (σελ. 3)
- Το με α.π. 56093/9-10-2013 έγγραφο Δ/σης Πολεοδομικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ (σελ. 1)
- Το με α.π. 191252/17-10-2013 έγγραφο Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ (σελ.1)
- Το με α.π. 3571/18-10-2013 έγγραφο ΕΚΒΑΑ (σελ. 2)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης:1

Σελίδες συνημμένων:7

Σύνολο Σελίδων:8

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ

ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Ταχ. Κώδικας: 115 26

Πληροφορίες: Θ. Δερμεντζόπουλος

Τηλέφωνο : 210 6915196

Fax : 210 6918088

e-mail: th.dermentzopoulos@prv.ypeka.gr

Αθήνα 17-10 - 2013

Αρ. Πρωτ: 55175

Προς: ΥΠΕΚΑ

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αμαλιάδος 17

Αθήνα 115 23

ΘΕΜΑ: Κατοικίες οι οποίες βρίσκονται εντός της «Ζώνης Προστασίας Υδροφορίας» (Π.Δ 630 / 85) της περιοχής Λουτρακίου – Περαχώρας

ΣΧΕΤ: α) 2148 / Β / 2610 / 3.10.2013 / ΥΠΕΚΑ – Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
β) Το από 30 / 9 / 2012 υπόμνημα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εκτός Σχεδίου Περιοχής Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας
(αριθ. πρωτοκ. Δ/σης Ο.Κ.Κ : 50129 / 11.10.2012)
γ) Το 48342 / 14.12.2010 / ΥΠΕΚΑ – Δ/ση Ο.Κ.Κ – Τμ. Γ' έγγραφο
δ) Η από 31.10.2012 αίτηση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εκτός Σχεδίου Περιοχής Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας
(αριθμ. πρωτοκ. ΔΟΚΚ: 53952 / 1.11.2012)
ε) 53952 / 20.12.2012 / ΥΠΕΚΑ – ΔΟΚΚ – Γ'
στ) Το υπ'αρ. 19334 / 13-6-12 έγγραφο της Δ.Ν.Ε / ΥΠΕΚΑ

Αναφορικά με το θέμα και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Δ/σής μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σε απάντηση του (β) σχετικού υπομνήματος των ενδιαφερομένων το οποίο περιέχεται αυτούσιο καθώς και τα συνημμένα του στην συνημμένη στο (α) σχετικό έγγραφό σας αναφορά του Βουλευτή-κου Ιωάννη Πανούση, η Διεύθυνσή μας τους ενημέρωσε ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της έχει ήδη γνωμοδοτήσει για την Προκαταρκτική Γεωλογική Καταλληλότητα για οικιστική ανάπτυξη και δόμηση λαμβανομένης υπόψη της διατήρησης

και ανάδειξης του γεωπεριβάλλοντος, καθώς και της προστασίας των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων της περιοχής του ΓΠΣ τής Δήμου Λουτρακίου – Περαιχώρας στην οποία περιλαμβάνεται και η περιοχή η οποία αναφέρεται στο ως άνω υπόμνημα.

Η σχετική Γνωμοδότησή μας περιέχεται στο (γ) σχετικό έγγραφό μας με το οποίο εγκρίθηκε και η αντίστοιχη μελέτη, ακριβές φωτοαντίγραφο της οποίας από το πρωτότυπο το οποίο βρίσκεται στο αρχείο μελετών του τμήματος Γ της Διεύθυνσής μας, έχει ήδη χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν της (δ) σχετικής αιτήσεώς τους για κάθε νόμιμη χρήση.

2. Όπως συνάγεται από την προαναφερόμενη εγκριθείσα αντίστοιχη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, εντός της ζώνης που χαρακτηρίζεται ως «Ζώνη Προστασίας της περιοχής των Πηγών Λουτρακίου» από το Π.Δ της 23.9.1985 (ΦΕΚ: 630 / Δ / 7.11.1985) και αφορά στο θέμα, περιέχονται ζώνες κατ'αρχήν γεωλογικής καταλληλότητας για δόμηση με τους χαρακτηρισμούς:

α) Ζώνες με ευνοϊκότερες συνθήκες: είναι λίγες, κυρίως ορεινές

β) Ζώνες με μέτριες συνθήκες: καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής του θέματος, δεν είναι απαγορευτικές για δόμηση αλλά είναι αναγκαία η λήψη μέτρων προστασίας που θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιοχής.

γ) Ζώνες με δυσμενέστερες συνθήκες: βρίσκονται στις υπώρειες ή εντός του ορεινού όγκου και συνήθως ταυτίζονται με μεγάλες τιμές μορφολογικών κλίσεων, σχετιζόμενες συνήθως και με ιδιαίτερα αρνητικές λιθολογικές συνθήκες.

Την περιοχή διασχίζει επίσης πυκνό υδρογραφικό δίκτυο για το οποίο ορίζεται από την εγκριθείσα μελέτη ζώνη προστασίας 30 μέτρων εκατέρωθεν των όχθων των ρεμάτων.

3. Ειδικότερα σε ότι αφορά στα μέτρα προστασίας εντός της θεσμοθετημένης ζώνης προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα που έχει καθοριστεί με το προαναφερόμενο Π.Δ καθώς και των Θερμομεταλικών Πηγών του Λουτρακίου, η Διεύθυνσή μας με το (γ) σχετικό έγγραφό της, με το οποίο εγκρίθηκε και η σχετική μελέτη, έχει γνωμοδοτήσει ως ακολούθως: Επειδή παρατηρείται ότι η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής του Λουτρακίου κινείται πτωτικά, ενώ έχει επίσης εντοπιστεί και μικροβιολογική επιβάρυνση σε ορισμένο αριθμό γεωτρήσεων, **επιβάλλεται πλέον των υφιστάμενων περιορισμών, να ληφθούν μέτρα, με σκοπό να διασφαλισθούν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του υδροφόρου ορίζοντα.**

Συγκεκριμένα απαιτείται:

- Η εγκατάσταση συστήματος διαρκούς παρακολούθησης των υδρολογικών και υδροχημικών – φυσικοχημικών παραμέτρων του υδροφόρου, που θα συντελέσει αποτελεσματικά στην ορθή διαχείρισή του, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα άμεσων παρεμβάσεων, εφόσον αυτές χρειαστούν.
- Η κατασκευή ανασχετικών φραγμάτων στα ανάντη του υδρογραφικού δικτύου, μετά από μελέτη, η οποία θα συμβάλλει στην αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων πλημμυρικών φαινομένων, όσο και στον περαιτέρω εμπλουτισμό του υδροφορέα.
- Αυστηρή τήρηση της απαγόρευσης οιασδήποτε μορφής εγκατάστασης άντλησης νερού, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα.
- Να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα (αστυνόμευση – φύλαξη)
- Να ληφθεί μέριμνα για την απομάκρυνση ή μετεγκατάσταση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών μονάδων, τα λύματα των οποίων επιβαρύνουν ποιοτικά την υδροφορία
- Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α, σε συνδυασμό με συστηματική φύλαξη της ζώνης προστασίας, για τη διαφύλαξη της ποιότητας του υπόγειου νερού.
- Επιθεώρηση για τον εντοπισμό μη στεγανών βόθρων, σε περιπτώσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων που δεν έχουν συνδεθεί στο δίκτυο αποχέτευσης.

Για τις περιοχές των Πηγών του Λουτρακίου έχει εκδοθεί το από 23 / 9 / 1985 Π.Δ (ΦΕΚ 630 / Δ / 7.11.1985). Ειδικά για τις Θερμομεταλικές Πηγές **επιβάλλεται η θεσμοθέτηση Ζώνης άμεσης Προστασίας των Πηγών. Τα όρια της ζώνης, οι δεσμεύσεις και η διαδικασία ελέγχου των μέτρων, πρέπει να προκύψουν από ειδική μελέτη.**

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί περιορισμοί οι οποίοι πρέπει άμεσα να υιοθετηθούν:

- Έλεγχος του συστήματος αποχέτευσης των υπαρχόντων εντός της ζώνης κτισμάτων και εξασφάλιση της μη διαφυγής ρυπαντών στο υπέδαφος
- Απαγόρευση διάνοιξης νέων δρόμων και γενικά πραγματοποίησης εκσκαφών, ιδιαίτερα με τη χρήση εκρηκτικών υλών
- Παρεμβάσεις στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις των υδροθεραπευτηρίων καθώς και μέριμνα ώστε πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις ή νέες κατασκευές να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές για την αποφυγή της ρύπανσης των πηγών.


Σχετικά με τη δυνατότητα ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών στην ευρύτερη περιοχή προστασίας Πηγών Λουτρακίου παραπέμπουμε στο (στ) σχετικό έγγραφο του θέματος.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΔ

- 1.Χρον. Αρχείο ΔΟΚΚ
- 2.ΔΟΚΚ – Τμήμα Γ
- 3.Θ. Δερμεντζόπουλος

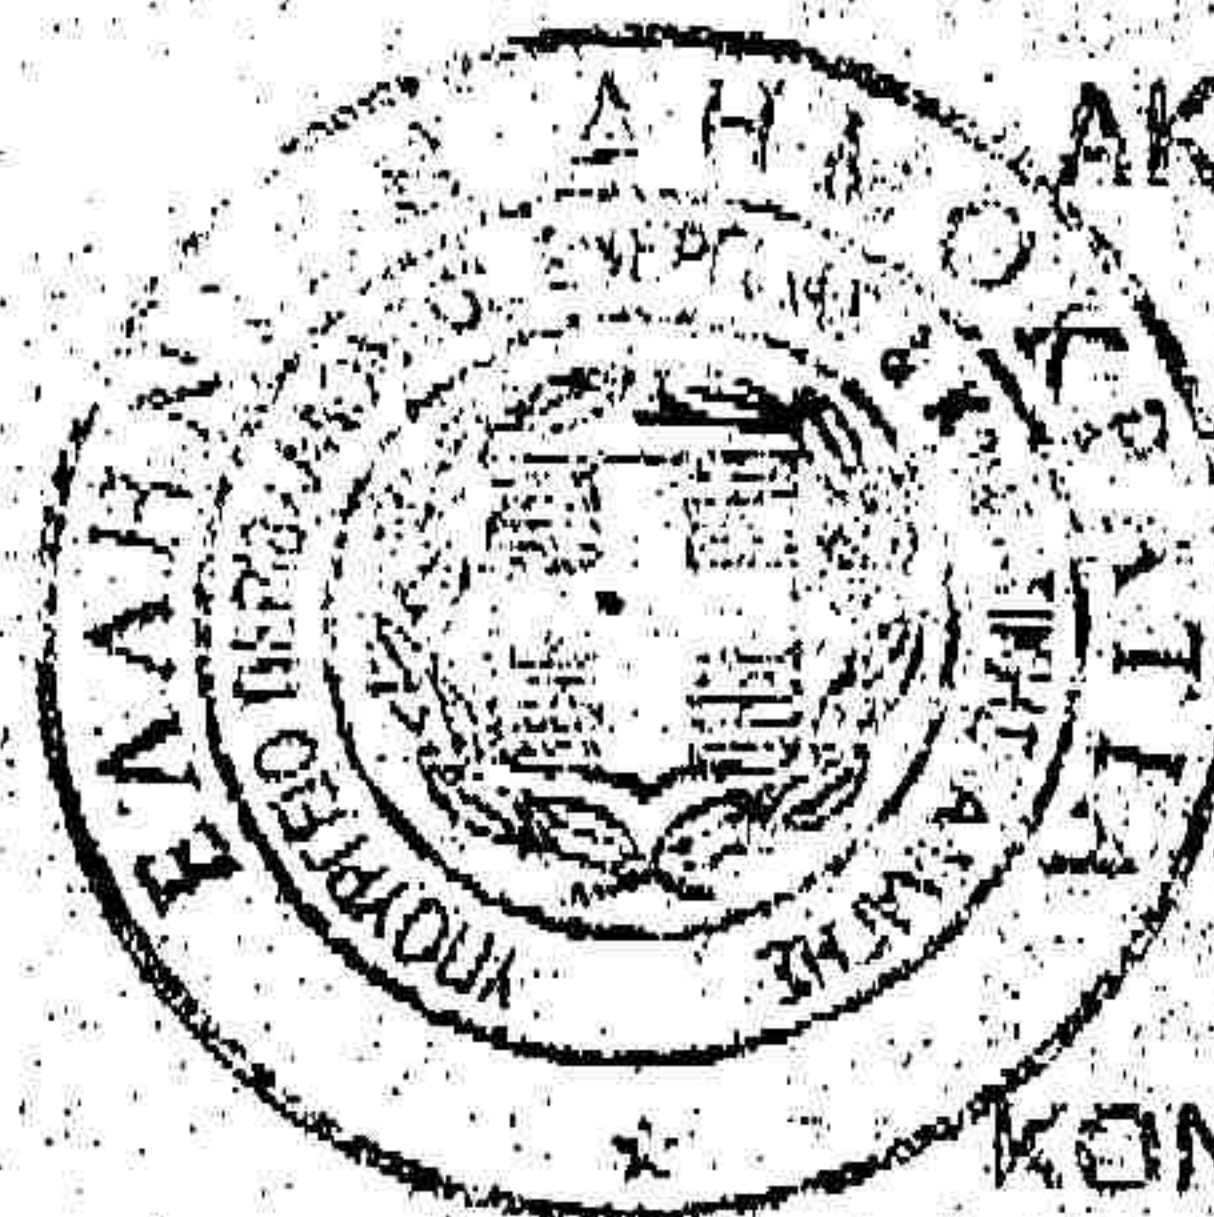

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ



2148



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β

Αθήνα, 9-10-2013

Αρ.πρ. 56093

Ταχ.Διεύθυνση : Αμαλιάδος 17
Ταχ.Κώδικας : 115 23
FAX : 210 64 52 606
Πληροφορίες : Γ.Πατέλη

Τηλέφωνο : 2131515 380

Προς : Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ : Αναφορά του Βουλευτή

ΣΧΕΤ. α) Η υπ'αρ. πρωτ. 861/1-10-2013 αναφορά του Βουλευτή Κορινθίας κ. Ιωάννη Πανούση


Σε απάντηση της αναφοράς που υποβλήθηκε με το παραπάνω (α) σχετ. σας γνωστοποιούμε τα εξής :

Το υποβληθέν ,με το (α) σχετικό , υπόμνημα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εκτός Σχεδίου Περιοχών Δήμου Λουτρακίου – Περαιχώρας και τα συν/να σε αυτό στοιχεία-έγγραφα αφορούν κυρίως στις προτάσεις της υπό έγκριση μελέτης « Γ.Π.Σ Δήμου Λουτρακίου- Περαιχώρας – Τροποποίηση ισχύοντος Γ.Π.Σ » η αρμοδιότητα έγκρισης της οποίας ανήκει στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

Η σχετική μελέτη δεν έχει περιέλθει για γνωμοδότηση στην υπηρεσία μας. Επίσης δεν έχουμε αρμοδιότητα για τις διαμαρτυρίες ,που διατυπώνονται στο σχετικό υπόμνημα, ως προς τις ζώνες προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα όπως αυτές έχουν καθορισθεί από το Π.Δ/γμα 630/Δ/7-11-1985 και κατά την άποψή μας αφού το σχετικό Π.Δ/γμα δεν έχει ακυρωθεί ή τροποποιηθεί θα πρέπει να εφαρμόζεται .


Ε.Δ.
-Αρχείο
-Δ.Π.Σ
- Γ.Πατέλη

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ

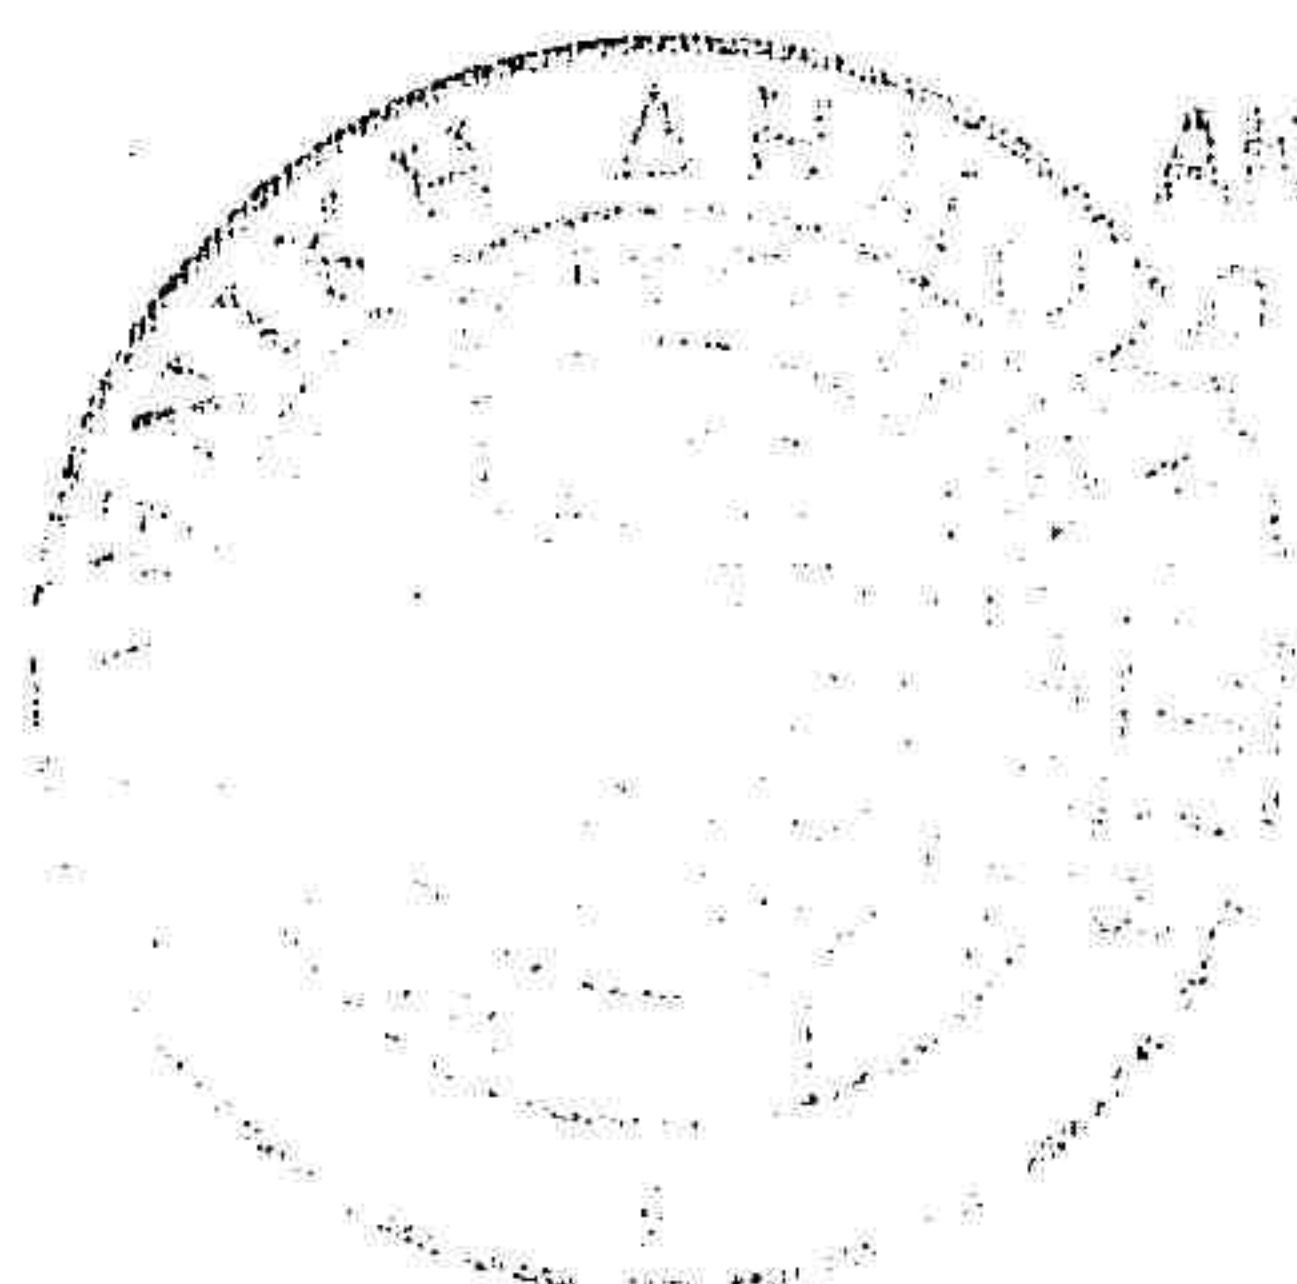

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Προϊστ. Τμημ. Γραμμ. Αρ. 56093

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΥΝΗ

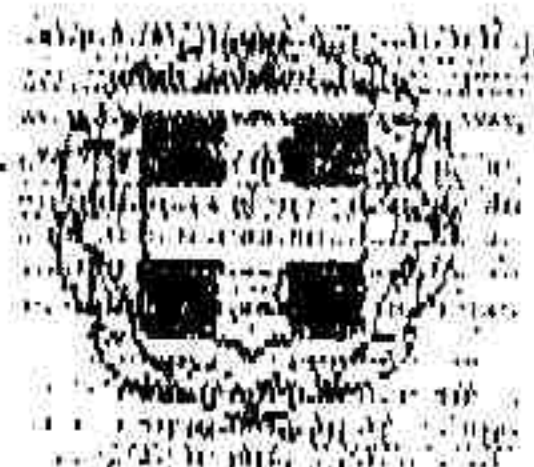

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα
Πληρ.: Μ. Χατζηγιάννη
Τηλ.: 210-6931299
Fax: 210-6994355

Αθήνα, 17 - 10 - 2013
Αρ. πρωτ.: 191252

Προς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
(επί σχετ. 2148/Β/2610/3-10-2013)

ΘΕΜΑ: «Κατοικίες οι οποίες βρίσκονται εντός της «Ζώνης Προστασίας Υδροφορίας» (ΠΔ 630/85) της περιοχής Λουτρακίου - Περαιχώρας»

Σχετ.: Η υπ' αριθμόν 861/1-10-2013 Αναφορά στη Βουλή των Ελλήνων (αρ. πρωτ. ΕΓΥ 191252/10-10-2013).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 861 Αναφοράς που κατατέθηκε στις 1-10-2013 στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κο Ι. Πανούση σχετικά με τις κατοικίες οι οποίες βρίσκονται εντός της «Ζώνης Προστασίας Υδροφορίας» (ΠΔ 630/85) της περιοχής Λουτρακίου - Περαιχώρας και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι :

Τα υπόγεια υδατικά συστήματα του Λουτρακίου (GR0600010 και GR0600030) έχουν ενταχθεί στις προστατευόμενες περιοχές πόσιμου ύδατος της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, έχουν ταξινομηθεί σε καλή χημική και ποσοτική κατάσταση και έχουν προταθεί μέτρα την προστασία τους.
Αναλυτικά, τα μέτρα που έχουν προταθεί είναι τα εξής :

- Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) για απολήψεις νερού ύδρευσης >1.000.000m³ ετησίως.
- Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος
- Προστασία ΥΥΣ που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών πόσιμου ύδατος και καθορισμός θεσμικού πλαισίου προστασίας.
- Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) από τις ΔΕΥΑ.

Σχετικά με την απαγόρευση χρήσεων (κατεδάφιση και μετεγκατάσταση κατοικιών) εντός της ζώνης προστασίας της υπόγειας υδροφορίας του Λουτρακίου, όπως έχει καθοριστεί με το ΠΔ 630/85, σας ενημερώνουμε ότι η ΕΓΥ δεν είναι αρμόδια για το εν λόγω θέμα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτ. Διανομή

- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Χρον. Αρχείο
- Θεματικός Φάκελος (Φ10)
- Μ. Χατζηγιάννη



Χ. ΚΩΤΣΑΚΗ

Μ. ΓΚΙΝΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒ., ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ (ΚΥΑ 25200-ΦΕΚ 2512/2011)
ΣΠ. ΛΟΥΗ 1, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 13677, Τηλ. 213 1337000-3 Fax 213 1337015

**ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.)**

ΣΠ. ΛΟΥΗ 1, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 13677, Τηλ. 213 1337000 Fax 213 1337140

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κων. Παπαδόπουλος – Ιωάν. Λάππας

ΤΗΛ. : 213-1337398 - 213-1337412

FAX : 213-1337462

e-mail: papadopoulosk@igme.gr, ilappas@igme.gr

Αχαρναί, 18/10/2013
Αρ.Πρωτ.: 3571

ΠΡΟΪ : Υ.ΠΕ.Κ.Α.
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικό Έλεγχο
Αμαλιάδος 17
115 23 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Αναφορά του Βουλευτή Ιωάννη Πανούση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα "Κατοικίες, οι οποίες βρίσκονται εντός της Ζώνης Προστασίας Υδροφορίας (Π.Δ. 630/85) της περιοχής Λουτρακίου-Περαχώρας".

ΣΧΕΤ.: 1. Αίτημά σας από 03-10-2013 με αριθμό πρωτοκόλλου 2148/Β/2610
2. Δέκα συνημμένα του ανωτέρω αιτήματος

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Το Προεδρικό Διάταγμα 630/1985, με το οποίο καθορίζονται οι ζώνες προστασίας του μεταλλικού υδροφορέα δεν βασίσθηκε σε συγκεκριμένη μελέτη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.).

Τέσσερα χρόνια μετά την έκδοση του Π.Δ. 630, το έτος 1989, σε έκθεση του Ι.Γ.Μ.Ε. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών του μέχρι το 1984 και προτείνονται ζώνες προστασίας του μεταλλικού υδροφορέα.

Το έτος 2003 υποβλήθηκε στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας έκθεση με τα αποτελέσματα τριετούς έρευνας – μελέτης του υδρολογικού ισοζυγίου του υδροφορέα. Στη έκθεση αυτή συμπεραίνεται, μεταξύ άλλων, ότι «Από την σε εκμετάλλευση ευρισκόμενη μεταλλική υδροφορία, δεν έχουμε ευρήματα ανθρωπογενούς χερσαίας προσβολής της ποιότητάς της....»

Οι εκθέσεις αυτές αξιολόγησαν και τα συμπεράσματα μικρότερης εμβέλειας υδρογεωλογικών εργασιών, που υλοποιήθηκαν από το 1971 μέχρι το 2003.


Από το Σεπτέμβριο του έτους 2012 το Ινστιτούτο έχει αναλάβει την ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση του προαναφερθέντος υδροφορέα. Στο πλαίσιο αυτό θα υποβληθούν ετήσιες εκθέσεις, οι οποίες θα αναφέρονται και στη δομή και λειτουργία του, υπό παρακολούθηση, υδατικού σώματος.

Μέχρι σήμερα το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Γ.Μ.Ε. μέχρι το 2011) δεν διαφοροποίησε, με εκθέσεις, που να αναφέρονται σε αξιολόγηση νέων μεταγενέστερων ερευνητικών εργασιών, την άποψή του για τις ζώνες προστασίας του συγκεκριμένου υδροφορέα.

Η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης, υπό την, έκτοτε διαμορφωθείσα, νέα πραγματικότητα, χρήζει πρόσθετων ερευνητικών εργασιών, τις οποίες το Ινστιτούτο μας μπορεί να αναλάβει.

Το Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. μπορεί επίσης να καταθέσει τη μακρόχρονη επιστημονική του γνώση για τον υδροφορέα του Λουτρακίου στο πλαίσιο λειτουργίας σε ομάδα εργασίας, που θα συσταθεί από την Πολιτεία.

Ο Γενικός Διευθυντής Ι.Γ.Μ.Ε. Μ.

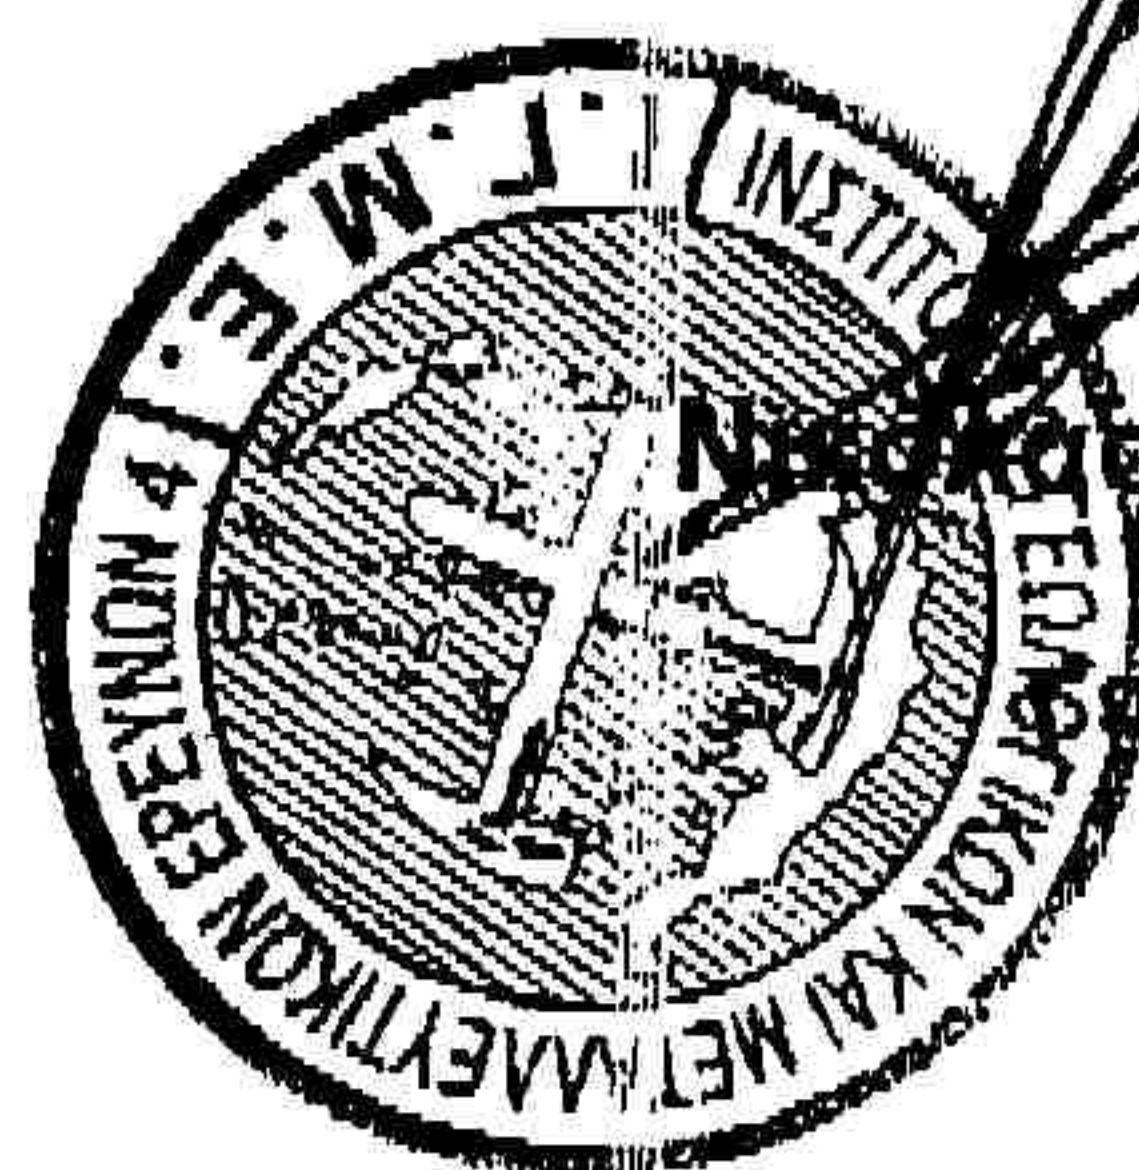

Νικόλαος Νικολάου Χρέη
Εκπαιδευτικός ΕΚΤ/ΓΓΕ
Γενικού Δ/ντη ΙΓΜΕ Μ
Ν. Νικολάου