



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

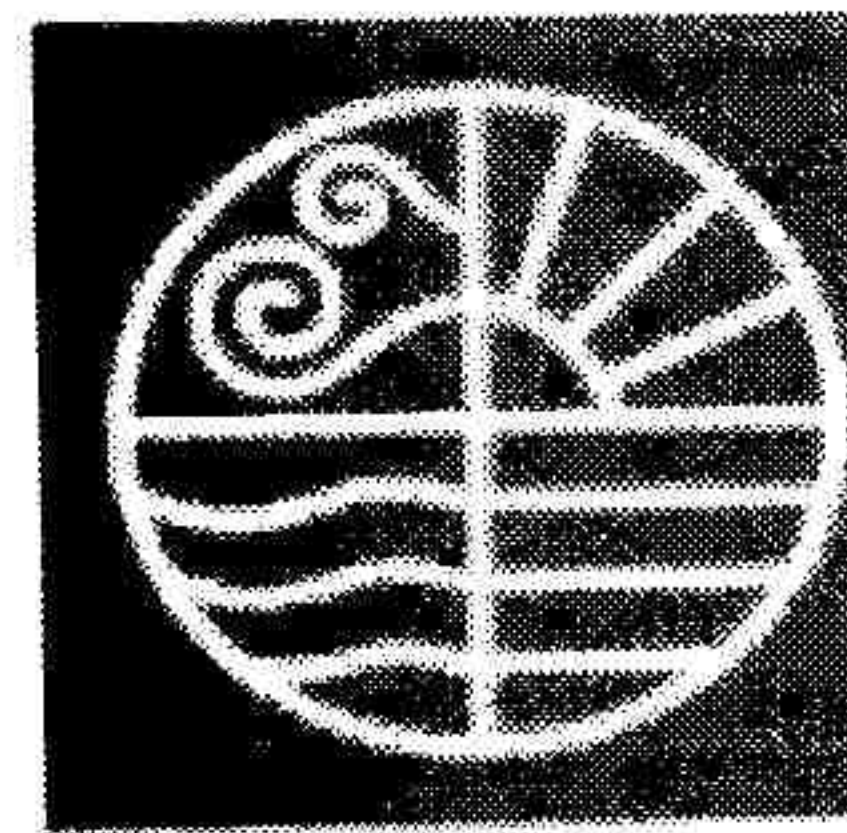

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

Αναπληρωτής Υπουργός

Αθήνα 12/11/2013

Αρ.Πρωτ: 2225 β

13 NOE. 2013

13 NOE. 2013

ΠΡΟΣ τη

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ. Κ.Μαρκόπουλο

**2. Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο Υπουργού**

**3. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
Γραφείο Υπουργού**

**4. Υπουργείο Ανάπτυξης & Αντ/τας
Γραφείο Υπουργού**

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2837/17-10-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2837/17-10-2013, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Κων/νο Μαρκόπουλο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 185009/29-10-13 έγγραφο της Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ, η οποία είναι αρμόδια για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της εν λόγω μονάδας και το με αρ. πρωτ. 2979/29-10-13 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ η οποία κατά το παρελθόν διενήργησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της. Σημειώνεται ότι επειδή τα ζητήματα των ελέγχων κυρίως άπτονται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τυχόν νεώτερο έλεγχο έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Συνημμένα:

-Το με α.π. 185009/29-10-13 έγγραφο Δ/νσης ΕΑΡΘ /ΥΠΕΚΑ (σελ.2)

-Το με α.π. 2979/29-10-13 έγγραφο ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ**


Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 4

Σύνολο Σελίδων: 5

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

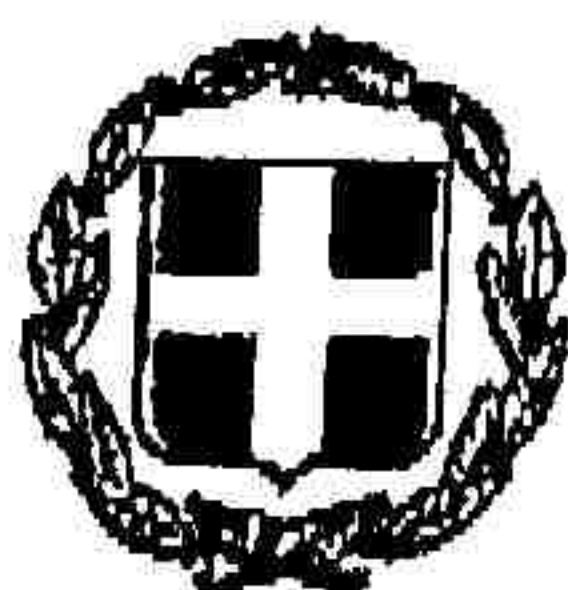

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Αθήνα 31 / 10 / 2011

Αριθ. πρωτ.: 185009

ΠΡΟΣ: Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 Αθήνα
Fax : 210 64 29 137

Ταχ.Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ.Κώδικας: 112 51 Αθήνα
Πληροφορίες: Ο.Αντωνίου
Τηλέφωνο : 210 8642276

ΘΕΜΑ: «Ομηρία εργαζομένων, πιστωτών, προμηθευτών και τραπεζών από επιτήδειους εργοδότες στην Εύβοια»

ΣΧΕΤ: α) Το υπ' αρ.2225/Β/811 έγγραφο του Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ με συνημμένη την υπ' αρ. 2837 / 18-10-2013 ερώτηση του βουλευτή Ευβοίας Κώστα Μακρόπουλου.

β) Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α') «Για την προστασία του περιβάλλοντος»

γ) Η Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022Β') «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε και 98/61/Ε.Ε κ.ά (Α' 91)».

δ) Η ΚΥΑ οικ. 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ 354Β) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένη ισχύει

Απαντώντας στην αναφερόμενη στο θέμα ερώτηση του βουλευτή Κώστα Μακρόπουλου από την πλευράς αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε ότι :

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 146101/6-2-2008 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της εν λόγω βιομηχανίας, η οποία τροποποιήθηκε με την 105748/20-12-2010 Απόφαση, τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα που παράγονται στην εν λόγω υφίστανται φυσικοχημική επεξεργασία στην Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων. Η εταιρεία οφείλει να διενεργεί και να καταγράφει τις μετρήσεις των παραμέτρων παροχή, BOD₅, COD, TKN και pH στην είσοδο και στην έξοδο της Μ.Ε.Α. τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων γίνεται υπεδάφια, εφόσον τηρούνται τα όρια και οι περιορισμοί που τίθενται στην δ) σχετ. ΚΥΑ , ειδάλλως αποθηκεύονται σε δεξαμενές και παραδίδονται προς περαιτέρω επεξεργασία σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης.

Είμαστε στην διάθεσή σας για τυχόν επιπλέον διευκρινήσεις, επί του θέματος, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

N. ΜΑΝΑΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Δ/ση Ε.Α.Ρ.Θ.
- Τμήμα Βιομηχανιών
- Ολυμπία Αντωνίου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΔΑΜΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 29-10-2013

Αριθ. Πρωτ. : 2979

Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Β. Σακοράφα
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701881
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : v.sakorafa@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Α. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17, Αμπελόκηποι
115 23 Αθήνα

ΚΟΙΝ.: -----

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση του βουλευτή Ν. Ευβοίας Κώστα Μαρκόπουλο με θέμα: «Ομηρία εργαζομένων, πιστωτών, προμηθευτών και τραπεζών από επιτήδειους εργοδότες στην Εύβοια».

Σχετ. 1. Το με α.π.: 2225/Β/811/21-10-203 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΕΠ/Τ.Ν.Ε.: 2979/21-10-2013) της 2837/17-10-2013 Ερώτησης Ερώτηση του βουλευτή Ν. Ευβοίας Κώστα Μαρκόπουλο με θέμα: «Ομηρία εργαζομένων, πιστωτών, προμηθευτών και τραπεζών από επιτήδειους εργοδότες στην Εύβοια».

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική Ερώτηση, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας (ερώτημα με αριθμό 8, εάν «..... Για παράδειγμα έχει γίνει έλεγχος εάν λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ο βιολογικός καθαρισμός της SHELMAN; Λειτουργεί νόμιμα η μονάδα ανακύκλωσης της ίδιας της εταιρείας;»), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο των ελέγχων εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ειδικότερα της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, οι επιθεωρητές του Τομέα Νοτίου Ελλάδας της Ε.Υ.Ε.Π/Υ.ΠΕ.ΚΑ, την 26^η-8-2009 διενήργησαν τακτικό μερικό έλεγχο, που αφορούσε στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, στη ριομηχανία επεξεργασίας ξύλου της εταιρείας «ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε» (SHELMAN Α.Ε), που εδρεύει στη θέση «Κάλυκας Νησάρι», στην περιοχή του Βασιλικού Χαλκίδος, του Δήμου Ληλαντίων, Νομού Ευβοίας.

Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις του ανωτέρω ελέγχου, ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α), με

- τη σύνταξη της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου,
- τη σύνταξη Πράξεως Βεβαίωσης Παράβασης, η οποία διαβιβάσθηκε στον Εισαγγελέα πλημμελειοδικών Χαλκίδος, και
- την Εισήγηση Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων (πρόστιμο), ύψους εκατό σαράντα δύο χιλιάδες διακόσια Ευρώ (142.200€), η οποία εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για την επιβολή της ανωτέρω διοικητικής χρηματικής ποινής.

Από τα στοιχεία του φακέλου (Έκθεση Ελέγχου, Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, Εισήγηση Προστίμου κλπ), προκύπτει ότι:

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων

α. γινόταν χωρίς άδεια διαθέσεως υγρών αποβλήτων, κατά παράβαση Υγειονομικής Διάταξης και

β. παρουσίαζε αστοχίες, με φαινόμενα διαρροών των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων στον περιβάλλοντα χώρο, κατά τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α).


Η Τομεάρχης Νοτίου Ελλάδος

Γ. Κοτίνη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γεν. Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Ν. Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Β' (Φ. Β. 1.2)
4. Αρχείο Τμήματος Δ (Φ. Βουλής)
5. Β. Σακοράφα

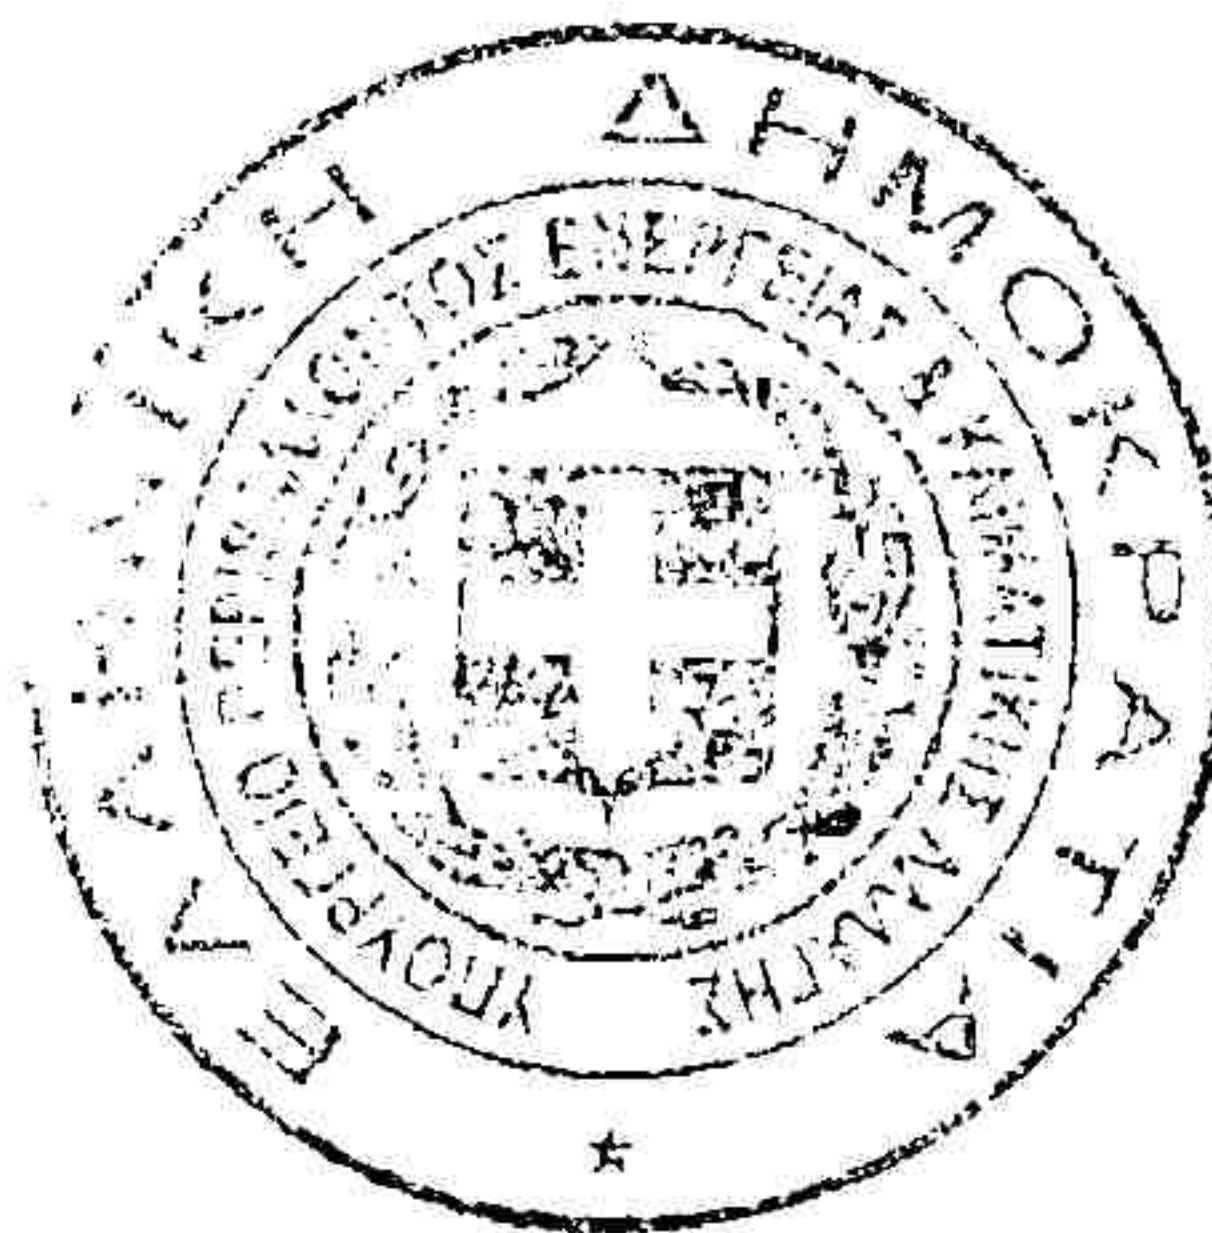

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΙΣΥΡΗ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ