



14 ΝΟΕ. 2013

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 13 - 11 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 2094**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κα Δ. - Θ. Αυγερινοπούλου
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 1284/03-09-2013 Ερώτηση

Σε συνέχεια το υπ' αριθ. πρωτ. 1907/27-09-2013 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, με θέμα «Ακατάλληλο το νερό στην τοπική κοινότητα Αρετής, του Δ. Ανδραβίδας - Κυλλήνης», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. οικ. 108049/7144/19-9-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με συνημμένα το υπ' αριθ. πρωτ. 104276/3401/11-09-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου καθώς και το υπ' αριθ. πρωτ. 15151/17-9-2013 έγγραφο του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Συνημμένα:
Τέσσερις (4) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου

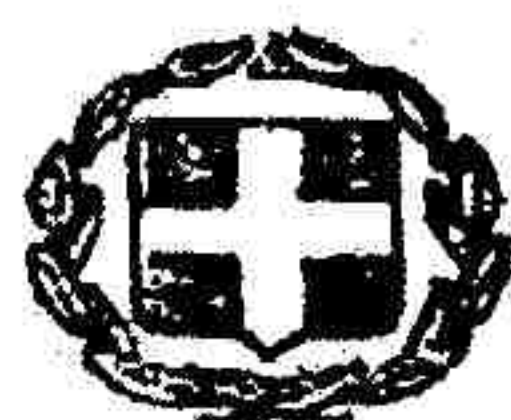

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δνση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες : Ανδρέας Κάτσενος
Τηλέφωνο : (2610) 490-330
FAX : (2610) 490-356 / 59
e-mail : diafaneia@apd-depin.gov.gr

Βαθμός Πρωτ. ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ
Πάτρα, 19 - 09 - 2013

Αριθ. Πρωτ. οικ 108049/7144

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
(μέσω τηλεμοιροτυπίας)
2131361150

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Καταλληλότητα πόσιμου νερού
Τοπικής Κοινότητας Αρετής Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης».

ΣΧΕΤ: (α) Το με αρ. πρωτ. 35357/5-9-13 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
(β) Το με αρ. πρωτ. 236262/3872/13-9-13 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτ.
Ελλάδας
(γ) Το με αρ. πρωτ. 102996/3370/11-9-13 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Δυτ.
Ελλάδας
(δ) Το με αρ. πρωτ. 15151/17-9-13 έγγραφο του Δήμου Ανδραβίδας
Κυλλήνης.


Σε απάντηση που αφορά στην αριθ. 1284/3-9-13 Κοινοβουλευτική ερώτηση
με θέμα: «Καταλληλότητα πόσιμου νερού Τοπικής Κοινότητας Αρετής Δήμου
Ανδραβίδας-Κυλλήνης» σας διαβιβάζουμε τις ανωτέρω (β) (γ) κ' (δ) σχετικές
απαντήσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας


Εμμανουήλ Αγγελάκας

Συνημμένα: Το (α).(β)κ'(γ) σχετικό (Φ.5)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

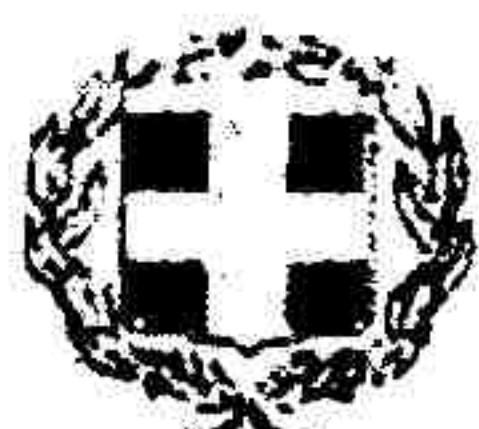

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒ/ΚΙΩ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

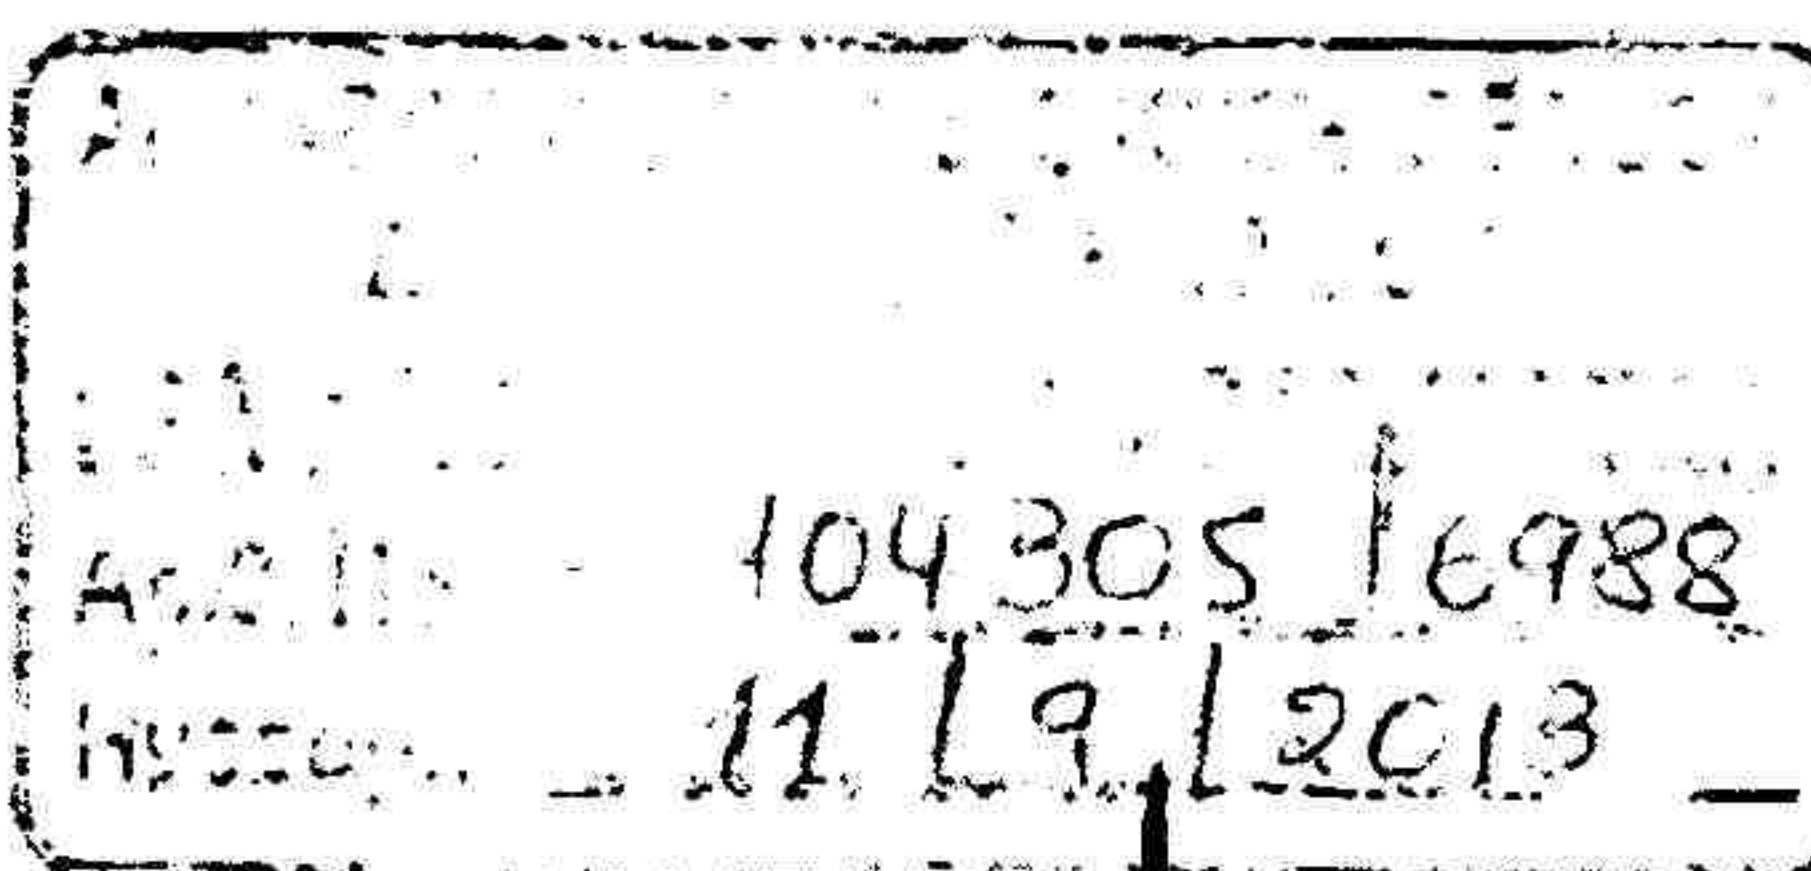

ΠΑΤΡΑ 11 - 9 - 2013

Αρ. Πρωτ.: 104276/3401

Σχετ: 102996/3370/2013

Γραφ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 35
Γραφ. Κωδ.: 26442
Π.ηροφορίες: Ι. Καραθανάση
Τηλέφωνο: 2610-335669, 338735
FAX: 2610-338735
Email: ydat@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
& ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΝΕΦ Πατρών - Αθηνών 158
Πάτρα
Υπόψη: Ανδρέας Κατσένος

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος: «Καταλληλότητα πόσιμου νερού τοπικής Κοινότητας Αρετής, Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης».

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 102352/6894/9-9-2013 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας 102996/3370/9-9-13).

Σε συνέχεια του σχετ. εγγράφου σας με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η υπ' αριθμ. 1284/3-9-13 αναφορά στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με την καταλληλότητα του πόσιμου νερού της Τ.Κ. Αρετής, Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Η ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης διέπεται από την ΚΥΑ - Υγειονομική Δικταζή Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-7-2001) περί: «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3^{ης} Νοεμβρίου 1998», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ με αρ. ΔΥΤ2/Γ.Π. οικ 38295/2007 (ΦΕΚ 630/Β/26-4-2007) και ισχύει στην οποία καθορίζονται μεταξύ άλλων και οι παραμετρικές τιμές για τις συγκεντρώσεις σιδήρου (Fe) και μαγγανίου (Mn) (παράρτημα Ι, Μέρος Γ). Σύμφωνα με αυτή, για τις υδρεύσεις Δήμων, υπεύθυνος φορέας για τη συμμόρφωση προς τους όρους της υγειονομικής διάταξης είναι ο φορέας λειτουργίας του δικτύου, δηλ. ο οικείος Δήμος ή ΔΕΥΑ.

Επιπλέον υπεύθυνες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων της Υγειονομικής Διάταξης είναι οι οικείες Υγειονομικές Υπηρεσίες οι οποίες ασκούν επιπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το νερό που διαθέτουν οι Δήμοι για ανθρώπινη κατανάλωση υπό το δίκτυο, ανταποκρίνεται στις ποιοτικές απαιτήσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.4 της ΚΥΑ με αρ. ΔΥΤ2/Γ.Π. οικ 38295/2007 (ΦΕΚ 630/Β/26-4-2007): «Σε περίπτωση μη τήρησης των παραμετρικών τιμών ή των προδιαγραφών του

παρατηρημάτων 1. ΜερΟΣ Γ. οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν κατά πόσο αυτή η μη τήρηση δημιουργεί - πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία. Οι υπάλληλοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές αναλαμβάνουν επανορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού, εφόσον αυτό απαιτείται για την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Οι αρμόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι, όταν αναλαμβάνονται επανορθωτικές ενέργειες, οι καταναλωτές ενημερώνονται σχετικά, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρμόδιες Αρχές κρίνουν ότι η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών είναι άνευ σημασίας»

Ως εκ τούτου αρμόδιος για το θέμα και για τυχόν περαιτέρω ενέργειες είναι ο Δήμος Ανδραβίδας - Κολιήνης.

2) Οι υψηλές συγκεντρώσεις σιδήρου και μαγγανίου στα βαθύτερα υδροφόρα στρώματα, αποτελούν φυσικής προέλευσης ποιοτική επιβάρυνση του υπόγειου νερού, που συνδέεται με τη σύσταση των γεωλογικών σχηματισμών με τους οποίους έρχονται σε επαφή τα υπόγεια νερά κατά τη διαδρομή τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις συναντώνται αυξημένες τιμές των σχετικών ιόντων (Fe, Mn) χωρίς οι τιμές αυτές να υποδηλώνουν ανθρωπογενή ρύπανση.

3) Τέλος, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 100405/23-10-2006 Κοινή Απόφαση περί «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: 'Υδροπση - δωλοστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού Ν. Ηλείας», της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, που βρίσκεται σε ισχύ, έχει προβλεφθεί μεταξύ άλλων, και η ενίσχυση της ύδρευσης της περιοχής του θέματος, από την τεχνητή λίμνη του Πηνειού.

Ο Γενικός Δ/τής
Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πε/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου

Διονύσιος Παναγιωτόπουλος




Εσ. Διαν:

1. Φ. 6.
2. Ι. Καραθανάση



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 2,
Λεχαινά Τ.Κ. 27 053
Τηλέφωνο: 2623.360.858
Φαξ: 2623.0.29285
e-mail: aaniz@andravida-killini.gr

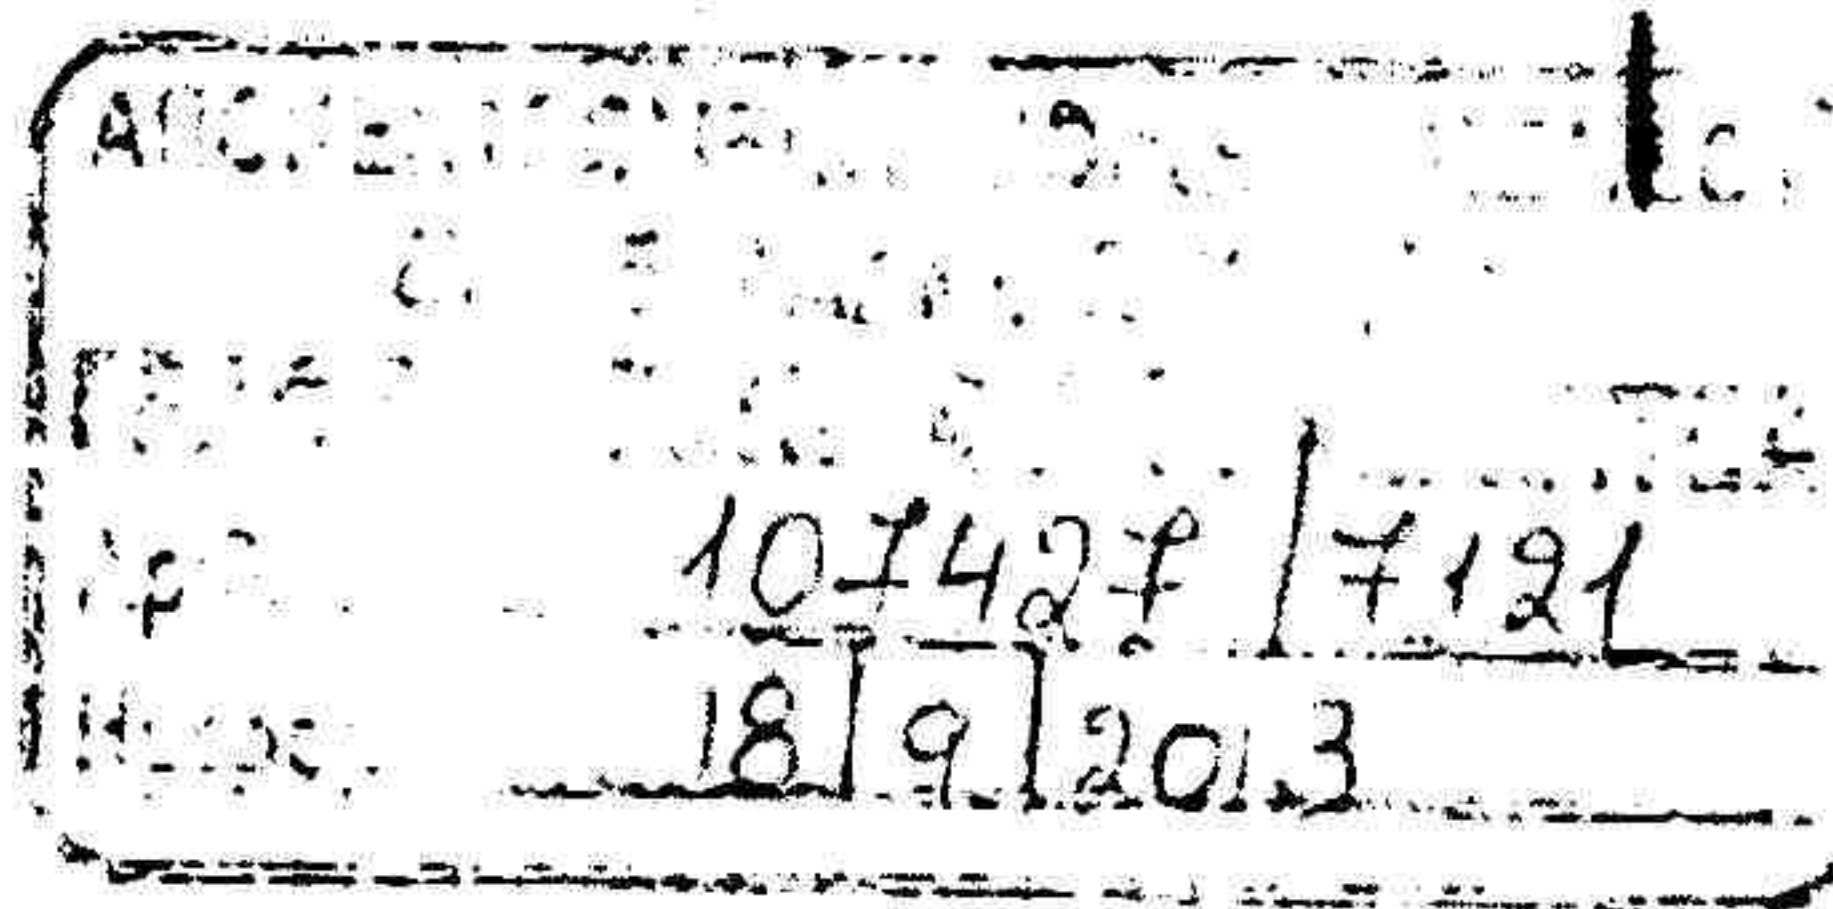

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΜΕ ΦΑΞ

Λεχαινά 17/09/2013

Αριθ. Πρωτ. 15151

Προς: Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Υπ' όψιν: κ. Α. Κάτσενος
τηλ.: 2610.490.330
φαξ: 2610.490.356, 359
e-mail: diaphaneia@apd-depin.gov.gr

Κοιν.: Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευαγγελιστρίας 2, 105.63 Αθήνα
Υπ' όψιν: κ. Μ. Κωστοπούλου
Τηλ.: 213.136.124.5
Φαξ: 213.136.115.0

Θέμα: Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα: «Καταλληλότητα πόσιμου νερού τοπ. Κοινότητας Αρετής, Δ. Ανδραβίδας - Κυλλήνης» (σχετ. η υπ' αριθ. 1284/03-9-2013 ερώτηση της βουλευτή κας Διον. - Θεοδ. Αυγερινούπουλου)
Σχετ. Το με αρ. πρωτ.: 102352/6894/09-09-2013 έγγραφό σας (α.π. 15151/09-09-2013 Δ. Α-Κ)


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, διευκρινίζουμε τα εξής:

Η Τοπική Κοινότητα Αρετής της Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, υδρεύεται παλαιότερον από μίση και μόνο γεώτρηση η οποία ευρίσκεται εντός οικισμού και κατόπιν διοχετεύεται στο δίκτυο ύδρευσης με πιεστικό δοχείο διαστολής. Η ποιότητα του νερού παρακολουθείται με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις. Βάσει αυτών των αναλύσεων δεν παρατηρείται μικροβιολογικό φορτίο στο νερό. Παρατηρούνται μόνον αυξημένες τιμές μαγγανίου (Mn) και σιδήρου (Fe) όπως και ελάχιστη απόκλιση από το επιτρεπτό παραμετρικό όριο του στοιχείου αμμωνίας (NH₄).

Η εκτίμηση του εργαστηρίου χημικών & μικροβιολογικών αναλύσεων, το οποίο εκτελεί και παρακολουθεί τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις για λογαριασμό του Δήμου μας, είναι ότι το πρόβλημα των αυξημένων τιμών των παραπάνω στοιχείων οφείλεται στην ύπαρξη φυσικών πετρωμάτων τα οποία επηρεάζουν αυξητικά τις τιμές αυτές.

Ο Δήμος μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, μελετά τη δυνατότητα τοποθέτησης συστήματος (ειδικό φίλτρο) χημικής επεξεργασίας νερού με το οποίο θα επιτυγχάνεται η μείωση των ανωτέρω τιμών των στοιχείων Mn, Fe, NH₄. Επιπροσθέτως, τα θέματα που αφορούν στην ύδρευση μελετώνται και ιεραρχούνται με ευαισθησία και προτεραιότητα, πλην όμως η δυνατότητα διάθεσης πιστώσεων για την προμήθεια & εγκατάσταση του παραπάνω συστήματος δεν είναι δυνατή στην παρούσα χρονική περίοδο λόγω της οικονομικής στενότητας, η οποία απορρέει απ' το αυστηρό πλαίσιο της Διαρθρωτικής Προσαρμογής.

Στη διεύθυνσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις.

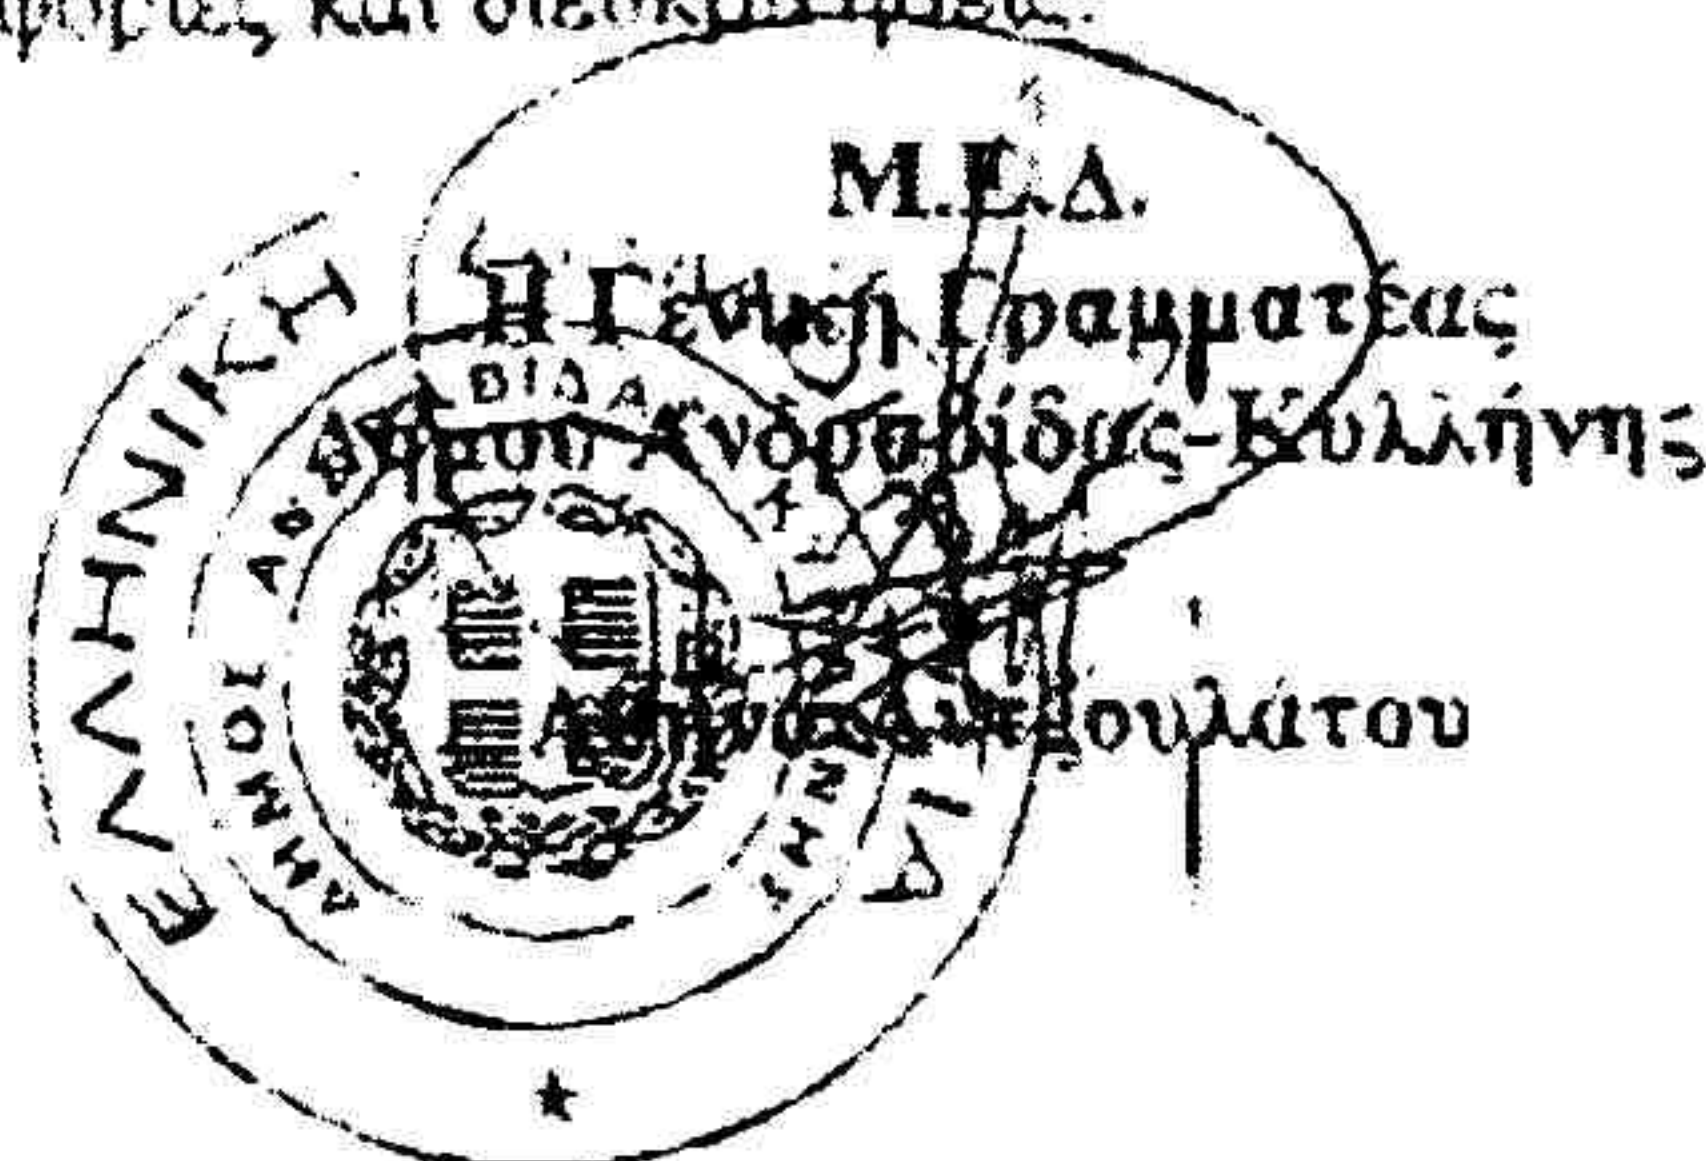

Σελίδα 1 από 1