



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969420
Fax : 210-6969416



25 ΝΟΕ. 2013

Αθήνα, 25-11-2013
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/223/21682

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Ερωτήσεων**

Κοινοποίηση:


- 1) Βουλευτή κ. Ε. Μπασιάκο
- 2) ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, ΤΚ 11743, Αθήνα
- 3) ΑΔΜΗΕ, Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα 104 43

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 3530/05-11-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 3530/05-11-2013 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ε. Μπασιάκο, σας διαβιβάζουμε τα ΓΡ.Δ/6174/15-11-2013 και ΓΡ.Δ/20448/12-11-2013 έγγραφα του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και του ΑΔΜΗΕ ΑΕ αντίστοιχα, τα οποία αναφέρονται στο θέμα.

Ο Υφυπουργός

Α. Παπαγεωργίου

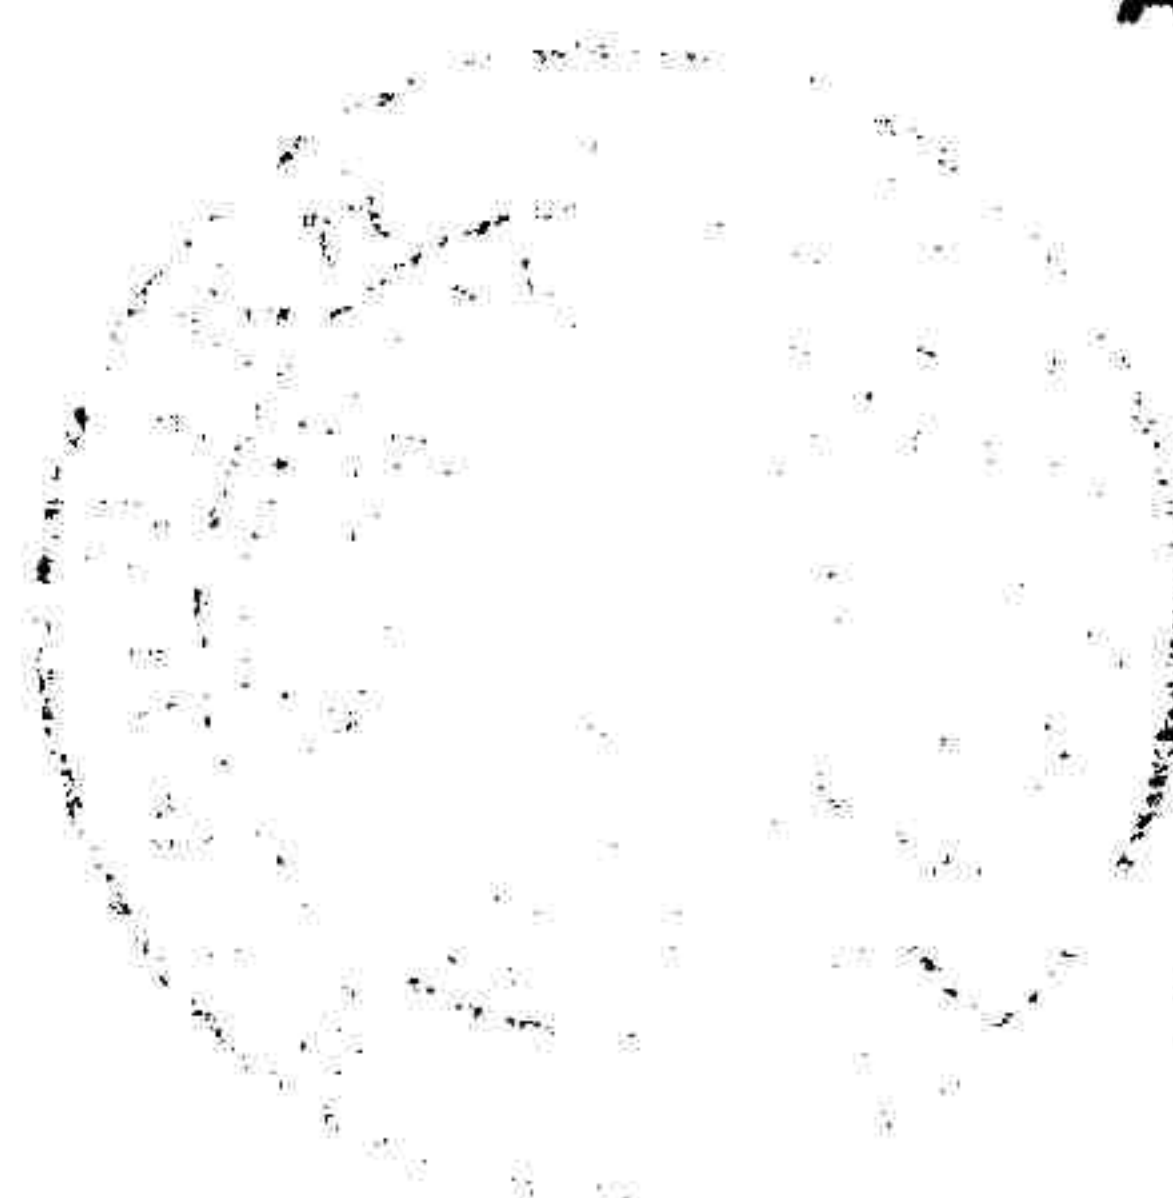

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Συνημμένα: 3 σελίδες
Σύνολο εγγράφων: 4 σελίδες

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής

V



Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ. / Ημ.: ΓΡΔ/6174/15.11.2013

Προς: κ. Ι. Μανιάτη
Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή.

Σχετικά : Η υπ' αριθ. 3530/05-11-2013 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Μπασιάκος

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Ε. Μπασιάκου, αναφορικά με την κλοπή Μετασχηματιστών από το Δίκτυο Διανομής, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Το φαινόμενο της κλοπής εξοπλισμού από το Δίκτυο Διανομής, κυρίως εναέριων Μετασχηματιστών (Μ/Σ) αλλά και λοιπών στοιχείων (καλωδίων παροχών, μετρητών κ.λπ.), εμφανίζεται στις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση των καταναλωτών.

Σημειώνεται ότι στο Δίκτυο Διανομής πανελλαδικά είναι εγκατεστημένοι περίπου 150.000 εναέριοι Μ/Σ, εκ των οποίων σημαντικό ποσοστό βρίσκεται σε απομονωμένες γεωγραφικές περιοχές και προσβάλλεται ιδιαιτέρως από τους δρόστες. Στις εν λόγω περιοχές εντάσσονται και οι αγρότικές εκτάσεις, ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο.

Εντός του τρέχοντος έτους 2013 (9-μηνο) εκλάπησαν σε όλη τη χώρα 2.799 Μ/Σ και ειδικότερα στο νομό Βοιωτίας 400 Μ/Σ.

Για την αντιμετώπιση του εν λόγω φαινομένου οι Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ λαμβάνουν μια σειρά προληπτικών μέτρων που στοχεύουν στον περιορισμό των κλοπών και των επιπτώσεών τους στους καταναλωτές, και ειδικότερα στους αγρότες και στις καλλιέργειές τους. Ενδεικτικά σημειώνουμε τα ακόλουθα:

- Για τη φύλαξη Μ/Σ σε καίριες θέσεις του δικτύου εγκαθίστανται ειδικές συσκευές ελέγχου και τηλεειδοποίησης σε περίπτωση κλοπής, διασφαλίζοντας έτσι την άμεση ενημέρωση των τοπικών Υπηρεσιών μας, της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), καθώς και ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών φύλαξης, με τις οποίες ήδη έχουμε αναπτύξει συνεργασία, η οποία συνέβαλε στη δραστική μείωση των κλοπών Μ/Σ.

Για την ομαλή και ασφαλή ηλεκτροδότηση των καταναλωτών, οι τοπικές Υπηρεσίες μας αφενός ενημερώνουν τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, ΜΜΕ και συλλόγους, όπως π.χ. ΟΤΑ, κυνηγετικούς και ορειβατικούς συλλόγους, αγροτικούς συλλόγους - συνεταιρισμούς, για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται λόγω των κινδύνων που ελλοχεύουν για ανθρώπους και ιδιοκτησίες από τις κλοπές αλλά και από την κατάσταση που διαμορφώνεται στο Δίκτυο μετά από αυτές, και αφετέρου επιζητούν τη συνεχή συνεργασία τους για την άμεση αναφορά περιστατικών κλοπής και χρήσιμων πληροφοριών στον ΔΕΔΔΗΕ και στην ΕΛΑΣ.



Στο πλαίσιο αυτό, τόσο στη Βοιωτία όσο και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, μετά από καταγγελίες πολιτών και την άμεση και συντονισμένη επέμβαση της ΕΛΑΣ συνελήφθησαν αρκετά άτομα, μέλη συμμοριών, που προέβαιναν σε κλοπές χαλκού από Μ/Σ και από άλλες εγκαταστάσεις του Δικτύου.

- Για την κάλυψη των αναγκών σε Μ/Σ, και άλλα υλικά, οι Υπηρεσίες μας προβαίνουν στην προμήθεια των απαραίτητων υλικών και δρομολογούν την έγκαιρη εγκατάστασή τους στις θέσεις των κλεμμένων, ώστε να εξασφαλίζεται η επαναφορά της ηλεκτροδότησης το συντομότερο και η μείωση της όχλησης των καταναλωτών στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Τέλος, θεωρούμε σημαντικό να τονίσουμε ότι για τον περιορισμό των κλοπών οι Υπηρεσίες μας υπέβαλαν στην ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αιτιολογική έκθεση για την τροποποίηση, επί το αυστηρότερον, της υφιστάμενης νομοθεσίας στις περιπτώσεις κλοπής Μ/Σ και λοιπού εξοπλισμού από το δίκτυο Διανομής.


Η ΕΛΑΣ μας γνωστοποίησε ότι η ανωτέρω πρότασή μας θα ληφθεί σοβαρά υπόψη από Επιτροπή, τη σύσταση της οποίας προωθεί το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και η ΕΛΑΣ, που θα προβεί στη διαμόρφωση προτάσεων τροποποίησης ή θέσπισης νέων ρυθμιστικών διατάξεων, με στόχο την αντιμετώπιση του γενικότερου φαινομένου κλοπής μεταλλικών αντικειμένων τόσο από τις υποδομές των κρατικών οργανισμών όσο και από ιδιωτικές εγκαταστάσεις.

Με τιμή

Γεώργιος Κόλλιας

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Κ. Μαθιουδάκη
- ΥΠΕΚΑ
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Διεύθυνση Ηλεκτροπαραγωγής
- ΥΠΕΚΑ
Δ/ση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
& Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

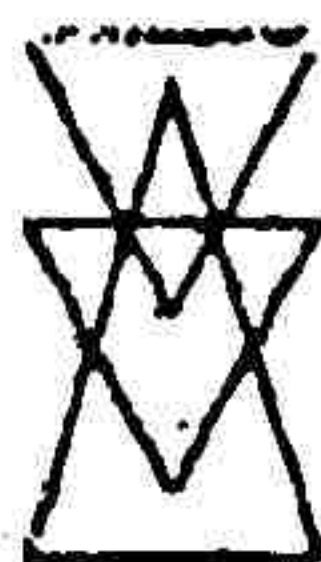**ΑΔΜΗΕ**

ΑΡ/ ΗΜ/ΓΡ.Δ:/20448/12.11.2013

ΠΡΟΣ: κ. Ι. Μανιάτη
Υπουργό ΠΕΚΑ

Περίληψη: Κλοπή χάλκινων μετασχηματιστών ΔΕΗ.

Σχετικά: Η υπ' αριθμ. 3530 / 05.11.2013 Ερώτηση του Βουλευτή κ.Ε.Μπασιάκου

Κύριε Υπουργέ,

Απαντώντας στη σχετική ερώτηση, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :

Στον ΑΔΜΗΕ και σε όλη την ελληνική επικράτεια δεν έχουν σημειωθεί περιπτώσεις κλοπής μετασχηματιστών. Αυτό οφείλεται αφενός στο μέγεθος και βάρος των μετασχηματιστών που διαχειρίζεται ο ΑΔΜΗΕ και αφετέρου στη θέση εγκατάστασής τους εντός περιφραγμένων γηπέδων υποσταθμών. Συνεπώς δεν απαιτούνται στον ΑΔΜΗΕ «πρωτοβουλίες για αποφυγή φαινομένων κλοπής». Το θέμα αφορά εξοπλισμό μέσης / χαμηλής τάσης που είναι στην αρμοδιότητα του ΔΕΔΔΗΕ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με τημ

Ιωάννης Γιασεύης
Πρόεδρος & Διευθύνων ΣύμβουλοςΚοινοποίηση:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ
κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΕΚΑ
κ. Κ. Μαθιουδάκη
- Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Γενική Διεύθυνση Ενέργειας / Διεύθυνση Ηλεκτροπαραγωγής
- Διεύθυνση Οργάνωσης / Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου