


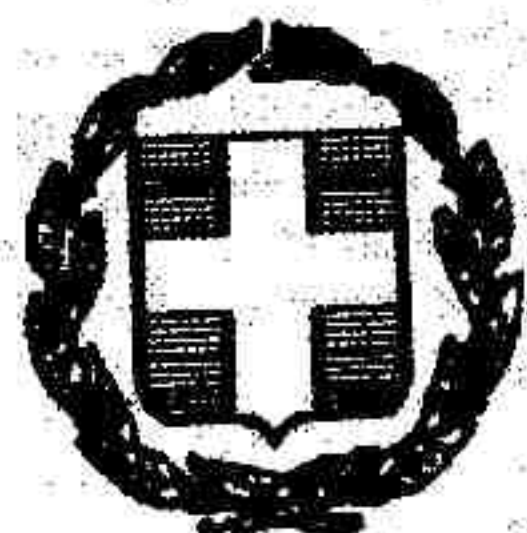

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

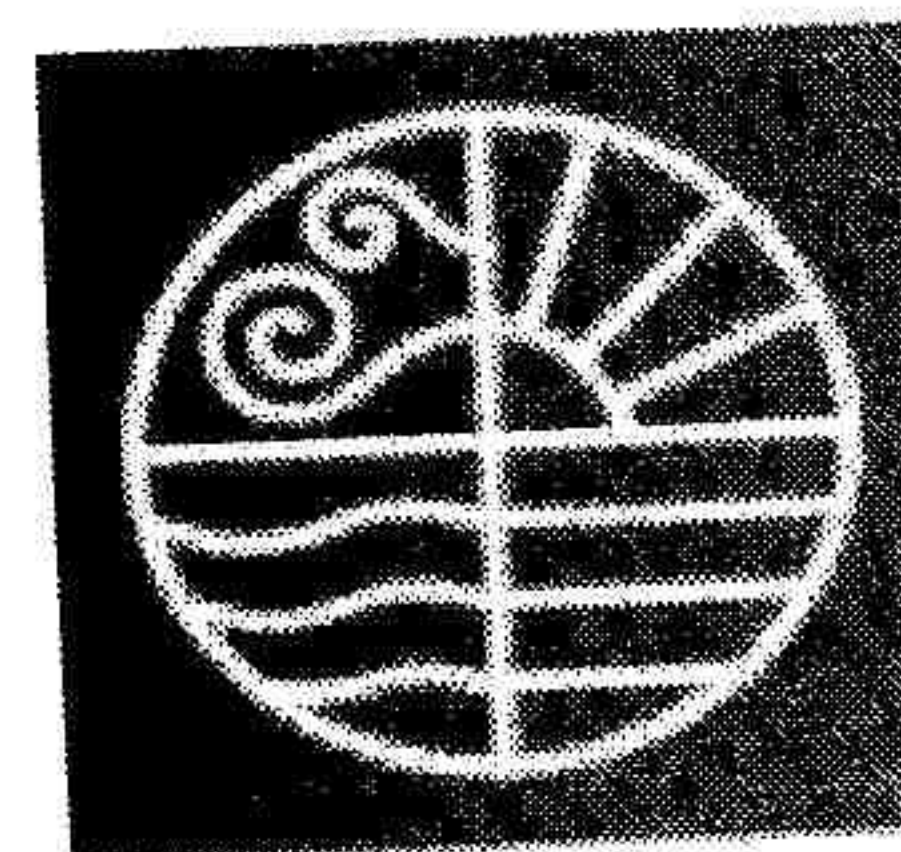

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υφυπουργός

Αθήνα 20/12/2013

Αρ.Πρωτ: 2410 β

23 ΔΕΚ. 2013

ΠΡΟΣ τη

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο
2. Γραφείο Υπουργού Υγείας
3. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
4. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 1587/26-11-2013 Αναφορά

Σε απάντηση της Αναφοράς με αρ. πρωτ. 1587/26-11-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής τα κατωτέρω αναφερόμενα συνημμένα έγγραφα.

Συνημμένα:

- Το με α.π. Δ9/Α/Φ5.4/22416/4086/5-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Ενεργειακών Ορυκτών/ΥΠΕΚΑ με συν/νο το έγγραφο της ΔΕΗ (σελ. 5)
- Το με α.π. 66061/1815/4-12-2013 έγγραφο της Δ/σης Περιβ. Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ (σελ. 2)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 7
Σύνολο Σελίδων: 8


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΔΑΜΙΔΟΥ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

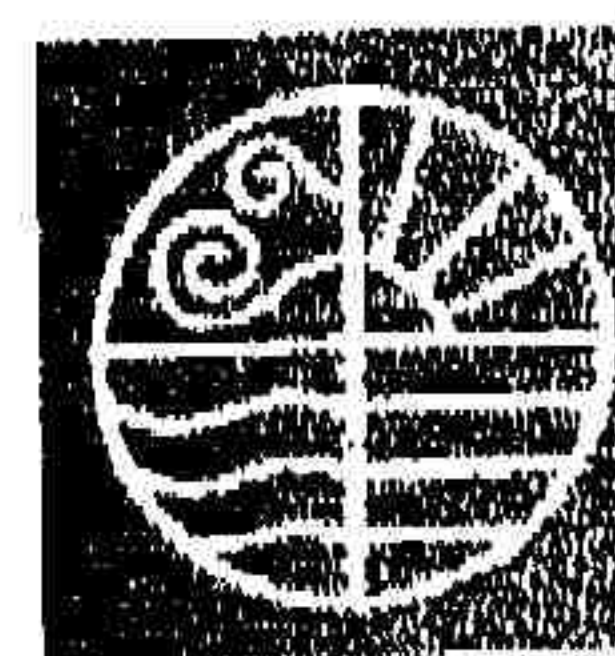

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Φυσικού Πλούτου
Δ/ΝΣΗ Ενεργειακών Ορυκτών
ΤΜΗΜΑ Α

Αθήνα, 05-12-2013
Αρ.Πρωτ.:Δ9/Α/Φ5.4./22416/4086

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.Χαλκιαδάκης
Τηλ. :210 6969342
Fax :210 6969346
E-mail :d9lignite@eka.ypeka.gr


ΠΡΟΣ: Γενική Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/ση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά του Βουλευτή κ.Ν. Νικολόπουλου

Σχετ.: Αναφορά με αρ. πρωτ. ΠΕ1587/3-12-13

Σε απάντηση της σχετικής αναφοράς του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου σε ότι αφορά τον άμεσο κίνδυνο για τον οικισμό Τριποτάμου Αρκαδίας κατόπιν κατολίσθησης που έγινε στις 14-9-2013 στο ορυχείο Χωρεμίου στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος (ΕΜΝΕ) αφοτό ενημερώθηκε για το συμβάν, με την υπ' αριθμ.11383/16-9-2013 αναγγελία συμβάντος-κατολίσθησης πραγματοποιήσε άμεσα αυτοψία στις 16-9-2013, στο χώρο του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, ενώ πραγματοποίησε και δεύτερη αυτοψία στις 12-11-2013.
2. Με το υπ' αριθμ. ΕΜΝΕ/Φ11.2.3/3265/17-09-2013 έγγραφο της ΕΜΝΕ δόθηκαν στην εκμεταλλεύτρια εταιρία εντολές λήψης άμεσων μέτρων ασφαλείας και συγκεκριμένα όσον αφορά επί του θέματος, δόθηκαν εντολές :
 - Απαγόρευση κάθε εξορυκτικής δραστηριότητας εντός της ευρύτερης περιοχής που εκδηλώθηκε το φαινόμενο της κατολίσθησης, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από αυτή, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιοχή του ορυχείου, προς τα όρια του οικισμού του Τριποτάμου.
 - Να διενεργούνται τακτικοί καθημερινοί έλεγχοι με τοπογραφικές μετρήσεις και οπτικές παρατηρήσεις τόσο των κατακόρυφων όσο και των οριζόντιων μετατοπίσεων.
3. Επίσης, δόθηκαν μεταξύ άλλων και σχετικές εντολές της ΕΜΝΕ :
 - Απαγόρευση διέλευσης μηχανημάτων και προσωπικού που δεν έχουν εντεταλμένη εργασία.
 - Απαγόρευση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή που έχει εκδηλωθεί το φαινόμενο με κατάλληλη σήμανση και τεχνητά εμπόδια.
 - Η είσοδος στους χώρους αυτούς να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένα, από τη διεύθυνση του έργου άτομα, λαμβανομένων όλων των μέτρων ασφαλείας.
4. Η εκμεταλλεύτρια εταιρία με την υπ αριθμ.11926/24-09-2013 επιστολή της προσκόμισε στην ΕΜΝΕ την από 23-9-2013 έκθεση του αναπληρωτή καθηγητή του Ε.Μ.Π. Μ.Καββαδά με θέμα «Αναλύσεις ευστάθιας πρανών στο νότιο τμήμα της εκμεταλλεύσεως του ορυχείου Χωρεμίου λόγω των κατολισθητικών φαινομένων της 14-09-2013», στην οποία αναφέρονται τα εξής για την περιοχή προς το παλιό νεκροταφείο του Τριποτάμου: «Η δυτική περιοχή του νοτίου μετώπου (δηλαδή η περιοχή προς το παλαιό νεκροταφείο του Τριποτάμου) έχει επηρεασθεί πολύ λιγότερο από την κατολίσθηση λόγω του μικρότερου

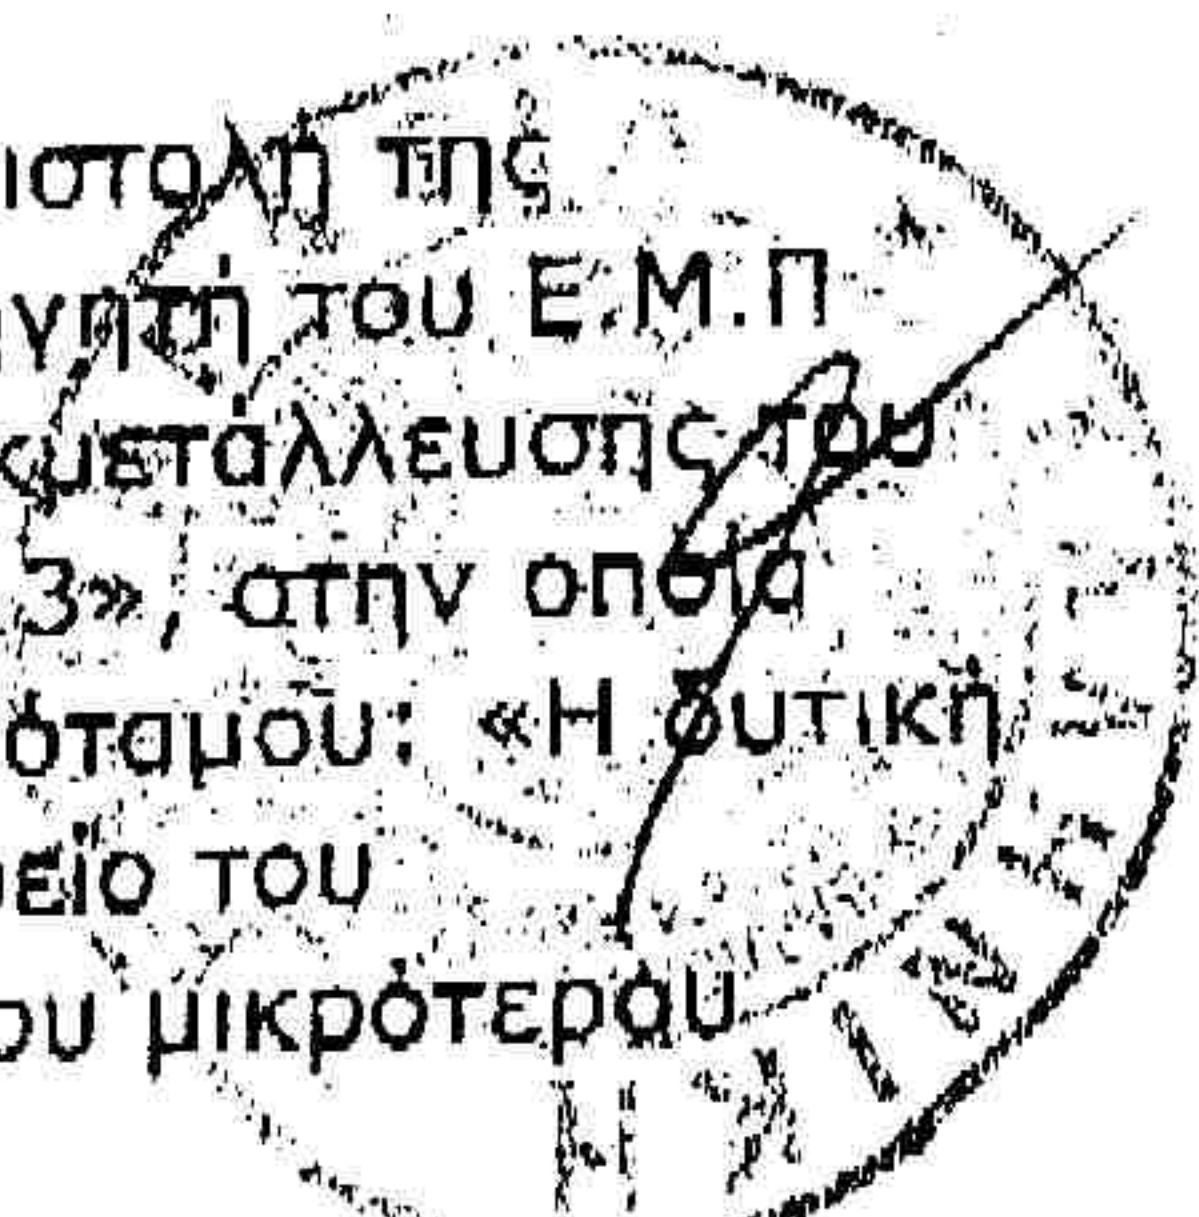

ύψους του ηρανούς στην περιοχή αυτή, της αφαίρεσης των γαιών που βρισκόταν σε εξέλιξη στην περιοχή της στέψης της δευτερεύουσας κατολίσθησης, αλλά και της παρουσίας του εγκάρσιου επιχώματος για τη διέλευση των ταινιόδρομων. Η απλή επαν-ενεργοποίηση της λεγόμενης ρωγμής του παλιού νεκροταφείου χωρίς εκτεταμένη κατολίσθηση στην περιοχή αυτή επιβεβαιώνει την ανωτέρω εκτίμηση».


Ενώ κατόπιν αναλύσεων ευστάθειας καταλήγει ότι στα σημεία αυτά, μεταξύ και η ανωτέρω περιοχή, θεωρούνται πλέον ασφαλή ως προς την ευστάθειά τους.

5. Η ΕΜΝΕ κατόπιν της προσκόμισης των ζητηθέντων στοιχείων και της 2^{ης} αυτοψίας στις 12-11-2013, έδωσε νέες σχετικές εντολές με το υπ' αριθμ. ΕΜΝΕ/Φ11.2.3/4121/28-11-2013 έγγραφό της, μεταξύ άλλων και την εξής:

- Οι οποιεσδήποτε εργασίες εκτελούνται στο ορυχείο του Χωρεμίου θα πρέπει να πραγματοποιούνται λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία θα διασφαλίζουν απολύτως ασφαλείς συνθήκες εργασίας τόσο για το προσωπικό, τον εξοπλισμό του ορυχείου όσο και για τους περιοίκους. Για το λόγο αυτό οι εργασίες αυτές δεν θα πρέπει να προσεγγίσουν σε απόσταση μικρότερη των 1000 μέτρων από τον οικισμό Τριποτάμου.

Τέλος σας αποστέλλουμε το αρ. πρωτ. ΓρΔ/3775/4-12-2013, το οποίο αφορά στη σχετική αναφορά.

Ο Διευθυντής

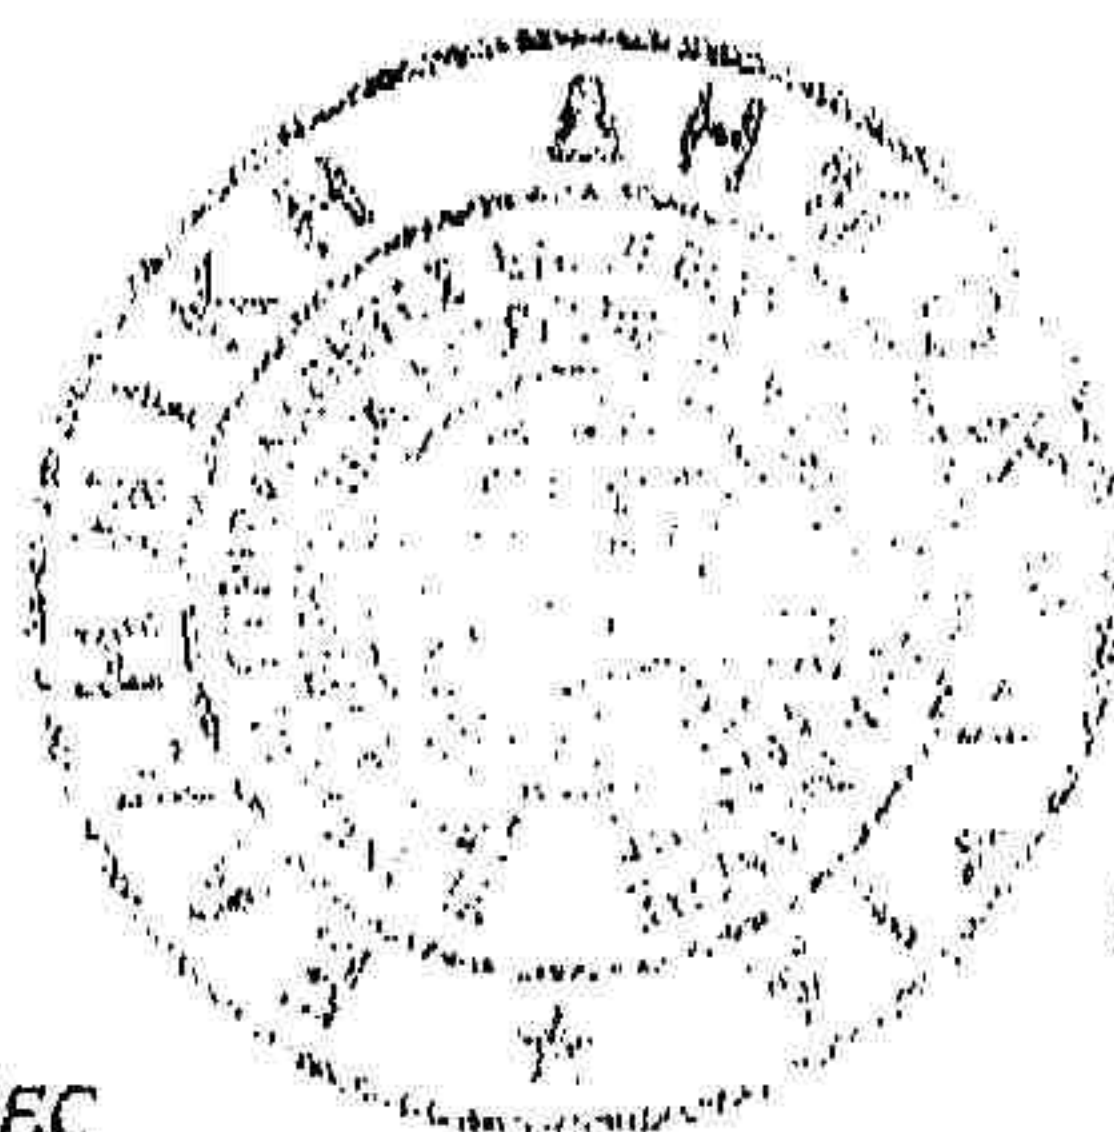

ΕΚΡΙΘΕΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Λ. Γεωργαλάς

ΕΙ. ΙΩΑΝΝΑΝΤΩΝΑΚΗ

Συνημμένα: (3) σελίδες

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ι. Μανιάτη
- Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Κ. Μαθιουδάκη
- Γραφείο Γενικής Δ/σης Φ.Π.
- Δ9/Α'

ρ/κ
6/12/13




Δ9

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος


ΑΡ./ΗΜ.: ΓΡΔ/ 3775/4-12-13

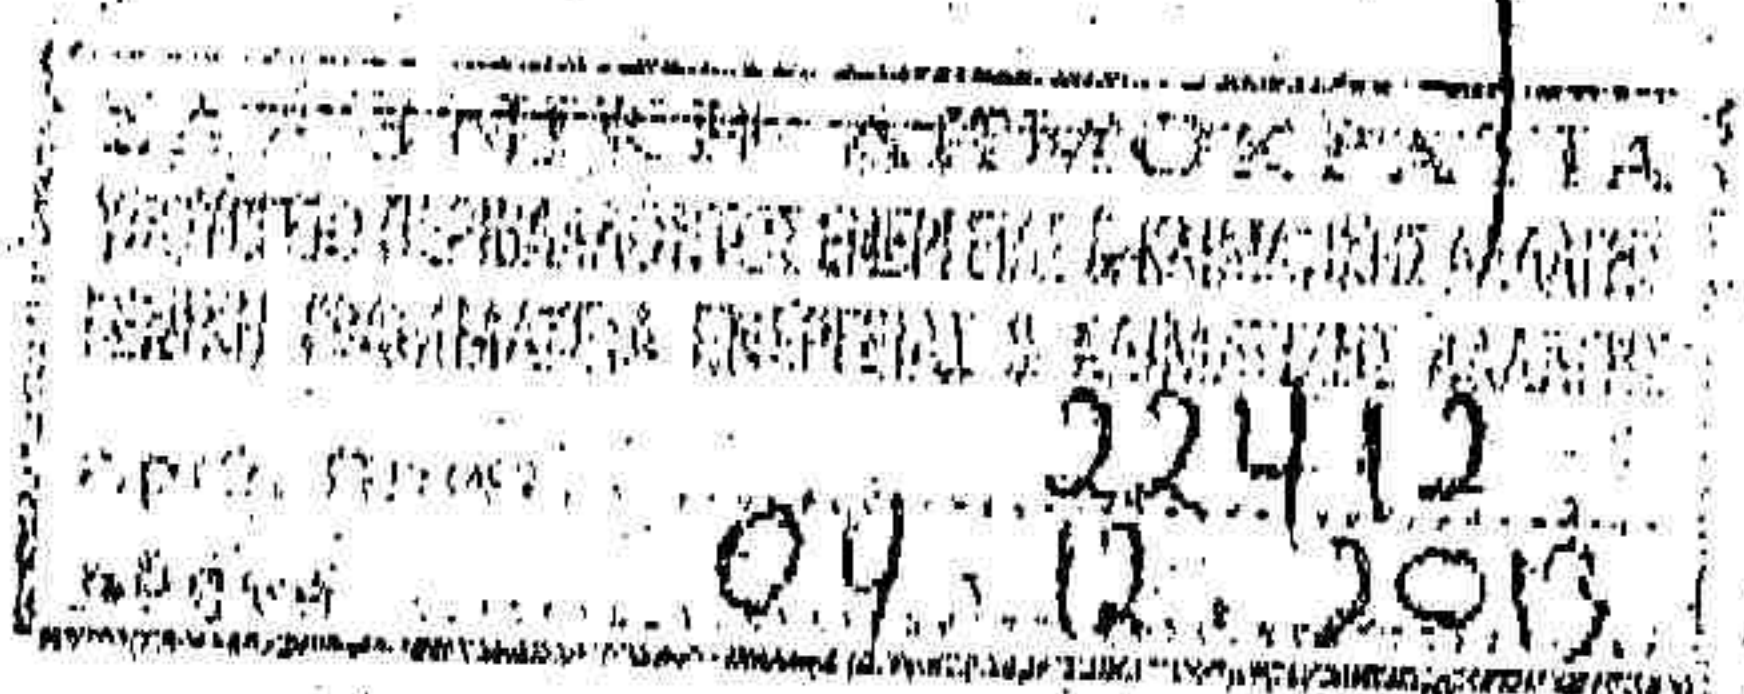

Προς: κ. Ι. ΜΑΝΙΑΤΗ
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη: Απάντηση στην Αναφορά του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου, που αφορά στην απαλλοτρίωση του οικισμού Τριποτάμου του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας.

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 1587/28-11-2013 Αναφορά, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος στη Βουλή των Ελλήνων.

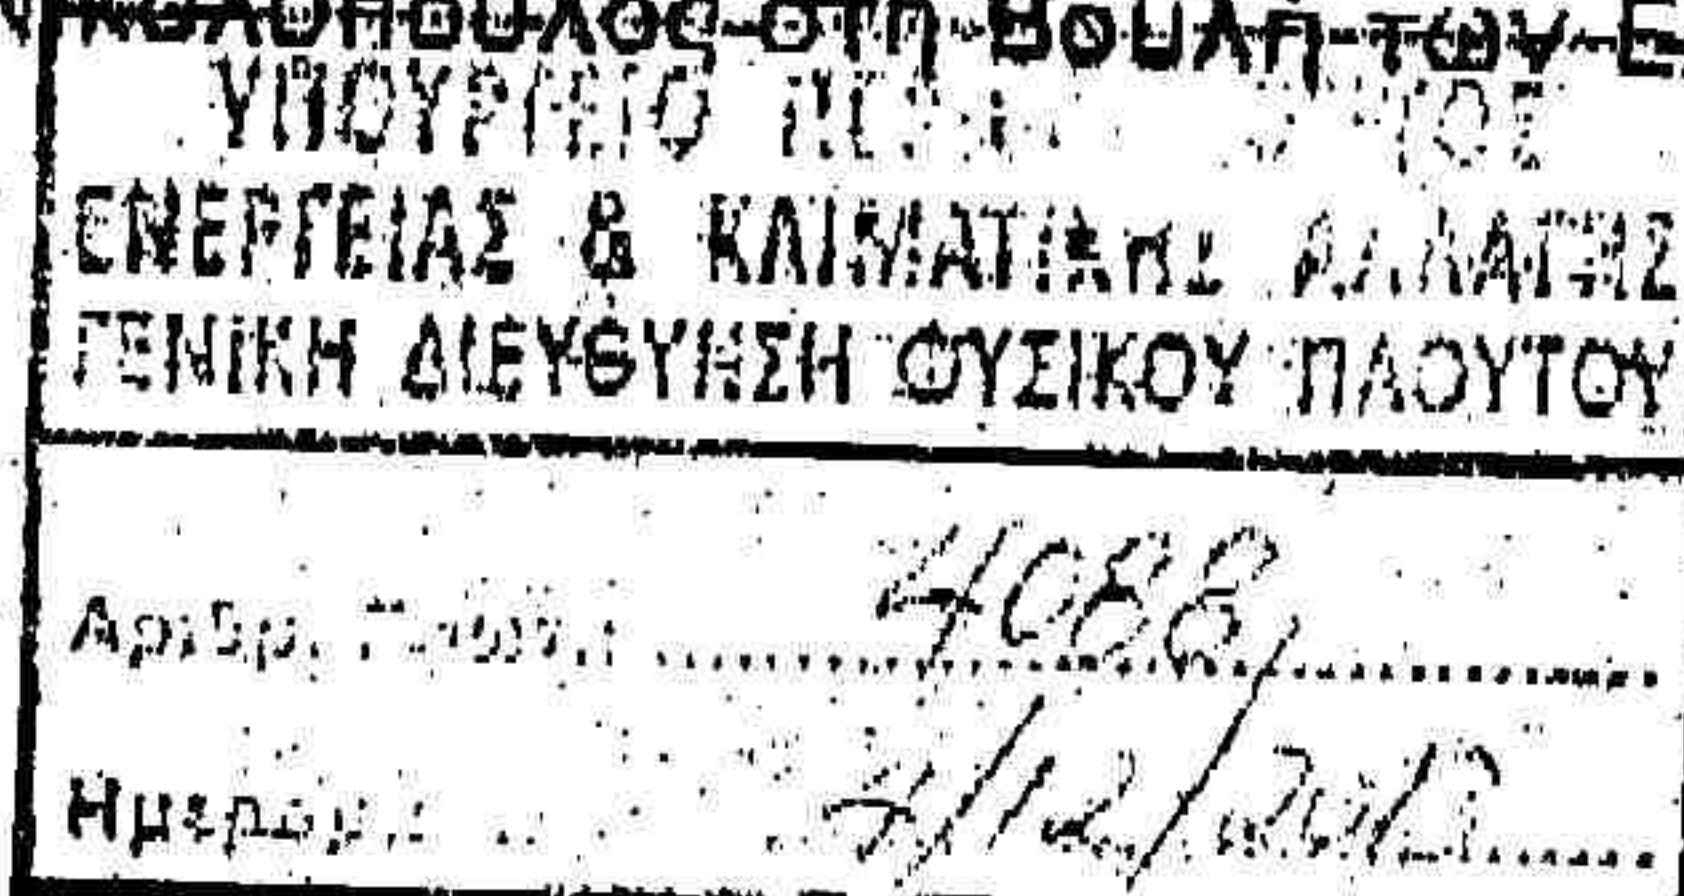

Κύριε Υπουργέ,

σε απάντηση της ως άνω Αναφοράς του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Η εκμετάλλευση των ορυχείων της ΔΕΗ διενεργείται βάσει ολοκληρωμένων μεταλλευτικών μελετών, στις οποίες λαμβάνονται υπόψη όλα τα διαθέσιμα εδαφοτεχνικά, υδρογεωλογικά, κοιτασματολογικά και λοιπά δεδομένα. Επίσης, η εξόρυξη του λιγνίτη πραγματοποιείται σύμφωνα με εγκεκριμένες Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες, βάσει των απαιτήσεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. Τα φαινόμενα των εκσκαφών και των αποθέσεων των ορυχείων παρακολουθούνται με συστηματικό τρόπο, προκειμένου να προλαμβάνονται και να αποφεύγονται φαινόμενα που έχουν σχέση με τη λειτουργία των ορυχείων και τις ιδιομορφίες των κοιτασμάτων. Η εκδήλωση εδαφικών ρωγματώσεων, μετακινήσεων και ενίοτε κατολισθήσεων σε ορυχεία, είναι σύνηθες φαινόμενο παγκοσμίως και βασική αρχή της ορθολογικής εκμετάλλευσης των ορυχείων είναι η ασφάλεια του προσωπικού και του εξοπλισμού.
2. Η κατολίσθηση στο Ανατολικό τμήμα του Νοτίου (κύριου) τομέα του Ορυχείου Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, το Σάββατο 14.09.2013, εκδηλώθηκε σε περιοχή που δεν είχαν εμφανιστεί προβλήματα ευστάθειας στο παρελθόν. Από την πρώτη στιγμή εμφάνισης των εδαφικών ρωγματώσεων, την Πέμπτη 12.09.2013, στις ανώτερες βαθμίδες του Ορυχείου, ξεκίνησε η καταγραφή εδαφοτεχνικών μετρήσεων για την παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου.



3. Η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων, αμέσως μετά την κατολίωση, όρισε στις 17.09.2013 Επιτροπή διερεύνησης των συνθηκών της κατολίωσης, η οποία κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

- Η κατολίωση στο Ανατολικό τμήμα του Νοτίου μετώπου του Ορυχείου Χωρεμίου, το Σάββατο 14.09.2013, εκδηλώθηκε χωρίς την εμφάνιση πρόδρομων φαινομένων που να γίνουν αντιληπτά από το προσωπικό του Λιγνιτικού Κέντρου, πλην της εμφάνισης της ρωγμής στο μέτωπο του Ε13 την Πέμπτη 12.09.2013.
- Μετά την εμφάνιση της ρωγμής η ιεραρχία και το προσωπικό του Λιγνιτικού Κέντρου προέβησαν σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, σύμφωνα με την τέχνη και την επιστήμη, οι οποίες είχαν στόχο την εξασφάλιση του προσωπικού και του εξοπλισμού, δεδομένου ότι με την ταχύτητα που εκδηλώθηκε το φαινόμενο ήταν αδύνατο να αποφευχθεί.
- Οι ληφθείσες ενέργειες πριν και μετά την εκδήλωση του φαινομένου, είχαν ως αποτέλεσμα να μην υπάρξουν τραυματισμοί και απώλεια ανθρώπινων ζωών, καθώς επίσης και ελάχιστες απώλειες σε εξοπλισμό.

Η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων δεν περιορίστηκε στο πόρισμα της Επιτροπής, αλλά προχώρησε σε σύσταση Ομάδας Μελέτης, με τη συμμετοχή επιστημόνων όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων, και με αντικείμενο τον επανασχεδιασμό της εκμετάλλευσης των ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης. Η μελέτη θα περιλαμβάνει το βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό του ορυχείου Χωρεμίου στην περιοχή της κατολίωσης, καθώς και τη μελλοντική εξέλιξη της λειτουργίας των ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, έως την εξάντληση των κοιτασμάτων.

4. Σήμερα το Ορυχείο Χωρεμίου έχει επανέλθει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία και η εκμετάλλευσή του πραγματοποιείται υπό συνεχείς ελέγχους ευστάθειας των πρυνών του Ορυχείου. Επιπροσθέτως, προκειμένου να αυξηθεί το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων του οικισμού Τριποτάμου, τοποθετήθηκαν βάρθρα για παρακολούθηση των μικρομετακινήσεων εντός του οικισμού και ενισχύθηκε το παλιό επίχωμα στο Δυτικό Χωρέμι, με επιπλέον 1.200.000 m³ αγόνων, μέχρι το υψόμετρο +375.
5. Η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων, σε συνέχεια υπομνήματος που επέδωσε Επιτροπή των κατοίκων του οικισμού Τριποτάμου στο Διευθυντή του ΛΚΜ, στις 26.10.2013, όρισε συνάντηση με την Επιτροπή Τριποτάμου, την 1.11.2013, στο Δημαρχείο Μεγαλόπολης, παρουσία του Γενικού Διευθυντή Ορυχείων, του Δημάρχου και εξειδικευμένων στελεχών της ΔΕΗ, με θέματα συζήτησης τα αναφερόμενα στο υπόμνημα. Κατά τη συζήτηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, η Επιτροπή των κατοίκων ενημερώθηκε σχετικά με τους προβληματισμούς τους για θέματα ευστάθειας και ασφάλειας της περιοχής του οικισμού. Τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι η καλύτερη λύση και για τις δυο πλευρές είναι η συντομότερη δυνατή απαλλοτρίωση του οικισμού.
6. Σε ότι αφορά στην απαλλοτρίωση του οικισμού Τριποτάμου μέχρι σήμερα έχουν γίνει οι ακόλουθες ενέργειες:
- Ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2013 η σύνταξη των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων από τη ΔΕΗ Α.Ε..
 - Κοινοποιήθηκαν οι πίνακες στους ιδιοκτήτες για την υποβολή ενστάσεων, τον περιορισμό λαθών και τη διευκόλυνση της διαδικασίας στα δικαστήρια.




- Εξετάστηκαν οι ενστάσεις επί τόπου και τροποποιήθηκαν κατάλληλα οι πίνακες.
 - Η ΔΕΗ Α.Ε υπέβαλε, στις 11.10.2013, αίτηση κήρυξης της απαλλοτρίωσης στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Νότιας Ελλάδας.
 - Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νότιας Ελλάδας, κατά το άρθρο 133 του ΝΔ 210/73, απέστειλε, στις 06.11.2013, τα κτηματογραφικά στοιχεία στο Δήμο Μεγαλόπολης προς έλεγχο και τυχόν παρατηρήσεις, με προθεσμία απάντησης 20 ημερών.
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, θα υποβληθεί από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νότιας Ελλάδας στο ΥΠΕΚΑ ο τελικός φάκελος και η πρόταση για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης και θα ακολουθήσει η έκδοση του ΦΕΚ κήρυξης.
7. Η πρόταση της Επιτροπής των κατοίκων Τριποτάμου για την επίλυση του θέματος της απαλλοτρίωσης, ως διαδικασία με βάση το άρθρο 23, του ν. 2882/2001 (κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων), μετά την έκδοση ΦΕΚ κήρυξης της απαλλοτρίωσης, θα εξετασθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε., έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ταχύτερη απομάκρυνση του οικισμού.
8. Στις 29.11.2013 έγινε νέα συνάντηση της Επιτροπής κατοίκων Τριποτάμου στα γραφεία του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, παρουσία του Δημάρχου Μεγαλόπολης, του Γενικού Διευθυντή Ορυχείων και στελεχών της ΔΕΗ, με θέμα συζήτησης την απαλλοτρίωση του Οικισμού Τριποτάμου. Η συζήτηση έγινε σε καλό κλίμα, η Επιτροπή ενημερώθηκε για τις μέχρι σήμερα ενέργειες της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων, σχετικά με τα αιτήματά τους. Επίσης συζητήθηκε και με το Δήμαρχο Μεγαλόπολης το θέμα εξεύρεσης κτηματικής έκτασης για τη μετεγκατάσταση του Οικισμού. Τέλος συμφωνήθηκε, μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, η συγκρότηση κοινής επιτροπής ΔΕΗ-Δήμου Μεγαλόπολης-Εκπροσώπων του Οικισμού, προκειμένου να προχωρήσει η απαλλοτρίωση του Οικισμού βάσει του Νόμου 2882/2001.

Με τιμή,

ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ, κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ, κ. Κ. Μαθιουδάκη
- Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου
- ΥΠΕΚΑ/ Δ/ση Οργάνωσης Τμήμα Νομοθ. Συντονισμού & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

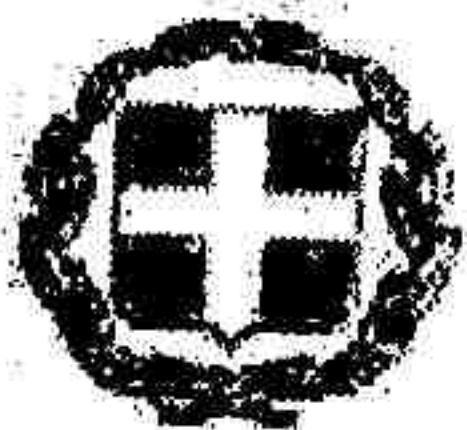

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
κ' ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα 04-12-2013
Αρ.Πρ.: 66061/1815

ΠΡΟΣ:
ΥΠΕΚΑ

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17, 11523 ΑΘΗΝΑ

Ταχ. Δ/ση: Πατησίων 147
Ταχ. Κωδ.: 11251 Αθήνα
ΦΑΞ: 2108662024
Πληροφορίες: Καραθανάσης Χ.
Τηλ.: 2108650053, (εσ. 143)

ΘΕΜΑ:

Αναφορά του βουλευτή κ. Νικολόπουλου Ν.

ΣΧΕΤ :

α. Το υπ.αρ. 2410/β/2012/28-11-13 έγγραφό σας, με το οποίο διαβιβάσθηκε η υπ.αρ. πρ. 1587/26-11-2013 Αναφορά του βουλευτή Νικολόπουλου Ν. (αρ.πρ.ΔΠΣ 66061/1815/28-11-13).

Σε απάντηση της άνω σχετικής Αναφοράς και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Η Υπηρεσία μας, με βάση τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, σε ότι αφορά τις εξορυκτικές δραστηριότητες, έχει αρμοδιότητα εκτός των άλλων, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α1 της 5ης ομάδας έργων και δραστηριοτήτων (εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες) της κατάταξης δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011, που αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση Υ.Α. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21Β/2012).

Στο πλαίσιο αυτό και σε ότι αφορά την εξόρυξη του λιγνίτη από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. στο λιγνιτωρυχείο Μεγαλόπολης, η Υπηρεσία μας έχει εκδώσει την υπ. αρ. πρωτ. οικ. 100532/200/23-01-04 ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου Μεγαλόπολης Ν. Αρκαδίας, έκτασης 45.683.463 τ.μ. της Δ.Ε.Η», η οποία τροποποιήθηκε με την υπ.αρ.πρ.οικ. 185820/1982/28-05-08 Κ.Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε - ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Στην απόφαση αυτή, έχουν τεθεί τα κατάλληλα μέτρα, όροι και περιορισμοί, προκειμένου οι

εξορυκτικές δραστηριότητες του λιγνιτωρυχείου Μεγαλόπολης, να έχουν την ελάχιστη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον

Σημειώνεται επίσης ότι η ΔΕΗ Α.Ε. έχει προσφάτως υποβάλλει φάκελλο για την ανανέωση των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων, δεδομένου ότι η διάρκεια της ισχύς τους, λήγει στις 23-01-2014. Ο φάκελλος αυτός βρίσκεται στο στάδιο της αρχικής του αξιολόγησης από την Υπηρεσία μας


Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού
- Τμήμα Γεν. Περ. Θεμάτων
- Χ. Καραθανάσης

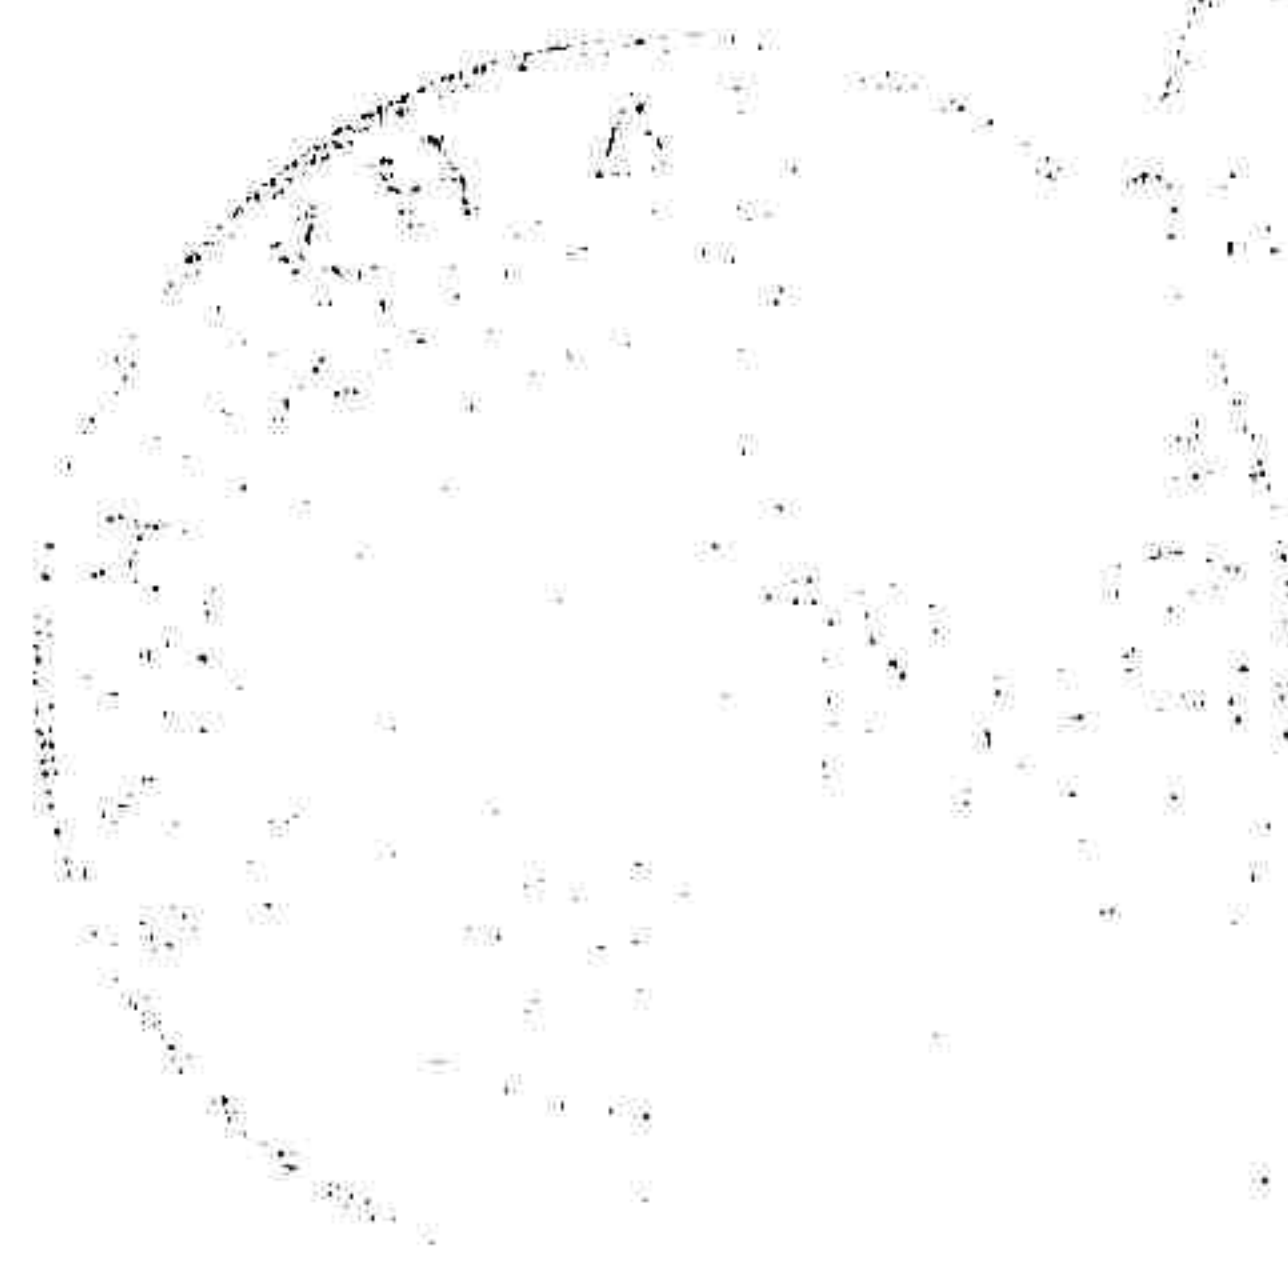

46

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Π.Κ.