



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969420
Fax : 210-6969416

20 ΔΕΚ. 2013



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Αθήνα, 20-12-2013
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/236/οικ.23749

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Αναφορών**


Κοινοποίηση:

- 1) Βουλευτές κ.κ. Ν. Υψηλάντης και Ε. Κόνσολας
- 2) ΔΕΗ Α.Ε., Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32
- 3) ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Περραιβού & Καλλιρρόης 5, Αθήνα 117 43

ΘΕΜΑ: Απάντηση στις 1627/26-11-13 και 1588/26-11-13 Αναφορές

Σε απάντηση των 1627/26-11-13 και 1588/26-11-2013 Αναφορών των βουλευτών κ.κ. Ν. Υψηλάντη και Ε. Κόνσολα, σας διαβιβάζουμε τα υπ' αρ. ΓρΔ/3868/12-12-13 και ΓρΔ/6624/05-12-13 έγγραφα της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., τα οποία αναφέρονται στο θέμα.

Ο Υφυπουργός

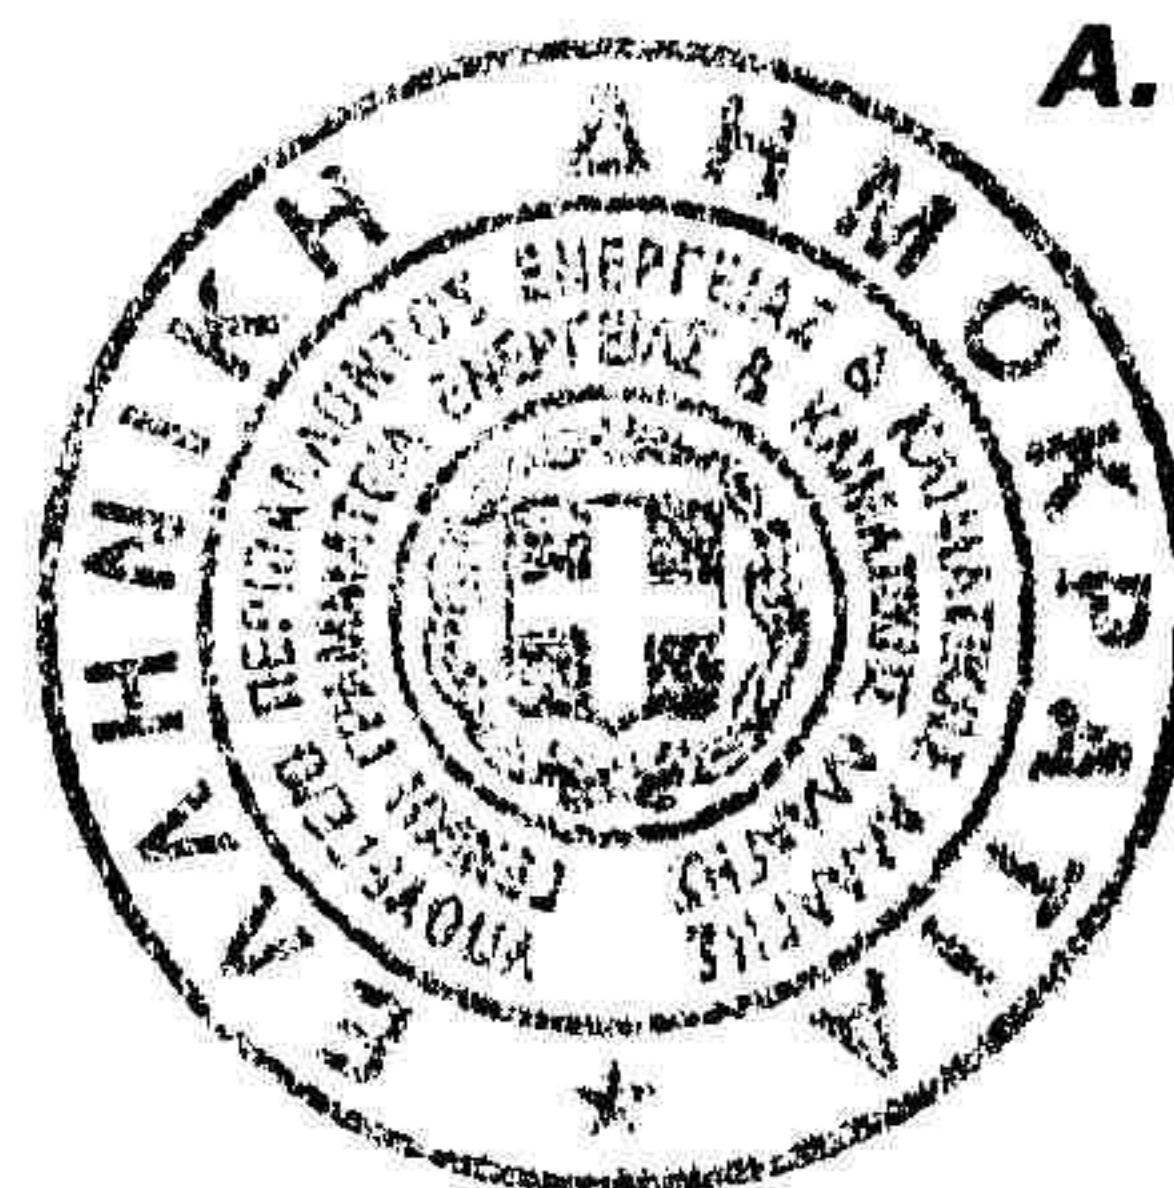

Α. Παπαγεωργίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ./Ημ./ΓρΔ/3868/12-12-13

Προς:
Κ. Γιάννη Μανιάτη
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση στις Αναφορές των Βουλευτών Δωδεκανήσου Κ.Κ. Β. Υψηλάντη και Εμ. Κόνσολα, για τις διακοπές ρεύματος στο νησί της Νισύρου.
Σχετικά : Οι υπ' αριθμ. 1627/26.11.2013 και 1588/26.11.2013 Αναφορές Βουλευτών.

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών Αναφορών των Βουλευτών Δωδεκανήσου Κ.Κ. Β. Υψηλάντη και Εμ. Κόνσολα, σχετικά με τις διακοπές ρεύματος στο νησί της Νισύρου, και σε ότι αφορά τη ΔΕΗ Α.Ε., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- 1) Η νήσος Νίσυρος ηλεκτροδοτείται από τη νήσο Κω μέσω υποβρύχιας διασύνδεσης που πραγματοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ο τοπικός Σταθμός Παραγωγής του νησιού παραμένει σε ψυχρή εφεδρεία σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1085/24-1-2002, σχετική με τους όρους και τους περιορισμούς της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής που χορηγήθηκε στη ΔΕΗ Α.Ε. Το εγκατεστημένο στο Σταθμό παραγωγικό δυναμικό ελέγχεται για την λειτουργικότητά του σε τακτά διαστήματα και καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του νησιού. Τίθεται σε λειτουργία από προσωπικό της επιχείρησης που μεταβαίνει από γειτονικά νησιά σε περίπτωση βλάβης μεγάλης διάρκειας, του δικτύου ή της υποβρύχιας διασύνδεσης, καθόσον λόγω έλλειψης προσωπικού και μη έγκρισης νέων προσλήψεων, δεν είναι μόνιμα τοποθετημένος κανένας τεχνικός στον ΤΣΠ Νισύρου.
- 2) Η πρόσφατη διακοπή της ηλεκτροδότησης του νησιού οφείλεται σε βλάβη του δικτύου επί της νήσου Κω, που ανήκει και ελέγχεται από την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και η οποία τροφοδοτεί την υποβρύχια διασύνδεση, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών το βράδυ της 14^{ης} Νοεμβρίου 2013. Η άμεση μετάβαση τεχνικού της Επιχείρησης στο νησί για να θέσει σε λειτουργία τον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής, μέχρι να επισκευασθεί η βλάβη, δεν κατέστη εφικτή λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας με την αποκατάσταση της βλάβης του δικτύου το νησί ηλεκτροδοτήθηκε κανονικά. Παράλληλα και για λόγους ασφαλείας μόλις οι καιρικές συνθήκες το επέτρεψαν, μετέβη επί τόπου με ταχύπλοο σκάφος τεχνικός της ΔΕΗ Α.Ε. για ενδεχόμενη λειτουργία του Σταθμού.

Με τιμή

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΕΡΒΟΣ



Κοινοποίηση :

ΥΠΕΚΑ

- Γρ. Υφυπουργού κ. Α. Παπαγεωργίου
 - Γρ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Κ. Μαθιουδάκη
 - Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής/Γεν. Δ/νση Ενέργειας /
Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής
 - Δ/νση Οργάνωσης / Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
- ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ



Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ./Ημ.: ΓΡΔ/6624/05.12.2013

Προς: κ. Ι. Μανιάτη
Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη: Απάντηση σε Αναφορές Βουλευτών.


Σχετικά : Οι με αρ. πρωτ. 1588/26.11.2013 και 1627/26.11.2013 Αναφορές που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Εμμ. Κόνσολας και Β.Ν. Υψηλάντης αντίστοιχα.

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση των σχετικών Αναφορών των Βουλευτών κ.κ. Εμμ. Κόνσολας και Β.Ν. Υψηλάντη και σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), σας πληροφορούμε τα ακόλουθα :

1. Η ηλεκτροδότηση της Νισύρου πραγματοποιείται με δύο καλώδια (ένα κύριο και ένα εφεδρικό) στα 20.000 V από τη νήσο Κω με παρεμβολή της νήσου Γυαλί.
2. Οι αναφερόμενες βλάβες που συνέβησαν στις 06.11.2013 και στις 14.11.2013 οφείλοντο σε πτώσεις κεραυνών κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επίσης δεν επέτρεψαν την έγκαιρη αποκατάστασή τους λόγω δυσμενών συνθηκών.
3. Μετά την συνταξιοδότηση και των δύο ηλεκτροτεχνιτών μας που υπηρετούσαν στη Νίσυρο έχει ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ η πρόσληψη δύο (2) νέων μονίμων ηλεκτροτεχνιτών χωρίς να υπάρχει κάτι νεότερο επ' αυτού.
4. Πραγματοποιείται εντός των ημερών, μετά από σχετική προκήρυξη, η πρόσληψη ενός (1) εκτάκτου ηλεκτροτεχνίτη με οκτάμηνη σύμβαση που προσωρινά θα βελτιώσει την τεχνική εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Η λειτουργία των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΔΕΔΔΗΕ. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περισσότερες πληροφορίες.

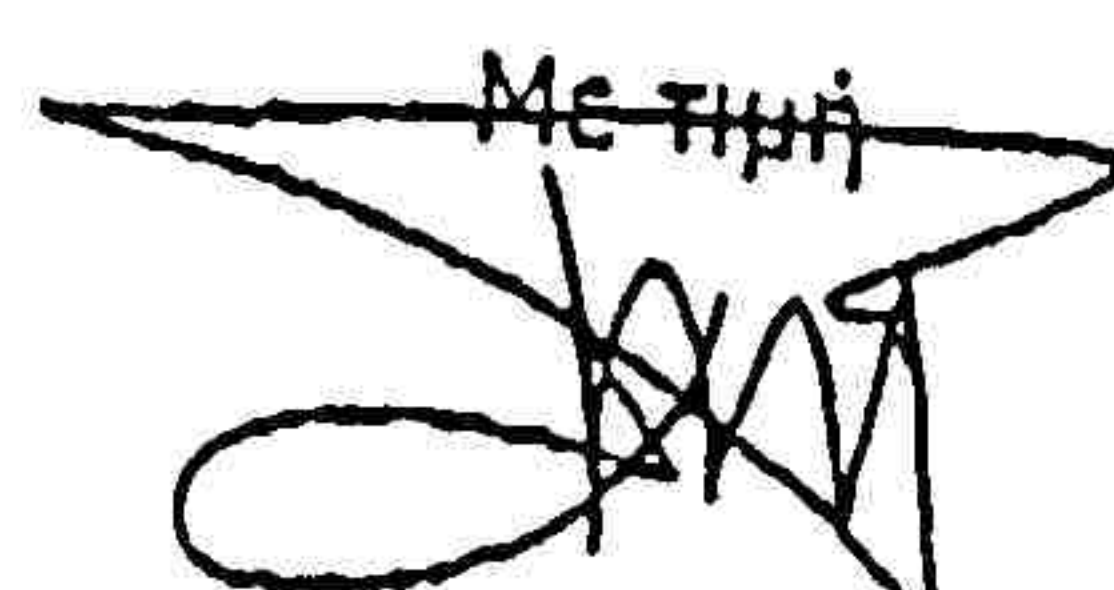Με τιμή

Γεώργιος Κόλλιας



Κοινοποίηση:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
κ. Κ. Μαθιουδάκη

- ΥΠΕΚΑ
Γενική Δ/ση Ενέργειας
Δ/ση Ηλεκτροπαραγωγής

- ΥΠΕΚΑ
Δ/ση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

- ΔΕΗ Α.Ε.

