



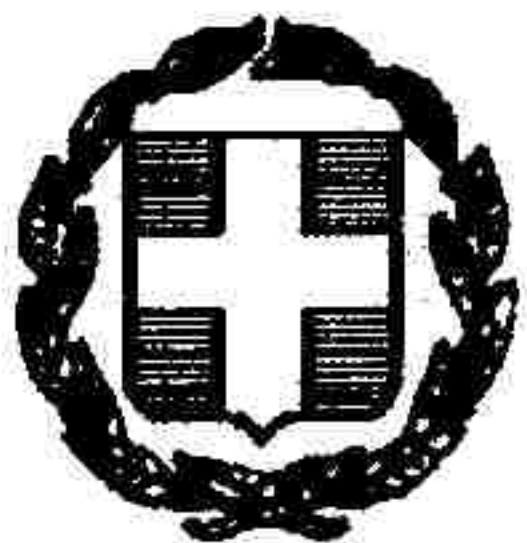

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

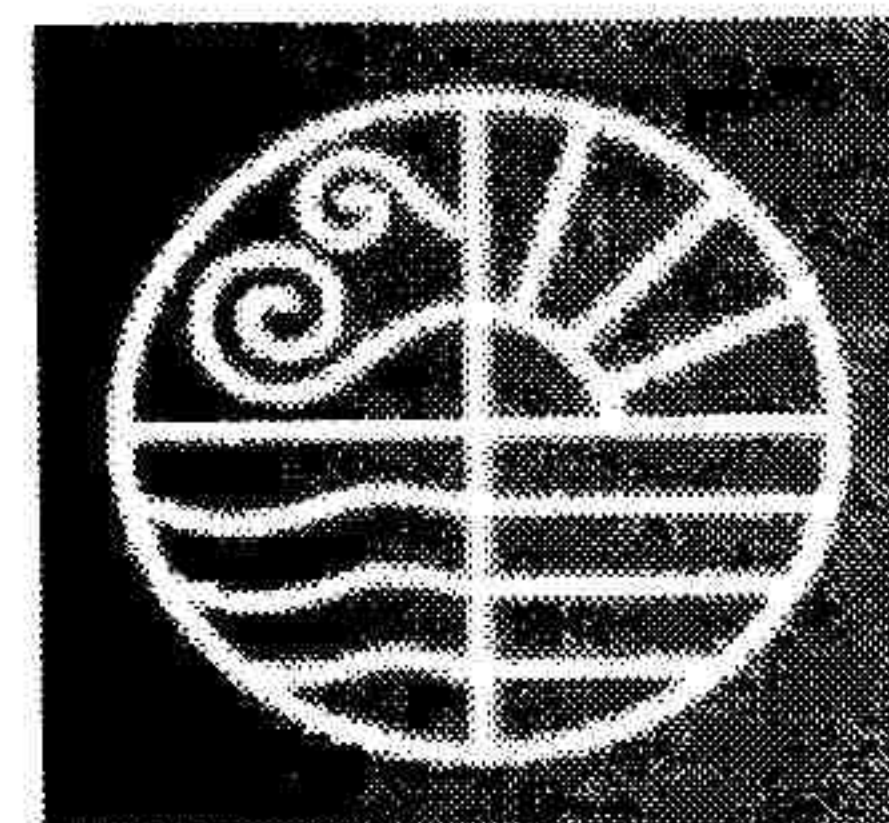

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός
Αθήνα 19/12/ 2013
Αρ.Πρωτ: 2336 β
Σχετ: 2378 β

20 Δεμ. 2013

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
✓ ▪ **Τμήμα Ερωτήσεων**
▪ **Τμήμα ΑΚΕ**

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτές κ.κ.**
 - **Γιάννη Γκιοκά**
 - **Χρήστο Κατσώτη**
 - **Σπύρο Χαλβατζή**
 - **Βασίλειο Καπερνάρο**
- 2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών**
- 3. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών**
- 4. Γραφείο Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ**

Θέμα : «Απάντηση σε Ερωτήσεις & ΑΚΕ»

Σχετ: α)Η με αρ. πρωτ. 3778/14-11-2013 Ερώτηση
β)Η με αρ. πρωτ. 4056/472/20-11-2013 Ερώτηση & ΑΚΕ

Σε απάντηση της α) Ερώτησης με αρ. πρωτ. 3778/14-11-2013, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. κ. Γιάννη Γκιοκά, Χρήστο Κατσώτη και Σπύρο Χαλβατζή και β) της Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων με αρ. πρωτ. 4056/472/20-11-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Βασίλειο Καπερνάρο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 171844/19-11-13 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος /ΥΠΕΚΑ, το υπ' αριθμ. πρωτ. 2387/20-11-13 έγγραφο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας/ΥΠΕΚΑ καθώς και το υπ' αριθμ. 112446/18-12-13 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχ/σης Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»/ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:

- Το με α.π.171844/19-11-13 έγγραφο ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)
- Το με α.π. 2387/20-11-13 έγγραφο ΟΡΣΑ /ΥΠΕΚΑ (σελ.1)
- Το με α.π. 112446/18-12-13 έγγραφο ΕΠΠΕΡΑΑ/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 5
Σύνολο Σελίδων: 6

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αθήνα Σωτηριάδου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ε.Υ.ΠΕ.
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)**

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2013

Α.Π. 171844

Πληροφορίες : Α.Σαργιάνου
Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Τηλέφωνο : 210- 6417704
Fax : 210-6451914

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ
Γρ.Κοινοβουλ. Ελέγχου
Αμαλιάδος 17
Αμπελόκηποι
Αθήνα 115 23

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση των Βουλευτών κ. Γ.Γκιόκα,κ.Χ.Κατσώτη και Σ.Χαλβατζή σχετικά με τις καταστροφές στο Καματερό λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικής προστασίας.

ΣΧΕΤ.: Το υπ'αριθ. 2336/Β/612/18-11-13 έγγραφο από το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με συνημμένη την υπ'αριθ. 3778/14-11-2013 Ερώτηση των Βουλευτών κ. Γ.Γκιόκα,κ.Χ.Κατσώτη και Σ.Χαλβατζή για το εν θέματι έργο. (Α.Π. ΕΥΠΕ 171844/19-11-2013)

I. Απαντώντας στην Ερώτηση των κ.κ. Βουλευτών για το θέμα, διευκρινίζεται ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσία μας αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση συγκεκριμένων ειδών και κατηγοριών έργων και δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.

II. Στα πλαίσια των ως άνω αρμοδιοτήτων, και μετά από έλεγχο στο Αρχείο της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι για το σχετικό με το θέμα έργο έχουν εκδοθεί:

1)Η ΚΥΑ ΠΕΧΩΔΕ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ με αρ πρωτ ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ: οικ. 132697/17-4-2003 με θέμα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς» στο Ν. Αττικής.

2))Η ΚΥΑ ΠΕΧΩΔΕ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ με αρ πρωτ ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ: 100884/(σχετ.144498)/30-5-2006 με θέμα «Τροποποίηση της υπ αριθμ ΚΥΑ 132697/17-4-2003 Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς» λόγω των συμπληρωματικών έργων «Διευθέτηση Εσχατιάς Λιοσίων στην οδό Φλέβας μεταξύ των οδών Τροιζηνίας και Ασκληπιού» του Δήμου Ιλίου Ν Α Αθηνών .

3) Η υπ'αριθ. οικ.196281/14-2-2011 ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ-ΥΠΑΑΤ και ΥΠΠΟΤ με θέμα:


«Ανανέωση (παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) οικ. 132697/17.4.2003 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Διευθέτησης Ρέματος Εσχατιάς», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 100884/30.5.2006 λόγω των συμπληρωματικών έργων «Διευθέτηση Εσχατιάς Λιοσίων στην οδό Φλέβας μεταξύ των οδών Τροιζηνίας και Ασκληπιού».

III. Όσον αφορά στα υπόλοιπα θέματα που τίγονται στην εν λόγω Ερώτηση δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ε.Υ.ΠΕ.
Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β
4. Α.Σαργιάνου
5. Β. Πάτση

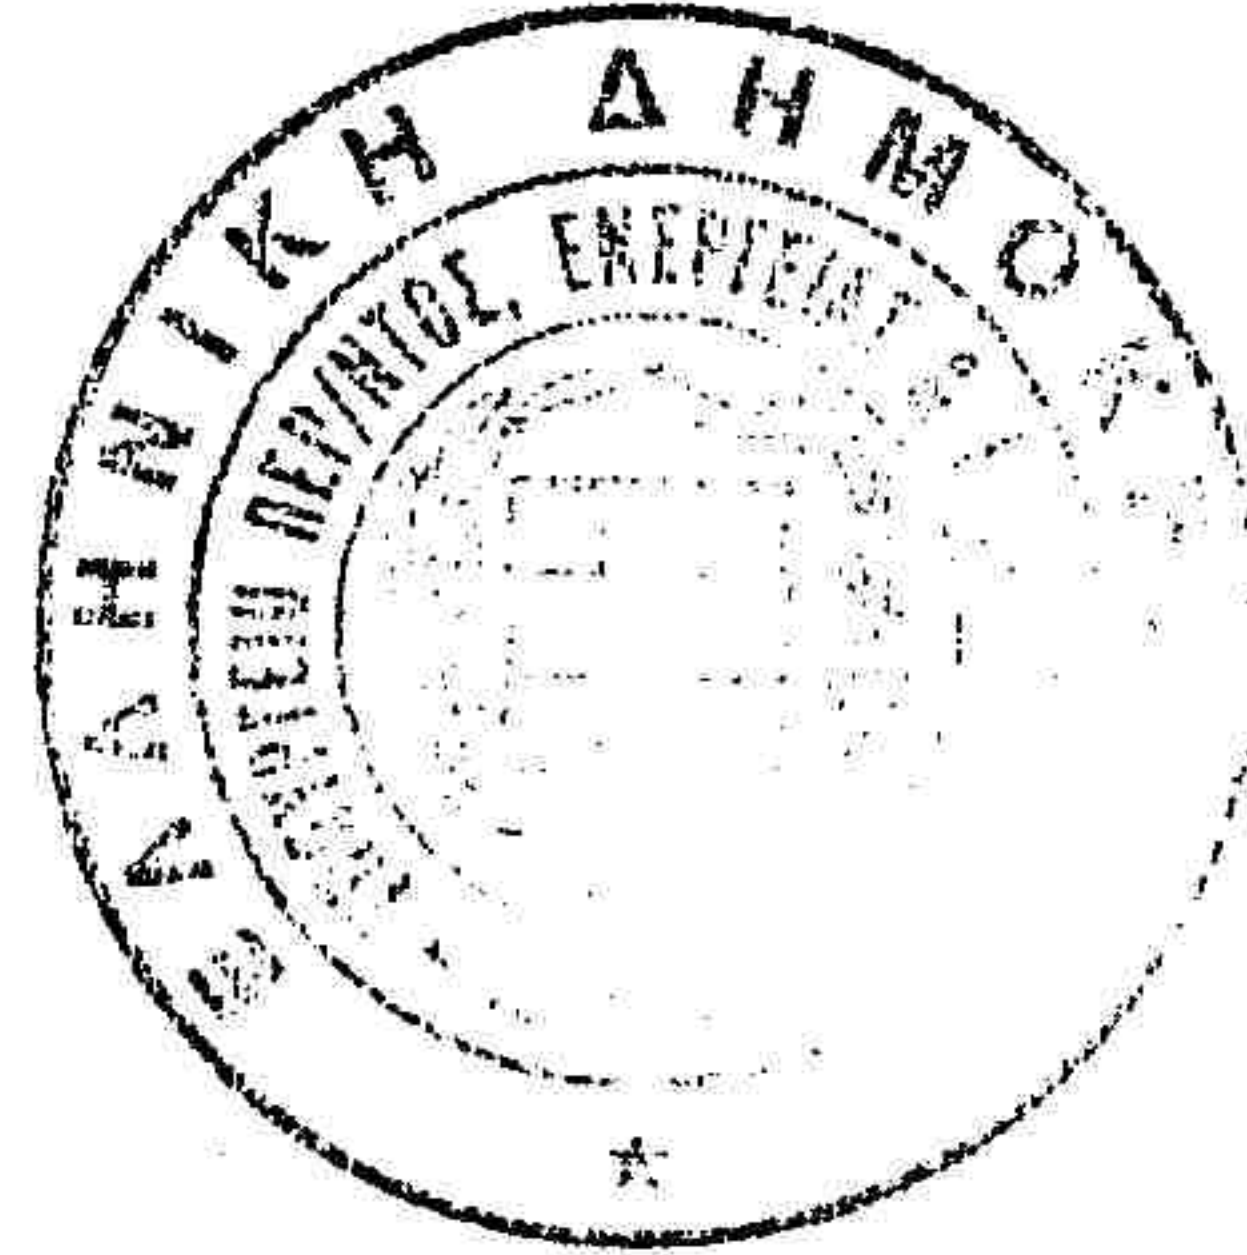

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΨΑΪΛΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΜΟΝΑΔΑ Α' - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ &
ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34
Ταχ. Κωδ.: 115 27 Αθήνα

Πληροφορίες: Β. Κλωτσούρας
Τηλ.: 213-214 2 232
Fax: 210-69 20 437
E-mail: vklotsotyras@mou.gr
Web: www.epperaa.gr



Αθήνα, 18.12.2013

Αρ. πρωτ.: 112446

Προς: ΥΠΕΚΑ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Κοιν.:

ΘΕΜΑ: «Για τις καταστροφές στο Καματερό λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικής προστασίας»

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 2336/Β/612/18.11.2013 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού (Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου), το οποίο αφορά στην με αρ. πρωτ. 3778/14.11.2013 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και της Ερώτησης των Βουλευτών κ. Γκιόκα, Κατσώτη και Χαλβατζή και όσον αφορά στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας σας ενημερώνουμε τα εξής :

Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. οικ.176566/Π29/9-3-2010 (3.2) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικού κινδύνου» και την με αρ. πρωτ. οικ.179241/Π43/16-6-2010 επικαιροποίησή της, εντάχθηκε η πράξη «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς» με την αρ.πρωτ. οικ.182355/29-9-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ, η οποία τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. Οικ.121139/3-7-2012 1η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της πράξης, με συνολικό προϋπολογισμό 84.000.000,00 € και αφορούσε στη συγχρηματοδότηση της κατασκευής του έργου διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς.

Το ρέμα της Εσχατιάς με λεκάνη απορροής 84 τ. χλμ. ξεκινά από τους πρόποδες της Πάρνηθας, διέρχεται διαδοχικά από περιοχές των Δήμων Αχαρνών, Ζεφυρίου, Καματερού, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων και Περιστερίου και εκβάλλει στον ποταμό Κηφισό. Τα έργα αποσκοπούν στην αντιπλημμυρική προστασία της Δυτικής Αττικής.



ΕΠΠΕΡΑΑ



Το τμήμα του ρέματος της Εσχατιάς από την πλατεία Ιλίου έως τη συμβολή στον ποταμό Κηφισό έχει ήδη διευθετηθεί με έργα που έχουν κατασκευαστεί και άλλα που είναι υπό κατασκευή και δεν αποτελεί τμήμα της προτεινόμενης πράξης.

Η διευθέτηση του ρέματος της Εσχατιάς που αποτελούσε αντικείμενο της ενταγμένης πράξης αφορά τη διευθέτηση της κοίτης του ρέματος Εσχατιάς από την πλατεία Ιλίου (οδό Διστόμου) μέχρι τη συμβολή του αγωγού Ευρυρίδων, μήκους περίπου 3,3 χλμ (κατάντη τμήμα), με διδυμη ορθογωνική διατομή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στο τμήμα αυτό το υπό διευθέτηση ρέμα διασχίζει τους Δήμους Ιλίου και Καματερού.


Επιπλέον, στο τμήμα αυτό προβλέπονται έργα ανακατασκευής της σιδηροδρομικής γέφυρας η οποία διασταυρώνει το ρέμα στη Χ.Θ. 2+483,5, ανακατασκευής τμήματος του συλλεκτήρα ακαθάρτων Λιοσίων-Αχαρνών-Καματερού, καθώς και κατασκευής αγωγών ομβρίων από σωλήνες οπλισμένου σκυροδέματος, οι οποίοι θα εκβάλλουν στον αγωγό διευθέτησης του ρέματος.

Τέλος, στο σύνολο του έργου προβλέπονται έργα ανάπλασης μετά από την εκπόνηση Ειδικής Αρχιτεκτονικής - Φυτοτεχνικής Μελέτης.

Το υποέργο 1 που αφορά τη διευθέτηση της κοίτης του ρέματος Εσχατιάς από την πλατεία Ιλίου (οδό Διστόμου) μέχρι τη συμβολή του αγωγού Ευρυρίδων, μήκους περίπου 3,3 χλμ έχει συμβασιοποιηθεί από 25/7/2012 και οι εργασίες εκτελούνται κανονικά.

Σήμερα, η υπηρεσία μας έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την προετοιμασία φακέλου μεγάλου έργου για την φάση της διευθέτησης του ανάντη τμήματος του ρέματος της Εσχατιάς, δηλ. από συμβολή αγωγού Ευρυρίδων μέχρι τη συμβολή με την Λ. Πάρνηθος, για την ένταξή του στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα αναφερόμενα της σχετικής ερώτησης, δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.

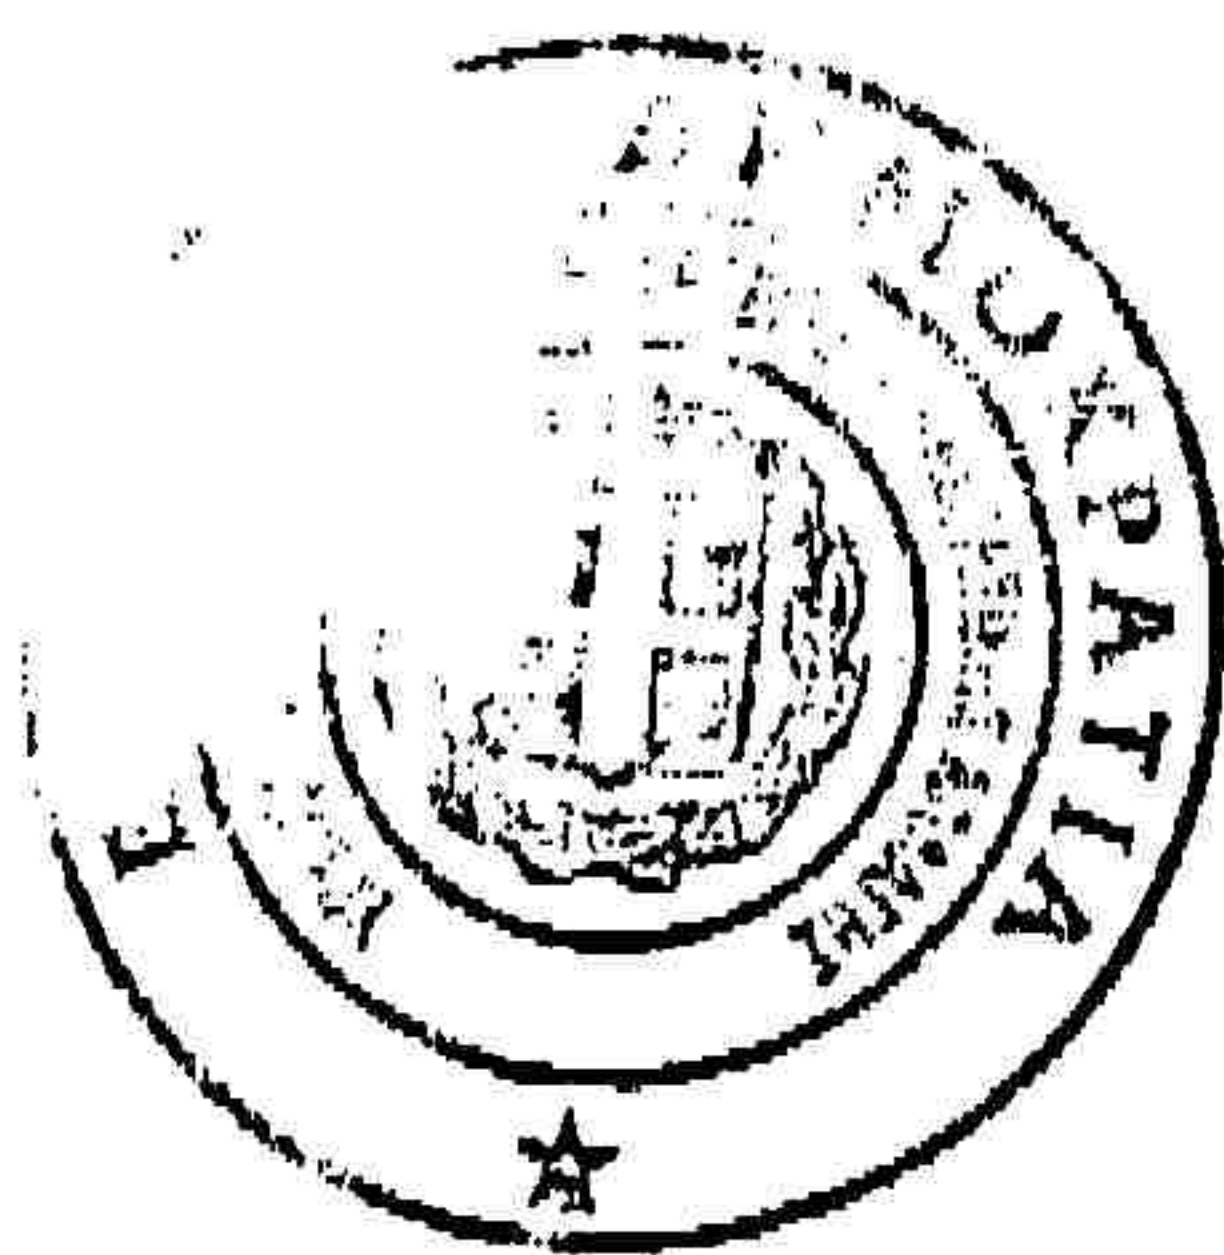

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Α.Α.» ΣΣΠΔ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή
- Μονάδα Δ' Φάκελος «4.009»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

20/11/13 2387 Καματερό-Βου Καταστροφές λόγω πλημμύρας

Αθήνα, 20-11-13

Αρ. πρωτ.: 2387

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Πληροφορίες: Ε. Παπαθανασίου
Τηλέφωνο: 210-6447776

Προς: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(Αρ. Πρωτ. 2336/β/612/18-11-13)

ΘΕΜΑ: Για τις καταστροφές στο Καματερό λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικής προστασίας

Σχετ: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 3778 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων
(Αρ. πρωτ. Οργανισμού Αθήνας 2387/18-11-13)

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού και περιοριζόμενοι σε θέματα αρμοδιοτήτων μας σας γνωρίζουμε ότι στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Καματερού όπως ισχύει (ΦΕΚ 1365Δ/96) προβλέπεται:

«Διευθέτηση του ρέμματος Εσχατιάς, του ρέμματος Λιοσίων και του ρέμματος Ευπυρίδων καθώς και αποστράγγιση των Ευπυρίδων».

Ε.Δ.

- 1) Χρονολ. Αρχείο
- 2) Τμήμα Β
- 3) Ε. Παπαθανασίου

Η Προϊσταμένη του Οργανισμού Αθήνας

Ευτέρπη Καρκάλου

