



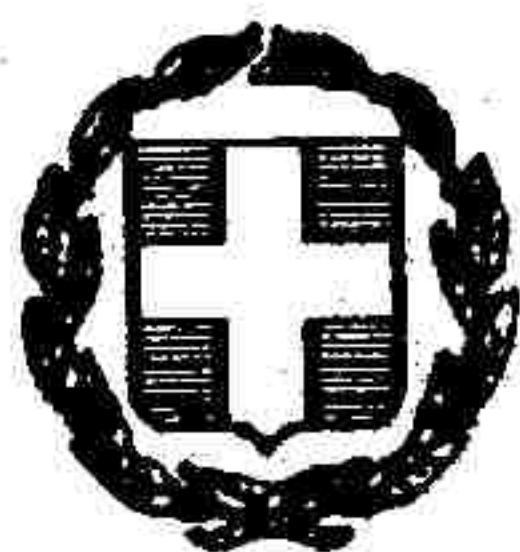

24 ΔΕΚ. 2013

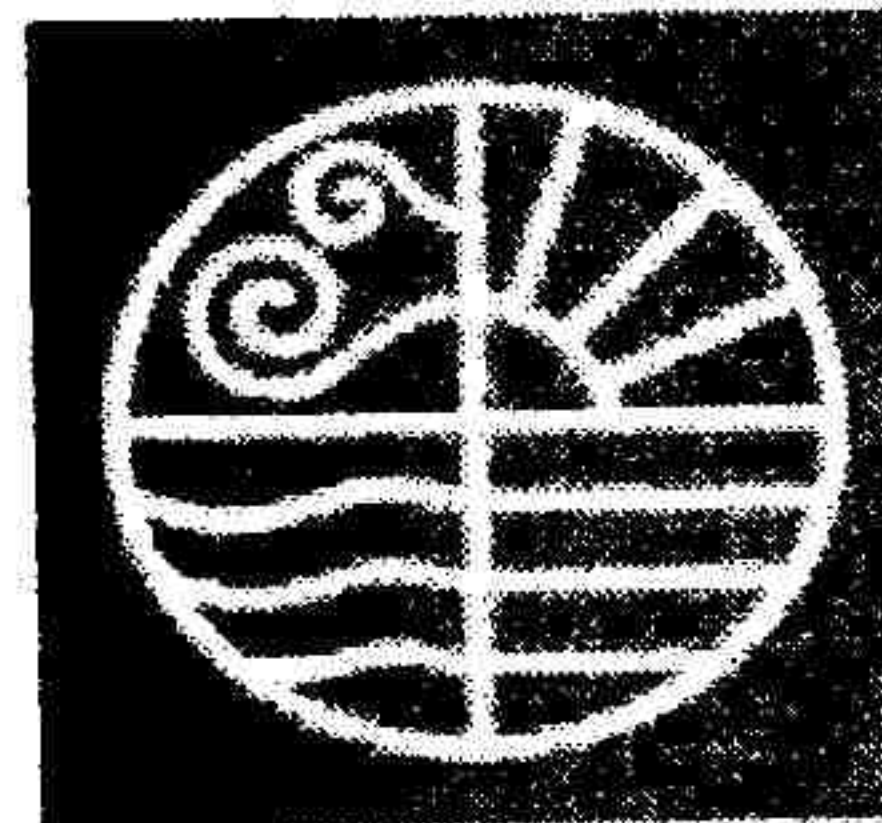

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  
ΑΛΛΑΓΗΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**  
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι  
115 23 - Αθήνα  
Τηλ. 210 64 00 015  
Fax. 210 64 29 137  
E-mail: [vouli1@prv.ypeka.gr](mailto:vouli1@prv.ypeka.gr)

Υπουργός  
Αθήνα 23/12/2013  
Αρ.Πρωτ: 2458 β  
Σχετ:2462 β

ΠΡΟΣ τη  
✓ **ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**  
Τμήμα Ερωτήσεων

**ΚΟΙΝ:**

1. Βουλευτές κ. κ.
  - Μαρία Γιαννακάκη
  - Νίκη Φούντα
  - Μαρία Ρεπούση
  - Ιωάννη Λαγό
2. Γραφείο Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου
3. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

Σχετ: α) Η με αρ. πρωτ. 4629/06-12-2013 Ερώτηση  
β) Η με αρ. πρωτ. 4658/07-12-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση των Ερωτήσεων α) με αρ. πρωτ. 4629/06-12-2013, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Μαρία Γιαννακάκη, Νίκη Φούντα και Μαρία Ρεπούση, καθώς και β) με αρ. πρωτ. 4658/07-12-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό, σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με το ζήτημα που τίγεται το ΥΠΕΚΑ ενημέρωσε τη Βουλή με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2339/β/06-12-2013 έγγραφό του αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται.

**Συνημμένα:**

-Το με α.π. 2339/β/6-12-13 έγγραφο ΥΠΕΚΑ (σελ. 7)

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ**


|                       |
|-----------------------|
| Σελίδες απάντησης: 1  |
| Σελίδες συνημμένων: 7 |
| Σύνολο Σελίδων: 8     |

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Δόμνα Σωτηριάδου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**  
**Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι**  
**115 23 - Αθήνα**  
**Τηλ. 210 64 00 015**  
**Fax. 210 64 29 137**  
**E-mail: [vouli1@prv.ypeka.gr](mailto:vouli1@prv.ypeka.gr)**

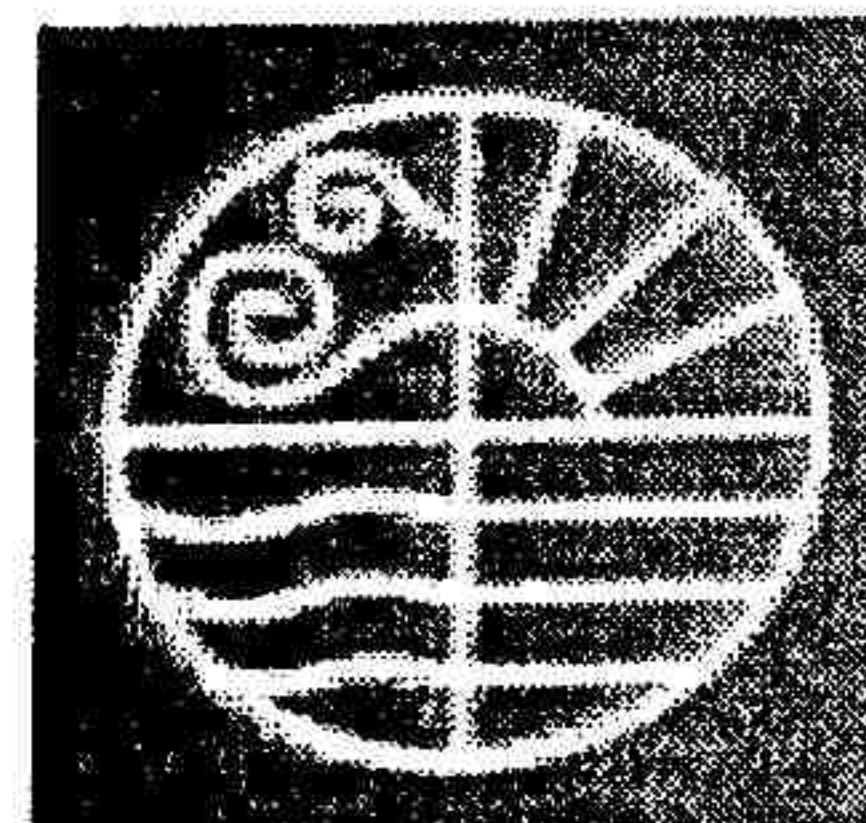

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ**  
**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**  
**ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &**  
**ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ**  
**ΑΛΛΑΓΗΣ**

**Υπουργός**  
**Αθήνα 6/12/ 2013**  
**Αρ.Πρωτ: 2339 β**

**ΠΡΟΣ τη**  
**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**  
**Τμήμα Ερωτήσεων**

**ΚΟΙΝ:**

- 1. Βουλευτές κ.κ.**
  - Γιάννη Δημαρά**
  - Γαβριήλ Αβραμίδη**
- 2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών**
- 3. Γραφείο Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου**

**Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»**

**Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 3793/14-11-2013 Ερώτηση**

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 3793/14-11-2013, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Γιάννη Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδη, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής τα έγγραφα των καθ' ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.

**Συνημμένα:**

- Το με α.π. 3326/21-11-2013 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περι/ντος /ΥΠΕΚΑ (σελ.1)**
- Το με α.π. 185431/22-11-13 έγγραφο Δ/νσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)**
- Το με α.π.Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/226/οικ.21633/25-11-13 έγγραφο Δ/νσης Ηλεκτροπαραγωγής/ΥΠΕΚΑ, με συν. (σελ.3)**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ**

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Σελίδες απάντησης: 1</b> |
| <b>Σελίδες συνημμένων:6</b> |
| <b>Σύνολο Σελίδων: 7</b>    |

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Δόμνα Σωτηριάδου**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα  
Ταχ. Κώδικας : 115 23  
Πληροφορίες : Μ. Χρυσικοπούλου / Ε. Γλύπη  
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701923/910  
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701868

Χρόνος Διατήρησης :  
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο  
Αθήνα, 21-11-2013

Αριθ. Πρωτ. 3326  
(σχετ. Α.Π. Γρ. Κοιν.  
Ελ. 2339/β/0612/18-  
11-2013)  
Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι  
115 23 – Αθήνα  
ΚΟΙΝ.: ΠΕ Πειραιά & Νήσων  
Τμ. Περιβάλλοντος  
Γρ. Λαμπράκη 12, 18532 Πειραιάς

Θέμα : Απάντηση σε Ερώτηση των Βουλευτών κ. κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδη με θέμα:  
«Περιβαλλοντικό έγκλημα από τη ΔΕΗ στο Κερατσίνι».  
Σχετ. : Το α.π. 2339/β/0612/18-11-2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ (α.π. ΕΥΕΠ / ΤΝΕ 3326/19-11-2013).

Σε απάντηση της υπ. αρ. 3793/14-11-2013 Ερώτησης των Βουλευτών κ. κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδη, σας γνωρίζουμε ότι η ΕΥΕΠ έχει διενεργήσει αυτοψία στις 12-09-2013 στον ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου στο Κερατσίνι και στο λιμανάκι που βρίσκεται κάτω από αυτόν, όπου διαπιστώθηκε πράγματι η ύπαρξη πετρελαιοειδών στη θάλασσα.

Η υπηρεσία μας έλαβε δείγματα τόσο από τη θάλασσα όσο και από το στερεό υπόλειμμα πετρελαιοειδών στους βράχους πάνω από το λιμανάκι, τα οποία εστάλησαν στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναμένει τα αποτελέσματα.

Παράλληλα, το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περ. Ενότητας Πειραιά & Νήσων έκανε επίσης έλεγχο στο εργοστάσιο της ΔΕΗ Κερατσινίου και προέβη στην έναρξη διαδικασίας επιβολής κυρώσεων προς τη ΔΕΗ.


Η υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να ενημερώσει την ΕΥΕΠ για τυχόν νεώτερες ενέργειές της.

Η τομεάρχης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Αρχείο Τμήματος Β (Φ.Β.1.)
3. Μ. Χρυσικοπούλου

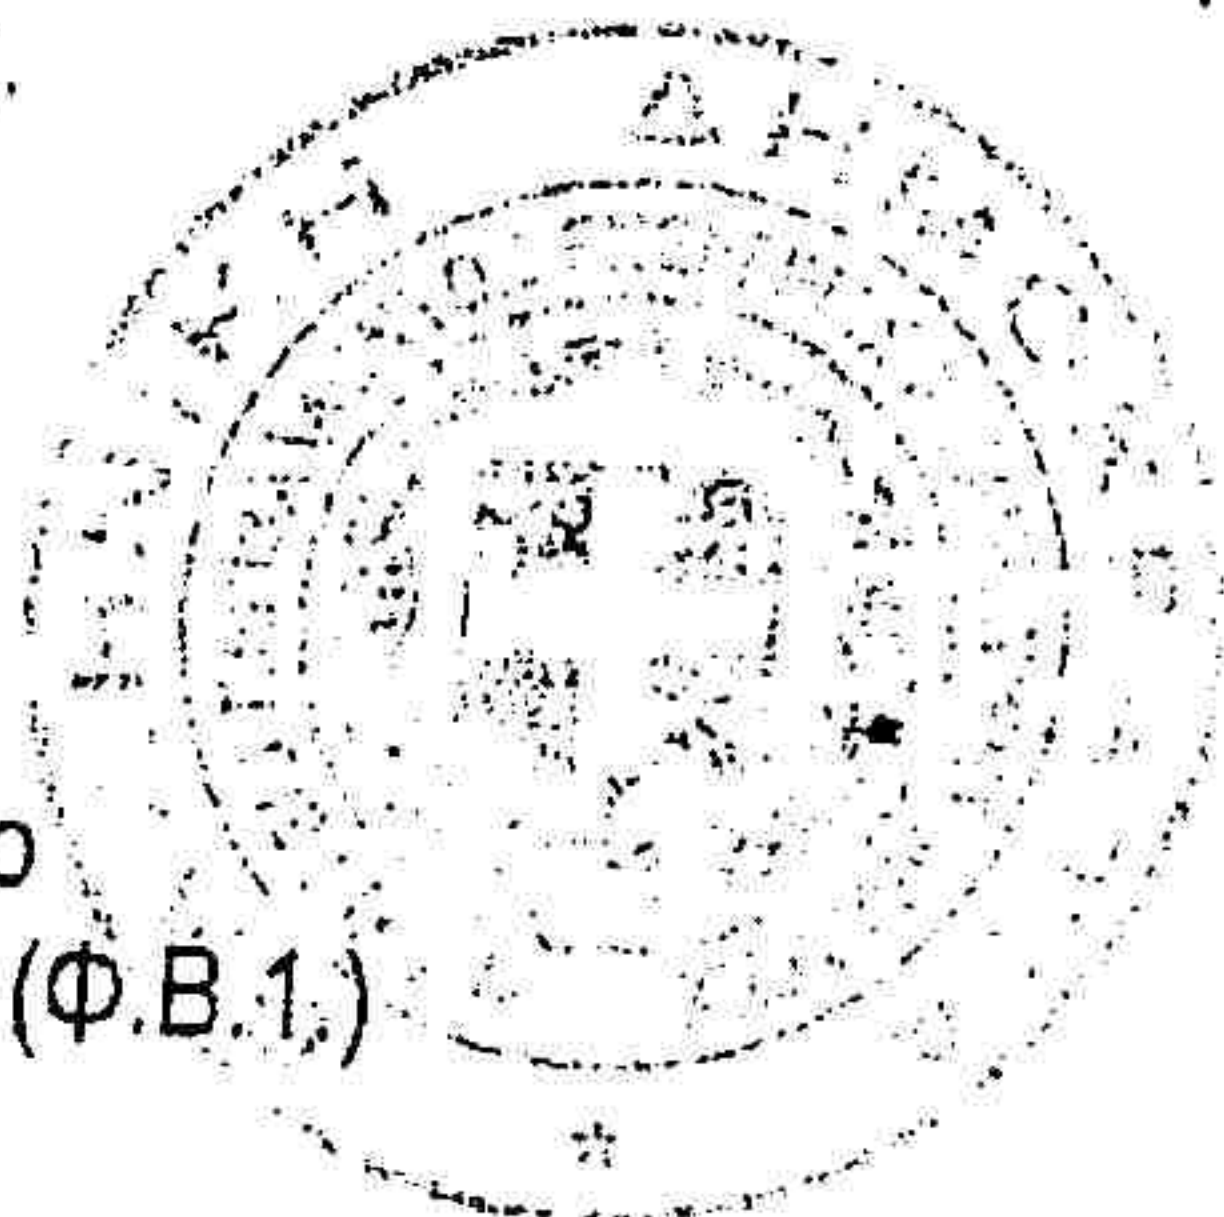

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Αθήνα, 22 /11/2013

Αριθ. πρωτ.:185431

ΠΡΟΣ:

Υ.Π.Ε.Κ.Α.  
Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Αμαλιάδος 17  
115 23 ΑΘΗΝΑ

Ταχ.Δ/ση : Πατησίων 147  
Ταχ.Κώδικας: 112 51 Αθήνα  
ΤΕΛΕΦΑΧ : 210 8646939  
Πληροφορίες: Α. Τσακίρακη  
Τηλέφωνο : 210 8665998

**ΘΕΜΑ:** Αναφορά των βουλευτών κ.κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδα σχετικά με την διαρροή πετρελαιοειδών από τον ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου της ΔΕΗ στο Κερατσίνι

**ΣΧΕΤ:** Το υπ' αρ. 2339/Β/0612/18-11-13 έγγραφο του Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με συνημμένη την υπ' αρ. 3793/14-11-13 ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδα

Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 3793 που κατατέθηκε στις 14-11-13 από τους βουλευτές κ.κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδα και περιοριζόμενοι σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την υπ' αρ. πρ.168785/26.8.2011 Απόφαση ΕΠΟ του Υπουργού ΠΕΚΑ εγκρίθηκε η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου με καύσιμο φυσικό αέριο. Όπως ορίζεται σ' αυτήν οι παλαιές δεξαμενές πρώην αποθήκευσης μαζούτ, χρησιμοποιούνται πλέον για τη συλλογή των παραγομένων από τους λέβητες του ΑΗΣ, υγρών αποβλήτων (νερά στρατσώνας, εκκινήσεων κλπ.). Επίσης στο εδάφιο 10.9 της προαναφερόμενης ΑΕΠΟ, επιβάλλεται στη ΔΕΗ η υποχρέωση σύνταξης και υποβολής στην αδειοδοτούσα αρχή (ΔΕΑΡΘ) Τεχνικής Εκθεσης με συστηματικές μετρήσεις και αποτελέσματα σχετικά με τυχόν ρύπανση του υπεδάφους του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου από μακροχρόνιες (κατά το παρελθόν) διαρροές πετρελαιοειδών, λιπαντελαίων κ.λπ.

Η Υπηρεσία μας με το οικ 184252/5-8-13 έγγραφο της, το οποίο κοινοποίησε στην ΕΥΕΠ και στο ΣΥΓΑΠΕΖ, ζήτησε από τη ΔΕΗ ενημέρωση για την αιτία διαρροής των πετρελαιοειδών, υποβολή της ανωτέρω αναφερόμενης Τεχνικής Εκθεσης, έλεγχο για διαρροή καυσίμου από τη δεξαμενή πετρελαίου του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους εκτάκτου ανάγκης του Σταθμού και ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και καταστολής της θαλάσσιας ρύπανσης.

Όπως μας ενημέρωσε η ΔΕΗ με τα αρ. ΔΕΘ/2555/10-9-13 (το οποίο κοινοποιήθηκε και στην

ΕΥΕΠ) και ΔΕΘ/3207/20-11-13 έγγραφα της προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Περιβαλλοντική διερεύνηση και λήψη απαραίτητων μέτρων για την ενδεχόμενη απορρύπανση του υπεδάφους και του υπογείου νερού στον ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου" (εδάφιο 10.9 της 168785/26.8.2011 ΑΕΠΟ), προέβη σε έλεγχο διαρροής της δεξαμενής πετρελαίου του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους εκτάκτου ανάγκης με αρνητικό αποτέλεσμα, έχει τοποθετήσει πλωτά φράγματα, έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα υπεδάφιας εξυγίανσης του Σταθμού από το 2000, έχει απομακρύνει τις εναπομείνουσες ποσότητες πετρελαίου από το 2002, έχει καθαρίσει και αποξηλώσει δεξαμενές και δίκτυο διακίνησης καυσίμου από το 2003.


Η Υπηρεσία μας, ως αδειοδοτούσα αρχή, τελεί εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Τεχνικής Εκθέσης για την ρύπανση του υπεδάφους του ΑΗΣ προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξαγωγή βέβαιων συμπερασμάτων για την ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**N. ΜΑΝΑΛΗΣ**

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

- Δ/ση ΕΑΡΘ
- Τμήμα Βιομηχανιών
- Α. Τσακίρακη

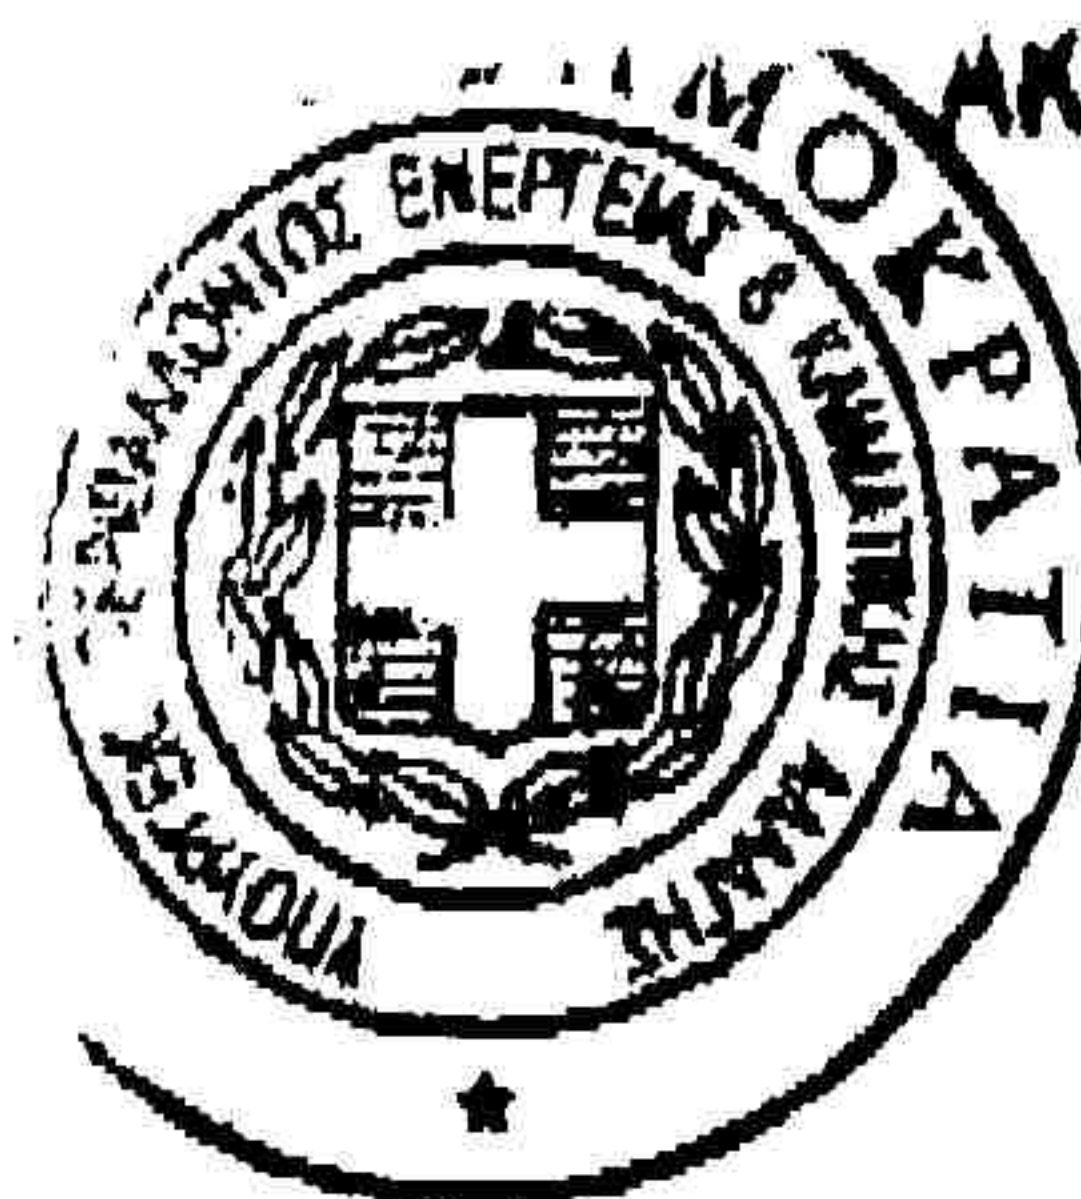

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

*[Handwritten signature]*  
**Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119  
Ταχ. Κώδικας : 101 92  
Τηλ. : 210-6969420  
Fax : 210-6969416



Αθήνα, 25-11-2013  
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/226/οικ.2163

**ΠΡΟΣ: Γραφείο Υπουργού, Κοινοβουλευτικό  
Έλεγχο, Αμαλιάδος 17, ΤΚ 11523, Αθήνα**

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 3793/14-11-2013 Ερώτηση**

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 3793/14-11-2013 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδα, σας διαβιβάζουμε το ΓρΔ/3646/22-11-13 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε., το οποίο αναφέρεται σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.



ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥ

*[Handwritten signature]*

Γ. ΠΑΡΕΔΑΣ

**Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  
α.α.**

**Μ. Μανωλιός**

Συνημμένα: 2 σελίδες  
Σύνολο εγγράφων: 3 σελίδες

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής

OK  
67  
26/11/13



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ./Ημ./Γρ.Δ/ 3646/22-11-13

Προς:  
Κο Ι. Μανιάτη  
Υπουργό Περιβάλλοντος,  
Ενέργειας και Κλιματικής  
Αλλαγής

Περίληψη: Απάντηση στην Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδα με θέμα «Περιβαλλοντικό έγκλημα από τη ΔΕΗ στο Κερατσίνι».

Σχετικά: Η υπ' αριθμ. 3793/14.11.2013 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδα

Κύρια Υπουργέ,

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδα με θέμα «Περιβαλλοντικό έγκλημα από τη ΔΕΗ στο Κερατσίνι», σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Το τελευταίο διάστημα διάφορα δημοσιεύματα τύπου υποστηρίζουν ότι, η ΔΕΗ ρυπαίνει το λιμανάκι των ερασιτεχνών αλιέων στο Κερατσίνι. Στο λιμανάκι, στο οποίο ελλιμενίζεται συνεχώς ένας αριθμός αλιευτικών κ.λπ. πετρελαιοκίνητων σκαφών και γειτνιάζει με το χώρο του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου, εμφανίζονται περιστασιακώς (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες) μικρές ποσότητες υπολειμμάτων μαζούτ.
- Υπογραμμίζεται, ότι ο Σταθμός λειτούργησε για τελευταία φορά με μαζούτ το 1995. Έκτοτε τα δίκτυα και οι τρεις μεταλλικές δεξαμενές καυσίμων καθαρίστηκαν και τα μεν δίκτυα και μία δεξαμενή αποξηλώθηκαν, οι δε άλλες δύο δεξαμενές χρησιμοποιούνται για αποθήκευση νερού. Επίσης, ολοκληρώθηκε και πρόγραμμα υπεδάφιας εξυγίανσης και αποκατάστασης που εφάρμοσε ο Σταθμός σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες. Στο πέρας του προγράμματος εξυγίανσης και αποκατάστασης οι αντλούμενες ποσότητες πετρελαιοειδών από το υπέδαφος του Σταθμού μηδενίστηκαν.
- Ο ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου, ανταποκρινόμενος στο παρελθόν σε σχετική κλήση των Λιμενικών Αρχών και χωρίς να στοιχειοθετείται δική του υπαιτιότητα, έχει λάβει συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα για την αποτροπή ενδεχόμενης ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής, όπως κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης λιμένα αλιέων και τοποθέτηση μόνιμων θαλασσίων φραγμάτων. Η κατάσταση των φραγμάτων ελέγχεται καθημερινώς, στο πλαίσιο του πιστοποιημένου κατά ISO 14001 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του ΑΗΣ και η όλη διαδικασία του καθαρισμού είναι γνωστή στις Δημόσιες Αρχές (Λιμεναρχείο, Περιφέρεια Αττικής, κ.λπ.).



- Ωστόσο, επειδή είναι δύσκολος ο εντοπισμός της εστίας του προβλήματος, η ΔΕΗ προέβη ήδη σε προκήρυξη διαγωνισμού για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης του φαινομένου και του τρόπου αντιμετώπισής του, ενώ θα κρατά ενήμερους συστηματικά όλους τους αρμόδιους φορείς.

Με τιμή,

  
ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣΚοινοποιήσεις:**ΥΠΕΚΑ**

- Γρ. Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Ασ. Παπαγεωργίου
- Γρ. Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Κ. Μαθιουδάκη
- Γεν. Δ/ση Ενέργειας/Δ/ση Ηλεκτροπαραγωγής
- Δ/ση Οργάνωσης / Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου