


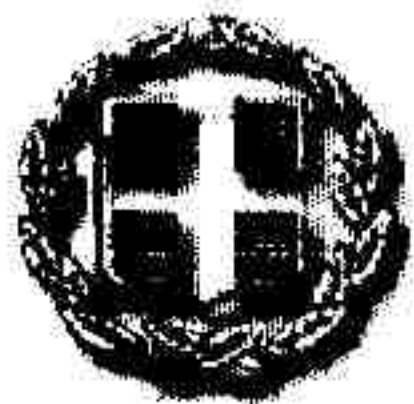

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

[- 2 ΙΑΝ. 2014

**Αθήνα, 31 - 12 - 2013  
Αριθ. πρωτ.: 2558**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα  
Ταχ. κώδικας: 101 83  
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα  
Φ. Αναγνωστάκης  
Τηλέφωνα: 2131364032  
2131364366  
Φαξ: 2131364354  
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr  
f.anagnostakis@ypes.gr

**Προς:**

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων  
✓ Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων &  
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

**Κοινοποίηση:**

Βουλευτή κ. Πολύβιο Ζησιμόπουλο  
Βουλή των Ελλήνων  
(με φωτ/φο του συνημμένου)

**Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος**


**Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 4716/09-12-2013 Ερώτηση**

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Πολύβιος Ζησιμόπουλος, με θέμα «Επικίνδυνη μόλυνση από τον τεράστιο όγκο απορριμμάτων του ΧΥΤΑ Μαυροράχης με ανυπολόγιστες περιβαλλοντολογικές συνέπειες», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 7270/17-12-2013 έγγραφο του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης, για ενημέρωσή σας.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να ενημερώσουν την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθώς και το Υπουργείο Υγείας, τα οποία είναι συναποδέκτες της Ερώτησης.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ**

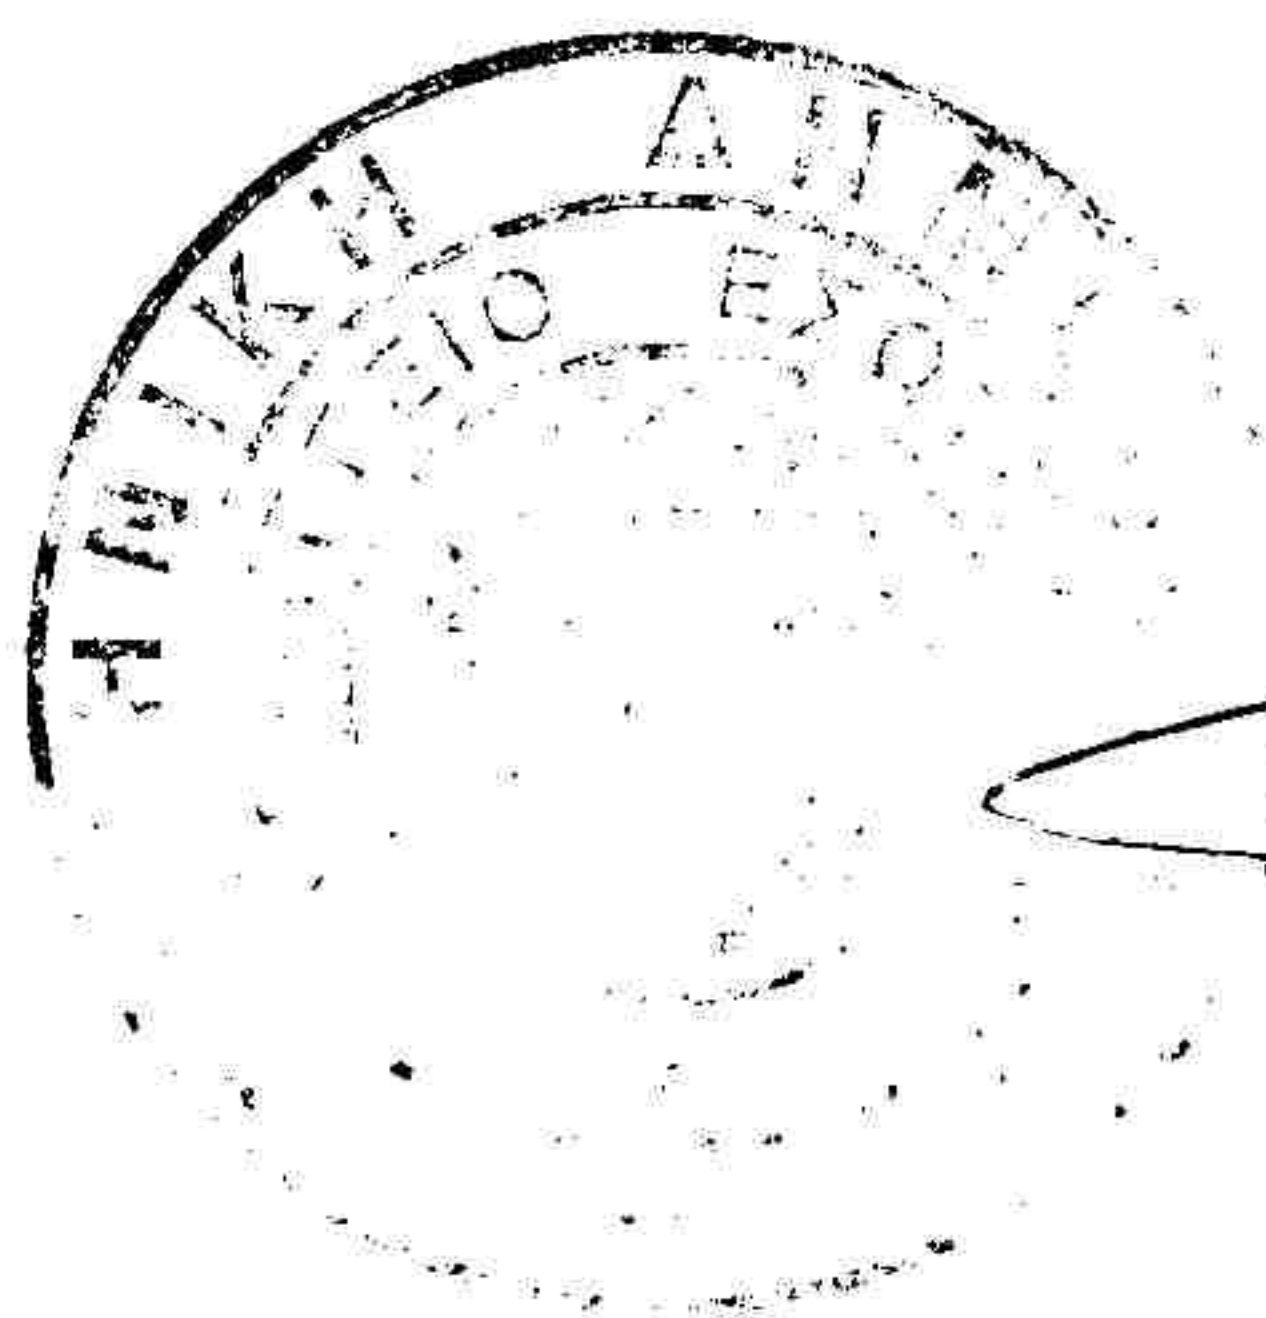

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΙΣ**



**Συνημμένα:**

Τρείς (3) σελίδες

**Εσωτερική διανομή:**

- ✓
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
  2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Φράγκων 6-8

Ταχ. Κώδ.: 54626, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310508800

FAX : 231.0508787

E-mail : ota@otenet.gr



Θεσσαλονίκη 17.12.2013

Αρ. πρωτ.: 7270

ΠΡΟΣ

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Ευαγγελιστρίας 2

Τ.Κ. 54008 Θεσ/νίκη

2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ταχ. Δ/ση: Τ.Οικονομίδη 1

Τ.Κ. 54008 Θεσ/νίκη

**ΘΕΜΑ:** Κοινοβουλευτικός Έλεγχος – Λειτουργία ΧΥΤΑ Μαυροράχης

- Σχετ: 1. Το από 12.12.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος» - Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 4716/09-12-2013  
2. Το με ΑΠ50110/12.12.2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Λειτουργία ΧΥΤΑ Μαυροράχης»

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι με βάση την με ΑΠ 639/22.12.2005 (ορθή επανάληψη 29.03.2006) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με θέμα «Έγκριση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» προσδιορίζονται στο Νομό Θεσσαλονίκης δύο Διαχειριστικές Ενότητες μία ΒΔ και μία ΝΑ, για κάθε μία εκ των οποίων προβλέπεται η κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής καθώς και μονάδας Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας & Παραγωγής Ενέργειας ή άλλης δόκιμης τεχνολογίας ή συνδυασμός τεχνολογιών. Η παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων της ΒΔ ενότητας αντιστοιχεί στο 60% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας του Νομού και της ΝΑ στο 40%. Ωστόσο όσον αφορά την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) ως προς τα προαναφερόμενα έργα έχει κατασκευαστεί μόνο ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Ο ΧΥΤΑ σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να δέχεται μόνο για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το σύνολο των απορριμμάτων του Νομού και στη συνέχεια το 60% των απορριμμάτων αφού μέχρι τότε θα είχαν κατασκευαστεί τα λοιπά έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων του περιφερειακού σχεδιασμού για το Ν. Θεσσαλονίκης.

Η μη υλοποίηση των έργων του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) είχε ως αποτέλεσμα ο Χ.Υ.Τ.Α. να επιβαρύνεται με μεγαλύτερη ποσότητα απορριμμάτων από την προγραμματισμένη και κατά συνέπεια η μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων του χώρου να δέχεται μεγαλύτερη ποσότητα υγρών αποβλήτων για επεξεργασία από την αναμενόμενη.

Ο Σύνδεσμος ωστόσο, προκειμένου έγκαιρα να διευθετήσει ενδεχόμενα προβλήματα, έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

- Μίσθωση βυτιοφόρων οχημάτων τα οποία θα αναλάβουν τη μεταφορά στραγγισμάτων μετά την δευτεροβάθμια επεξεργασία αυτών στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (Αρ. 349/19<sup>η</sup>/07.08.2013 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής). Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή της σύμβασης.
- Κατασκευάστηκαν τέσσερις μονωμένες δεξαμενές κατάντι του χώρου, οι οποίες στην έκτακτη περίπτωση ανάμειξης στραγγισμάτων με όμβρια, χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αυτών και μέσω αντλητικών συγκροτημάτων ή με τη χρήση βυτιοφόρου προωθούνται προς την Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (Με Α.Π.3678/27.08.2013 Απόφαση Προέδρου).
- Έγιναν όλες οι ενέργειες ώστε η λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων και ειδικότερα της μονάδας αντίστροφης όσμωσης να είναι 24ωρη, ώστε να μπορούν να παροχετεύονται στον αποδέκτη, όσο το δυνατόν, περισσότερα πλήρως επεξεργασμένα στραγγίσματα και να μην απαιτείται ανακυκλοφορία αυτών στην απορριμματική μάζα.
- Κατασκευάστηκε τάφρος συλλογής στραγγισμάτων στα χαμηλότερα σημεία του χώρου μεταξύ του πρανούς και της τάφρου ομβρίων, εντός της μονωμένης λεκάνης του ΧΥΤΑ, ώστε εκεί να συλλογίζονται όλα τα πλευροδιηθούμενα στραγγίσματα που εμφανίζονται στον πόδα του πρανούς και να οδηγούνται με αντλητικά συγκροτήματα προς τη μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων ώστε η πιθανότητα ανάμειξης τους με όμβρια να εξαλειφτεί.
- Επίσης, έχει ήδη υποβληθεί αίτημα με το ΑΠ 2813/27.06.2013 έγγραφο της Υπηρεσίας στο ΕΠΠΕΡΑΑ για τη χρηματοδότηση έργου που αφορά την επέκταση της μονάδας επεξεργασίας κατά 170 m<sup>3</sup>/ημέρα, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία μεγαλύτερης ποσότητας στραγγισμάτων.
- Συντάσσεται μελέτη για την κατασκευή στεγανής λιμνοδεξαμενής για την προσωρινή αποθήκευση 25.000 m<sup>3</sup> στραγγισμάτων για την αντιμετώπιση τυχών έκτακτων περιστατικών.

Όσον αφορά την επισήμανσή σας ότι «τα σκουπίδια πέφτουν ανεπεξέργαστα στον ποταμό Μπογδάνα που εκβάλλει στη λίμνη Κορώνεια» σας ενημερώνουμε ότι τα σκουπίδια θάβονται καθημερινά εντός των μονωμένων κελιών με καθημερινή χωματοκάλυψη όπως προβλέπεται από την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου (ΑΕΠΟ). Δεν υπάρχει καμία επεξεργασία των απορριμμάτων γιατί δεν έχει κατασκευαστεί καμία μονάδα επεξεργασίας αυτών.

Όσον αφορά ότι «Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ιδίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρατηρείται έντονη δυσοσμία από τη σήψη των σκουπιδιών στην Άσσηρο, η οποία βρίσκεται περίπου 4 χλμ. από τον ΧΥΤΑ.» σας ενημερώνουμε ότι καθημερινά τα απορρίμματα καλύπτονται με χωμα και επιπλέον έχει εγκατασταθεί οριζόντιο δίκτυο συλλογής βιοαερίου που οδηγεί το βιοαέριο για καύση σε δύο πυρσούς, συνεπώς γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται από τους ΑΕΠΟ και αφορούν τους παράγοντες που προκαλούν οσμή στο χώρο, ωστόσο πρόκειται

για μία εγκατάσταση που διαχειρίζεται απορρίμματα και κατά συνέπεια η απουσία οσμών δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί.

Όσον αφορά την επισήμανσή σας ότι «Η ατμόσφαιρα στην περιοχή έχει ήδη αρχίσει να μολύνεται και ελλυχεύει ο κίνδυνος μόλυνσης των υπογείων υδάτων. Αν συμβεί αυτό, θα τεθεί σε κίνδυνο και η υγεία των κατοίκων, καθώς το νερό θα καταστεί ακατάλληλο όχι μόνο για πόση αλλά και για οποιαδήποτε χρήση.» σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμος με την 311/18<sup>η</sup>/24-07-2013 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ανέθεσε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ερευνητικό έργο με αντικείμενο τη συνέχιση των γεωφυσικών μετρήσεων στο κύτταρο 3, την επιφανειακή χαρτογράφηση της περιοχής του κυττάρου 4 με ταυτόχρονη διενέργεια γεωφυσικών μετρήσεων., την παρακολούθηση της επιφανειακής ροής των ρεμάτων που συνορεύουν με το χώρο, την απογραφή γεωτρήσεων σε ακτίνα τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων (ανάλογα με την πυκνότητα πιθανών γεωτρήσεων) και την παρακολούθηση των γειτονικών ως προς το ΧΥΤΑ γεωτρήσεων υδροληψίας του Δήμου Λαγκαδά με διενέργεια φυσικοχημικών αναλύσεων και -όπου κρίνεται απαραίτητο- με γεωφυσικές μετρήσεις. Το έργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κανένα αρνητικό στοιχείο.

Όσον αφορά την ερώτησή σας εάν «Υπάρχει σχέδιο εγκατάστασης εργοστασίου διαλογής και καύσης δίπλα στον ΧΥΤΑ, όπως φημολογείται; Αν ναι, έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι εκλύονται από αυτό διοξίνες και καρκινογόνα αέρια, τα οποία ευθύνονται για εμφάνιση καρκίνου και λευχαιμίας;» σας ενημερώνουμε ότι η χωροθέτηση της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων προβλέπεται να γίνει στην περιοχή του γηπέδου του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, μετά από σχετική θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Π.Ε) του ΥΠΕΧΩΔΕ επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου (Α.Π. οικ. 202117/03.08.2011 ΕΥΠΕ). Με την αρ. 6490/108/ΕΓΣΔΙΤ/08.02.2008 απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, έχει γίνει υπαγωγή του παραπάνω έργου σε ΣΔΙΤ. Όσον αφορά τις επιλεγόμενες τεχνολογίες αυτές θα προκύψουν κατά την διαγωνιστική διαδικασία με μόνη αποκλειόμενη τεχνολογία βάσει της εκδοθείσας θετικής γνωμοδότησης, αυτής της καύσης των σύμμεικτων απορριμμάτων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΤΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

**ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ**

**Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  
Δ. Πυλαίας - Χορτιάτη**

