



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 31 - 12 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 1862

2 ΙΑΝ. 2014

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλο
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: 1. Η υπ' αριθ. πρωτ. 382/31-07-2013 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1717/26-08-2013 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω (υπό 1) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, με θέμα «Βρέθηκε υδράργυρος στο δίκτυο ύδρευσης του Βόλου, εγκληματική ολιγωρία των αρμόδιων δημοτικών αρχών», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 2112/09-08-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με συνημμένα τα υπ' αριθ. πρωτ. 5695/07-08-2013, 5320/26-07-2013, οικ. 5261/22-07-2013 και 5309,5327/24-07-2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

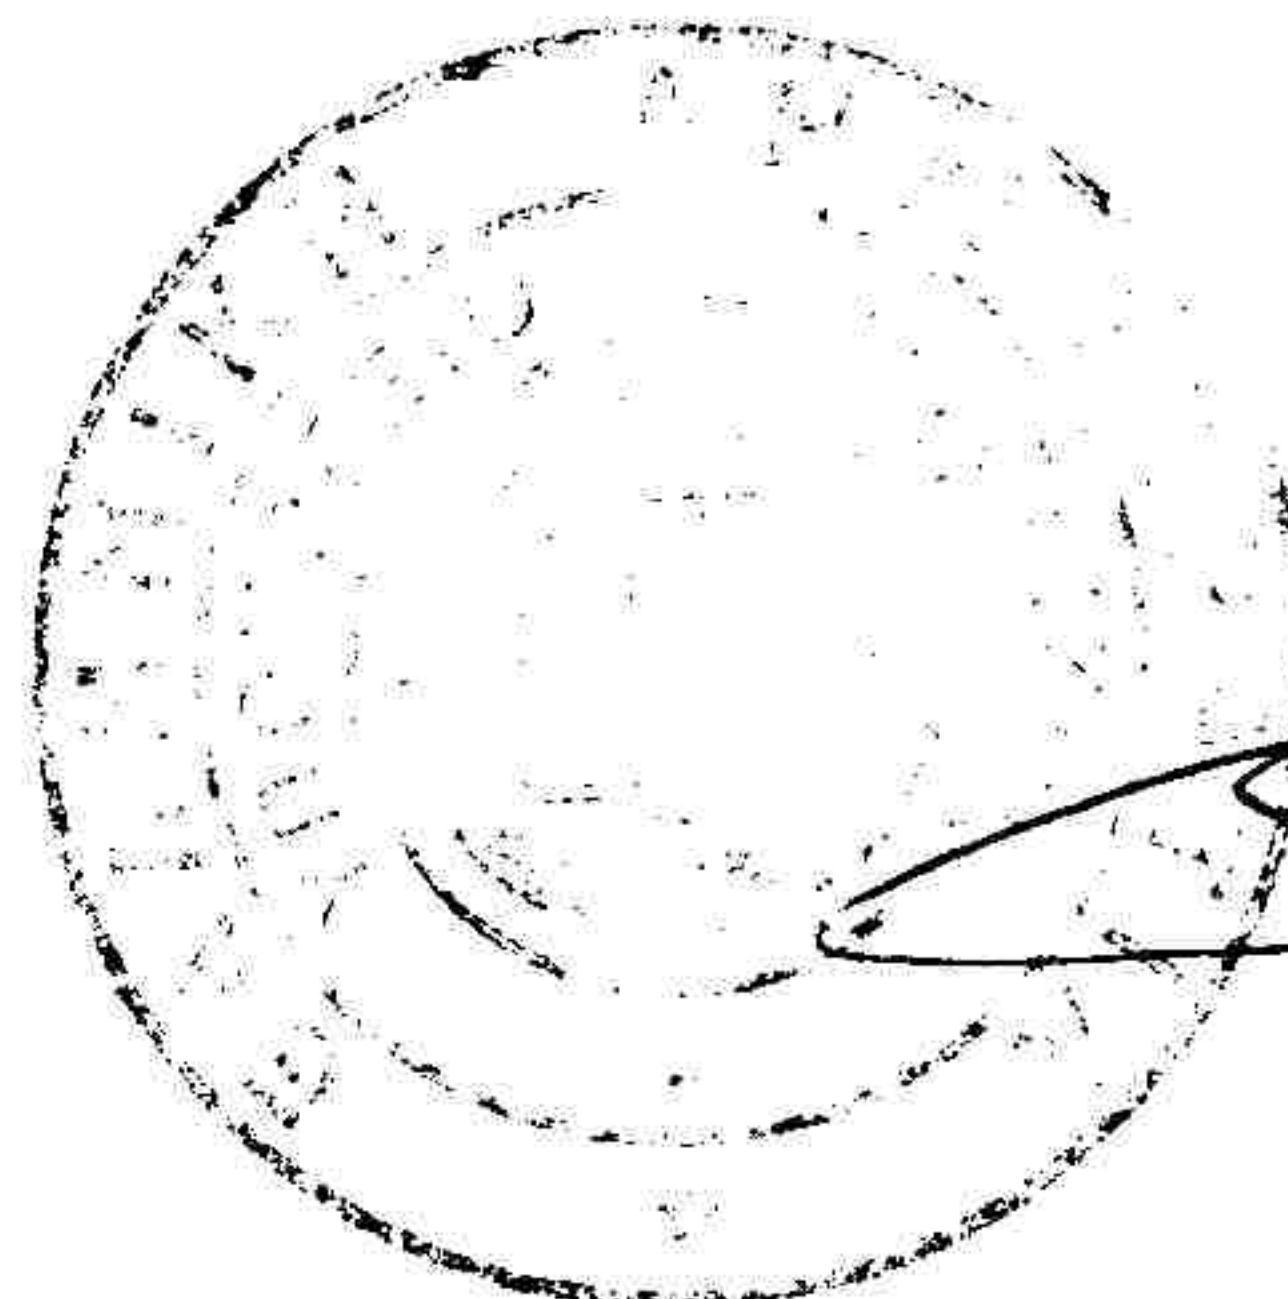

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Έξι (6) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου

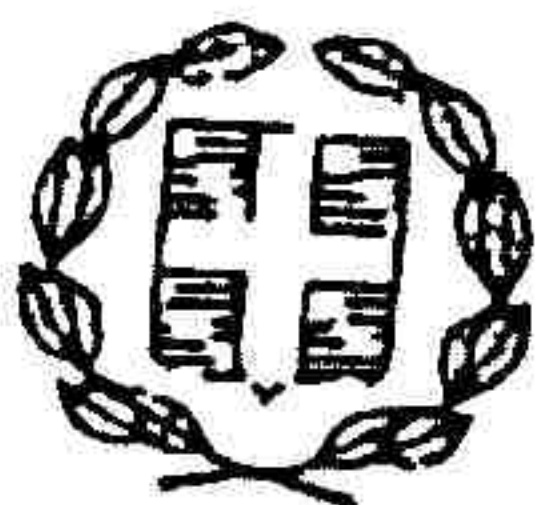

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΟΡΕΙΩΝ
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου -
Αναλήψεως
Διοικητήριο, Τ.Κ : 38001, Βόλος
Τηλέφωνα : 2421352740
Fax: 2421075315
e-mail:
g.kaltsogiannis@thessaly.gov.gr

Βόλος 9 / 8 / 2013

Αρ. Πρωτ. : 2112

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περι/ντος
(με συνημμένα & αποστολή στο
φαξ : 2131361150)

Κοιν. : Περιφέρεια Θεσσαλίας
Γραφείο Περιφερειάρχη

ΘΕΜΑ : «Απάντηση σε έγγραφο»
Σχετ. :

α) Το με αρ. πρωτ. 31440/5-8-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχν.Υπηρεσιών του
Υπ.Εσωτερικών.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας αποστέλλουμε
συνημμένα τα με αρ. πρωτ. 5695/7-8-2013, 5320/26-7-2013, 5261/22-7-
2013, 5309,5327/24-7-2013 έγγραφα της Δ/σης Δημ.Υγείας & Κοινων.
Μέριμνας ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων που αφορούν το θέμα του σχετικού
εγγράφου.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Γαρυφαλογίδου Αικατερίνη
Διοικητικός



Τ.Φ.Π.Σ. 24210 70961

Κ. Γ. ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

09 ΑΥΓ. 2013 11:17 P 2

Ελήφθη τη... 8/8/2013

Αριθ. Πρωτ.: 2119

Βόλος

Αριθ. πρωτ.: 5695

7/8/2013

5695

ΠΡΟΣ :

✓ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ
& ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - 38001 - ΒΟΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΑΙΝΠΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση : 2ας Νοεμβρίου 135
Ταχ. Κωδικας : 38001
fax : 2421028739
Πληροφορίες : Παπαδούλης Ιωάννης-ΕΔΥ
Τηλέφωνα : 2421355819
E-mail: i.papadoulis@thessaly.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε έγγραφο»

Σχετικά: α) το με αριθ. πρωτ. 2095-6/8/2013 έγγραφό σας
β) το με αριθ. πρωτ. 31440-5/8/2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών /
Γενική Δ/ση Τοπ. Αυτ/σης / Διεύθυνση Τεχν. Υπηρεσιών / Τμήμα
Προστασίας Περιβάλλοντος περί «υδραργύρου στο δίκτυο ύδρευσης του
Βόλου»

Η Υπηρεσία μας, από ετών, με πολλές δειγματοληψίες και με πολλαπλά
έγγραφα προς τους αρμοδίους και υπευθύνους Δήμους, αλλά και αρμόδιες Αρχές και
Υπουργεία (ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. και Υγείας) έχει γνωστοποιήσει τα προβλήματα στο
πόσιμο νερό για ανθρώπινη κατανάλωση, που έχουν τεκμηριωθεί σε Δήμους των
Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων (Δήμος Σκιάθου, πρώην Δήμος
Αγριάς νυν Βόλου, πρώην Δήμος Φερών νυν Ρήγα Φεραίου) κι επιπλέον εγγράφως
έχει ζητήσει συγκεκριμένες ενέργειες.

Τα προβλήματα αυτά αναφέρονται σε υπερβάσεις των παραμετρικών τιμών σε
βαρέα μέταλλα (όπως υδράργυρος, χρώμιο, αρσενικό) αλλά και σε νιτρορύπανση,
περιοδικά και ανάλογα με την εποχή, σε συγκεκριμένους Δήμους.

Ειδικά για την περίπτωση του πρώην Δήμου Αγριάς νυν Βόλου σας
κοινοποιούμε τα συγκεκριμένα σχετικά έγγραφα της Υπηρεσίας μας.



Ε.Π.
Ο Δ/ΝΤΗΣ

Σχ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ &
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση : 2ας Νοεμβρίου 135

Ταχ. Κωδικός : 38001

Τηλέφωνο : 2421355804

Telefax : 2421028739

Πληροφορίες: κ. Ζαρίφης

Βόλος 26-07-2013

Αριθ. πρωτ: 5320

ΠΡΟΣ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

κ. Αγοραστό Κ.

2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

κ. Αλεξόπουλο Δ.

3. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

κ. Καλτσογιάννη Γ.

ΘΕΜΑ «Ελεγχος κατοίκων Αγριάς για υδράργυρο»
ΣΧΕΤ: α) Το από 24-07-2013 έγγραφο του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μουλά, στην

υπηρεσία μας.

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού, σας γνωρίζουμε:

1. Ο αναφερόμενος στο έγγραφό σας ζητούμενος εργαστηριακός έλεγχος για τα επίπεδα υδραργύρου σε αίμα και ούρα κατοίκων ή γενικές εξετάσεις σε ήπαρ και νεφρό, όπως και η κλινική αναζήτηση πιθανών ασθενών, δεν είναι αρμοδιότητα υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων, αλλά της ΔΥΠΕ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Παρά ταύτα η Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Μαγνησίας και Σποράδων εξέτασε και συνεχίζει να διερευνά την δυνατότητα μιας σχετικής έρευνας.
2. Επιπλέον δεν είναι εφικτός ο έλεγχος από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες από πλευράς επιστημονικής και τεχνολογικής υποδομής.
3. Επιπρόσθετα και σε καμία περίπτωση τα ανωτέρω δεν αποτελούν αποτελεσματικό ΑΜΕΣΟ ΜΕΤΡΟ και μάλιστα επείγουσας ανάγκης (βραχύς χρόνος ημιζωής κλπ σε οξεία και παροδική έκθεση) όπως αναφέρεται στο έγγραφό σας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η άμεση επίλυση του προβλήματος απαιτεί άλλες ασφαλείς και επαρκείς πηγές υδροδότησης και ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ χρήσης της ρυπογόνου πηγής, η οποία ήδη έχει γίνει άμεσα.
4. Από έρευνά μας τόσο σε επίπεδο Θεσσαλίας, όσο χώρας, αλλά και διεθνώς ο εργαστηριακός προσδιορισμός υδραργύρου σε ούρα και αίμα κατοίκων δεν είναι απλή υπόθεση καθ' ημέρας επιστημονικής πράξης και μελέτης, οπωσδήποτε δεν είναι εφικτός εντός Θεσσαλίας και μας είναι άγνωστο μέχρι στιγμής, παρά την αναζήτησή μας σε εξειδικευμένα επιστημονικά ακαδημαϊκά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, αν είναι εφικτός εντός Ελλάδος και μάλιστα για ικανό και επαρκές επιδημιολογικό δείγμα κατοίκων μετά από καλά σχεδιασμένη και με βάση συγκεκριμένο ερευνητικό πρωτόκολλο και μεθοδολογία μακροχρόνια επιδημιολογική έρευνα. Αν υφίσταται τέτοια δυνατότητα εντός Ελλάδας απαιτεί έρευνα από εξειδικευμένα επιστημονικά κέντρα και επαρκή χρόνο και χρήμα, υλικά μέσα και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Ένα σωστό πρωτόκολλο μεθόδου απαιτεί προηγούμενη επίλυση πολλών επιστημονικών, τεχνολογικών και οικονομικών θεμάτων, ενώ η εκτίμηση κόστους / πρακτικού αποτελέσματος είναι σαφώς και κατά πολύ υπέρ του κόστους. Ενώ σε καμία περίπτωση τυχόν υπέρβαση τιμών υδραργύρου σε αίμα/ούρα δεν προθέτει τίποτε στην πρόγνωση εμφάνισης ή βαρύτητας νόσου. Πρακτικό πρόβλημα είναι τα διαπιστευμένο εργαστήριο, μέθοδος ανάλυσης, προσδιορισμός ανόργανου-οργανικού


(μεθυλουδραργυρού) - στοιχειακού- υδραργύρου και άλλα πολλά τεχνικοοικονομικά και επιστημονικά θέματα. Πολλά από τα οποία δεν έχουν επιλυθεί σε διοικητικό, επιστημονικό ή τεχνολογικό επίπεδο, ώστε να αποτελούν απλή και καθ' ημέρα πράξη. Η αναζήτηση από πλευράς μας τέτοιων δυνατοτήτων προς αξιολόγηση συνεχίζεται. Η Ενώ χρησιμοποιούνται μάλλον σε μικρή κλίμακα και σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, μόνο για να αποκαλύψουν έκθεση στον υδράργυρο σε στοχευμένο, σχεδόν εξατομικευμένο, πληθυσμό, που συνήθως είναι επαγγελματίες εργαζόμενοι με επαγγελματικό κίνδυνο σε βιομηχανίες και όχι στον γενικό πληθυσμό. Δεν είναι γνωστά και ξεκάθαρα τα επίπεδα υδραργύρου στο αίμα που μπορούν να σχετίζονται ή να προοιωνίζουν σε συμπτωματολογία και νόσο, ούτε καθορισμένα μέτρα δευτερογενούς πρόληψης.

5. Εξάλλου όπως μας διαβεβαίωσε ο διευθυντής της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Νοσοκομείο Βόλου δεν υιτάρχει αυξημένη νοσηρότητα νεφροπάθειας στη Μαγνησία ή σε συγκεκριμένες περιοχές της, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό της χώρας. Σημειώνουμε ότι η αξία μιας τέτοιας ζητούμενης χρονοβόρου και κοστοβόρου μελέτης είναι ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, χωρίς πρόσθετο όφελος για την Πολιτική Δημόσιας Υγείας ή τους πολίτες/δημότες αφού:

1. Είναι ευρέως και μακροχρονίως γνωστή η τοξική δράση του υδραργύρου σε υψηλές συγκεντρώσεις στο πόσιμο νερό και τροφική αλυσίδα και για αυτό έχουν θεσπισθεί ανώτατα επιτρεπτά όρια συγκέντρωσης υδραργύρου στο πόσιμο νερό, που αποκλείουν την χρήση του σε υπέρβαση των ορίων.
2. Παρότι έχουν ορισθεί ανώτατα επιτρεπτά όρια συγκέντρωσης υδραργύρου στο πόσιμο νερό, επιθυμητή είναι η κατά το δυνατόν μηδενική συγκέντρωση του, ενώ δεν υπάρχουν καθορισμένες και θεσμοθετημένες αλλά μόνο αυθαιρέτως πιθανολογούμενες «επιτρεπτές» συγκεντρώσεις του (τιμές) στο αίμα και ούρα, ενώ υπερβάσεις τούτων δεν εμφανίζουν εμφάνιση ή βαρύτητα ή ανάγκη θεραπείας. Ενώ το μόνο βέβαιο, αναγκαίο και άμεσο μέτρο είναι η διακοπή χρήσης ρυπασμένου με υδράργυρο πόσιμου νερού και άμεσο μέτρο είναι η προσέγγιση ασθενών με νοσήματα που πιθανώς να σχετίζονται βιβλιογραφικά με αυξημένες συγκεντρώσεις (χρόνιες ή επαναλαμβανόμενες) υδραργύρου στο νερό γίνεται με προσφορότερα κλινικά και εργαστηριακά μέσα διάγνωσης και θεραπείας.
3. Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με νοσήματα που πιθανώς να σχετίζονται βιβλιογραφικά με αυξημένες συγκεντρώσεις (χρόνιες ή επαναλαμβανόμενες) υδραργύρου στο νερό γίνεται με προσφορότερα κλινικά και εργαστηριακά μέσα διάγνωσης και θεραπείας.

Σχετικές και έγγραφες ενέργειες και οδηγίες πρωτογενούς και ολικής πρόληψης για το συγκεκριμένο θέμα υπέρβασης υδραργύρου και άλλων παραμέτρων στο πόσιμο νερό έχουν γίνει από την της Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων προς τους πρώην Δήμο Αγριάς, Δήμο Βόλου και ΔΕΥΑΜΒ έχουν γίνει με πολλαπλά έγγραφα, οδηγίες και εντολές από το 2010 (και παλαιότερα) μέχρι σήμερα περί του πρακτέου σε κάθε περίπτωση.

Ε.Π.
Ο Δ/ΝΤΗΣ

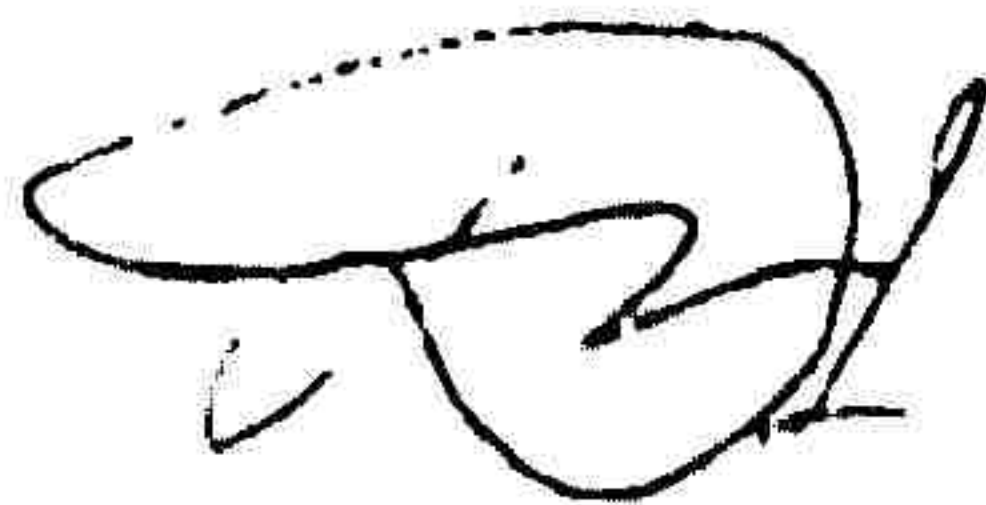

24 07 2013



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση : 2ας Νοεμβρίου 135
Ταχ. Κωδικας : 38001
Τηλέφωνο : 2421355824
Telefax : 2421028739
Πληροφορίες: κ. Ζαρίφης

Βόλος 24-07-2013

Αριθ. πρωτ: 5309, 5327
ΠΡΟΣ
ΔΕΥΑΜ ΒΟΛΟΥ

ΘΕΜΑ «Πόσιμο Νερό Αγριάς»

ΣΧΕΤ: α) Το υπ' αριθ. πρωτ. 10471/24-07-2013 έγγραφό σας
β) Το υπ' αριθ. πρωτ. 10482/24-07-2013 έγγραφό σας.
γ) Το υπ' αριθ. πρωτ. 5261/22-07-2013 έγγραφό μας.

Σε απάντηση και ενέργεια των ανωτέρω (α) και (β) σχετικών σας γνωρίζουμε:

1. Σε κάθε περίπτωση υπέρβασης τιμών θα πρέπει να γίνεται ΑΜΕΣΗ και ΕΓΓΡΑΦΗ ενημέρωση της υπηρεσίας μας με κοινοποίηση των αναλύσεων προκειμένου να δοθούν ανάλογες οδηγίες.
2. Ορθώς έγινε άμεση ενημέρωση πολιτών μέσω ΜΜΕ.
3. Ορθώς έγινε άμεσος προσδιορισμός της ρυπογόνου πηγής και διακοπή υδροδότησης από αυτή.
4. Θα πρέπει να γίνονται δειγματοληψίες και αναλύσεις ποσίου νερού δικτύου ύδρευσης Αγριάς, από Μάιο μέχρι Νοέμβριο για υδράργυρο, χρώμιο, νικέλιο, αρσενικό, νιτρικό, υπολειμματικό χλώριο, μικροβιακό φορτίο ανά 10ήμερο εφόσον υπάρχουν οριακές τιμές ή υπερβάσεις και ανά μήνα σε τιμές εντός επιτρεπτών ορίων, λόγω χρονιότητας των προβλημάτων επί υπεράντλησης.
5. Πρέπει να τηρηθούν τα αναφερόμενα σε όλα τα προηγούμενα σχετικά έγγραφα μας της τελευταίας 3ετίας και ειδικά τα αριθ. πρωτ. οικ 540/19-01-2011 και οικ. 2502/23-03 2010 έγγραφά μας.

Ε.Π.
Ο Δ/ΤΗΣ



Σχ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση : 2ας Νοεμβρίου 135
Telefax :

Πληροφορίες : Γ.Ρ.ΕΠΟΠΤΩΝ
Τηλέφωνο : 2421355825

Βόλος 22-07-2013

Αριθ. πρωτ.: οικ. 5261.

ΠΡΟΣ:
1) ΔΗΜΟ
2) ΔΕΥΑ

ΚΟΙΝ:
1) κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2) κ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
& ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ/ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ-ΝΙΤΡΙΚΑ»
ΣΧΕΤ:

Με αφορμή πρόσφατες διαπιστώσεις μετά από δειγματοληψίες / αναλύσεις, σε πόσιμα νερά, κάποιων δικτύων ύδρευσης, σε περιοχές αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, καλούνται όλοι οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ του Νομού Μαγνησίας:

1. Να ελέγχουν τουλάχιστον άπαξ (και επί οριακών τιμών ή σε υπερβάσεις των ορίων) εντός των μηνών, Ιουλίου και Αυγούστου του τρέχοντος έτους 2013, τις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και ειδικά υδραργύρου, χρωμίου, αρσενικού και νιτρικών σε όλες τις υδρευτικές γεωτρήσεις της περιοχής ευθύνης τους.
2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων να κοινοποιούνται ΑΜΕΣΑ στην Υπηρεσία μας.
3. Σε περιοχές όπου υπάρχει διαπιστωμένη χρόνια χρήση λιπασμάτων σε καλλιέργειες, θα πρέπει να υπάρχει περίφραξη ή όπου κρίνεται απαγόρευση χρήσης λιπασμάτων σε ικανή απόσταση από πηγές, πηγάδια, γεωτρήσεις και να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας, αναλόγως των επικρατούσων τοπικών, εδαφολογικών - γεωλογικών συνθηκών υπό τον έλεγχο των οικείων Δήμων και ΔΕΥΑ

Με Ε.Π.
Ο Δ/ΝΤΗΣ