



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 03 - 01 - 2014
 Αριθ. πρωτ.: 1547

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
 Ταχ. κώδικας: 101 83
 Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
 Τηλέφωνο: 2131364032
 Φαξ: 2131364354
 Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

Προς:
 Τη Βουλή των Ελλήνων
 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 Τμήμα Ερωτήσεων &
 Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
 Βουλευτή κ. Ελευθέριο Αυγενάκη
 Βουλή των Ελλήνων
 (με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος


Σχετ.: 1. Οι υπ' αριθμ. 11986/17-06-2013 & 12245/26-06-2013 Ερωτήσεις
 2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1478/11-07-2013 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω (υπό 1) Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, με θέμα «Επέκταση - συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού του Δ. Δ. Πρινιά και ηλεκτροδότηση γεώτρησης για την άρδευση του χωριού», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1567/04-07-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, το υπ' αριθμ. πρωτ. 1548/21-06-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το υπ' αριθμ. πρωτ. 1952/25-06-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

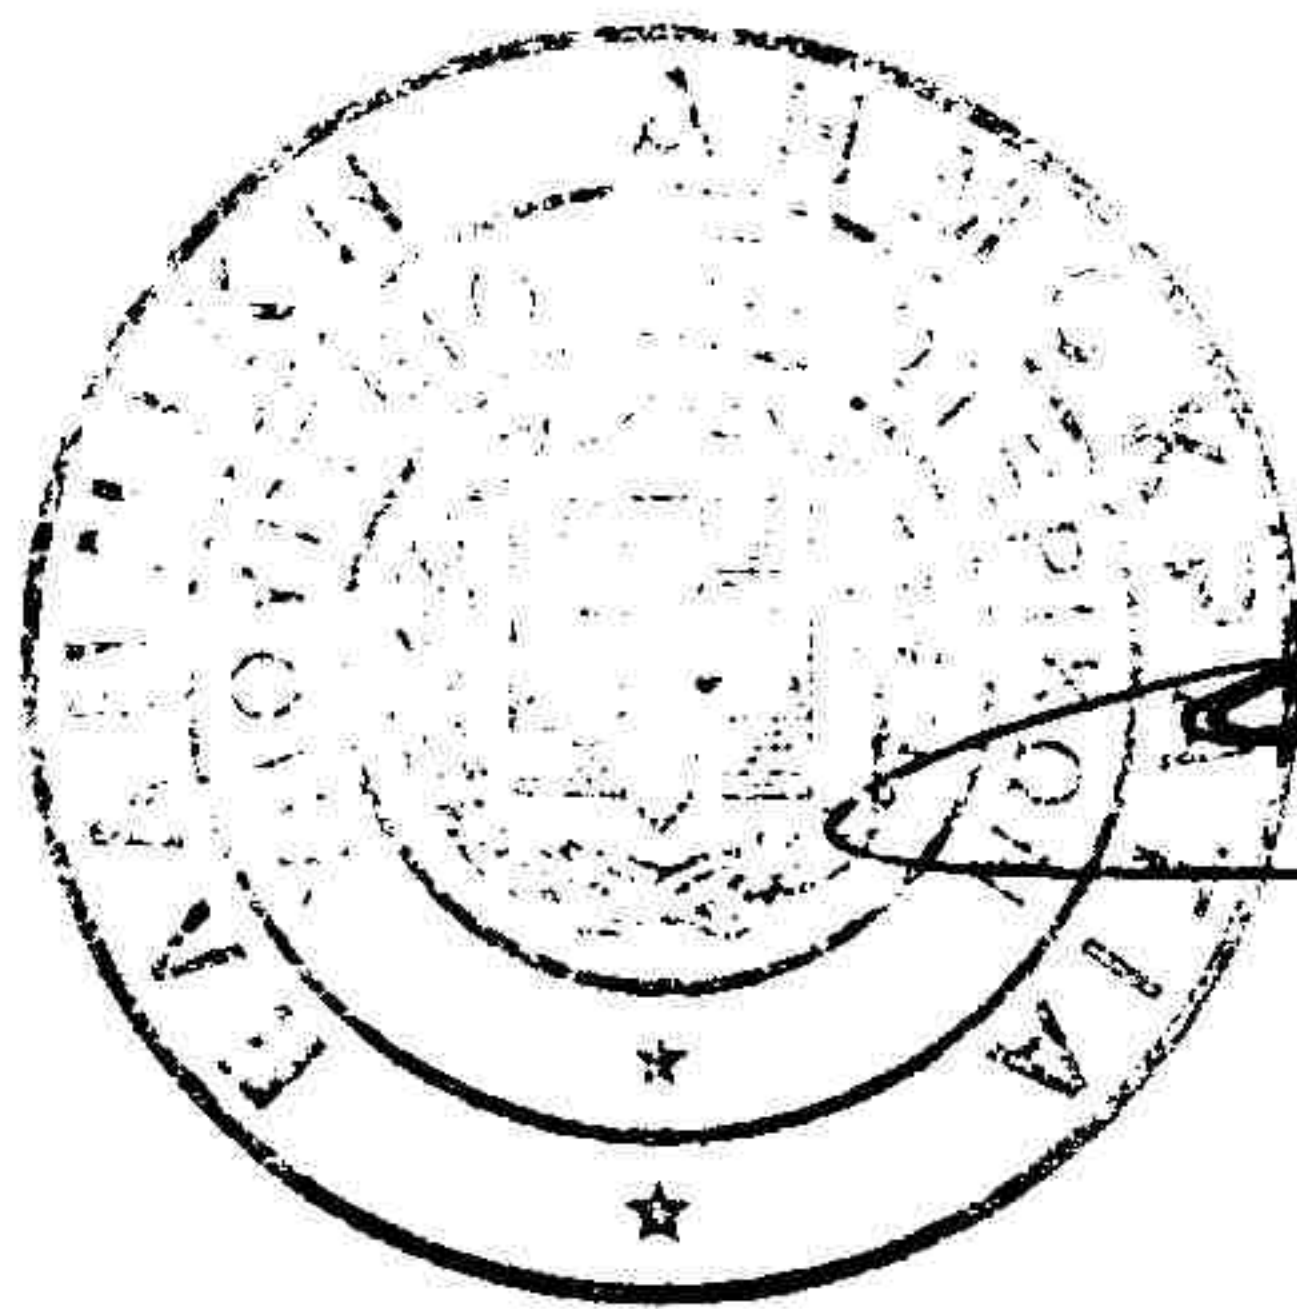

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
 Τρεις (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ταχ. Δ/νη: Πλ.Κουντουριώτη
Ταχ. Κωδικας: 71202, Ηράκλειο
ΤΗΛ. : 2813 404172
Fax: : 2813 404123

Αριθμ. πρωτ. οικ. 1567
Προς
Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελιστρίας 2
10563 Αθήνα


ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 11986/17-6-2013 ερώτηση του βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

ΣΧΕΤ: Το αριθ. 25291/20-6-2013 έγγραφό σας.

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης του Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη σας διαβιβάζουμε τα αριθμ. 1548/21-6-2013 και 1952/25-6-2013 έγγραφα της Δ/νσης Υδάτων και της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αναφορικά με το θέμα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ

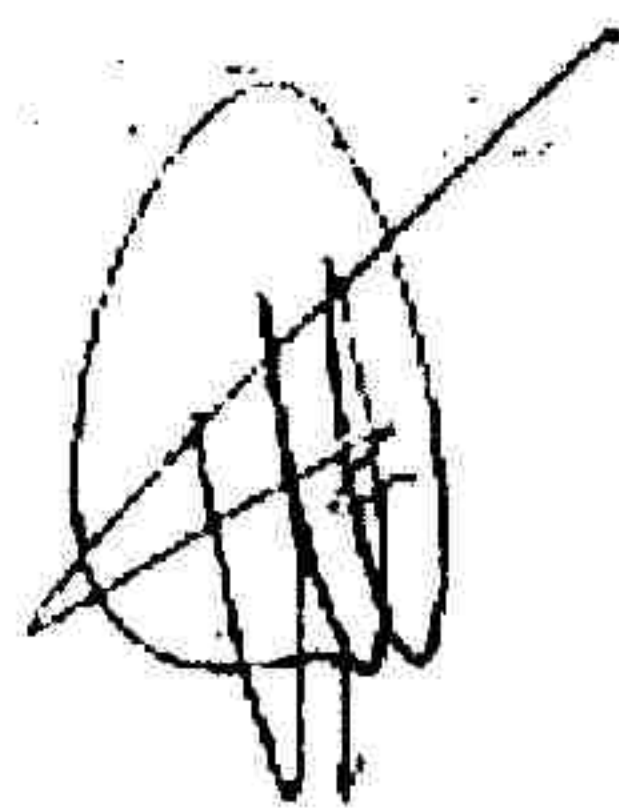

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κουντουριώτη
Τ.Κ. 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλ.: 2813404162
Fax: 2813404194
Πληροφορίες: Κοκολάκης Στέργιος
E-mail: s.kokolakis@aprkritis.gov.gr

Ηράκλειο: 21 - 6 - 2013
Αριθμ πρωτ. 1548

Προς
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Κοιν/ση:

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με αριθμ. 11986/17-6-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής ερώτησης του βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη σε ότι αφορά τις ενέργειες για την επέκταση - συμπλήρωση του δημοτικού φωτισμού και την ηλεκτροδότηση της γεώτρησης για την άρδευση του οικισμού Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Η υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξηλεκτρισμού.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση της γεώτρησης είναι η χορήγηση άδειας χρήσης νερού από την υπηρεσία μας, αφού κατατεθεί σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 43504/2005 (ΦΕΚ 1688/Β/2005) στοιχεία και δικαιολογητικά.
3. Στον πρώην Δήμο Αγίας Βαρβάρας είχε χορηγηθεί η με αριθμ. 1230/17-11-2008 άδεια ανόρυξης τριών υδρευτικών γεωτρήσεων στις θέσεις ΛΑΝΤΟΥΡΑΣ, ΧΑΛΕΠΑ και ΦΑΡΑΓΓΙ της Τ.Κ. Πρινιά για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης του νερού.
4. Εφόσον κατατεθεί στην υπηρεσία σχετικό αίτημα θα ικανοποιηθεί κατά προτεραιότητα.

Εσωτ. Διανομή:

1. Χρον/κό Αρχείο
2. Φάκελος έργου

ΜΕ Ε. Γ. Γ
Ο Διευθυντής

Δρ Μαρίνος Κριτωτάκης
ΠΕ Γεωλόγων με Β' βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.Σ.

Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

Ηράκλειο, 25 Ιουνίου 2013

Αριθμ. Πρωτ. 1952

Τοχ. Δ/ση: Μεν. Παλαιό 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417
Τ.Κ. 713 04, Ηράκλειο
Πληροφορίες: Δρ. Αγγελική Μαρτίνου
Τηλ: 2810 529 259
Fax: 2810 529 256

✓ ΠΡΟΣ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
fax 2813 404 123

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο (αρ. 11986/17-06-2013 ερώτηση του βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη)
Σχετ.: το αρ. πρωτ. 174/20-6-2013 έγγραφό σας

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι ο εξηλεκτρισμός των έργων υδροληψίας δεν συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας.

Επίσης, μετά από έλεγχο του αρχείου μας, σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η αρ. πρωτ. 1987/22-4-2008 Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου «Κατασκευή και λειτουργία 3 υδροεπτικών γεωτρήσεων στις θέσεις ΛΑΝΤΟΥΡΑΣ, ΛΑΤΟΜΕΙΟ, ΦΑΡΑΓΓΙ του Δ.Δ. Πρινιά του Δ. Αγ. Βαρβάρας, νομού Ηρακλείου, ιδιοκτησίας Δ. Αγ. Βαρβάρας, ισχύος 5 ετών.
Στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση.

Εσωτερική Διανομή:

1. Αγγ. Μαρτίνου
2. Χρονολογικό Αρχείο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Κ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με Β'β, MSc