



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 15 - 01 - 2014

16 ΙΑΝ. 2014

Αριθ. πρωτ.: 2408

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Σ. Δραμουντανή
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364033
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
s.dramountani@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:

Βουλευτές:

- κ. Ιωάννη Γκιόκα
- κ. Χρήστο Κατσώτη
- κ. Σπυρίδωνα Χαλβατζή

Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 3778/14-11-2013 Ερώτηση


Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 2408/09-12-2013 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Ιωάννης Γκιόκας, κ. Χρήστος Κατσώτης και κ. Σπυρίδων Χαλβατζής, «Για τις καταστροφές στο Καματερό λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικής προστασίας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 64464/52479/03-12-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το υπ' αριθμ. πρωτ. 104566/28-05-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 230608/22-11-2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Δυτικής Αττικής, προς ενημέρωσή σας.

Υπενθυμίζεται ότι το υπ' αριθμ. πρωτ. 230270/25-11-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, σας έχει αποσταλεί με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2408/09-12-2013 έγγραφό μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

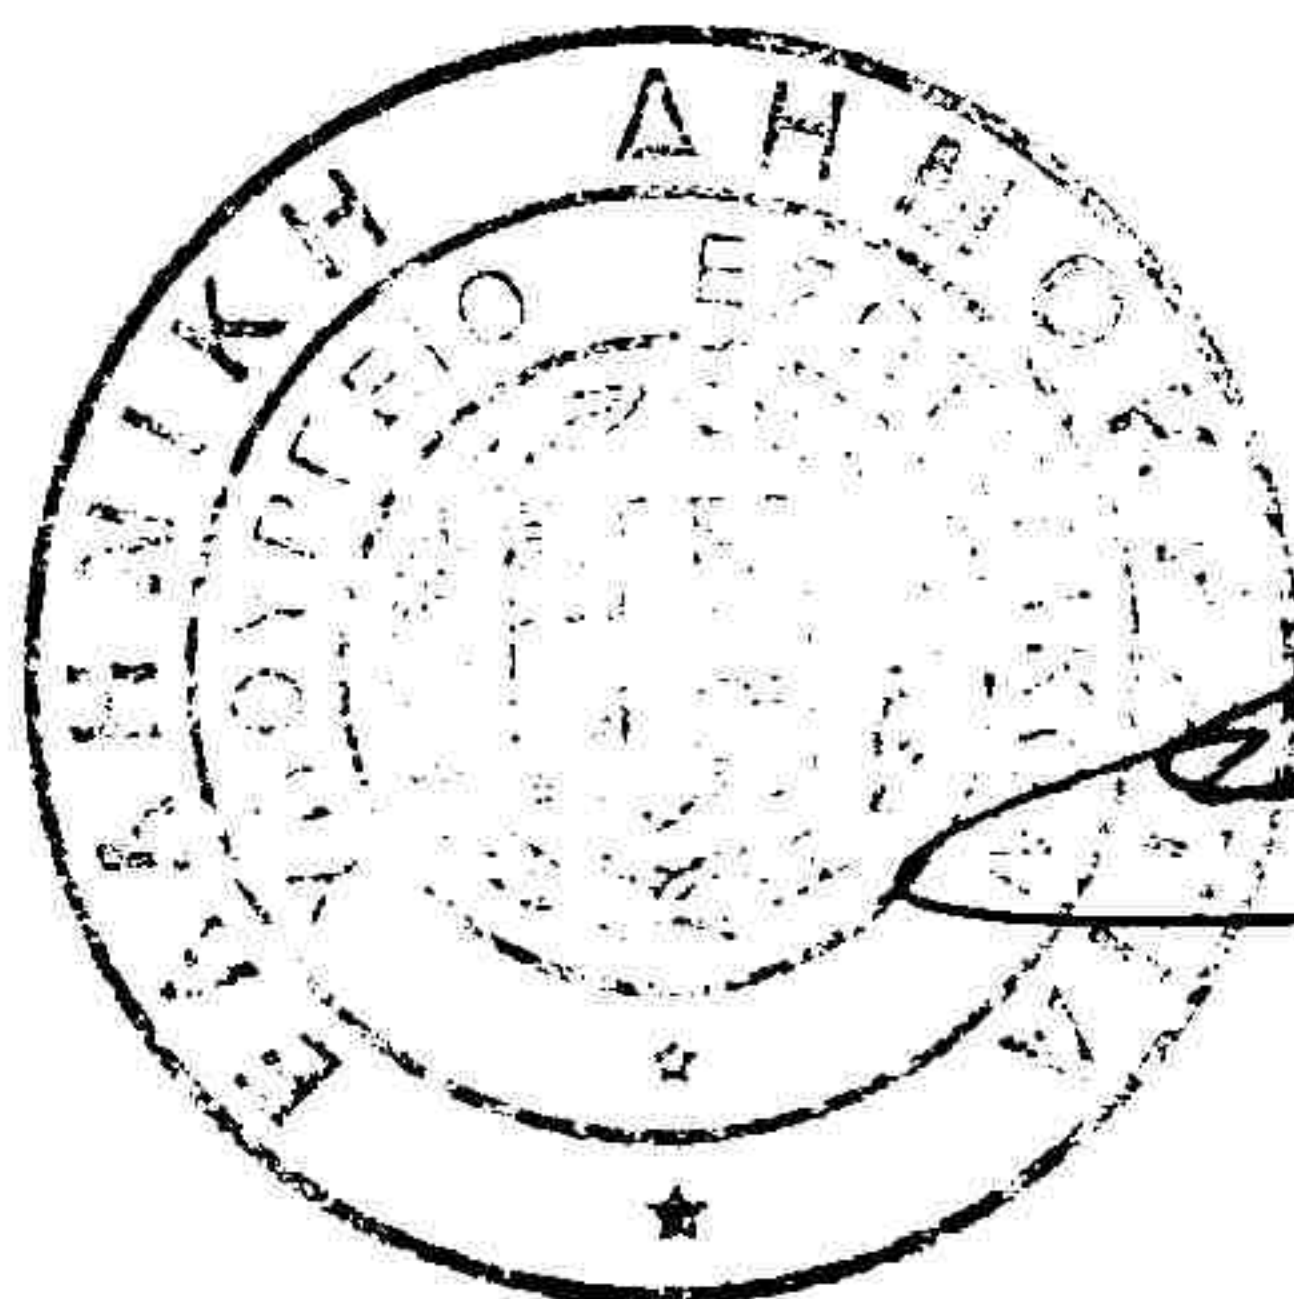

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:

Τέσσερις (4) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου

Επείγον - Προθεσμία
διαβίβαση με φαξ

ΕΜΔΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΑθήνα, 3/12/2013
Αρ.Πρωτ. 64464/52479ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κατεχάκη 56
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 115 25
Πληροφορίες: Σ.Τσιόρα
Τηλέφωνο: 213 2035742
213 2035602-3
ΦΑΞ: 213 2035700


ΠΡΟΣ:

1.Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Φαξ: 210-6429137
2.Υπουργείο Εσωτερικών
Φαξ: 213 1361150ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 3778/14.11.2013 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων
ΣΧΕΤΙΚΑ: Τα υπ' αριθμ. 2336/β/612/22.11.2013 και οικ.46668/20.11.2013 έγγραφά
σας

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας, με τα οποία μας διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 3778/14.11.2013 Ερώτηση της Βουλής του κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Γιάννης Γκιόκας και άλλοι 3 βουλευτές του ΚΚΕ με θέμα «Για τις καταστροφές στο Καματερό λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικής προστασίας», σας διαβιβάζουμε συνημμένο το υπ' αριθμ. 104566/28.05.2013 απαντητικό έγγραφο που λάβαμε από την Περιφέρεια Αττικής και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προς ενημέρωση του κ. Υπουργού και του Εθνικού Κοινοβουλίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

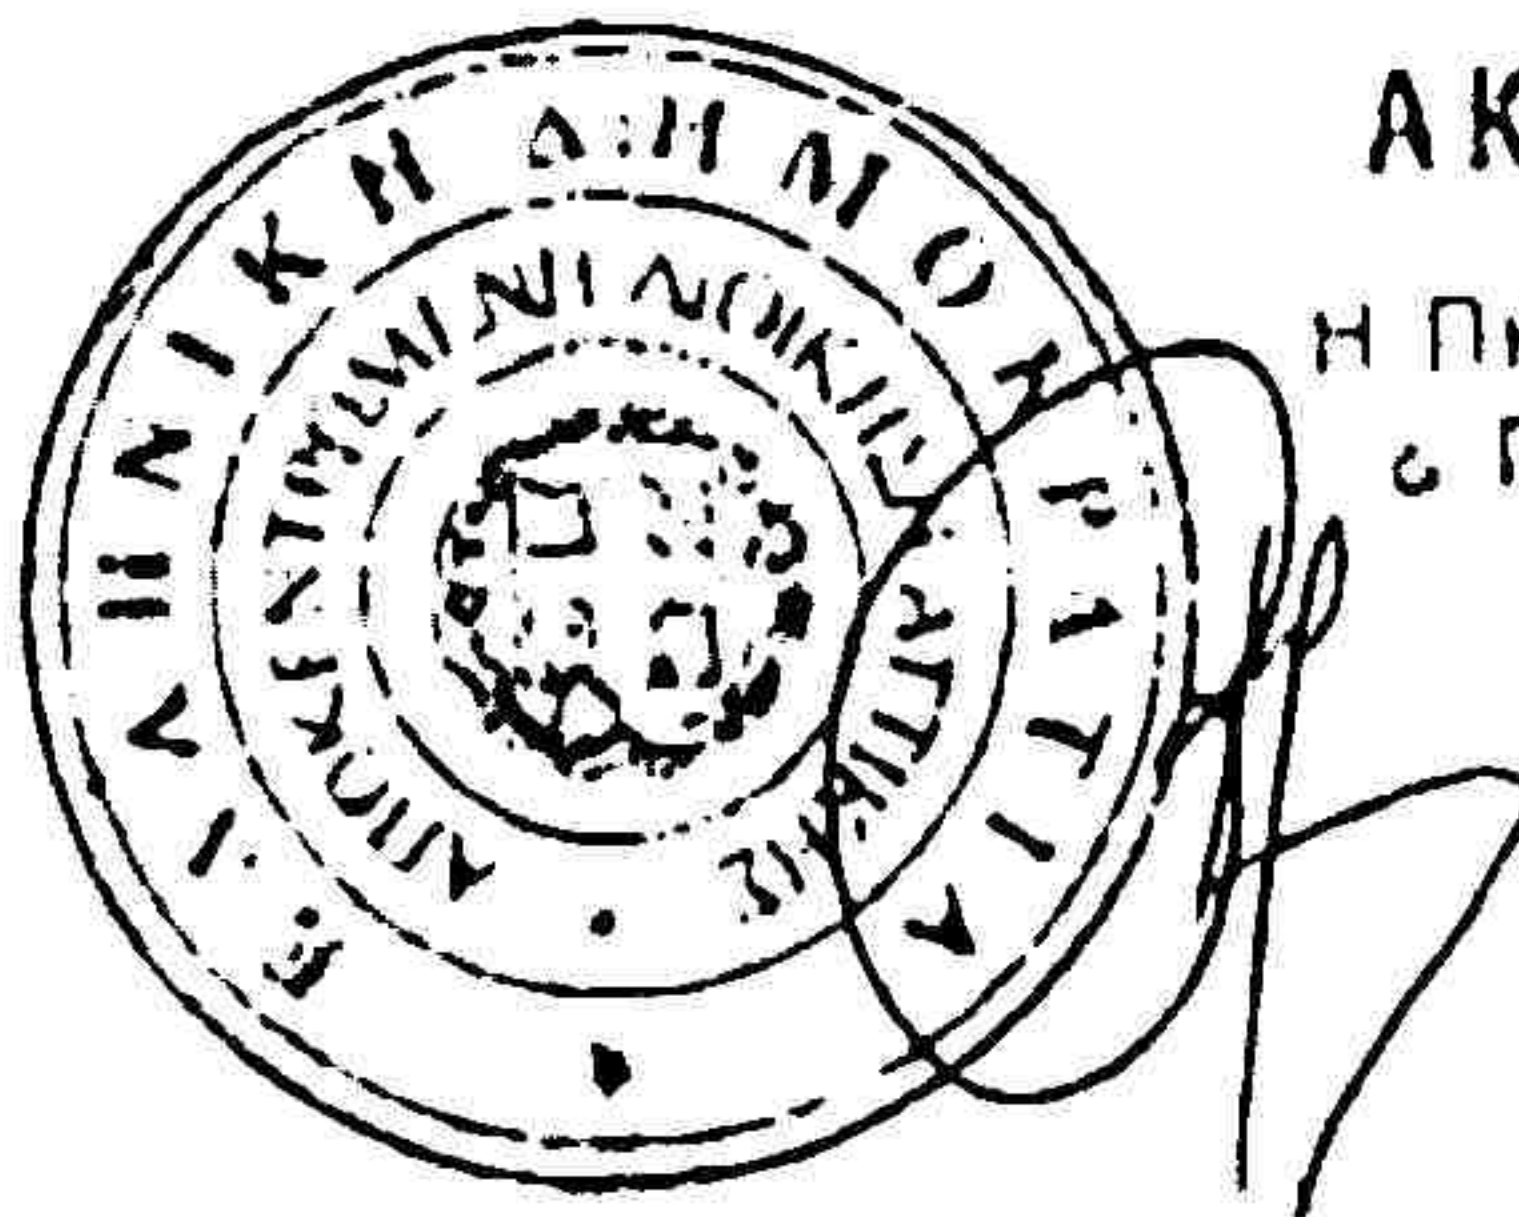


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΟΛΓΑ ΚΑΤΑΡΑ

T.G.-

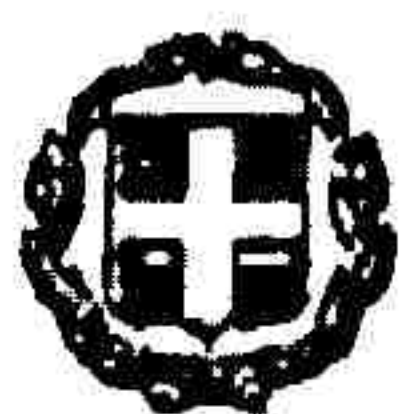

ΑΡΙΘ.	64464/59479
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	2/19/13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 28.05.2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α.Π.: 104566

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Προς

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 80-88

fax: 213-2035700

FAX: 210 6984020

υπ' όψιν του Τσιάρα

Πληροφορίες: κ. Δεσούλλα

Τηλέφωνο : 210-6984018

Θέμα: Η υπ' αρ. 3778/14.11.2013 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

Σχετ.: Το υπ' αρ. 61810/50443/21.11.2013 έγγραφό σας

Αναφορικά με το ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό έγγραφό σας που αφορά στην υπ' αρ. 3778/14.11.2013 ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Γκιοκά, Κατσώτη και Χαλβατζή σχετικά με τις καταστροφές στο Καματερό λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικής προστασίας σας αποστέλλουμε τις σχετικές απαντήσεις τόσο από του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικού Τομέα, όσο και της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής.

Συν.:

1. Το υπ' αρ. 230608/22.11.2013 έγγραφο από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα

2. Το υπ' αρ. 230270/25.11.2013 έγγραφο από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής

→ έχει μου
διαβαστεί
στο ΒούλοΕ.Δ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

1. Γεν. Δ/ντης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

2. Χ.Α.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Α. Δεσούλλα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Περιστερί 22/11/2013
Α.Π.: 230608

Ταχ. Δ/ση: Τρώων 1 & Χαλκίδος
Τ.Κ.: 12133, Περιστερί
Πληροφορίες: Γρ. Αντιπεριφερειάρχη
Τηλέφωνο: 213 2100 376-377
Φαξ: 213 2100 375
E-mail: id.dta@patt.gov.gr
ant.dta@patt.gov.gr

Προς: Περιφέρεια Αττικής
Γραφείο Περιφερειάρχη

Θέμα: «Ερώτηση κοινοβουλευτικής ομάδας στη Βουλή σχετικά με ζημιές από την έντονη
νεροποντή της 11.11.2013 στο Δήμο Αγ. Αναργύρων -Καματερού»
Σχετ.: Το υπ'αρ.:229107/21-11-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού & Υποδομών

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και ειδικότερα σε ότι αφορά στην καταγραφή και
αποτίμηση των ζημιών, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

- Συγκροτήθηκε άμεσα επιτροπή καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών σε κτίρια -επαγγελματικούς χώρους που λόγω της πλημμύρας της 11^{ης} Νοεμβρίου 2013 υπέστησαν σοβαρές ζημιές (απόφ. Αντιπεριφερειάρχη με αρ.πρωτ.:221698/12.11.2013, ΑΔΑ: ΒΛΙΡ7Λ7-3Ρ6)
- Η καταγραφή ολοκληρώθηκε και διαπιστώθηκε ότι υπέστησαν ζημιές δέκα(10) επιχειρήσεις, οκτώ (8) εκ των οποίων βρίσκονται επί της Λ. Φυλής.
- Ζητήθηκαν εγγράφως από τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις δικαιολογητικά εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών προκειμένου να διαβιβαστούν στην Δ/ση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής.

Για την επιχορήγηση επιχειρήσεων οι οποίες πλήττονται από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών, βάσει του αρθ.38 του Ν 2459/1997 και της ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011, απαιτείται και θεωρείται αναγκαίο στοιχείο η προηγούμενη έκδοση ΚΥΑ οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής. Η Περιφέρεια-Αυτοτελής Δ/ση

Πολιτικής Προστασίας – υποβάλλει τις καταστάσεις με τα στοιχεία των πληγέντων και το υψος των ζημιών που καταγράφησαν μαζί με την ΚΥΑ του ΥΠΟΜΕΔΙ/ΥΛΣ στο Υπουργείο Οικονομικών για τα περαιτέρω.

Επισημαίνεται ότι με απόφαση Δημάρχου γίνεται η συγκρότηση των επιτροπών καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για την επισκευή κύριας κατοικίας και αντικατάσταση οικοσκευής (Δ28Γ.Π.25803/1457/27-3-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κοινοποίηση:

Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού & Υποδομών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΜΑΡΤΗΣΗΣ
Θ.Α.
ΚΑΡΔΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Π.Ε. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ