



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 15 - 01 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 2287

16 ΙΑΝ. 2014

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κα Δ. - Θ. Αυγερινοπούλου
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 901/26-08-2013 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 1817/19-09-2013 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, σχετικά με το δίκτυο αποχέτευσης στην Κοινότητα Πέρσαινας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας του Νομού Ηλείας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 261096/4259/07-10-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο οι υπηρεσίες της Περιφέρειας πρόκειται να διενεργήσουν αυτοψία για τη διαπίστωση τυχόν προβλημάτων από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

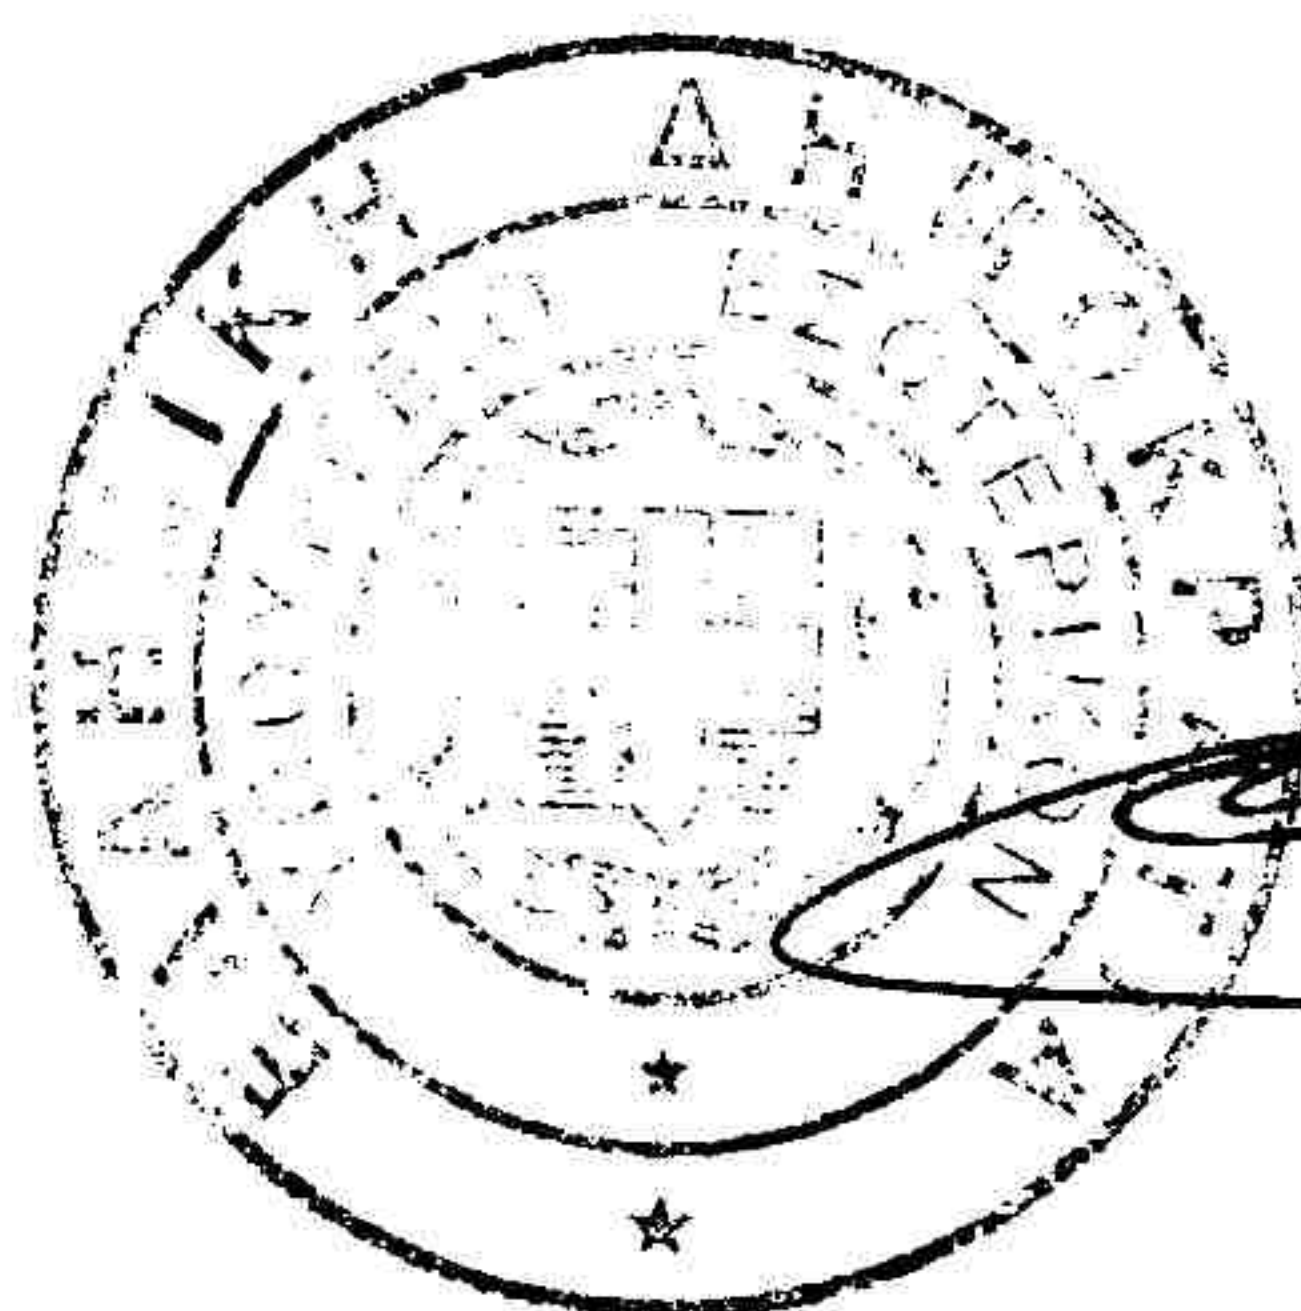

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Πάτρα 07.10.2013

Αρ. πρωτ: 261096/4259

*Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 3ος όροφος
Τ.Κ. 26441, Πάτρα*

Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος

Τηλ: 2613 613506

fax: 2613 613634

email: v.kitsos@pde.gov.gr

web: www.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γεν. Δνση Τοπ. Αυτοδιοίκησης

Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Τεχνικών Έργων

*β. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου*

ΚΟΙΝ: α. Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας

Υποδομών κ. Νικόλαο Υφαντή

β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πατρών

κ. Χαράλαμπε Κασίρη

γ. Γεν. Δνση Ανατολ. Περιφέρειας

Περιβάλλοντος & Υποδομών

δ. Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής

Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Πατρών

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:
«Δίκτυο αποχέτευσης στην Κοινότητα Πέρσαινας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας του Νομού Ηλείας»

ΣΧΕΤ : α. Η υπ' αριθ. 901/26.08.2013 Ερώτηση της Βουλευτού κ. Διονυσίας-Θεοδόρας Αυγερινopoύλου.
β. Το υπ' αριθ. 34116/28.09.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/ Γεν. Δνση Τοπικής Αυτοδ. / Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών/
γ. Τα υπ' αριθ. 3533/0409.2013 & 4106/03.10.2013 Υπηρεσιακά Σημειώματα του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ηλείας

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 231559/3785 από 05.09.2013 απάντησής μας στην Ερώτηση της Βουλευτού κ. Διονυσίας-Θεοδόρας Αυγερινopoύλου, με θέμα «Δίκτυο αποχέτευσης στην Κοινότητα Πέρσαινας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας του Νομού Ηλείας», συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ηλείας, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχουν προγραμματίσει την διενέργεια αυτοψίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν δημιουργούνται προβλήματα για την