

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 15 - 01 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 2582

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
 Ταχ. κώδικας: 101 83
 Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
 Σ. Δραμουντανή
 Τηλέφωνα: 2131364032
 2131364033
 Φαξ: 2131364354
 Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
 s.dramountani@ypes.gr

Προς:
 ✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 Τμήμα Ερωτήσεων &
 Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
 - κ. Ιωάννη Γκιόκα
 - κ. Χρήστο Κατσώτη
 - κ. Σπυρίδωνα Χαλβατζή
Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 3778/14-11-2013 Ερώτηση


Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 2408/09-12-2013 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Ιωάννης Γκιόκας, κ. Χρήστος Κατσώτης και κ. Σπυρίδων Χαλβατζής, «Για τις καταστροφές στο Καματερό λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικής προστασίας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 64464/52479/03-12-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το υπ' αριθμ. πρωτ. 104566/28-05-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 230608/22-11-2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Δυτικής Αττικής, προς ενημέρωσή σας.

Υπενθυμίζεται ότι το υπ' αριθμ. πρωτ. 230270/25-11-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, σας έχει αποσταλεί με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2408/09-12-2013 έγγραφό μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

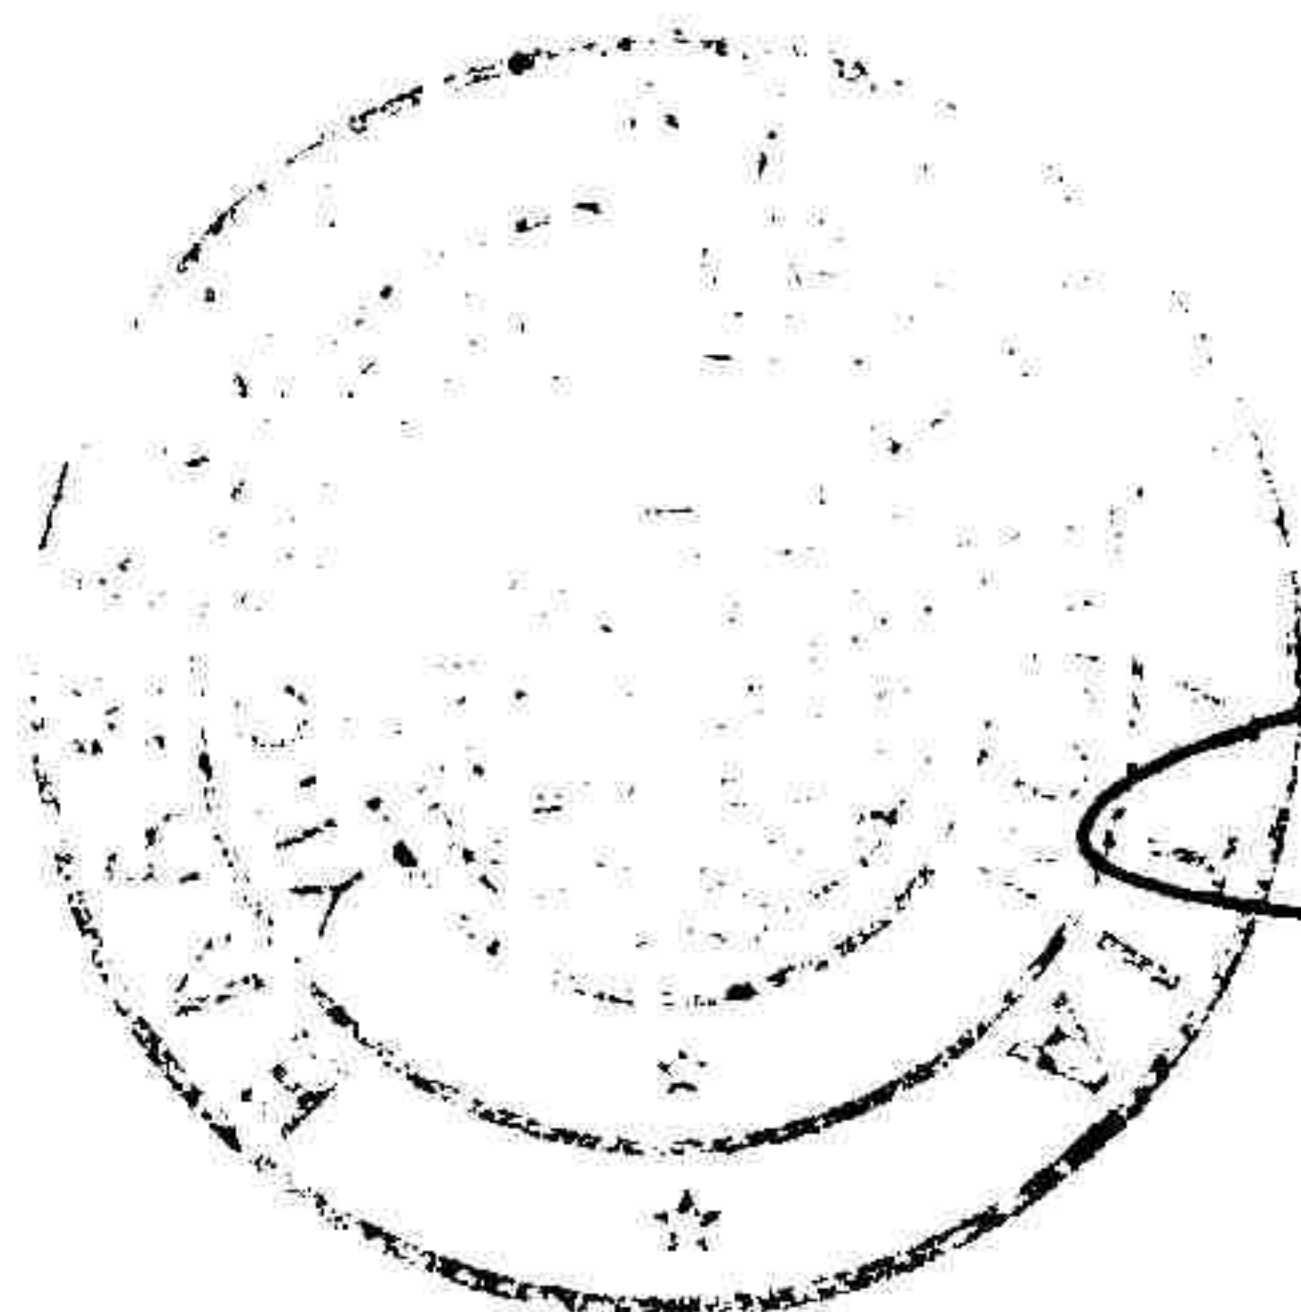

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
 Τέσσερις (4) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
 1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 2. Γραφείο Τύπου