



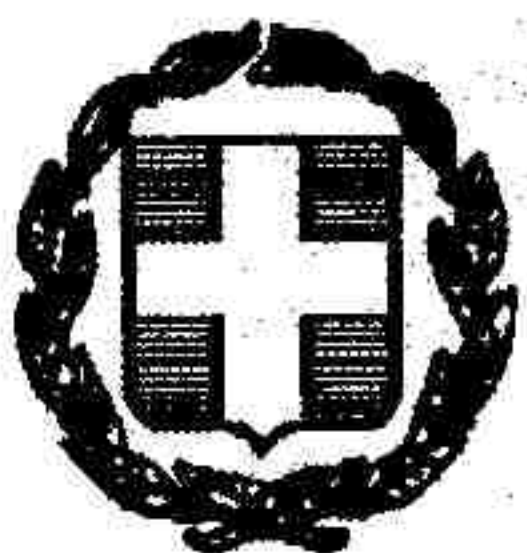

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

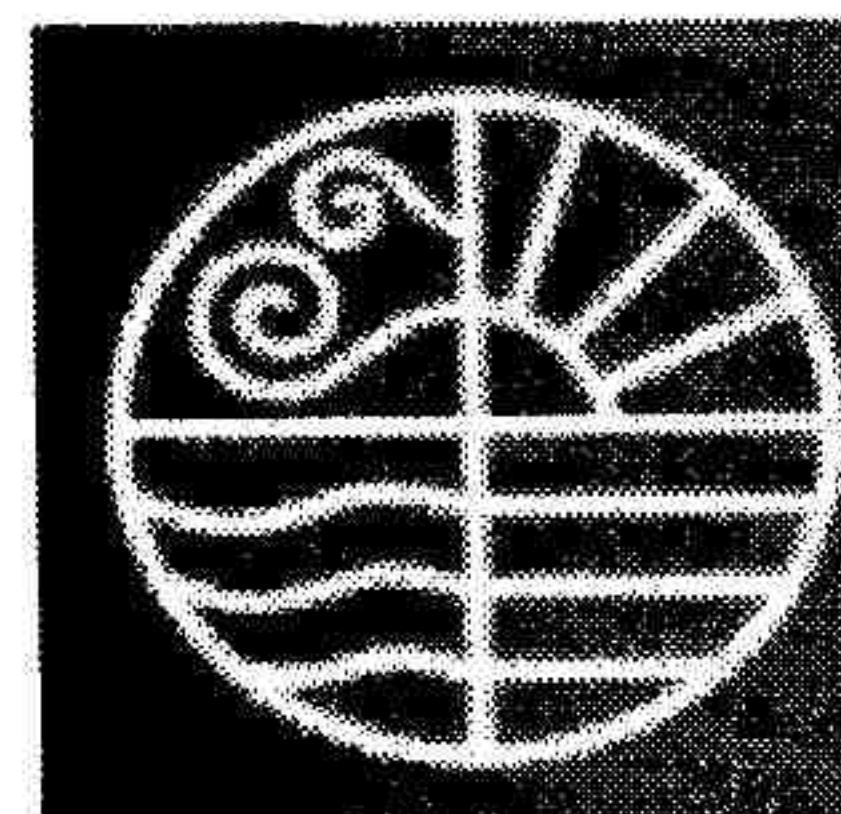

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Αθήνα 16/01/2014
Αρ.Πρωτ: 2501 β

17/1

ΠΡΟΣ τη
✓ **ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ. Νικ.Νικολόπουλο
2. Γραφείο Υπουργού Επικρατείας
3. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
4. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 1911/20-12-2013 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 1911/20-12-2013** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ, έχει πραγματοποιήσει επιθεώρηση για τον έλεγχο τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την αδειοδότηση και κατασκευή του ΧΥΤΑ στη θέση «Παπανικολού», στο Δήμο Δυτικής Αιγιάλειας του Νομού Αχαΐας.

Ο έλεγχος όλων των σχετικών στοιχείων (μελέτες, εγκρίσεις, άδειες) συνεχίζεται και για τις τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας είναι αυτονόητο ότι θα εφαρμοστεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 του Ν.2947/2001 διαδικασία που διέπει τη λειτουργία της ΕΥΕΠ, η οποία περιλαμβάνει εισήγηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων και διαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων (κατά το άρθρο 28 του Ν.1650/1986 και άρθρο 3 του Ν. 4042/2012).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης:1

Σελίδες συνημμένων:0

Σύνολο Σελίδων:1

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

