




13 ΙΑΝ. 2014

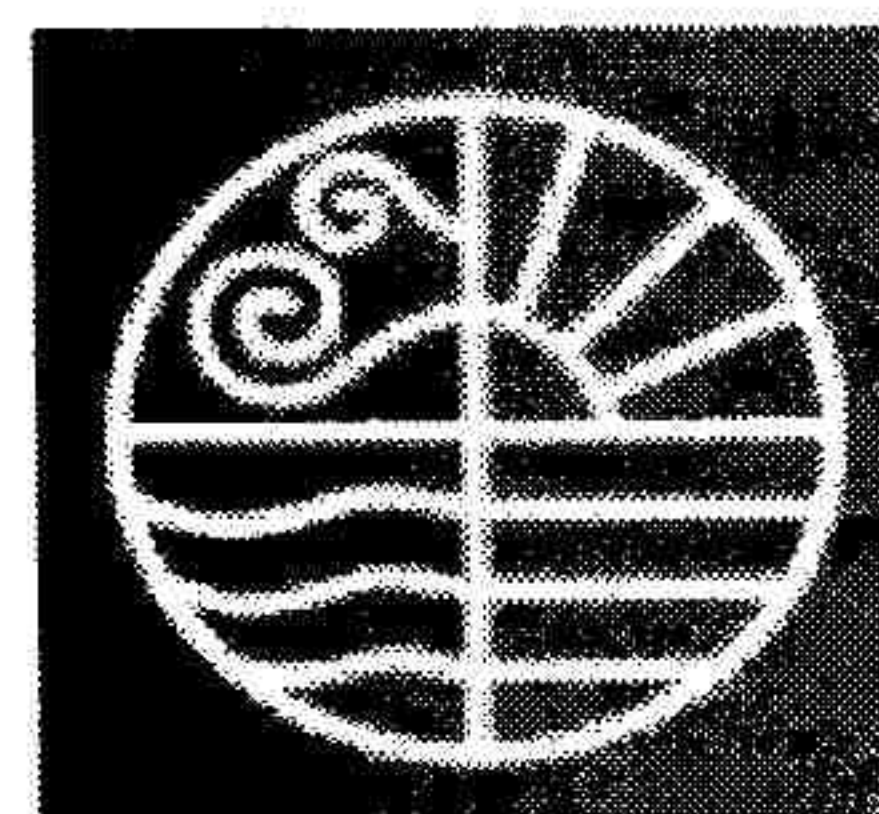

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Υπουργός
Αθήνα 13/01/2014
Αρ.Πρωτ: 2509 β

✓ ΠΡΟΣ τη
✓ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή κ.Σπ.Λυκούδη**
- 2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών**
- 3. Γραφείο Υπουργού Υγείας**
(με αντίγραφο της Ερώτησης)

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 5022/19-12-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 5022/19-12-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Σπύρο Λυκούδη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε τα έγγραφα των καθ' ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών του. Το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της Ερώτησης κοινοποιείται στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να ενημερώσει τη Βουλή για τα ζητήματα αρμοδιότητάς του.

Συνημμένα:

- Το με α.π. 71058/5400/08-1-14 έγγραφο Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)**
- Το με α.π. 3668/24-12-13 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβ/ντος/ΥΠΕΚΑ(σελ.2)**
- Το με α.π. 170052/9-1-14 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)**


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 6
Σύνολο Σελίδων: 7

✓ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

✓ Δόμνα Σωτηριάδου

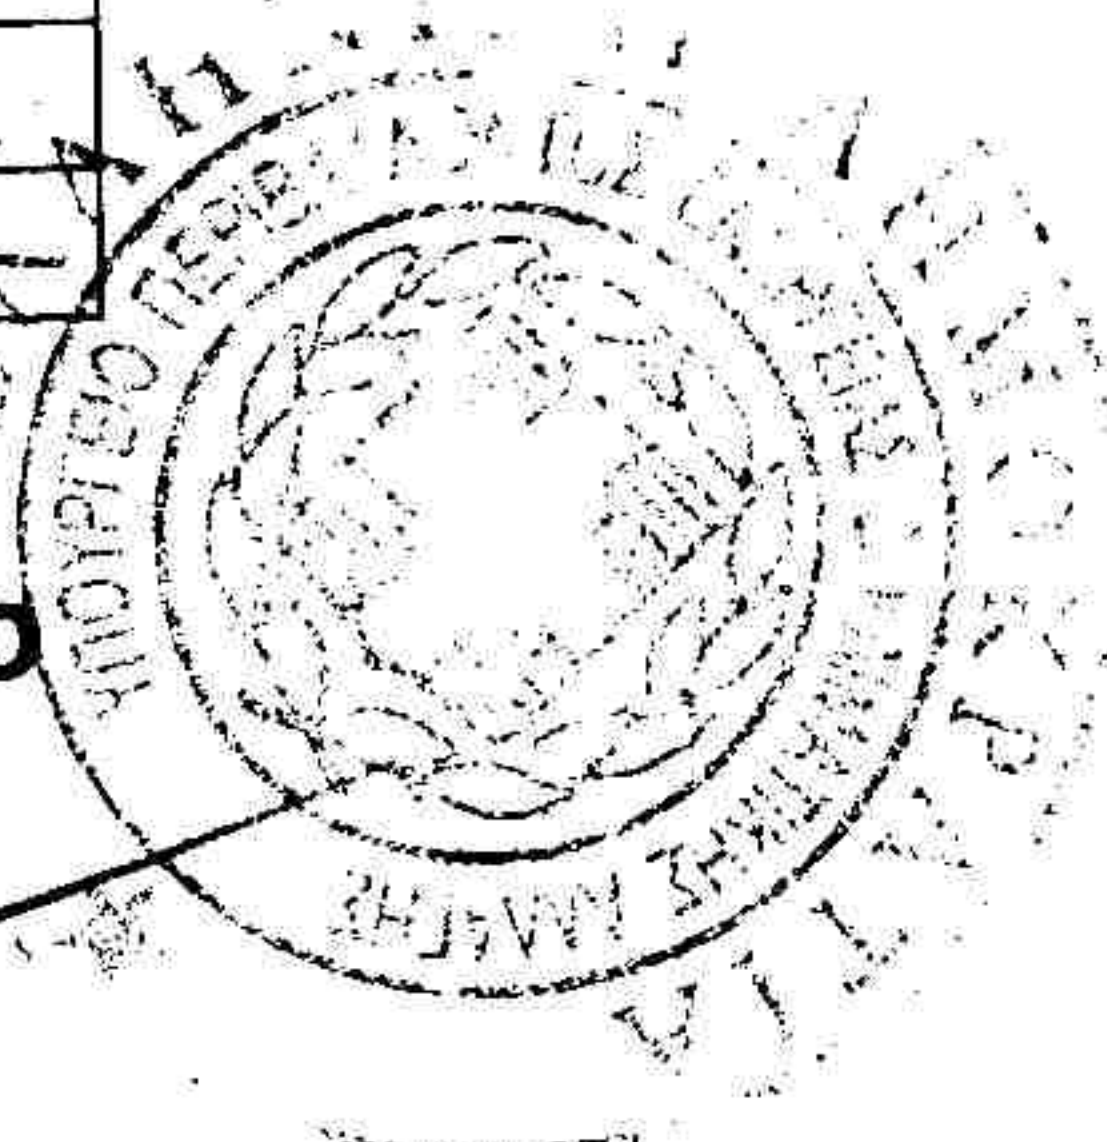

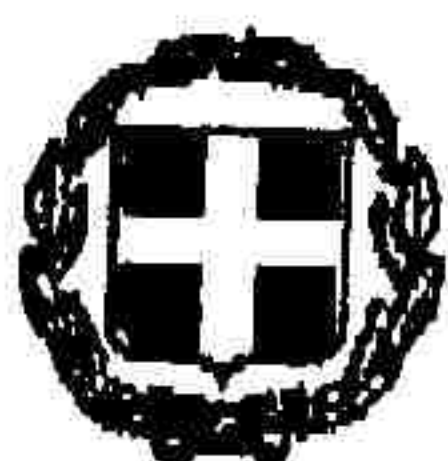

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: 112 51 Αθήνα
TELEFAX : 210 8663693
Πληροφορίες: Φ. Μπούρα
Τηλέφωνο : 210 8653328

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα, 08 - 01 - 2014
Αρ. Πρ.: 71058/5400
Σχετ.: 2509/Β/131

ΠΡΟΣ: Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ : «Διαχείριση Επικινδύνων Νοσοκομειακών Αποβλήτων».

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ' αρ. 5022/19-12-2013 Ερώτηση του βουλευτή κ. Σ. Λυκούδη (αρ. πρ. ΔΠΣ 71058/5400/24-12-2013)

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Ο τρόπος διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων εντός των υγειονομικών μονάδων (ΥΜ) πρέπει να είναι σύμφωνος με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ οικ.146163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β) και ιδίως σύμφωνα με τον «Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΚΔΑΥΜ)» της ΥΜ, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τον οδηγό του Παραρτήματος ΙΙ της ίδιας ΚΥΑ. Στην εν λόγω νομοθεσία περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος διαχείρισης των ΕΑΥΜ (επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων), δηλαδή πώς πραγματοποιείται η διαλογή στην πηγή (χωριστή συλλογή – άρθρο 14 και Παραρτήματα Ι και ΙΙ της ΚΥΑ), η συσκευασία, η σήμανση και μεταφορά των συσκευασμένων αποβλήτων στον κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης μέχρι την τελική τους επεξεργασία /διάθεση εντός ή εκτός ΥΜ.

Επιπλέον, οι Υ.Μ. θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη περιβαλλοντική αδειοδότηση (π.χ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - ΑΕΠΟ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όροι σχετικά με τη διαχείριση των ΕΑΥΜ.

Η υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχων, όσον αφορά στην τήρηση των ΑΕΠΟ. Αρμόδιες για τους ελέγχους αυτούς είναι οι αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011.

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στη διαχείριση των ΑΥΜ εντός των ΥΜ και σύμφωνα με το άρθρο 16 της παραπάνω ΚΥΑ, εποπτεύον Υπουργείο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη διαχείριση των ΕΑΥΜ και προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης εφαρμογή της ΚΥΑ οικ.146163/2012, το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε την οικ. 29960/3800/15-06-2012 Εγκύκλιο και το «Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΕΣΔΕΑΥΜ)», το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αρ.

2


οικ.33312/4110/03-07-2012 Απόφαση Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος. Επιπλέον, η υπηρεσία μας αποστέλλει συχνά στους ενδιαφερόμενους έγγραφα με κατευθύνσεις και διευκρινίσεις στα θέματα διαχείρισης ΕΑΥΜ.

Εσωτ. Διανομή:

- Δ/ση Περ/κού σχεδιασμού
- Τμήμα Δ.Σ.Α. (Φ 3.2)
- Φ. Μπούρα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

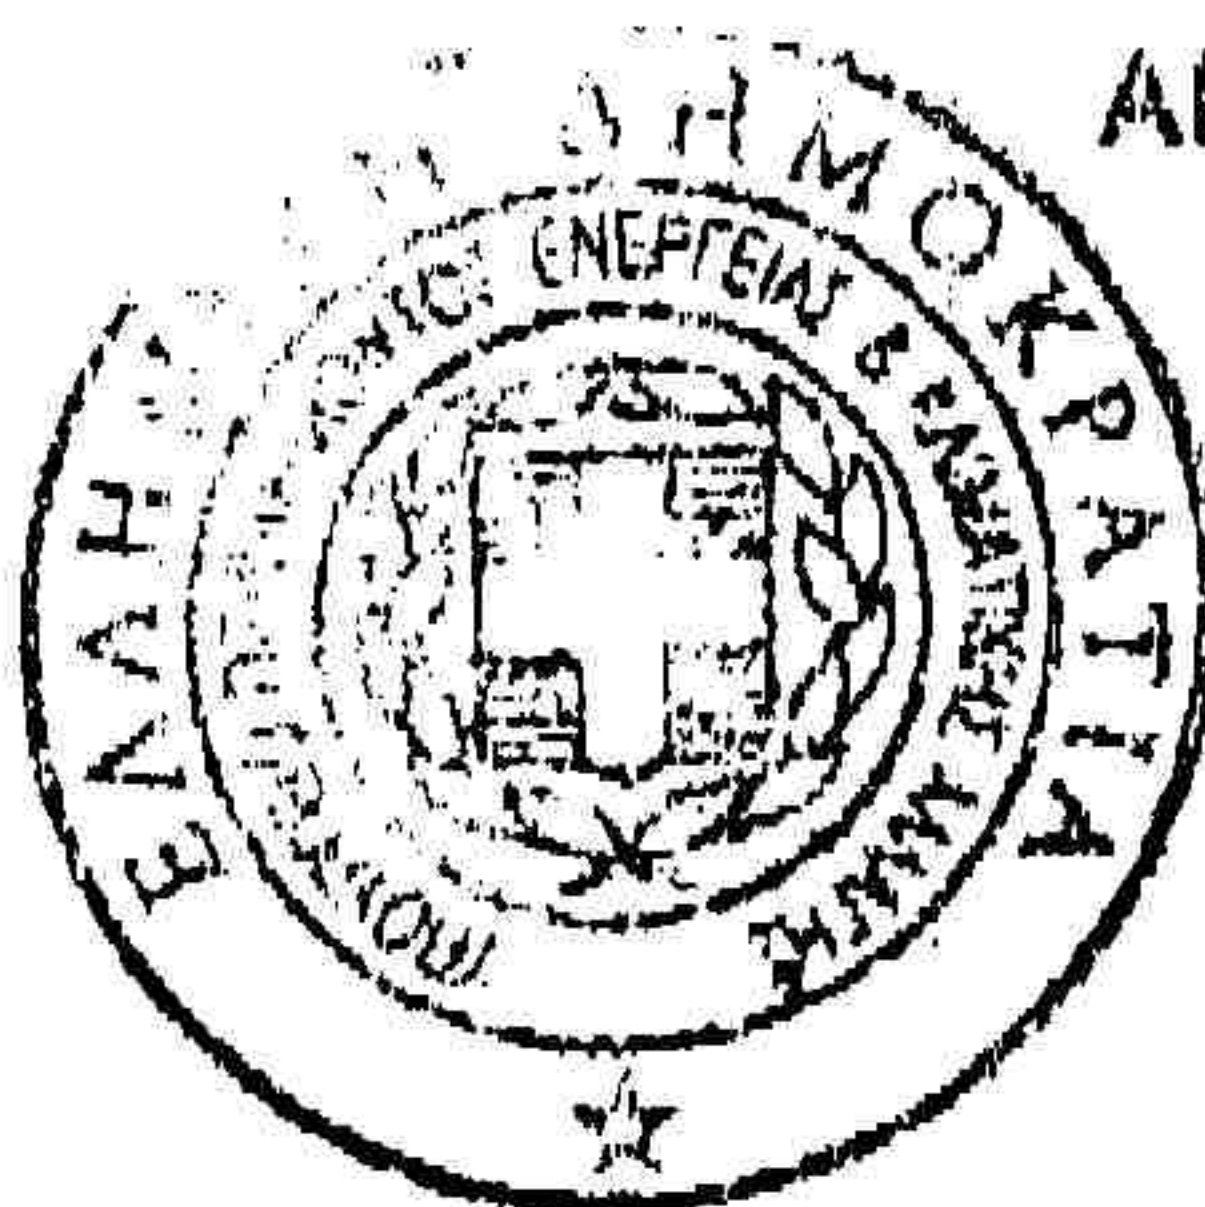

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Χρόνος Διατήρησης :
 Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 24-12-2013

Αριθ. Πρωτ. : 3668

Βαθμός Προτεραιότητας : Κοινό

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
 Ταχ. Κώδικας : 115 23
 Πληροφορίες : Δ. Κολίτσα
 Αρ. Τηλεφώνου : 2108701904
 Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ΥΠΕΚΑ
 Αμαλιάδος 17, Αθήνα
 (σχετικό α.π. Γρ. Κοιν. Ελέγχου: 2509/Β/131/23-12-2013)
 (Κοινοποίηση με Fax: 210 6429137 και
 E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr)

ΚΟΙΝ.:

Θέμα: Ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας κ. Σ. Λυκούδη με θέμα: «Διαχείριση Επικινδύνων Νοσοκομειακών Αποβλήτων».

Σχετ.: 1. Η Ερώτηση με Αριθμ. Πρωτ. 5022/19-12-2013 (Α.Π. Γραφείου Κοιν. Ελέγχου ΥΠΕΚΑ: 2509/Β/131/23-12-2013, α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ: 3668/24-12-2013)

Σε απάντηση της ερώτησης με αριθμό 5022 που κατατέθηκε στη Βουλή στις 19-12-2013, από τον Βουλευτή Επικρατείας κ. Σ. Λυκούδη και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΕΠ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ, πραγματοποίησε περιβαλλοντικούς ελέγχους στην εγκατάσταση αποτέφρωσης (αποτεφρωτήρας) επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων που λειτουργεί στην περιοχή του Δήμου Άνω Λιοσίων, στις 16-05-2005, στις 22-06-2010 και στις 05-12-2012.
 Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των δύο πρώτων ελέγχων, η ΕΥΕΠ εισηγήθηκε την επιβολή πρόστιμου ύψους 33.300 Ευρώ και 49.000 Ευρώ αντίστοιχα, προς τον Νομάρχη Δυτικής Αττικής, ενώ παράλληλα, οι πλήρεις φάκελοι διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών. Κατά τον τρίτο έλεγχο ακολουθήθηκε αυτόφωρη διαδικασία για την παράνομη αποθήκευση τέφρας, ενώ η διοικητική διαδικασία του άρθρου 9 του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α) βρίσκεται σε εξέλιξη. Επισημαίνεται ότι κατόπιν των ελέγχων αυτών, ενεργοποιήθηκε ο ΕΣΔΝΑ και η εταιρεία που λειτουργεί εργολαβικά τη μονάδα και προέβησαν σε διασυνοριακή μεταφορά της τέφρας, η οποία θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.
- Επιπλέον, η ΕΥΕΠ έχει διενεργήσει πληθώρα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε υγειονομικές μονάδες σε όλη την επικράτεια και εισηγείται αρμοδίως την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) όταν διαπιστώνονται παραβάσεις των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα την οικεία Εισαγγελία Πρωτοδικών για έλεγχο τυχόν αξιόποινων πράξεων.
- Τον τελευταίο μήνα, η ΕΥΕΠ ανέλαβε τη διενέργεια εκτάκτων αυτοψιών σε σειρά περιστατικών απόπειρας διάθεσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, αναμεμιγμένων με Επικίνδυνα Απόβλητα

Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) της Αττικής, στο ΧΥΤΑ Φυλής. Σε όλες τις περιπτώσεις εξεδόθη Εισαγγελική Εντολή για την άμεση μεταφορά των ΕΑΥΜ στον Αποτεφρωτήρα, σχηματίσθηκε δικογραφία για τους εμπλεκόμενους υπόχρεους διαχείρισης και βρίσκεται σε εξέλιξη η διοικητική διαδικασία ελέγχου του άρθρου 9 του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α).



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΗ ΑΝΝΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Π. Μέρκος

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Φάκελος Α.4.4
4. Δ. Κολίτσα



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Α.Π. 170052

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα
Τηλέφωνο : 210 6417806
F.A.X. : 210 6430625
E-mail :

ΠΡΟΣ: Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

Θέμα:

Απάντηση στην με Α.Π. 5022/19.12.2013 ερώτηση του βουλευτή κ. Σ. Λυκούδη προς την Βουλή των Ελλήνων: «Διαχείριση επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων»

ΣΧΕΤ.: Το με Α.Π. 2509/Β/13/23.12.2013 έγγραφό σας, με το οποίο διαβιβάστηκε η ερώτηση του βουλευτή κ. Σ. Λυκούδη, που αφορά στο θέμα (Α.Π. ΕΥΠΕ: 172702/31.12.13).

Σε απάντηση στην με Α.Π. 5022/19.12.2013 ερώτηση του βουλευτή κ. Σ. Λυκούδη προς την Βουλή των Ελλήνων, που αφορά στη διαχείριση επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων στην Αττική, σας γνωρίζουμε ότι:

Η Υπηρεσία μας έχει την αρμοδιότητα της αξιολόγησης περιβαλλοντικών μελετών και της προώθησης των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Π.Π.Π.Α. και Ε.Π.Ο.) έργων και δραστηριοτήτων που αφορούν στη διαχείριση επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων (αποτεφρωτήρες), τα οποία κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 των πινάκων της ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21 Β').

Κατόπιν αυτού, μετά από αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί οι κάτωθι Υπουργικές Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σχετικά με το έργο: «Κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης θερμικής επεξεργασίας (αποτεφρωτήρας) νοσοκομειακών απορριμμάτων Αττικής στη περιοχή του Δήμου Άνω Λιοσίων»:

1. Η ΚΥΑ 112997/8.10.1997 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου.
2. Η ΚΥΑ 130080/26.6.03 για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο με την ΚΥΑ 112997/1997.
3. Η ΚΥΑ 102680/24.12.08 για την ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο με την ΚΥΑ 112997/1997.

4. Η ΥΑ 195934/7.2.12 για την τροποποίηση – συμπλήρωση και ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο με την ΚΥΑ 112997/1997.

Τα επιμέρους θέματα που τίγονται στην εν θέματι ερώτηση δεν αποτελούν αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ
ΕΠ. ΤΟΛΕΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β'
4. Ξενάκης Ν.
5. Καϊτατζή Αθ.
6. Μ. Γκιόκα
7. Β. Πάτση



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΨΑΪΛΑ

κτιC:\ΥΠΕΧΩΔΕ\Βουλ\170052-14.doc