



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

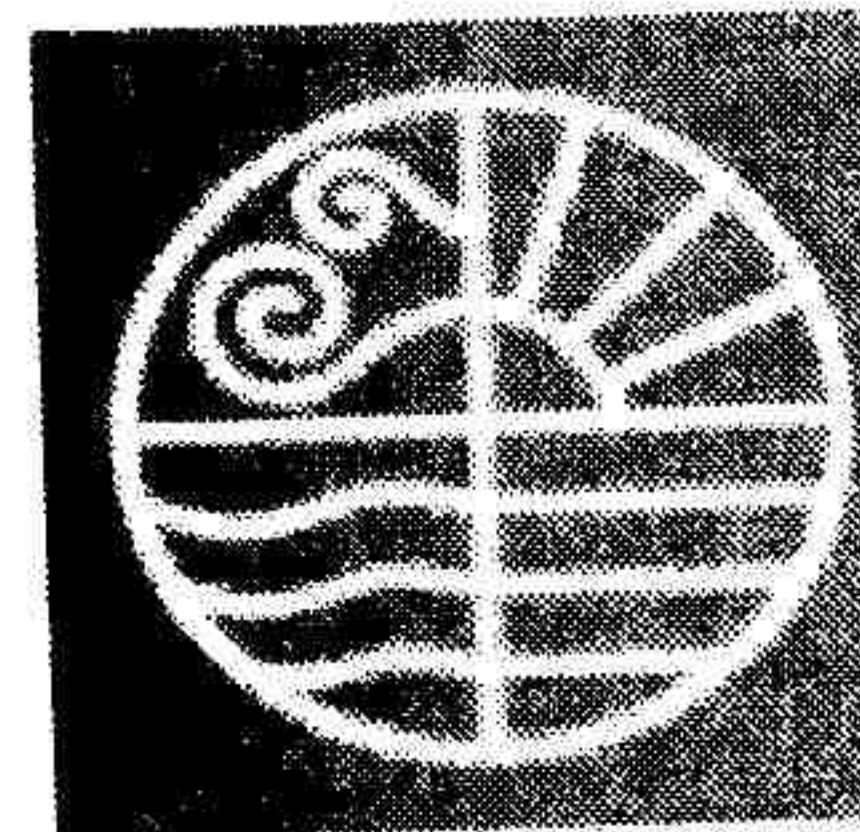

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός

31 JAN. 2014

Αθήνα 30/01/2014

Αρ.Πρωτ: 2521 β

✓
ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Μαρία Τριανταφύλλου
 - Γιώργο Βαρεμένο
2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
3. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης & Αντ/τας
4. Γραφείο Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ
5. Γραφείο Υπουργού Υγείας

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 5118/23-12-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 5118/23-12-2013, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. κ. Μαρία Τριανταφύλλου και Γιώργο Βαρεμένο επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 145048/21-1-14 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 120360/10-1-14 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχ/κού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη». Σημειώνεται ότι για άλλες παραμέτρους του ζητήματος οι οποίες ενδεχομένως άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Συνημμένα:

- Το με α.π. 145048/21-1-14 έγγραφο Δ/νσης ΠΔΥΠ/ΥΠΕΚΑ (σελ. 1)
- Το με α.π. 120360/10-1-14 έγγραφο ΕΠΠΕΡΑΑ/ΥΠΕΚΑ (σελ.1)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης:1

Σελίδες συνημμένων:2

Σύνολο Σελίδων:3

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α.

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων

Ταχ. Δ/ση : Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124

Ταχ. Κωδ: 115 26, Αθήνα

Πληρ.: Θ. Πλιάκας

Τηλ.: 210.6931296

Fax : 210.6994355

Αθήνα, 21 - 1 - 2014

Αριθ. Πρωτ.: 145048

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

(επί σχετ. 2521/β/171/24-12-2013)

ΘΕΜΑ: «Επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθεί το οξύ πρόβλημα της υδροδότησης του Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας»

Σε συνέχεια της με αριθμ. 5118 ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. Μαρία Τριαντάφυλλου και Γιώργο Βαρεμένο στις 23-12-2013 και διαβιβάστηκε στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων στις 14-1-2014 σχετικά με το πρόβλημα υδροδότησης του Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας και κατά το μέρος που αφορά την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, σας γνωρίζουμε ότι:

Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει προωθήσει την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας. Σήμερα έχουν εγκριθεί τα Σχέδια για τα Υδατικά Διαμερίσματα Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου, Ηλείου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενώ βρίσκονται σε στάδιο έγκρισης τα Σχέδια για τα Υδατικά Διαμερίσματα Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, και έχουν εγκριθεί οι Στρατηγικές Μελέτες των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεών τους.

Το υπό έγκριση Σχέδιο Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, εντός του οποίου βρίσκεται το Αιτωλικό και οι δυνητικές πηγές υδροδότησής του, περιλαμβάνει Προγράμματα Μέτρων και Προγράμματα Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων και περιέχει όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και εκτιμήσεις που είναι απαραίτητα για την προστασία και διαχείριση των υδάτων. Ειδικότερα, για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης τα Προγράμματα Μέτρων περιλαμβάνουν Βασικά Μέτρα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ περί των υδάτων που χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου ύδατος, περιλαμβανομένων: (α) μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού ώστε να μειωθεί το επίπεδο καθαρισμού του για την παραγωγή πόσιμου νερού, (β) μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού, (γ) μέτρων για τον έλεγχο απόληψης επιφανειακού και υπόγειου νερού και (δ) μέτρων για ελέγχους, περιλαμβανόμενης και της απαίτησης για αδειοδότηση τεχνικού εμπλουτισμού των υδροφορέων.

Επίσης, σημειώνουμε ότι η υλοποίηση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και η χρηματοδότησή τους δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού και η εφαρμογή των διατάξεων της Υγειονομικής Διάταξης Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/2001) ανήκουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Μ. ΓΚΙΝΗ

Εσωτερική Διανομή

- Θεματικό αρχείο (Φ.10)



Χ. ΚΩΤΣΑΚΗ

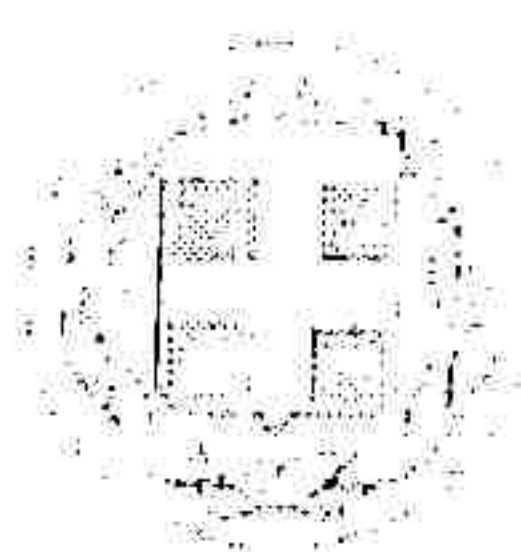

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

**ΜΟΝΑΔΑ Α' – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
& ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Ταχ. Κωδ.: 115 27 Αθήνα

Πληροφορίες: Α.Δημοπούλου

Τηλ.: 213-214 2 222

Fax: 210-69 20 437

E-mail: a.dimopoulou@mou.gr

Web: www.epperaa.gr

Αθήνα, 10.01.2014

Αρ. πρωτ.: οικ 120360 (σχετ. 113571)

Προς: ΥΠΕΚΑ

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Κοιν.:

**ΘΕΜΑ: «Επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθεί το οξύ πρόβλημα της
υδροδότησης του Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας»**

**ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 2521/Β/171/24-12-13 έγγραφο του Γραφείου
Υπουργού (Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου), το οποίο αφορά στην με
αριθ. πρωτ. 5118/23.12.2013 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή.**

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και της ερώτησης των βουλευτών κ.κ. Μαρία Τριανταφύλλου και Γιώργου Βαρεμένου και όσον αφορά στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι η χρηματοδότηση έργων ύδρευσης προϋποθέτει την υποβολή πρότασης σε ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Στην πρόσκληση 2.17 που έκλεισε στις 31/12/2013 έχουν υποβληθεί από τον Δήμο Μεσολογγίου οι παρακάτω προτάσεις:

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ με δημόσια δαπάνη 1.600.000 ευρώ
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΩΣ ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ με δημόσια δαπάνη 2.312.400 ευρώ

Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των ανωτέρω προτάσεων με βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

**ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ

Εσωτερική Διανομή

- Μονάδα Δ'

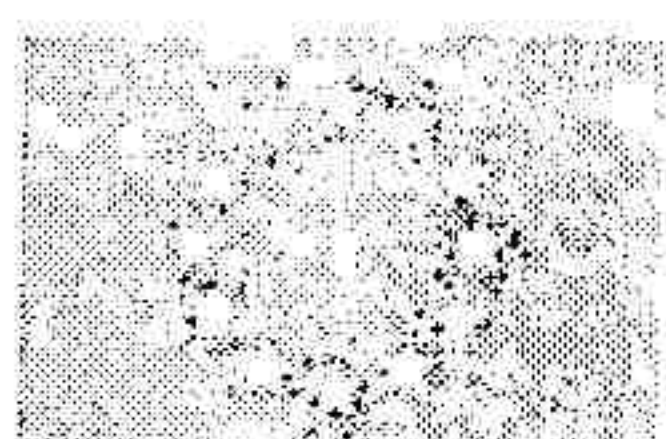

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

