



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

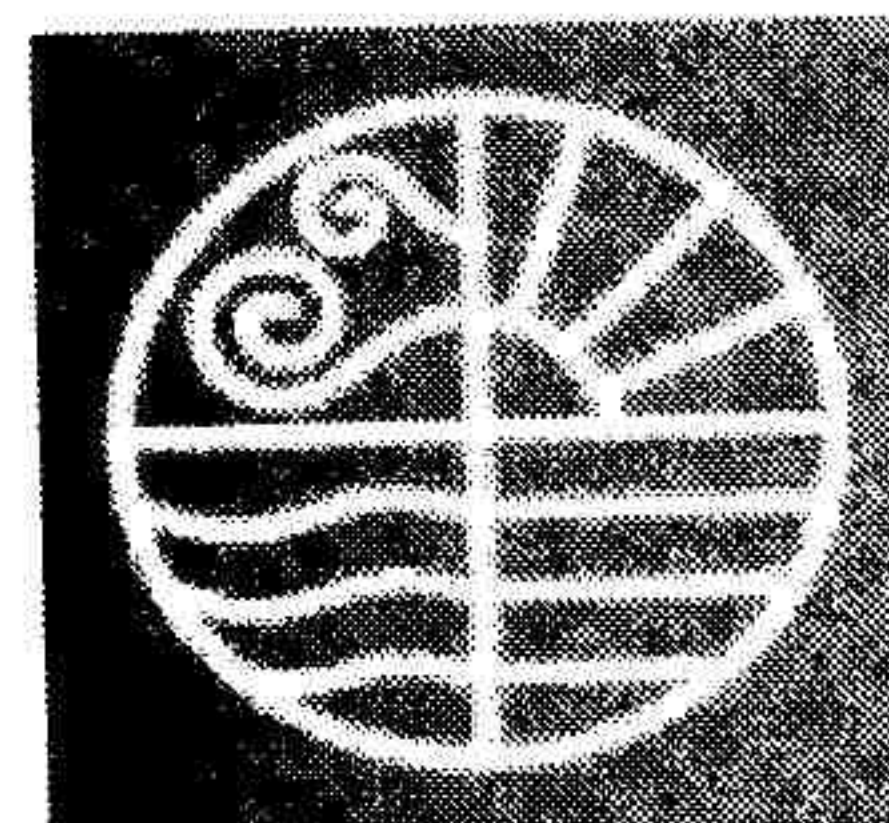

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός

30 ΙΑΝ. 2014

Αθήνα 30/01/ 2014

Αρ.Πρωτ: 2531 β

ΠΡΟΣ τη
✓ **ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ. Βαγγέλη Αποστόλου
2. Γραφείο Υπουργού Υγείας
3. Γραφείο Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 5151/03-01-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 5151/03-01-2014, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Βαγγέλη Αποστόλου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 345/9-1-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών/ΥΠΕΚΑ, το υπ' αριθμ. πρωτ. 32/10-01-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 170024/13-1-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι όπως αναφέρεται και στα ανωτέρω έγγραφα το ζήτημα που θίγεται κυρίως άπτεται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό και για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής, κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 711/6390/15-1-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .

Συνημμένα:

- Το με α.π. 345/9-1-14 έγγραφο ΔΟΚΚ /ΥΠΕΚΑ (σελ.1)
- Το με α.π. 32/10-1-14 έγγραφο ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)
- Το με α.π.170024/13-1-14 έγγραφο ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (σελ.1)
- Το με α.π. 711/6390/15-1-14 έγγραφο Αποκ/νης Δ/σης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας (σελ.4)


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης:1
Σελίδες συνημμένων:8
Σύνολο Σελίδων: 9

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

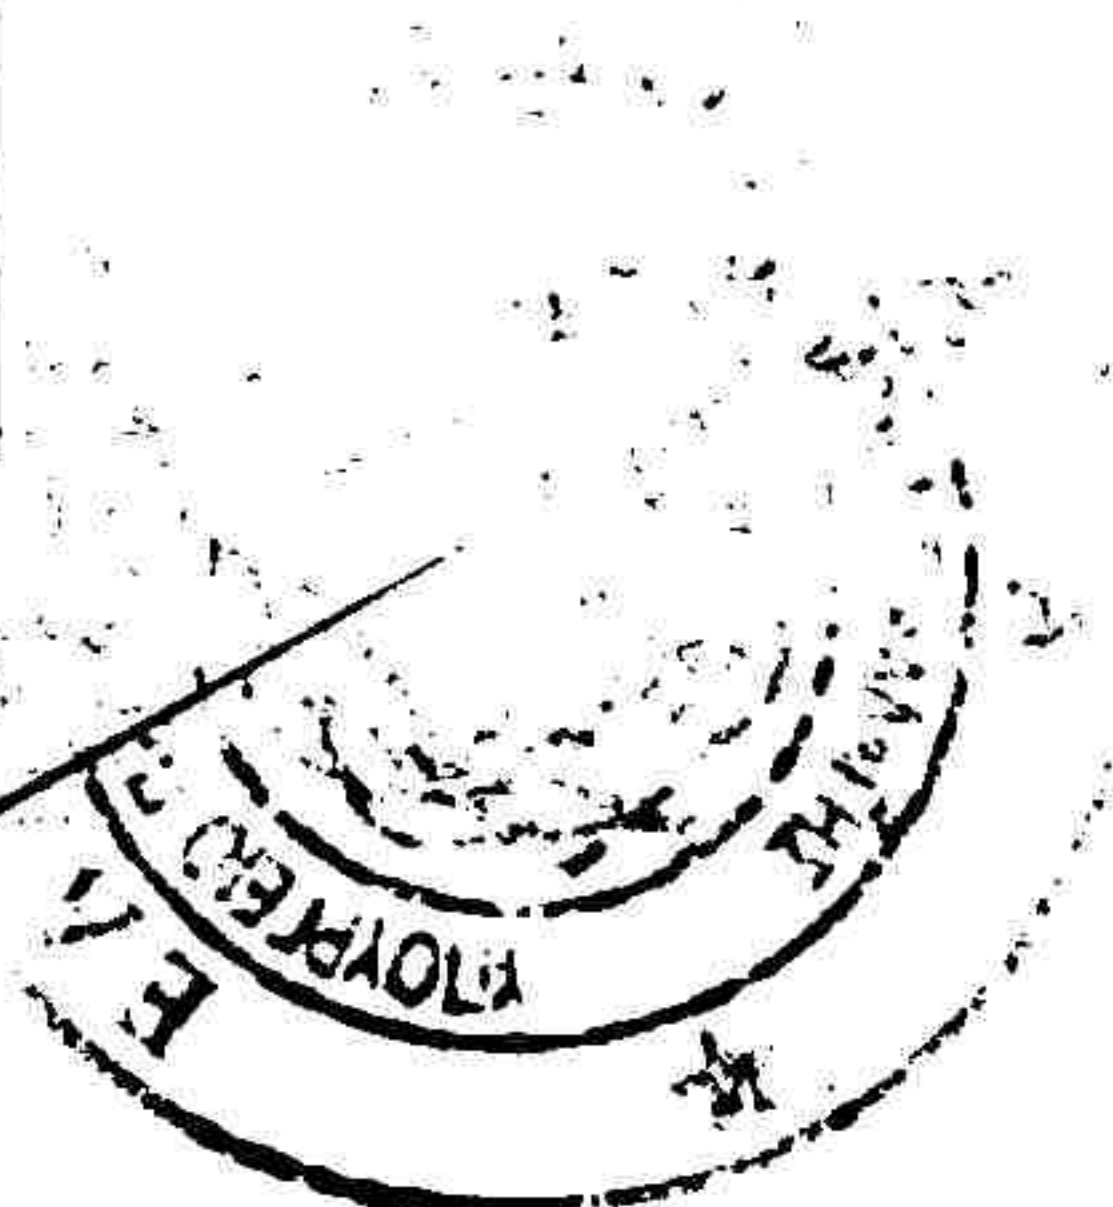



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.
ΤΜΗΜΑ Β'**

Αθήνα 9 / 1 / 2014

Αρ. Πρωτ.: 345

Προς: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί του 2531/Β/271/7-1-14εγγράφου)

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων & Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδ. : 11526
Πληροφορίες : Δημητρακοπούλου Ειρήνη
Τηλέφωνο : 210-696929011
FAX : 210-6918088
e-mail : e.dimit@yahoo.com

Θέμα : Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτού κ. Αποστόλου Βαγγέλη.

Σε απάντηση της από 3-1-14 ερώτησης του Βουλευτού κ. Αποστόλου Βαγγέλη με αρ.πρωτ. 5151/3-1-14 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1) Ο έλεγχος νομιμότητας οποιασδήποτε κατασκευής μεταξύ των οποίων είναι και η εγκατάσταση κινητής τηλεφωνίας γίνεται από τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων στους οποίους ανήκουν, οι οποίες κατόπιν αυτοψίας έχουν την αρμοδιότητα να επιβάλουν κυρώσεις όταν δεν είναι σύμφωνες με το νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει.

2) Βασικοί νόμοι που ρυθμίζουν την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι : ο Ν.2075/92, ο Ν. 2801/2000, ο Ν. 4070/12 και ο Ν. 4053/12

Ειδικότερα:

α) σύμφωνα με το άρθρο 24α παρ. 5ε του Ν. 2075/92 για την κατασκευή κεραίας σταθμού στην ξηρά απαιτείται έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία.

β) σύμφωνα με το Νόμο 4070/12 « Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 82/Α/10-4-12) και ειδικότερα με την παρ. λα του άρθρου 12, αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν.2801/2000, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών ραδιοηλεκτρικών σταθμών – π. ην αυτών που αφορούν πάρκα κεραιών -είναι η ΕΕΤΤ.

3) Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι αρμόδια για θέματα σχετικά με τα μέτρα π. φύλαξης του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

4) Σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 30 του Ν 4070/2012 «Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων».

5) Επίσης στην υπ'αρ. 198015 /ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ /4-5-12 Κοινή Απόφαση Υπουργών και συγκεκριμένα στο άρθρο 5 «Γενικές πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις» και άρθρο 6 «Ειδικές Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για Σταθμούς Βάσης Κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές εκτός Σχεδίων Πόλεων και εκτός Ορίων Οικισμών», ορίζονται οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις καθώς και τα όρια έκθεσης κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση εγκατάστασης Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.

Ε. Δ.:

- 1) Χρον. Αρχείο
- 2) Δ.Ο.Κ.Κ / Β
- 3) Δημητρακοπούλου Ε.
- 4) Διευθυντής



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΣΤΗΛΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'**

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 10-01-2014

Αριθ. Πρωτ. : 32

2531/Β/271 (07-01-2014)

Βαθμός προτεραιότητας : Επείγον

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Β. Δαλαμάγκας
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701906
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : v.dalamagas@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Α.

ΥΠΕΚΑ

Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17, Αμπελόκηποι 11523
(αποστολή με fax: 2106429137 και e-mail: vouli1@prv.ypeka.gr)

ΚΟΙΝ.: Β.

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Αποστόλου Ευάγγελου με θέμα «Άμεση λήψη μέτρων για την προστασία τη υγείας μαθητών 8 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κεραιών κινητής τηλεφωνίας στη συνοικία Κάνηθος του Δήμου Χαλκίδας».

Πεχ.: Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 5151/03-01-2014, Αρ. Πρωτ. Γρ. Κοιν. Ελέγχου: 2531/ Β / 271 /07-01-2014, (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/Α/32/07-01-2014).

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης σας γνωρίζουμε ότι στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ, δεν έχει μέχρι σήμερα κατατεθεί καταγγελία για σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας στη συνοικία Κάνηθος του Δήμου Χαλκίδας.

Σας ενημερώνουμε ότι για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, [Ν. 3431/2006 και άρθρο 30 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012)], οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες ή εγκρίσεις:

- ◆ Θετική Γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, σύμφωνα με Μελέτη Ραδιοεκπομπών.
- ◆ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, (Ν. 1650/1986 και Ν. 4014/2011) ή Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)¹, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, (Ν. 4014/2011).
- ◆ Άδεια κατασκευής κεραιάς που χορηγείται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) η αρμοδιότητα της οποίας αφορά κυρίως την σκοπιμότητα του

¹ Απόφαση 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ, «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/α.α. 6 Β, «ειδικά έργα και δραστηριότητες» του παραρτήματος XII της ΚΥΑ 1958/2012, ΦΕΚ/Β/21/2012), ΦΕΚ 1510/Β/04-05-2012.

τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων.

- ♦ Έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
- ♦ Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
- ♦ Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με την θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.

Όσον αφορά στον έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις συγκεκριμένες κεραίες, αυτός γίνεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, είτε δια των οργάνων της ή με συνεργεία που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτήν.

Αν ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το όριο γηπέδων που υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία), όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 10 του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α¹³), πως εκάστοτε ισχύουν. Τα όρια αυτά απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της Κ.Υ.Α. 53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β¹⁰⁵).

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4053/07-03-2012, σε περίπτωση που υπάρχουν κατασκευές κεραιών που έχουν ήδη εγκατασταθεί χωρίς αδειοδότηση, θα θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες για ένα χρονικό διάστημα 24 μηνών (έως 07-03-2014) από την δημοσίευση του Ν. 4053/2012, αρκεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4053/07-03-2012, να ισχύουν τα εξής:

1. Να τους έχει χορηγηθεί ένα μήνα πριν (πριν τις 07-02-2012), θετική γνωμάτευση της ΕΕΑΕ.
2. Να έχουν υποβάλει πριν τις 07-03-2012, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην αρμόδια Υπηρεσία ή να έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη Περιβαλλοντική Νομοθεσία.
3. Να έχουν υποβάλει πριν τις 07-03-2012 αίτηση χορήγησης άδειας στην ΕΕΤΤ.

Η υπηρεσία μας εμπλέκεται μόνον στον έλεγχο τήρησης των ΠΠΔ που σχετίζονται με την προστασία του Περιβάλλοντος και, εφόσον κατατεθεί καταγγελία, θα διερευνήσει τα καταγγελλόμενα αιτούμενη καταρχήν άμεσες ενέργειες από τις κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Παναγιώτης Μέρκος

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Α (Φ.Α.7.3)
4. Β. Δαλαμάγκας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΤΡΑΦΟ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΙΣΥΡΗ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Α'**

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014

Α.Π. 170024

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Κ. Γιαβής
Τηλέφωνο : 210 6417962
Φ.Α.Χ. : 210 6430637

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Θέμα : Ερώτηση Βουλής για απομάκρυνση κεραιών κινητής τηλεφωνίας από τη συνοικία Κάνηθο, του Δήμου Χαλκίδας

Σχετ. : Το υπ' αρ. 2531β/21.10.13 έγγραφό σας με συνημμένη την υπ' αρ. 5151/3.1.14 Ερώτηση Βουλής (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ 170024/7.1.14).


Σε απάντηση της υπ' αρ. 5151/3.1.14 Ερώτησης Βουλής με αντικείμενο την ύπαρξη τριών εγκατεστημένων κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην συνοικία Κάνηθο, Δήμου Χαλκίδας, σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από οχτώ συνολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, σας γνωρίζουμε ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση τέτοιων εγκαταστάσεων, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας. Η σχετική διαδικασία καθορίζεται από τις διατάξεις της υπ' αρ. 198015/2012 (Β' 1510) Κοινής Υπουργικής Απόφασης για Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για παρόμοια έργα που εμπίπτουν στη Β' κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων του Ν. 4014/2011, όπου σύμφωνα με το άρθρο 2, αρμόδια Υπηρεσία είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 10 του ν. 3431/2006, σε περίπτωση που σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας εγκαθίσταται σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία), τα προβλεπόμενα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (Β'1105).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ
Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Κ. Γιαβής

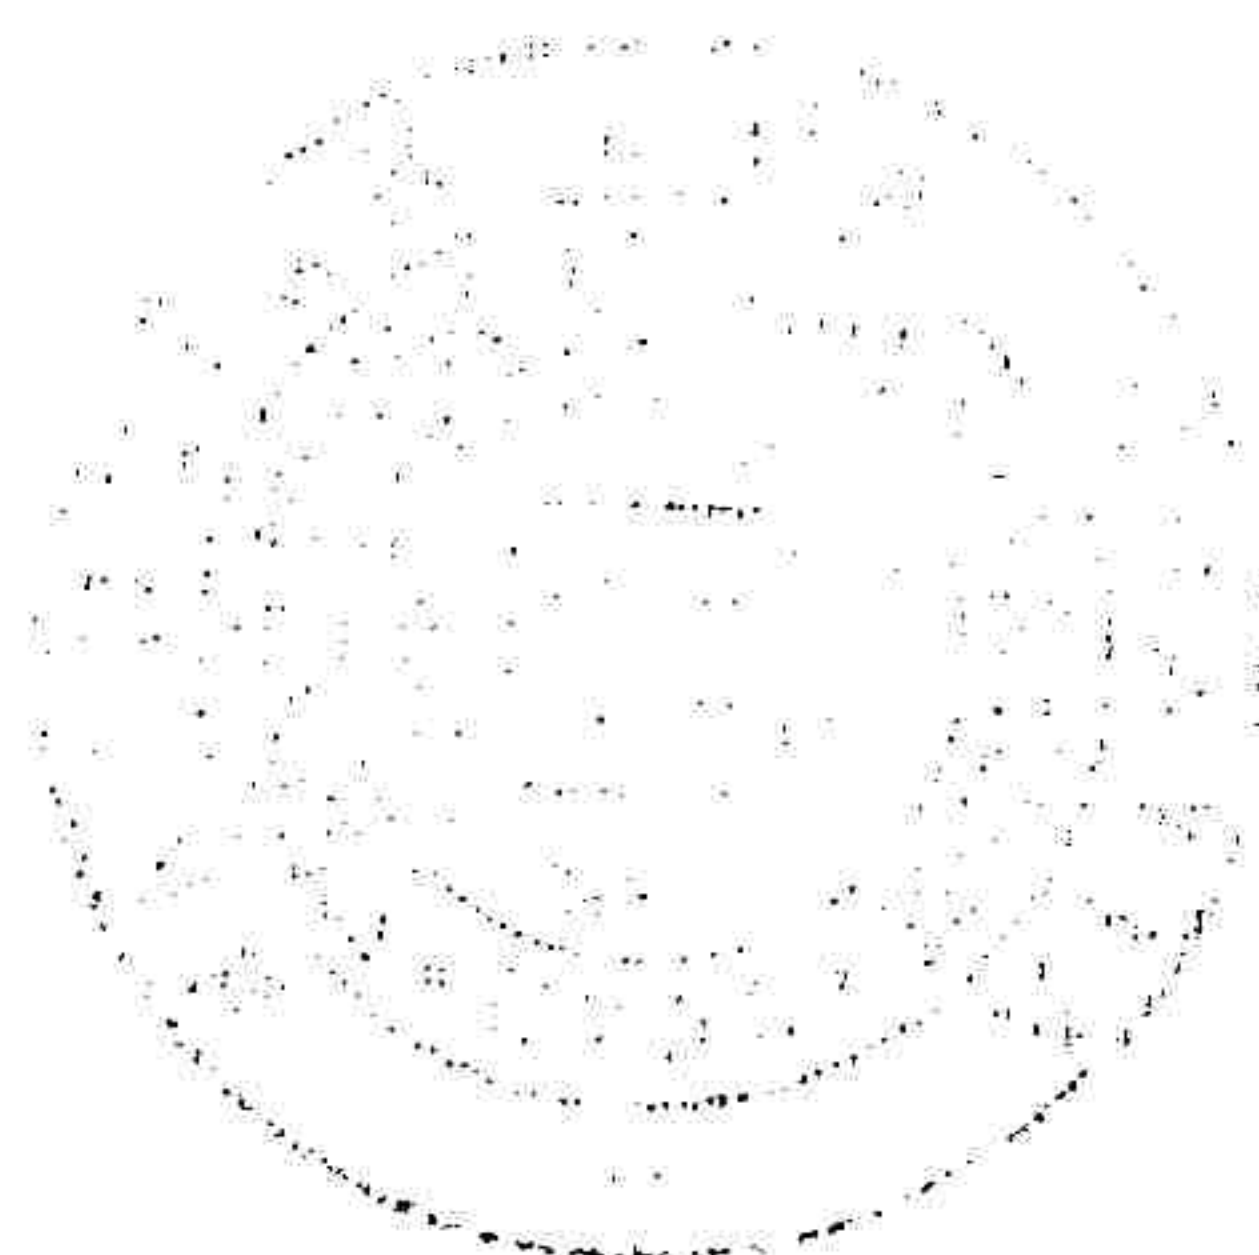

ΑΡΧΙΒΕΣ ΑΝΤΙΤΡΑΦΟ

Α. ΠΑΪΛΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503567

Fax : 2413 503587
E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΣ

Λάρισα 15-1-2014
Αριθμ. πρωτ.:711/6390

✓ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής

FAX: 210-6429137

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 5151/3-1-2014 Ερώτηση του βουλευτού κ. Β. Αποστόλου

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 2531/Β/271/7-1-2014 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η υπ' αριθμ. 5151/3-1-2014 ερώτηση, αναφορικά με την Άμεση λήψη μέτρων για τη προστασία της υγείας μαθητών & εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κεραιών κινητής τηλεφωνίας στη συνοικία Κάνηθος του Δήμου Χαλκίδας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 97/14-1-2014 έγγραφο του Δήμου Χαλκιδέων, «σύμφωνα με την εγκύκλιο 1/29-1-2013 του ΥΠΕΚΑ, οι πολεοδομικές εγκρίσεις εγκαταστάσεων όπως του θέματος χορηγούνται παράλληλα και ανεξάρτητα από τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων αρμοδίων υπηρεσιών της παρ. 5.ε.8. του άρθρου 24 Α του Ν. 2075/92(π.χ. Ε.Ε.Τ.Τ., Δασαρχείο, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αρχαιολογία κ.λ.π.).

Οι πολεοδομικές υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης των εγκατεστημένων κεραιών, υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών να αποφανθούν αιτιολογημένα επί της νομιμότητας και καταλληλότητας αυτών. Αν το διάστημα αυτό παρέλθει χωρίς απάντηση της πολεοδομικής υπηρεσίας, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η πολεοδομική έγκριση.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4070/12, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), είτε διά των οργάνων της ή με συνεργεία που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτήν, υποχρεούται να ελέγξει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία. Ειδικότερα δε στην περίπτωση εγκατάστασης

κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων τα όρια έκθεσης της ακτινοβολίας αυτής που επιτρέπεται να εκπέμπονται περιορίζονται στα μεγέθη που ορίζονται στην παρ. 10 του ως άνω άρθρου .

Από σχετικό έλεγχο του φακέλου πολεοδομικής έγκρισης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χαλκιδέων (WIND 1203921), που έγινε μετά από καταγγελία πολιτών, διαπιστώθηκαν ελλείψεις δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 24Α του Ν. 2075/92. Από τη δήλωση ένταξης στο Ν.4178/13 αυθαίρετης εγκατάστασης της εν λόγω κεραίας που μας προσκομίστηκε από την WIND, επίσης μετά την ως άνω καταγγελία, διαπιστώθηκε ότι η κεραία αυτή τοποθετήθηκε πριν την ως άνω έγκριση. Με αφορμή τις ανωτέρω διαπιστώσεις, η Δ/νη Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χαλκιδέων με το υπ' αριθμ. 6286/22-11-13 έγγραφο προς την WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να εξετάσει το ενδεχόμενο ανακλήσεως της εγκρίσεως αυτής, καλώντας την εταιρεία να εκφράσει τις απόψεις της, εγγράφως ή προφορικά επί του θέματος μέχρι την 5-12-13 στα γραφεία της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2690/99(ΦΕΚ 45 Α') Κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας .


Η εξέταση απόψεων του εγγράφου υπομνήματος της WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ επί του ως άνω θέματος, που υποβλήθηκε στην υπηρεσία με αριθμ. πρωτ. 74/9-1-14 δεν έχει επί του παρόντος ολοκληρωθεί .


Συνημμένα: (2)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο

Η ΠΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-
ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

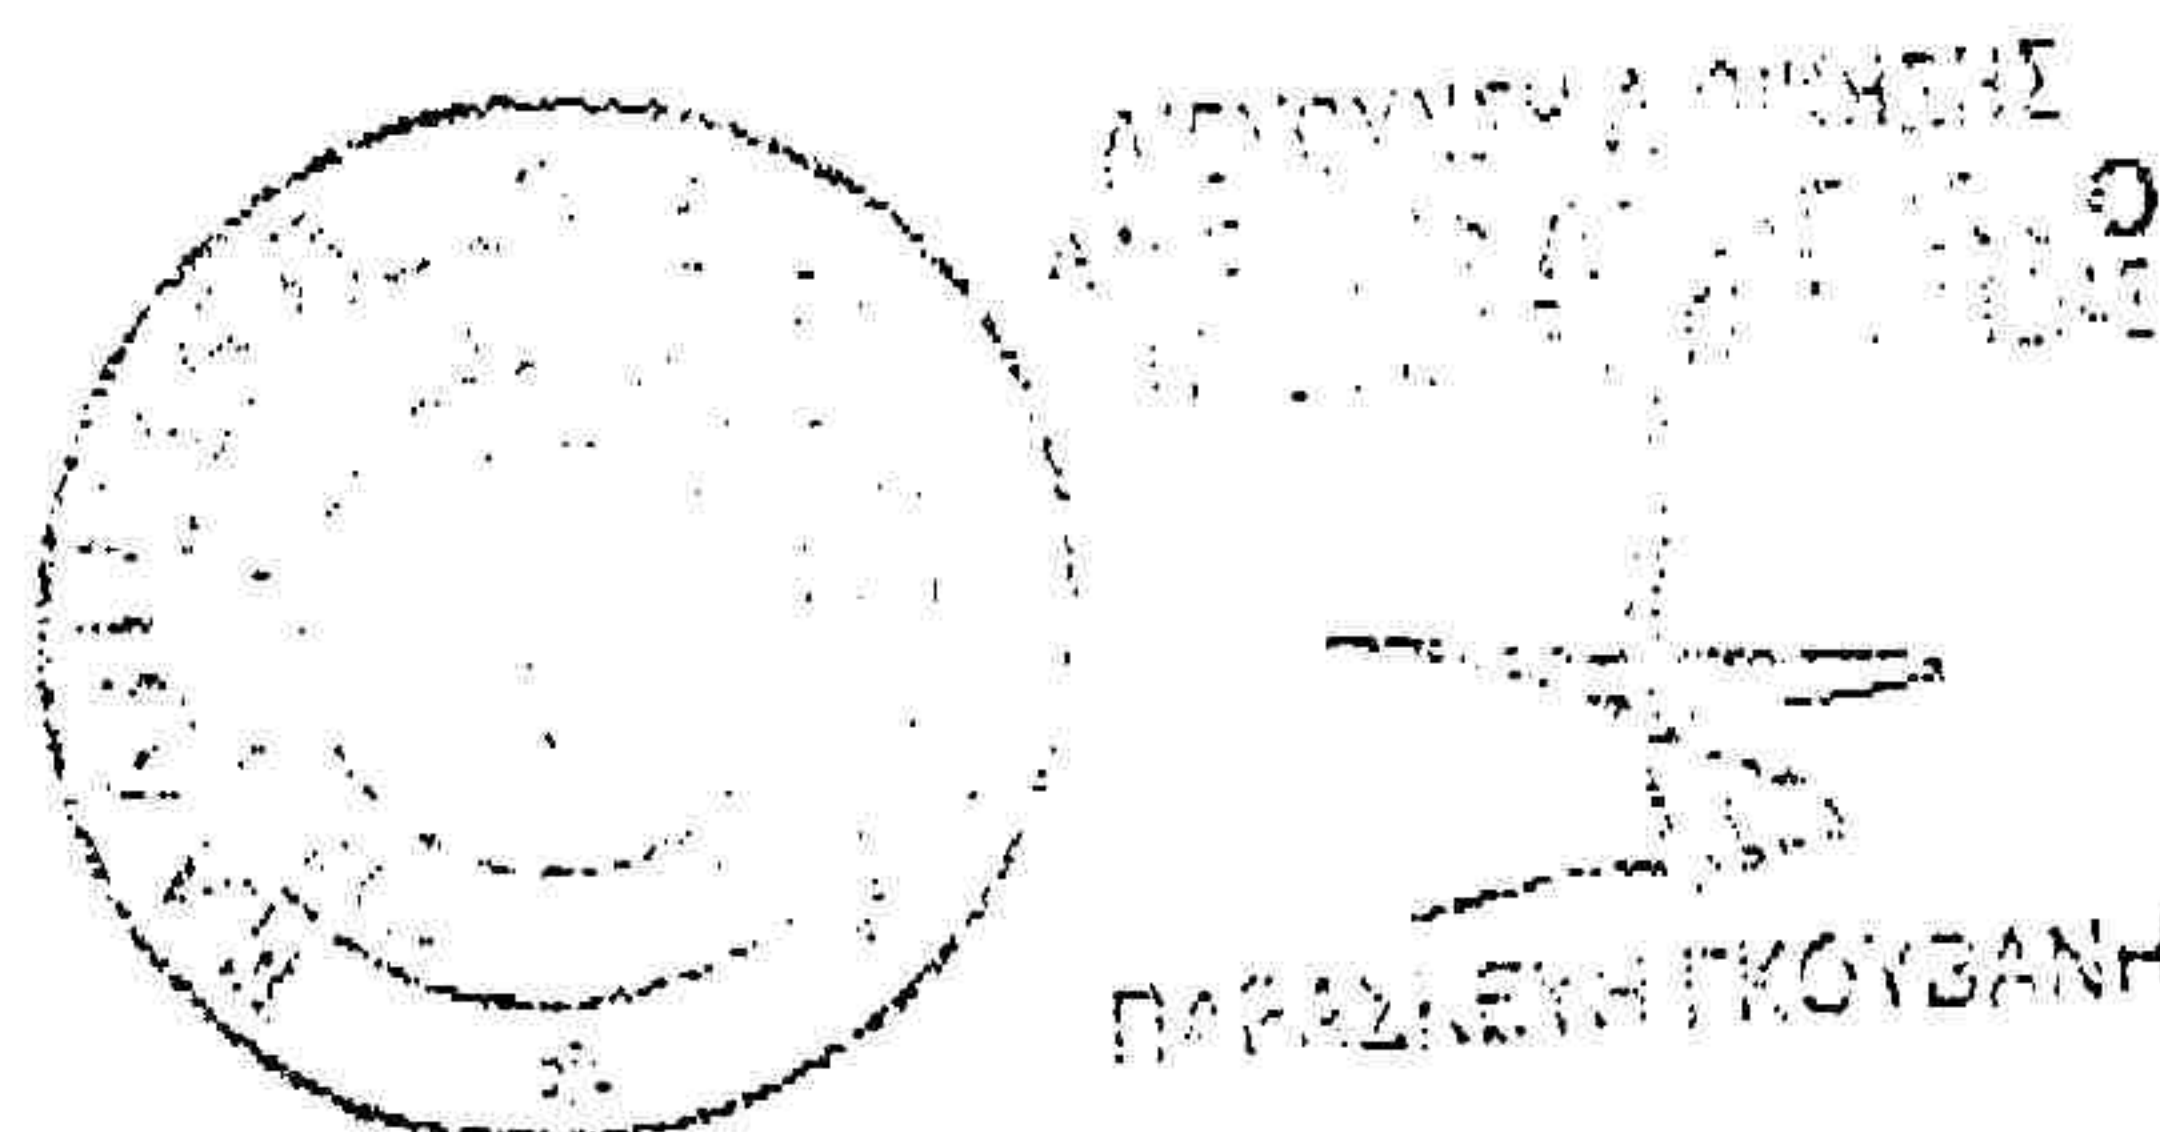

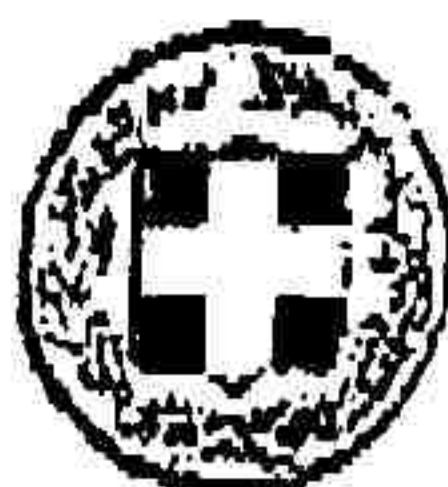

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ**

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Φαρμακίδου 15- 34100 Χαλκίδα
ΠΛΗΡΟΦ.: Χ. Ηλιόπουλος
Τηλ: 22213 51158

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ

711/6390

Χαλκίδα : 14/1/2014
Αριθμ. Πρωτ : 97

**ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111 – Τ.Κ. 41336 - ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 2413503567-515
FAX. 2413503557 & 2410552651**

ΘΕΜΑ: «Απάντηση επί της με αρ. πρωτ. 5151/3-1-2014 ερωτήσεως που υποβλήθηκε στο ΥΠΕΚΑ σχετικά με τη λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας μαθητών 8 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την ηλεκτρονική ακτινοβολία κεραιών κινητής τηλεφωνίας στη συνοικία Κανήθου του Δήμου Χαλκιδέων»

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 291/1873/8-1-2014 έγγραφό σας.

Σχετικό με τα διαλαμβανόμενα της ερωτήσεως του θέματος που αφορούν διοικητικές πράξεις πολεοδομικών εγκρίσεων εγκαταστάσεως δομικών κατασκευών κινητής τηλεφωνίας, σας γνωστοποιούμε τα εξής :

- 1) Σύμφωνα με την εγκύκλιο 1/29-1-2013 του ΥΠΕΚΑ, οι πολεοδομικές εγκρίσεις εγκαταστάσεων όπως του θέματος χορηγούνται παράλληλα και ανεξάρτητα από τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων αρμοδίων υπηρεσιών της παρ. 5.ε.8. του άρθρου 24 Α του Ν. 2075/92(π.χ. Ε.Ε.Τ.Τ., Δασαρχείο, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αρχαιολογία κ.λ.π.).
- 2) Οι πολεοδομικές υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης των εγκατεστημένων κεραιών, υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών να αποφανθούν αιτιολογημένα επί της νομιμότητας και καταλληλότητας αυτών. Αν το διάστημα αυτό παρέλθει χωρίς απάντηση της πολεοδομικής υπηρεσίας, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η πολεοδομική έγκριση.
- 3) Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4070/12, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), είτε δι' των οργάνων της ή με συνεργεία που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτήν, υποχρεούται να ελέγξει την τήρηση των ορίων ασφαούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία. Ειδικότερα δε στην περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων τα όρια έκθεσης της ακτινοβολίας αυτής που επιτρέπεται να εκπέμπονται περιορίζονται στα μεγέθη που ορίζονται στην παρ. 10 του ως άνω άρθρου.
- 4) Από σχετικό έλεγχο του φακέλλου πολεοδομικής έγκρισης της υπηρεσίας μας (WIND 1203921), που έγινε μετά από καταγγελία πολιτών, διαπιστώθηκαν ελλείψεις δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 24' του Ν. 2075/92. Από τη δήλωση ένταξης στο Ν. 4178/13 αυθαίρετης εγκατάστασης της εν λόγω κεραίας που μας προσκομίστηκε από την WIND, επίσης μετά την ως άνω καταγγελία, διαπιστώθηκε ότι η κεραία αυτή τοποθετήθηκε πριν την ως άνω έγκριση. Με αφορμή τις ανωτέρω διαπιστώσεις, η υπηρεσία μας με το υπ' αρ. 6286/22-11-13 έγγραφό της προς την WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, γνωστοποίησε την πρόθεσή της να εξετάσει το ενδεχόμενο ανακλήσεως της εγκρίσεως αυτής, καλώντας την εταιρεία να εκφράσει τις απόψεις της, εγγράφως ή προφορικώς επί του θέματος μέχρι την 5-12-13 στα γραφεία της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2690/99(ΦΕΚ 45 Α') Κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.



Η εξέταση απόψεων του έγγραφου υπομνήματος της WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ επί του ως άνω θέματος, που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 74/9-1-14 δεν έχει επί του παρόντος ολοκληρωθεί.

Ε.Δ. :

1) Χ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

2) ΑΡΧΕΙΟ

Ο Συντάξας

Η Πρ/νη Τ.Ε.Α.

Ο Δ/ντής

Ν. ΜΠΑΝΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ3/Β'

