




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

04 ΦΕΒ. 2014

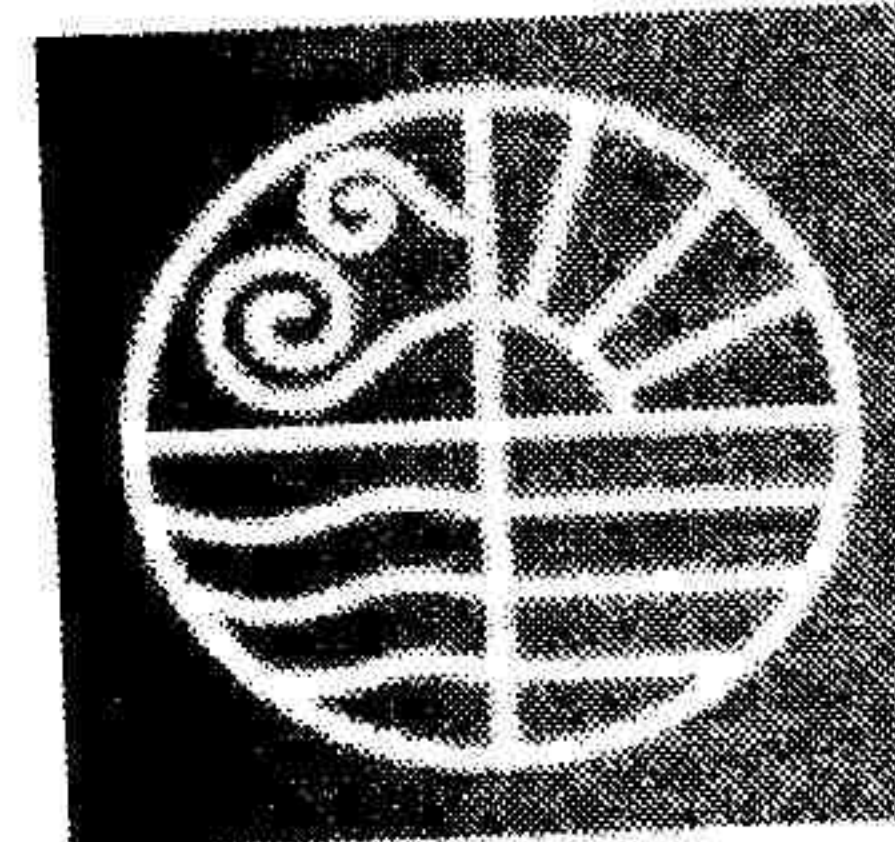

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός
Αθήνα 04/02/2014
Αρ.Πρωτ: 2547 β

ΠΡΟΣ τη
✓ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή κ. Χρήστο Μαντά**
- 2. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών**

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 5296/10-1-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 5296/10-01-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ.Χρήστο Μαντά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής, το υπ' αριθμ. πρωτ.160218/17-01-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου /ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:

-Το με α.π. 160218/17-1-14 έγγραφο Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ


Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων:2

Σύνολο Σελίδων: 3

✓ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

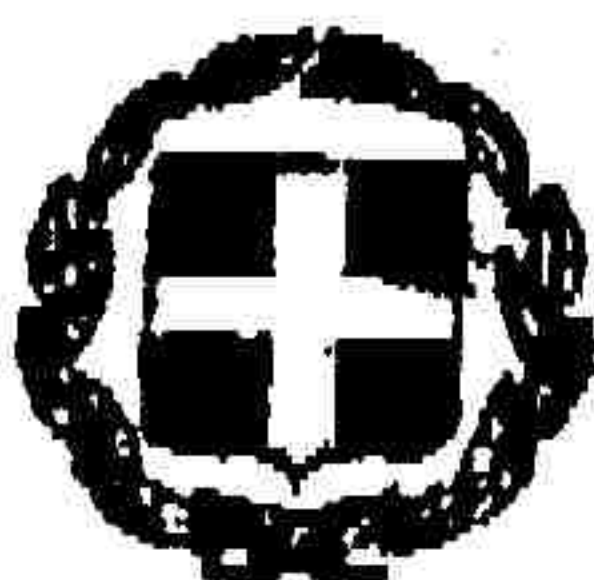

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΠΛΑΤΗΣΙΩΝ 147, 112 51 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Αδαμόπουλος
ΤΗΛ. : 210-8650076
FAX. : 210-8645589
E-mail : a.adamopoulos@prv.ypoka.gr

Αθήνα : 17 - 1 - 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 160218

ΠΡΟΣ :

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
(σχετ. α.π. 2547/Β/42/14-1-2014)

Θέμα: Απάντηση στην 5296 Ερώτηση προς τη Βουλή των Ελλήνων

Σχετικά : Ερώτηση 5296/10-1-14 προς τη Βουλή των Ελλήνων

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής ερώτησης και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Ερώτηση 1:

Το ΥΠΕΚΑ, ως ΥΠΕΧΩΔΕ στα τέλη του 2000, εγκατέστησε το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) με προμήθεια νέων οργάνων στο πλαίσιο έργου ενταγμένου στο Β ΚΠΣ-ΕΠΠΕΡ. Την ευθύνη της λειτουργίας των σταθμών είχαν οι κατά τόπους Περιφέρειες (πλην της Περιφέρειας Αττικής) σύμφωνα με το Ν. 2647/98. Ο σταθμός στα Ιωάννινα εγκαταστάθηκε το 2009 από την τότε Περιφέρεια με αυτόματους αναλυτές αερίων ρύπων καθώς και αιωρούμενων σωματιδίων AS_{10} και $AS_{2,5}$ και η Υπηρεσία μας, ακολούθως, τον ενέταξε στο ΕΔΠΑΡ. Με την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) και της ΚΥΑ ΗΠΙ 14122/549/Ε.103/11 (488/Β/30.3.11) οι αρμοδιότητες που αφορούν στην εγκατάσταση και τη λειτουργία σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας μεταβιβάστηκαν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις Περιφέρειες της χώρας.

Τα Ιωάννινα είναι πόλη που δεν χαρακτηρίζεται ως οικισμός σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/50/ΕΚ (ΚΥΑ ΗΠΙ 14122/549/Ε.103/11 (488/Β/30.3.11) και συνεπώς επαρκεί ένας σταθμός για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία που προαναφέρθηκε, τα αιωρούμενα σωματίδια AS_{10} δεν διαθέτουν όριο συναγερμού ή ενημέρωσης κοινού όπως άλλοι αέριοι ρύποι. Οι τιμές αξιολογούνται ετησίως με βάση την ημερήσια τιμή ($50\mu g/m^3$), η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 35 ημέρες ανά έτος καθώς και με βάση την ετήσια οριακή τιμή ($40\mu g/m^3$). Με αυτές τις οριακές τιμές διαχρονικά πραγματοποιείται από το ΥΠΕΚΑ η αξιολόγηση της ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια σε επίπεδο χώρας και ανάλογα ενημερώνονται τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. Επιπλέον, η ΚΥΑ 70601 (ΦΕΚ 3272/Β/23.12.13) δεν αναιρεί τα προαναφερόμενα όρια αλλά έρχεται να συμπληρώσει το κενό της μη ύπαρξης στην κοινοτική νομοθεσία ορίων συναγερμού και ενημέρωσης πληθυσμού, με αφορμή την αιθαλομίχλη, θεσμοθετώντας επίπεδα συγκεντρώσεων AS_{10} με σκοπό τη λήψη βραχυπρόθεσμων σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση της σωματιδιακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τονίζεται, επίσης, ότι τα επίπεδα συγκεντρώσεων που θεσμοθετήθηκαν, αναφέρονται στις κατευθυντήριες οδηγίες για την ποιότητα της ατμόσφαιρας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ερωτήσεις 2 & 3: Δεν υπάρχει αρμοδιότητα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

N. ΜΑΝΑΛΗΣ

Εσωτ. Διανομή :
- Αρχείο Δ/σης
- Τμ. Ποιότητας Ατμ.

