



07 ΦΕΒ. 2014



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Υπουργός
Αθήνα 07/02/ 2014
Αρ.Πρωτ: 2565 β

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτές κ.κ.**
 - Θεοδόση Κωνσταντινίδη
 - Ελένη Γερασιμίδου
- 2. Γραφείο Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ**
- 3. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών**
- 4. Γραφείο Υπουργού Υγείας**

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 5432/15-01-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. -5432/15-01-2014, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένη Γερασιμίδου επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 170203/17-1-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος /ΥΠΕΚΑ, καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 2399/23-01-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών /ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι για τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω έγγραφα έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από τις Υπηρεσίες της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης.

Συνημμένα:

- Το με α.π.170203/17-1-14 έγγραφο ΕΥΠΕ /ΥΠΕΚΑ (σελ.1)
- Το με α.π.2399/23-1-14 έγγραφο ΔΟΚΚ/ΥΠΕΚΑ (σελ.1)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 2
Σύνολο Σελίδων: 3

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

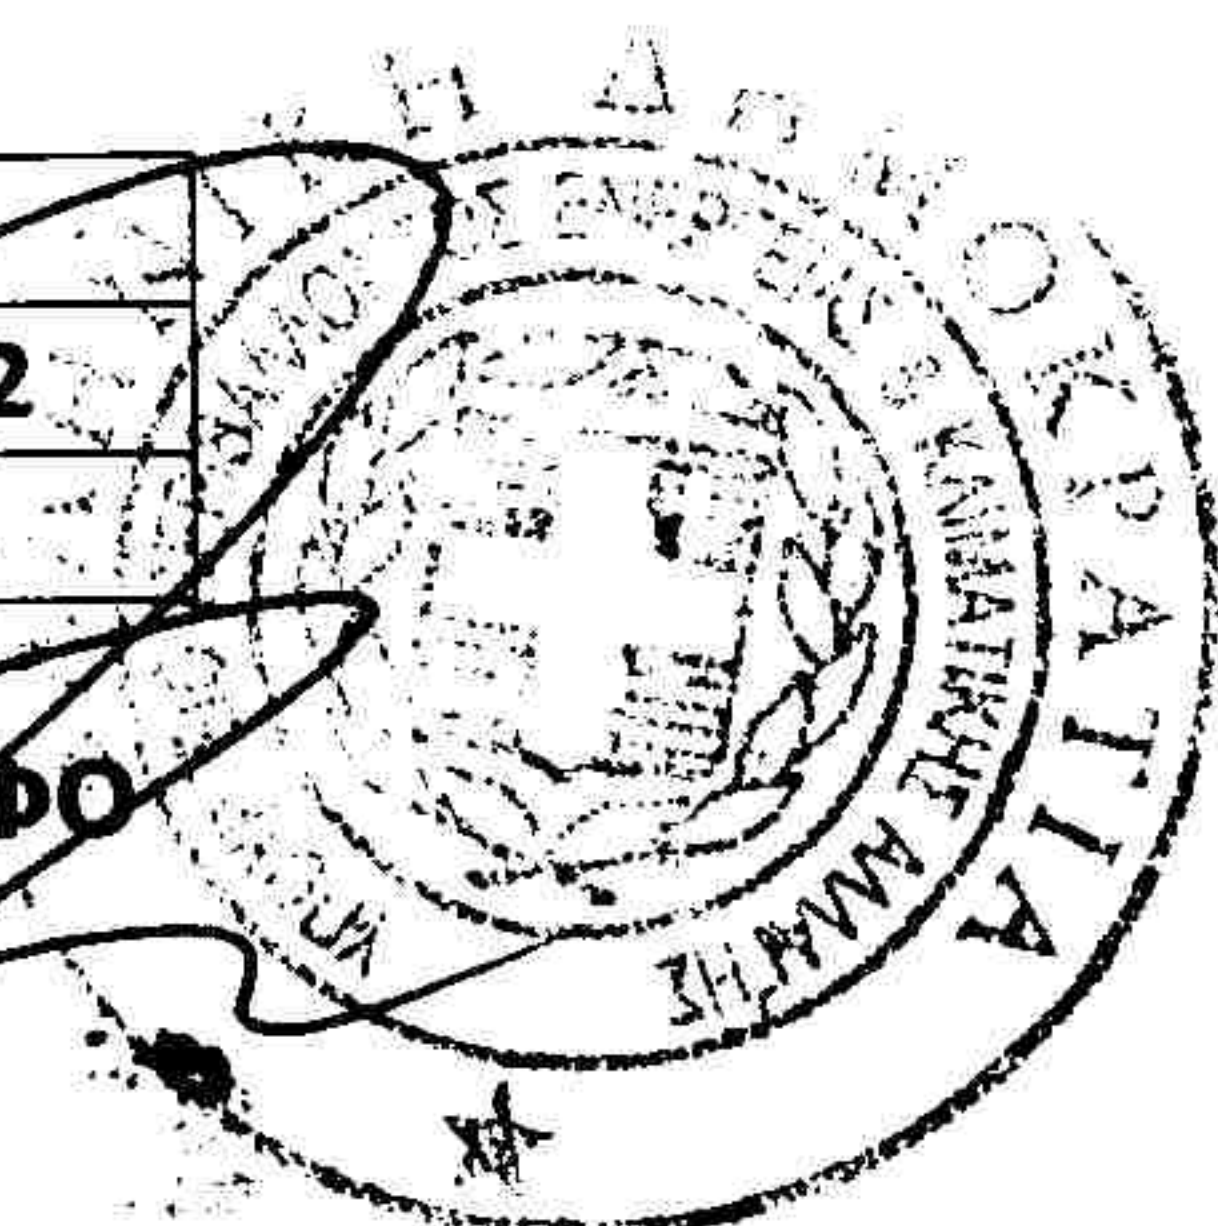



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ**

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014

Α.Π. 170203

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Κ. Γιαβής
Τηλέφωνο : 210 6417962
Φ.Α.Χ. : 210 6430637

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Θέμα : Ερώτηση Βουλής για απομάκρυνση πύργου κεραίας κινητής τηλεφωνίας από το γήπεδο της «Αναγέννησης», στην Επανομή, Δήμου Θερμαϊκού, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Σχετ. : Το υπ' αρ. 25653/16.1.14 έγγραφό σας με συνημμένη την υπ' αρ. 5432/15.1.14 Ερώτηση Βουλής (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ 170203/16.1.14).


Σε απάντηση της υπ' αρ. 5432/15.1.14 Ερώτησης Βουλής με αντικείμενο τις αντιδράσεις κατοίκων της Επανομής, Δήμου Θερμαϊκού, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας, στο γήπεδο της «Αναγέννησης», σας γνωρίζουμε ότι τόσο η περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω έργου όσο και η απομάκρυνσή του, σε περίπτωση που δεν πληροί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί εγκατάστασης κατασκευών κεραιών, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας. Η σχετική διαδικασία καθορίζεται από τις διατάξεις της υπ' αρ. 198015/2012 (Β' 1510) Κοινής Υπουργικής Απόφασης για Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για παρόμοια έργα που εμπίπτουν στη Β' κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων του Ν. 4014/2011, όπου σύμφωνα με το άρθρο 2, αρμόδια Υπηρεσία είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 10 του ν. 3431/2006, σε περίπτωση που σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας εγκαθίσταται σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία), τα προβλεπόμενα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (Β'1105).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ
Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ**


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Κ. Γιαβής

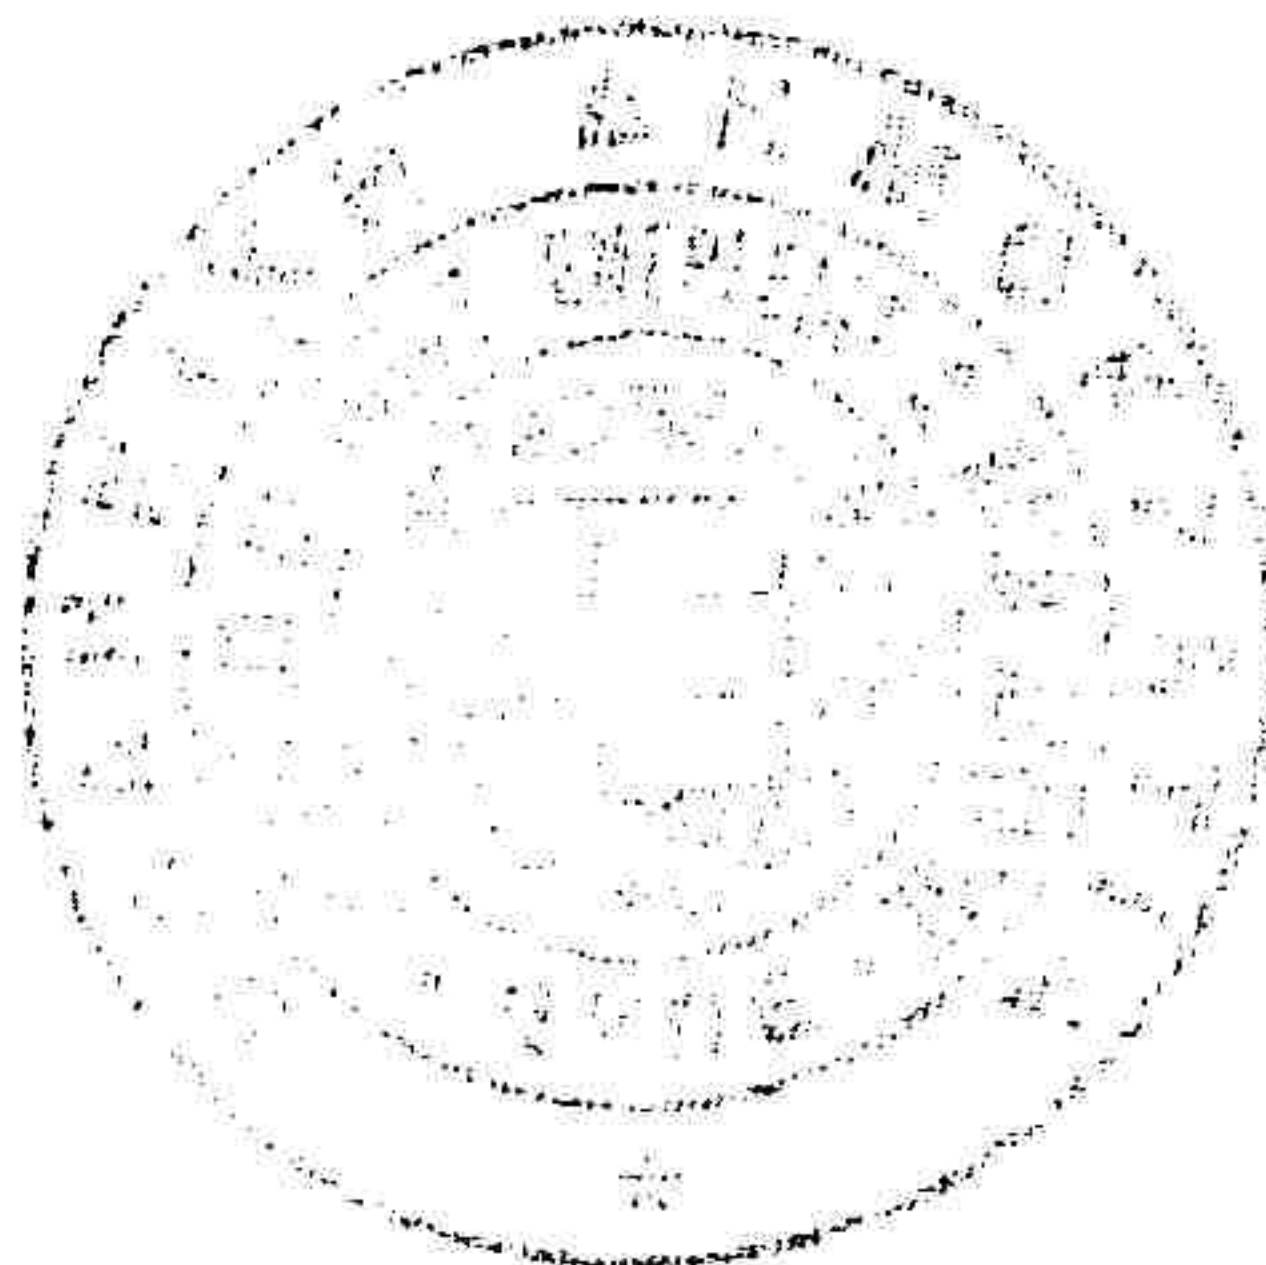

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΑΛΕΥΡΑ

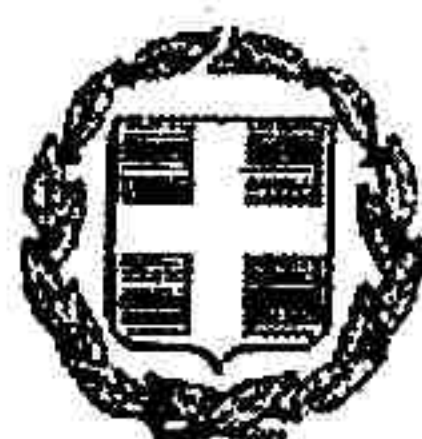

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.
ΤΜΗΜΑ Β'**

Αθήνα 23 / 1 / 2014

Αρ. Πρωτ.: 2399

Προς: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί του 2565/Β/72/16-1-14εγγράφου)

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων & Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδ. : 11526
Πληροφορίες : Δημητρακοπούλου Ειρήνη
Τηλέφωνο : 210-696929011
FAX : 210-6918088
e-mail : e.dimit@yahoo.com

Θέμα : Απάντηση σε ερώτηση των Βουλευτών κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και κ. Ελένης Γερασιμίδου.

Σε απάντηση της από 15-1-14 ερώτησης των Βουλευτών κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και κ. Ελένης Γερασιμίδου με αρ.πρωτ. 5432/15-1-14 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1) Ο έλεγχος νομιμότητας οποιασδήποτε κατασκευής μεταξύ των οποίων είναι και η εγκατάσταση κινητής τηλεφωνίας γίνεται από τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων στους οποίους ανήκουν, οι οποίες κατόπιν αυτοψίας έχουν την αρμοδιότητα να επιβάλουν κυρώσεις όταν δεν είναι σύμφωνες με το νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει.

2) Βασικοί νόμοι που ρυθμίζουν την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι : ο Ν.2075/92, ο Ν. 2801/2000, ο Ν. 4070/12 και ο Ν. 4053/12

Ειδικότερα:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 24α παρ. 5ε του Ν. 2075/92 για την κατασκευή κεραιάς σταθμού στην ξηρά απαιτείται έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία.

β) Σύμφωνα με το Νόμο 4070/12 « Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 82/Α/10-4-12) και ειδικότερα με την παρ. λα του άρθρου 12, αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν.2801/2000, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών – πλην αυτών που αφορούν πάρκα κεραιών -είναι η ΕΕΤΤ.

3) Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι αρμόδια για θέματα σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Ε. Δ.:

- 1) Χρον. Αρχείο
- 2) Δ.Ο.Κ.Κ / Β
- 3) Δημητρακοπούλου Ε.
- 4) Διευθυντής

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ