




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

21 ΦΕΒ. 2014

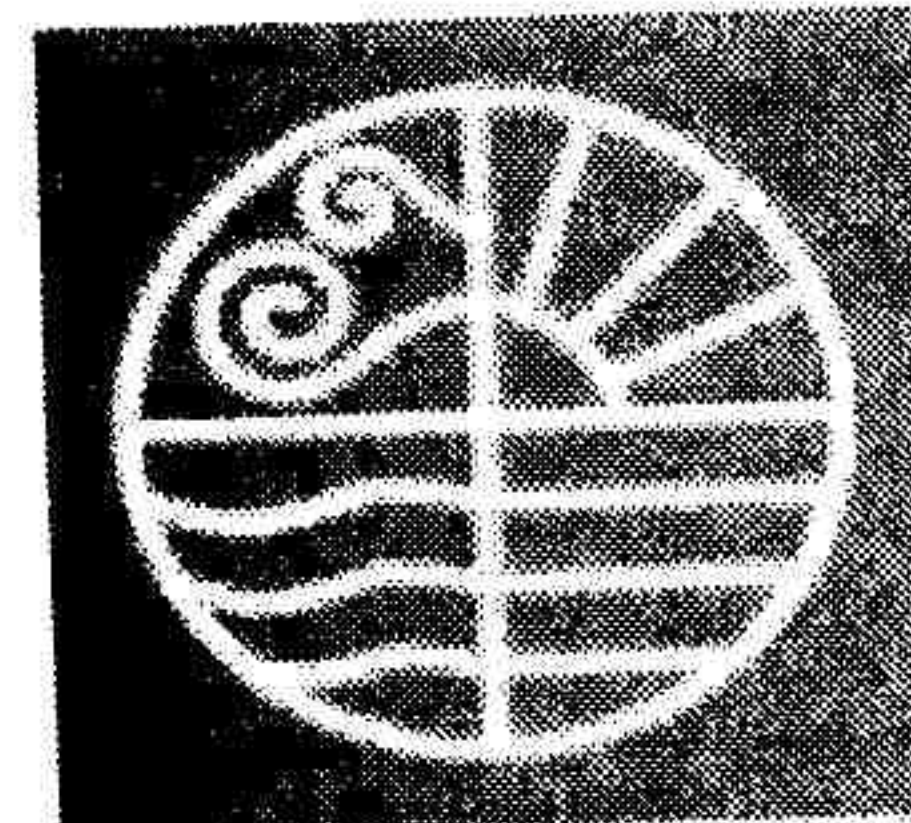

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός
Αθήνα 21/2/2014
Αρ.Πρωτ: 2601β

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
✓Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή κ. Αθανάσιο Πετράκο**
- 2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών**

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 5729/27-01-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 5729/27-01-2014, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Αθανάσιο Πετράκο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ.160511/04-02-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου/ΥΠΕΚΑ καθώς επίσης και το υπ' αριθμ. πρωτ. 213/29-01-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι για τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω έγγραφα κοινοποιούμε και το υπ' αριθμ. πρωτ. 22880/987/19-2-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Συνημμένα:

- Το με α.π.160511/4-2-14 έγγραφο Δ/νσης ΕΑΡΘ /ΥΠΕΚΑ (σελ.3)**
- Το με α.π. 213/29-1-14 έγγραφο ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ (σελ. 2)**
- Το με α.π. 22880/987/19-2-2014 έγγραφο της Αποκ. Διοικ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (σελ. 7)**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1


Σελίδες συνημμένων: 2

Σύνολο Σελίδων: 13

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ελισάβετ Αδαμίδου



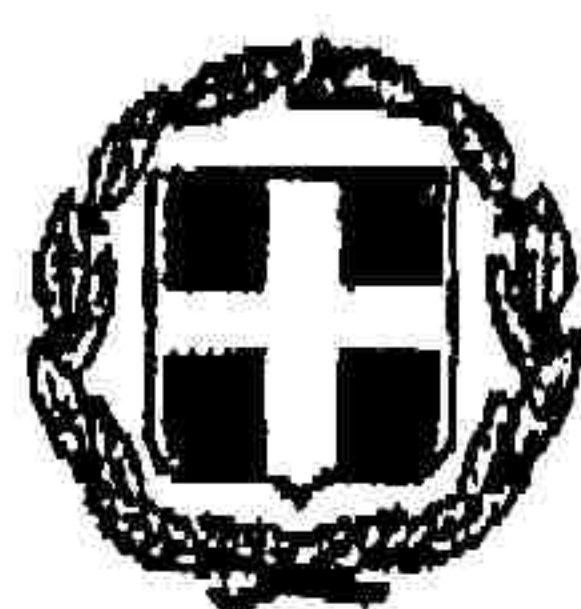

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ**

Αθήνα 04 / 02 / 2014

Αριθ. πρωτ.: 180511

ΠΡΟΣ: Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 Αθήνα

Fax : 210 64 29 137

Ταχ.Δ/ση : Πατησίων 147

Ταχ.Κώδικας: 112 51 Αθήνα

Πληροφορίες: Ο.Αντωνίου

Τηλέφωνο : 210 8642276

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση μηχανισμών απόσμησης, βιοφίλτρων και μηχανισμών υγροποίησης των ατμών στα πυρηνελαιουργεία στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά και έλεγχος της λειτουργίας τους- Ερώτηση υπ' αριθμ.5729/27-01-2014

ΣΧΕΤ: α) Το υπ' αρ.2601/Β/212 έγγραφο του Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ με συνημμένη την υπ' αρ. 5729 / 27-01-2014 ερώτηση του βουλευτή Πετράκου Αθανάσιου.

β) Ο Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.....».

γ) Η Υ.Α 1958 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες.....»

δ) Η Υ.Α 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.»

ε) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 210219/11-06-2012 «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το μηχανολογικό εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία, ξηραντηρίου ελαιοπυρήνα και λοιπών προϊόντων από βιομάζα, εκχυλιστηρίου

ξηρών ελαιοπυρήνων (πυρηνελαιουργείου) της εταιρείας «ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε» που βρίσκεται στην ΒΙΠΕ Μελιγαλά του Νομού Μεσσηνίας.

στ) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 184428/10-2013 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος αρχείου του πυρηνελαιουργείου «ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε» στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, λόγω αρμοδιότητας.

Απαντώντας στην αναφερόμενη στο θέμα ερώτηση του βουλευτή κ. Α.Πετράκου περιοριζόμενοι σε θέματα αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε ότι :

1. Στην παρ.3.2.10 του εδαφίου 3.2 «Ατμοσφαιρικές εκπομπές» του μέρους Β «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» Της (ε) σχετ. ΑΕΠΟ αναφέρεται το εξής:

- «Τα ξηραντήρια να είναι εφοδιασμένα με εφεδρικό σύστημα εξουδετέρωσης οσμών αποτελούμενο από τέσσερις νεφοποιητικές κεφαλές εγκατεστημένες στις τέσσερις καπνοδόχους των ξηραντηρίων και μία δοσομετρική αντλία πίεσεως για την τροφοδοσία του αντλιοστασίου υδατοδιαλύματος (ειδικές ενεργές ουσίες)»

Στην εν λόγω ΑΕΠΟ δεν προβλέπεται τοποθέτηση μηχανισμού υγραποίησης των ατμών καθώς τούτο:

Α) Δεν αποτελεί σύνηθες μέτρο σε κανένα πυρηνελαιουργείο πανελλαδικά.

Β) Δεν αποτελεί διεθνή πρακτική για το συγκεκριμένο κλάδο.

2&3. Κατά τη λειτουργία της παραπάνω βιομηχανίας έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμοι έλεγχοι από: α) την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ, β) το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος γ) τις αρμόδιες υπηρεσίες Π.Ε.Μεσσηνίας.

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ στο χρονικό διάστημα από 25/01/2012 έως 22/02/2012 πραγματοποίησε μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή της ΒΙΠΕ Μελιγαλά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των οποίων δεν σημειώθηκε καμία υπέρβαση της 24 ωρης οριακής τιμής ΑΣ -10 κατά την μετρητική περίοδο.

Σε προηγούμενη ερώτησή ιδίου βουλευτή είχαμε αποστείλει συνημμένα τα αποτελέσματα των μετρήσεων εκπομπών σωματιδίων και καπνού στις καμινάδες των ξηραντηρίων του πυρηνελαιουργείου που διενεργήθηκαν στα πλαίσια των


υποχρεώσεων της εταιρείας που απορρέουν από την υπ' αριθμ. πρωτ. 210219/11-06-2012 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, τα όποια και ευρίσκονταν εντός θεσμοθετημένων ορίων, καθώς και τα αποτελέσματα λοιπών ελέγχων. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση της εταιρείας για τη διενέργεια των προαναφερόμενων μετρήσεων καθώς και για υποβολή ετήσιων εκθέσεων παραγωγού αποβλήτων εισήχθει για πρώτη φορά με την ανωτέρω ΑΕΠΟ.

Σύμφωνα με τη (γ) σχετ. ΥΑ η περιβαλλοντική αδειοδότηση της εν λόγω βιομηχανίας αποτελεί αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Με το (στ) σχετ. έγγραφο διαβιβάστηκε στην εν λόγω υπηρεσία ο φάκελος αρχείου της βιομηχανίας

Το πυρηνελαιουργείο της εταιρείας «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕ» αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά από την υπηρεσία μας με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 88634/07.01.1998 και 56001/07.05.2001 Απόφασεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Έκτοτε η περιβαλλοντική αδειοδότηση της βιομηχανίας δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας, αλλά μεταβιβάστηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν επιπλέον διευκρινίσεις, επί του θέματος, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

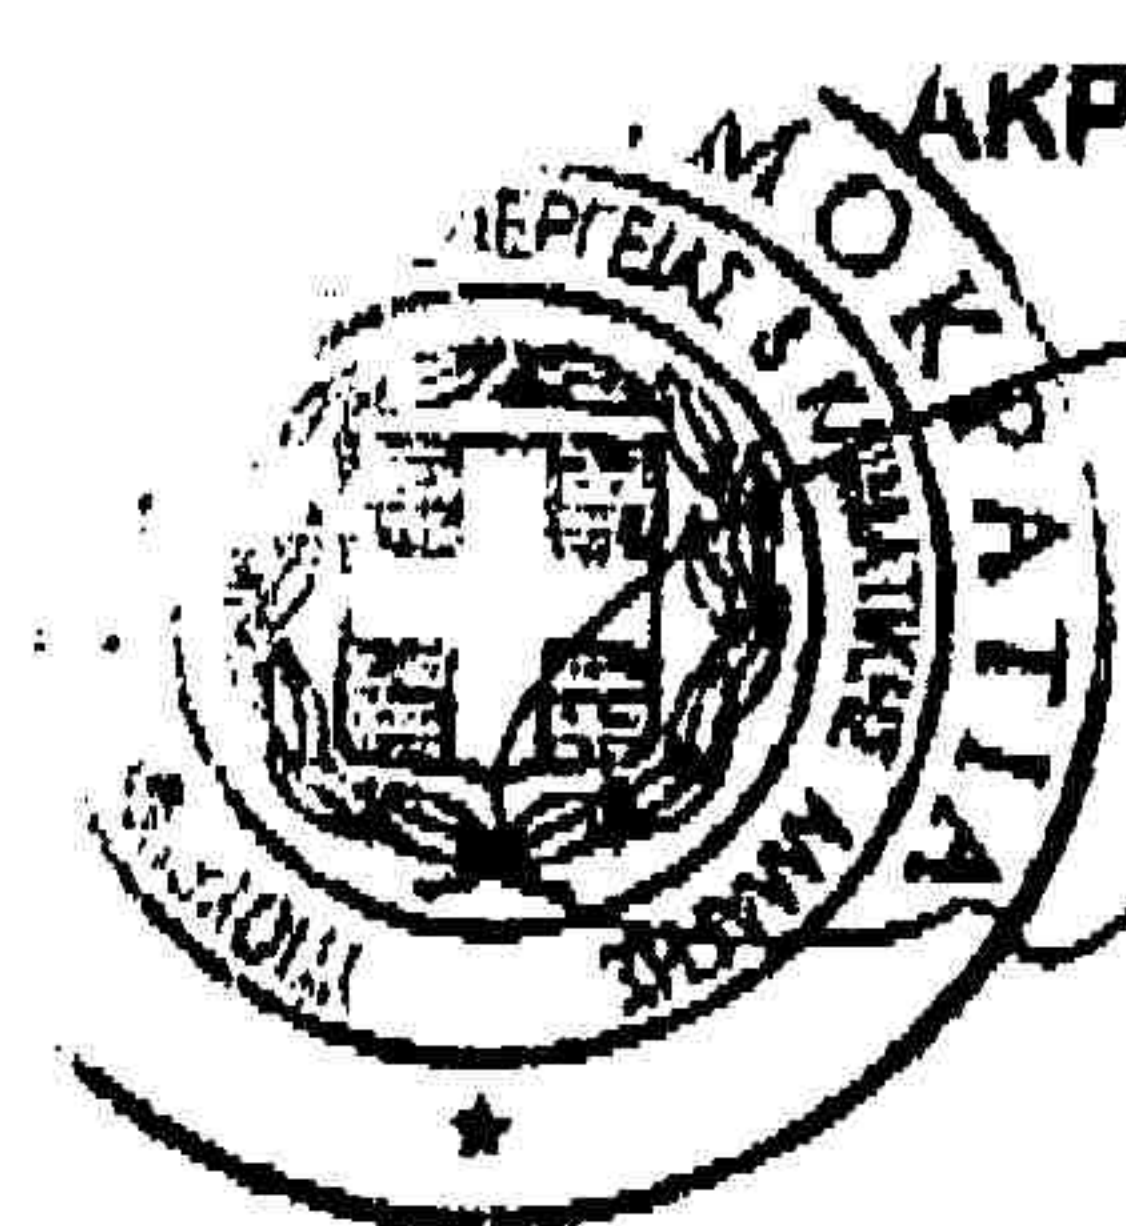

Α. ΔΑΜΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

N. ΜΑΝΑΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Δ/ση Ε.Α.Ρ.Θ.
- Τμήμα Βιομηχανιών
- Ολυμπία Αντωνίου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Γ. Χρονόπουλος, Δ. Κολίτσα
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701800
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701868

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 29 - 01 - 2014

Αριθ. Πρωτ. : 213

Βαθμός : Κοινό
Προτεραιότητας

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ / Γραφείο Υπουργού /
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17, Fax: 2106429137
(σχετ.: 2601/β/212/28-1-2014)

ΚΟΙΝ.:

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτού κ. Πετράκου αθανάσιου με θέμα: «Τοποθέτηση μηχανισμών απόσμησης, βιοφίλτρων και μηχανισμών υγροποίησης των ατμών στα πυρηνελαιουργεία της ΒΙΠΕ Μελιγαλά και έλεγχος της λειτουργίας τους»

Σχετικά:

1. Το με α.π. 2601/β/212/28-01-2014 (α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ: 213/28-1-2014) έγγραφο του Γραφείου Υπουργού ΠΕΚΑ / Κοινοβουλευτικός Έλεγχος με συνημμένη την με αρ. 5729/27-01-2014 Ερώτηση του Βουλευτού κ. Πετράκου Αθανάσιου

Σε απάντηση της ερώτησης του θέματος (σχετ. 1), και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΕΠ σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η ΕΥΕΠ έχει διενεργήσει περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στην ΒΙΠΕ ΜΕΛΙΓΑΛΑ και συγκεκριμένα:

- Στις 25-1-2011, πραγματοποίησε έλεγχο τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη μονάδα ξήρανσης της εταιρείας «ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ» που λειτουργεί στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου και για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, συντάχθηκαν: Πράξη βεβαίωσης παράβασης, διαβιβαστικό αυτής προς την οικεία Εισαγγελία Πρωτοδικών και Εισήγηση Επιβολής Προστίμου ύψους 5.400 ΕΥΡΩ (05-07-2011), για την ελεγχόμενη δραστηριότητα προς τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας. Δεν μας έχει κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα η Απόφαση επιβολής του εισηγηθέντος από την ΕΥΕΠ προστίμου, στην ανωτέρω εταιρεία.
- Στις 25-1-2011, πραγματοποίησε έλεγχο τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο πυρηνελαιουργείο της εταιρείας «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ-ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕ» που λειτουργεί στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου και για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, συντάχθηκαν: Πράξη βεβαίωσης παράβασης, διαβιβαστικό αυτής προς την οικεία Εισαγγελία Πρωτοδικών και Εισήγηση Επιβολής Προστίμου ύψους 18.450 ΕΥΡΩ (23-06-2011), για την ελεγχόμενη δραστηριότητα προς τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας. Σε συνέχεια αυτών, μας κοινοποιήθηκε η Απόφαση επιβολής του εισηγηθέντος από την ΕΥΕΠ προστίμου, στην εταιρεία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ-ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕ».

Επιπρόσθετα, στις 25-01-2012, εγκαταστάθηκε όργανο μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων (αεροδυναμικής διαμέτρου έως 10 μm – PM10) στην πλησιέστερη στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά, κατοικημένη περιοχή (οικισμός Σκάλας Δήμου Οιχαλίας Νομού Μεσσηνίας), μετά από σχετικό αίτημα της Π.Ε. Μεσσηνίας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων για το χρονικό διάστημα 25-01-2012 έως 22-02-2012 δεν έδειξαν υπέρβαση των θεσμοθετημένων οριακών τιμών αιωρούμενων σωματιδίων.

Ο ίδιος εξοπλισμός εγκαταστάθηκε και κατά την χειμερινή περίοδο 2012-2013 αλλά δεν κατέστη δυνατή η συλλογή μετρήσεων λόγω καταστροφής του μετρητή αιωρούμενων σωματιδίων από πτώση κεραυνού.

Κατά την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο με ευθύνη και μέριμνα της Π.Ε. Μεσσηνίας εγκαταστάθηκε παρόμοιος αναλυτής αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) σε άλλη θέση στον οικισμό Σκάλας Μελιγαλά (23-12-2013). Η ΕΥΕΠ στο πλαίσιο της συνδρομής της προς την Π.Ε. Μεσσηνίας συνέλεξε τις πρώτες τιμές (23-01-2014) και προχωρά στην ανάλυσή τους.

Από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας, προκύπτει ότι ελέγχους τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Σημειώνεται ότι τα πυρηνελαιουργεία είναι από τη φύση τους οχλούσες δραστηριότητες, κυρίως λόγω της έντονης εκπομπής ατμού και των οσμών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ξήρανσης του νωπού ελαιοπυρήνα. Η βλαπτικότητα των εκπεμπόμενων ουσιών στα απαέρια του πυρηνελαιουργείου (στις συγκεντρώσεις που απαντώνται στα απαέρια) δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά μέχρι σήμερα, ειδικά δε καθώς πρόκειται για ουσίες που έχουν φυσική παρουσία σε προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Σε κάθε περίπτωση η ασφαλέστερη μέθοδος για τον περιορισμό ή και την άρση της αναμενόμενης όχλησης είναι η άρτια τεχνικά Μελέτη και περιβαλλοντική αδειοδότηση και η απαρέγκλιτη τήρηση των τεθέντων περιβαλλοντικών όρων. Κατά την αδειοδότηση πυρηνελαιουργείων θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και η σημασία / ρόλος που αυτές οι μονάδες διαδραματίζουν – από περιβαλλοντική άποψη - στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, ως μεταποιητικές δραστηριότητες του αγροτικού τομέα που διαχειρίζονται απόβλητα των ελαιουργείων.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο Γενικός
Επιθεωρητής

Παναγιώτης Μέρκος

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Β (Φ. Β.1.39)
4. Γ. Χρονόπουλος
5. Δ. Κολίτσα

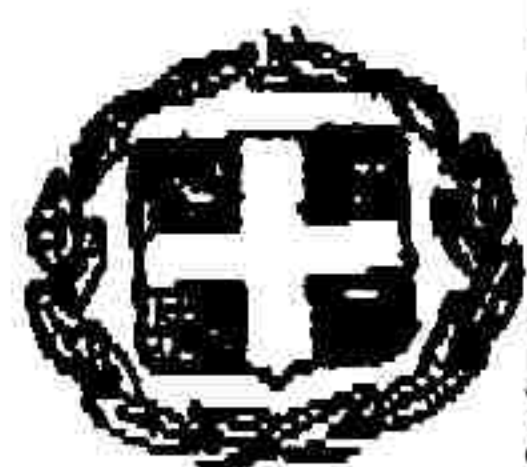

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες : Ανδρέας Κάτσεων
Τηλέφωνο : (2610) 490-330
FAX : (2610) 490-356 / 59
e-mail : diafaneia@apd-depin.gov.gr

Βαθμός Πρωτ. ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ
Πάτρα, 19 - 02 - 2014

Αριθ. Πρωτ. Οικ. 22880/487

ΠΡΟΣ: 1. Γραφείο ΥΠΕΚΑ Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
(μέσω τηλεομοιοτυπίας)
210-6429137

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Τοποθέτηση μηχανισμών απόσμησης, βιοφίλτρων και μηχανισμών υγροποίησης των ατμών στα πυρηνελαιουργία στη ΒΠΠΕ Μελιγαλά και έλεγχος της λειτουργίας τους».

ΣΧΕΤ: (α) Τα με αρ. πρωτ. 2601/Β/212 έγγραφα του ΥΠ.ΕΚΑ

(β) Το με αρ. πρωτ. 2795/14-2-14 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

(γ) Το με αρ. πρωτ. 8666/280/6-2-14 έγγραφο της Δ/σης Περιβ. & Χωρικού


Σχεδιασμού Πελοποννήσου

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού, που αφορά στην αριθ. 45729/27-1-14 Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Τοποθέτηση μηχανισμών απόσμησης, βιοφίλτρων και μηχανισμών υγροποίησης των ατμών στα πυρηνελαιουργία στη ΒΠΠΕ Μελιγαλά και έλεγχος της λειτουργίας τους» σας διαβιβάζουμε τις ανωτέρω (β) κ' (γ) σχετικές απαντήσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Διδασκάλου

Συνημμένα: Τα (β) κ' (γ) σχετικά

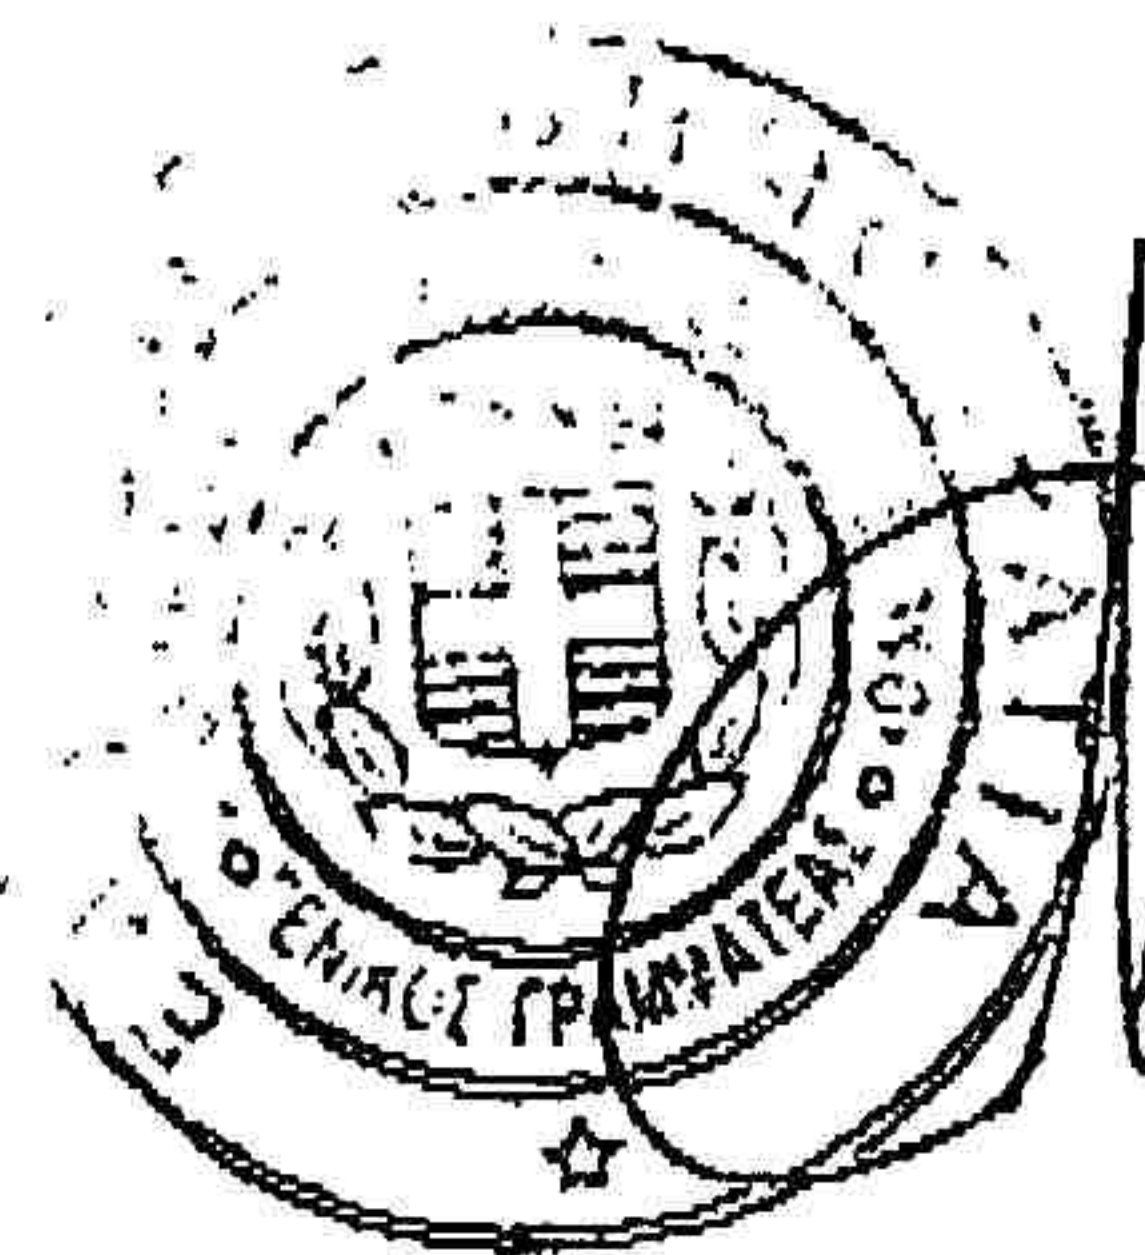

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Καλαμάτα 14-02-2014
Αρ. Πρωτ.: Φ4α/795

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 24100
Πληροφορίες : Δ. Δημητρακόπουλος
Τηλ. : 27213-61537
Fax : 27210-93323

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 158
ΠΑΤΡΑ

ΘΕΜΑ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΗΣ
ΣΧΕΤ. : Η 5729/27-01-2014 ερώτηση Βουλής.

Απαντώντας στην ανωτέρω ερώτηση, (η οποία κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας στις 14-02-2014), αναφορικά με τον έλεγχο λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων στην ΒΙ.ΠΕ. Μεγαλαρά και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στην ΒΙ.ΠΕ. Μεγαλαρά λειτουργούν δύο πυρηνελαιουργεία με τις επωνυμίες ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. και ΟΙΧΑΛΙΑ ΕΠΕ.

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Στις 11-06-2012 έλαβε νέους Περιβαλλοντικούς Όρους σύμφωνα με την 210219/11-06-2012 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, (ΑΔΑ: Β4ΛΔΟ-7ΥΩ). Στην συνέχεια χορηγήθηκε νόμιμα σε αντικατάσταση της προηγούμενης, η με αρ. πρωτ. Φ14.401/5404/13/24-01-14 (ΑΔΑ: ΒΙΨΕ7Λ1-ΚΥΠ), νέα άδεια λειτουργίας λόγω μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης σε εκχυλιστήριο ξηρών ελαϊοπυρήνων.

ΟΙΧΑΛΙΑ ΕΠΕ. Στις 06-07-2012 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 157 Απόφαση ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων, (ΑΔΑ: Β4ΣΚΟΡ1Φ-8ΘΩ), από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, λόγω κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης της δραστηριότητας. Στην συνέχεια χορηγήθηκε νόμιμα νέα άδεια λειτουργίας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τη αρ. πρωτ. Φ14.405/5353/27-12-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, (ΑΔΑ:Β4ΜΓ7Λ1-Π1Ο), λόγω μηχανολογικής επέκτασης και αλλαγής φορέα εκμετάλλευσης από ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕ σε ΟΙΧΑΛΙΑ ΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η τελευταία έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων χορηγήθηκε στα δύο πυρηνελαιουργεία το 2012 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αντίστοιχα. Είναι οι πλέον αυστηροί που έχουν επιβληθεί, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και είναι περισσότερο αυστηροί από τους όρους που εφαρμόζονταν πριν από το 2012. Περιλαμβάνουν τις πλέον αυστηρές δεσμεύσεις αναφορικά με τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα, τα υγρά απόβλητα, τα στερεά απόβλητα και τον θόρυβο. Περιλαμβάνουν επίσης αυστηρές δεσμεύσεις ως προς την μέτρηση των απαερίων

στις καμινάδες, την καταγραφή και παρακολούθηση της ρύπανσης από πιστοποιημένα εργαστήρια. Οι μετρήσεις αυτές διενεργούνται ετησίως κατά την διάρκεια λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων. Τα αποτελέσματά τους ανακοινώνονται στην υπηρεσία μας (είναι διαθέσιμα εφόσον μας ζητηθούν), και από τις μέχρι τώρα μετρήσεις που έχουν διενεργηθεί πιστοποιείται ότι οι τιμές των εκπνευόμενων ρύπων των απαερίων βρίσκονται εντός των ορίων που ορίζουν οι Περιβαλλοντικοί Όροι.

Διευκρινίζεται ότι για τα ανωτέρω πυρηνελαιουργεία αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση περιβαλλοντικών όρων είναι το ΥΠΕΚΑ και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ενώ η υπηρεσία μας έχει αρμοδιότητα μόνο για τον έλεγχο τήρησής των.

Αρμόδιες αρχές για την διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 20 του Ν.4014/2011 είναι : α) η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), β) η αδειοδοτούσα αρχή για τις προληπτικές επιθεωρήσεις κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους, ανεξαρτήτως της κατηγορίας του έργου ή της δραστηριότητας, δ) Τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Αρμοδιότητα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων έχει επίσης η ΕΤΒΑ - ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. δια του Φορέα Οργάνωσης και Εκμετάλλευσης (ΦΟΕ), όπως περιγράφεται στον κανονισμό λειτουργίας της, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ/Α.5/12/12278/912/2013 (ΦΕΚ 2819Β/05-11-2013).

Η ΕΤΒΑ - ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. με το αρ. πρωτ. 31763/19-03-2013 έγγραφό της, μας απέστειλε τα αποτελέσματα ενδεικτικών μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο των αερίων ρύπων στην ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά. Οι μετρήσεις αυτές ελήφθησαν τα έτη 2011 και 2012 και είναι οι πλέον πρόσφατες που μας έχουν κοινοποιηθεί.

Πλέον αυτού η ΕΤΒΑ - ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., μας απέστειλε με το αρ. πρωτ. 31451/06-02-2013 την έκθεση υλοποίησης περιβαλλοντικών όρων της ΒΙ.ΠΕ. Καλαμάτας (Μελιγαλά) για το έτος 2012. Στην εν λόγω αναλυτική έκθεση, αναφέρεται ότι το πρόγραμμα μετρήσεων αφορά στις μετρήσεις Ανόργανων ενώσεων (CO_2 , SO_2 , NO_2) και Σωματιδιακών ρύπων (PM_{10} , $\text{PM}_{2.5}$). Επισημαίνεται επίσης ότι <<...κατά τις μετρήσεις διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Οι τιμές συγκεντρώσεων SO_2 και NO_2 δεν υπερβαίνουν σε κανένα σημείο τις οριακές τιμές. Ιδιαίτερα για τις τιμές για το NO_2 ήταν χαμηλότερες από το κατώτατο όριο ανίχνευσης τις ημέρες των μετρήσεων. Οι τιμές SO_2 εκτιμάται ότι σχετίζονται με τις κινήσεις οχημάτων.
- Οι τιμές για τα αιωρούμενα σωματίδια PM_{10} και $\text{PM}_{2.5}$ είναι στην πλειοψηφία των σημείων μέτρησης χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες οριακές τιμές.

Παρόλο που κατά τις περιόδους μέτρησης δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις, θα πρέπει να τονιστεί ότι κατά καιρούς υπάρχει ορατή σωματιδιακή ρύπανση προερχόμενη από τα πυρηνελαιουργεία, η οποία επηρεάζει αρνητικά τις παρακείμενες επιχειρήσεις και τον περιβάλλοντα χώρο της ΒΙ.ΠΕ.>>.

Για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των πυρηνελαιουργείων στην ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά, η υπηρεσία μας την τρέχουσα ελαστικοοικονομική περίοδο έχει πραγματοποιήσει επτά επιθεωρήσεις μέχρι σήμερα. Από τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους γενικότερα. Σε περιπτώσεις όμως παράβασης των όρων λειτουργίας έχουν

προταθεί από την υπηρεσία μας οι προβλεπόμενες από το νόμο διοικητικές κυρώσεις.

Πλέον αυτών, έχει τοποθετηθεί κατόπιν αιτήματος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, στην περιοχή του οικισμού Σκάλας, μετρητής σωματιδιακών εκπομπών για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο οποίος καταγράφει επί εικοσιτετραώρου βάσεως τις τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα από οποιαδήποτε πηγή εκπομπής και από οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα που σχετίζεται με εκπομπές σωματιδίων.

Για την ελαιοκομική περίοδο 2011-2012, τα αποτελέσματα των μετρήσεων μας ανακοινώθηκαν επίσημα από το ΥΠΕΚΑ, (ήταν ο φορέας που εγκατέστησε τον μετρητή σωματιδιακών εκπομπών), με το αρ. πρωτ. 636/16-03-2012 έγγραφό του. Στο ίδιο έγγραφο αναλύονται οι δυνατότητες του μετρητή και οι περιορισμοί αναφορικά με την αξιολόγηση των μετρήσεων. Αναφέρεται επίσης ότι : <<Από τα ανωτέρω αποτελέσματα προκύπτει ότι κατά την περίοδο των μετρήσεων (26/1/2012 - 22/2/2012) δεν σημειώθηκε καμία υπέρβαση της 24ωρης οριακής τιμής.

Την περίοδο 2012 - 2013 τοποθετήθηκε πάλι ο μετρητής στο ίδιο σημείο, αλλά επλήγει από κεραυνό και καταστράφηκε ολοσχερώς, χωρίς να καταστεί δυνατόν να αντληθούν οι μετρήσεις που είχε καταγράψει.

Την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο έχει εγκατασταθεί και πάλι μετρητής (σε άλλο σημείο της περιοχής), ο οποίος καταγράφει τις εκπομπές σωματιδίων. Πλέον αυτών τα πυρηνελαιουργεία είναι εφοδιασμένα με κυκλωνικά συστήματα κατακράτησης σωματιδίων και με συσκευές απόσμησης.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ΠΡΩΤΟΔΕΙΞΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 17/2/2014

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΟΥΝΟΥ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΑΠΟ: ΠΕΧΩ

ΑΡ. ΦΑΕ : 2710239112

07 ΦΕΒ. 2014 10:38 P1

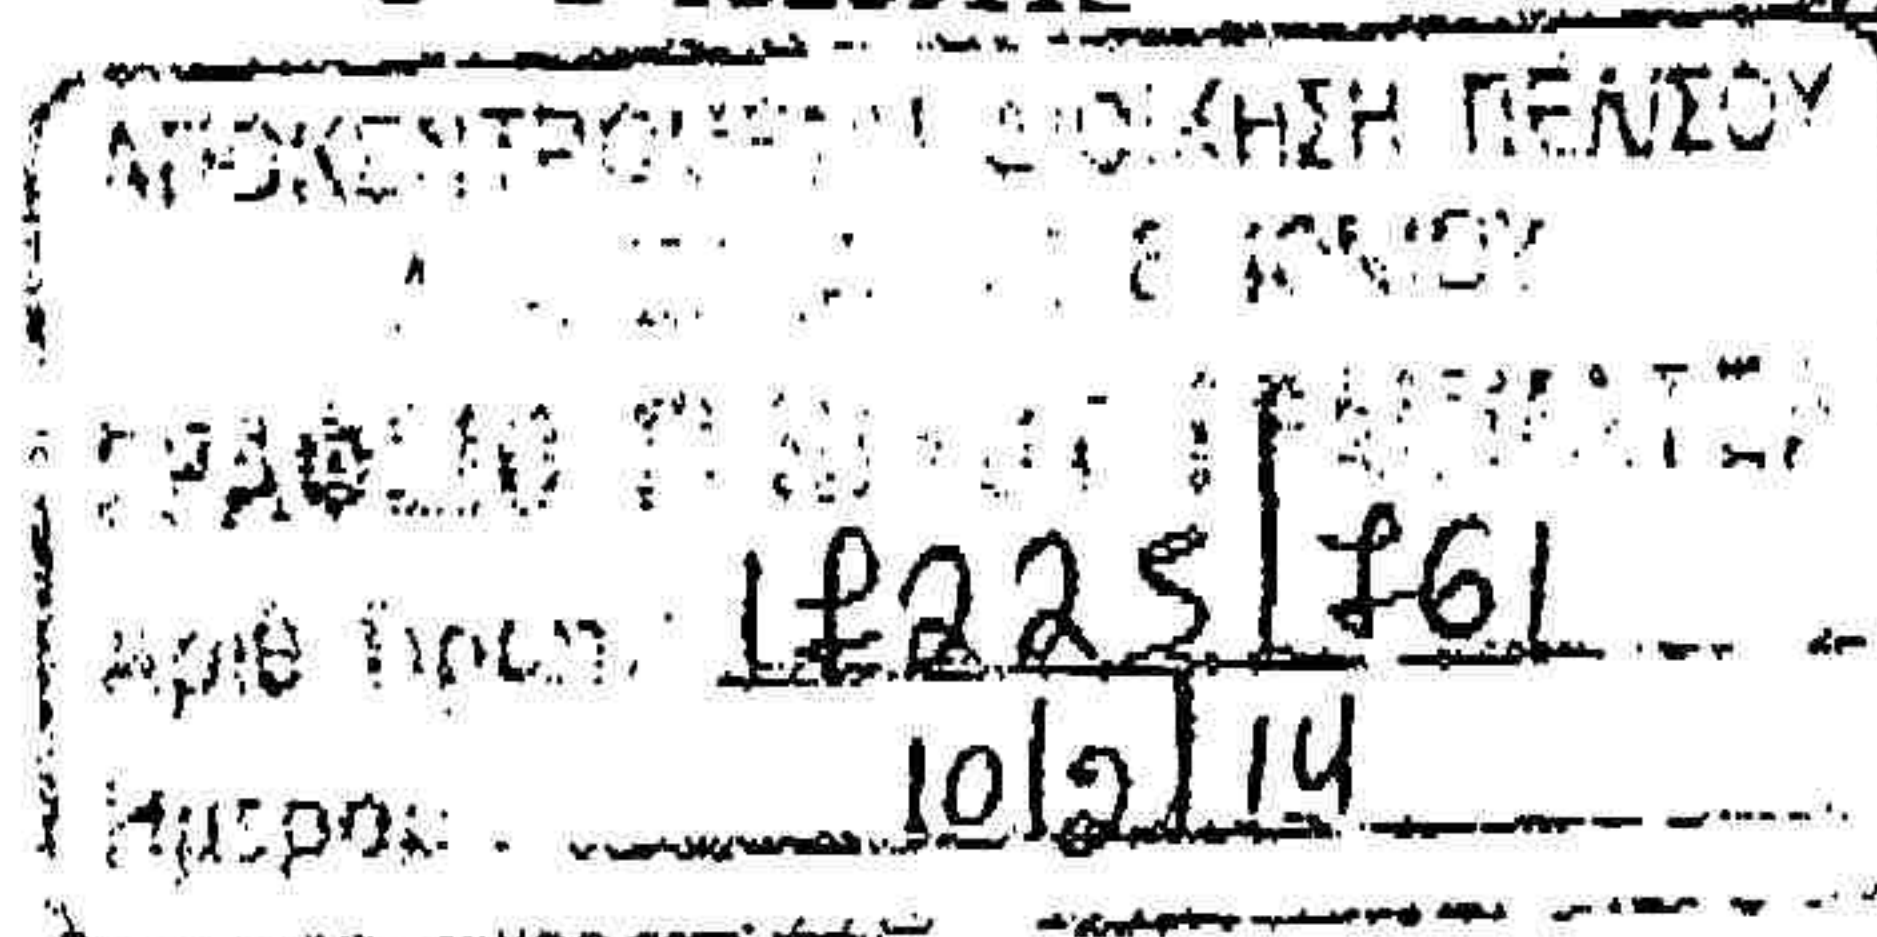**ΕΠΕΙΓΟΝ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Πελοποννήσου
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού
Σχεδιασμού**

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Κολοκοτρώνη 20
Τ.Κ. 221 00 Τρίπολη
Τηλ. 2710238584 & 2710237778
Fax: 2710239112

Πληροφορίες: Αναστάσιος Καυμούτσος
e-mail: pexosx@1747.syzefxis.gov.gr

Τρίπολη, 06-02-2014
Αρ. Πρωτ.: 8666/280

ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων αναφορικά με την Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα: «Τοποθέτηση μηχανισμών απόσμησης, βιοφίλτρων, και μηχανισμών υγροποίησης των ατμών στα πυρηνελαιουργεία στη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά και έλεγχος της λειτουργίας τους».

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ. 11664/525/05-02-2014 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, σας παρέχουμε τα κάτωθι στοιχεία:

Στη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά λειτουργούν δυο (2) πυρηνελαιουργεία:

1. Η δραστηριότητα: «Ξήρανσης ελαιούχων σπόρων και φυτικής βιομάζας, πυρηνελαιουργείου και παραγωγής στερεών καυσίμων από φυτική βιομάζα» της εταιρείας: «ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ».
2. Η δραστηριότητα: Πυρηνελαιουργείου της εταιρείας: «Ελαιουργεία – Πυρηνελαιουργεία Ε.Π.Ε.»

Για την υπ' αριθμ. 1 δραστηριότητα έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. 210219/11-06-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΔ0-7ΥΩ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Δ/σης Ε.Α.Ρ.Θ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Ο φάκελος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχει σταλεί στην υπηρεσία μας λόγω αρμοδιότητας.

Για την υπ' αριθμ. 2 δραστηριότητα έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. 157/06-07-2012 (ΑΔΑ: Β41ΡΟΡ1Φ-Σ6Λ) ΑΕΠΟ από τη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελάσου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελάσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Συνεπώς και οι δυο δραστηριότητες έχουν εν ισχύ ΑΕΠΟ.

Τα θέματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αντιμετωπίζονται στις ΑΕΠΟ με τους εξής τρόπους:

1. Σε ό,τι αφορά τα καυσάδια των ξηραντηρίων και ατμολεβήτων με εστίες καύσης πυρηνόξυλου. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1α του Π.Δ.1180/81, το επιτρεπόμενο ποσό εκπομπής στην ατμόσφαιρα καθορίζεται στον βαθμό 1 της κλίμακας RINGELMANN. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση του ως άνω βαθμού 1:

- i. και μέχρι του βαθμού 2 για συνολικό χρόνο μέχρι τεσσάρων πρώτων λεπτών της ώρας (4') και για έκαστο ημίωρο λειτουργίας της εστίας καύσεως και
- ii. μέχρι του βαθμού 3 δια συνολικό χρόνο μέχρι τριών πρώτων λεπτών της ώρας (3') και για το πρώτον τέταρτον της ώρας από της εναύσεως της εστίας καύσεως, ή από τυχόν σχετικής βλάβης.

Η συγκέντρωση των εκπνευόμενων εν αιωρήσει σωματιδίων (σκόνης) μετρούμενη στο σημείο εκπομπής τους πρέπει να είναι μικρότερη από 100mg/Nm³ (Π.Δ. 1180/81 ΦΕΚ 293Α/6.10.81).

Για την τήρηση των ως άνω ορίων προβλέπεται:

- Η εγκατάσταση τουλάχιστον ενός κυκλωνικού συστήματος κατάλληλης απόδοσης στο σύστημα απαγωγής των απερίων κάθε συσκευής και τακτική συντήρηση αυτών, ώστε οι εκπομπές ρύπων να είναι εντός των ορίων της νομοθεσίας.
- Σημειώνεται ότι οι συσκευές με εστίες καύσης καυσίμων στερεής βιομάζας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β), που ορίζει αυστηρότερους ελέγχους λειτουργίας των καυστήρων (αφορά μαζούλ, ντίζελ και αέριο καύσιμο) και εξ' όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε δεν υπάρχει αντίστοιχο νομικό πλαίσιο για τις ως άνω συσκευές.
2. Σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της διάχυτης εκπομπής σκόνης, στο πλαίσιο των ως άνω ΑΕΠΟ επιβάλλονται οι κάτωθι όροι:
 - Αποθήκευση του τριφασικού ελαιοπυρήνα και του παραγόμενου πυρηνόξυλου σε στεγασμένους χώρους.
 - Εκκένωση του εκχυλιστήρα σε χαμηλή πίεση (έως 1,2atm) και σε στεγασμένο χώρο.
 3. Σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των εκπεμπόμενων οσμών στο πλαίσιο των ως άνω ΑΕΠΟ, προβλέπεται η λήψη της κάτωθι δέσμης μέτρων:
 - Ταχεία προώθηση του ελαιοπυρήνα προς ξήρανση, προς αποτροπή έναρξης ζυμώσεων που δημιουργούν οσμηρές πτητικές ενώσεις. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η παραλαβή προς επεξεργασία ελαιοπυρήνα με εμφανείς ενδείξεις ζυμώσεων και επιβάλλεται η επεξεργασία τριφασικού ελαιοπυρήνα εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του.
 - Οι χώροι αποθήκευσης του νωπού τριφασικού ελαιοπυρήνα να έχουν επαρκή αερισμό, ώστε να αποφεύγεται η αύξηση της υγρασίας του και την επακόλουθη παραγωγή οσμηρών πτητικών ενώσεων από τις αναπτυσσόμενες βακτηριακές δράσεις και παράλληλα το ενδεχόμενο αυτανάφλεξής του.
 - Εγκατάσταση συστήματος συνεχούς καταγραφής της θερμοκρασίας των ξηραντηρίων σε θεωρημένο από τη Δ/ση Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας χάρτη, ώστε η θερμοκρασία να μην υπερβαίνει την εξαρτώμενη από την υγρασία του πυρήνα κρίσιμη θερμοκρασία των 700°C και 600°C στην 1^η και 2^η δραστηριότητα, αντίστοιχα, καθώς και συστήματος διακοπής τροφοδοσίας ξηραντηρίων όταν η θερμοκρασία τους υπερβεί την ως άνω κρίσιμη κατά περίπτωση θερμοκρασία διάσπασης του περιεχόμενου στον πυρήνα λαδιού, με αποτέλεσμα την πρόκληση δυσοσμίων.
 - Καταστολή οσμών με ψεκασμό ειδικών αντιοσμητικών ουσιών στους αγωγούς εξόδου των κυκλώνων των ξηραντηρίων με διατάξεις εκνέφωσης μέσω ακροφυσίων για τη συμπλοκοποίηση των οσμών.


Σημειώνεται ότι εξ' όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε δεν υπάρχει στη νομοθεσία θεσπισμένο όριο εκπομπής οσμών για αυτού του είδους τις δραστηριότητες, παρά μόνο για Εγκαταστάσεις Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης Αποβλήτων (ΕΜΑΚ), όπου τίθεται το όριο των 50U/m³ στα όρια της εγκατάστασης υποδοχής απορριμμάτων (παρ. 5.1.ε, Κεφ. 7, Παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. οικ. 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β)).
 4. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή υδρατμών σας γνωρίζουμε ότι:
 - Εξ' όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε δεν υπάρχει στη νομοθεσία θεσπισμένο όριο εκπομπής υδρατμών από αυτού του είδους τις δραστηριότητες.
 - Η αύξηση της εκπομπής υδρατμού έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της τάσης μετατροπής των ελαιοτριβείων από τριφασικά σε διφασικά, καθώς η περιεχόμενη υγρασία του τριφασικού ελαιοπυρήνα είναι 40-55%, ενώ του διφασικού 62-70% (Πηγή: σελ. 3-17 Τεύχος: Βιομηχανίες Τροφίμων - Ελληνικές Προτάσεις για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – ΥΠΕΧΩΔΕ).
 - Δεν προβλέπεται από την περιβαλλοντική νομοθεσία διάταξη για υποχρεωτική εγκατάσταση συσκευής συμπύκνωσης του παραγόμενου υδρατμού στα ξηραντήρια των πυρηνελαιουργείων.
 - Και οι δυο προαναφερόμενες δραστηριότητες, λόγω δυναμικότητας, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155 /Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450 Β/14-6-2013) Παράρτημα Ι και της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ – IPPC περί ολοκληρωμένης πρόληψης και συνολικής εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών.
 5. Ως προς τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) από τη χρήση οργανικών διαλυτών. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΑ α/α 19 της ΚΥΑ Η.Π.:11641/1942/02 (ΦΕΚ Β 832/2-7-02) και πλέον με το Παράρτημα VII α/α 19 της ΚΥΑ 36060/1155 /Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450 Β/14-6-2013) τα πυρηνελαιουργεία με ετήσια κατανάλωση οργανικού διαλύτη μεγαλύτερη των 10tn εμπίπτουν στο

πεδίο εφαρμογής τους και ελέγχονται ως προς την οριακή τιμή συνολικών εκπομπών (κατανάλωση διαλύτη), η μέγιστη τιμή της οποίας ορίζεται σε 3kg διαλύτη / 1tn Α' ύλης.

- Και οι δυο δραστηριότητες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω ΚΥΑ. Στο πλαίσιο των ως άνω ΑΕΠΟ προβλέπεται να καταγράφονται σε θεωρημένο από την αρμόδια αρχή βιβλίο, οι καταναλισκόμενες ποσότητες ελαιοπυρήνα και εξανίου και οι ενδείξεις στάθμης των δεξαμενών εξανίου με προσδιορισμό της αποθηκευμένης ποσότητας, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση της ως άνω οριακής τιμής. Όλες οι παραπάνω καταχωρήσεις πρέπει να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα παραστατικά.

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής της πρόσφατης ΚΥΑ οικ.70601/2013 (ΦΕΚ 3272Β'/2013): «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια».

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

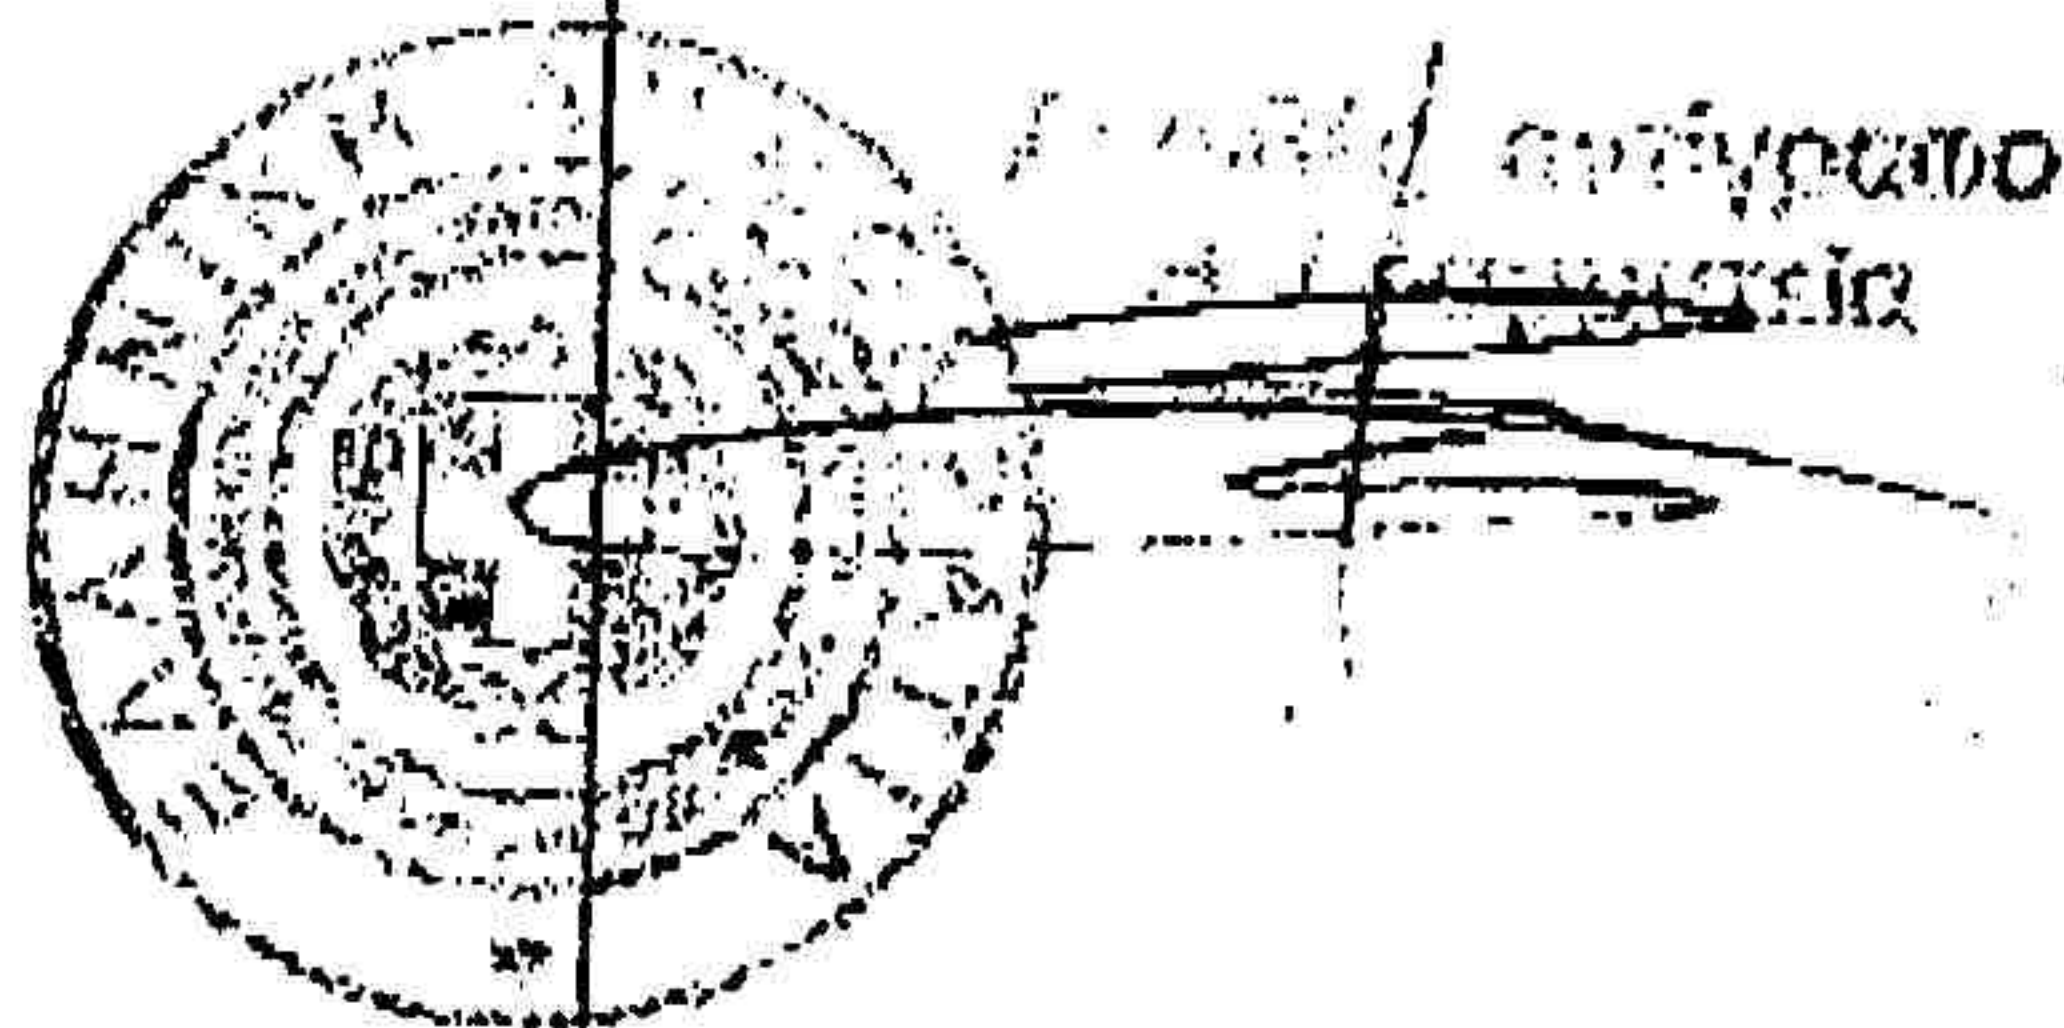

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Πελοποννήσου

Σταύρος Κολλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Β' β.

Π. Ν. Α. Κ. Α. Σ. Α. Π. Ο. Δ. Ε. Κ. Ε. Α. Ν.

- 1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
Γραφείου Γεν. Γραμματέα
Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου 158
Τ.Κ. 26441 Πάτρα
Τηλ. 2610-490330
Fax: 2610-490356-9
(υπόψη κ. Ανδρέα Κάτσενου)
- 2 Εσωτερική Διανομή:
Χρον. Αρχείο: Φ.5.4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Α. Κουμούτσος