



21 FEB. 2014



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Υπουργός
Αθήνα 21/2/2014
Αρ.Πρωτ: 2609 β

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό
2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 5799/29-01-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 5799/29-01-2014, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό σας γνωρίζουμε ότι επειδή το ζήτημα που τίγεται κυρίως άπτεται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 7397/329/7-2-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας.

Συνημμένα:

-Το με α.π. 7397/329/7-2-14 έγγραφο Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου-Δ.Μακεδονίας (σελ.4)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 4
Σύνολο Σελίδων: 5

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Ελισάβετ Αδαμίδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

Ταχ. Δ/νση : Βορείου Ηπείρου 20
454 45 Ιωάννινα

Τηλεφ. : 2651360300, 1, 3, 5, 7
26510 72 164,

Fax : 26510 31224, 2651360304

Ιστοσελίδα : www.apdhp-dm.gov.gr

Email : gg@apdhp-dm.gov.gr

Πληροφορίες : Ε.Κρανά

Ιωάννινα, 7 Φεβρουαρίου 2014

Αριθμ. Πρωτ. : 7397/329

ΠΡΟΣ : ΥΠ.Ε.Κ.Α.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Αμαλιάδος 17-Αρμελόκηποι
11523 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

- ΣΧΕΤ.: 1) Το υπ'αριθμ. 2609/Β/212 έγγραφο σας.
2) Η υπ'αριθμ. 5799/29-1-2014 Γρώτηση.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης του Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγού, αναφορικά με το «Πρόβλημα ρύπανσης στη λίμνη Παμβώτιδα » σας αποστέλλουμε:


- Το υπ'αριθμ. 14543/145/7-2-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου.
- Το υπ'αριθμ. 7421/261/6-2-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου.

Έχουμε αποστείλει την ερώτηση στον Δήμο Ιωαννιτών & στο Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, από τους οποίους δεν έχουμε λάβει κάποιο απαντητικό έγγραφο. Σε περίπτωση που θα έχουμε πρόσθετα στοιχεία θα σας τα διαβιβάσουμε άμεσα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Συνημμένα

- 1) Το υπ'αριθμ. 14543/145/7-2-2014
- 2) Το υπ'αριθμ. 7421/261/6-2-2014

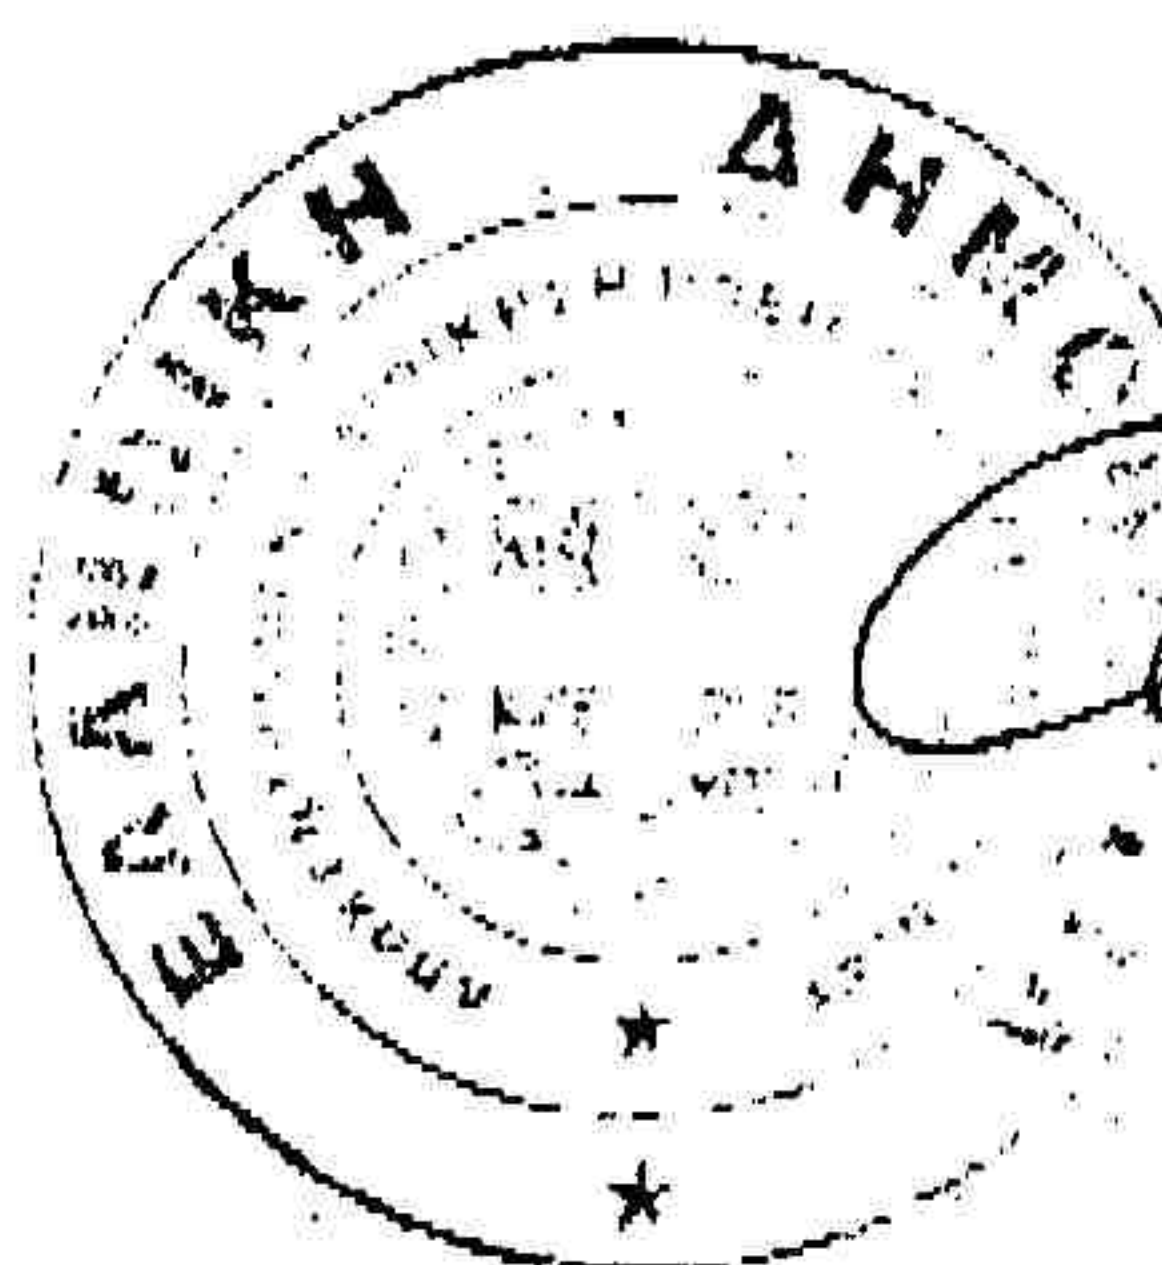

ΔΕΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ιωάννινα 7-2-2013
Αριθμ. Πρωτ. 3493/145

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Πόρρου 1
Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.: 45221
Τηλέφωνο: 26510 26230
:26513 64209
Fax : 26510 77637
Email : Periferiarchis@phip.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση βουλευτή "Χρυσής Αυγής" για τη λίμνη Παμβώτιδα
ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. 2609/Β/212/3-2-2014 έγγραφο του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Έχει εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία έχει υπογραφεί το έτος 1994 από τον τότε Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Κ. Λαλιώτη.
 2. Από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης, έχουν εκτελεστεί εργασίες για την αποκατάσταση της λίμνης με τις αμφίδρομες υπόγειες καταβόθρες του Μιτσικελίου, οι οποίες λειτουργούν ως "φίλτρα" των νερών. Οι παρεμβάσεις αυτές προβλεπόταν από τη Μ.Π.Ε. και έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της κατάστασης της λίμνης.
 3. Από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, είχε ανατεθεί μελέτη στο Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, από την οποία προέκυψε ότι το ανώτερο βάθος της λίμνης είναι 7,5 μέτρα και το χαμηλότερο σημείο της, βρίσκεται στην περιοχή Λογγάδων, όπου είναι και το μόνο σημείο στο οποίο διαπιστώνονται σημαντικές ποσότητες ιλύος.
 4. Έχει ολοκληρωθεί και τη νέα καλλιεργητική περίοδο, τίθεται σε πλήρη λειτουργία το έργο εκσυγχρονισμού του αρδευτικού του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, με το οποίο θα περιοριστούν αισθητά οι εισροές φυτοφαρμάκων στη Λίμνη. Επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αποχέτευσης στην περιοχή Κατουκά, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Ηπείρου.
 4. Η Περιφέρεια Ηπείρου, έχει αναθέσει, μέσω διαγωνισμού, την εκπόνηση Master Plan για το Βορειοανατολικό τμήμα της Λίμνης, προκειμένου εκτός των άλλων, να αποκατασταθεί και η επικοινωνία της με τις πηγές που σήμερα είναι αποκομμένες.
- Η Περιφέρεια Ηπείρου, όπως διαπιστώνεται και εκ των ανωτέρω, έχει εντάξει την προστασία της λίμνης Ιωαννίνων σε πρώτη προτεραιότητα, αναλαμβάνοντας κατά περίπτωση διάφορες συμπληρωματικές δράσεις.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωάννινα, 6 Φεβρουαρίου 2014

Αρ. πρωτ.:7421/261

Ταχ. Δ/ση: 5^ο χλμ. Ιωαννίνων-Κοζάνης
454 45 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Μούλια Αυρηλία
Τηλέφωνο: 26510 -90240
Fax: 26510 -90220
Email: mouliaav@apdhp-dm.gov.gr
Ιστ/δα Περ. Ηπ.: www.apdhp-dm.gov.gr

ΠΡΟΣ: Γραφείο Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων».

Σχετ: (1) Το αρ. 2609/Β/212/3-2-2014 έγγραφο ΥΠΕΚΛ.
(2) Το από 5-2-2014 έγγραφο σας.

Σε απάντηση του (2) σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στο (1) σχετικό, σας ενημερώνουμε ότι:


- Δεν έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας καταγγελία για ρύψη αποβλήτων ή βοθρολυμάτων ή ρύψη αποβλήτων ιπποτροφικών εγκαταστάσεων.
- Σύμφωνα με το αρχείο της υπηρεσίας μας η λίμνη Παμβώτιδα δεν αποτελεί χαρακτηρισμένο αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων (φάκελος γνωμοδοτήσεων ΜΠΕ) και συνεπώς δεν υπάρχουν δραστηριότητες στις οποίες να είναι αποδέκτης αστικών και λοιπών λυμάτων η Λίμνη Παμβώτιδα. Οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας αναφορικά με την διάθεση λυμάτων σε υδάτινο επιφανειακό αποδέκτη περιορίζεται σε απλή γνωμοδότηση της ΜΠΕ.
- Είναι γνωστό ότι η λίμνη Παμβώτιδα είναι μια ευτροφική λίμνη κυρίως λόγω της μη συχνής ανανέωσης των υδάτων, την μειωμένη ικανότητα αυτοκαθαρισμού, την είσοδο ρυπαντικών φορτίων μέσω των αποστραγγιστικών τάφρων εισόδου υδάτων στη λίμνη. Η τάφρος Λαψίστας αποτελεί την μοναδική "έξοδο" των υδάτων της λίμνης Παμβώτιδας όπου μέσω αυτής γίνεται η επικοινωνία με τον π. Καλαμά.
- Στο πλαίσιο παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων της χωρικής αρμοδιότητας μας, μέσω προγραμματικής σύμβασης με τη Χημική Υπηρεσία Ιωαννίνων και τον Φορέα διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας υλοποιήθηκε πρόγραμμα παρακολούθησης (φυσικοχημικών παραμέτρων) των υδάτων της Λίμνης Παμβώτιδας κατά τα έτη 2010-2011. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων βρέθηκαν εντός των θεσμοθετημένων ορίων. Η συνέχεια του προγράμματος αυτού υλοποιείται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων σύμφωνα με το εθνικό δίκτυο παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων ΚΥΑ 140384/2011 «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το Άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α' 280)» (ΦΕΚ 2017/Β/9-9-2011).

Στα πλαίσια της δεύτερης πρόσκλησης του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Αλβανία η

οιηρεσία μας ως μέλος (partner) ομάδας πρότασης συμμετείχε στο project «Network of Lakes for local sustainable development» με το ακρωνύμιο «Clean Lakes» που κατατέθηκε τον Δεκέμβριο του 2012. Η πρόταση αφορούσε παρακολούθηση ρύπων στην λίμνη Παμβώτιδα καθώς και τις πιθανές θέσεις διάθεσης των ρύπων. Η παραπάνω πρόταση δεν επιλέχθηκε.

Επιπλέον ενέργειες που αναμένεται να συμβάλουν στην γενικότερη Περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής:

- Η θεσμοθέτηση του Π.Δ. της Λίμνης Παμβώτιδας θα αποτελέσει το σημαντικότερο εργαλείο για την ολοκληρωμένη προστασία και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής όπου μεταξύ άλλων καθορίζονται επιτρεπόμενες και μη χρήσεις όσο και αντίστοιχα προγράμματα δράσης για την οικολογική προστασία της περιοχής.
- Το εκπονούμενο Ρυθμιστικό Σχέδιο Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (ΡΣΙ) (Β2-φάση) προσδιορίζει και προτείνει τόσο ζώνες και τρόπους προστασίας της λίμνης Παμβώτιδας όσο και κτηνο-πηνοτροφικές ζώνες εκτός λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.
- Η ουστηρατική παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων της λίμνης αλλά και των επιφανειακών υδάτων των ρεμάτων και τάφρων περίξ αυτής με δειγματοληψίες ποιοτικού ελέγχου και μέσω σταθμών τηλεμέτρησης από τον υφιστάμενο Φορέα Διαχείρισης λίμνης Παμβώτιδας.

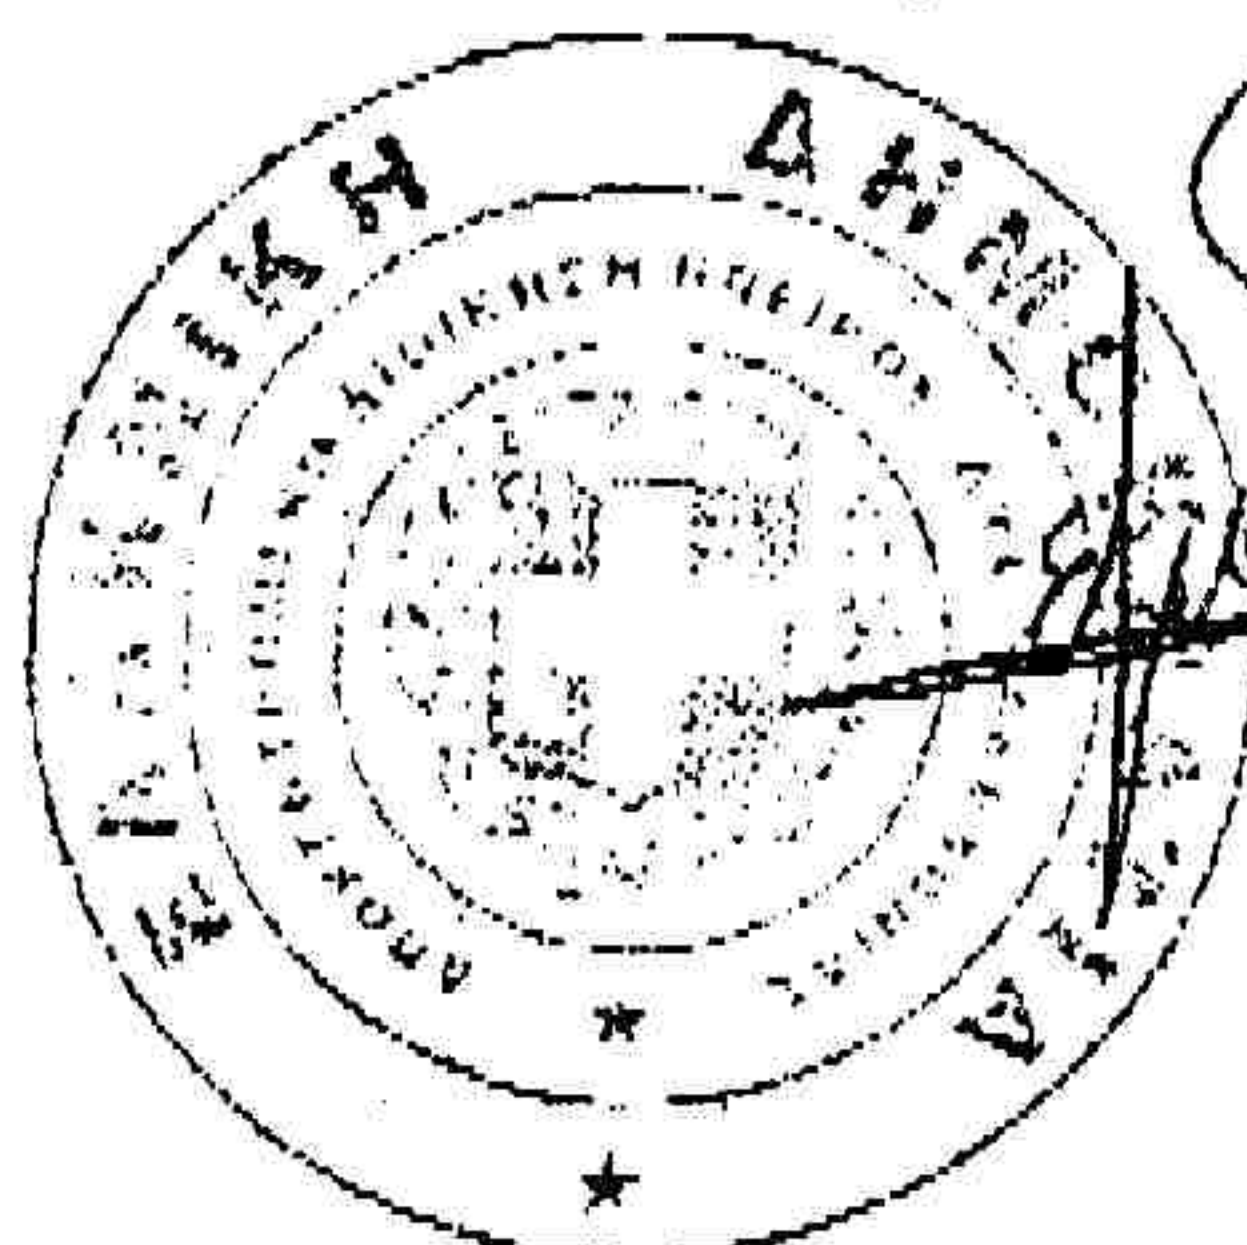

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Η.-Δ.Μ.
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΥΔΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΙΠΕΛΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εσωτερική Διανομή

1. Χ. Α.
2. Γ.8.3