



24 FEB. 2014

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 24 - 02 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 165/2014**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
2131364032
Τηλέφωνα: 2131364354
matsoutsoura@ypes.gr

Φαξ:
Ηλεκ. ταχυδρ.:

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Γεώργιο Κοντογιάννη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 5912/31-01-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κοντογιάννης, με θέμα «Καταρρέει η Καυκανιά - Ρήγμα στο Σιμόπουλο», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όσο αφορά στο πρώτο υποερώτημα, σημειώνεται ότι αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της περιοχής, λόγω κατολίσθησης, είναι το συνεργωόμενο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων/ Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων).

Από πλευράς του, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει κατανείμει στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας του Νομού Ηλείας για το έτος 2013 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για επενδύσεις (Σ.Α.Τ.Α.) το ποσό των 544.630,00 ευρώ, για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Επιπροσθέτως, σας διαβιβάζουμε τα κάτωθι έγγραφα, για ενημέρωσή σας:

- τα υπ' αριθμ. πρωτ. 1488/03-02-2014 και 1699/10-02-2014 έγγραφα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 30972/251/31-01-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 31855/919/οικ./03-02-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με συνημμένη την από 29-01-2014 Έκθεση αυτοψίας.


Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με το δεύτερο υποερώτημα, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί σε αναζήτηση στοιχείων από το Δήμο Ήλιδας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 4251/06-02-2014 έγγραφο και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα επανέλθουμε με νεότερο έγγραφό μας, προκειμένου να ενημερωθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Συνημμένα:
Οκτώ (8) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου

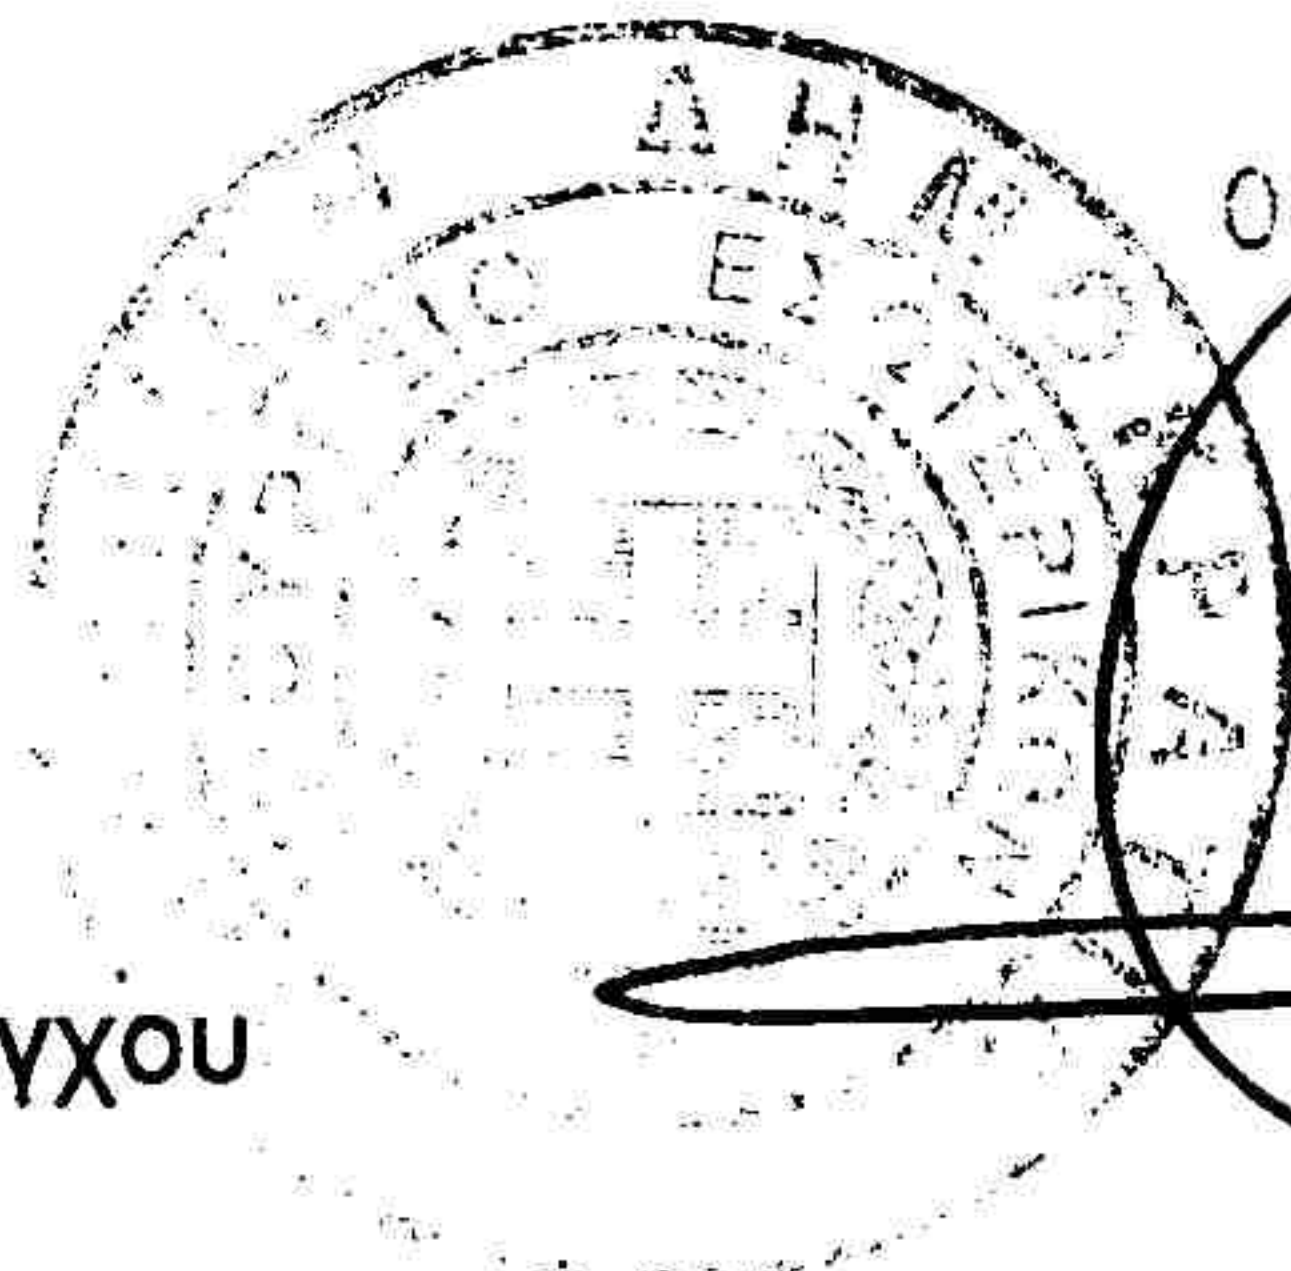

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Αρχαία Ολυμπία, 10 /02 /2014
Αριθ. Πρωτ.: 1699

Ταχ. Διεύθυνση : Χ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ 1
Ταχ. Κώδικας : 27065 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Πληροφορίες : Π. Μαγκλάρας
Τηλέφωνο : 2624029057
Fax : 2624023124
E-mail : panmaglaras@yahoo.gr

ΠΡΟΣ
1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.& ΑΝΑΠΤ.ΠΟΛΙΤ.Τ.Α
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ
Σταδίου 27-10183 ΑΘΗΝΑ
Υπόψη :Α. Μουρούτη
Τηλ (210)3744729- Fax:2103744713
2.Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελ/σου,Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου
Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Fax:26103744713

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Καταρρέει η Καυκανιά»

ΣΧΕΤ: 1.Το από 6-02-2014 έγγραφό σας με αρ.πρ. 16396/722

2 Η Ερώτηση 5912/31-01-2014 του Βουλευτή κ. Γ. Κοντογιάννη

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας μετά την εκδήλωση των κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ Καυκανιάς σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Δυτ Ελλάδος ζήτησε και πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο χώρο της κατολίσθησης στην Τ.Κ Καυκανιάς από κλιμάκιο τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχν Έργων της Π.Δ.Ε. αποτελούμενο από τους κ.κ.Ν Δεπούτη, Γεωλόγο & Ο. Καραίσκου,Πολ. Μηχανικό. Η Περιφέρεια Δυτ Ελλάδος με το αρ πρωτ 30792/251/31-01-2014 έγγραφό της προς ΥΠΟΜΕΔΙ /Γενική Γραμματεία Δημ Έργων /Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων ζητά την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής , τις διαδικασίες αποκατάστασης των πληγέντων με αποστολή λυομένων για τις στεγαστικές τους ανάγκες. κοινοποίησε δε με το συν/νο αρ πρωτ. 31855/919/3-2-2014 έγγραφό της (αρ.πρωτ Δ.Α.Ο 1790/10-2-2014) την έκθεση αυτοψίας με τις προτάσεις της ο οποίες ελήφθησαν υπόψη από τον Δήμο μας.Ο Δήμος μας επίσης πραγματοποίησε αυτοψία με κλιμάκιο υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχν/κών Υπηρεσιών και γνωστοποίησε τις διαπιστώσεις του με το συν/νο αρ πρωτ. 1488/3-2-2014 έγγραφό του στους α) Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτ

Ελλάδας & β)Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη περι/ντος & Υποδομών κοινοποιώντας ταυτόχρονα στο ΥΠΟΜΕΔΙ /ΓενικήΓραμματεία Δημ. Εργων /Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων ζητώντας άμεσα ενέργειες αποκατάστασης για λόγους ασφαλείας των δημοτών του.

Συνημμένα:

- 1.έγγραφο αριθ.31855/919/οικ/3-2-2014 Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περι.Δυτ Ελλάδας
- 2.έγγραφο αριθ.30972/251/31-1-2014 του Αντ/ρχη Περιβ/ντος & Υποδομών Περι.Δυτ Ελλάδας
- 3.έγγραφο αριθ.1488/3-2-2014 του Δήμου μας.



ΑΠΟ: ΒΝΤΙ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΡΙΒΑΛ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡ. ΦΑΞ : 2613613529

03 ΦΕΒ 2014 09:47 P1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1436
31022014
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΕΝΙΣΣΑΡΗ

Handwritten signature and initials.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πάτρα, 31-01-2014
Αριθμός Πρωτ.: 30972/251

Δ/νση: Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών
Τ.Κ.: 26 441 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες: Β. Καραχάλιος
Τηλέφωνο: 2613-613526
Fax: 2613-613529
E-mail: gen.vrouti@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΜΕΔΙ/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Έργων/ Υπηρεσία Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.)
Κόνιαρη 43, Αθήνα 11471 (FAX: 2106440627)

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
2. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας (fax: 2624023143)

ΘΕΜΑ: «Οριοθέτηση περιοχής λόγω κατολισθησης στο Δ.Δ. Καυκανιάς»

Σας γνωρίζουμε ότι στο Δ.Δ. Καυκανιάς του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας έχουμε κατολισθητικά φαινόμενα που έχουν δημιουργήσει σοβαρότατο πρόβλημα σε τρεις κατοικίες και ένα καφενείο.

Ήδη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στις 29-1-2014 απέστειλε κλιμάκιο στην πληγείσα περιοχή, έγινε αυτοψία, έχει συντάξει έκθεση την οποία και θα σας αποστείλουμε. Το τεχνικό κλιμάκιο έδωσε εντολή να εκκενωθούν οι κατοικίες που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα.

Παρακαλούμε οι υπηρεσίες σας να προχωρήσουν άμεσα στην οριοθέτηση της περιοχής για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης των πληγέντων. Επίσης πρέπει να σταλούν λυόμενα άμεσα για τις στεγαστικές ανάγκες των πληγέντων.

Η έκθεση του κλιμακίου καθώς και το φωτογραφικό υλικό θα σταλεί ταχυδρομικώς

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ




ΑΝΤΙΦΩΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Handwritten signature.

Παναγιώτης Θεοδωράκης

Νικόλαος Υφαντής

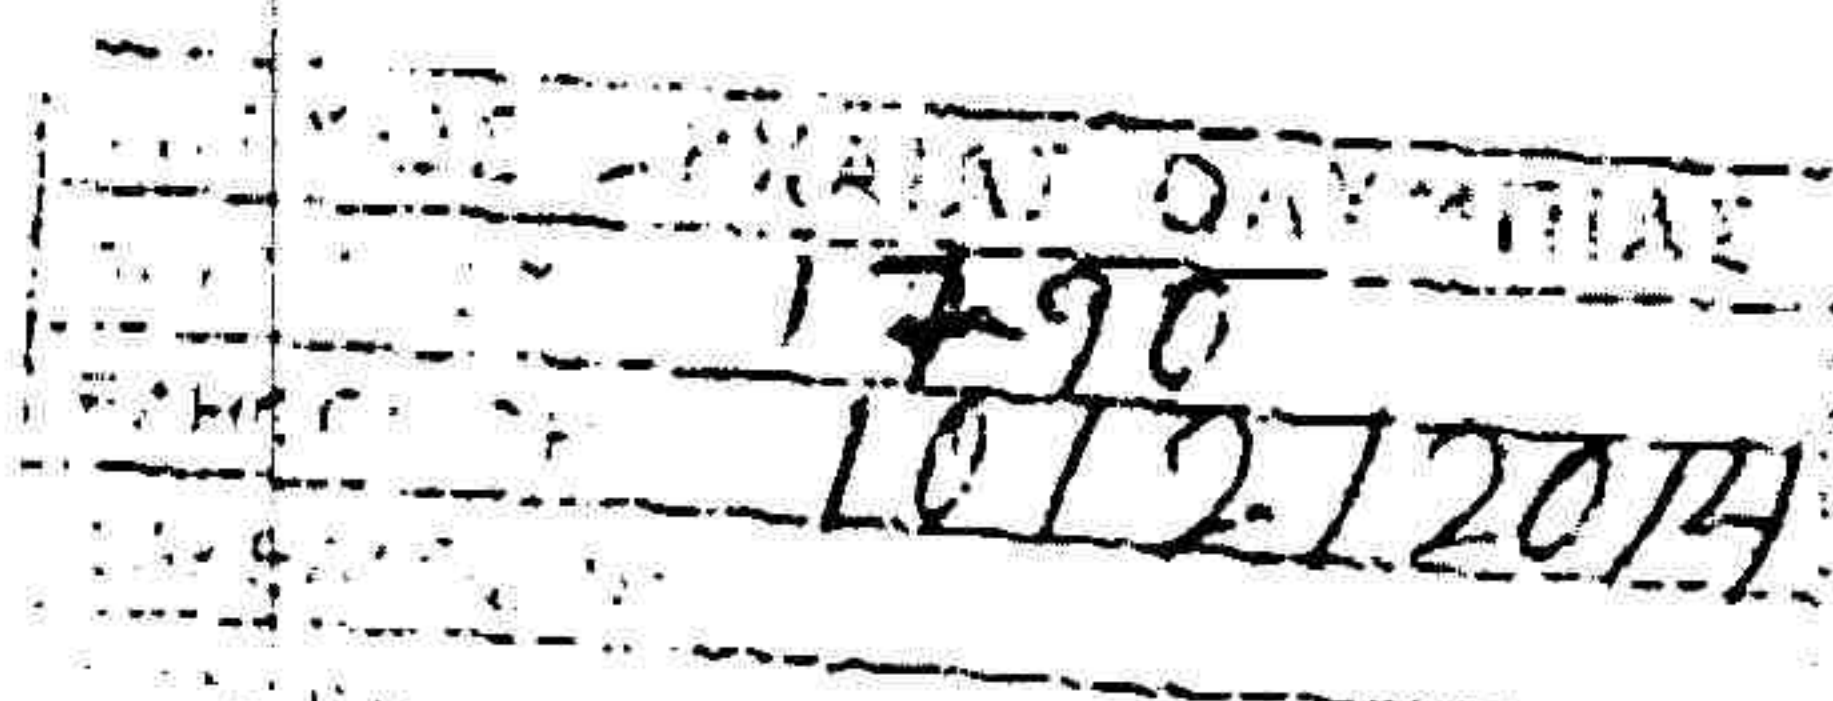

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΓΟΝ

Πάτρα 03-02-2014

Αρ. πρωτ. 31855/919/οικ

Διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1 ΠΡΟΣ: Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας
Πόλη: Πάτρα Π. Σπηλιωπούλου 11, Τ.Κ. 27065
Ταχ. Κώδικας: 261 10 ΦΑΞ: 26240-23124
Πληροφορίες: Ν. Δεπούντης E-MAIL: aolympia@otenet.gr
Τηλέφωνο: 2610 327878 zissi.t@gmail.com
Τηλεομοιοτυπία 2610 329452
Ηλ. Ταχυδρομείο

ΘΕΜΑ: Υποβολή Έκθεσης Αυτοψίας για την κατολίσθηση που εκδηλώθηκε στον οικισμό Καυκανιάς Δ. Αρχαίας Ολυμπίας – Επισήμανση επικινδυνότητας με απαιτούμενη εκκένωση 4 κτιρίων και εκτέλεση γεωτεχνικής έρευνας

Σας υποβάλλουμε Έκθεση Αυτοψίας για την κατολίσθηση που εκδηλώθηκε στον οικισμό Καυκανιάς Δ. Αρχαίας Ολυμπίας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις επί της υποβληθείσας έκθεσης.

Συνημμένα: Έκθεση Αυτοψίας

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

Ιωάννης Μέγκας
Πολ. Μηχανικός με Β βαθμό

Κοινοποίηση (με φ/α της έκθεσης):

1. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Α. Κατσιφάρα
2. Αντ/ρχη Οικονομικών Π.Δ.Ε., κ. Χ. Χριστοδουλόπουλο
3. Αντ/ρχη Περι/ντος & Υποδομών Π.Δ.Ε., κ. Ν. Υφαντή

Εσωτ. Διανομή:

1. Χ.Α.
2. Φάκελος Κατολισθήσεων Ηλείας (Ν. Δεπούντης)
3. Ν. Δεπούντης, Ο. Καραϊσκού

C:\Documents and Settings\nikos\Γα έγγραφα μου\Dropbox\ΠΔΕ\ΔΤΕ\ΠΕ Ηλείας\Καυκανία\Υποβολή Έκθεσης Αυτοψίας κατολισθήσης Καυκανίας.doc


Α Αρχ. 02-1-

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ**Για την κατολίσθηση που εκδηλώθηκε στον οικισμό Καυκανιάς Δ. Αρχαίας Ολυμπίας**

Την Τετάρτη 29/01/2014 κλιμάκιο τεχνικών υπαλλήλων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποτελούμενο από τους κ. κ. Ν. Δεπούνη, Γεωλόγο και Γ. Καραϊσκού, Πολ. Μηχανικό, μετέβη κατόπιν προφορικής εντολής του Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Χριστοδουλόπουλου και του Δ/ντη της Υπηρεσίας κ. Ι. Μέγκα, στον οικισμό Καυκανιάς Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, προκειμένου να διερευνήσει την επικινδυνότητα τμήματος του οικισμού, λόγω της εκδήλωσης κατολίσθησης. Ο οικισμός της Καυκανιάς είναι οριοθετημένος και χαρακτηρισμένος ως στάσιμος-αδιάφορος με τις υπ' αριθμ. 7687/1983 και 3918/1990 Αποφάσεις Νομάρχη Ηλείας και ισχύουν τα όρια και οι όροι δόμησης για στάσιμους οικισμούς.

Από την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα εξής:

1) η κατολίσθηση εκδηλώθηκε στο μέσον του οικισμού μεταξύ της κεντρικής οδού και της τσιμέντινης οδού, που βρίσκεται καπάντη του οικισμού. Η κατολίσθηση καταλαμβάνει έκταση 15 στρεμμάτων περίπου, με περίμετρο 500μ περίπου (βλ. 1 με το κόκκινο περίγραμμα της κατολίσθησης).

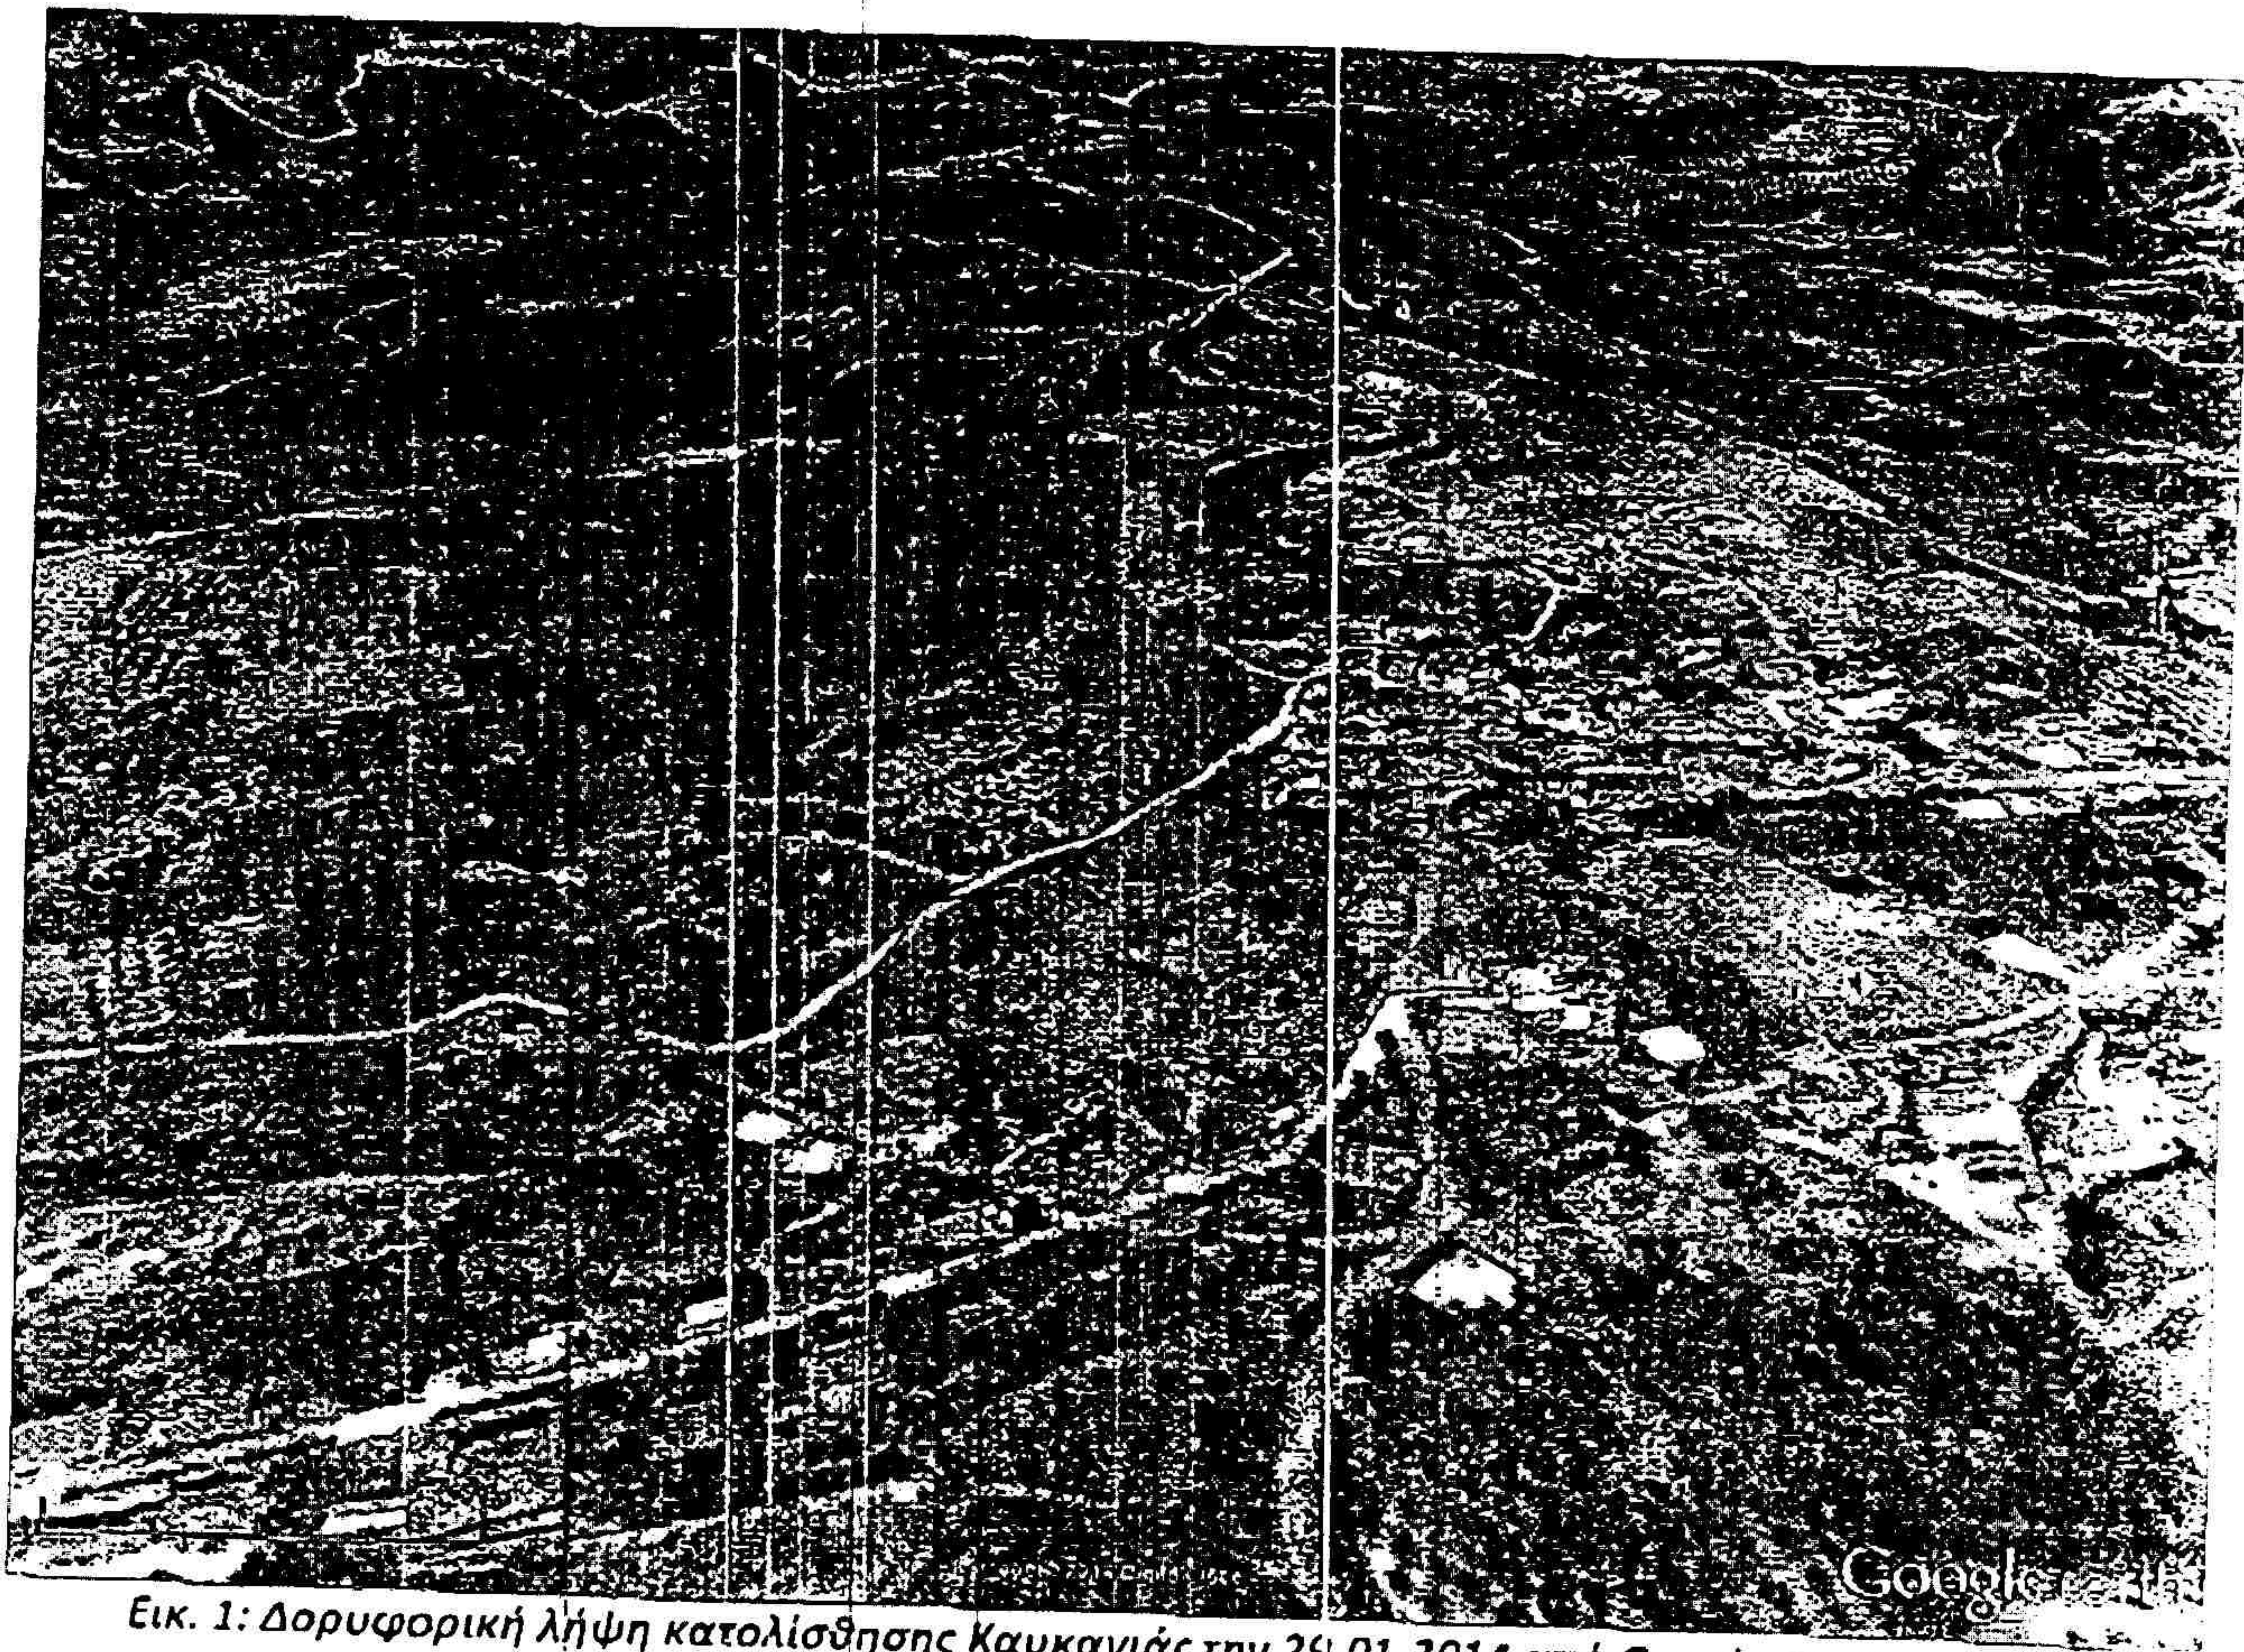

Εικ. 1: Δορυφορική λήψη κατολίσθησης Καυκανιάς την 29-01-2014 από Google-Earth

2) Η κατολίσθηση εκδηλώθηκε επί μορφολογικά ήπιου πρανούς αποτελούμενου από αποσαθρωμένα αμμοιλυώδη υλικά που καλύπτουν το ψαμμιτικό γεωλογικό υπόβαθρο του οικισμού. Τα κύρια αίτια εκδήλωσης της κατολίσθησης είναι: α) η ύπαρξη αποσαθρωμένων εδαφικών υλικών, τα οποία όταν κορεστούν με νερό μηδενίζεται η γωνία εσωτερικής τους τριβής και μειώνεται η αντοχή τους, β) η ύπαρξη απορροφητικών βόθρων οι οποίοι διοχετεύουν λύματα και νερά στα υλικά αυτά μειώνοντας την αντοχή τους, γ) η ύπαρξη του τσιμέντινου δρόμου, ο οποίος μετά τη διάνοιξη του συνετέλεσε σταδιακά στην απώλεια πλευρικής στήριξης στον πλάτα

του πρανούς. Σημειώνεται ότι κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν παλαιότερες θραύσεις και μετακινήσεις που υποδηλώνουν ότι το φαινόμενο προϋπήρχε και εξελισσόταν με βραδείνους ρυθμούς. Το έναυσμα όμως της κύριας εδαφικής μετακίνησης ήταν οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες σε συνδυασμό με τα παραπάνω και τον εδαφικό κορεσμό συνετέλεσαν στην εκδήλωση της κατολίσθησης.

3) Η εν λόγω κατολίσθηση συνεχίζει να εξελίσσεται με τη μορφή μεταθετικής ολίσθησης των αποσαθρωμένων εδαφικών υλικών επί του ψαμμιτικού υποβάθρου και συσσώρευση τους στον πόδα της, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα τέσσερα κτίσματα. Λόγω της συνεχούς εξέλιξης του φαινομένου έχουν ήδη υποστεί ζημιές και έχουν πάρουν κλίση προς τα κατόντη τα κτίσματα των κ.κ. Φωτεινόπουλου Χρήστου, Χρυσανθακόπουλου Παναγιώτη και Αγγελοπούλου Ευαγγελίας, ενώ κινδυνεύει άμεσα και η οικία του κ. Μήλιου Χρήστου (βλ. τα κτίσματα εντός των ορίων της κατολίσθησης της Εικ. 1).

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται τα εξής:


- 1) η άμεση εκκένωση των ως άνω κτιρίων που βρίσκονται εντός των ορίων της κατολίσθησης
- 2) η άμεση εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας-μελέτης με την ανόρυξη δύο έως τριών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων κάθετα στην κατολίσθηση, κατά τη διεύθυνση Ανατολή-Δύση, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές βάθος της επιφάνειας ολίσθησης, να πραγματοποιηθούν επί-τόπου και εργαστηριακές δοκιμές και εν τέλει να προταθούν συγκεκριμένα μέτρα αποκατάστασης της κατολίσθησης. Τα μέτρα αυτά ενδεικτικά είναι: α) η αποστράγγιση με στραγγιστήρια περιμετρικά της κεφαλής της ολίσθησης, β) η αποφόρτιση του πρανούς από τα κατολισθαίνοντα υλικά και η διαμόρφωση του με κατάλληλες κλίσεις και γ) η αντιστήριξη με συρματοκιβώτια στον πόδα της κατολίσθησης. Τα μέτρα αυτά σε κάθε περίπτωση θα οριστικοποιηθούν και θα τιμολογηθούν μετά την εκπόνησης της γεωτεχνικής έρευνας-μελέτης.
- 3) η ακριβής οριοθέτηση της κατολισθαίνουσας ζώνης και ο χαρακτηρισμός της ως ακατάλληλης για δόμηση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΦΕΚ 723/Β/1998, περί μελετών γεωλογικής καταλληλότητας, καθότι ο οικισμός είναι οριοθετημένος και στην περιοχή ισχύουν όρια και όροι δόμησης με Αποφάσεις Νομάρχη, τα οποία προφανώς πρέπει να επανεξεταστούν. Αρμόδια Δ/νση για πληροφορίες επ' αυτού είναι η Δ/νση Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΚΑ, ενώ η Υπηρεσία της Υ.Α.Σ. της Γ.Γ.Δ.Ε. είναι αρμόδια για πληροφορίες για την κάλυψη επείγουσών στεγαστικών αναγκών λόγω θεομηνιών. Κατά τα λοιπά ισχύουν και οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν 2576/1998, περί αποκατάστασης ζημιών σε κτίρια λόγω κατάρσεων.

Οι Συντάξαντες



N. Δεπούντης
Γεωλόγος (MSc, PhD, FGS)


O. Καραϊσκού
Πολ. Μηχανικός


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

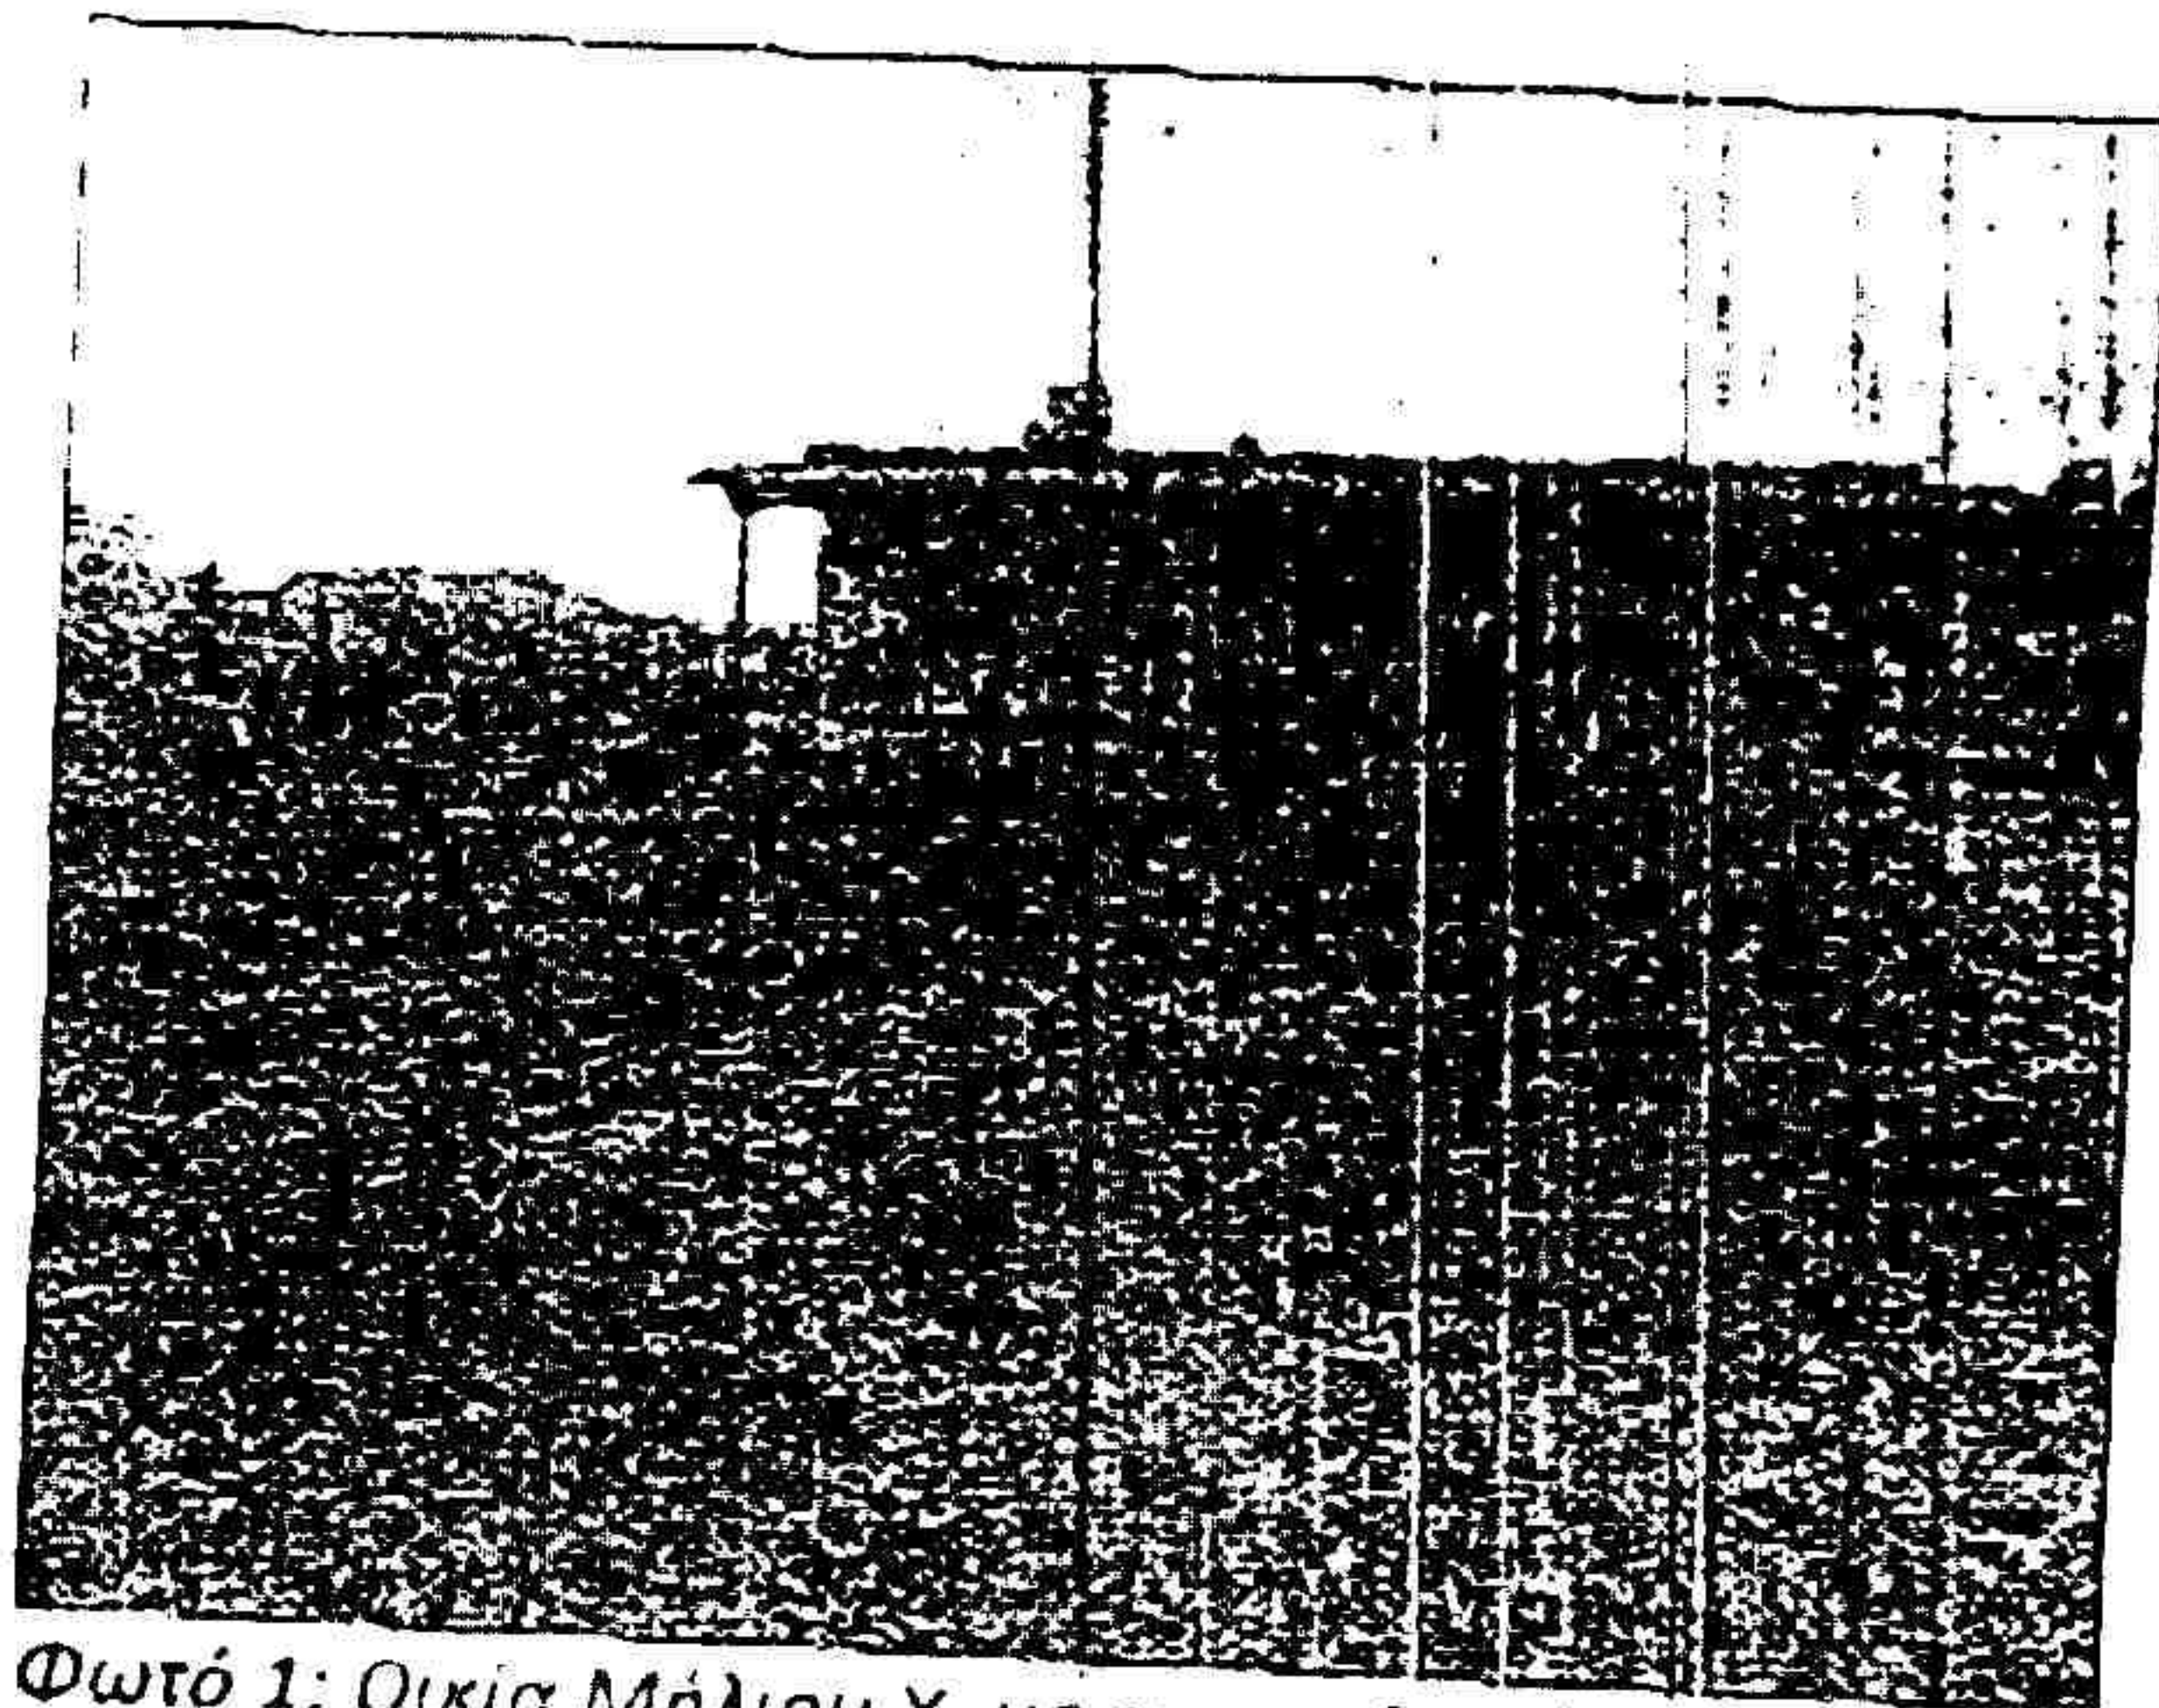

Φωτό 1: Οικία Μήλιου Χ. με εμφανή τη θραύση του εδάφους περιμετρικά του βόθρου και της οικίας

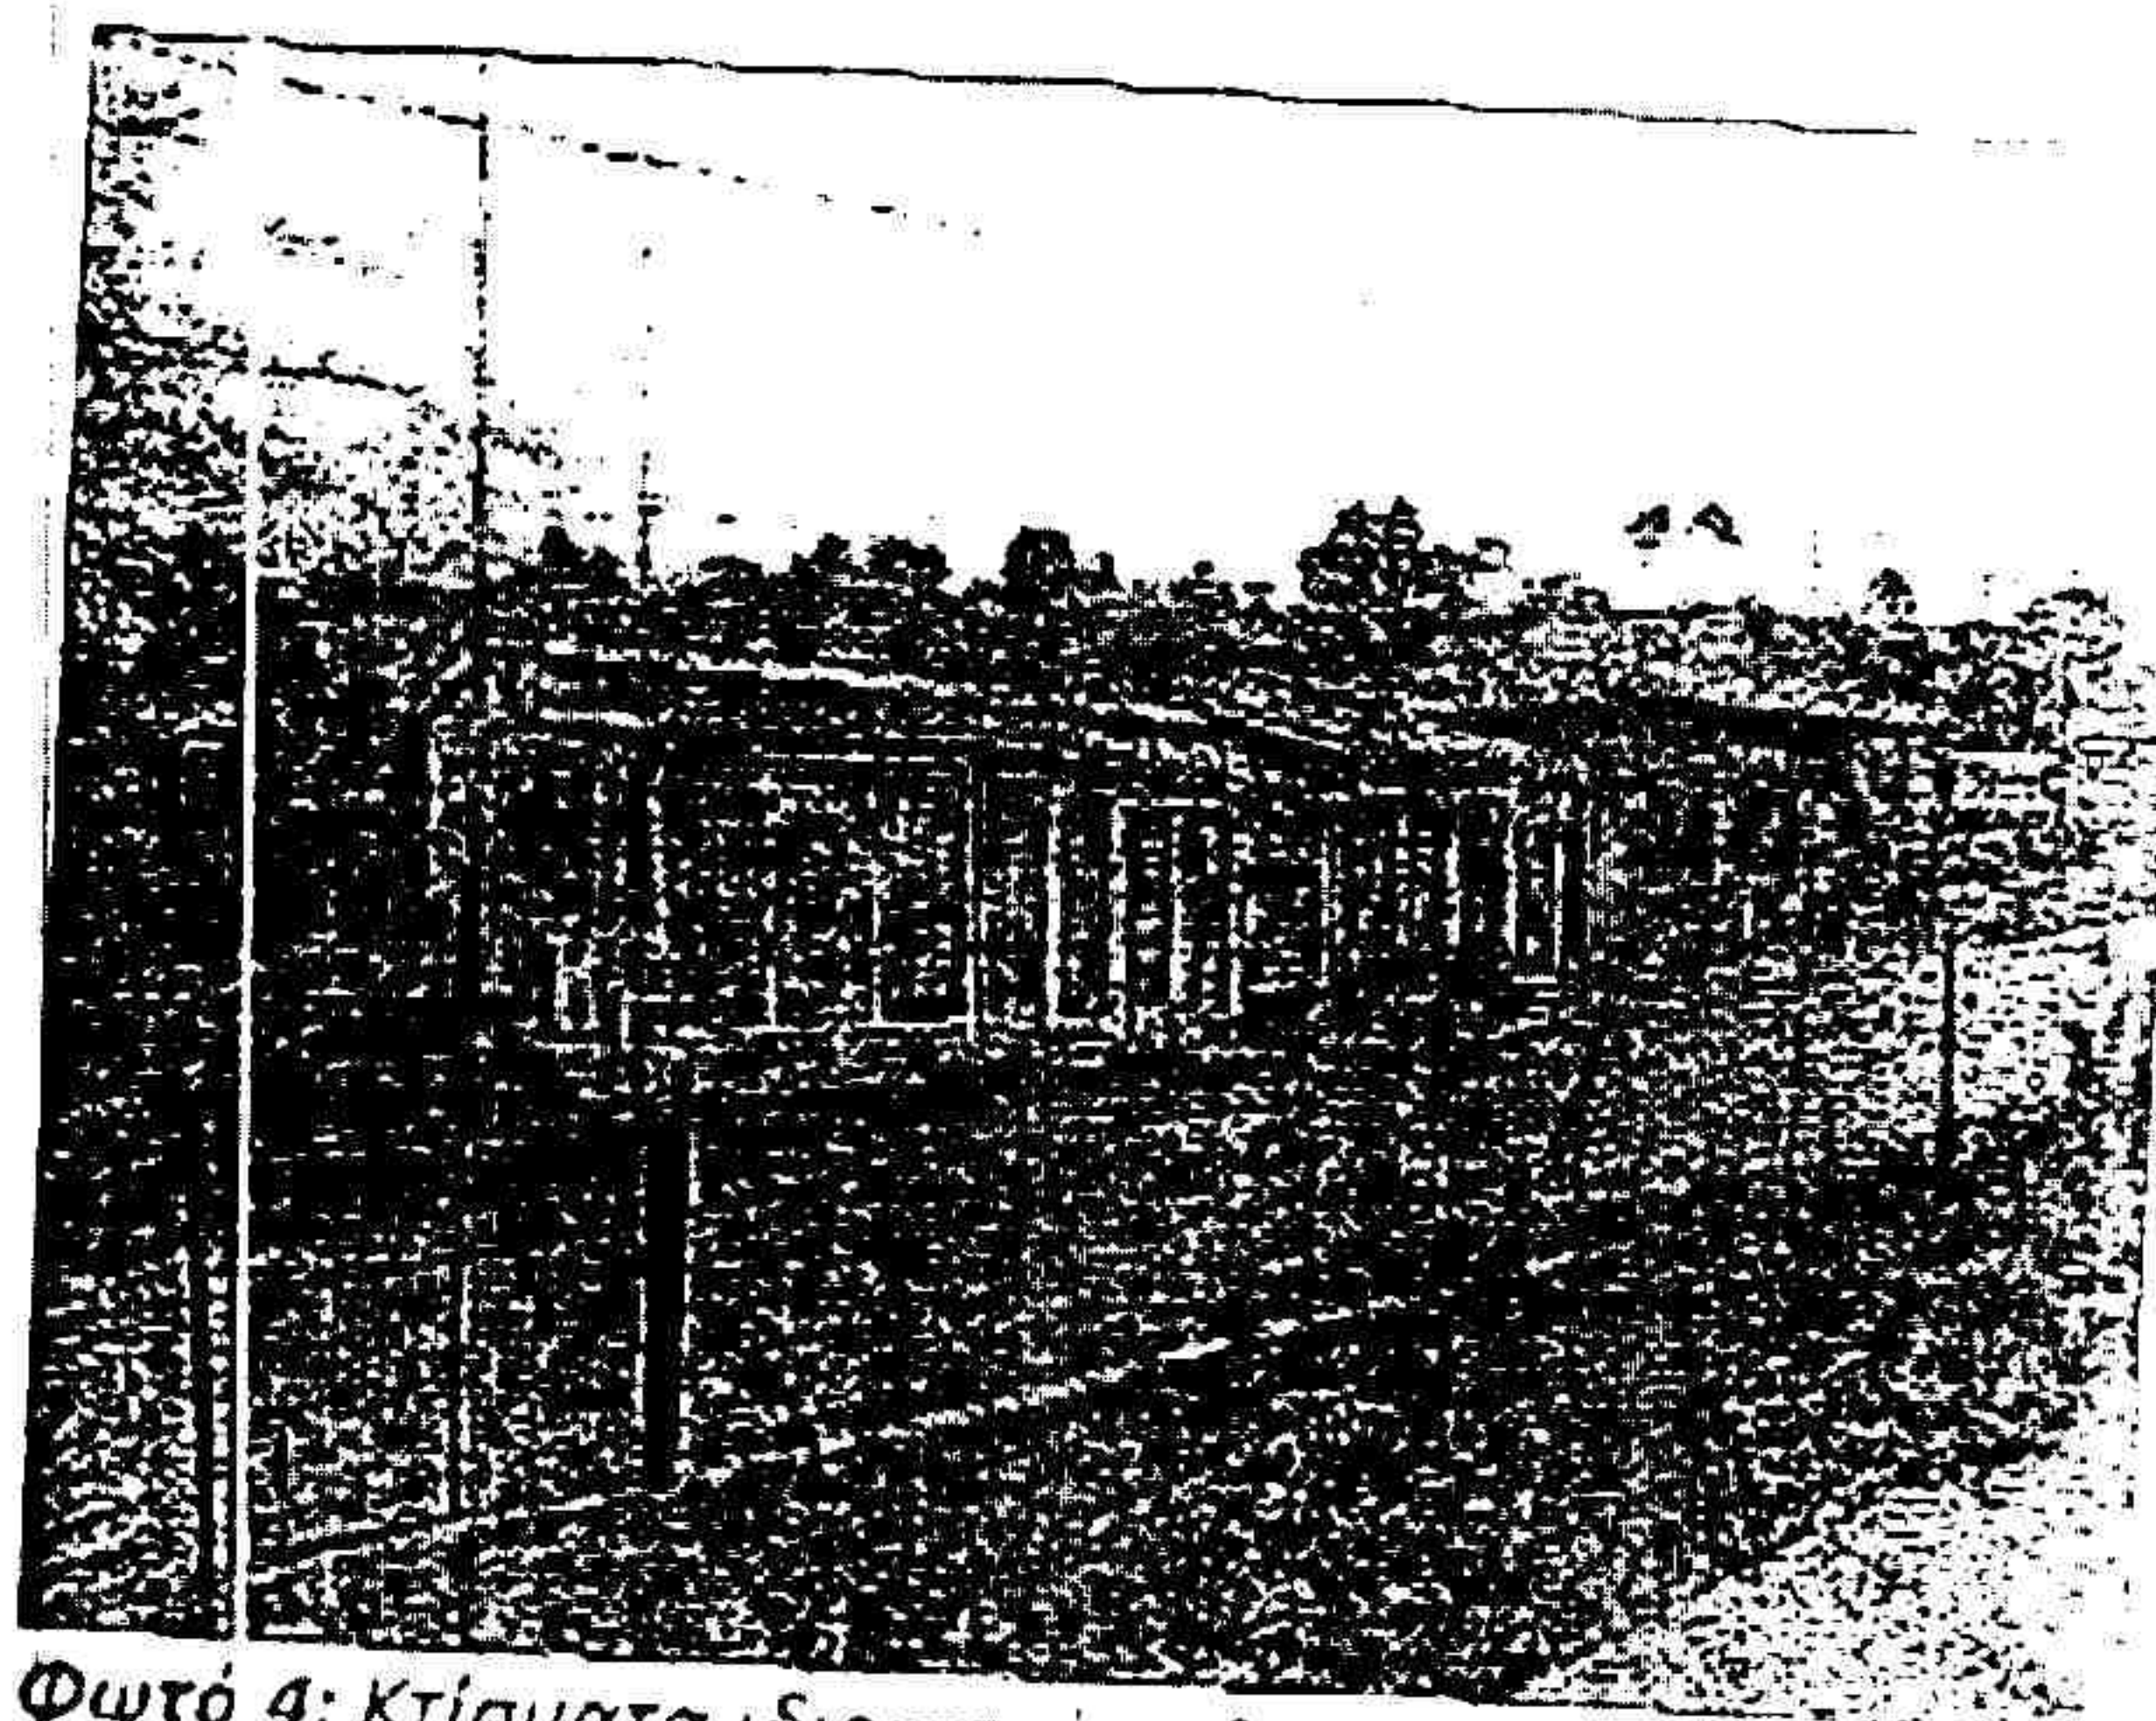

Φωτό 4: Κτίσματα ιδιοκτησίας Φωτεινόπουλου Χ. με εμφανή τη θραύση του εδάφους επί της κεντρικής οδού του οικισμού λόγω της κατολίσθησης

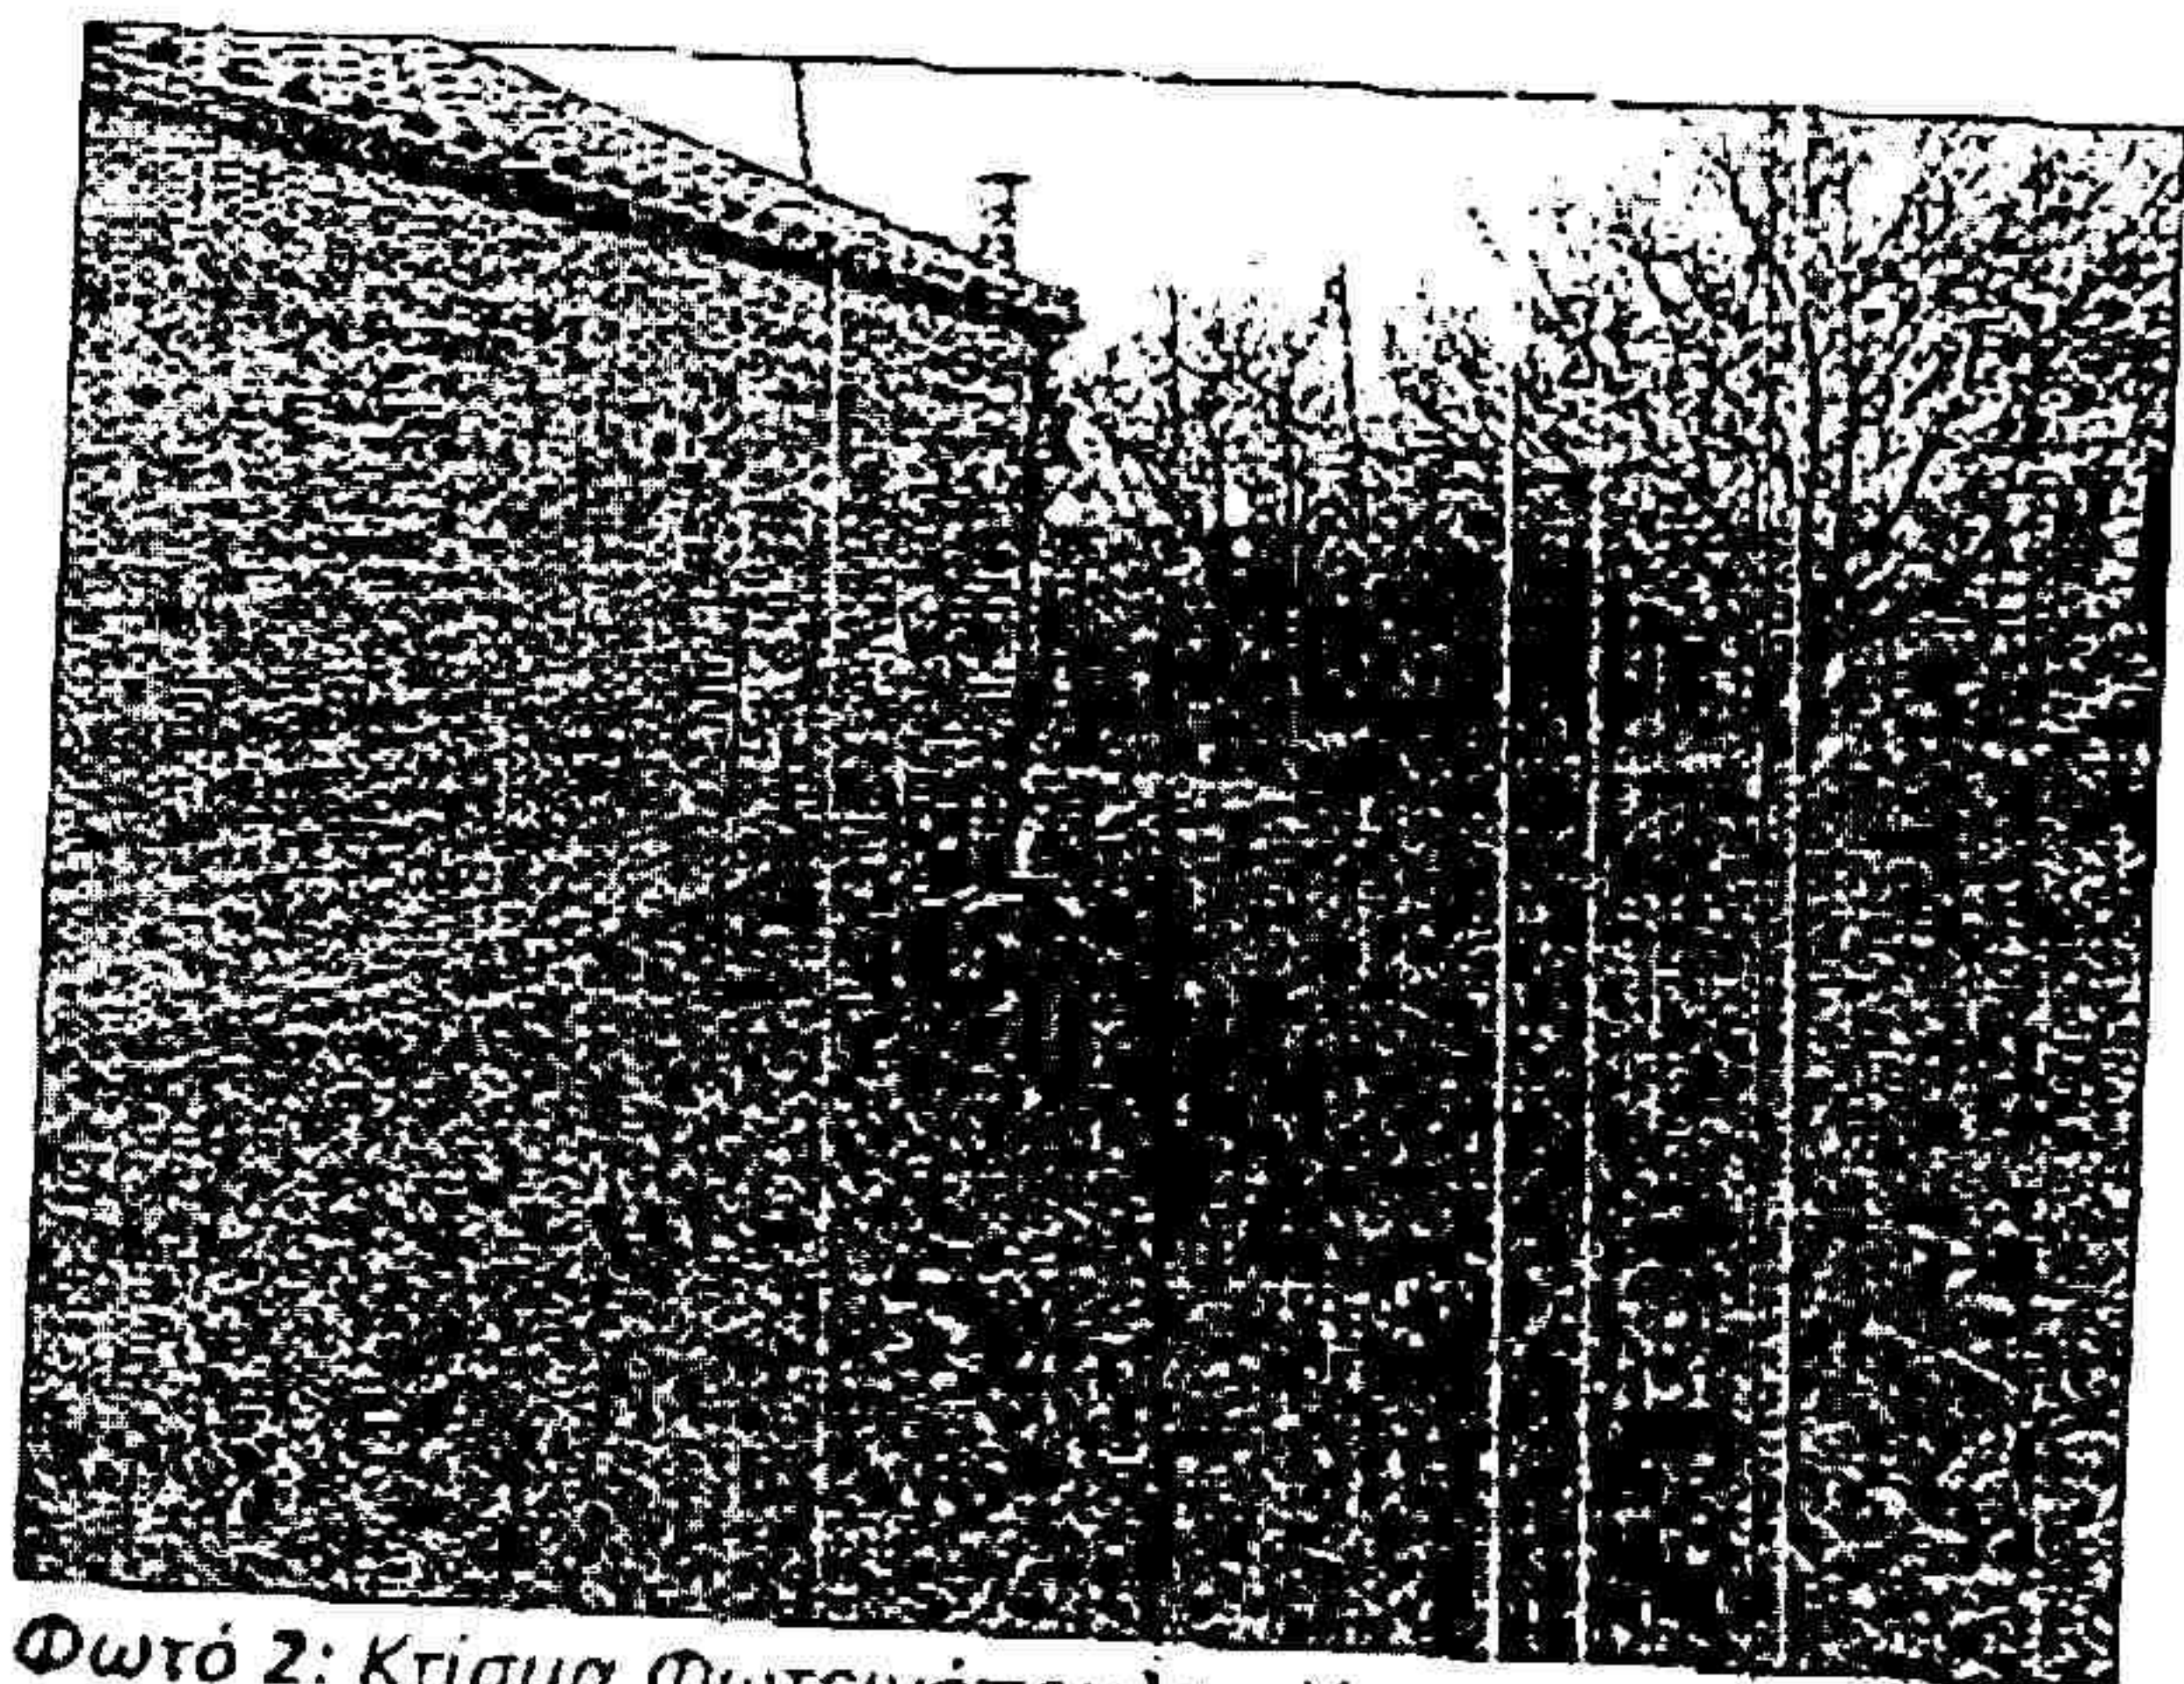

Φωτό 2: Κτίσμα Φωτεινόπουλου Χ. με εμφανή τη θραύση του εδάφους εντός των ορίων της κατολίσθησης



Φωτό 5: Πόδας κατολίσθησης επί του τσιμέντου δρόμου κατάντη του οικισμού



Φωτό 3: Βόρειο όριο της κατολίσθησης από την οικία Χρυσανθακόπουλου Π.



Φωτό 6: Βορειοδυτικό όριο της κατολίσθησης από την οικία Χρυσανθακόπουλου Π.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Χ. Κοσμοπούλου 1
Αρχαία Ολυμπία Τ.Κ. 27065

Πληροφορίες: Τ. Ζήση
Τηλέφωνο : 2624029056
Fax : 2624023124

Αρχαία Ολυμπία 3/2/2014
Αριθ. Πρωτ. 1488

ΠΡΟΣ:

1. Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών

ΚΟΙΝ:

ΥΠΟΜΕΔΙ
Γ.Γ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Υ.Α.Σ.

Θέμα: Κατολισθητικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Καυκωνίας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Σχετ: το με αριθ. 30972/251/31-1-2014 έγγραφο Π.Δ.Ε. (γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Περι/ντος & Υποδομών)

Κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 3/2/2014 στην Τοπική Κοινότητα Καυκωνίας του Δήμου μας από τους Τ. Ζήση- Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Σ. Κατσόγιαννο- Πολιτικό Μηχανικό και Α. Κυριαζή Εργοδηγό Τ.Ε. υπαλλήλους της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Εγκάρσιες ρωγμές σε δρόμο εντός του οικισμού
- Καθιζήσεις τμημάτων δημοτικών δρόμων
- Ρηγματώσεις και καθιζήσεις εντός ιδιοκτησιών (έχουν αποκαλυφθεί βόθροι και υπάρχει διαρροή λυμάτων)
- Ρωγμές σε τοιχοποιίες και δάπεδα κατοικιών και ενός καταστήματος

Βάσει των διαπιστώσεων αυτών οι οποίες τεκμαίρονται και από τις συνημμένες φωτογραφίες και έχοντας υπόψη το πιο πάνω σχετικό έγγραφο, παρακαλούμε να ενεργήσετε ώστε να αποκατασταθούν άμεσα για λόγους ασφαλείας των δημοτών αλλά και των διερχομένων, τόσο οι δημοτικοί δρόμοι όσο και οι ιδιοκτησίες που έχουν υποστεί ζημιές.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΤΖΑΣ