




07 ΜΑΡ. 2014

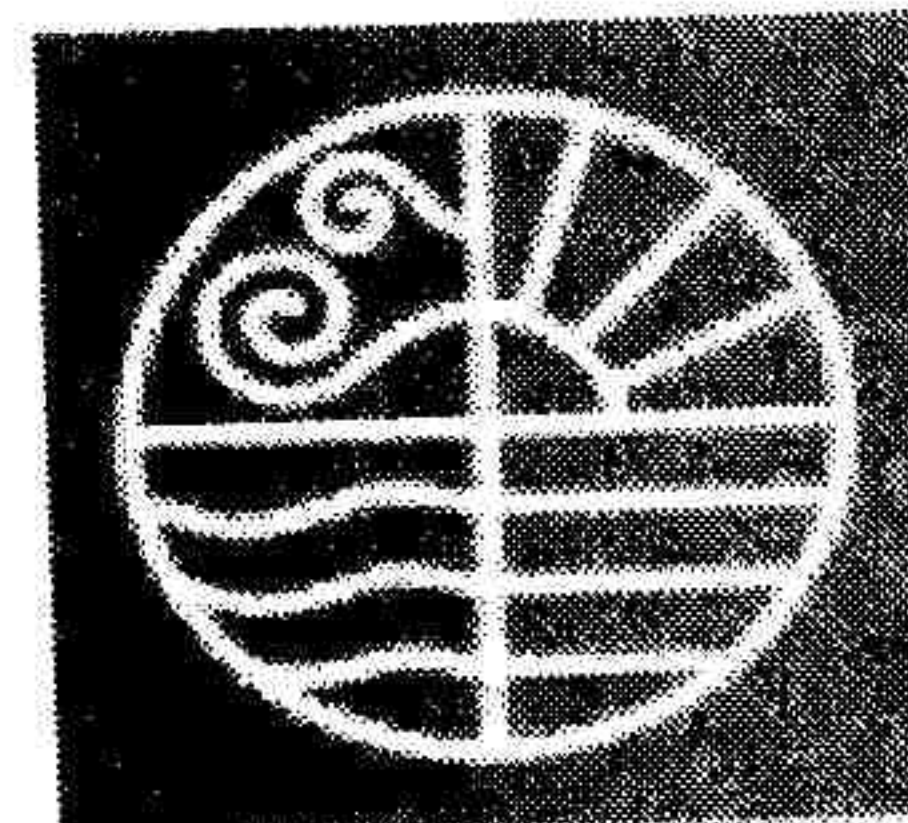

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Αναπληρωτής Υπουργός
Αθήνα 07/03/2014
Αρ.Πρωτ: 2618 β

✓ ΠΡΟΣ τη
✓ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Θεοδόση Κωνσταντινίδη
 - Ελένη Γερασιμίδου
2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
3. Γραφείο Υπουργού Υγείας

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ.5839/30-01-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 5839/30-01-2014, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένη Γερασιμίδου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 145187/04-03-2014 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:

-Το με α.π. 145187/4-3-14 έγγραφο ΕΓΥ /ΥΠΕΚΑ (σελ.3)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ


Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 3

Σύνολο Σελίδων: 4

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

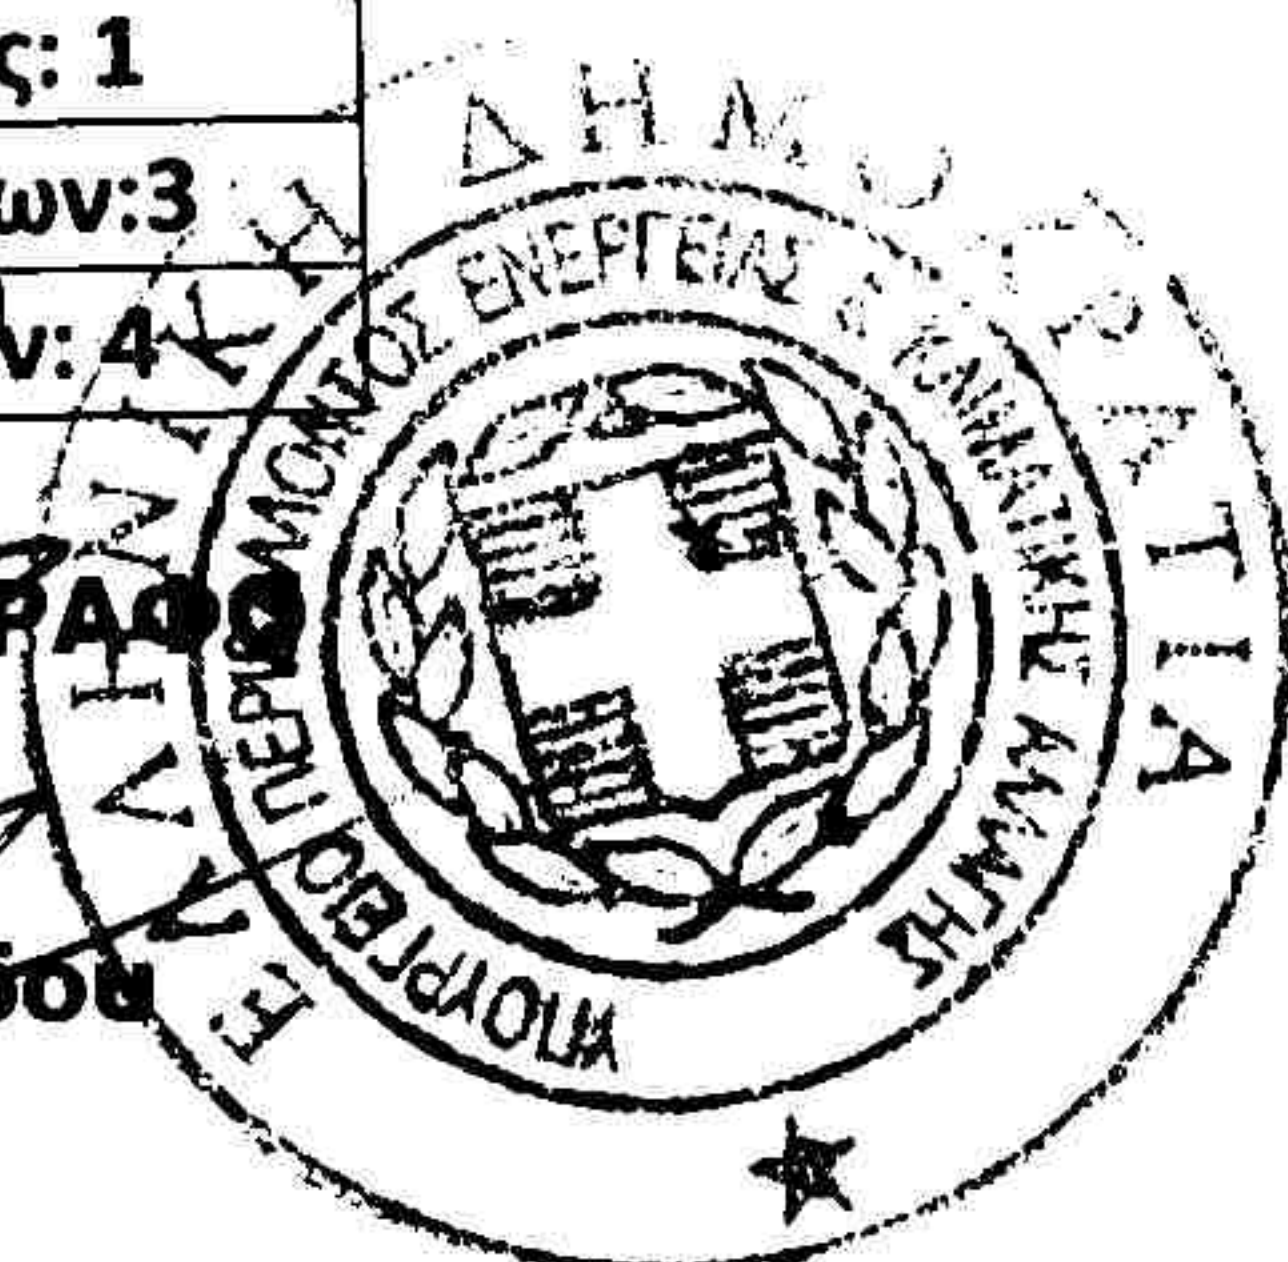



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα
Πληρ.: Γ. Αρβανιτίδης
Τηλ.: 210-6931286
Fax: 210-6994355

Αθήνα, 04/03/2014
Αρ. πρωτ.: 145187

Προς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
(επί σχετ.2618/Β/242/31-01-2014)

ΘΕΜΑ: «Ακατάλληλο νερό στο χωριό Νικήσιανη του Δήμου Παγγαίου στην Π.Ε. Καβάλας»

Σχετ.: Η υπ' αριθμόν 5839/30-01-2014 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων (αρ. πρωτ. ΕΓΥ 145187/31-01-2014).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 5839 Ερώτησης που κατατέθηκε στις 30-01-2014 στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.Θεοδόση Κωνσταντινίδη και κα. Ελένη Γερασιμίδου και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας, το οποίο εκπονήθηκε από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007, ενσωμάτωσε όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που προήλθαν από τη μακρά διαβούλευση στην οποία ετέθη το Προσχέδιο Διαχείρισης καθώς επίσης και από την αντίστοιχη διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου. Η διαδικασία έγκρισης της εν λόγω ΣΜΠΕ ολοκληρώθηκε με την ΚΥΑ Α.Π. οικ. 169282/8-07-2013 και στη συνέχεια, σύμφωνα με το Ν.3199/2003, το Σχέδιο Διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας εγκρίθηκε από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2291/β/13-09-2013).

Σύμφωνα με αυτό, το υπόγειο υδατικό σύστημα της Νικήσιανης ανήκει στο «Σύστημα Παγγαίου» το οποίο εμφανίζει Καλή Χημική και Ποσοτική κατάσταση, χωρίς εμφανείς τάσεις ρύπανσης και για το οποίο τίθεται ο Περιβαλλοντικός Στόχος της μη υποβάθμισης.

Στο στάδιο αυτό, προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης, θα πρέπει να υλοποιηθεί το προτεινόμενο από αυτό Πρόγραμμα Μέτρων, το οποίο περιέχει Βασικά και Συμπληρωματικά μέτρα. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ σαν Βασικά μέτρα ορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για την προστασία των υδατικών οικοσυστημάτων. Τα Βασικά μέτρα στην πλειοψηφία τους αποτελούν προληπτικές ενέργειες ώστε να εξασφαλισθεί ο έλεγχος της ρύπανσης στην πηγή μέσω του καθορισμού οριακών τιμών εκπομπών και περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων.

Το εν λόγω Σχέδιο Διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικά Προγράμματα Μέτρων και Προγράμματα Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων, περιέχει όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και εκτιμήσεις που είναι απαραίτητα για την προστασία και διαχείριση των υδάτων. Ειδικότερα, για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης τα Προγράμματα Μέτρων περιλαμβάνουν Βασικά Μέτρα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του

άρθρου 7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ περί των υδάτων που χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου ύδατος, περιλαμβανομένων:

(α) μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού ώστε να μειωθεί το επίπεδο επεξεργασίας καθαρισμού του για την παραγωγή πόσιμου νερού,

(β) μέτρων για τον έλεγχο απόληψης επιφανειακού και υπόγειου νερού και

(γ) μέτρων για ελέγχους, περιλαμβανομένης και της απαίτησης για αδειοδότηση τεχνικού εμπλουτισμού των υδροφορέων.

Σύμφωνα με αυτά, τα Βασικά Μέτρα του παρόντος Σχεδίου Διαχείρισης όσον αφορά το πόσιμο νερό, κωδικοποιούνται σε δύο κατηγορίες όπως φαίνεται παρακάτω:

OM06: Μέτρα για την ικανοποίηση του Άρθρου 7 της Οδηγίας, περιλαμβανομένων μέτρων για διασφάλιση της ποιότητας του νερού ώστε να μειωθεί το επίπεδο καθαρισμού του για την παραγωγή πόσιμου νερού.

OM07: Μέτρα ελέγχου απόληψης επιφανειακού και υπόγειου νερού και αποθήκευσης επιφανειακού νερού.

Αναλυτικότερα, οι παραπάνω δύο κατηγορίες περιλαμβάνουν επιγραμματικά τα εξής Μέτρα :

OM06-01: Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού σε Μεγάλες ΔΕΥΑ.

OM06-02: Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) από τις ΔΕΥΑ.

OM06-03: Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) για απολήψεις νερού ύδρευσης >1.000.000m³ ετησίως.

OM06-04: Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος.

OM06-05: Προστασία ΥΥΣ που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών πόσιμου ύδατος και καθορισμός θεσμικού πλαισίου προστασίας.

OM07-01: Επανεξέταση του κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων.

OM07-02: Δημιουργία ενιαίου μητρώου αδειοδοτημένων απολήψεων νερού μέσα από τη διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης νερού.

OM07-03: Καταγραφή απολήψεων επιφανειακού νερού για ύδρευση, άρδευση και λοιπές χρήσεις από μεγάλους καταναλωτές.

OM07-04: Καθορισμός κριτηρίων για τον προσδιορισμό ορίων συνολικών απολήψεων ανά επιφανειακό ΥΣ.

OM07-05: Εφαρμογή ορίων συνολικών απολήψεων ανά ΥΥΣ.

OM07-06 : Απαγόρευση κατασκευής νέων υδροληπτικών έργων υπόγειων υδάτων (γεωτρήσεις, πηγάδια κλπ) για νέες χρήσεις νερού καθώς και της επέκτασης αδειών υφιστάμενων χρήσεων νερού:

- Σε περιοχές ΥΥΣ με κακή ποσοτική κατάσταση.
- Εντός των ζωνών των συλλογικών αρδευτικών δικτύων.
- Στις ζώνες προστασίας (I και II) των έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος.

OM07- 07: Τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής απολήψεων υπογείων υδάτων.

ΟΜ07-08: Επικαιροποίηση της απόφασης Φ16/6631/1989 που καθορίζει τα κατώτατα και ανώτατα όρια των αναγκαίων ποσοτήτων αρδευτικού νερού.

Η περιγραφή των παραπάνω Μέτρων περιέχεται στο Σχεδίο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας που είναι ανηρτημένο στο διαδίκτυο στον ιστότοπο : wfd.ypeka.gr

Επιπροσθέτως, η ΔΕΥΑ Παγγαίου η οποία περιλαμβάνει και την Νικήσιανη, σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και με το Ε.Κ.Β.Α.Α. (πρώην ΙΓΜΕ) θα πρέπει να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των συγκεντρώσεων του αρσενικού στις υφιστάμενες πηγές υδροδότησης και να αναζητήσουν την προέλευση της επιβάρυνσης η οποία ενδέχεται να οφείλεται και στο φυσικό γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής.

Επιπλέον η Δ/ση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβλέπει την εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για τις Περιφερειακές Ενότητες εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητας της και αφορούν στην εφαρμογή απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στη χρήση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων αρμοδιότητάς τους.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι :

- 1) η υλοποίηση εν γένει έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων καθώς και η χρηματοδότησή τους δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και
- 2) ότι ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού και η εφαρμογή των διατάξεων της Υγειονομικής Διάταξης Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/2001) ανήκουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του οικείου Δήμου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Εσωτ. Διανομή

- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Χρον. Αρχείο
- Θεματικός Φάκελος (Φ10)
- Γ. Αρβανιτίδης

Μ. ΓΚΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Χ. ΚΩΤΣΑΚΗ