


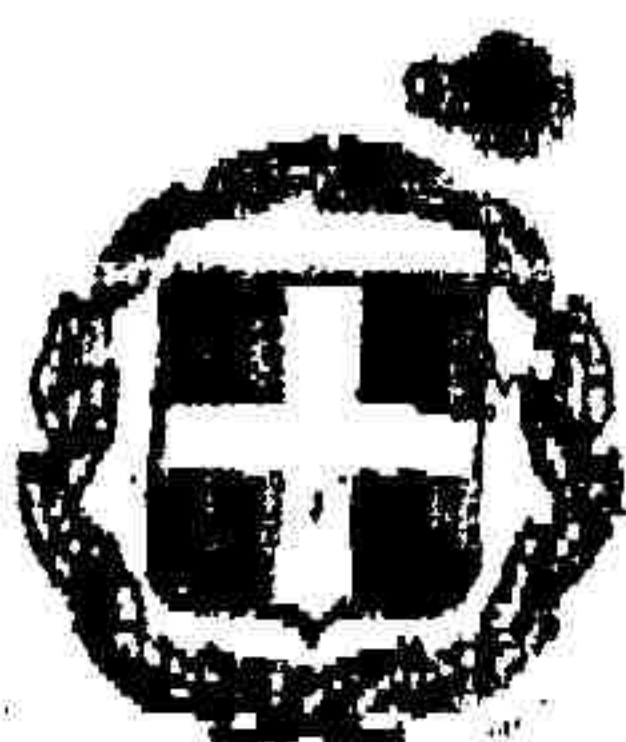

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Π.Ε
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΠΛΗΘΥΣΙΩΝ 147, 112 51 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Αδαμόπουλος
ΤΗΛ. : 210-8650076
FAX. : 210-8645589
E-mail : a.adamopoulos@prv.ypeka.gr

Αθήνα 14 - 2 - 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 160792

ΠΡΟΣ :

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
(σχετ. α.π. 2648/Β/73/11-2-2014)

Θέμα: Απάντηση στην 6118 Ερώτηση προς τη Βουλή των Ελλήνων

Σχετικά : Ερώτηση 6118/11-2-14 προς τη Βουλή των Ελλήνων

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής ερώτησης και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Ερώτηση 3:

Σύμφωνα με την εθνική (ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε.103/11/ΦΕΚ 488/Β/30.3.11) και κοινοτική νομοθεσία (2008/50/ΕΚ), οι τιμές συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ₁₀ αξιολογούνται ετησίως με βάση την ημερήσια οριακή τιμή (50μg/m³), η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 35 ημέρες ανά έτος καθώς και με βάση την ετήσια οριακή τιμή (40μg/m³). Τονίζεται ότι για τις οριακές τιμές που έχουν θεσμοθετηθεί σε επίπεδο Ε.Ε., έχουν ληφθεί υπόψη σχετικά πορίσματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Με αυτές τις οριακές τιμές διαχρονικά πραγματοποιείται από το ΥΠΕΚΑ η αξιολόγηση της ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια σε επίπεδο χώρας και ανάλογα ενημερώνονται τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται στην «Ετήσια Έκθεση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης-2012» στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (σελ. 33 και σελ. 71) υπάρχει σημαντική διαχρονική μείωση των τιμών των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ₁₀ δεδομένης μιας σειράς μέτρων που έχουν ληφθεί διαχρονικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το 2012 (τελευταίο έτος αξιολόγησης) για πρώτη φορά δεν καταγράφηκαν υπερβάσεις της ετήσιας οριακής τιμής στην πλειοψηφία των σταθμών του Εθνικού Δικτύου Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης εκτός από δύο σταθμούς στη Θεσσαλονίκη που και αυτοί μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς της σκόνης από τη Σαχάρα βρίσκονται εντός του ορίου. Επίσης, δεν καταγράφηκαν υπερβάσεις της ημερήσιας οριακής τιμής στην Αθήνα (μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς της σκόνης από τη Σαχάρα) ενώ υπάρχουν υπερβάσεις σε σταθμούς της Θεσσαλονίκης.

(<http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xYIP1FO6rlg%3d&tabid=490&language=el-GR>)

Επιπλέον, η νέα ΚΥΑ 70601 (ΦΕΚ 3272/Β/23.12.13) χωρίς να αναιρεί τα προαναφερόμενα όρια, έρχεται να συμπληρώσει το κενό της μη ύπαρξης στην κοινοτική νομοθεσία ορίων συναγερμού και ενημέρωσης πληθυσμού, με αφορμή την αιθαλομίχλη, θεσμοθετώντας επίπεδα συγκεντρώσεων ΑΣ₁₀ με σκοπό τη λήψη βραχυπρόθεσμων σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση της σωματιδιακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τονίζεται, επίσης, ότι τα επίπεδα συγκεντρώσεων θεσμοθετήθηκαν μετά από εισήγηση Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ποιότητα της ατμόσφαιρας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.


Ερωτήσεις 1, 2 & 4: Δεν υπάρχει αρμοδιότητα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Ν. ΜΑΝΑΛΗΣ

Εσωτ. Διανομή :
-Αρχείο Δ/σης
-Τμ. Ποιότητας Ατμ.

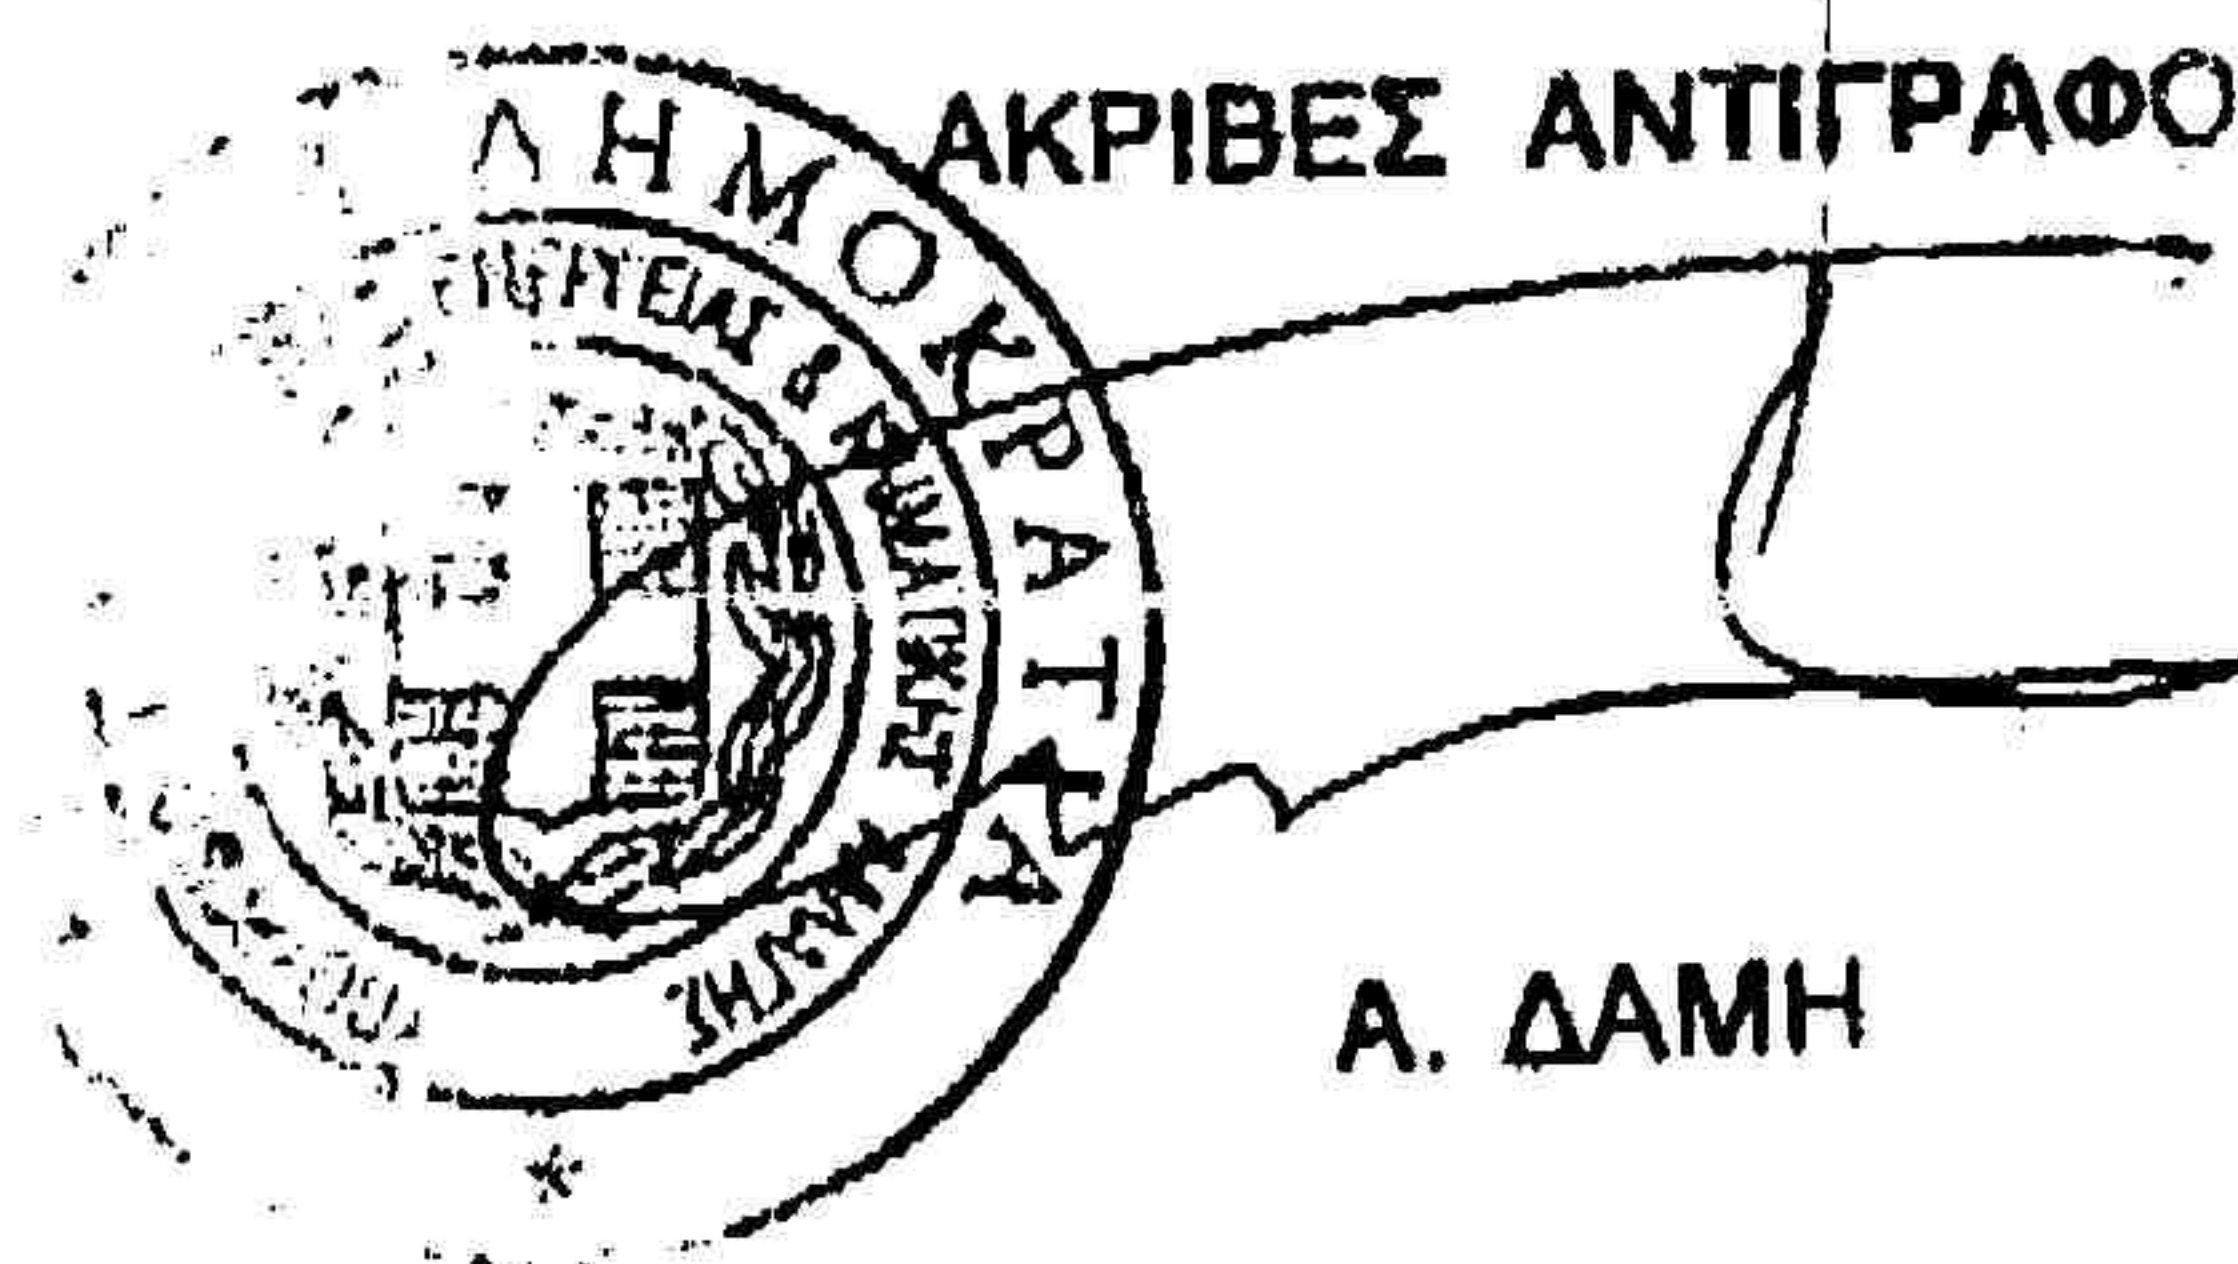



07 ΜΑΡ. 2014

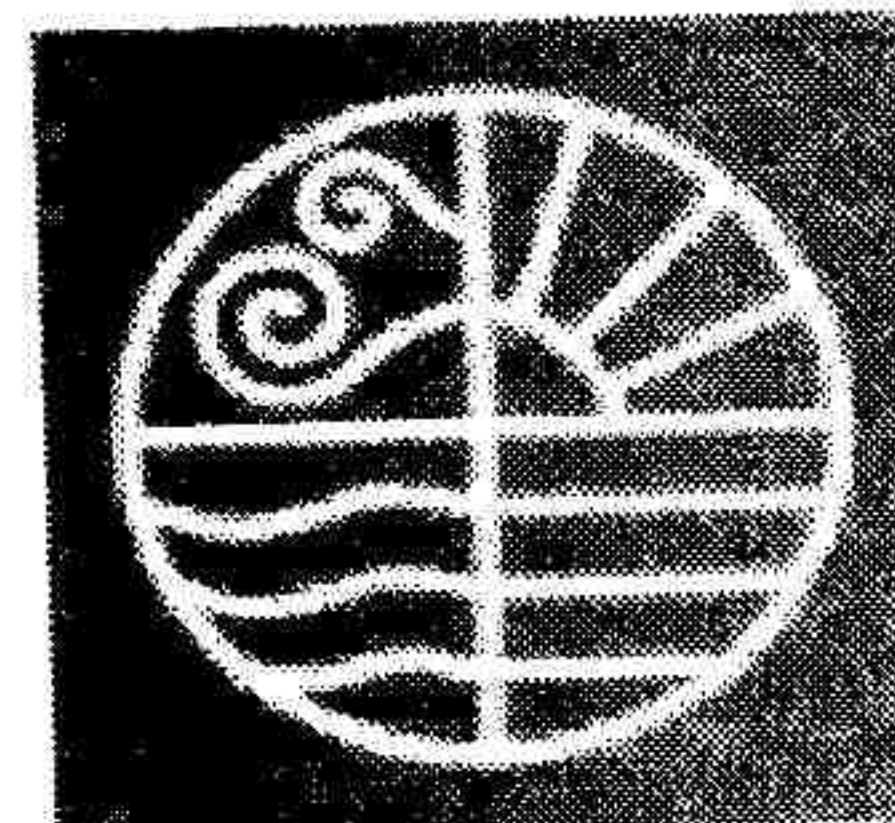

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Υπουργός
Αθήνα 07/03/ 2014
Αρ.Πρωτ: 2648 β

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κα Στ.Ξουλίδου
2. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο Υπουργού Υγείας

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ.6118/10-02-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 6118/10-02-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κα Σταυρούλα Ξουλίδου, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 160792/14-02-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου/ΥΠΕΚΑ και το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/19/οικ.4233/06-03-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτροπαραγωγής/ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:

- Το με α.π. 160792/14-2-14 έγγραφο Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)
- Το με α.π. Δ5/ΗΛ/Β/19/οικ.4233/6-3-14 έγγραφο Δ/νσης ΗΛ/γης/ΥΠΕΚΑ (σελ. 4)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 6

Σύνολο Σελίδων: 7






ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

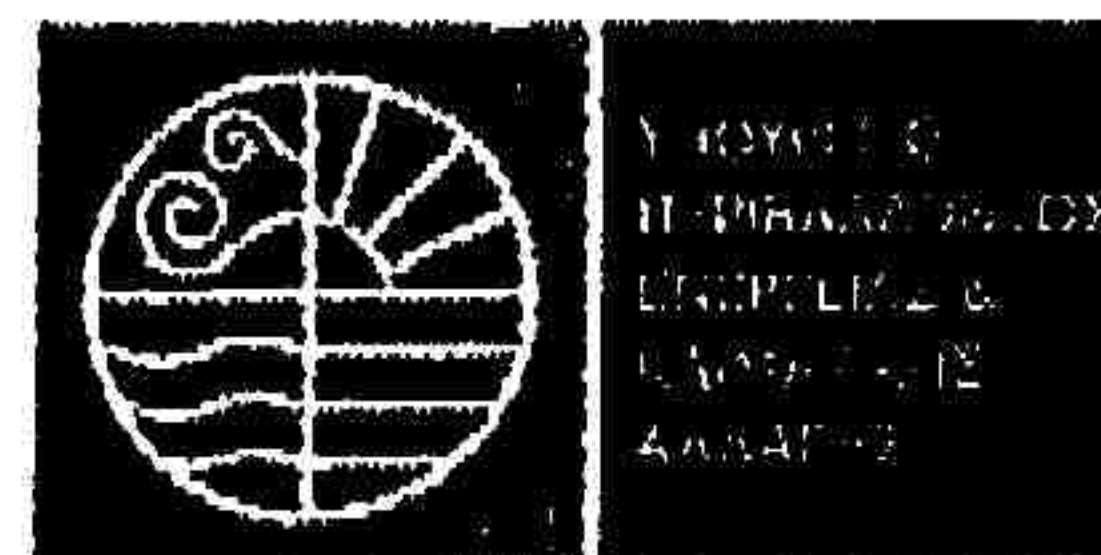

Αθήνα, 06.03.2014
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Β/19/οικ. 4233

Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 2106969419, 9415
Fax : 2106969416

Προς:

Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17, ΤΚ 11523, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση της υπ' αριθμ. 6118/10.02.2014 Ερώτησης

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 6118/10.02.2014 που κατατέθηκε στη Βουλή από τη Βουλευτή κα. Σ. Ξουλίδου, και ως προς τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας σας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Το ΥΠΕΚΑ πρόσφατα, ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη θέσπιση κινήτρων για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ' αρ. 70601/23.12.2013 (ΦΕΚ Β' 3272/23.12.2013) εκδίδεται σύσταση για διακοπή της χρήσης τζακιών, θερμαστών στερεών καυσίμων και θερμαστών βιομάζας από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το χωρικό πεδίο της Περιφέρειας Αττικής ή τον αρμόδιο Περιφερειάρχη για το χωρικό πεδίο των λοιπών Περιφερειών της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823/23.12.2013 (ΦΕΚ Β' 3274/23.12.2013) και Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 238/03.01.2014 (ΦΕΚ Β' 5/03.01.14) προβλέπεται σε περιπτώσεις κήρυξης εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων μείωσης των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) από εστίες καύσης -και συγκεκριμένα έκδοσης σύστασης για διακοπή της χρήσης τζακιών, θερμαστών στερεών καυσίμων και θερμαστών βιομάζας από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, τότε για το χωρικό πεδίο εφαρμογής των μέτρων, για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.), για διπλάσιο αριθμό ημερών σε σχέση με τις ημέρες εφαρμογής των ανωτέρω βραχυπρόθεσμων μέτρων, η χρέωση ενέργειας όσον αφορά στο ανταγωνιστικό σκέλος του Κ.Ο.Τ. είναι μηδενική, ενώ για τους λοιπούς οικιακούς καταναλωτές με κατανάλωση έως 2000kWh ανά τετράμηνο, για αριθμό ημερών ίσο με τις ημέρες εφαρμογής των ανωτέρω βραχυπρόθεσμων μέτρων, η χρέωση της κατανάλωσης ενέργειας όσον αφορά στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίση με το 30% του εκάστοτε οικιακού τιμολογίου του κάθε Προμηθευτή. Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) ενημερώνει τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για την εφαρμογή των μέτρων και οι Προμηθευτές οφείλουν να ενημερώνουν τους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές που εκπροσωπούν μέσω των λογαριασμών που εκδίδουν για την εφαρμογή των ανωτέρω προβλέψεων.

Η παρέμβαση αφορά έκπτωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε τα νοικοκυριά μέσης κατανάλωσης και οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου να έχουν κίνητρο χρησιμοποιούν ηλεκτρικά θερμαντικά μέσα, κατά τις ημέρες υψηλού ρίσκου αιθαλομίχλης.



Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 70601/23.12.2013 (ΦΕΚ Β'3272/23.12.2013), η κήρυξη εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων μέτρων γίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κлиматικής Αλλαγής ή τον Αρμόδιο Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών όταν:

α) οι μετρούμενες τιμές υπερβούν ή προσεγγίζουν τις οριακές τιμές κάθε επιπέδου με τάση διατήρησης ή περαιτέρω αύξησης των τιμών των αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) ή όταν υπάρχει πρόβλεψη για συνθήκες που ευνοούν μεγάλη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) για την επόμενη ημέρα, και

β) οι μετρούμενες τιμές είναι αρκετά χαμηλότερες των οριακών τιμών κάθε επιπέδου, αλλά υπάρχει πρόβλεψη δυσμενούς εξέλιξης των μετεωρολογικών συνθηκών ή όταν συντρέχουν σχετικοί επιβαρυντικοί παράγοντες.


Ως προς το ερώτημα που τίθεται σχετικά με τον προϋπολογισμό του ετήσιου κόστους των 40εκ ευρώ, από την εφαρμογή των προβλέψεων της ΚΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 238/03.01.2014 (ΦΕΚ Β' 5/03.01.2014), σας ενημερώνουμε ότι η εκτίμηση αυτή βασίστηκε στην παραδοχή εφαρμογής των μέτρων για 30 ημέρες στις Περιφέρειες Αττικής και Μακεδονίας-Θράκης, και υπολογίστηκε με βάση τα διαθέσιμα απολογιστικά στοιχεία για τις καταναλώσεις και τις χρεώσεις οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη χειμερινή περίοδο. Το κόστος δε εφαρμογής των μέτρων για τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας ελέγχεται βάσει των στοιχείων που αποστέλλονται από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στα Υπουργεία ΠΕΚΑ και Οικονομικών.

Τέλος, σας διαβιβάζουμε το υπ' αρ. ΓρΔ/641/24.02.2014 Έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε., το οποίο αναφέρεται στο θέμα.

Συνημμένα:

- Το Γρ.Δ/641/24.02.2014 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

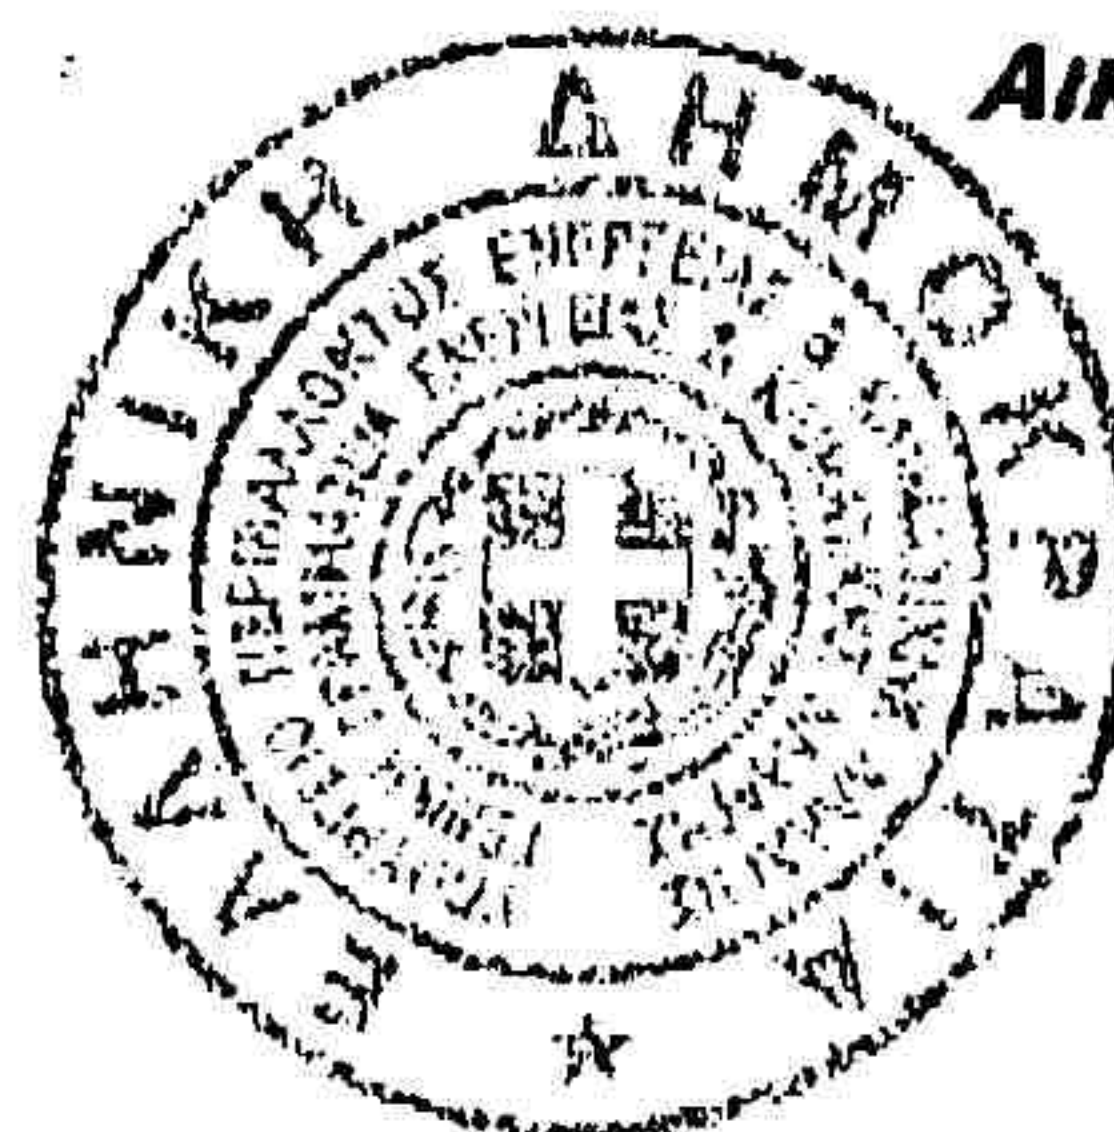

Αικ. Παπαδογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Δ/ση Οργάνωσης/Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
- Δ5/Δ-ντρια
- Δ5/Τμήμα Β' (2)



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ./Ημερ.: ΓρΔ/ 641 / 24.2.2014

Προς: κ. Ι. Μανιάτη
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου της αιθαλομίχλης

Σχετικό : Η υπ' αριθ. 6118/10.02.2014 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κα Σ. Ξουλίδου

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω Ερώτησης, αναφορικά με τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε., θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής :

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 70601/23.12.2013 (ΦΕΚ Β'/3272/23.12.2013) καθορίστηκαν τα βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια.

Σε συνέχεια της ανωτέρω Κ.Υ.Α., για τις περιπτώσεις έκδοσης ανακοίνωσης κήρυξης εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων μείωσης των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ₁₀), δημοσιεύτηκαν :

- α) η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823 (ΦΕΚ Β'/3274/23.12.2013) με την οποία ορίζεται για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), μηδενική χρέωση της κατανάλωσης ενέργειας όσον αφορά στο ανταγωνιστικό σκέλος του ΚΟΤ και για διπλάσιο αριθμό ημερών σε σχέση με τις ημέρες εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων μέτρων,
- β) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.238 (ΦΕΚ Β'/5/3.1.2014) με την οποία ορίζεται για όλους τους οικιακούς καταναλωτές με τετραμηνιαία κατανάλωση έως 2000 kWh, χρέωση ίση με το 30% της κατανάλωσης ενέργειας όσον αφορά στο ανταγωνιστικό σκέλος του εκάστοτε οικιακού τιμολογίου του κάθε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και για αριθμό ημερών ίσο με τις ημέρες εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων μέτρων.

Εκ των ανωτέρω, γίνεται κατανοητό ότι η οικονομική ωφέλεια για κάθε καταναλωτή των συγκεκριμένων ως άνω κατηγοριών εξαρτάται από το ύψος των καταναλώσεών του κατά τις ημέρες εφαρμογής των μέτρων.

Σε κάθε περίπτωση, περαιτέρω ρυθμίσεις για τα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου της αιθαλομίχλης, αποτελούν αρμοδιότητα της Πολιτείας.

Με τιμή,

Αρθούρος Ζερβός

**Κοινοποιήσεις :**

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ κ. Κ. Μαθιουδάκη
- Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Γενική Δ/νση Ενέργειας/Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής
- Δ/νση Οργάνωσης/ Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου