



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**Αθήνα, 14 - 03 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 2312**

17 ΜΑΡ. 2014

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
2131364354
Φαξ:
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κα Δ. - Θ. Αυγερινοπούλου
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 2487/08-10-2013 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθ. πρωτ. 2137/29-10-2013 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, με θέμα «Ακατάλληλο το νερό στην τοπική κοινότητα Μυρσίνης, του Δ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 270157/4405/18-10-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το υπ' αριθ. πρωτ. 17528/16-10-2013 έγγραφο του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

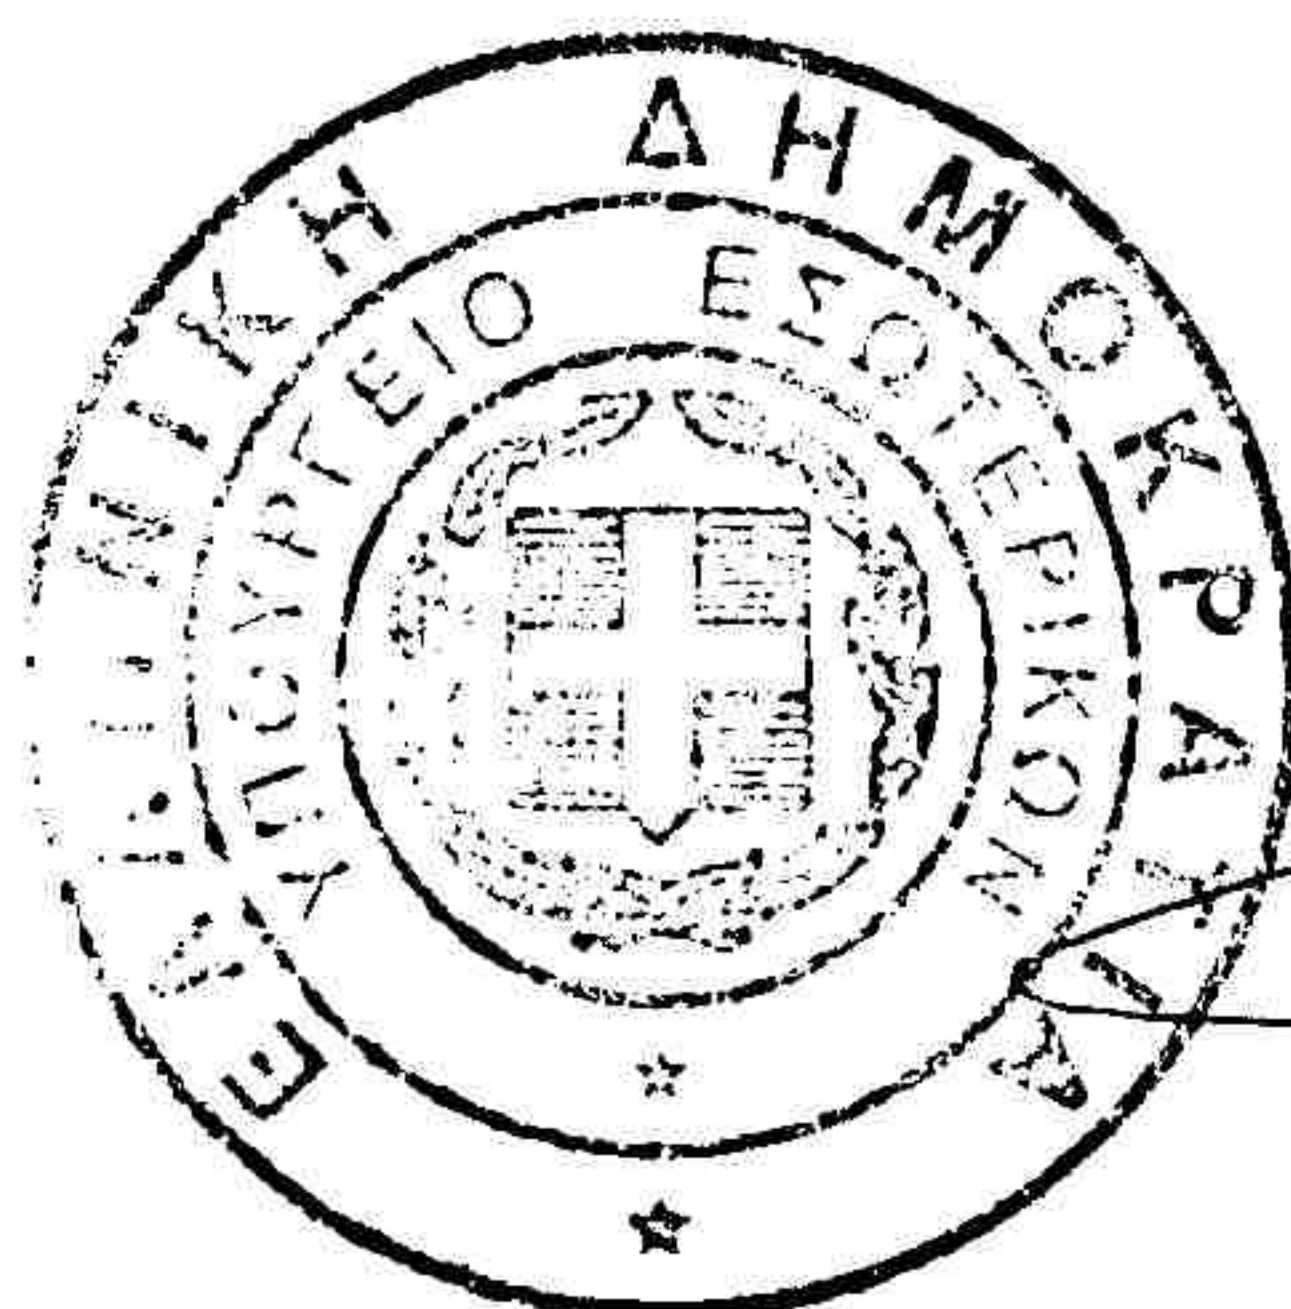

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Τρεις (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Πάτρα 18.10.2013

Αρ. πρωτ: 270157/4405

*Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 3ος όροφος
Τ.Κ. 26441, Πάτρα*

Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος

Τηλ: 2613 613506

fax: 2613 613634

email: v.kitsos@pde.gov.gr

web: www.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γεν.Δνση Τοπικ. Αυτοδιοίκησης

Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος

ΚΟΙΝ: α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &

Υποδομών κ. Νικόλαο Υφαντή

β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας

κ. Χαράλαμπο Κυφύρα

γ. Γεν. Δνση Αναπτύξ. Προγραμματισμού

Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΔΔ

δ. Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής

& Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ηλείας

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:

«Καταλληλότητα πόσιμου νερού Τ.Κ. Μυρσίνης, Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης»

ΣΧΕΤ : α. Η υπ'αριθ. 2487/08.10.2013 Ερώτηση της Βουλευτού κ. Διονυσίας
Αυγερινοπούλου.

β. Το υπ'αριθ. 40695/10.10.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Γεν. Δνση
Τοπικής Αυτ/σης / Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμ. προστασίας Περιβάλλοντος

γ. Το υπ'αριθ. 4305/15.10.2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος
Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου/Π.Ε. Ηλείας.


Σε απάντηση της υπ'αριθ. 2487/08.10.2013 Ερώτησης της Βουλευτού κ. Διονυσίας
Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, με θέμα «Καταλληλότητα πόσιμου νερού στο Τ.Δ. Μυρσίνης,
Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ηλείας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχει ήδη προβεί σε δειγματοληψίες πόσιμου νερού την
23.09.2013, από το δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Μυρσίνης.

Τα δείγματα έχουν αποσταλεί στο ΚΕΕΔΥ Αθηνών και αναμένονται τα
αποτελέσματα, τα οποία θα γνωστοποιηθούν στον αρμόδιο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

για τις δικές του ενέργειες, καθότι από την ισχύουσα νομοθεσία έχει τον Α' βαθμό ευθύνης για την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Ο
Περιφερειάρχης
Απόστολος Κατσιφάρας

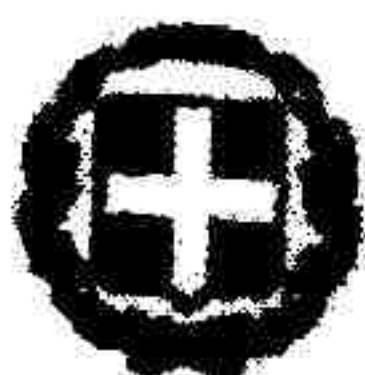

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 2,
Λεχαινά Τ.Κ. 27 053
Πληροφορίες: Γεώργιος Κορδονούρης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Τηλέφωνο: 2623.360.841
Φαξ: 2623.0.29285

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΜΕ ΦΑΞ & EMAIL

Λεχαινά 16.10.2013

Αριθ. Πρωτ. 17528

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
Προς: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
τηλ. 2131.361245 - φαξ 2131.361.150,230
e-mail: perivalon.dty@ypes.gr
(Υπ' όψιν κας Κωστοπούλου.)

Κοιν.:

Θέμα: Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα: «Ακατάλληλο το νερό στην τοπική κοινότητα Μυρσίνης του Δ. Ανδραβίδας - Κυλλήνης» (σχετ. η 2487/ 8.10.2013 ερώτηση της βουλευτού κας Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινούπουλου).

Σχετ. (α).- Το υπ αριθμ. Πρωτ. 40695/ 10.10.13 (17528/11.10.2013 Δ.Α-Κ) έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, διευκρινίζουμε τα εξής:

Η Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης της Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης υδρεύεται από τις πηγές Κακοταρίου και μια γεώτρηση (από Οκτώβριο έως Μάιο) και τους υπόλοιπους μήνες (θερινούς) εξολοκλήρου από γεωτρήσεις. Η ποιότητα του νερού παρακολουθείται με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις. Βάσει των αναλύσεων δεν παρατηρείται μικροβιολογικό φορτίο. Επίσης οι χημικές αναλύσεις δεν παρουσιάζουν απόκλιση από τα όρια που η νομοθεσία επιτάσσει. Η δε αυξημένη συγκέντρωση αμμωνίας οφείλεται σε γεώτρηση η οποία υδροδοτεί την Τ.Κ. μόνο κατά τους θερινούς μήνες και η οποία λειτουργεί επικουρικά όποτε παρουσιάζεται πρόβλημα επάρκειας νερού.

Επισημαίνουμε ότι τα όρια των συγκεντρώσεων Αμμωνίας για το νερό είναι: 0,50 mg/l σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την - εναρμονισμένη ως προς αυτή - ελληνική νομοθεσία. Παλαιότερα το όριο αυτό ήταν 1,00 mg/l, ενώ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, (Π.Ο.Υ.), δίνει όριο τα 4,00 mg/l. Η παρουσία της στο νερό δεν συνδέεται, άμεσα, με την πρόκληση προβλημάτων στους καταναλωτές, αλλά αποτελεί δείκτη ποιότητας του νερού. Επιπρόσθετα κατά την θερινή περίοδο και με παρακολούθηση από πιστοποιημένο εργαστήριο γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή η χλωρίωση λόγω της ύπαρξης της αμμωνίας (υπάρχει αλληλεπίδραση χλωρίου και Αμμωνίας). Ταυτόχρονα οι κάτοικοι ενημερώνονται με κάθε δυνατό πρόσφορο τρόπο για τη χρήση του νερού.

Για την διασφάλιση της ποιότητας και της επάρκειας του πόσιμου νερού ο Δήμος εκτελεί εργασίες συντήρησης που αφορούν επισκευή- αντικατάσταση αντλιών – μοτέρ, ηλεκτρολογικών υλικών – αυτοματισμών. Επανειλημμένως δε, έχει προβεί σε καθαρισμό του υδατόπυργου, επισκευή βλαβών αγωγών και όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίζεται η επάρκεια και η ποιότητα του νερού (χλωρίωση, καθαρισμός δικτύου κλπ).

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Η Γενική Γραμματέας
Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Αθηνά Αντίζουλάτου