



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 14 - 03 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 2416**

17 ΜΑΡ. 2014

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Θεοδόσιο Κωνσταντινίδη
- κα Ελένη Γερασιμίδου
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 2825/17-10-2013 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθ. πρωτ. 2211/11-11-2013 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Θεοδόσιος Κωνσταντινίδης και κα Ελένη Γερασιμίδου, με θέμα «Άμεση απομάκρυνση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στη Πολίχνη του Δήμου Παύλου Μελά, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης», σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθ. πρωτ. 2789/30-10-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με συνημμένα το υπ' αριθ. πρωτ. 7985/23-10-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας και το υπ' αριθ. πρωτ. 75987/23-10-2013 έγγραφο του Δήμου Παύλου Μελά, καθώς και το υπ' αριθ. πρωτ. 77061/01-11-2013 έγγραφο του Δήμου Παύλου Μελά, με συνημμένα τα υπ' αριθ. πρωτ. 66076/13-09-2013, 66079/13-09-2013, 66083/13-09-2013, 66080/13-09-2013, 66075/13-09-2013 και 65937/13-09-2013 έγγραφά του και το υπ' αριθ. πρωτ. 52108/23-09-2013 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ, το υπ' αριθ. πρωτ. Μ.Ι./411/1326/23-09-2013 έγγραφο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, την Τεχνική Έκθεση εγκατεστημένων κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Δημοτικής κοινότητας Πολίχνης του οικείου Δήμου, την υπ' αριθ. 93/2013 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου Δήμου, την υπ' αριθ. 136/2013 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης του οικείου Δήμου και την υπ' αριθ. 698 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

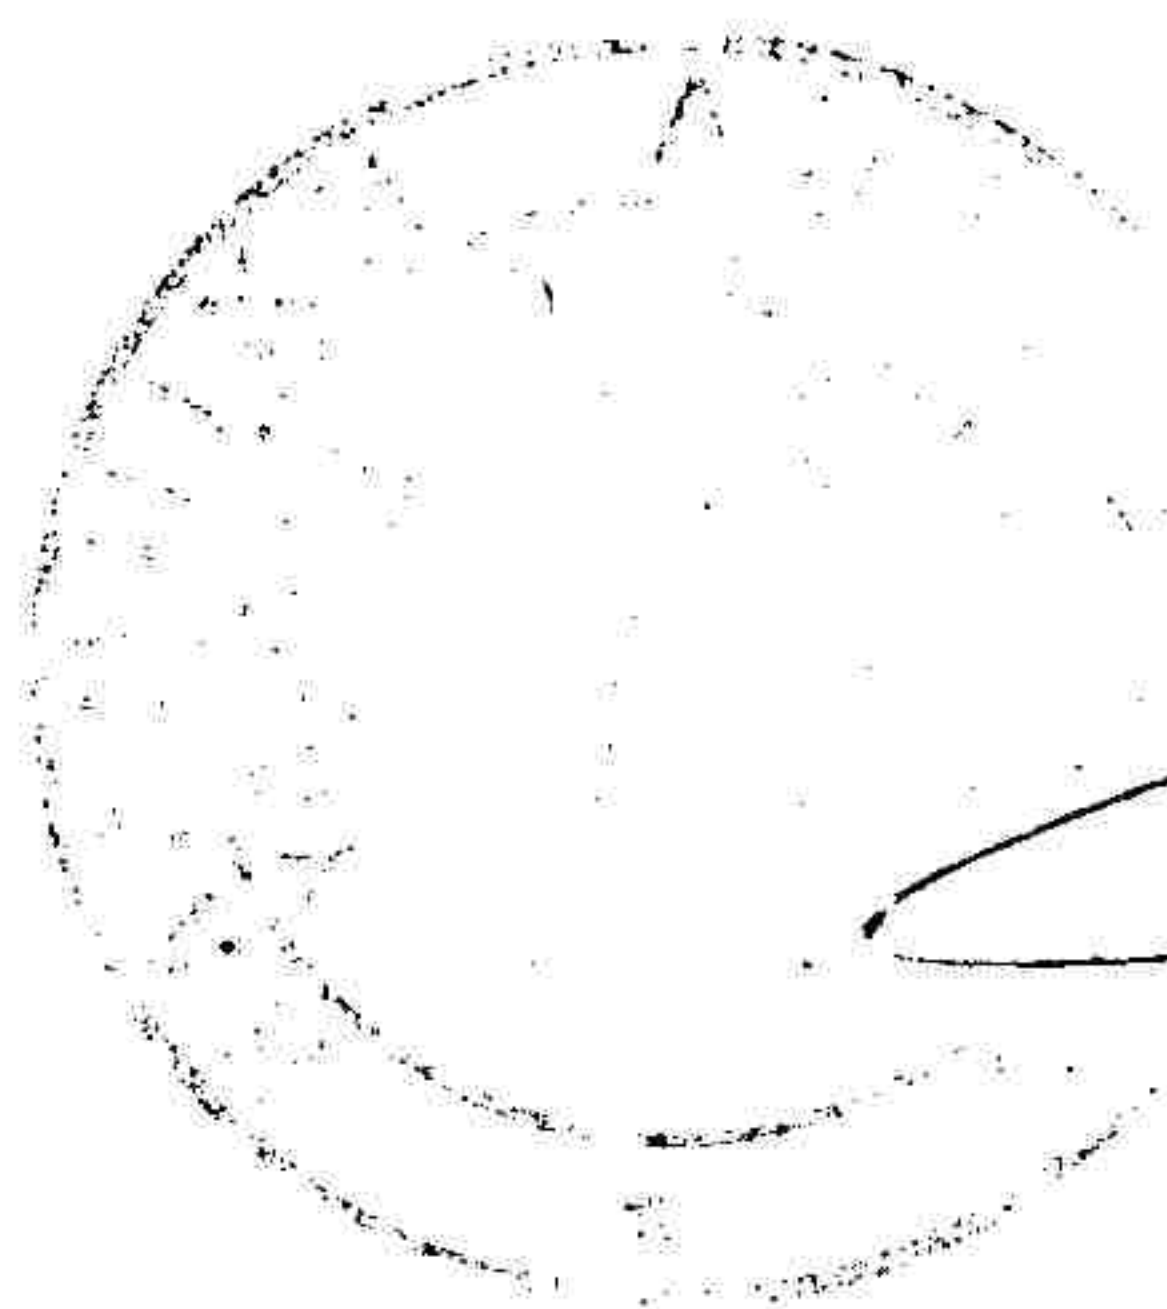

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Τριάντα (30) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ. 2789

Γραφ. Δ/νση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Σ. Ζαχαριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313309225
Αρ. Τηλεμοιού : 2313309389
Ηλεκτρον. Δ/νση : szach@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
αποστολή με φαξ στο 2131361155

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2825/17-10-2013 Ερώτηση.
Σχετ: Το υπ' αριθμ 42652/23-10-2013 έγγραφό σας.


Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση των Βουλευτών κκ Θεοδόση Κωνσταντίνιδη και Ελένης Γερασιμίδου, σας αποστέλλουμε τα παρακάτω έγγραφα που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος:

1. το υπ' αριθμ. 7985/26-09-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
2. το υπ' αριθμ. 75987/23-10-2013 έγγραφο του Δήμου Παύλου Μελά.



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

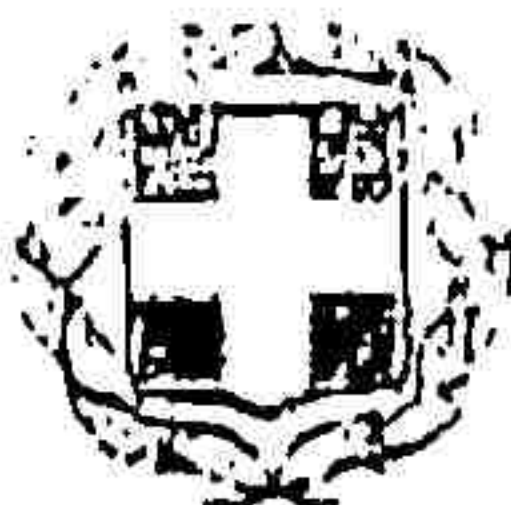

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΛΙΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Θεσσαλονίκη: 23-10-2013

Αρ.Πρωτ.: 7985

Ταχ. Δ/ση: Τ. Οικονομική 1
54008 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Δρ. Στ. Καραθανάσης
Τηλέφωνο: 2313 - 309261
Fax: 2310 424810

✓ Προς: ΛΙΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ,
Υπόψη κ. Ζαχαριάδη (2749/21-10-13 δικό
σας)
Fax: 2313 309389

Κοιν: Γραφείο Γενικού Διευθυντή Χωροταξίας
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Δ.Μ.-Θ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Ερώτηση στη Βουλή με Αριθμό πρωτ. 2825/17-10-2013.

ΣΧΕΤ.: Το από 22-10-2013 έγγραφο σας σχετικά με την Ερώτηση στη Βουλή με Αριθμό πρωτ. 2825/17-10-2013.

Μετά το παραπάνω σχετικό, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας ήταν αρμόδια για την έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εγκαταστάσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας στη στεριά από το 2006 μέχρι το 2010.

Η Υπηρεσία μας δεν τηρεί άλλο ηλεκτρονικό αρχείο των υποθέσεων που χειρίζεται πέραν αυτού του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα εισερχόμενα αιτήματα και κατά συνέπεια και αυτά της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σταθμών κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Τα στοιχεία αυτών των σταθμών που καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο αφορούν στον κωδικό αριθμό και την κωδική ονομασία που δίδει σε αυτούς κάθε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η αναζήτηση και γνώριση σχετικών πληροφοριών από το ηλεκτρονικό αρχείο της Υπηρεσίας μας με άλλο τρόπο εκτός από τη χρήση του κωδικού αριθμού ή/και της κωδικής ονομασίας των σταθμών κεραιών.

Από τον έλεγχο του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που τηρεί η Υπηρεσία μας δεν κατέστη δυνατό να γίνει με ασφάλεια ταύτοποίηση του Σταθμού κεραιών κινητής τηλεφωνίας του θέματος με αντίστοιχο Σταθμό για τον οποίο να έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα στην Υπηρεσία μας αίτηση για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψε ότι στην Υπηρεσία μας είχε κατατεθεί από την εταιρεία VODAFONE στις 03-11-2010 φάκελος Περιβαλλοντικής Έκθεσης με αίτημα (αρ. Πρωτ. ΛΙΠΕΧΩ ΓΚΜ 13223/11-11-2010) την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Σταθμού Βάσης με την κωδική ονομασία «1106191 ΤΡΙΩΝ

ΠΕΡΑΡΧΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΣ». Ο παραπάνω Σταθμός επρόκειτο να εγκατασταθεί στην οδό Λίριων Ιεραρχών 3 στο Δήμο Παύλου Μελά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Η Υπηρεσία μας διαβίβασε με τη με Αρ. Πρωτ. 13223/10/15-03-2011 έγγραφο μας τον φάκελο μελέτης στις αρμόδιες Υπηρεσίες για να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Σταθμού στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Στη Συνέχεια μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α /7-6-2010) η Υπηρεσία μας διαβίβασε τον πλήρη φάκελο με τις γνωμοδοτήσεις όσων Υπηρεσιών είχαν ήδη απαντήσει (με το με Αρ. Πρωτ. Οικ. 3647/05-09-2011 έγγραφο μας) στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας λόγω αρμοδιότητας.

Γέλιος σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 58, παρ. 2, του Νόμου 4146/2013 αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 ως εξής: «7. Για τις μέχρι τη δημοσίευσή του παρόντος μη αδειοδοτημένες εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών, για τις οποίες έχει ήδη είτε υποβληθεί σχετική καταγγελία στην ΕΕΤΤ είτε αυτεπαγγέλτως διαπιστωθεί η ύπαρξή τους, ολοκληρώνεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το ισχύον κατά το χρόνο εγκατάστασής τους νομικό πλαίσιο και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες σε αυτό κυρώσεις. Η κατεδότηση κατασκευών κεραιών αναστέλλεται μέχρι το πέρας της προθεσμίας των πενταγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου» δηλαδή μέχρι την 07-03-2014.


Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού Κ.Μ.

Αγγελος Γουσκούρης
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μαρία Ατματζίδου
Δ/κος με Α' β.

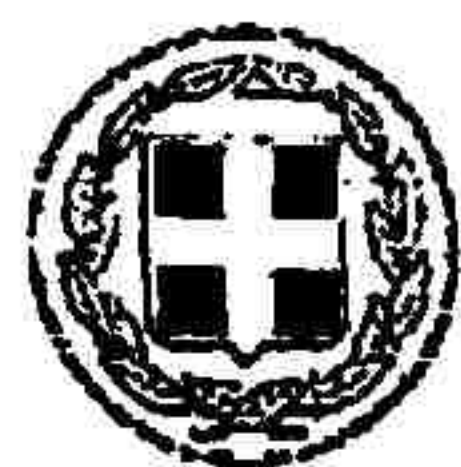

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Διεύθυνση : Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Πολεοδομικών Εφαρμογών και
Διαχείρισης Περιουσίας
Γραφείο: Πολεοδομικών Εφαρμογών-GIS
Πληροφορίες : Γκιολδέλης Διογένης
Τηλέφωνο : 2313 302951
Fax : 2310 665895
Email : dgkioldelis@pavlosmelas.gr

Σταυρούπολη: 23-10-2013
Αρ.Πρωτ.: 75987

ΠΡΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ /ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΑΧ.ΔΝΣΗ: Καθ. ΡΩΣΣΙΔΗ 11 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΟΙΝ.
1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
2. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος : Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό **2825/17-10-2013** » .

ΣΧΕΤ: 1) Το υπ' αριθ. Πρωτ. (Δήμου) **75987/22-10-2013** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης , Γραφείο Γενικού Γραμματέα


Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (1) , σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας προχώρησε μετά από καταγγελία ,στη σύνταξη τεχνικής έκθεσης στις **12-09-2013** , στην οποία περιγράφεται η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος 23 (πρώην 11) στη Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης , σε απόσταση περίπου **20 μέτρων** από Δημοτικό Παιδικό Σταθμό και **10 και 25 μέτρων** αντίστοιχα από δύο μαθητικά φροντιστήρια .

Η παραπάνω τεχνική έκθεση εστάλη με το αριθ. Πρωτ. **65937/13-09-2013** έγγραφο ,στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου , η οποία με την αριθ. **93/13-09-2013** απόφαση της συμφωνεί με την εισήγηση της Τ.Υ. για την διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών και διαβιβάζει το θέμα στο Τοπικό και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης.

Ταυτόχρονα η Υπηρεσία μας απέστειλε έγγραφο για διευκρινήσεις , επισυνάπτοντας την παραπάνω τεχνική έκθεση στις αρμόδιες σύμφωνα με το Νόμο υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα στάλθηκαν έγγραφα προς:

- 1) Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού με αριθ.Πρωτ. **66076/13-09-2013**
- 2)Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) με αριθ.Πρωτ. **66079/13-09-2013**
- 3)Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/ Διεύθυνση Περιβάλλοντος με αριθ.Πρωτ. **66083/13-09-2013**
- 4)Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) με αριθ.Πρωτ. **66080/13-09-2013**

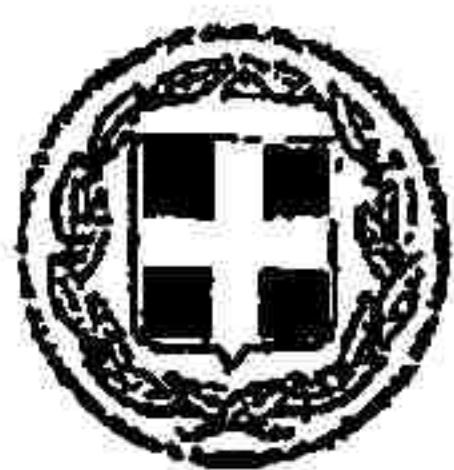

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

5) Δήμο Κορδελιού- Ευόσμου / Διεύθυνση Πολεοδομίας με αριθ. Πρωτ. 66075/13-09-2013

Μέχρι και σήμερα 23-10-2013 έχουν αποσταλεί στην Υπηρεσία μας οι εξής απαντήσεις :


1) Από την ΔΕΔΔΗΕ το αριθ. Πρωτ. 52108/23-9-2013 (69243/27-9-2013 Πρ.Δήμου) έγγραφο ,με το οποίο μας κοινοποιείται ότι, δεν έχει υποβληθεί αίτημα από καμία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ,για ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων στην διεύθυνση Αγίου Παντελεήμονος 23 (πρώην 11) .

2) Από την Ε.Ε.Α.Ε το αριθ. Πρωτ. Μ.Ι./411/1326/23-9-2013 (72683/09-10-2013 Πρ.Δήμου) έγγραφο ,με το οποίο μας κοινοποιείται ότι, από την εξέταση της μελέτης που συνέταξε η εταιρεία COSMOTE ΑΕ για την εγκατάσταση σταθμού με αρ. 1401303 MOUSHOUDI, στην διεύθυνση Αγίου Παντελεήμονος 23 (πρώην 11), προκύπτει πως δεν υπάρχουν χώροι γύρω από τις κεραίες ,οι οποίοι να είναι ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό και στους οποίους να παρατηρείται υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης. Την σχετική γνωμάτευση απέστειλε η Ε.Ε.Α.Ε. στην Ε.Ε.Τ.Τ. με το Α.Π. Μ.Ι./411/2577 έγγραφο της.

Με την αριθ. 136/01-10-2013 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης ενέκρινε την απομάκρυνση -αποξήλωση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος 23 (πρώην 11).


Ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά με την αριθ. 698/2013 απόφαση του, ενέκρινε την διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών για την απομάκρυνση της κεραίας και παράπεμψε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.

Η τεχνική έκθεση ,τα διαβιβαστικά προς τις υπηρεσίες ,οι απαντήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών καθώς και οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Δήμου , λόγω του μεγάλου όγκου τους θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email : szach@damt.gov.gr . Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση της παραλαβής τους.

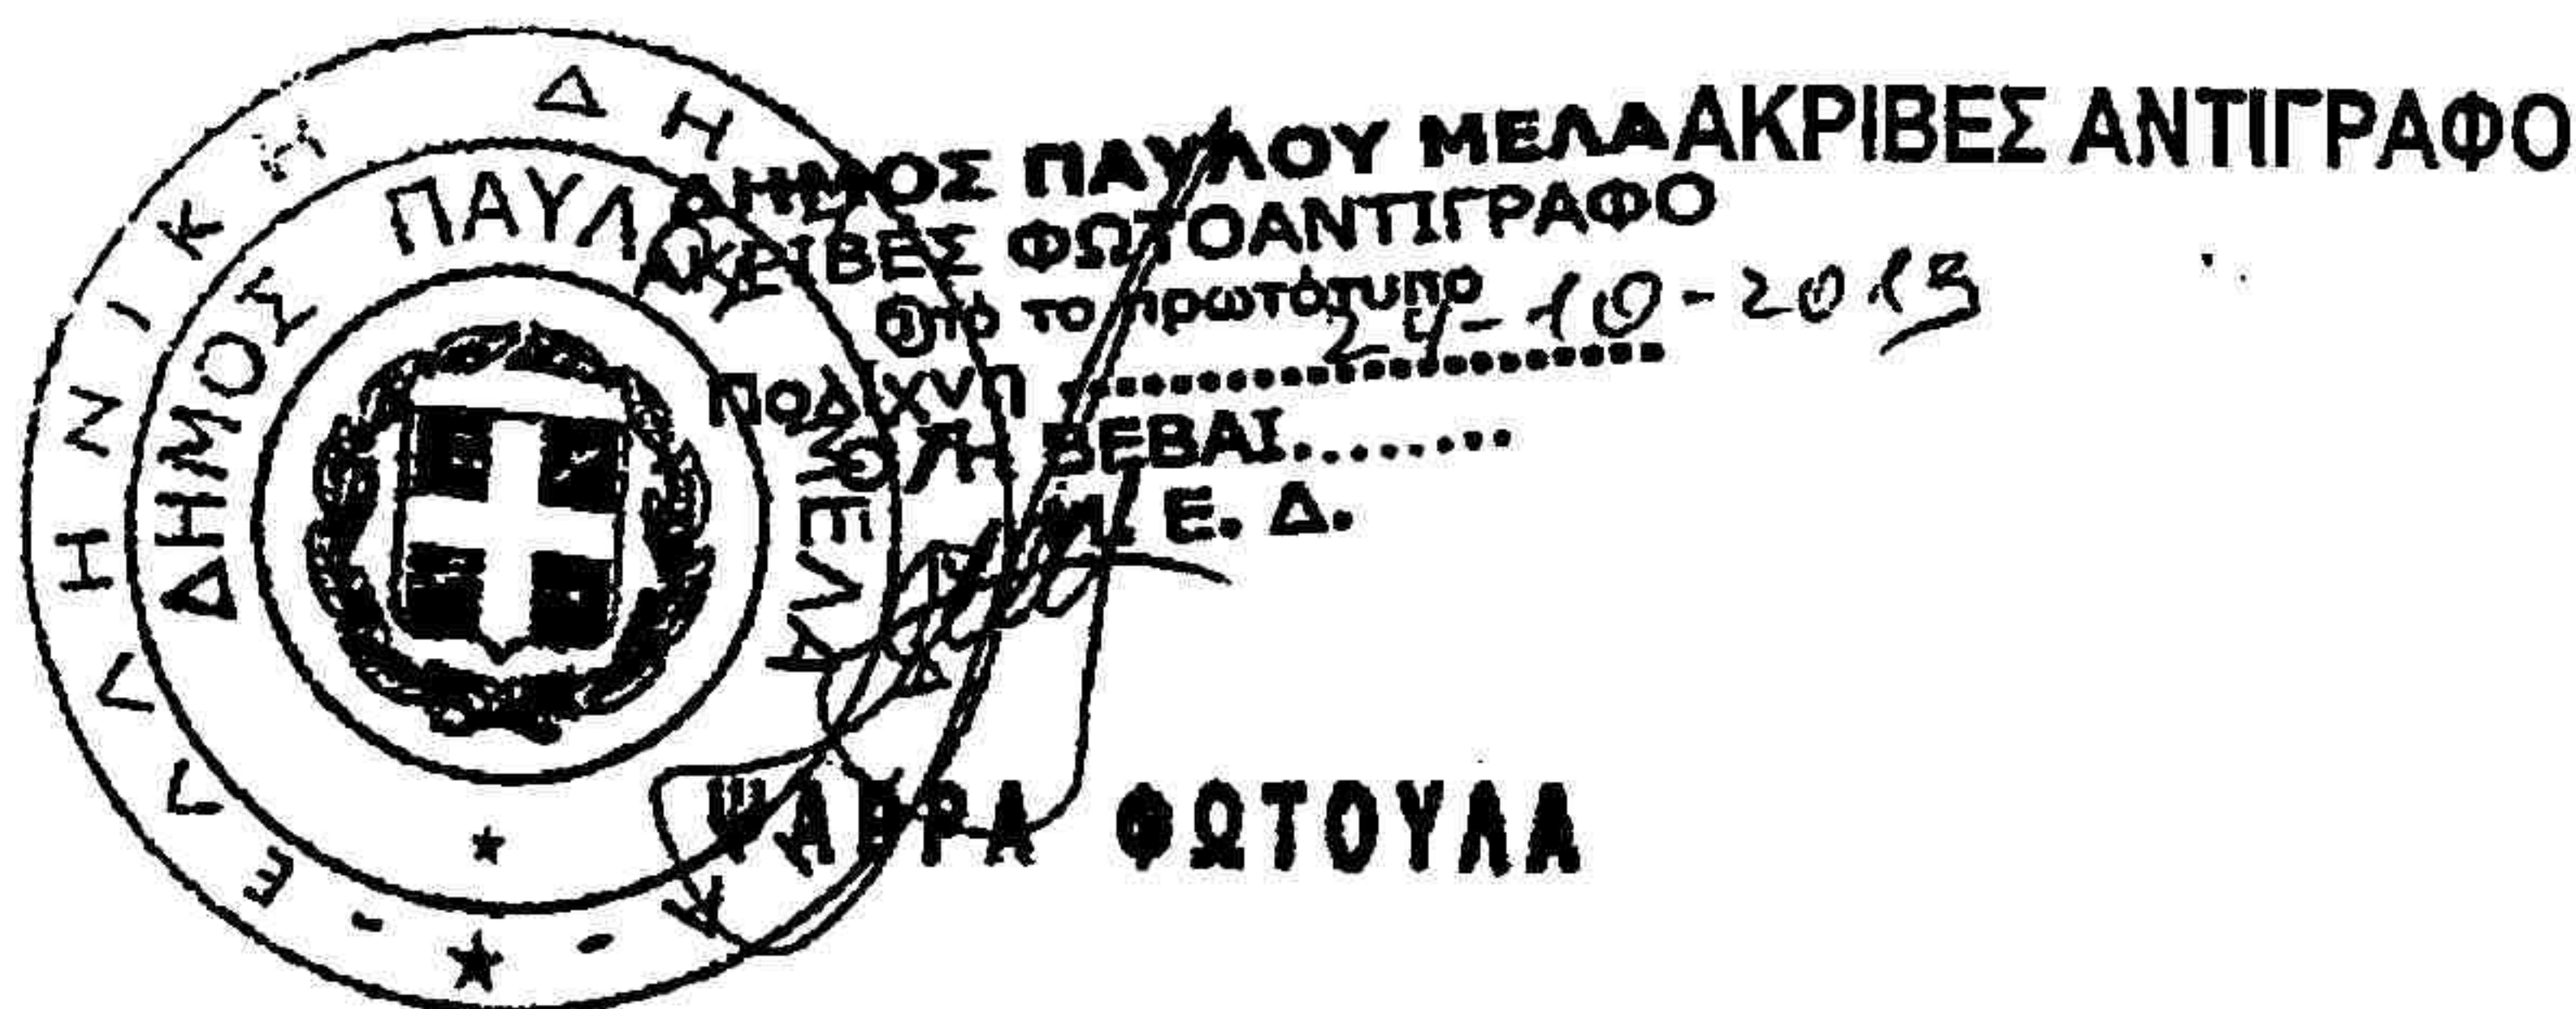

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Σχεδίου Πόλεως Τεχνικού
Προγράμματος και Πρασίνου

Φερενίδης Δημήτριος

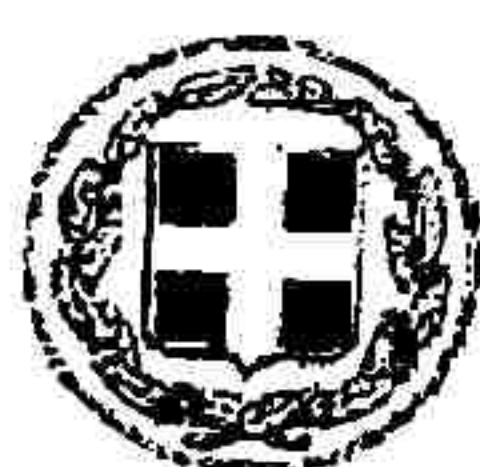

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Διεύθυνση : Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Πολεοδομικών Εφαρμογών και
Διαχείρισης Περιουσίας
Γραφείο: Πολεοδομικών Εφαρμογών-GIS
Πληροφορίες : Γκιολδέλης Διογένης
Τηλέφωνο : 2313 302951
Fax : 2310 665895
Email : dgkioldelis@pavlosmelas.gr

Σταυρούπολη: 01-11-2013
Αρ.Πρωτ.: 77061

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΑΧ.Δ/ΣΗ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2
105 63 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ.
1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
2. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος : Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 2825/17-10-2013 » .

ΣΧΕΤ: 1) Το υπ' αριθ. Πρωτ. 42652/23-10-2013 , (77061/30-10-2013 πρωτόκολλο Δήμου) έγγραφο του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών της Γεν. Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών

2) Το υπ' αριθ. 75987/23-10-2013 έγγραφο μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης /Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (1) , σας ενημερώνουμε

α) Ότι η Υπηρεσία μας έχει ενημερώσει για το θέμα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης /Γραφείο Γενικού Γραμματέα με το 75987/23-10-2013 έγγραφο μας

β) ότι η Υπηρεσία μας προχώρησε μετά από καταγγελία , στη σύνταξη τεχνικής έκθεσης στις 12-09-2013 , στην οποία περιγράφεται η εγκατάσταση κεραιάς κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος 23 (πρώην 11) στη Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης , σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από Δημοτικό Παιδικό Σταθμό και 10 και 25 μέτρων αντίστοιχα από δύο μαθητικά φροντιστήρια .

Η παραπάνω τεχνική έκθεση εστάλη με το αριθ. Πρωτ. 65937/13-09-2013 έγγραφο , στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου , η οποία με την αριθ. 93/13-09-2013 απόφαση της συμφωνεί με την εισήγηση της Τ.Υ. για την διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών και διαβιβάζει το θέμα στο Τοπικό και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης.

Ταυτόχρονα η Υπηρεσία μας απέστειλε έγγραφο για διευκρινήσεις , επισυνάπτοντας την παραπάνω τεχνική έκθεση στις αρμόδιες σύμφωνα με το Νόμο υπηρεσίες.


Συγκεκριμένα στάλθηκαν έγγραφα προς:

- 1) Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού με αριθ.Πρωτ. 66076/13-09-2013
- 2)Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) με αριθ.Πρωτ. 66079/13-09-2013
- 3)Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/ Διεύθυνση Περιβάλλοντος με αριθ.Πρωτ. 66083/13-09-2013
- 4)Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) με αριθ.Πρωτ. 66080/13-09-2013
- 5)Δήμο Κορδελίου- Ευόσμου / Διεύθυνση Πολεοδομίας με αριθ.Πρωτ. 66075/13-09-2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Δημητρίου & Καραολή 1 56430

Τηλ. 2313302800
FAX 2310656040

Email:dpm@pavlosmelas.gr
www. pavlosmelas.gr

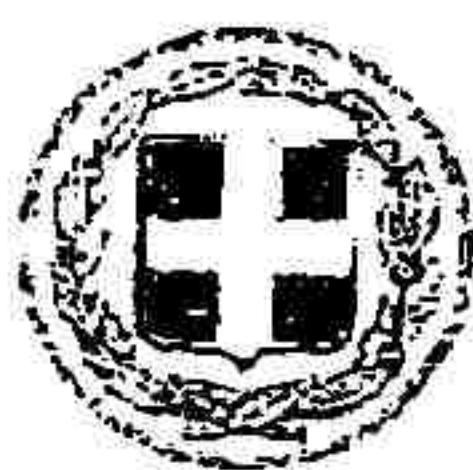

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Μέχρι και σήμερα **23-10-2013** έχουν αποσταλεί στην Υπηρεσία μας οι εξής απαντήσεις :


1) Από την **ΔΕΔΔΗΕ** το αριθ. Πρωτ. **52108/23-9-2013 (69243/27-9-2013 Πρ.Δήμου)** έγγραφο ,με το οποίο μας κοινοποιείται ότι, δεν έχει υποβληθεί αίτημα από καμία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ,για ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων στην διεύθυνση Αγίου Παντελεήμονος 23 (πρώην 11) .


2) Από την **Ε.Ε.Α.Ε** το αριθ. Πρωτ. **Μ.Ι./411/1326/23-9-2013 (72683/09-10-2013 Πρ.Δήμου)** έγγραφο ,με το οποίο μας κοινοποιείται ότι, από την εξέταση της μελέτης που συνέταξε η εταιρεία **COSMOTE ΑΕ** για την εγκατάσταση σταθμού με αρ. 1401303 **MOUSHOUDI**, στην διεύθυνση Αγίου Παντελεήμονος 23 (πρώην 11), προκύπτει πως δεν υπάρχουν χώροι γύρω από τις κεραίες ,οι οποίοι να είναι ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό και στους οποίους να παρατηρείται υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης. Την σχετική γνωμάτευση απέστειλε η **Ε.Ε.Α.Ε.** στην **Ε.Ε.Τ.Τ.** με το **Α.Π. Μ.Ι./411/2577** έγγραφο της.

Με την αριθ. **136/01-10-2013** το **Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης** ενέκρινε την απομάκρυνση -αποξήλωση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος 23 (πρώην 11).

Ενώ το **Δημοτικό Συμβούλιο** του Δήμου Παύλου Μελά με την αριθ. **698/2013** απόφαση του, ενέκρινε την διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών για την απομάκρυνση της κεραίας και παράπεμψε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.

Η τεχνική έκθεση ,τα διαβιβαστικά προς τις υπηρεσίες ,οι απαντήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών καθώς και οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Δήμου , λόγω του μεγάλου όγκου τους θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email : perivalon.dty@ypes.gr . Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση της παραλαβής τους.

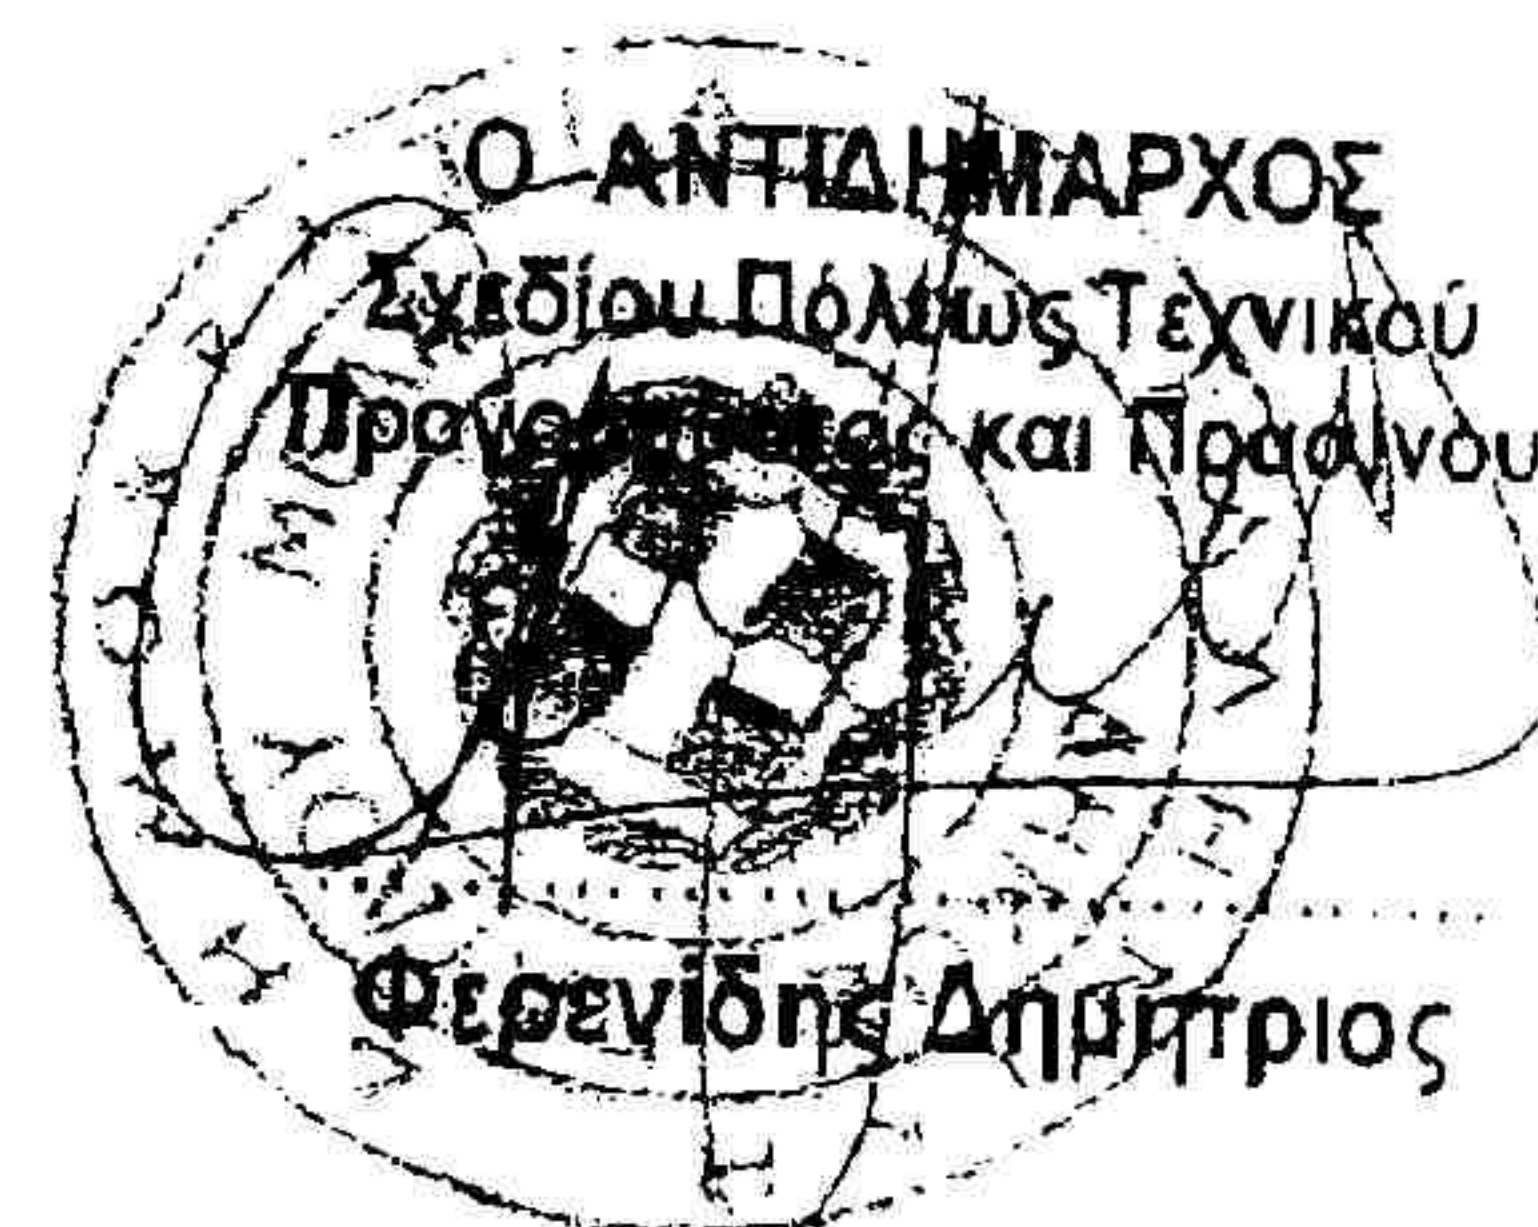

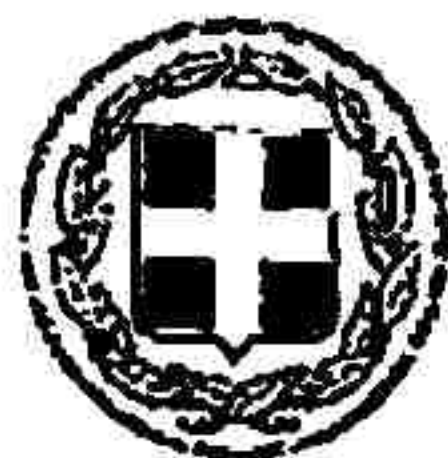

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Επιστροφή

Διεύθυνση : Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Πολεοδομικών Εφαρμογών και
Διαχείρισης Περιουσίας
Γραφείο: Πολεοδομικών Εφαρμογών-GIS
Πληροφορίες : Γκιολδέλης Διογένης
Τηλέφωνο : 2313 302951
Email : dgkioldelis@pavlosmelas.gr

Σταυρούπολη: 13-09-13
Αρ. Πρωτ.: 66046

Προς

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 37, 546 32 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ: « Παροχή πληροφοριών σχετικά με κεραία κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος 23 (πρώην 11) στην Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης ,σε δώμα διώροφης οικοδομής ».
Σχετικά με το παραπάνω θέμα ,σας αναφέρουμε τα ακόλουθα :

Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα από κατοίκους της περιοχής ότι γίνονται εργασίες εγκατάστασης κεραίας τηλεφωνίας σε δώμα διώροφης οικοδομής, στην οδό Αγίου Παντελεήμονος 23 (πρώην 11) στο κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης.

Προς ενημέρωση ημών και των δημοτών μας και έχοντας προφανές έννομο συμφέρον ,σας καλούμε όπως μας γνωρίσετε και πληροφορήσετε για κάθε ενέργεια που έχει γίνει από ιδιοκτήτρια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στη συγκεκριμένη διεύθυνση και είναι σε γνώση σας ,καθώς και για κάθε ζήτημα σχετικά με την ηλεκτροδότηση της εν λόγω κατασκευής. Παρακαλούμε δε να μας χορηγήσετε αντίγραφα όλων των σχετικών με την υπόθεση εγγράφων που είναι στην διάθεση σας με δική μας δαπάνη ,για να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

Παρακαλούμε δε όπως ενεργήσετε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διαπιστώσετε με ποιο τρόπο και διαδικασία ηλεκτροδοτείται η εν λόγω κατασκευή κεραίας ,καθώς και αν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες για την ηλεκτροδότηση της .

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Του Γραφείου

12.09.2013

Γκιολδέλης Διογένης
Αγρ. & Τοπ. Μηχ/κός με
Ε'βαθμό

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Του Τμ. Πολ/κών
Εφαρμογών

Μαυρίδης Μιλτιάδης
Αγρ. & Τοπ. Μηχ/κός με
Β'βαθμό

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ.Υ.Δ.Π.Μ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τμ. Πολ/κών Εφαρμογών & Δράστης Περιουσίας
ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχ/κός - Βαθμού

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Γραφείου Πόλεως/Τεχνικού
Προγράμματος και
Πρασίνου

Φωτεινός Δημήτριος



Φ112 ΔΤΥ

Γκιολαδής

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης
Περιοχή Κεντρικής Θεσσαλονίκης
Αγ. Δημητρίου 37, 546 32 Θεσσαλονίκη

Αρ./ΗΜ.: 52108

23 ΣΕΠ. 2013

Πληροφορίες:
Η.Καραμανίδης
Τ 2310517776
F 2310510158
i.karamanidisdeddie.gr

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Αριθμ. Πρωτ.69943
Ημερομηνία23-9-13

Προς: ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΚΑΡΑΟΛΗ 1
Τ.Κ. 564 30


Περίληψη: Παροχή πληροφοριών

Σχετικά : Το υπ' αριθμ. πρωτ. 66076/13.09.2013 έγγραφό σας

Σε απάντηση της σχετικής αίτησής σας, σας γνωρίζουμε ότι όπως προκύπτει από το αρχείο μας δεν υπεβλήθη στην Υπηρεσία μας, από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, αίτημα για ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος 23 (πρώην 11) του Δήμου ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (Δ.Κ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ).



Γ. Μήτσιου
Διευθυντής Περιοχής Κεντρικής Θεσσαλονίκης

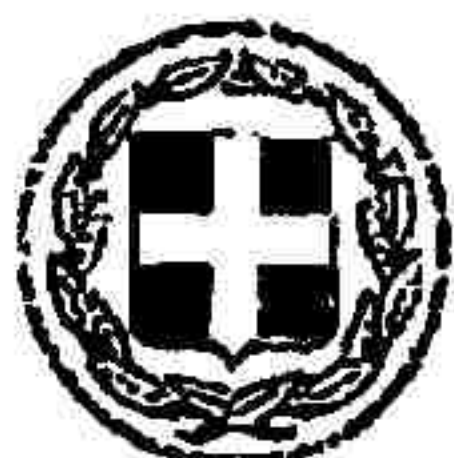

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Επιστροφή

Διεύθυνση : Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Πολεοδομικών Εφαρμογών και
Διαχείρισης Περιουσίας
Γραφείο: Πολεοδομικών Εφαρμογών-GIS/
Πληροφορίες : Γκιολδέλης Διογένης
Τηλέφωνο : 2313 302951
Email : dgkioldelis@pavlosmelas.gr

; Σταυρούπολη 18-9-13
Αρ. Πρωτ.: 66049

Προς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πατρ.Γρηγορίου και Νεαπόλεως
15310 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΘΕΜΑ: « Παροχή πληροφοριών σχετικά με κεραία κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αγίου
Παντελεήμονος 23 (πρώην 11) στην Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης ,σε δώμα διώροφης οικοδομής ».

Σχετικά με το παραπάνω θέμα ,σας αναφέρουμε τα ακόλουθα :


Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα από κατοίκους της περιοχής ότι γίνονται εργασίες εγκατάστασης
κεραίας τηλεφωνίας σε δώμα διώροφης οικοδομής, στην οδό Αγίου Παντελεήμονος 23 (πρώην 11) στο
κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης.

Πολλοί από τους περίοικους – δημότες του Δήμου μας ,των οποίων οι οικίες γειτνιάζουν με την
αναφερόμενη εγκατάσταση , μας έχουν εκφράσει την έντονη ανησυχία τους από την ύπαρξη και λειτουργία
της παραπάνω κεραίας κινητής τηλεφωνίας ,δεδομένου ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση βρίσκεται σε
πυκνοδομημένη περιοχή ,έχει ελάχιστη απόσταση από αρκετές κατοικίες ενώ επιπλέον βρίσκεται σε
απόσταση μικρότερη των 50μ (μόλις 20μέτρα) από Παιδικό Σταθμό και από μαθητικά φροντιστήρια .

Για τους λόγους αυτούς ,προς ενημέρωση ημών και των δημοτών μας και έχοντας προφανές έννομο
συμφέρον ,σας καλούμε όπως μας γνωρίσετε αν κατατέθηκε αίτηση και φάκελος δικαιολογητικών προς την
Επιτροπή σας , αν εκδόθηκε η απαιτούμενη από το νόμο άδεια της αρχής σας που αφορά στη συγκεκριμένη
κεραία ,καθώς και να μας πληροφορήσετε για κάθε ενέργεια που έχει γίνει από την ιδιοκτήτρια εταιρεία
κινητής τηλεφωνίας για την αναφερόμενη κεραία και είναι σε γνώση σας.

Περαιτέρω ,σε περίπτωση κατά την οποία χορηγήθηκε σχετική άδεια ,σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε αντίγραφα όλων των σχετικών με την υπόθεση εγγράφων που είναι στη διάθεση σας με δική μας δαπάνη ,για να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Του Γραφείου

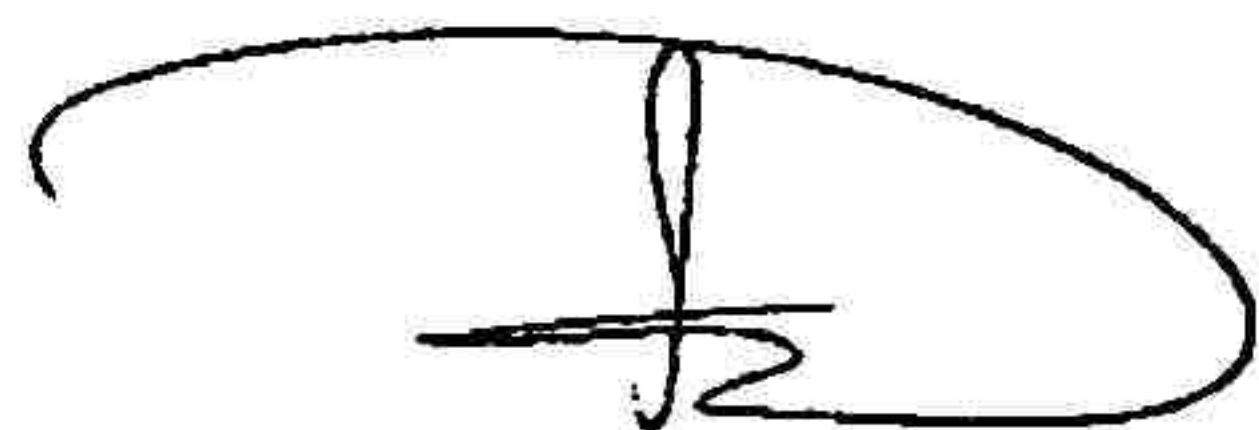

12.09.2013
Γκιολδέλης Διογένης
Αγρ. & Τοπ. Μηχ/κός με
Ε'βαθμό

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Του Τμ. Πολ/κών
Εφαρμογών



12.09.2013
Μαυρίδης Μιλτιάδης
Αγρ. & Τοπ. Μηχ/κός με
Β'βαθμό

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ.Υ.Δ.Π.Μ.

α.α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΑΧ
Τμ. Πολ/κών Εφαρμογών & Διαχείρισης Περιουσίας
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΕΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ Α. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχ/κός Βαθμ. Β
12.09.2013

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Σχεδίου Πόλεως/Τεχνικού
Προγράμματος και
Πρασίνου



Φερενίδης Δημήτριος





ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Αριθμ. Πρωτ. 8683
Ημερομηνία 9-10-13

Φ112 ΔΤΥ
Αντ. ΤΥ.
(2)

Γκιολδελιγ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
Αρμόδιος: Δρ. Ε. Καραμπέτσος
Τηλ. : 210-6506749, 210-6506700
Fax : 210 6506748

Αγ. Παρασκευή, 23-09-2013
Α.Π.: Μ.Λ./411/1326

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και
Διαχείρισης Περιουσίας
Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών GIS
Δημητρίου & Καραολή 1,
Τ.Κ.56430, Σταυρούπολη
Υπόψη Αντιδημάρχου κ. Δ. Φερενίδη

Θέμα: Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος
στην Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης.

Σχετικό: Έγγραφό σας της 13-09-2013 με Α.Π. 66079 (με Α.Π. εισερχομένου
εγγράφου στην Ε.Ε.Α.Ε. 6595/19-09-2013).

Μετά από έρευνα που πραγματοποίησε το αρμόδιο γραφείο μας, σας γνωστοποιούμε
τα ακόλουθα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας:

- Η εταιρεία COSMOTE ΑΕ υπέβαλε στην Υπηρεσία μας μελέτη ραδιοεκπομπών
για την εγκατάσταση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με στοιχεία:
αρ. σταθμού 1401303 MOUSHOUDI και θέση ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 11,
ΠΟΛΙΧΝΗ, Δ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Μετά την εξέταση της
μελέτης αυτής από το αρμόδιο γραφείο μας, απεστάλη η σχετική
γνωμάτευση στην Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με το με Α.Π.: Μ.Λ./411/2577 έγγραφό
μας της 03-12-2012. Διευκρινίζεται ότι από την εξέταση της ανωτέρω
μελέτης ραδιοεκπομπών προκύπτει πως δεν υπάρχουν χώροι γύρω από τις
κεραίες οι οποίοι να είναι ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό
και στους οποίους να παρατηρείται υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης.

- Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση αδειών κατασκευής κεραιών στην ξηρά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).


Για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία ή διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας.

Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α.Ε.

Χ.Γκόβαρη



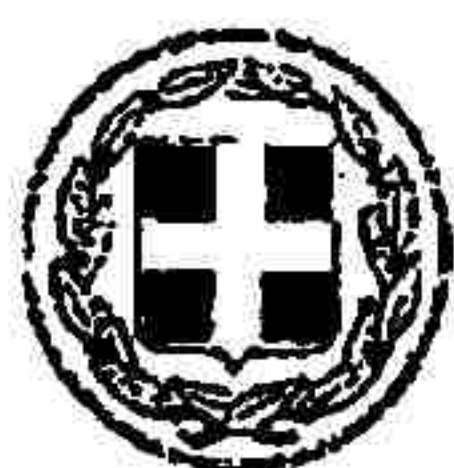

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Ενισχυμένη

Διεύθυνση : Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Πολεοδομικών Εφαρμογών και
Διαχείρισης Περιουσίας
Γραφείο: Πολεοδομικών Εφαρμογών-GIS
Πληροφορίες : Γκιολδέλης Διογένης
Τηλέφωνο : 2313 302951
Email : dgkioldelis@pavlosmelas.gr

Σταυρούπολη: 13-9-13
Αρ. Πρωτ.: 66083

Προς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,
Καθ.Ρωσσίδα και Τ.Οικονομίδα 1
54008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ: « Παροχή πληροφοριών σχετικά με κεραία κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αγίου
Παντελεήμονος 23 (πρώην 11) στην Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης ,σε δώμα διώροφης οικοδομής ».
Σχετικά με το παραπάνω θέμα ,σας αναφέρουμε τα ακόλουθα :

Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα από κατοίκους της περιοχής ότι γίνονται εργασίες εγκατάστασης
κεραίας τηλεφωνίας ,σε δώμα διώροφης οικοδομής, στην οδό Αγίου Παντελεήμονος 23 (πρώην 11) στο
κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης.

Πολλοί από τους περίοικους – δημότες του Δήμου μας ,των οποίων οι οικίες γειτνιάζουν με την
αναφερόμενη εγκατάσταση , μας έχουν εκφράσει την έντονη ανησυχία τους από την ύπαρξη και λειτουργία
της παραπάνω κεραίας κινητής τηλεφωνίας ,δεδομένου ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση βρίσκεται σε
πυκνοδομημένη περιοχή ,έχει ελάχιστη απόσταση από αρκετές κατοικίες ενώ επιπλέον βρίσκεται σε
απόσταση μικρότερη των 50μ (μόλις 20μέτρα) από Παιδικό Σταθμό και από μαθητικά φροντιστήρια .

Για τους λόγους αυτούς ,προς ενημέρωση ημών και των δημοτών μας και έχοντας προφανές έννομο
συμφέρον ,σας παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε κατεπειγόντως ένα έχει χορηγηθεί από την υπηρεσία
σας (κατά το χρονικό διάστημα που έχει την αρμοδιότητα) ,έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών όρων για την
εγκατάσταση της παραπάνω κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη συγκεκριμένη διεύθυνση από οποιαδήποτε
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας .

Σε περίπτωση που η υπηρεσία σας εξέδωσε για την ανωτέρω εγκατάσταση έγκριση
περιβαλλοντικών όρων ,παρακαλούμε να μας χορηγήσετε επικυρωμένα αντίγραφα:


ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Δήμητρίου & Καραολή 1 56430

Τηλ. 2313302800
FAX 2310656040

Email:dpm@pavlosmelas.gr
www.pavlosmelas.gr

1. Της μελέτης περιβαλλοντικών όρων που προσκόμισε η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ,για τη χορήγηση της σχετικής εγκρίσεως από την υπηρεσία σας.
2. Της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της υπηρεσία σας και
3. Των τοπογραφικών διαγραμμάτων που συνοδεύουν τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων της αιτούσας εταιρίας κινητής τηλεφωνίας ,καθώς και τα υπόλοιπα έγγραφα του φακέλου (εγκρίσεις- άδειες από την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ,τη μελέτη ραδιοπομπών που προσκόμισε η εταιρία κινητής τηλεφωνίας στην Ε.Ε.Α.Ε. για τη σύμφωνη γνώμη αυτής κ.λ.π.)

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Του Γραφείου

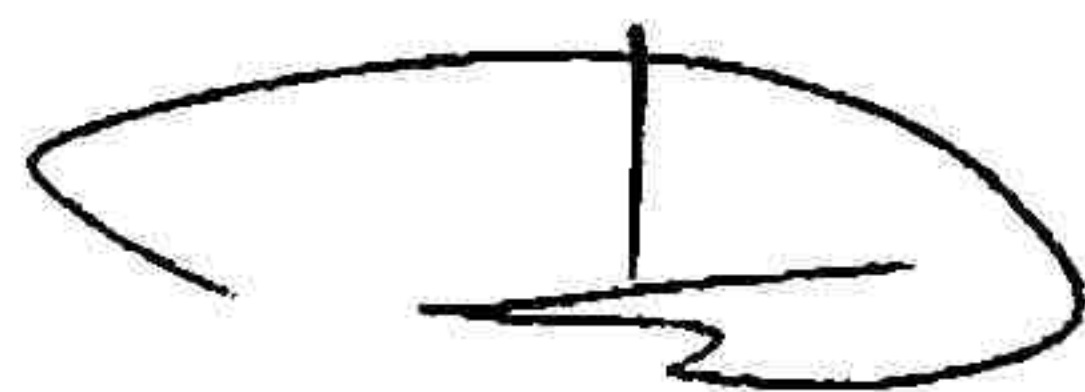

12.09.2013
.....
Γκιολδέλης Διογένης
Αγρ. & Τοπ. Μηχ/κός με
Ε'βαθμό

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Του Τμ. Πολ/κών
Εφαρμογών



12.09.2013
.....
Μαυρίδης Μιλτιάδης
Αγρ. & Τοπ. Μηχ/κός με
Β'βαθμό

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ.Υ.Δ.Π.Μ.

α.α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τμ. Πολ/κών Εφαρμογών & Δημοτικής Περιουσίας
ΔΗΜΟΥ ΜΑΥΡΟΥ


ΜΑΥΡΙΔΗΣ Α. ΜΙΛ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχ/κός με Ε'βαθμό
12.09.2013

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχεδίου Πόλεως Τεχνικού
Προγραμματισμού και
Προστασίας



Φεραντίσης Δημήτριος

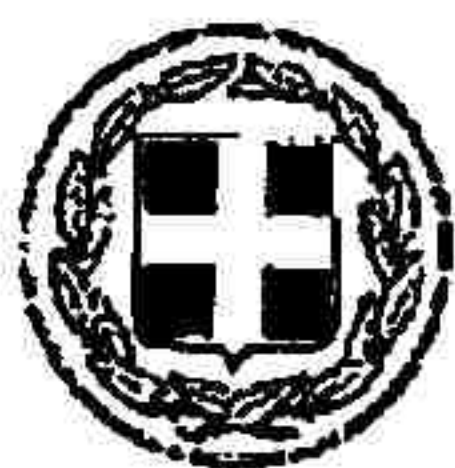

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Επιστολή

Διεύθυνση : Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Πολεοδομικών Εφαρμογών και
Διαχείρισης Περιουσίας
Γραφείο: Πολεοδομικών Εφαρμογών-GIS
Πληροφορίες : Γκιολδέλης Διογένης ✓
Τηλέφωνο : 2313 302951
Email : dgkioldelis@pavlosmelas.gr

Σταυρούπολη: 13-09-13
Αρ. Πρωτ.: 66080

Προς

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
Λεωφόρος Κηφισίας 60
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΘΕΜΑ: « Παροχή πληροφοριών σχετικά με κεραία κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αγίου
Παντελεήμονος 23 (πρώην 11) στην Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης ,σε δώμα διώροφης οικοδομής».

Σχετικά με το παραπάνω θέμα ,σας αναφέρουμε τα ακόλουθα :

Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα από κατοίκους της περιοχής ότι γίνονται εργασίες εγκατάστασης
κεραίας τηλεφωνίας σε δώμα διώροφης οικοδομής, στην οδό Αγίου Παντελεήμονος 23 (πρώην 11) στο
κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης.

Πολλοί από τους περίοικους – δημότες του Δήμου μας ,των οποίων οι οικίες γειτνιάζουν με την
αναφερόμενη εγκατάσταση , μας έχουν εκφράσει την έντονη ανησυχία τους από την ύπαρξη και λειτουργία
της παραπάνω κεραίας κινητής τηλεφωνίας ,δεδομένου ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση βρίσκεται σε
πυκνοδομημένη περιοχή ,έχει ελάχιστη απόσταση από αρκετές κατοικίες ενώ επιπλέον βρίσκεται σε
απόσταση μικρότερη των 50μ (μόλις 20μέτρα) από Παιδικό Σταθμό και από μαθητικά φροντιστήρια

Για τους λόγους αυτούς ,προς ενημέρωση ημών και των δημοτών μας και έχοντας προφανές έννομο
συμφέρον ,σας καλούμε όπως μας γνωρίσετε αν κατατέθηκε αίτηση και φάκελος δικαιολογητικών προς την
Επιτροπή σας , αν εκδόθηκε η απαιτούμενη από το νόμο άδεια της αρχής σας που αφορά στη συγκεκριμένη
κεραία ,καθώς και να μας πληροφορήσετε για κάθε ενέργεια που έχει γίνει από την ιδιοκτήτρια εταιρεία
κινητής τηλεφωνίας για την αναφερόμενη κεραία και είναι σε γνώση σας.

Περαιτέρω ,σε περίπτωση κατά την οποία χορηγήθηκε σχετική άδεια ,σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε αντίγραφα όλων των σχετικών με την υπόθεση εγγράφων που είναι στη διάθεση σας με δική μας δαπάνη ,για να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Του Γραφείου



12.09.2013

Γκιολδέλης Διογένης
Αγρ. & Τοπ. Μηχ/κός με
Ε'βαθμό

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Του Τμ. Πολ/κών
Εφαρμογών



12.09.2013

Μαυρίδης Μιλτιάδης
Αγρ. & Τοπ. Μηχ/κός με
Β'βαθμό

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ.Υ.Δ.Π.Μ.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τμ. Πολ/κών Εφαρμογών & Διασποράς
ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΙΑΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχ/κός


12.09.2013

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Σχεδίου Πόλεως Τεχνικού
Προγράμματος και
Πρασίνου

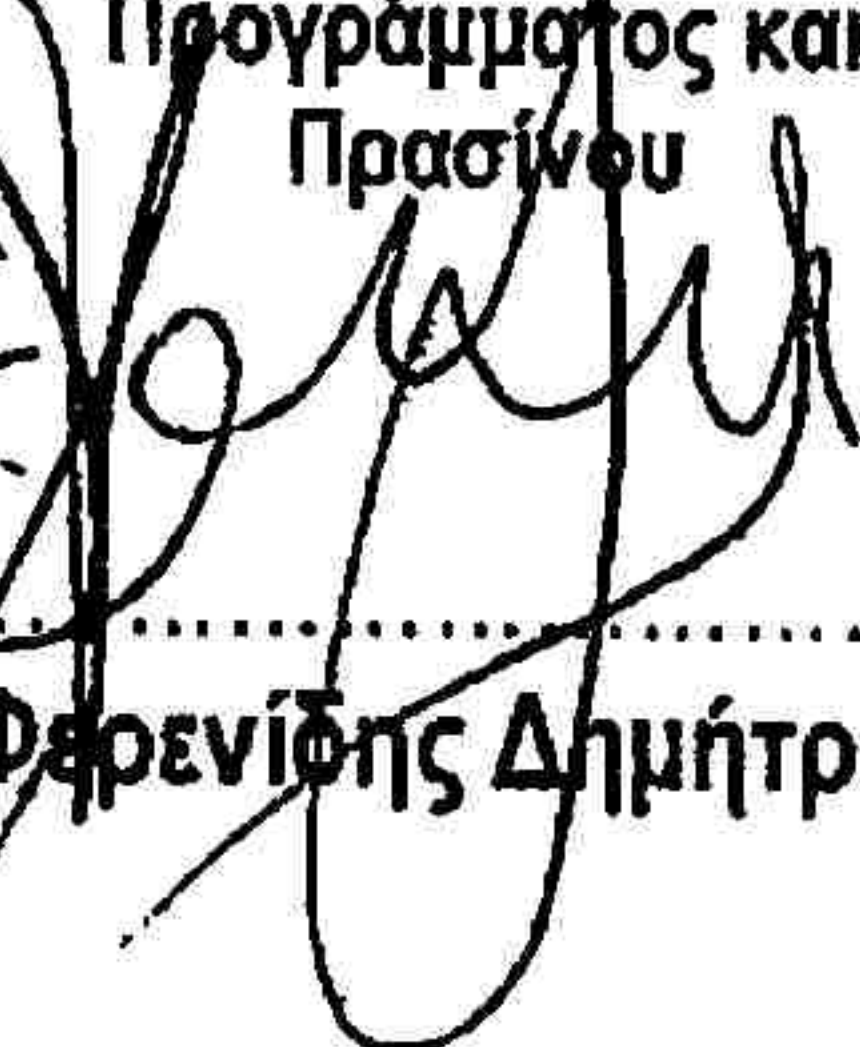

Φορενίδης Δημήτριος



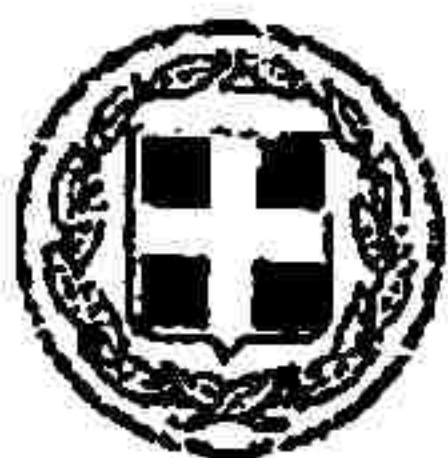

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Επιστροφή

Διεύθυνση : Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Πολεοδομικών Εφαρμογών και
Διαχείρισης Περιουσίας
Γραφείο: Πολεοδομικών Εφαρμογών-GIS
Πληροφορίες : Γκιολδέλης Διογένης
Τηλέφωνο : 2313 302951
Email : dgkioldelis@pavlosmelas.gr

Σταυρούπολη: 13-09-13
Αρ. Πρωτ.: 66045

Προς

ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 58 & ΑΝΔ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Τ.Κ.56334

ΘΕΜΑ: « Παροχή πληροφοριών σχετικά με κεραία κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αγίου
Παντελεήμονος 23 (πρώην 11) στην Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης ,σε δώμα διώροφης οικοδομής ».

Σχετικά με το παραπάνω θέμα ,σας αναφέρουμε τα ακόλουθα :

Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα από κατοίκους της περιοχής ότι γίνονται εργασίες εγκατάστασης
κεραίας τηλεφωνίας σε δώμα διώροφης οικοδομής, στην οδό Αγίου Παντελεήμονος 23 (πρώην 11) στο
κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης.

Παρακαλούμε ,δια του παρόντος ,να μας ενημερώσετε για τα ακόλουθα:

1. Εάν για την εγκατάσταση της εν λόγω κεραίας έχει εκδοθεί από την υπηρεσία σας η
προβλεπόμενη στην οικεία νομοθεσία έγκριση δομικών κατασκευών ,(σε περίπτωση που
έχει εκδοθεί η εν λόγω έγκριση ,παρακαλούμε να μας αναφέρετε τον αριθμό αυτής).

Παράλληλα ,παρακαλούμε να μας χορηγήσετε αντίγραφα των τυχόν εκδοθέντων παραπάνω
εγγράφων.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Του Γραφείου

12.09.2013
Γκιολδέλης Διογένης
Αγρ. & Τοπ. Μηχ/κός με
Ε'βαθμό

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Του Τμ. Πολ/κών
Εφαρμογών

Μαυρίδης Μιλτιάδης
Αγρ. & Τοπ. Μηχ/κός με
Β'βαθμό

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ.Υ.Δ.Π.Μ.
α.α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τμ. Πολ/κών Εφαρμογών & Διαχείρισης Περιουσίας
ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ Α. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχ/κός Β'βαθμό


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Σχ. Σχεδίου Πόλεως/Τεχνικού
Προγράμματος και
Πρασίνου



Φωτεινός Δημήτριος


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΕΛΑ

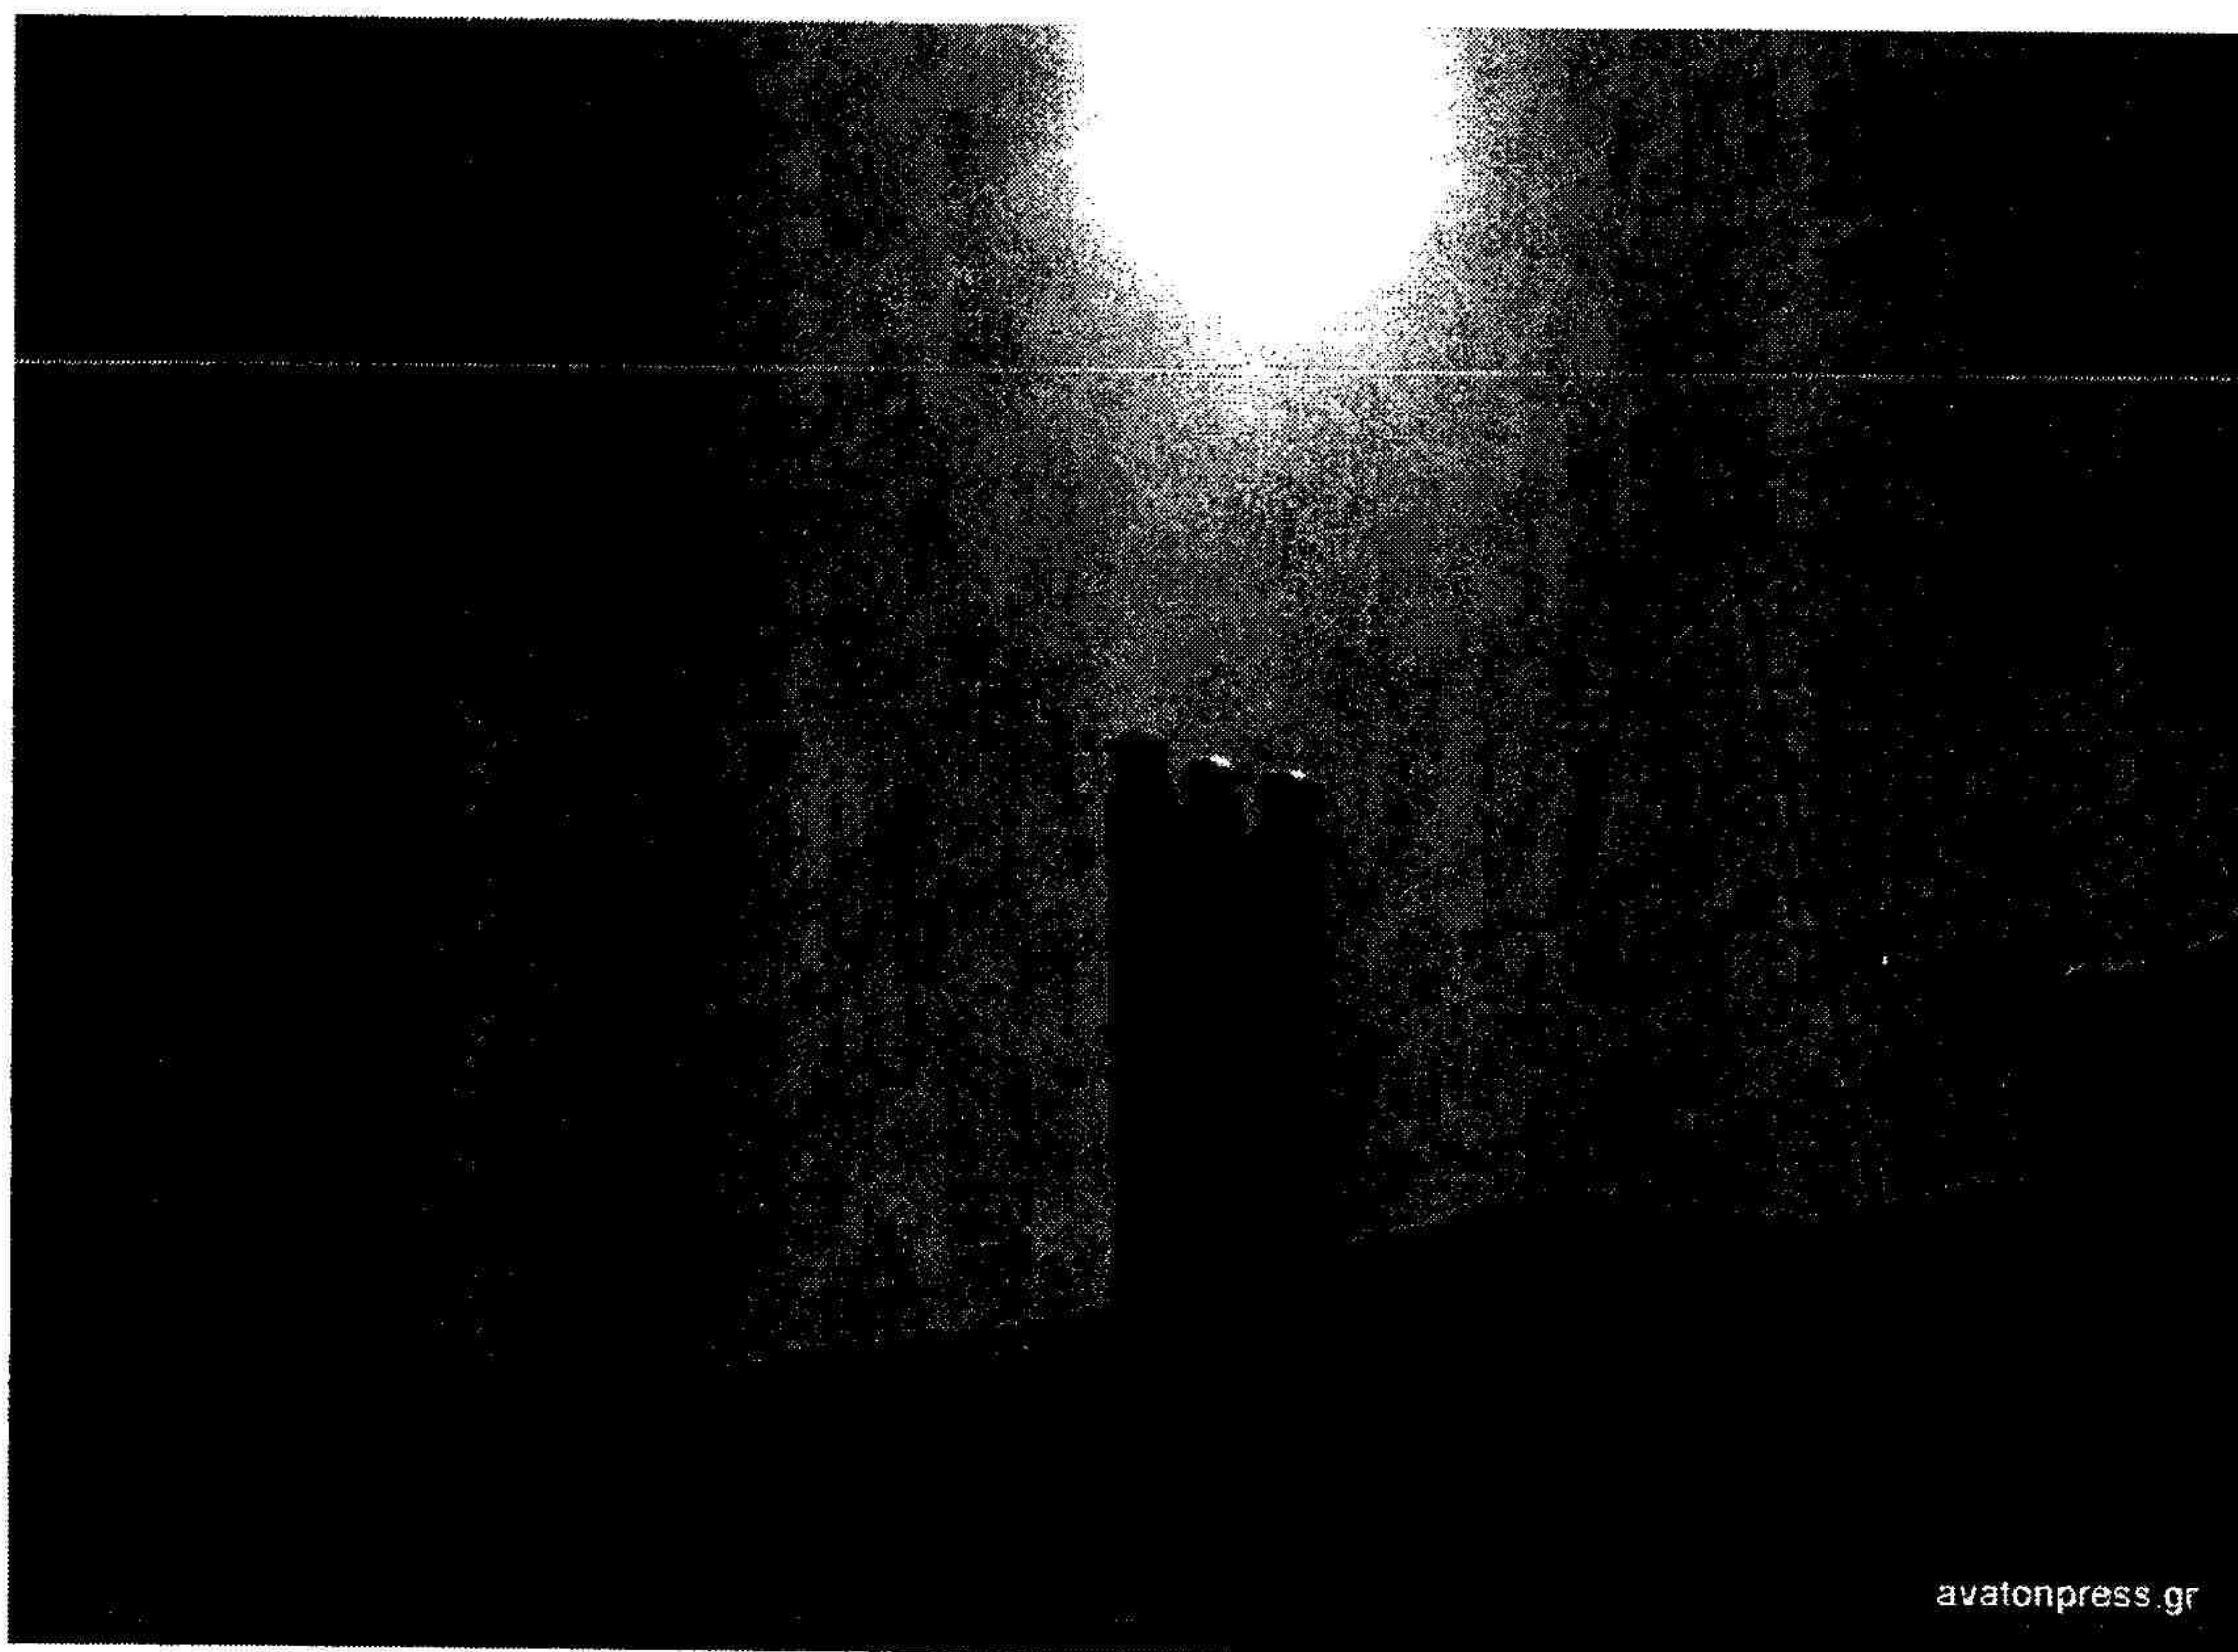

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ**

Στο κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά , επί της οδού Παντελεήμονος 23 (πρώην 11) , στο δώμα διώροφης οικοδομής , υπάρχει εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας , για την εξυπηρέτηση των συνδρομητών εταιρείας παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας όπως παρουσιάζεται στην φωτογραφία Νο 1.

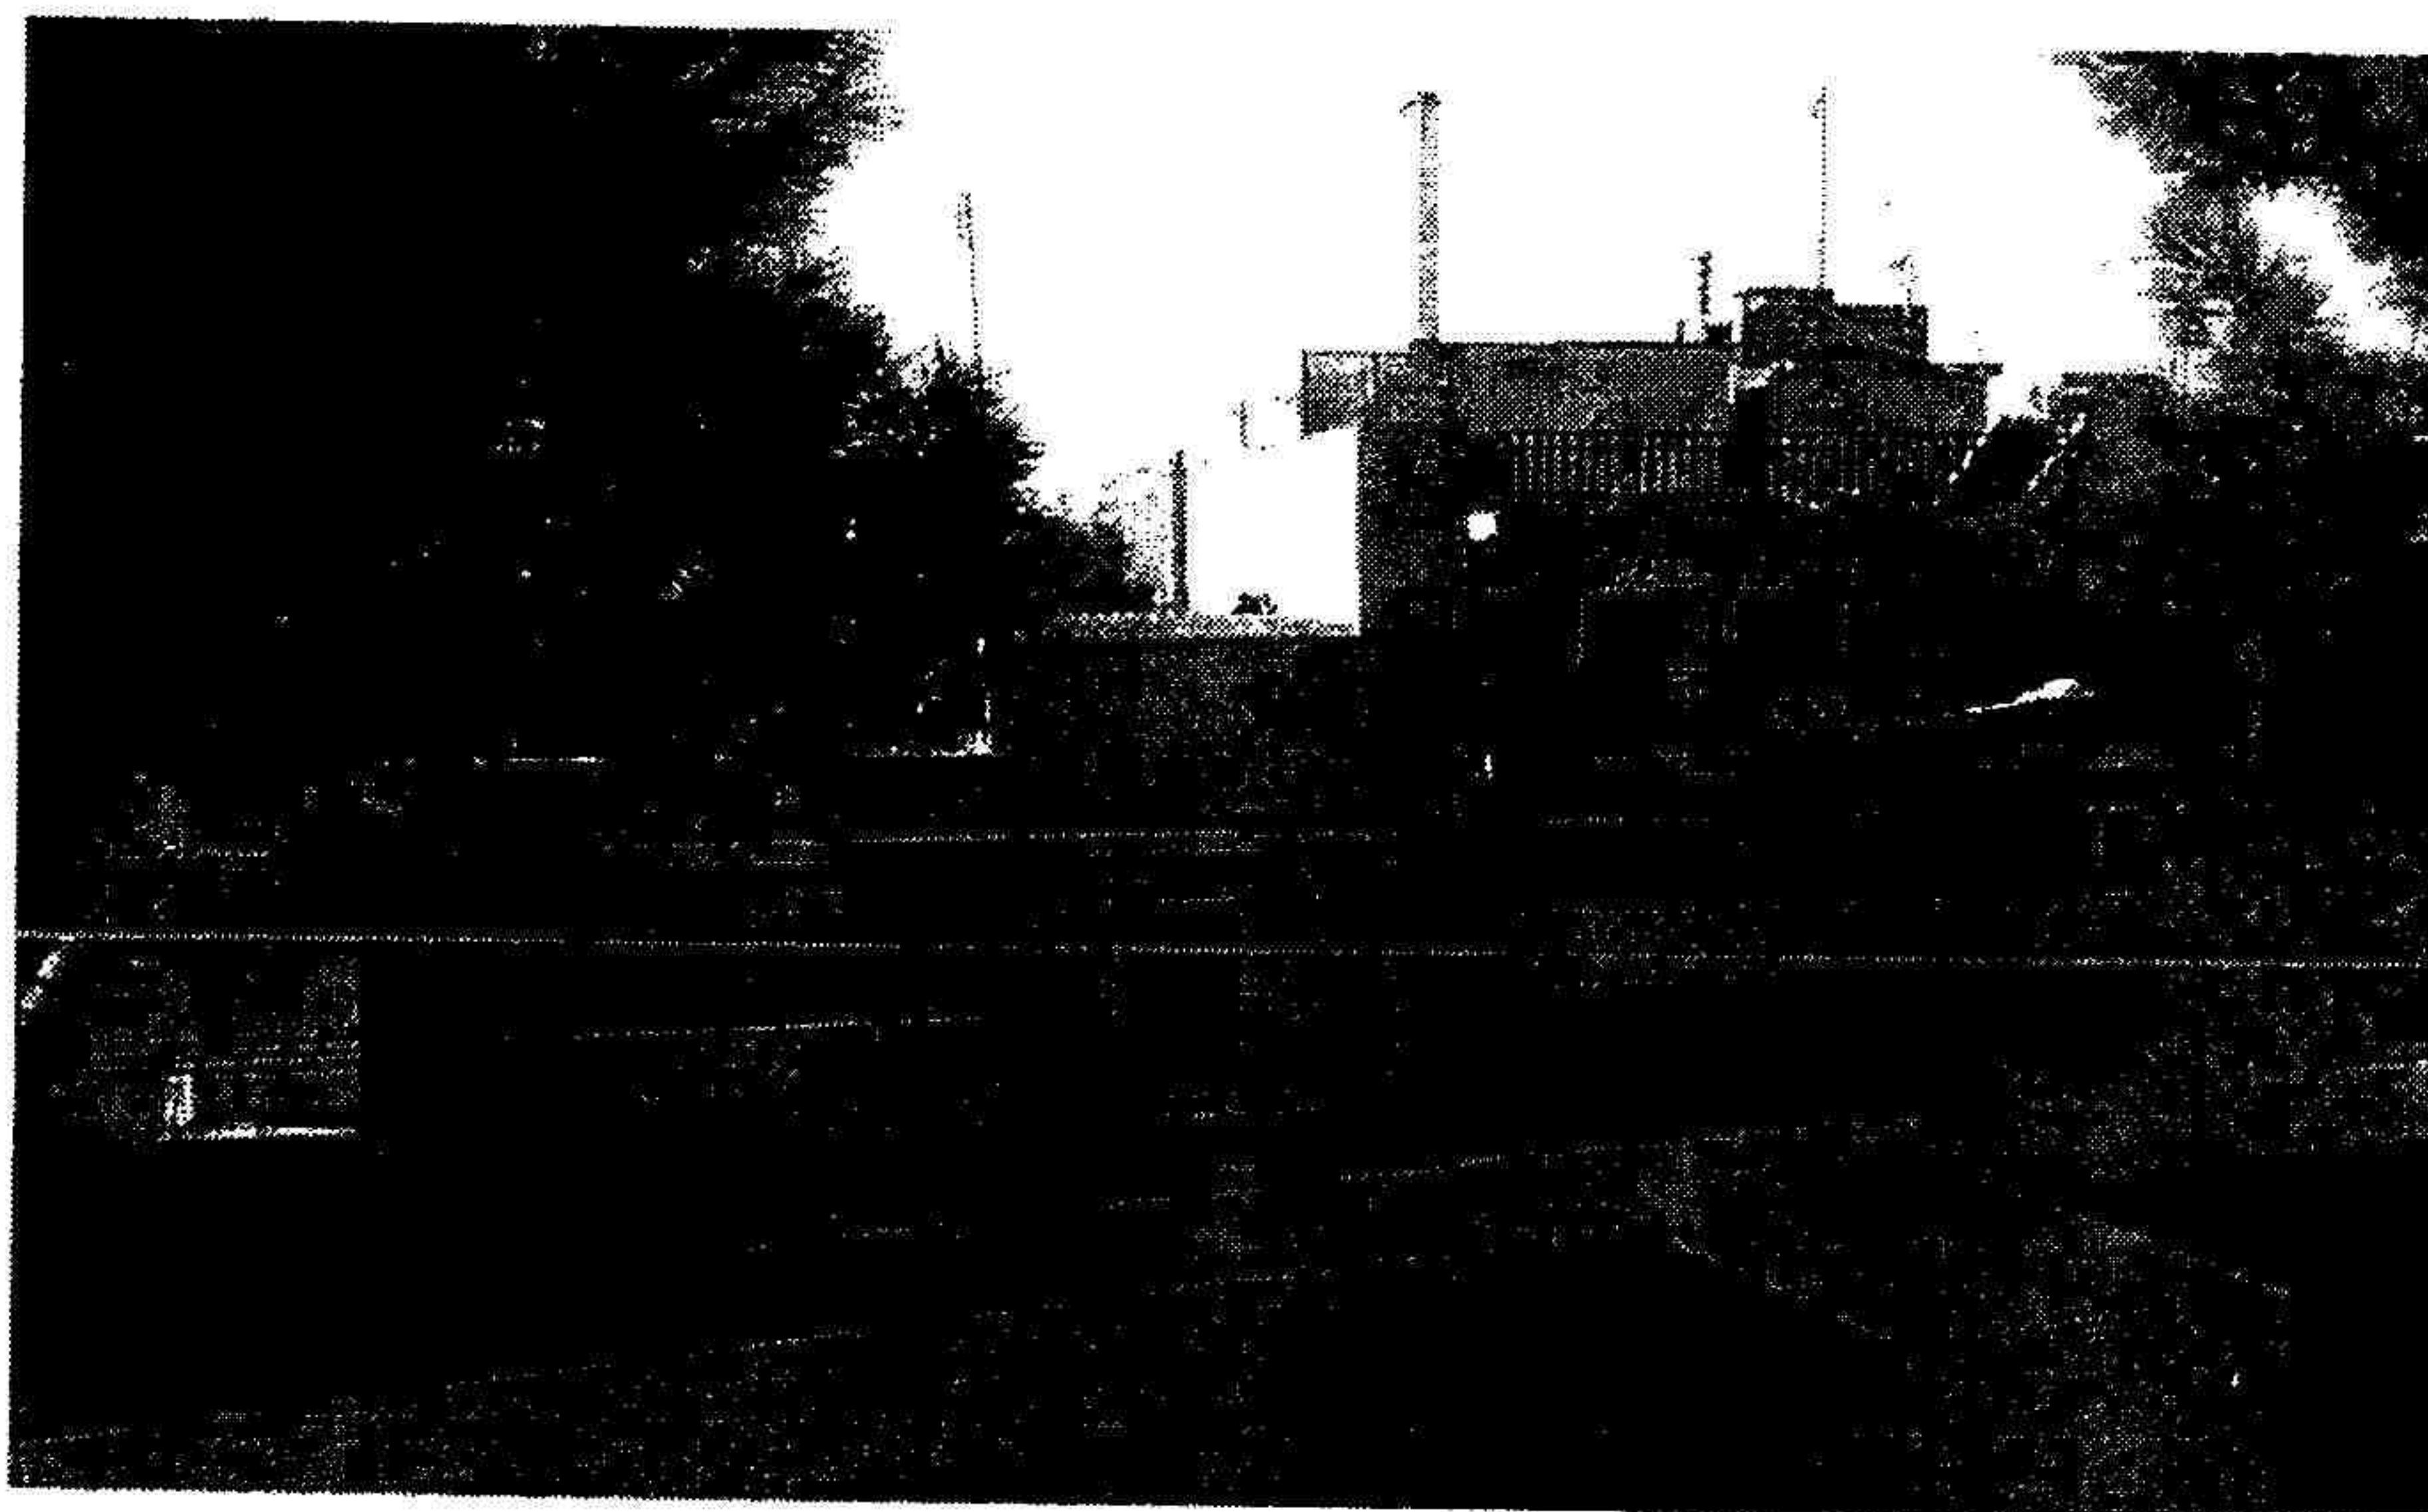


Φωτογραφία Νο 1


• **ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ**

Συγκεκριμένα στο δώμα της οικοδομής είναι τοποθετημένες τρεις (3) κεραιές των οποίων η βάση βρίσκεται στην στάθμη των 10,00 μ. από το έδαφος , το δε ύψος των κεραιών εκτιμάται στα 2,00 μ.


Οι κεραιές είναι τοποθετημένες μέσα σε πλαστικό -pvc σωληνωτό αεραγωγό , λευκού χρώματος που στη κορυφή των σωλήνων έχουν τοποθετηθεί μεταλλικά καπέλα περιστρεφόμενα καμινάδων , έτσι ώστε να δίνουν την εντύπωση εξόδου αεραγωγού για να παραπλανούν. (Φωτ. 2,3,4 και 5)

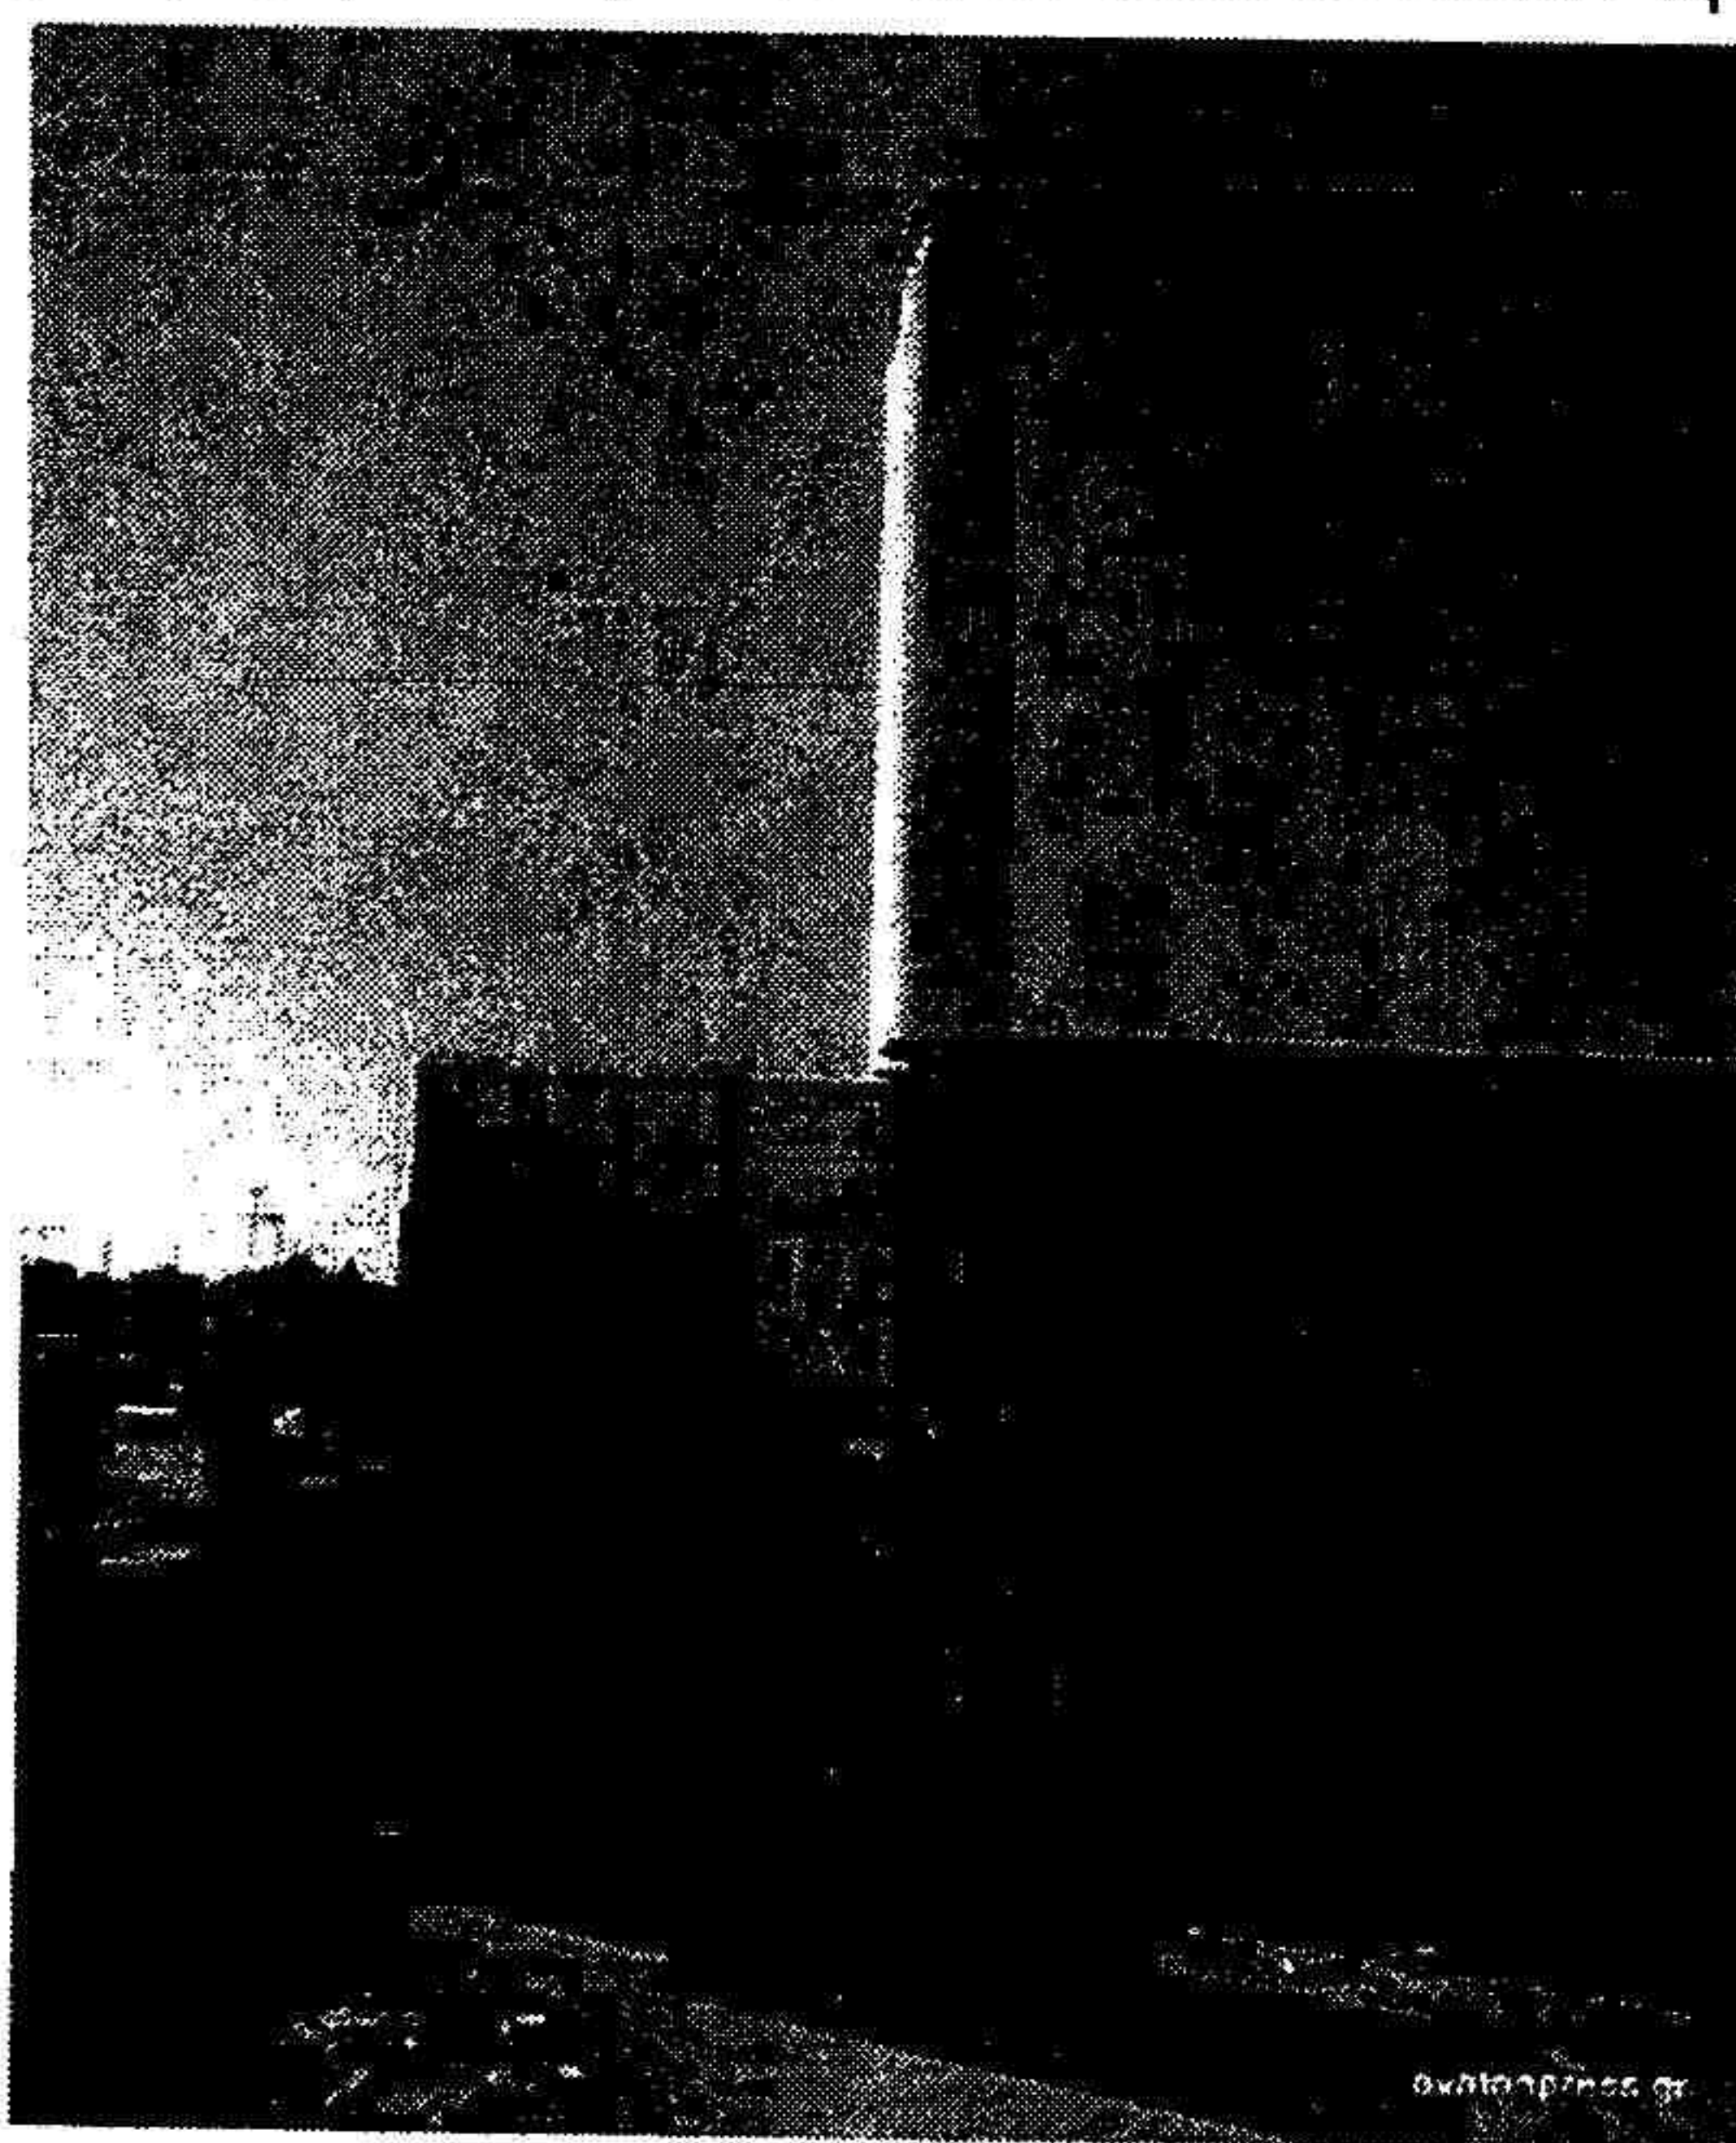

Φωτογραφία Νο 2

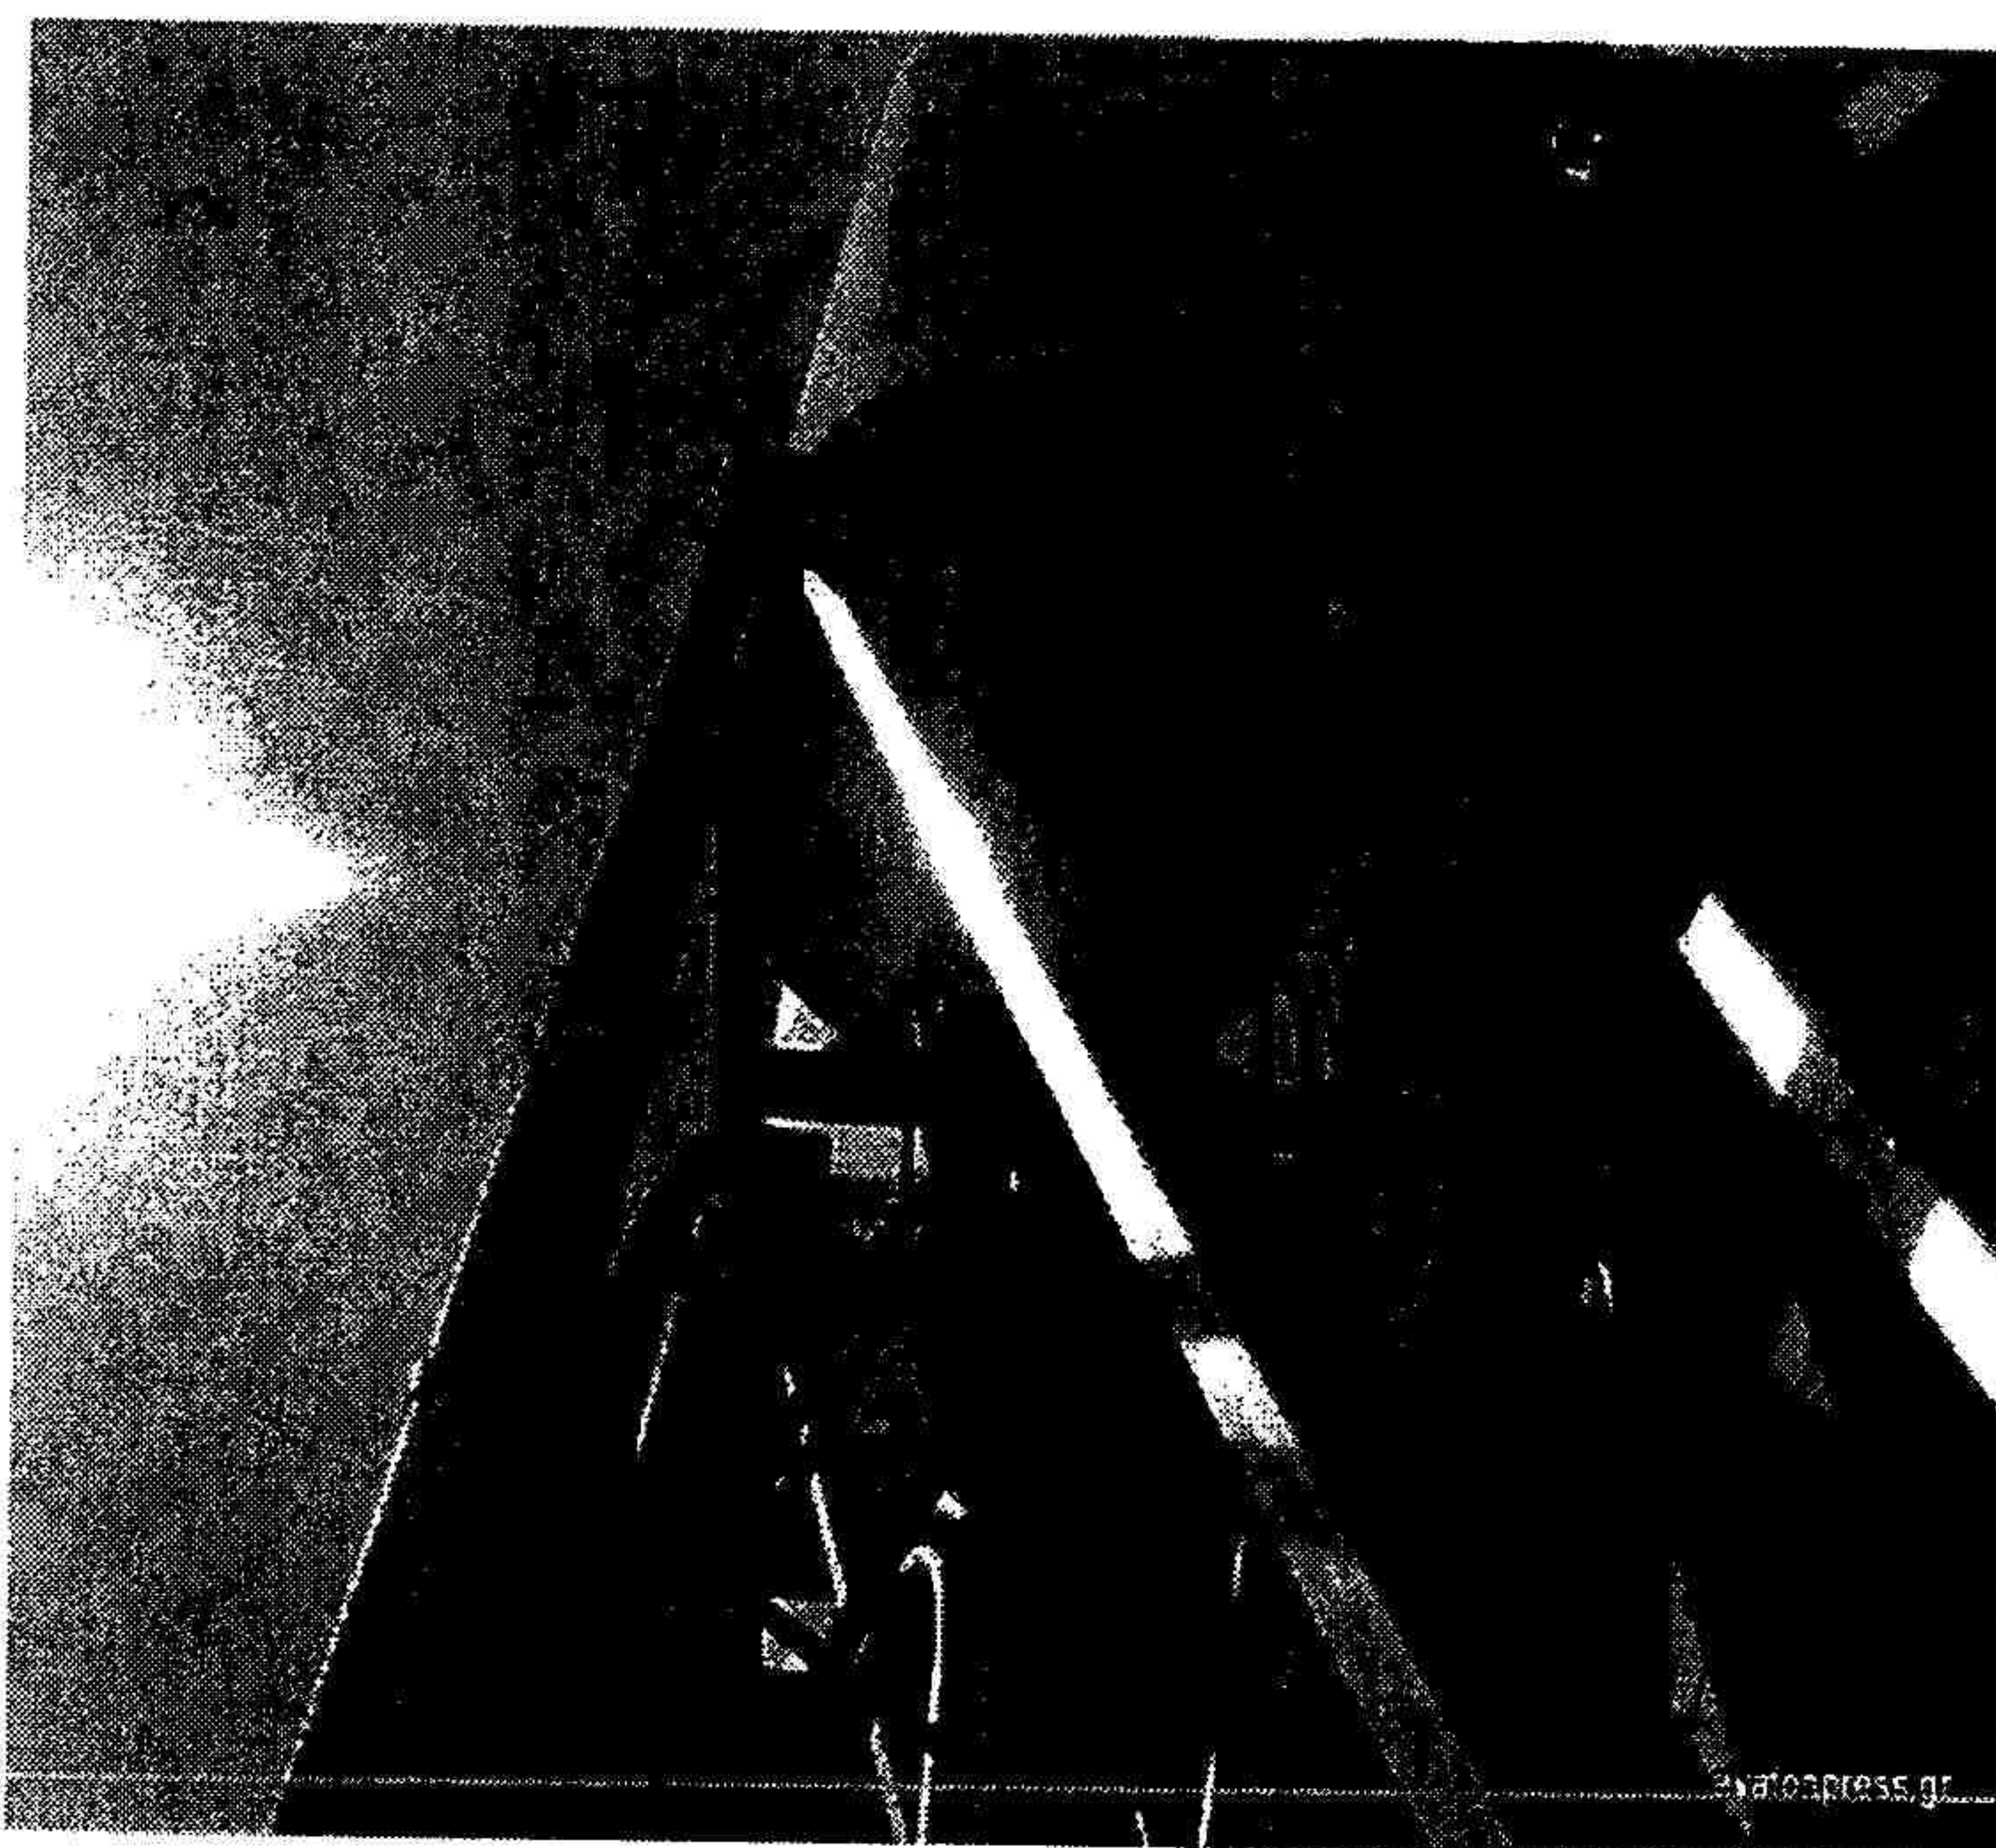


Φωτογραφία Νο 3

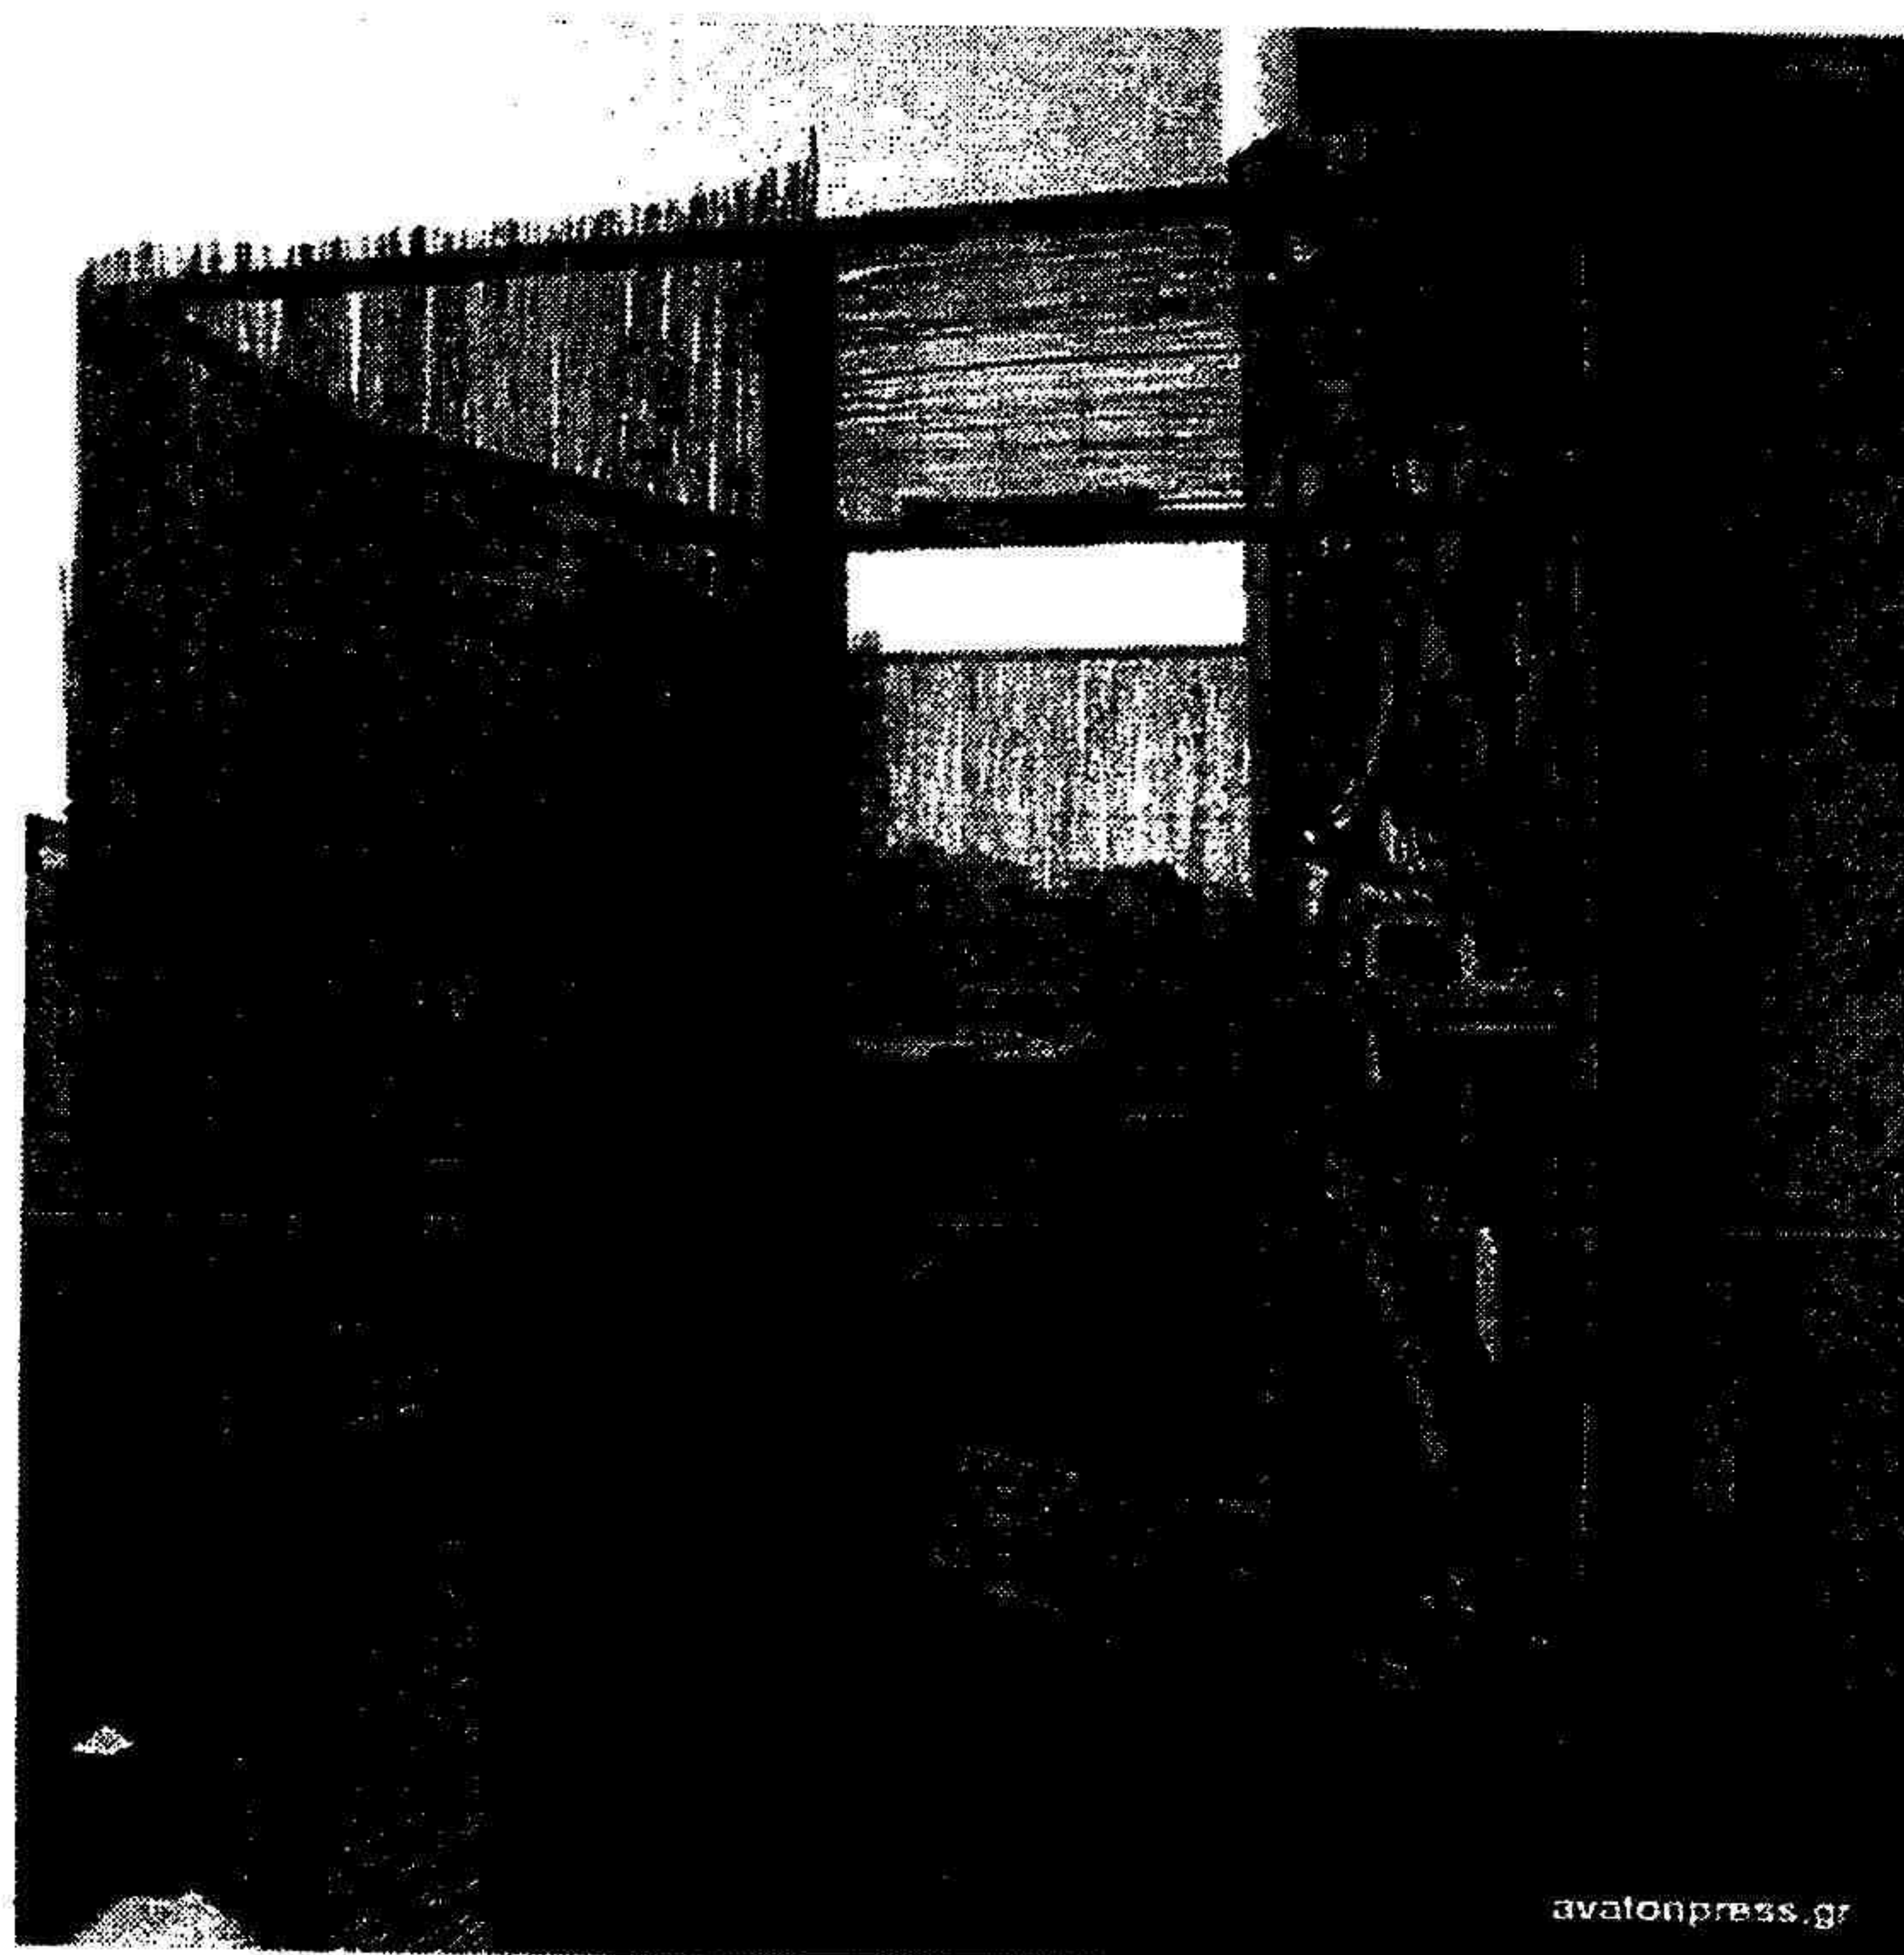

Φωτογραφία Νο 4

- ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ


Όπως φαίνεται και από το συνημμένο α) απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος της περιοχής ΠΑΛΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ και β) από το απόσπασμα χάρτη της ηλεκτρονικής εφαρμογής Google Maps (Χάρτης Νο1) και από τις συνημμένες φωτογραφίες ,το κτίσμα βρίσκεται μέσα σε δομημένη περιοχή και σε πολύ κοντινές αποστάσεις από αυτό , υπάρχουν σημεία συνάθροισης παιδιών όπως Παιδικός Σταθμός (σε απόσταση περίπου 20 μέτρων) και τα φροντιστήρια ΑΤΛΑΣ και ΔΥΑΔΙΚΟ (σε απόσταση περίπου 10 και 25 μέτρων αντίστοιχα) φωτ.5

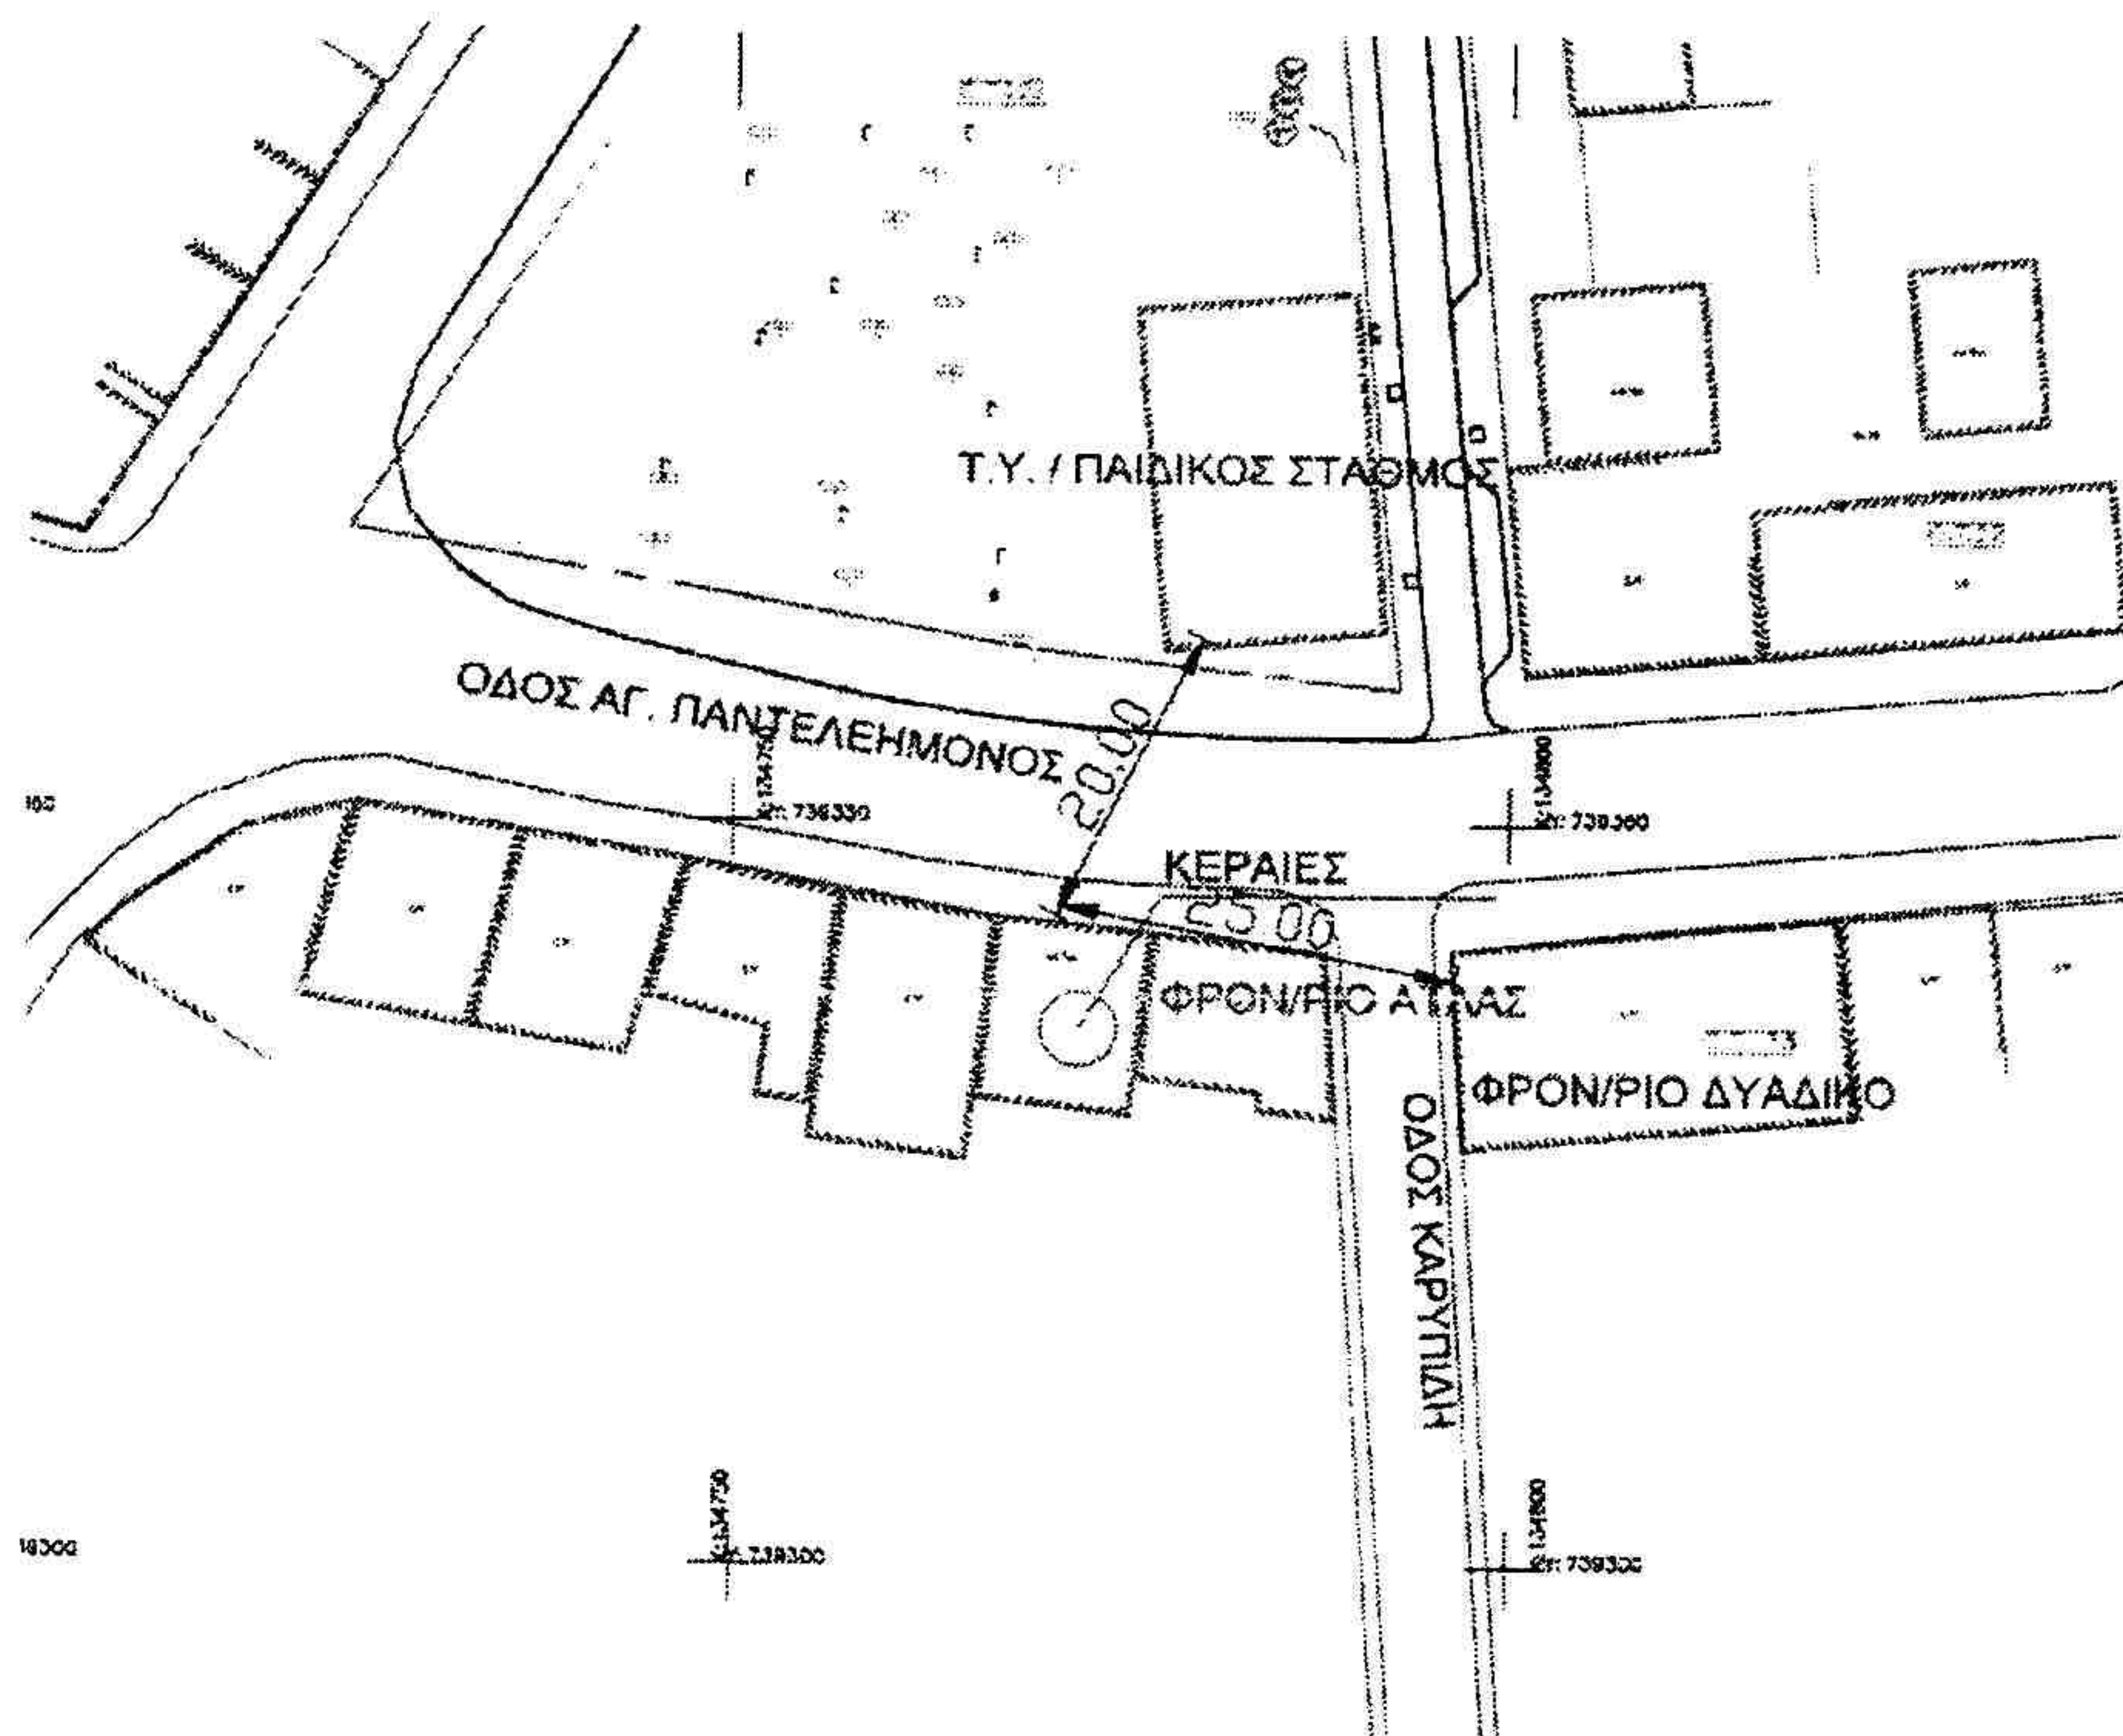

Απόσπασμα Τοπογραφικού Διαγράμματος



Χάρτης Νο 1

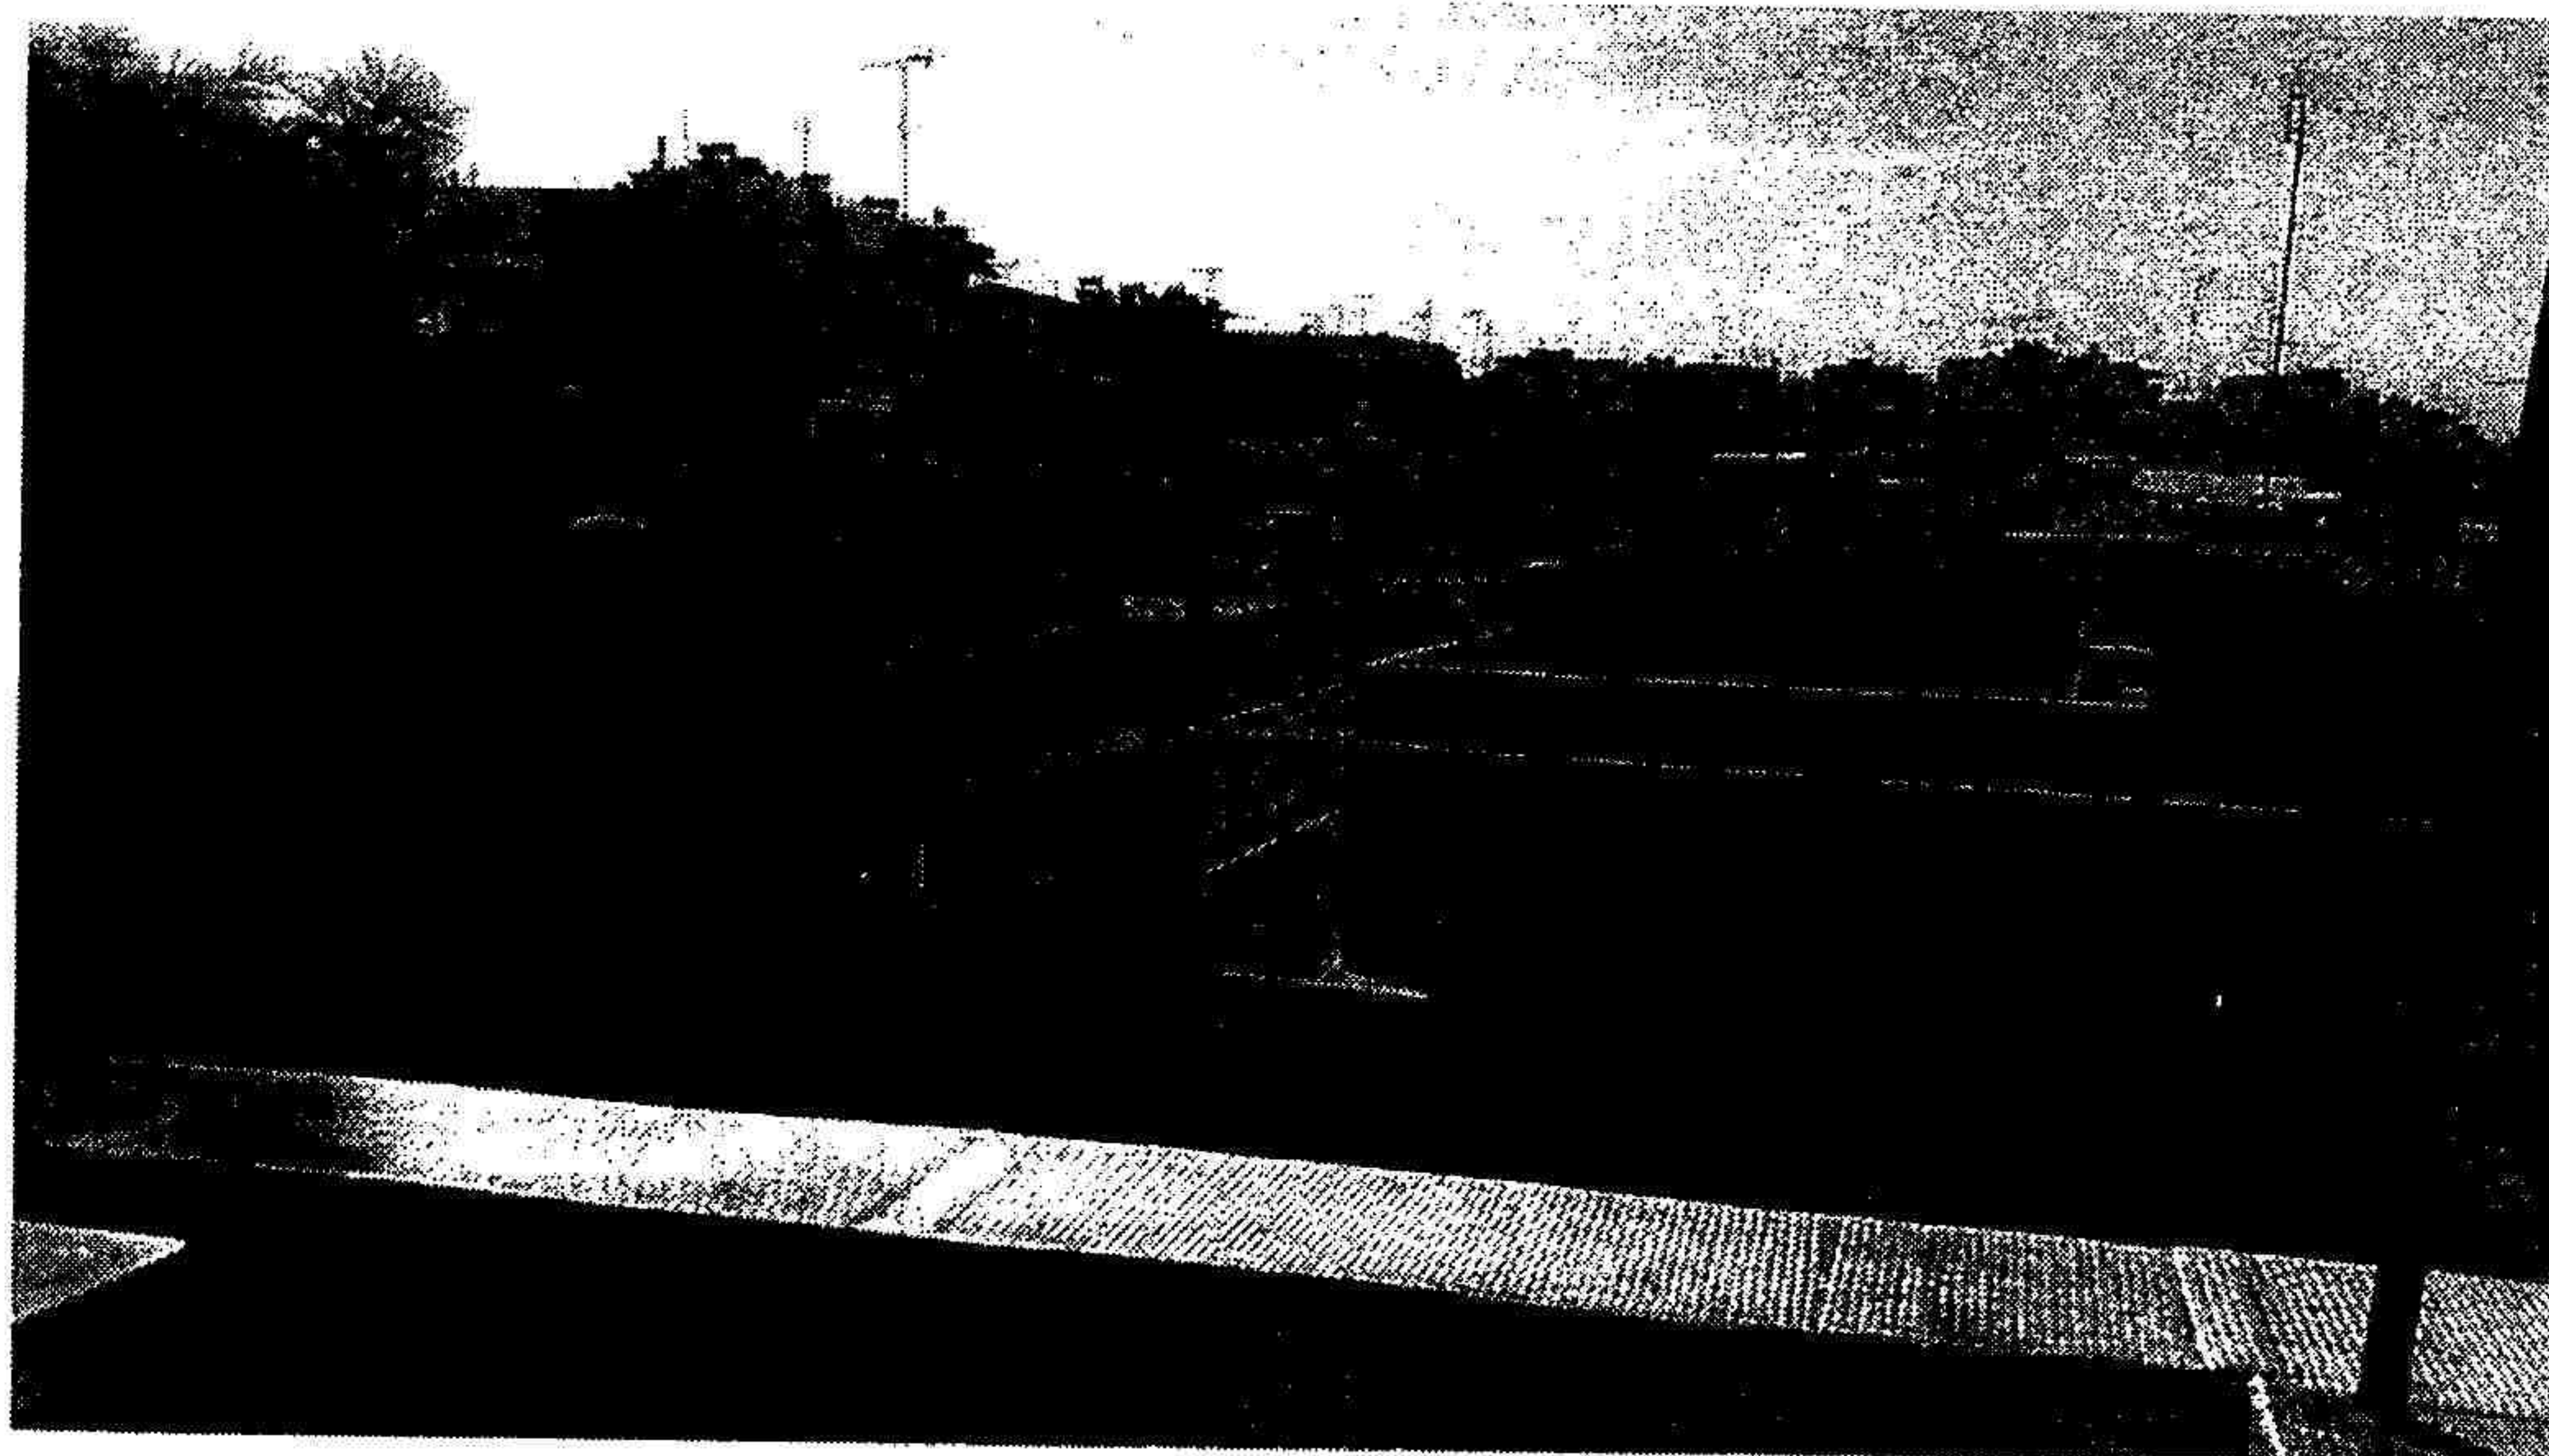

Φωτογραφία Νο 5

Οι βασικοί Νόμοι που ρυθμίζουν την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι ο N. 2801/2000 σε συνδυασμό με το N. 3431/2006 για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και το N.3534/2007 (άρθρο 24 αυτού).

Αρμόδια Υπηρεσία για θέματα σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) (www.eeae.gr), η οποία δίνει τη σύμφωνη γνώμη της επί της μελέτης και διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και μετρήσεις που αφορούν στις εκπομπές των κατασκευών κεραιών .

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 10 του N 3431/2006:

10. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 24 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Ενώ σύμφωνα με 31 παρ. 13 του N 3431/2006:

13. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών και συναφών κατασκευών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση, που χορηγείται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σύμφωνα με την παρ. 2Η του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 και κοινοποιείται στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α').

Υποβολή Ερωτήματος/Καταγγελίας

Κάθε πολίτης μπορεί να ενημερωθεί αν έχει χορηγηθεί άδεια από την ΕΕΤΤ για μία κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας υποβάλλοντας σχετικό ερώτημα και εφόσον θεμελιώνει σχετικό έννομο συμφέρον.

Για τον σκοπό αυτό καλείται να συμπληρώσει την σχετική φόρμα και να την αποστείλει στην ΕΕΤΤ με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΕΕΤΤ, Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
2. μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση katanalotes@eett.gr

3. μέσω fax: 210 610 5049

Διερεύνηση Ερωτήματος/Καταγγελίας

Η ΕΕΤΤ εξετάζει όλες τις επώνυμες καταγγελίες απαντώντας στον καταγγέλλοντα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εφόσον κατόπιν έρευνας στα τηρούμενα αρχεία της ΕΕΤΤ διαπιστωθεί η ύπαρξη αδειας για μία κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας, ενημερώνεται εγγράφως ο καταγγέλλοντας και σε περίπτωση που το έχει αιτηθεί του προσκομίζονται και αντίγραφα από το σχετικό φάκελο.

Διενέργεια Αυτοψίας

Στη συνέχεια και ιδίως στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι η κατασκευή κεραίας δε διαθέτει σχετική άδεια της ΕΕΤΤ, διενεργείται αυτοψία είτε από κλιμάκιο της ΕΕΤΤ είτε από την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ενημερώνεται ο καταγγέλλοντας για τα αποτελέσματα αυτής.

Αν με την αυτοψία προκύψει παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, η ΕΕΤΤ προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 63 του Ν. 3431/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3534/2007.

Κυρώσεις

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 63 του Ν. 3431/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3534/2007, αποστέλλεται στον κάτοχο της μη αδειοδοτημένης κατασκευής κεραίας επιστολή συμμόρφωσης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να διατυπώσει τις απόψεις του και να αποκαταστήσει τη νομιμότητα εντός ενός μηνός.

Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος και σε περίπτωση που δεν έχει αποκατασταθεί η νομιμότητα, ο κάτοχος της κατασκευής καλείται σε Ακρόαση. Με απόφαση της ΕΕΤΤ, δύναται να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους από 750 ευρώ μέχρι και 19.000 ευρώ. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου.

Η ανωτέρω απόφαση επιβολής ποινών κοινοποιείται στην αρμόδια Εισαγγελία στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας προς επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων και στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, η οποία και διατάσσει την κατεδάφιση των παράνομων κατασκευών κεραιών.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**
Του Τμ. Πολύκων Εφαρμογών

Μαυρίδης Μιλτιάδης
Αγρ. & Τοπ. Μηχ/κός με Β' βαθμό



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Επιστροφή
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διεύθυνση : Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Πολεοδομικών Εφαρμογών και
Διαχείρισης Περιουσίας
Γραφείο: Πολεοδομικών Εφαρμογών-GIS
Πληροφορίες : Γκιολδέλης Διογένης
Τηλέφωνο : 2313 302951
Fax : 2310 665895
Email : dgkioldelis@pavlosmelas.gr

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΡΕΝΙΔΗΣ

Σταυρούπολη: 13-9-13
Αρ. Πρωτ.: 65937

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΚΕΡΑΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 23 (ΠΡΩΗΝ 11) ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ, ΣΕ ΔΩΜΑ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ»

Κύριε Πρόεδρε

Σας αποστέλλουμε την τεχνική έκθεση που αφορά την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε δώμα διώροφης οικοδομής, στην οδό Αγίου Παντελεήμονος 23 (πρώην 11) στο κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης.

Οι παρακάτω κεραίες είναι τοποθετημένες μέσα σε πλαστικούς σωλήνες - ρnc λευκού χρώματος και στην κορυφή τους έχουν τοποθετηθεί μεταλλικά καπέλα περιστρεφόμενα καμινάδων .

Η απόσταση τους από τον Παιδικό Σταθμό που βρίσκεται πάνω από την Τ.Υ. του Δήμου Παύλου Μελά είναι γύρω στα 20 μέτρα.

Για τις παραπάνω κεραίες η υπηρεσία μας απέστειλε διαβιβαστικά με επισυναπτόμενη την τεχνική έκθεση στις παρακάτω αρμόδιες για το θέμα Υπηρεσίες:

- 1) Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
- 2) Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)
- 3) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/ Διεύθυνση Περιβάλλοντος
- 4) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
- 5) Δήμο Κορδελιού- Ευόσμου / Διεύθυνση Πολεοδομίας

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ


Γκιολδέλης Διογένης
Αγρ. & Τοπ. Μηχ/κός με Ε' βαθμό

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Του Τμ. Πολ/κών/Εφαρμογών

Μαυριάδης Α. Μιλτιάδης
Αγρ. & Τοπ. Μηχ/κός με Β' βαθμό

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ.Υ.Δ.Π.Μ.
α.α.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών & Δημοτικής Περιουσίας
ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΜΑΥΡΙΑΔΗΣ Α. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχ/κός Βαθμού Β

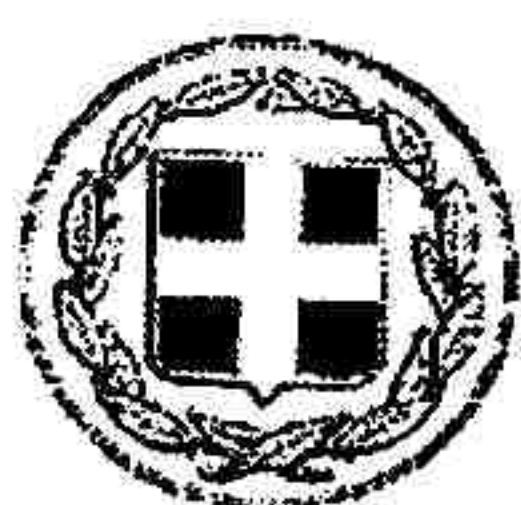

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Αριθμός Απόφασης 93 /2013

Απόσπασμα από το 13ο/2013 Πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παύλου Μελά.

Στον Δήμο Παύλου Μελά και στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Θ. Καρυπίδη 2 στην Πολίχνη, την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία του Αντιδημάρχου Φερενίδη Δημητρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 64459 / 10-09-2013 έγγραφη πρόσκλησή του, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Φερενίδης Δημήτριος, Χριστοδούλου Μιχαήλ, Στολτίδου Ελένη, Αμπρικίδης Γεώργιος, Πουρτουλίδης Ιωάννης, Φιρινίδου Κυριακή (αντικαταστάτης του κου Αποστολίδη Σ.).


ΑΠΟΝΤΕΣ : Φραγκοπούλου Αναστασία, Θεοδοσιάδης Δημήτριος, Καρυπίδης Γεώργιος. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Φωτεινή Σουσουράδα, υπάλληλος του Δήμου και γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δ. Παύλου Μελά για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** της Συνεδρίασης που αφορά την: **Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.**

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν της τα παρακάτω:

1. Τα άρθρα 7, 73, 74, 75 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Τεύχος Α 07-06-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
2. Τους Νόμους που ρυθμίζουν την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών και συγκεκριμένα τον Ν. 2801/2000 σε συνδυασμό με τον Ν. 3431/2006 άρθρο 31 παρ. 10 και παράγραφος 13 για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και τον Ν. 3534/2007 άρθρο 24.
3. Την με αρ. Πρωτοκόλλου 65937/13-09-2013 εισήγηση του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Διαχείρισης Περιουσίας του Δήμου Παύλου Μελά
4. Την με αρ. Πρωτ. 3568/10-09-2013 αίτηση της κας Σουμπλή Αικατερίνης

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε (όπως αυτό φαίνεται από τα στοιχεία που επισυνάπτει η Υπηρεσία) ότι η κεραία είναι τοποθετημένη σε κτίσμα που βρίσκεται μέσα σε δομημένη περιοχή και σε πολύ κοντινές αποστάσεις από αυτό (μικρότερες από τα 300 μέτρα που ορίζει ο Νόμος) υπάρχουν σημεία συνάθροισης παιδιών όπως Παιδικός Σταθμός (σε

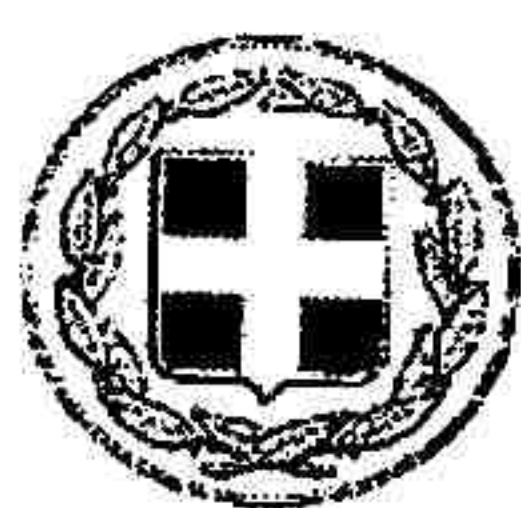

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

απόσταση περίπου 20 μέτρων) και τα φροντιστήρια ΑΤΛΑΣ και ΔΥΑΔΙΚΟ (σε απόσταση περίπου 10 και 25 μέτρων αντίστοιχα) με αποτέλεσμα τα όρια έκθεσης του κοινού να υπερβαίνουν το 60% (που καθορίζονται στα άρθρα 24 της υπ' αρ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης, ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και Επικοινωνιών,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συμφωνεί με την εισήγηση της Υπηρεσίας (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής της απόφασης) για την διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών για την αποξήλωση της παράνομης κεραίας κινητής τηλεφωνίας και διαβιβάζει το θέμα στο **Τοπικό Συμβούλιο της Δ.Κ. Πολίχνης** για την γνωμοδότηση του και στο **Δημοτικό Συμβούλιο** του Δήμου Παύλου Μελά για την λήψη απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **93/2013**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΕΡΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ**

Αριθ. Αποφ. 136/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.13/ 01-10-2013 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης Δήμου Παύλου Μελά

ΘΕΜΑ: Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για την απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Στην Πολίχνη σήμερα την **1η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013**, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης Δήμου Παύλου Μελά στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Μετεώρων - διεύθυνση Βουλγαροκτόνου και Σκύδρας - μετά την αριθμ. πρωτ. 68346/24-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Τσουσιανίδη Γεωργίου, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/10.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών παρευρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη, ήτοι οι κ.κ.: Τσουσιανίδης Γεώργιος Πρόεδρος, Αγτωνιάδης Αναστάσιος, Δεμουρίδου Ειρήνη, Δίγκας Ιωάννης, Εμμανουηλίδου Γιαννούλα, Κοσμίδης Ευθύμιος, Σταματάκη Στυλιανή, Χαρτοματζής Ζαχαρίας και Χατζηθεοδώρου Μαρία.

Απόντες οι κ.κ.: Γαβριηλίδου Κυριακή και Κατσούφη Ελένη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, του οποίου τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το συμβούλιο, έθεσε υπόψη των μελών του το αρ. πρωτ. 69458/27-09-2013 διαβιβαστικό με την αρ.93/2013 συνημμένη σε αυτό απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για λήψη γνωμοδότησης που αφορά την προτεινόμενη απομάκρυνση -αποξήλωση της παράνομης κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε δώμα διώροφης οικοδομής επί της οδού Αγ. Παντελεήμονα αρ. 23, για τους λόγους που αναλυτικά αναγράφονται στην ανωτέρω.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα όσα είπε ο Πρόεδρος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

-Εγκρίνει την απομάκρυνση-αποξήλωση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αγ. Παντελεήμονα αρ. 23 για τους λόγους που αναλυτικά αναγράφονται στην αρ. 93/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και το σκεπτικό που αποτελεί αναπόσπαστο της παρούσης.


Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΟΥΣΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

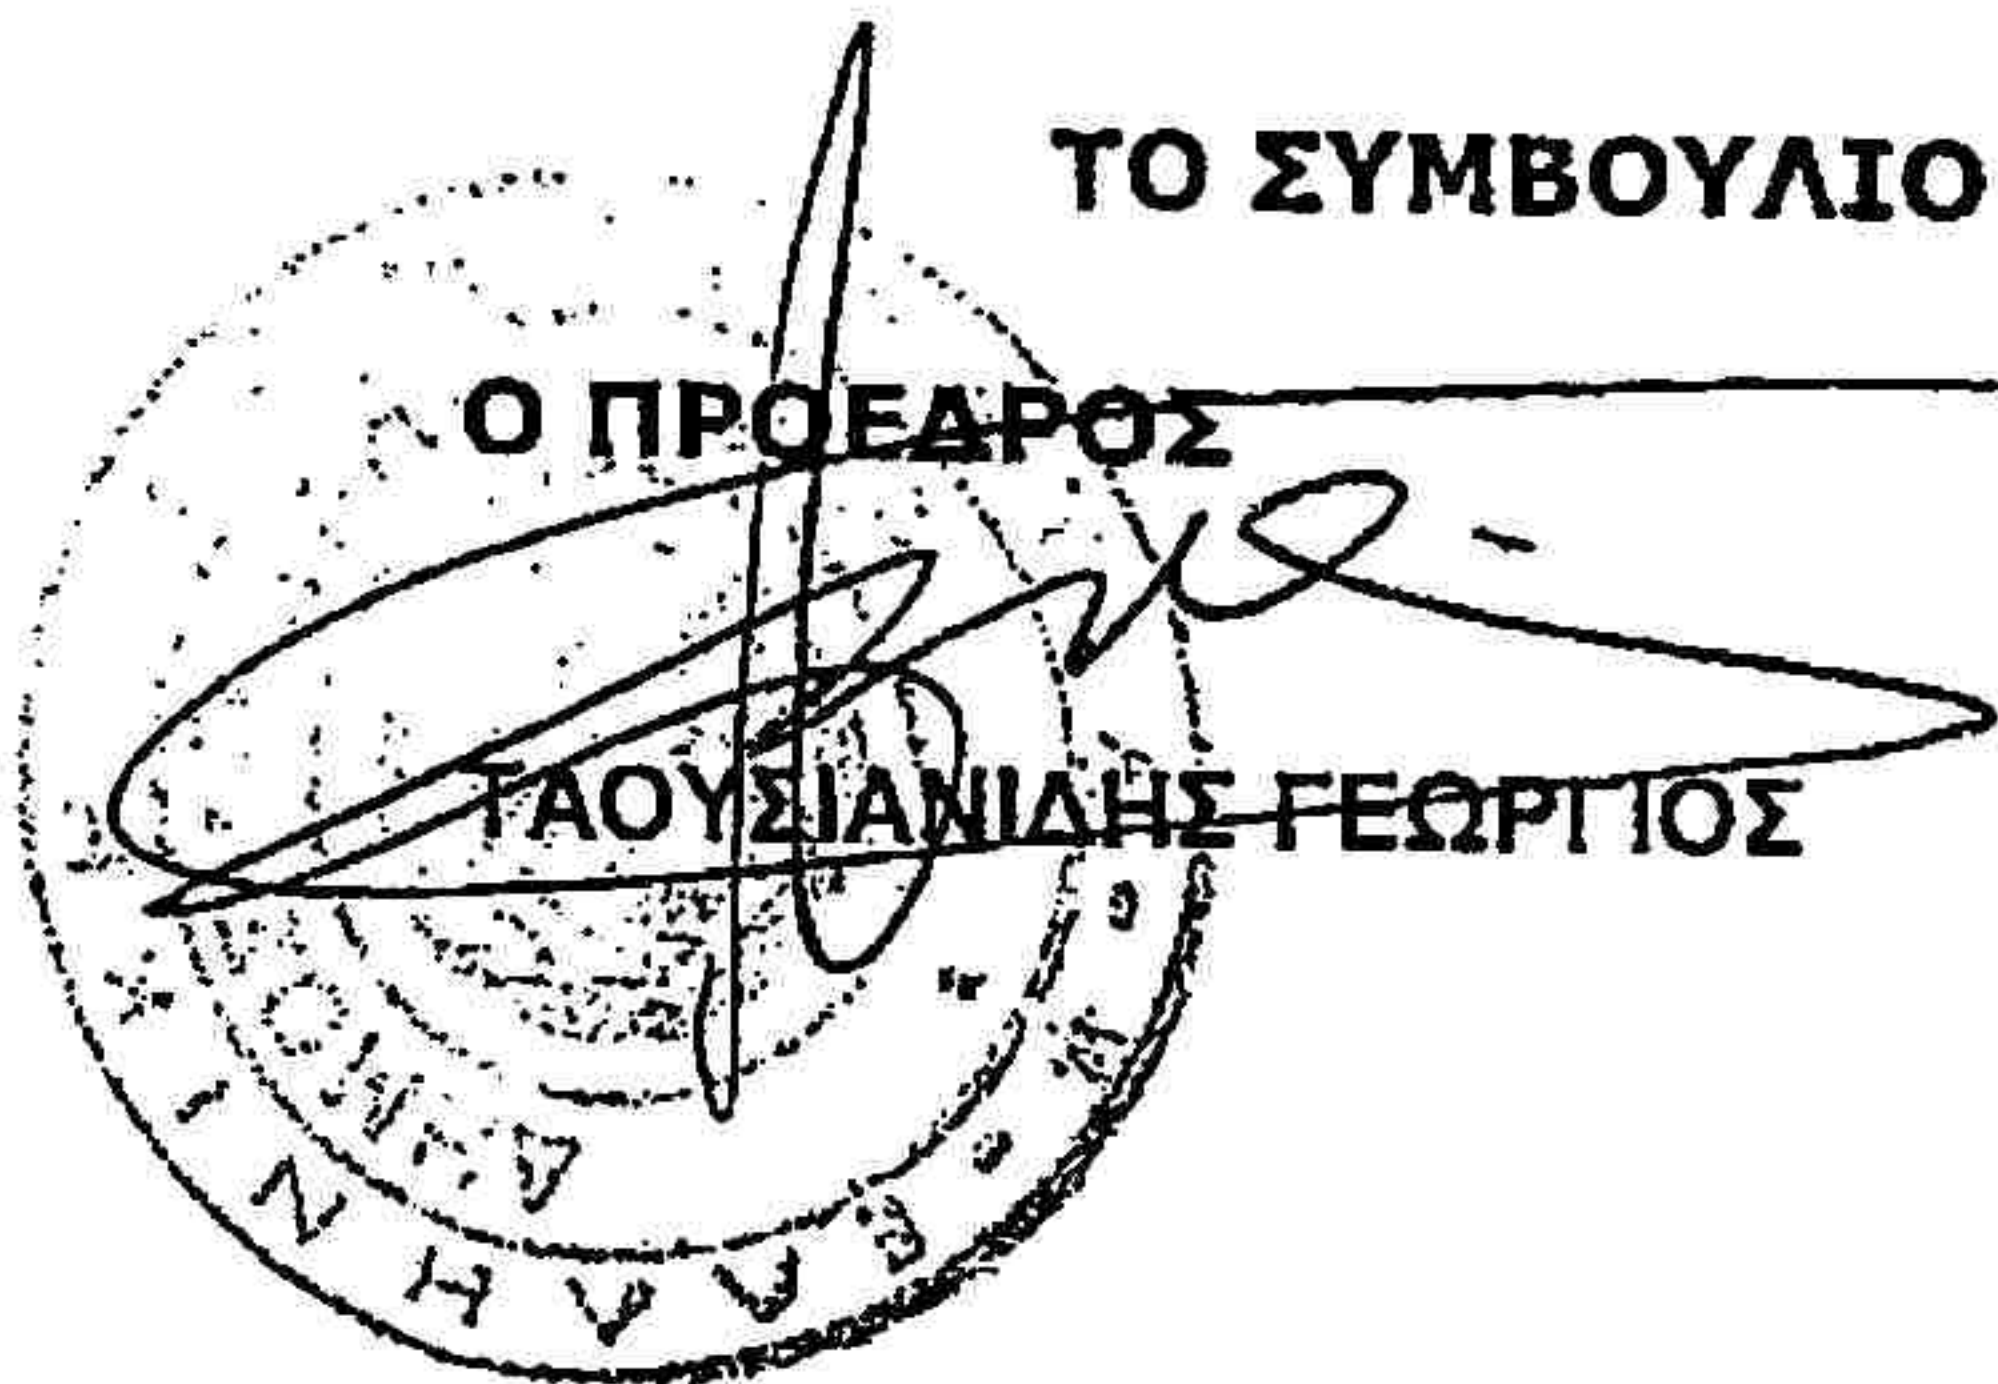



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ**

Αριθμός απόφασης 698

Απόσπασμα από το πρακτικό 30/2013 τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα : Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος 23 στη Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης.

Στη Σταυρούπολη σήμερα στις 21 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00μ.μ. και στην αίθουσα του 3^{ου} ορόφου του Κέντρου Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του κ. Λάμπρου Αθανάσιου, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 74648/16-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου, στον Δήμαρχο και στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου σαράντα ένα (41) μελών, 40 μετά τις 7347 & 7346/21-2-2011 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης διαπίστωσης αργίας του Νικολάου Σίβη του Ιωάννη (τέθηκε σε αργία με την 28986/24-11-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) που ισχύει και για την νέα δημοτική περίοδο 1/1/2011 έως 31/8/2014, βρέθηκαν παρόντα τα τριάντα ένα (31).

Παρόντες: Λάμπρου Αθανάσιος, Φερενίδης Δημήτριος, Δαμάσκος Πρόδρομος, Μαγειρόπουλος Γεώργιος, Σαββίδου Μαρία, Φιρινίδου Κυριακή, Στολτίδου Ελένη, Παπαδόπουλος Αλέξης, Σερασιδής Σάββας, Θεοδοσιάδης Δημήτριος, Τριανταφυλλίδης Μενέλαος, Βούρτσας Γεώργιος, Δεληγιάννης Δημήτριος, Αμανατίδου Χαρίκλεια, Τσαταλμπασίδης Κυριάκος, Κασιμτζίκη Ροδοθέα, Αδαμοπούλου Σπυριδούλα, Αντωνιάδης Κυριάκος, Κοτανίδης Γεώργιος, Παπαδόπουλος Ιωακείμ, Αναστασιάδης Βασίλειος, Χριστοδούλου Μιχαήλ, Αποστολίδης Σπυρίδων, Δεμουρτζίδης Δημήτριος, Αμπρικήδης Γεώργιος, Φραγκοπούλου Αναστασία, Λίλτσης Γεώργιος, Πάντσης Κωνσταντίνος, Ξανθόπουλος Μιχαήλ, Κουτσονικόλας Ευστάθιος και Καριπίδης Γεώργιος.

Απόντες: Ασλανίδης Δημήτριος, Παυλίδης Νικόλαος, Μοσχούλας Ιωάννης, Μαρινίδου Αικατερίνη, Πουρτουλίδης Ιωάννης, Κασιούλας Ιωάννης, Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος, Μυρίδου Όλγα, Πανταζόγλου Χαράλαμπος,

Παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρούπολης κ. Μπαρούτας Ιωάννης.

Απουσίαζαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων : Πολίχνης κ. Ταουσιανίδης Γεώργιος και Ευκαρπίας κ. Δομενικιώτης Εμμανουήλ.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά : 1ο, 4ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 1ο Εκτός ημερήσιας διάταξης, 2ο, Εκτός ημερήσιας διάταξης, 23ο, 3ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 28ο.

Το με α.α 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι : Πάντσης Κωνσταντίνος, Ξανθόπουλος Μιχαήλ, Λίλτσης Γεώργιος και Αμανατίδου Χαρίκλεια αποχώρησαν κατά τη συζήτηση της προ ημερήσιας διάταξης.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κουτσονικόλας Ευστάθιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 17ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι : Κασιμτζίκη Ροδοθέα, Δεληγιάννης Δημήτρης, Αναστασιάδης Βασίλης, Καριπίδης Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 2ου θέματος Εκτός ημερήσιας διάταξης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι : Αδαμοπούλου Σπυριδούλα και Σαββίδου Μαρία αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η Τοπούζη Ελένη μόνιμη υπάλληλος και γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά.

Ο Πρόεδρος έκανε την έναρξη της συνεδρίασης κατά την οποία κλήθηκε κατά νόμο αλλά δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Διαμαντής Παπαδόπουλος λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Τον Δήμαρχο αναπλήρωσε νομίμως η δημοτική σύμβουλος κα Στολτίδου Ελένη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2801/2000 σε συνδυασμό με το Ν. 3431/2006 για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και το άρθρο 24 του Ν. 3534/2007.
3. Την με αρ. πρωτ. 65937/15-09-2013 εισήγηση του τμήματος πολεοδομικών εφαρμογών με την συνημμένη τεχνική έκθεση.
4. Την με αρ. 136/2013 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης
5. Την με αρ. 93/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
6. Το με αρ. πρωτ. 52108/23-09-2013 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ
7. Το με αρ. πρωτ. Μ.Ι./411/1326/23-09-2013 έγγραφο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
8. Την με αρ. 9702/Φ610/28-05-2013 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
9. Την με αρ. πρωτ. 72866/10-10-2013 εισήγηση της υπηρεσίας.

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης που αφορά: Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος 23 στη Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικότερα αναγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τη διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών για την απομάκρυνση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας "COS-MOTE – Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε." από δώμα διώροφης οικοδομής επί της οδού Αγ. Παντελεήμονος 23 (πρώην 11) στη Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.

Οι κεραίες είναι τοποθετημένες μέσα σε πλαστικούς σωλήνες -rnc λευκού χρώματος και στην κορυφή τους έχουν τοποθετηθεί μεταλλικά καπέλα περιστρεφόμενα καμινάδων.

Η απόστασή τους από τον Παιδικό Σταθμό που βρίσκεται πάνω από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παύλου Μελά είναι είκοσι (20) μέτρα.

Παραπέμπει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 698/2013.

Αφού συντάχθηκε και διαβάσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τοπούζη Ελένη



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λάμπρου Αθανάσιος