



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 17 - 03 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 4/2014

18 ΜΑΡ. 2014

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Σ. Δραμουντανή
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364033
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
s.dramountani@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/φο των συνημμένων)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 4824/12-12-2013 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 2579/03-01-2014 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος, με θέμα «Σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης σε περιοχές των Αγράφων του Νομού Ευρυτανίας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 24882/254183/30-12-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και το συνημμένο σε αυτό υπ' αριθμ. πρωτ. 6866/19-12-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στα οποία αναφέρονται έργα ύδρευσης που, κατόπιν πρότασης του Δήμου Αγράφων, έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, και στα οποία δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται έργο σχετικό με το αναφερόμενο πρόβλημα.

Όσο αφορά στην απάντηση του Δήμου Αγράφων επί του θέματος, θα επανέλθουμε με νεότερο έγγραφό μας, όταν αυτή περιέλθει στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

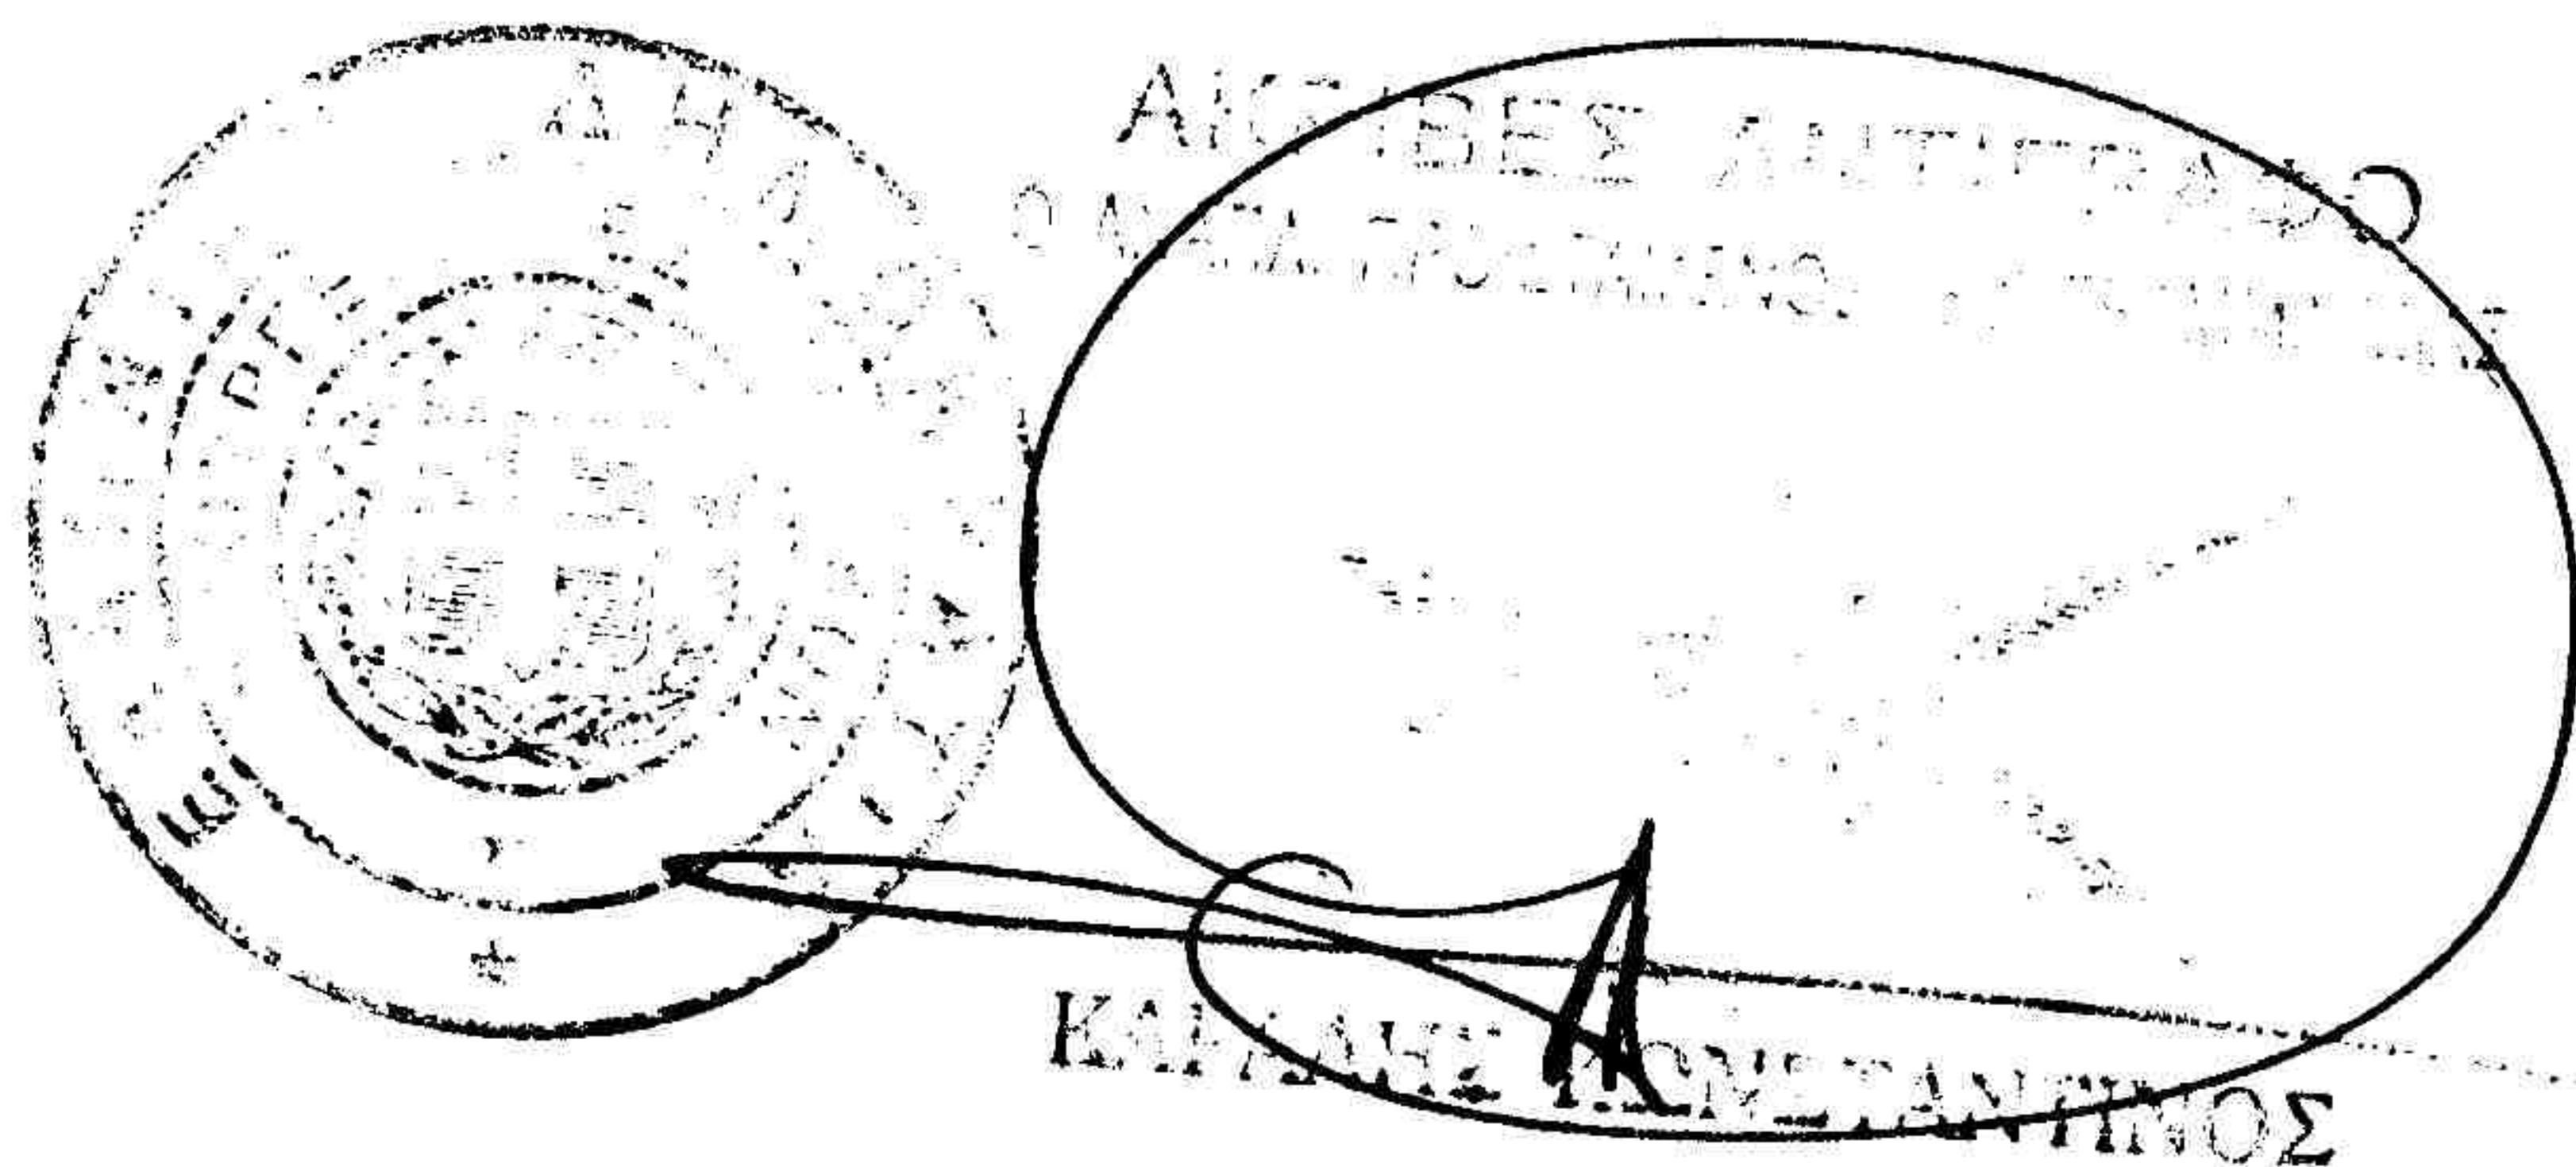

Συνημμένα:
Τέσσερις (4) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 30.12.2013
Αριθμ. πρωτ.: 24882/254183

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503567
Fax : 2413 503587
E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών

FAX: 213-1361150

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 4824/12-12-2013 Ερώτηση του βουλευτή κ. Η. Παναγιώταρου

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 50767/17-12-2013 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η με αριθμ. 4824/12-12-2013 ερώτηση, αναφορικά με **Προβλήματα υδροδότησης σε περιοχές του Δήμου Αγράφων**, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 6866/19-12-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Χωρικής Ενότητας «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου», της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και συγκεκριμένα στα πλαίσια του Άξονα προτεραιότητας 05- «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας» και στον Κωδικό Θέματος Προτεραιότητας 45- «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ)», είναι ενταγμένα τα παρακάτω έργα, σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 4519/13.05.2009 πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013»:

- **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ (MIS 340398)**
Δικαιούχος: Δήμος Αγράφων
Π/Υ : 430.500,00€
Φυσικό Αντικείμενο: Η ολική αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 12,5atm
- **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ (MIS 340395)**
Δικαιούχος: Δήμος Αγράφων
Π/Υ : 123.000,00€

Φυσικό Αντικείμενο: Αφορά την αντικατάσταση τμήματος του υπάρχοντος εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στον οικισμό Τριποτάμου. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται:

- αντικατάσταση τμήματος του υπάρχοντος αγωγού από τη θέση της πηγής -Γριαλακόρεμμα- συνολικού μήκους 1.407,69μ.

κατασκευή στραγγιστηρίου μήκους 265μ. για τη σταθεροποίηση της ζώνης διέλευσης του αγωγού

- κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης μήκους 450μ.

• **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ (MIS 340394)**

Δικαιούχος: Δήμος Αγράφων

Π/Υ : 446.500,00€

Φυσικό Αντικείμενο: Καλλιέργεια υφιστάμενης πηγής -κατασκευή δεξαμενής-αντλιοστασίου κοντά σε αυτή , κατασκευή δεξαμενής διανομής και του απαιτούμενου αγωγού άντλησης για τη μεταφορά του πόσιμου νερού μεταξύ των δύο δεξαμενών καθώς επίσης και την κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων του οικισμού Επίσκοπης και του οικισμού Πύρνου.

Ενώ η παρακάτω υποβληθείσα πρόταση απορρίφθηκε, καθότι δεν είχε υποβληθεί η Άδεια Εκτέλεσης Έργου:

• **"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ Δ.Δ. ΧΡΥΣΩΣ" (MIS 340397)**

Δικαιούχος: Δήμος Αγράφων

Π/Υ : 144.000,00€

Φυσικό Αντικείμενο: Η αντικατάσταση τμήματος του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης με σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (HDPE) 16 ατμ. και διαμέτρου Φ110. Από την πηγή το νερό θα κατευθύνεται στην υπόγεια δεξαμενή αναρροφήσεως του προβλεπομένου αντλιοστασίου και από εκεί με κατάθλιψη θα μεταφέρεται στην υφιστάμενη δεξαμενή.

τα οποία αφορούν εργασίες διαχείρισης και διανομής ύδατος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγράφων.

Στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 1718/26-04-2012 πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 02 Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων, στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 45 - Διαχείριση και Διανομή Νερού (Πόσιμο Νερό), δεν έχει υποβληθεί πρόταση του Δήμου Αγράφων.


Συνημμένα :σελ. (2)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χρον. Αρχείο

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

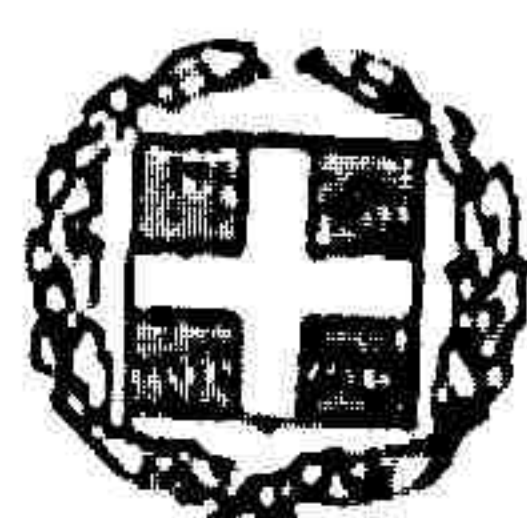

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ

Λαμία, 19-12-2013

Αριθ. Πρωτ. : 6866

Ταχ. Δ/ση : Υψηλάντη 12
Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία
Πληροφορίες : Τ. Δενδρή
Τηλέφωνο : 22313-50930
FAX : 2231-052864

ΠΡΟΣ : Γραφείο Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδος
Υψηλάντη 1 - Ενταυθα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Ερώτηση του βουλευτή κ.κ. Η. Παναγιώταρου

ΣΧΕΤ: Η με αριθ. πρωτ. 4824/12.12.2013 υποβληθείσα ερώτηση

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού το οποίο απεστάλη στην Υπηρεσία μας με Φαξ από το Γραφείο Περιφερειάρχη την 18/12/2013 και έλαβε αριθμό πρωτ. ΕΔΛ 6866/18-12-2013, σας γνωρίζουμε ότι:

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Χωρικής Ενότητας «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου» της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 05- «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας» και στον Κωδικό Θέματος Προτεραιότητας 45- «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ)», είναι ενταγμένα τα παρακάτω έργα, σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 4519/13.05.2009 πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013»:

- **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ (MIS 340398)**
Δικαιούχος: Δήμος Αγράφων
Π/Υ : 430.500,00€
Φυσικό Αντικείμενο: Η ολική αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 12,5atm
- **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ (MIS 340395)**
Δικαιούχος: Δήμος Αγράφων
Π/Υ : 123.000,00€
Φυσικό Αντικείμενο: Αφορά την αντικατάσταση τμήματος του υπάρχοντος εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στον οικισμό Τριποτάμου. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται:
- αντικατάσταση τμήματος του υπάρχοντος αγωγού από τη θέση της πηγής «Γριαλακόρεμμα» συνολικού μήκους 1.407,69μ.

- κατασκευή σπραγγιστηρίου μήκους 265μ για τη σταθεροποίηση της ζώνης διέλευσης του αγωγού
- κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης μήκους 450μ.

• **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ (MIS 340394)**

Δικαιούχος: Δήμος Αγράφων

Π/Υ : 446.500,00€

Φυσικό Αντικείμενο: Καλλιέργεια υφιστάμενης πηγής -κατασκευή δεξαμενής αντλιοστασίου κοντά σε αυτή , κατασκευή δεξαμενής διανομής και του απαιτούμενου αγωγού ύψιλης για τη μεταφορά του πόσιμου νερού μεταξύ των δύο δεξαμενών καθώς επίσης και την κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων του οικισμού Επισκοπής και του οικισμού Πύρνου.

Ενώ η παρακάτω υποβληθείσα πρόταση απορρίφθηκε, καθότι δεν είχε υποβληθεί η ΑΔΕ Εκτέλεσης Έργου:

• **"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ Δ.Δ. ΧΡΥΣΩΣ" (MIS 340397)**

Δικαιούχος: Δήμος Αγράφων

Π/Υ : 144.000,00€

Φυσικό Αντικείμενο: Η αντικατάσταση τμήματος του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης με σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (HDPE) 16 ατμ. και διαμέτρου Φ110. Από την πηγή το νερό θα κατευθύνεται στην υπόγεια δεξαμενή αναρροφήσεως του προβλεπόμενου αντλιοστασίου και από εκεί με κατάθλιψη θα μεταφέρεται στην υφιστάμενη δεξαμενή.

τα οποία αφορούν εργασίες διαχείρισης και διανομής ύδατος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγράφων.

Στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 1718/26-04-2012 πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 02 - Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων, στο Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 45 - Διαχείριση και Διανομή Νερού (Πόσιμο Νερό), δεν έχει υποβληθεί πρόταση του Δήμου Αγράφων.

Η Συντάξασα

Τ. Δενδρή

Ο Προϊστάμενος
Μονάδας Α'

Ι. Κούτσικος

Η Προϊστάμενη
ΕΔΑ Στ. Ελλάδος

Α. Παπαθανασίου

Ε.Δ.

Φ. Αρχείου