




21 ΜΑΡ. 2014

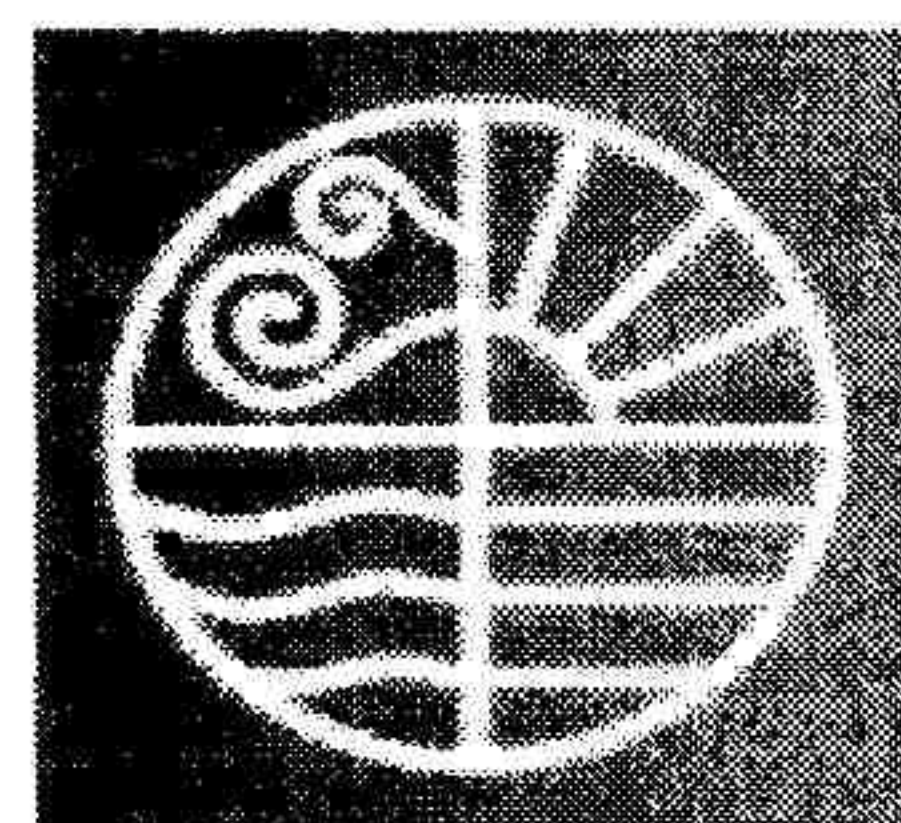

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Υπουργός
Αθήνα 19/03/ 2014
Αρ.Πρωτ:2744 β

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κ. Νικ.Νικολόπουλο

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 6654/27-02-2014 Ερώτηση

Σε συνέχεια της Ερώτησης με αρ. πρωτ. **6654/27-02-2014** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο σας γνωρίζουμε ότι το ΥΠΕΚΑ απάντησε στην ίδια Ερώτηση του ιδίου κ. Βουλευτή με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2616/β/13-02-2014 έγγραφό του αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται.

Συνημμένα:

-Το με α.π. 2616/β/13-2-14 έγγραφο ΥΠΕΚΑ (σελ. 3)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων:3
Σύνολο Σελίδων: 4

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



✓ ✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



Υπουργός
Αθήνα 13/02/2014
Αρ.Πρωτ: 2616 β

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κ. Νικ.Νικολόπουλο

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 5819/30-01-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ.5819/30-01-2014, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 5791/163/Ε.104/04-01-2014 έγγραφο του Τμήματος ΔΔ& ΕΟΚ /ΥΠΕΚΑ καθώς και το υπ'αριθμ. πρωτ. 160599/06-02-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου/ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:

- Το με α.π. 5791/163/Ε.104/4-1-14 έγγραφο Τμήματος ΔΔ&ΕΟΚ /ΥΠΕΚΑ (σελ. 1)
- Το με α.π. 160599/6-2-14 έγγραφο Διεύθυνσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ (σελ.1)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων:2
Σύνολο Σελίδων: 3

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

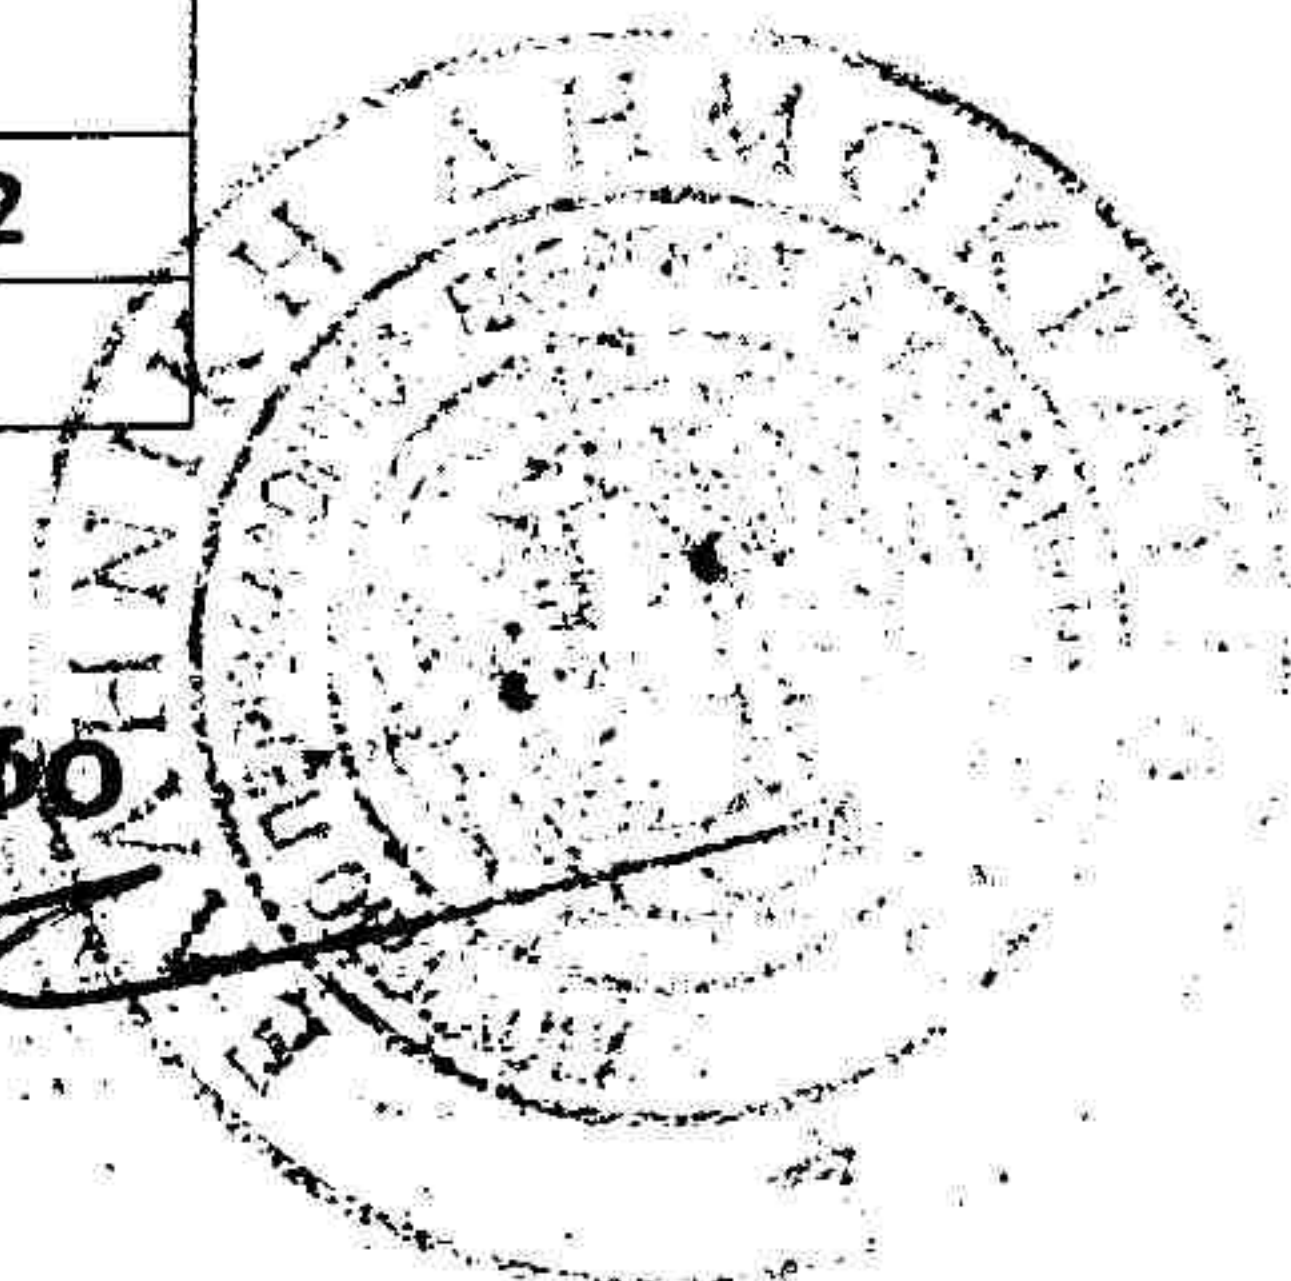

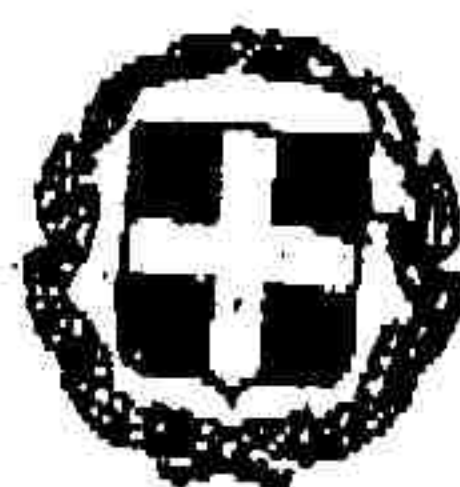

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 4/1/2014

Η.Π.: 5791/ 163/ Ε.104

ΤΜΗΜΑ ΔΔ & ΕΟΚ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αμαλιάδος 15
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 115-23 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦ.: Ν. Μαυράκης
ΤΗΛΕΦ.: 210-6465762
FAX : 210-6434470

Προς:
Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Fax: 210-6429137

Θέμα: Η υπ. αριθμ. 5819/30-1-2014 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Νικολόπουλου.

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρωτ. 2616/Β/242/31-1-2014 έγγραφό σας, με συνημμένη την εν θέματι Ερώτηση (εισερχόμενο έγγραφο ΔΔ&ΕΟΚ, Α.Π. 163/14).

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, η οποία κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Νικολόπουλο και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, ήτοι παρακολούθηση των υποθέσεων καταγγελιών μη ορθής εφαρμογής του Κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κατωτέρω:

Όσον αφορά στα ΡΜ 10 αλλά και στην εν γένει ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, στην παρούσα χρονική περίοδο εκκρεμεί μία υπόθεση καταγγελίας, η υπ' αριθμ. 2008/2192, σχετικά με τις απαιτήσεις εφαρμογής των οδηγιών 96/62/ΕΚ, 1999/30/ΕΚ & 2008/50/ΕΚ, περί διαχείρισης ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

Πρόκειται για παλαιά υπόθεση, η οποία ξεκίνησε το έτος 2008 και η οποία από το έτος 2010 μέχρι και τις αρχές του έτους 2013, βρισκόταν στο στάδιο της Αιτιολογημένης Γνώμης.

Στο Κολέγιο των Επιτρόπων (20/2/2013), αποφασίστηκε ο «υποβιβασμός» της παράβασης (στάδιο Συμπληρωματικής Προειδοποιητικής Επιστολής πλέον) και ο περιορισμός αυτής, στα αφορώντα την οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη.

Η Συμπληρωματική Προειδοποιητική Επιστολή, αναφέρεται στην παράβαση των άρθρων 13 και 23, παρ. 1 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.

Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις της Ελλάδας κατά τα έτη 2005-2011, προκύπτει υπέρβαση των ημερήσιων οριακών τιμών για τα ΑΣ10 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αδιαλείπτως αφότου τέθηκαν σε ισχύ το 2005.

Η Συμπληρωματική Προειδοποιητική Επιστολή, απαντήθηκε από τις Ελληνικές Αρχές τον Απρίλιο του 2013.

Σε κάθε περίπτωση, αναλυτική και επί της ουσίας τεχνική πληροφόρηση για την εν λόγω υπόθεση καταγγελίας, αλλά και την εν θέματι Ερώτηση, μπορεί να δοθεί από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, Δ/ση Ε.Α.Ρ.Θ.

Ε.Δ.

1. ΔΔ & ΕΟΚ

2. Μ. Πέππα

3. Ν. Μαυράκης




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Προϊσταμένη ΔΔ&ΕΟΚ

Κ.Κ.Δ.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΡΑ

Μ. Πέππα
Αρχ. Μηχ. με Β' βαθμό

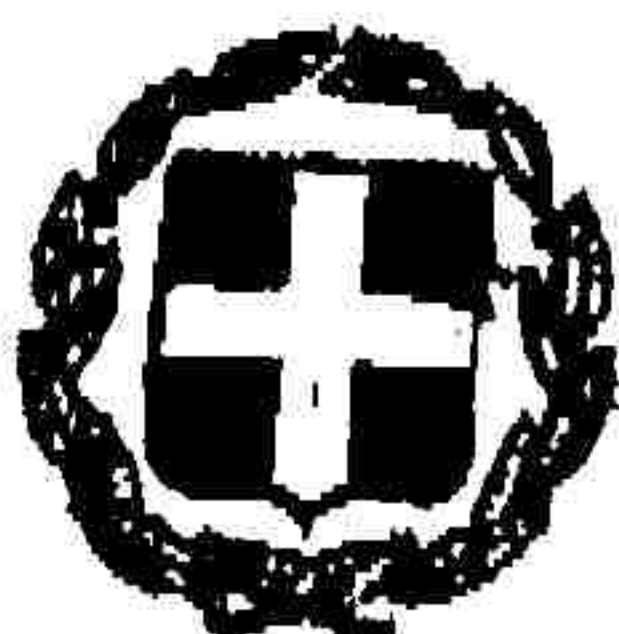

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147, 112 51 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τσιλιμπάρη Ειρ.
ΤΗΛ. : 210-8650076
FAX. : 210-8645589
E-mail : e.tsilibari@prv.ypeka.gr

Αθήνα : 6.2.14

Αριθμ. Πρωτ.: 160599

ΠΡΟΣ :

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
(σχετ. α.π. 2616/Β/242/31-1-2014)

Θέμα: Απάντηση στην 5819 Ερώτηση προς τη Βουλή των Ελλήνων

Σχετικά : Ερώτηση 5819/30-1-14 προς τη Βουλή των Ελλήνων

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής ερώτησης και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απευθύνει στη χώρα μας συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή για την παράβαση 2008/2192, στις 21.2.2013. Η παράβαση αφορά σε υπερβάσεις της ημερήσιας οριακής τιμής για τα ΑΣ₁₀, που έχουν σημειωθεί σε σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κατά τα έτη 2005-2011. Η Υπηρεσία μας εμπρόθεσμα απέστειλε σχετική απάντηση, στην οποία διαφαίνεται η συνεχής προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ για την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α.α.

Ν. ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ

Εσωτ. Διανομή :

- Αρχείο Δ/σης
- Γμ. Ποιότητας Ατμ.

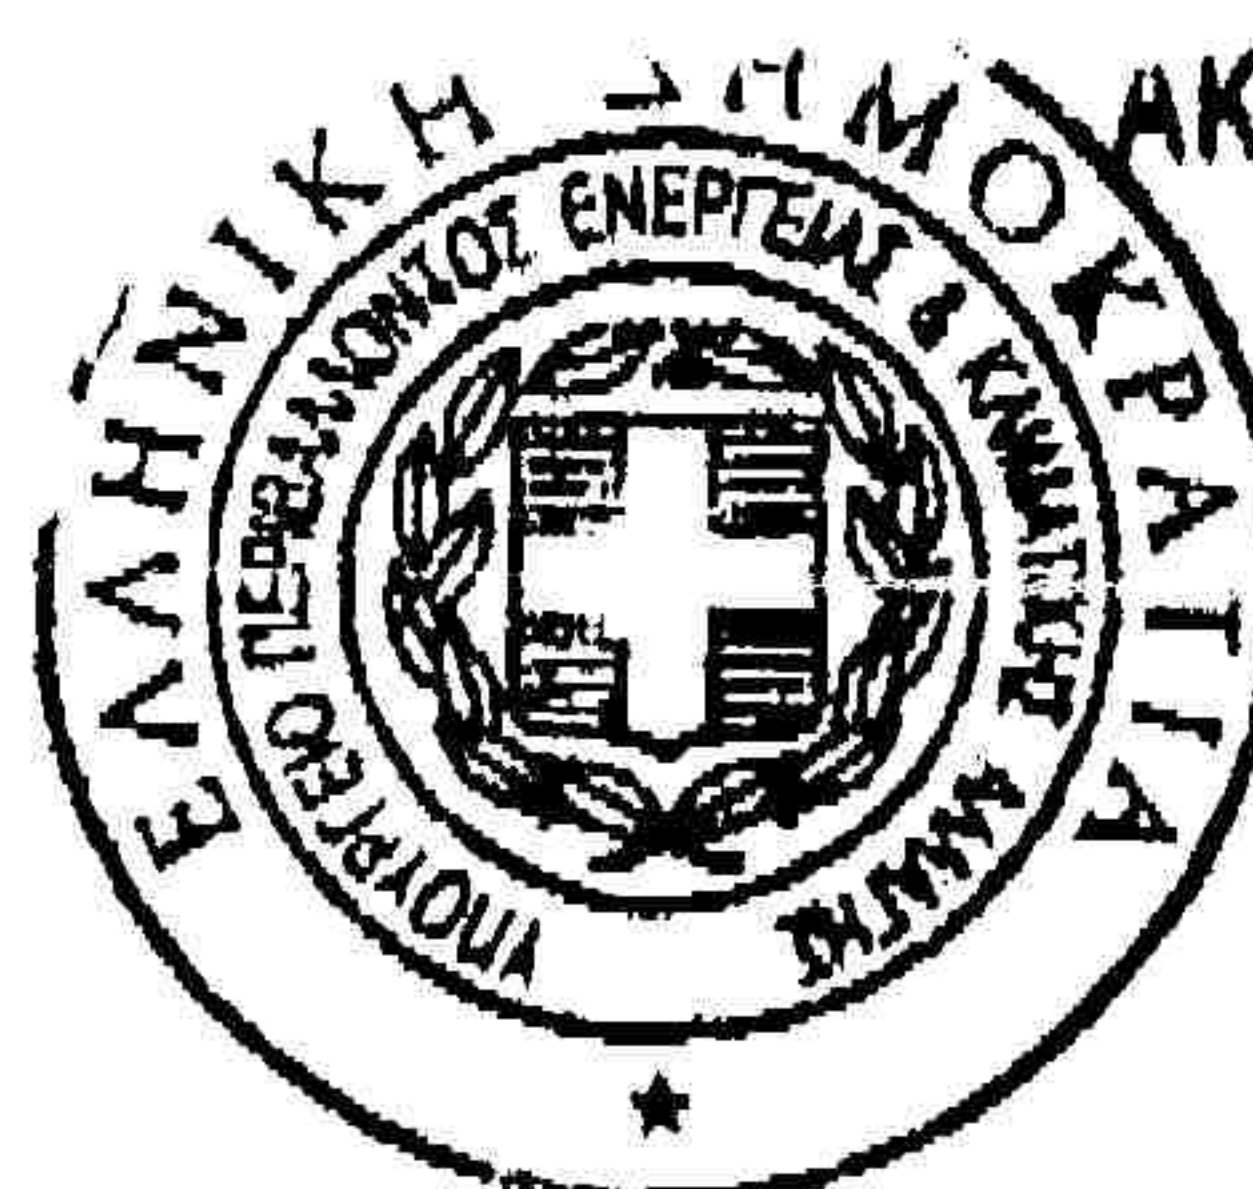

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ