



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι  
115 23 - Αθήνα  
Τηλ. 210 64 00 015  
Fax. 210 64 29 137  
E-mail: [vouli1@prv.ypeka.gr](mailto:vouli1@prv.ypeka.gr)

28 MAR. 2014

28 MAR. 2014



Υπουργός  
Αθήνα 26/03/2014  
Αρ.Πρωτ: 2749 β  
Σχετ: 2763 β

✓ ΠΡΟΣ τη  
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ. κ.  
- Έφη Γεωργοπούλου- Σαλτάρη  
- Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου
2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
3. Γραφείο Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ:α) Η με αρ. πρωτ. 6690/4-3-2014 Ερώτηση  
β) Η με αρ. πρωτ. 6775/6-3-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση των Ερωτήσεων α) με αρ. πρωτ. 6690/4-3-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Έφη Γεωργακοπούλου-Σαλτάρη και β) με αρ. πρωτ. 6775/06-03-2014 που κατατέθηκε από τη Βουλευτή κα Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ επισυνάπτουμε τα υπ' αριθμ. πρωτ. 171285/12-3-2014 και υπ' αριθμ. πρωτ. 171406/14-03-2014 έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ και το υπ' αριθμ. πρωτ. 717/12-03-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι επειδή τα ζητήματα που τίθενται κυρίως άπτονται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινοποιούμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 37011/1570/20-3-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Συνημμένα:

- Το με α.π. 171285/12-3-2014 έγγραφο ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (σελ. 2)
- Το με α.π. 171406/14-3-2014 έγγραφο ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (σελ.1)
- Το με α.π. 717/12-3-14 έγγραφο ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ (σελ.1)
- Το με α.π. 37011/1570/20-3-2014 έγγραφο Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (σελ. 7)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης:1  
Σελίδες συνημμένων:11  
Σύνολο Σελίδων:12  
**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
Δόμνα Σωτηριάδου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΥΠΕ**

**(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)**

**ΤΜΗΜΑ Β**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11  
Τ.Κ. : 114 73  
Πληροφορίες : Α. Αντωνιάδης  
Τηλέφωνο : 210 6417811  
F.A.X. : 210 6430625  
E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr

**ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ**

**FAX: 210 6429137**

**Αθήνα, 12 Μαρτίου 2014**

**Α.Π.: 171285**

**ΠΡΟΣ**

Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και  
Κλιματικής Αλλαγής  
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι  
115 23 Αθήνα

**Θέμα :** Απάντηση σε Ερώτηση της Βουλευτού κ<sup>α</sup>ς Έφης Γεωργοπούλου – Σαλτάρη με θέμα «Απρόσπείλαστες οι καλλιέργειες των αγροτών της Τ.Κ. Μακρυσίων του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρέστενας Νομού Ηλείας, λόγω αυθαιρεσιών στη λειτουργία του υδροηλεκτρικού εργοστασίου της ΥΔΡΗΛ στο φράγμα του Αλφειού».

**Σχετ.:** α) Η υπ' αριθ. 6690/4-3-2014 Ερώτηση (Α.Π. Γρ. Υπ.: 2749/Β/283/5-3-2014, Α.Π. ΕΥΠΕ: 171285/5-3-2014).

β) Η με Α.Π. ΕΥΠΕ: οικ.198025/4-5-2012 ΑΕΠΟ του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Νομού Ηλείας» (ΑΔΑ: Β4910-7Η2).

γ) Η με Α.Π. ΕΥΠΕ: οικ.171543/5-11-2013 Απόφαση Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ για την τροποποίηση της β' σχετικής ΑΕΠΟ.

Ι. Απαντώντας στην α' σχετική Ερώτηση, διευκρινίζεται καταρχάς ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας αναφορικά με την έγκριση έργων ή δραστηριοτήτων, αφορά την τήρηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για ορισμένα είδη αυτών υποκατηγορίας Α1 της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β), ενώ δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας ο σχεδιασμός, χρηματοδότηση, υλοποίηση και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων, ούτε και η άσκηση επιβλέψεως επί των αρμόδιων για τα ως άνω ζητήματα υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα όσον αφορά τα τιθέμενα στην α' σχετική ερωτήματα:

1. Η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του μικρού υδροηλεκτρικού έργου (ΜΥΗΕ) επί του φράγματος Φλόκα (π. Αλφειού) εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (απόφαση με Α.Π.: 5980/19-9-2003, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση με Α.Π.: 145/2713/11-2-2010). Όσον αφορά ειδικότερα τα θέματα χρήσης ύδατος από το ΜΥΗΕ, επισημαίνεται ότι αυτά ρυθμίζονται με την έκδοση σχετικής ενιαίας άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων από τη Δ/ση Υδάτων της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Συνεπώς η Υπηρεσία μας είναι αναρμόδια για το θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΜΥΗΕ.


2. Τα ζητήματα που αφορούν τη σύμβαση του ΓΟΕΒ Αλφειού – Πηνειού με την εταιρεία που εκμεταλλεύεται το ΜΥΗΕ είναι εκτός αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.
3. Η υλοποίηση έργων εκσυγχρονισμού και συντήρησης του αρδευτικού δικτύου της περιοχής είναι εκτός αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.
4. Η Υπηρεσία μας είναι αναρμόδια για την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων στον π. Αλφειό και την οριοθέτησή του, και ως εκ τούτου είναι αναρμόδια για το ζήτημα των προσφορών για την υλοποίηση των έργων και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Από πλευράς αρμοδιοτήτων της, η Υπηρεσία μας τήρησε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των αντιπλημμυρικών έργων, η οποία ολοκληρώθηκε με την έκδοση της β' σχετικής ΑΕΠΟ και την τροποποίησή της με την γ' σχετική Απόφαση Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος, και κατά συνέπεια δεν εκκρεμεί σχετική ενέργειά της.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ**

**ΕΠ. ΤΟΛΕΡΗΣ**

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β'
4. Α. Αντωνιάδης
5. Β. Πάτση

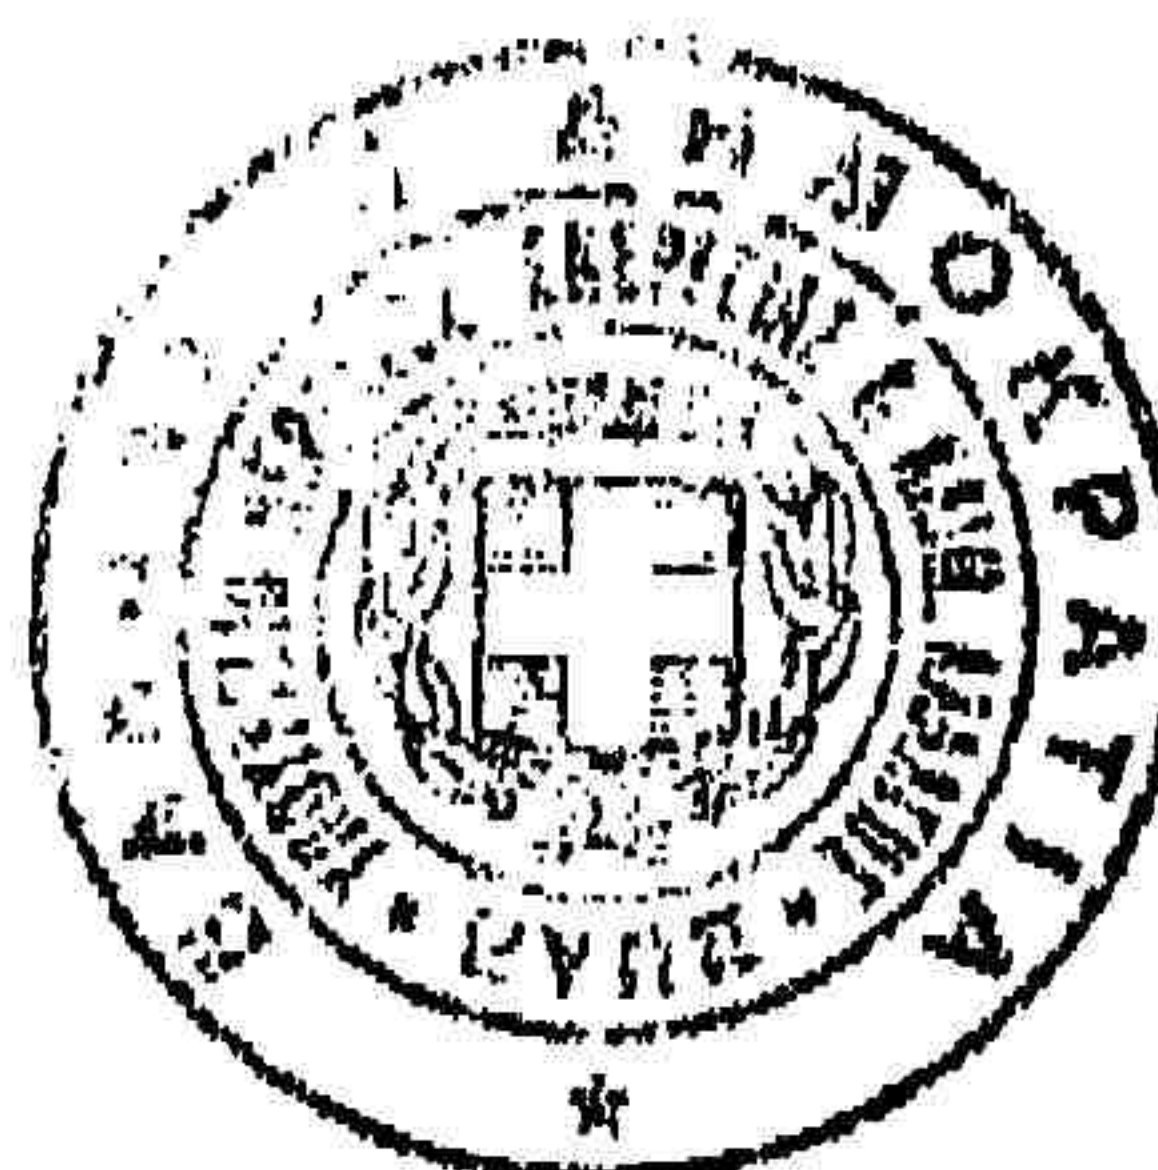

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

*Ε. ΑΛΕΥΡΑ*

**Ε. ΑΛΕΥΡΑ**

κτις:ΥΠΕΧΩΔΕ\Βουλ\171285-14 doc



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΥΠΕ  
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)**

**ΤΜΗΜΑ Β**

Ταχ. Δ/ση : Α. Αλεξάνδρας 11  
Τ.Κ. : 114 73  
Πληροφορίες : Α. Αντωνιάδης  
Τηλέφωνο : 210 6417811  
F.A.X. : 210 6430625  
E-mail : a.antonladis@prv.ypoka.gr

**ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  
FAX: 210 6429137**

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2014

Α.Π.: 171406

**ΠΡΟΣ**

Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και  
Κλιματικής Αλλαγής  
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι  
115 23 Αθήνα

**Θέμα :** Απάντηση σε Ερώτηση της Βουλευτού κ<sup>ς</sup> Διονυσίας – Θεοδώρας  
Αυγερινού με θέμα «Προβλήματα πλημμυρών και δυσλειτουργίες στο  
Φράγμα Αλφειού στο Φλόκα Ν. Ηλείας».


**Σχετ.:** Η υπ' αριθ. 6775/6-3-2014 Ερώτηση (Α.Π. Γρ. Υπ.: 2763/Β/313/7-3-2014, Α.Π.  
ΕΥΠΕ: 171406/11-3-2014).

Απαντώντας στην Ερώτηση του θέματος, διευκρινίζεται καταρχάς ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας αναφορικά με την έγκριση έργων ή δραστηριοτήτων, αφορά την τήρηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για ορισμένα είδη αυτών, υποκατηγορίας Α1 της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β), ενώ δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας ο σχεδιασμός, χρηματοδότηση, υλοποίηση και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων, ούτε και η άσκηση επιβλέψεως επί των αρμόδιων για τα ως άνω ζητήματα υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα όσον αφορά τα τιθέμενα ερωτήματα:

1. Το ζήτημα χρηματοδότησης των έργων αποκατάστασης είναι εκτός αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.
2. Όσον αφορά το ζήτημα των ενεργειών για το άνοιγμα των θυροφραγμάτων και τον καθαρισμό του υπερχειλιστή του φράγματος, καθώς και των μέτρων για την επίσπευση των εν λόγω ενεργειών, η Υπηρεσία μας είναι επίσης αναρμόδια, δεδομένου ότι δεν είναι φορέας του έργου ώστε να δύναται να προβεί ευθέως σε σχετικές ενέργειες, αλλά ούτε και αρχή περιβαλλοντικής του αδειοδότησης ώστε να επιβάλλει αυτές εμμέσως δια της επιβολής σχετικών περιβαλλοντικών όρων. Για το τελευταίο ζήτημα επισημαίνεται ότι η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του μικρού υδροηλεκτρικού έργου (ΜΥΗΕ) επί του φράγματος Φλόκα (π. Αλφειού) εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (απόφαση με Α.Π.: 5980/19-9-2003, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση με Α.Π.: 145/2713/11-2-2010), ενώ ειδικότερα τα θέματα χρήσης ύδατος ρυθμίζονται από τη Δ/ση Υδάτων της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο πλαίσιο των αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ**

**ΕΠ. ΤΟΛΕΡΗΣ**

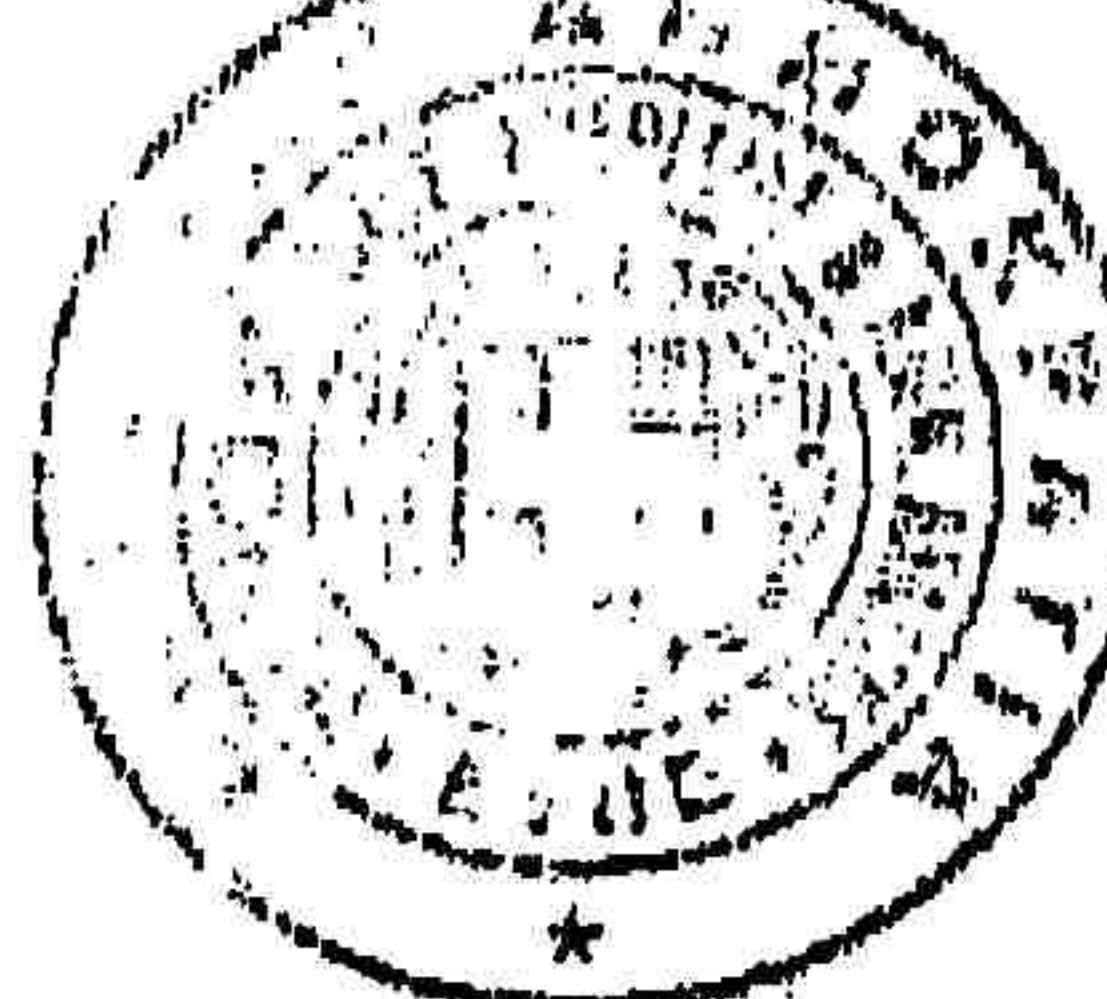

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

*[Handwritten signature]*

**Ε. ΑΛΕΥΡΑ**

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β'
4. Α. Αντωνιάδης
5. Β. Πάτση

κτιC:\ΥΠΕΧΩΔΕ\oull\171408-14.doc



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/ση :Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα  
Ταχ. Κώδικας :115 23  
Πληροφορίες :Μ. Γλύτσης  
Αρ. Τηλεφώνου :2108701871  
Αρ. Τηλεομοιοτ. :2108701883  
Ηλεκτρον. Δ/ση :m.glytsis@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :  
Βαθμός Ασφάλειας :Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 12-03-2014

Αριθ. Πρωτ. :717

Βαθμός Προτεραιότητας:Εξ. Επείγον-Προθεσμία


ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
ΥΠΕΚΑ

fax 210 6429137

Θέμα: Απάντηση στην υπ. αριθ. 6775/6-3-2014 Ερώτηση της Βουλευτού κ. Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, που κατατέθηκε στο ελληνικό Κοινοβούλιο

Σχετ.: 1. Το υπ. αριθ. 2763/β/313/10-3-2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού ΠΕΚΑ με συνημμένη την εν θέματι Ερώτηση (Α.Π. της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 717/12-03-2014)

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης που περιήλθε στην υπηρεσία μας με το σχετ. (1) και αφορά στην πλημμελή κατασκευή και λειτουργία του φράγματος και του υδροηλεκτρικού εργοστασίου στον ποταμό Αλφειό στην περιοχή Φλόκα Ηλείας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα του ποταμού, σας ενημερώνουμε ότι η ΕΥΕΠ δεν είχε λάβει γνώση του θέματος ως τώρα, και ότι θα διερευνήσει τα καταγγελλόμενα σε συνεννόηση και συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να προγραμματίσει περαιτέρω ενέργειές της.

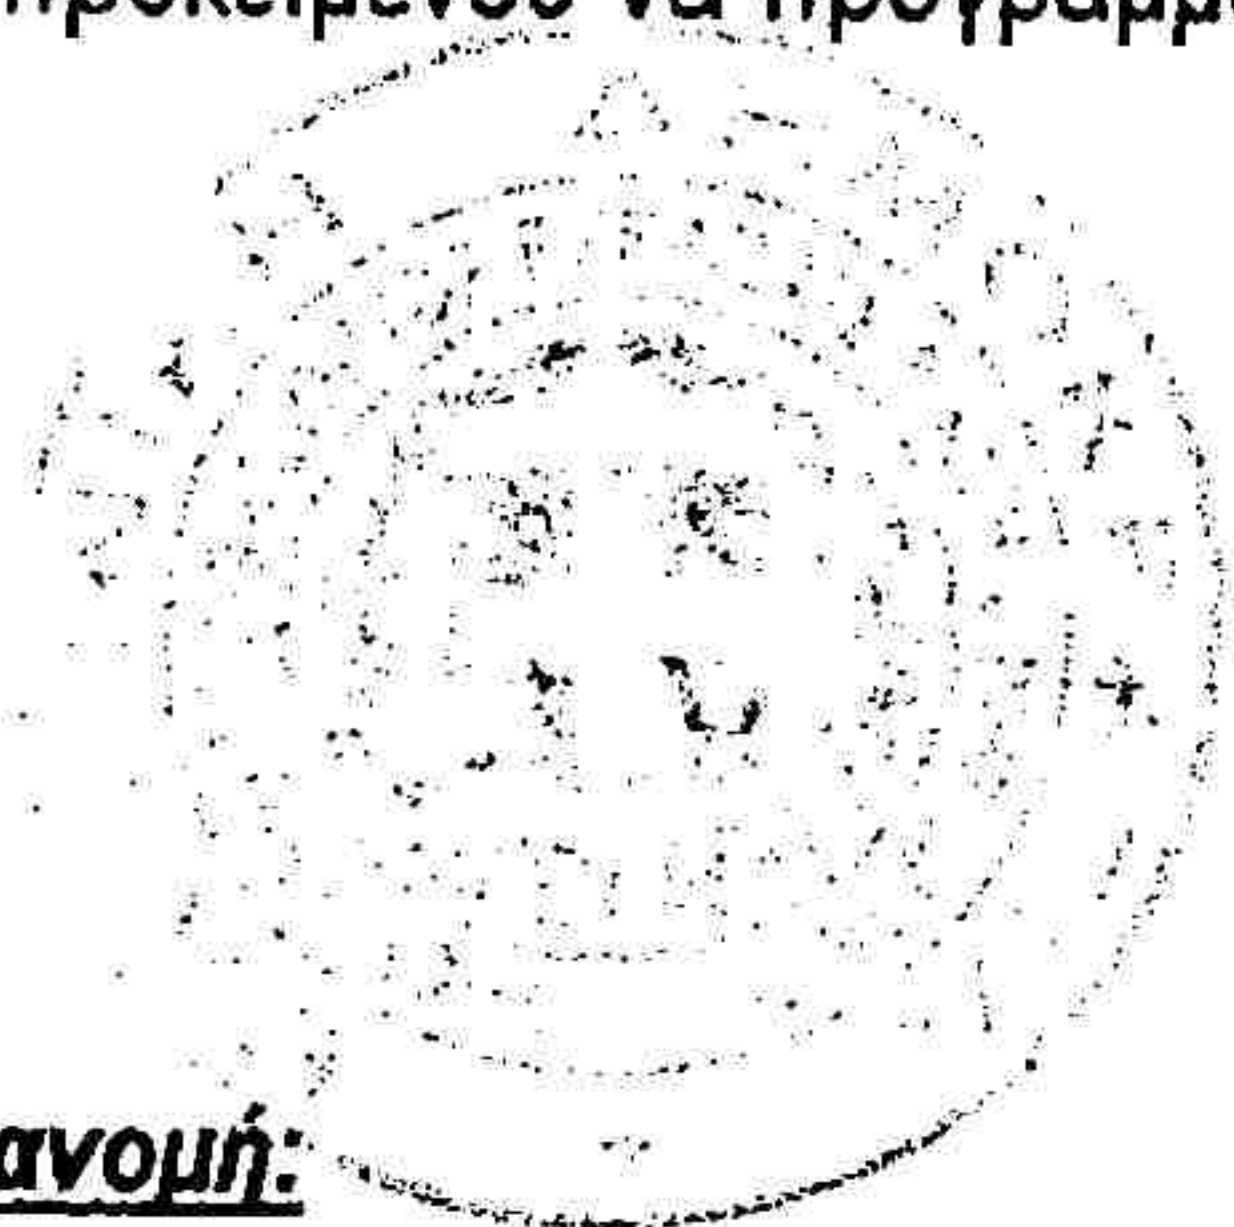

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ Γ


Η Τομεάρχης Νοτίου Ελλάδας

Γ. Κοτίνη

Εσωτερική Διανομή:

- 1.- Χρονολογικό Αρχείο ΤΝΕ
2. Αρχείο Φ.Βουλή 2
3. Μ. Γλύτσης

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

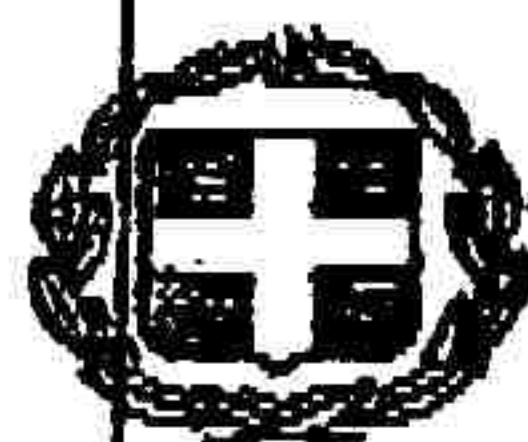

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &  
ΙΟΝΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158  
Πληροφορίες : Ανδρέας Κάτσεων  
Τηλέφωνο : (2610) 490-330  
FAX : (2610) 490-356 / 59  
e-mail : [diafaneia@apd-depin.gov.gr](mailto:diafaneia@apd-depin.gov.gr)

Βαθμός Πρωτ. ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ  
Πάτρα, 20-03-2014

Αριθ. Πρωτ. οικ 34011/1570

ΠΡΟΣ: 1. Γραφείο Υπουργού  
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος  
(μέσω τηλεομοιοτυπίας)  
210-6429137  
2. Υπουργείο Εσωτερικών  
Δ/ση Οικον. & Αναπτ. Πολιτ. Τ.Α.  
(μέσω τηλεομοιοτυπίας)  
2131364713

**ΘΕΜΑ:** Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Απροσπέλαστες οι καλλιέργειες των αγροτών της Τ.Κ. Μακρυσίων του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεσταίνων, λόγω αυθαιρεσιών στη λειτουργία του υδροηλεκτρικού εργοστασίου της ΥΔΡΗΛ το φράγμα του Αλφειού».

**ΣΧΕΤ:** (α) Το με αρ. πρωτ. 2749/05-03-14 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

(β) Το με αρ. πρωτ. 9718/10-3-14 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ

(γ) Το με αρ. πρωτ. 737/32012/14-03-14 έγγραφο της Δ/σης Περιβ. &  
Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδας

(δ) Το με αρ. πρωτ. 3848/13-3-14 έγγραφο του Δήμου Ανδρίτσαινας-  
Κρεσταίνων

(ε) Το με αρ. πρωτ. 68975/900/13-3-14 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτ.  
Ελλάδας

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) & (β) σχετικού, που αφορά στην αριθ. 6690 Κοινοβουλευτική Αναφορά με θέμα. «απροσπέλαστες οι καλλιέργειες των αγροτών της Τ.Κ. Μακρυσίων του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεσταίνων, λόγω αυθαιρεσιών στη λειτουργία του υδροηλεκτρικού εργοστασίου της ΥΔΡΗΛ το φράγμα του Αλφειού» σας διαβιβάζουμε τις ανωτέρω (γ) (δ) κ' (ε) σχετικές απαντήσεις.




ΛΗΞΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ.ΣΟΥ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΝΤΑ

Συνημμένα: Το (γ) (δ) κ' (ε) σχετικά

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Διδασκάλου

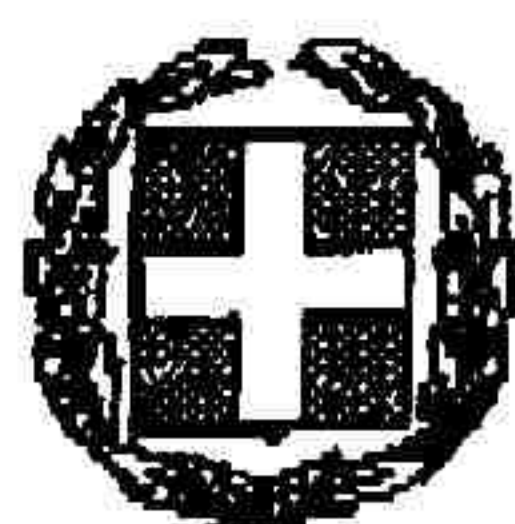

## ΕΠΕΙΓΟΝ- FAX

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

Τμήμα Περιβ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού  
Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33  
Ταχ.Δ/ση: Τ.Θ. 5036  
Ταχ. Κώδικας: 261-10  
Πληροφορίες: Ι. Σπυρόπουλος  
Τηλέφωνο: 2610-461369 εσωτ 135  
Fax: 2610-454986

Πάτρα 14/03/2014  
Αρ.πρωτ.: 737/32012

**ΠΡΟΣ:** Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.  
Fax: 2610 490356/59  
(υπ' όψη κ. Α. Κάτσεων))  
Συν.: Ένα(1) έγγραφο

**ΘΕΜΑ:** Κοινοβουλευτικός έλεγχος


Σχετ: Το 31903/1343/12-03-2014 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι: η Υπηρεσία μας έχει απαντήσει με το 657/29470/7-3-2014 έγγραφό της, το οποίο σας επισυνάπτουμε.

Ε.Δ. 1.Χ.Α  
2. Ι. Σπυρόπουλος

Ο Δ/ντής

Ιωάννης Τσακαρέστος  
Πολιτικός Μηχ/κός με Β' β

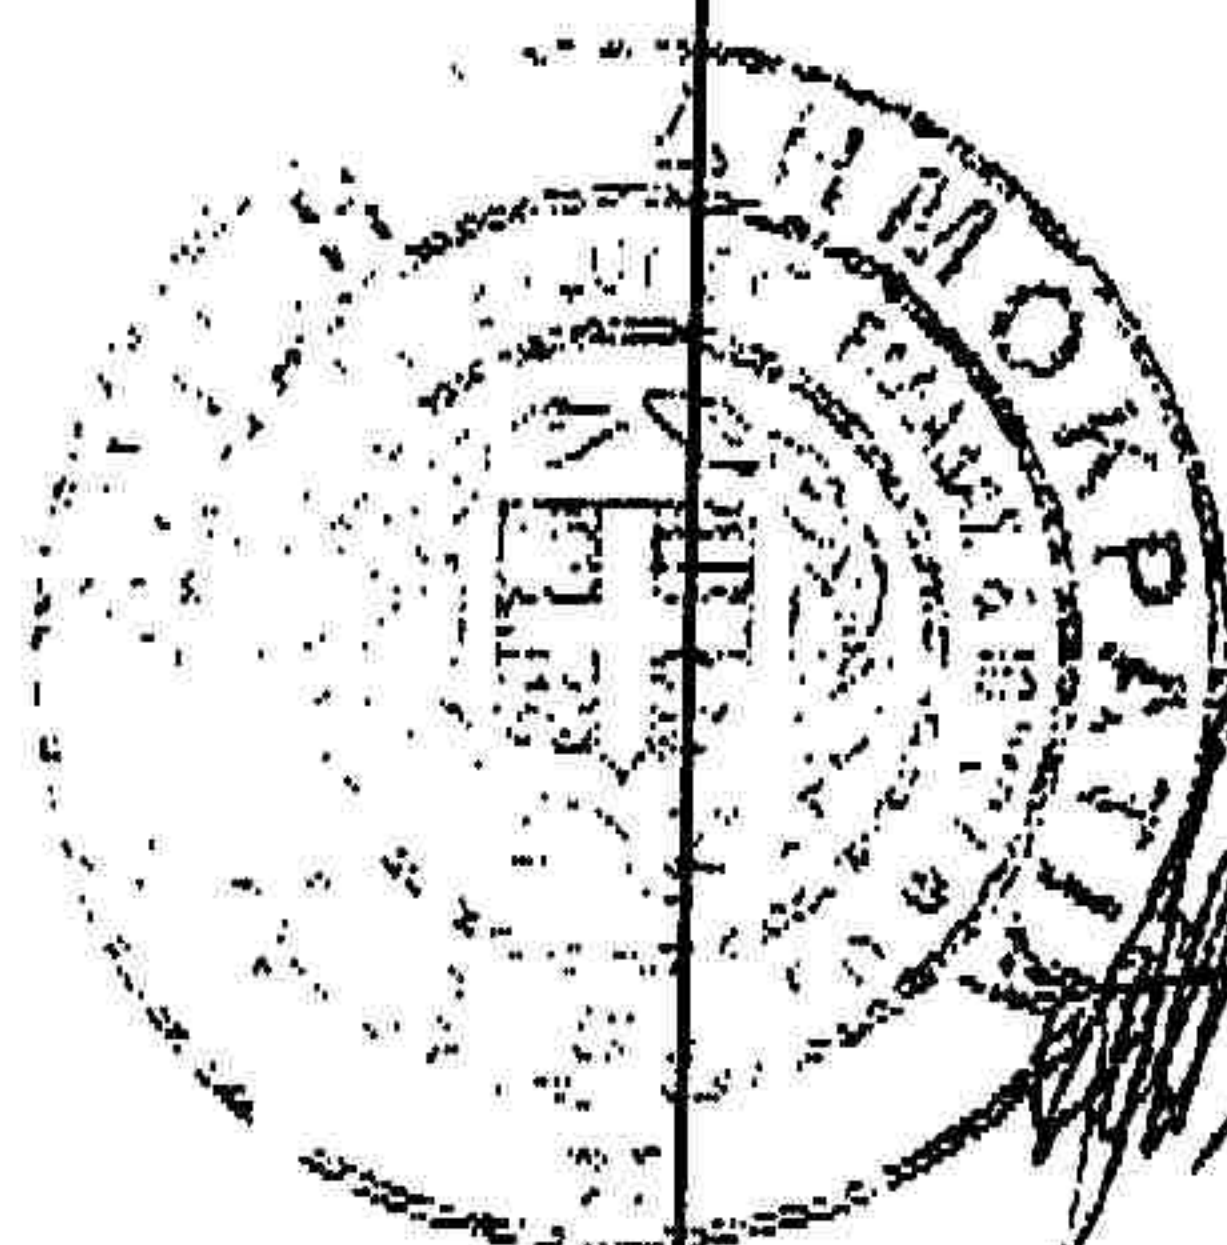

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Πάτρα 14-03-2014...

*Γεωργιάδης Γεώργιος*



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Κρέστενα : 13/03/2014

Αρ. Πρωτ.: 3848


Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ. Διεύθυνση : 27055 Κρέστενα Ηλείας  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σοφιάνού Γεωργία  
Τηλέφωνο : 26250-23220  
Φαξ : 26250-25707

**ΠΡΟΣ**  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &  
ΙΟΝΙΟΥ  
Ν.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 158  
Τ.Κ 26441 ΠΑΤΡΑ

**ΘΕΜΑ:** Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Απροσπέλαστες οι καλλιέργειες των αγροτών της Τ.Κ Μακρισίων του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Ν. Ηλείας, λόγω αυθαιρεσιών στη λειτουργία του υδροηλεκτρικού εργοστασίου της ΥΔΡΗΛ το φράγμα του Αλφειού».


Σχετ: Το αριθμ. πρωτ: 31903/1345/12-03-2014 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας σχετικά με την κοινοβουλευτική αναφορά με θέμα: «Απροσπέλαστες οι καλλιέργειες των αγροτών της Τ.Κ Μακρισίων του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Ν. Ηλείας, λόγω αυθαιρεσιών στη λειτουργία του υδροηλεκτρικού εργοστασίου της ΥΔΡΗΛ το φράγμα του Αλφειού», σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας είναι αναρμόδιος για το αναφερόμενο θέμα.

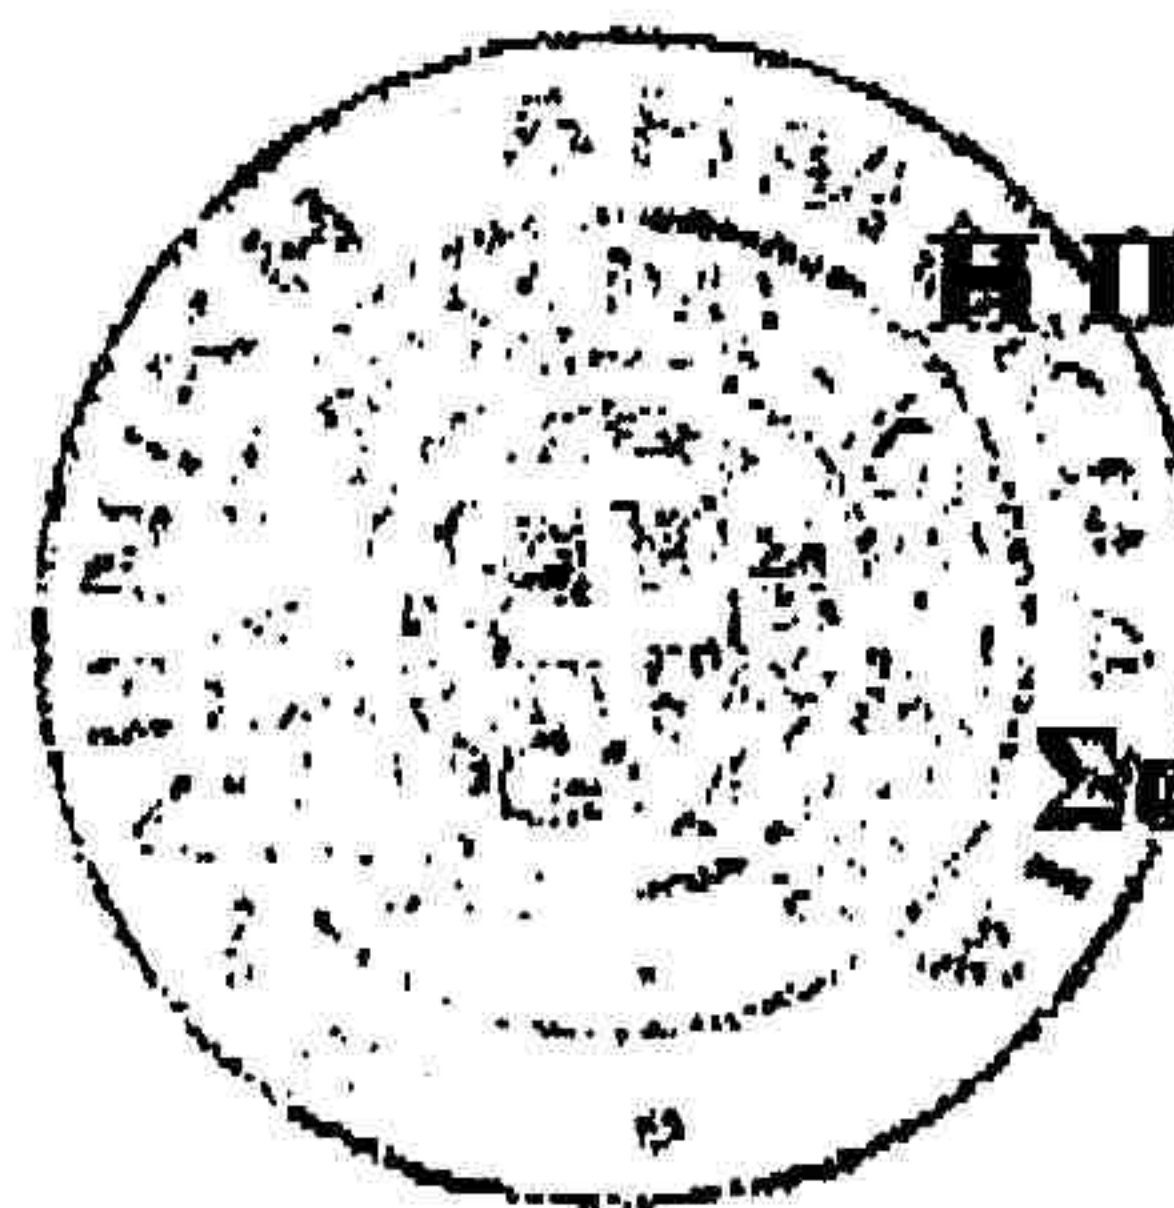

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ

Σοφιάνού Γεωργία

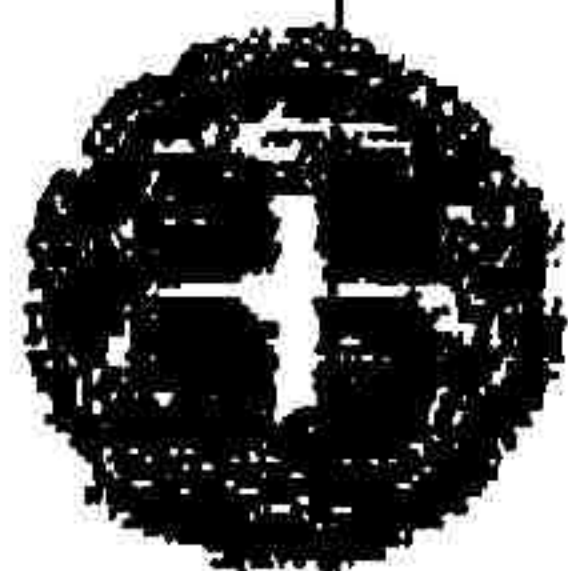

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**Πάτρα 13.03.2014**

**Αρ. πρωτ: 68975/900**

*Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 3ος όροφος*

*Τ.Κ. 26441, Πάτρα*

*Πληροφορίες: Βλάσης Κίτσος*

*Τηλ: 2613 613506*

*fax: 2613 613634*

*email: [v.kitsos@pde.gov.gr](mailto:v.kitsos@pde.gov.gr)*

*web: [www.pde.gov.gr](http://www.pde.gov.gr)*

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση**  
**Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου**  
**Γραφείο Γενικού Γραμματέα**

**ΚΟΙΝ :** α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &  
Υποδομών κ. Νικολάου Υφαντή  
β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας  
κ. Χαράλαμπο Καφύρα  
γ. Γεν. Δνση Αναπτυξ. Προγραμματισμού  
Περιβάλλοντος & Υποδομών/ΠΔΕ  
δ. Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας  
ε. Δνση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.  
στ. Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού  
Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ :** **Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:**  
**«Απροσπέλαστες οι καλλιέργειες των αγροτών της Τ.Κ. Μακρυσίων του Δήμου**  
**Ανδρίτσαινας Ν. Ηλείας, λόγω αυθαιρεσιών στη λειτουργία του υδροηλεκτρικού**  
**εργοστασίου της ΥΔΡΥΛ στο φράγμα του Αλφειού»**

**ΣΧΕΤ :** α. Η υπ' αριθ. 6690/04.03.2014 Ερώτηση της Βουλευτού κ. Έφης Γεωργοπούλου-  
Σαλτάρη.  
β. Το υπ' αριθ. 31903/1343/12.03.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.  
γ. Το υπ' αριθ. . 63727/2013/11.03.2014 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 6690/04.03.2014 Ερώτησης της Βουλευτού κ. Έφης  
Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, με θέμα «Απροσπέλαστες οι καλλιέργειες των αγροτών  
της Τ.Κ. Μακρυσίων του Δήμου Ανδρίτσαινας Ν. Ηλείας, λόγω αυθαιρεσιών στη  
λειτουργία του υδροηλεκτρικού εργοστασίου της ΥΔΡΥΛ στο φράγμα του  
Αλφειού», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

- Η Δν/ση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
(Π.Δ.Ε.), ως αρμόδια Υπηρεσία για την εύρυθμη λειτουργία του  
φράγματος Αλφειού, έχει κατά καιρούς κοινοποιήσει στην ΥΔΡΗΛ Α.Ε.  
έγγραφα, που αναφέρουν ότι προτεραιότητα έναντι της λειτουργίας του

- 2 -

Υδροηλεκτρικού Εργοστασίου (Υ.Η.Ε.) έχει η λειτουργία του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου για την άρδευση των καλλιεργειών τους θερινούς μήνες και το άνοιγμα των θυροφραγμάτων του φράγματος για την αποφυγή πλημμυρών στις ανάντη του φράγματος παρόχθιες ιδιοκτησίες τους χειμερινούς μήνες.

Επίσης έχει ζητήσει από την ΥΔΡΗΛ Α.Ε. να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και να γίνεται ο καθαρισμός της υλός στην ανάντη του φράγματος λεκάνη, όπως προβλέπεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία του Υ.Η.Ε. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του Υ.Η.Ε. είναι η Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε. και για την άδεια χρήσης νερού του Υ.Η.Ε. είναι η Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

- Η Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, για την αντιπλημμυρική προστασία των παρόχθιων περιοχών του ποταμού Αλφειού, έχει προβεί στις κάτωθι ενέργειες:

α) υπέβαλλε αίτημα για την άμεση χρηματοδότηση με ποσό 100.000€ του τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηλείας, προκειμένου να επέμβει άμεσα με τα μέσα που διαθέτει στην περιοχή του ποταμού Αλφειού για ενίσχυση των προστατευτικών αναχωμάτων.

Τούτο έγινε αποδεκτό με την υπ' αριθμ. 13/2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, βάσει της οποίας αυξήθηκε κατά 100.000€ ο προϋπολογισμός έργου, για επείγουσες παρεμβάσεις με μισθωμένα μηχανήματα μέσω Πολιτικής Προστασίας.

β) έχει προχωρήσει τη διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου, μετά την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. για κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού από φράγμα Φλόκα έως Χ.Θ. 10+564, προϋπολογισμός 6.300.000,00€» στο δεύτερο μειοδότη.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού στο δεύτερο μειοδότη έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3669/2008, περί κατασκευής δημοσίων έργων, μετά την άρνηση του πρώτου μειοδότη να ανανεώσει την οικονομική του προσφορά, λόγω παρέλευσης του χρόνου ισχύος της προσφοράς του.

Η διαφορά μεταξύ της οικονομικής προσφοράς του πρώτου και του δεύτερου μειοδότη ήταν 9,27%, που αντιστοιχεί σε διαφορά ποσού 422.808,73€ μεταξύ του προϋπολογισμού των οικονομικών τους προσφορών.


Η ολοκλήρωση της τρέχουσας διαδικασίας του προσυμβατικού ελέγχου και της υπογραφής σύμβασης για την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων, απαιτεί ένα επιπλέον χρονικό διάστημα δύο μηνών περίπου.

- 3 -

γ) συντάσσει φάκελο έργου και τεύχη δημοπράτησης, για να δημοπρατήσει άμεσα μελέτη οριοθέτησης και αντιπλημμυρικών έργων με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας από τέλος οριοθέτησης (Χ.Θ. 10+564) έως τη γέφυρα Άσπρα Σπίτια (περί τη Χ.Θ. 25+500)», προϋπολογισμού 750.000€.  
Η οριοθέτηση του ποταμού από Χ.Θ. 10+564 έως 25+500 θα ολοκληρωθεί με την εκπόνηση της υπό δημοπράτηση μελέτης, που περιλαμβάνει εκτός των άλλων μελετών και την εκπόνηση της μελέτης οριοθέτησης κατά τα προβλεπόμενα του Ν. 3010/2002.

Ο  
Περιφερειάρχης

Απόστολος Κατσιφάρας

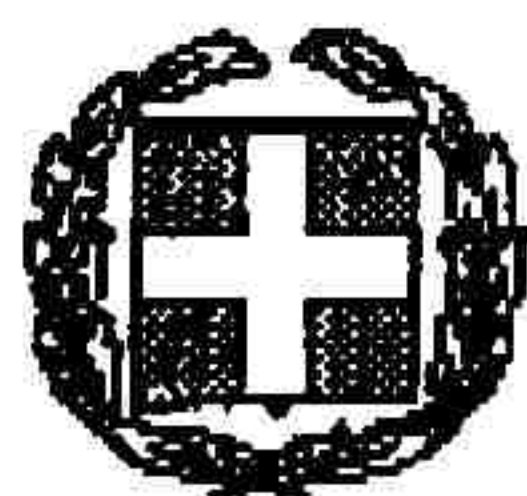

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Τμήμα Περιβ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού**

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ**

Πάτρα, 7 / 3 / 2014  
Αρ.πρωτ. 657/29470

Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33  
Ταχ.Δ/ση: Τ.Θ. 5036  
Ταχ. Κώδικας: 261-10  
Πληροφορίες: Δ. Μαρίνος  
Τηλέφωνο: 2610-461369 (εσωτ. 133)  
FAX: 2610-454986  
e-mail: marinos@apd-depin.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** Γραφείο Γεν. Γραμματέα  
Απ. Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι  
(Υπόψη κου Κάτσενου)  
26110 Πάτρα  
FAX 2610490356

**Θέμα:** Κοινοβουλευτικός έλεγχος

**Σχετ.:** Το με αρ. πρωτ. 29009/1227/6-3-14 έγγραφο του Γ.Γ. Αποκ. Διοικ Π.Δ.Ε.&Ι (αρ. πρωτ. υπηρ. 657/29470/6-3-14) με το οποίο μας διαβίβασε την 6690/4-3-14 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση του άνω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας, δεν έχει αρμοδιότητα, ούτε για την λειτουργία του φράγματος Αλφειού, ούτε για την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στον Αλφειό ποταμό ΠΕ Ηλείας, που αναφέρονται στην ερώτηση του θέματος.

Ε.Δ. 1.Χ.Α  
2.Δ.Μαρίνος

Ε.Γ.Γ.  
Ο Δ/ντής

**Ι. Τσακαρέστος  
Πολ. Μηχ/κός**