



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 31 - 03 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 341/2014**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κα Ηρώ Διώτη
- κα Παναγιώτα Δριτσέλη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 6718/05-03-2014 Ερώτηση


Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κα Ηρώ Διώτη και κα Παναγιώτα Δριτσέλη, με θέμα «Ακατάλληλο το πόσιμο νερό σε Γεωργανάδες και Κλοκοτό Τρικάλων», σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 290/14-03-2014 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Φαρκαδόνας, η οποία είναι αρμόδια για την εξασφάλιση κατάλληλου πόσιμου νερού στις αναφερόμενες στην Ερώτηση Τοπικές Κοινότητες, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/21-06-2001 (ΦΕΚ 892/τ. Β'/11-06-2001). Στο έγγραφό αυτό αποτυπώνονται οι ενέργειες της εν λόγω υπηρεσίας για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού καθώς και για την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης στις ανωτέρω περιοχές αρμοδιότητάς της.

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί σε αναζήτηση στοιχείων με το υπ' αριθμ. πρωτ. 10130/11-03-2014 έγγραφο και από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα επανέλθουμε με νεότερο έγγραφό μας, προκειμένου να ενημερωθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ


**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

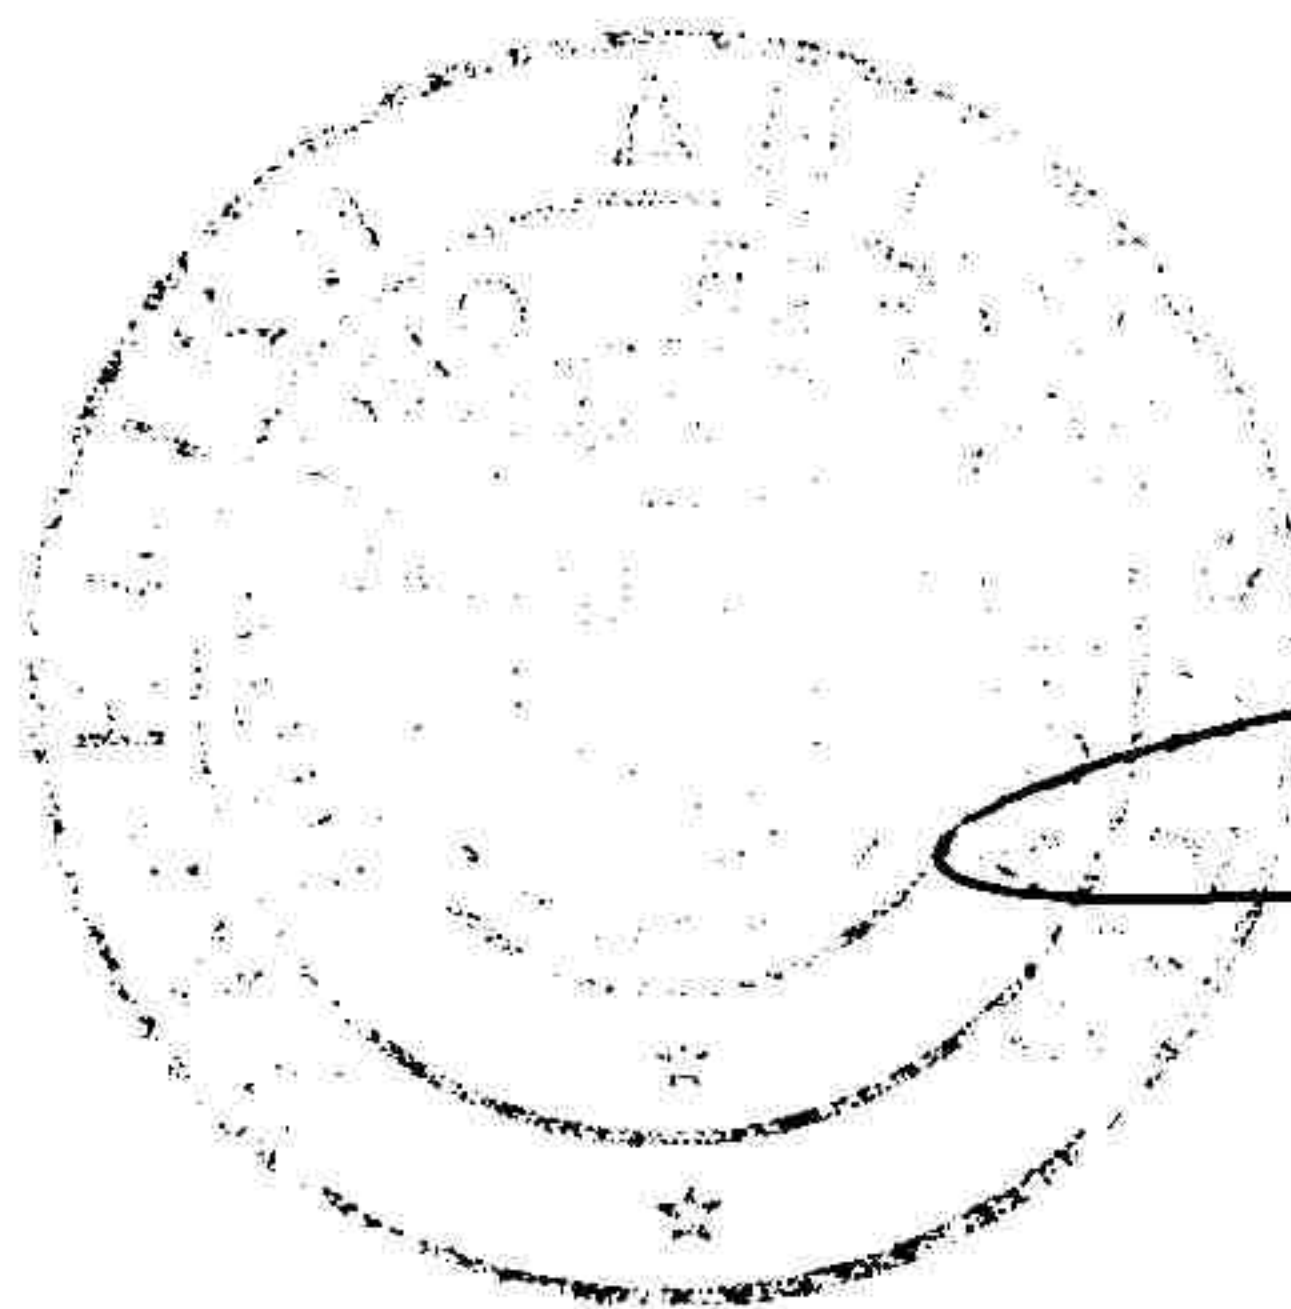

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Μία (1) σελίδα

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου

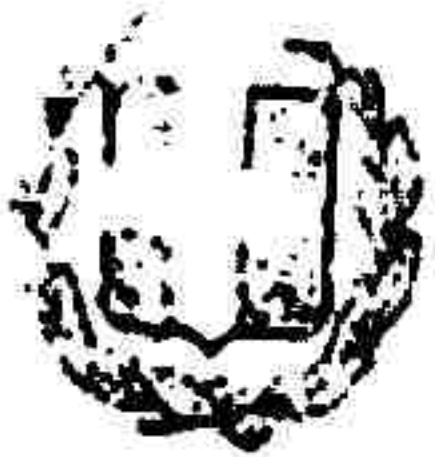

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
 Ν.Π.Ι.Δ. Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Ταχ. Δ/ση Ν.Πλαστήρα 44B
 Τ.Κ. 420-31

Τηλ.: 2433023226

Fax : 2433023227

Email: deyafar@otenet.gr

Φαρκαδόνα: 14-3-2014

Αριθμ.Πρωτ.: 290

Προς
 Υπουργείο Εσωτερικών
 Γεν. Δ/ση Τοπ.Αυτ/σης
 Διεύθυνση Τεχν. Υπηρεσιών
 τμήμα προστασίας περιβάλλοντος
 Ευαγγελιστρίας 2
 ΤΚ 10563 Αθήνα

Θέμα: Καταλληλότητα πόσιμου νερού στις Τοπικές Κοινότητες Γεωργανάδων και Κλοκοτού του Α.Φαρκαδόνας

Σχετ: με αριθμ. 10130/11-3-2014 έγγραφό σας

Σχετικά με τις δύο τοπικές κοινότητες Γεωργανάδων και Κλοκοτού που το νερό είναι ακατάλληλο λόγω υψηλών ποσοστών μαγγανίου καθαρίζονται οι δεξαμενές και το δίκτυο ύδρευσης συνεχώς και ανοίγονται σε πολύ τακτά διαστήματα τα τερματικά για τον καθαρισμό του δικτύου ύδρευσης και έχουμε πάρει δειγματοληψίες τις οποίες κοινοποιούμε στη Δ/ση Υγείας . Οι δειγματοληψίες δείχνουν το μαγγάνιο σε μη επιτρεπτά όρια. Προβήκαμε τελευταία στις 14/2/2014 στις Γεωργανάδες και 18/2/2014 στον Κλοκοτό σε νέους καθαρισμούς των δεξαμενών και του δικτύου ελπίζοντας να το μειώσουμε και να το φέρουμε σε επιτρεπτά όρια και κατόπιν προβήκαμε σε νέες δειγματοληψίες. Αποτυχώς τα αποτελέσματα (7/3/2014 από το χημικό εργαστήριο Μανούρας ΕΠΕ) ήταν απογοητευτικά καθώς έδειξαν στη γεώτρηση Γεωργανάδων 298 mg (με όριο το 50 mg) και σε δείγμα από το πρώην Δημοτικό Σχολείο 250 mg (με όριο το 50 mg) .Στη γεώτρηση Κλοκοτού έδειξαν 93 mg (με όριο το 50 mg) και στη βρύση της πλατείας 78 mg (με όριο το 50 mg). Προηγούμενη δειγματοληψία (στις 7/2/2014 από το χημικό εργαστήριο Μανούρας ΕΠΕ) έδειξαν στη γεώτρηση Γεωργανάδων 48 mg (με όριο το 50 mg) και σε δείγμα από το πρώην Δημοτικό Σχολείο 159 mg (με όριο το 50 mg) . Στον Κλοκοτό έδειξαν 45 mg και 39 mg από το δίκτυο ύδρευσης (με όριο το 50 mg) . Στις 14/3/2014 έγιναν πάλι καθαρισμοί και αναμένονται τα αποτελέσματα από δειγματοληψίες. Είναι εμφανές ότι οι γεωτρήσεις αποδίδουν υψηλά ποσοστά μαγγανίου τα οποία δεν είναι σταθερά. Μερικές φορές είναι θετικά και δίνουν την ελπίδα ότι αποδίδουν οι καθαρισμοί και άλλοτε είναι αρνητικά παρόλο που προηγήθηκαν τακτικοί καθαρισμοί. Είναι εμφανές ότι δεν αποδίδουν επαρκώς οι καθαρισμοί των δεξαμενών και το δίκτυων .Στην κατεύθυνση αυτή η Διοίκηση προέβη στη σύνταξη μελετών για τη λύση του προβλήματος και λόγω της μη καλής οικονομικής κατάστασης τις υπέβαλλε για ένταξη στο Περιφερειακό πρόγραμμα Θεσσαλίας.

Στις 13-3-2014 έγινε μια έκτακτη σύσκεψη, παρουσία του Προέδρου της ΔΕΥΑΦ, της προϊσταμένης της ΔΕΥΑΦ , των προέδρων των δύο τοπικών διαμερισμάτων , και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας για να βρεθεί μια άμεση λύση .Στις 17/3/2014 θα γίνει συμβούλιο στα γραφεία της ΔΕΥΑΦ με την προοπτική να δοθεί νερό που θα μεταφερθεί από γειτονικά τοπικά διαμερίσματα με την κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης. Είναι μια προσωρινή λύση μέχρι να γίνει ανόρυξη νέων γεωτρήσεων σε άλλες τοποθεσίες και να βρεθεί κατάλληλο νερό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

