




08 ΑΠΡ. 2014

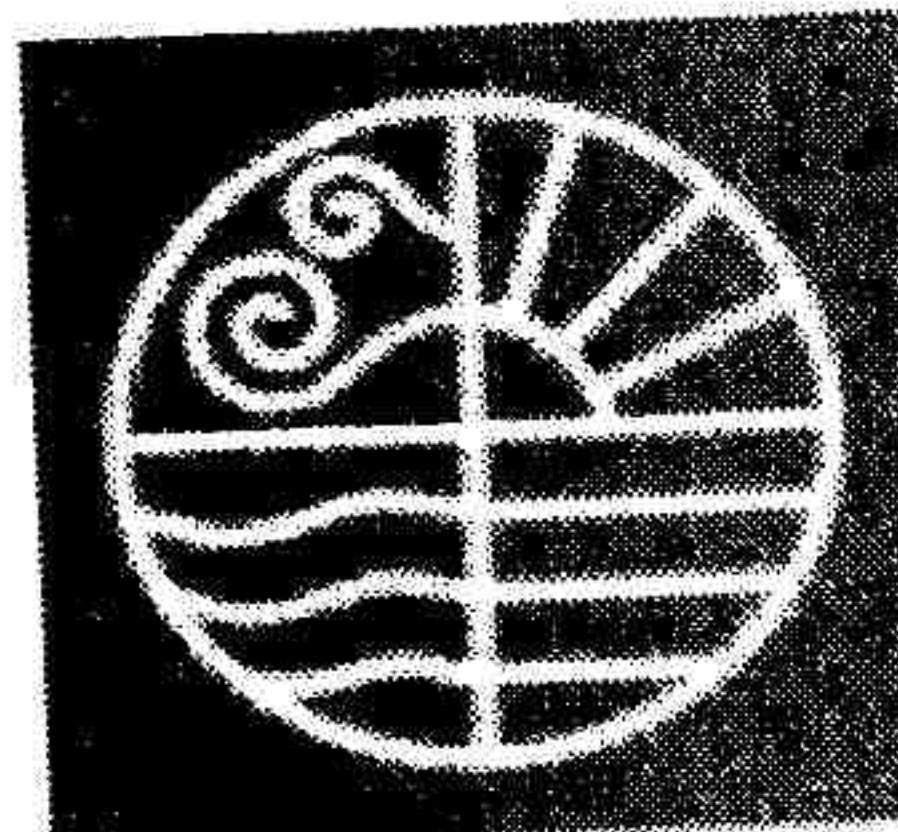

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Υπουργός
Αθήνα 07/04/2014
Αρ.Πρωτ: 2815 β

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό
2. Γραφείο Υπουργού Υγείας

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 6974/14-3-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 6974/14-3-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό, σας γνωρίζουμε ότι επειδή το ζήτημα που θίγεται άπτεται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από την Δ.Ε.Υ.Α Ναυπλίου (επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας).

Συνημμένο:

Το με α.π. 22830/2021/26-3-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου (σελ. 1)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 1
Σύνολο Σελίδων: 2

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

**ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ**

Ναύπλιο, 26 / 03 / 2014

Αρ.πρ. 22830/2031

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ. ΣΧΕΔ/ΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Παρ. Οδός Ναυήλιου-Ν. Κίου
Ταχ. Κώδικας : 21100
Πληροφορίες : Κ. Φουφρή
Τηλ. : 2752 360372

ΠΡΟΣ:

Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
25^{ης} Μαρτίου, 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ

ΚΟΙΝ.:

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Γρ.Γεν. Γραμματέα- Κοιν/κός Έλεγχος
FAX. 2610 490359/56
2. ΥΠΕΚΑ/Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17, 11523 ΑΘΗΝΑ
FAX. 210 6429137
3. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γραφείο Περιφερειάρχη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική ερώτηση σχετικά με εγκαταλελειμμένους αμιαντοσωλήνες στο Αργολικό Δ. Ναυηλιέων Ν. Αργολίδας

Σχετ. το με αρ.πρ.21523/6748/20.03.2014 έγγραφο Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Γραφείο Περιφερειάρχη
(αρ.πρ. 22830/2031/26.03.2014 Τμήμα Περ/ντος & Υδρ/μίας)

Σας διαβιβάζουμε το από αρ.Θ.2815/Β/84/17.3.2014 έγγραφο ΥΠΕΚΑ με την συνημμένη υπ'αρ.πρ.6974 Κοινοβουλευτική Ερώτηση αναφορικά με την ύπαρξη εγκαταλελειμμένων αμιαντοσωλήνων ύδρευσης δίπλα στην δεξαμενή του Αργολικού Δ. Ναυηλιέων προκειμένου να προβείτε στην σύνταξη σχετικής απάντησης προς το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας για το δίκτυο ύδρευσης της εν λόγω περιοχής, ενημερώνοντας και την υπηρεσία μας σχετικά με την προέλευση των αναφερόμενων σωλήνων και τις ενέργειες που προτίθεστε να κάνετε στα πλαίσια της διαχείρισής τους.

Συν/να: το με αρ.πρ.21523/6748/20.03.2014 έγγραφο με τα συν/να του

ΕΔ

ΧΑ, ΦΑ

Ε4.Ε9

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΜΠΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ