


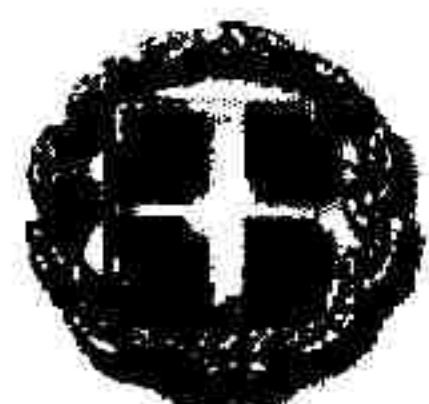

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 11 - 04 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 448/2014**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Αντώνιο Γρέγο
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 7152/19-03-2014 Ερώτηση


Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Γρέγος, με θέμα «Σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος στον κόμβο των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, λόγω συνεχούς βλάβης στους φωτεινούς σηματοδότες», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 119711(699)/27-03-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με συνημμένα το υπ' αριθμ. πρωτ. 118018/2520 σχ./26-03-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το υπ' αριθμ. πρωτ. 116629/3657/24-03-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για ενημέρωσή σας.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να ενημερώσουν την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι τα συνεργαζόμενα Υπουργεία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΡΤ. ΠΡΟΣΤΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

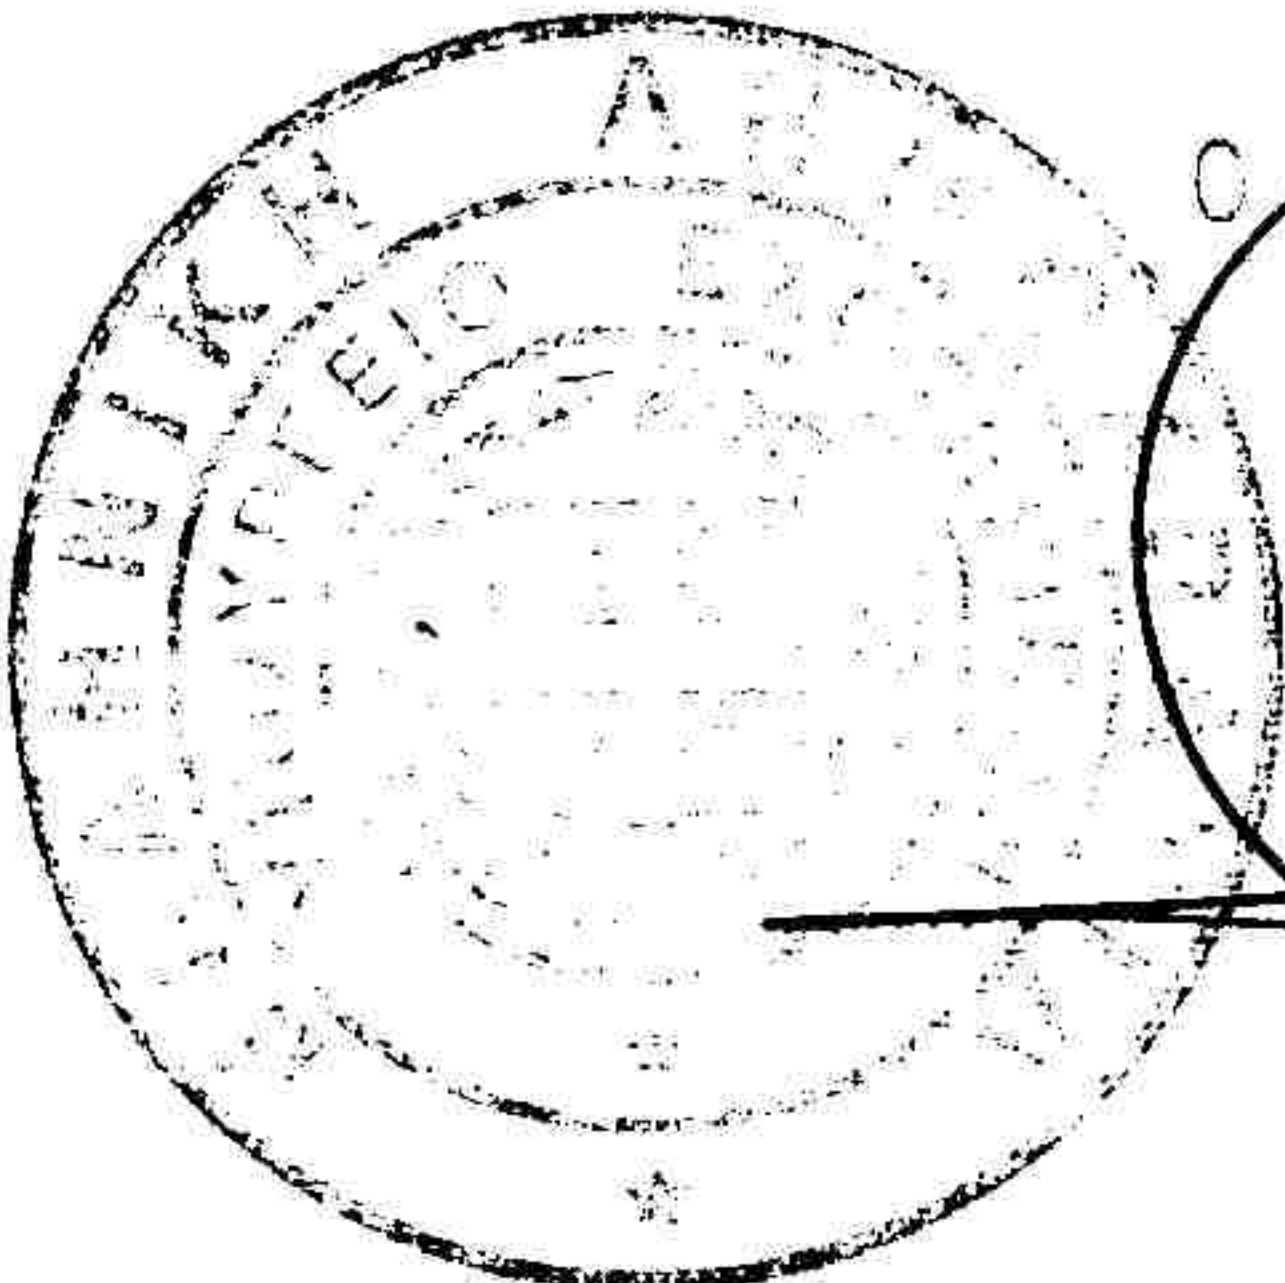

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:
Τρεις (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου

✓✓

k Σχολ ds



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ταχ. Δ/ση Βασ. Όλγας 198
Τ.Κ. 546 55
Τηλέφωνο 2313 319622
FAX 2313 319821
E-mail A.Giantsis@pkm.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2014

Αρ. Πρωτ.: 119711 (699)

ΣΧΕΤ.: 116456 (682)/2014


ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Φαξ: 2131361150

ΚΟΙΝ.: Γραφείο Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ
Φαξ: 2313 319752

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση των υπ' αριθμ. πρωτ.: (α)118018/2520/26-03-2014
εγγράφου της ΔΤΕ ΠΚΜ και (β)116629/3657/24-03-2014 εγγράφου
της ΔΤΕ Μ.Ε.Θ., απαντήσεων στην Ερώτηση στη Βουλή με αριθμ.
7152/19-03-2014.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα υπ' αριθμ. πρωτ.: (α)118018/2520/26-
03-2014 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΚΜ και (β)116629/3657/24-03-2014 έγγραφο της
ΔΤΕ Μ.Ε.Θ., που αφορούν στην Ερώτηση στη Βουλή με αριθμ. 7152/19-03-
2014 για "Προβλήματα στη λειτουργία σηματοδοτών ρύθμισης της οδικής
κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη" και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Προϊστάμενος της Γεν. Διεύθυνσης

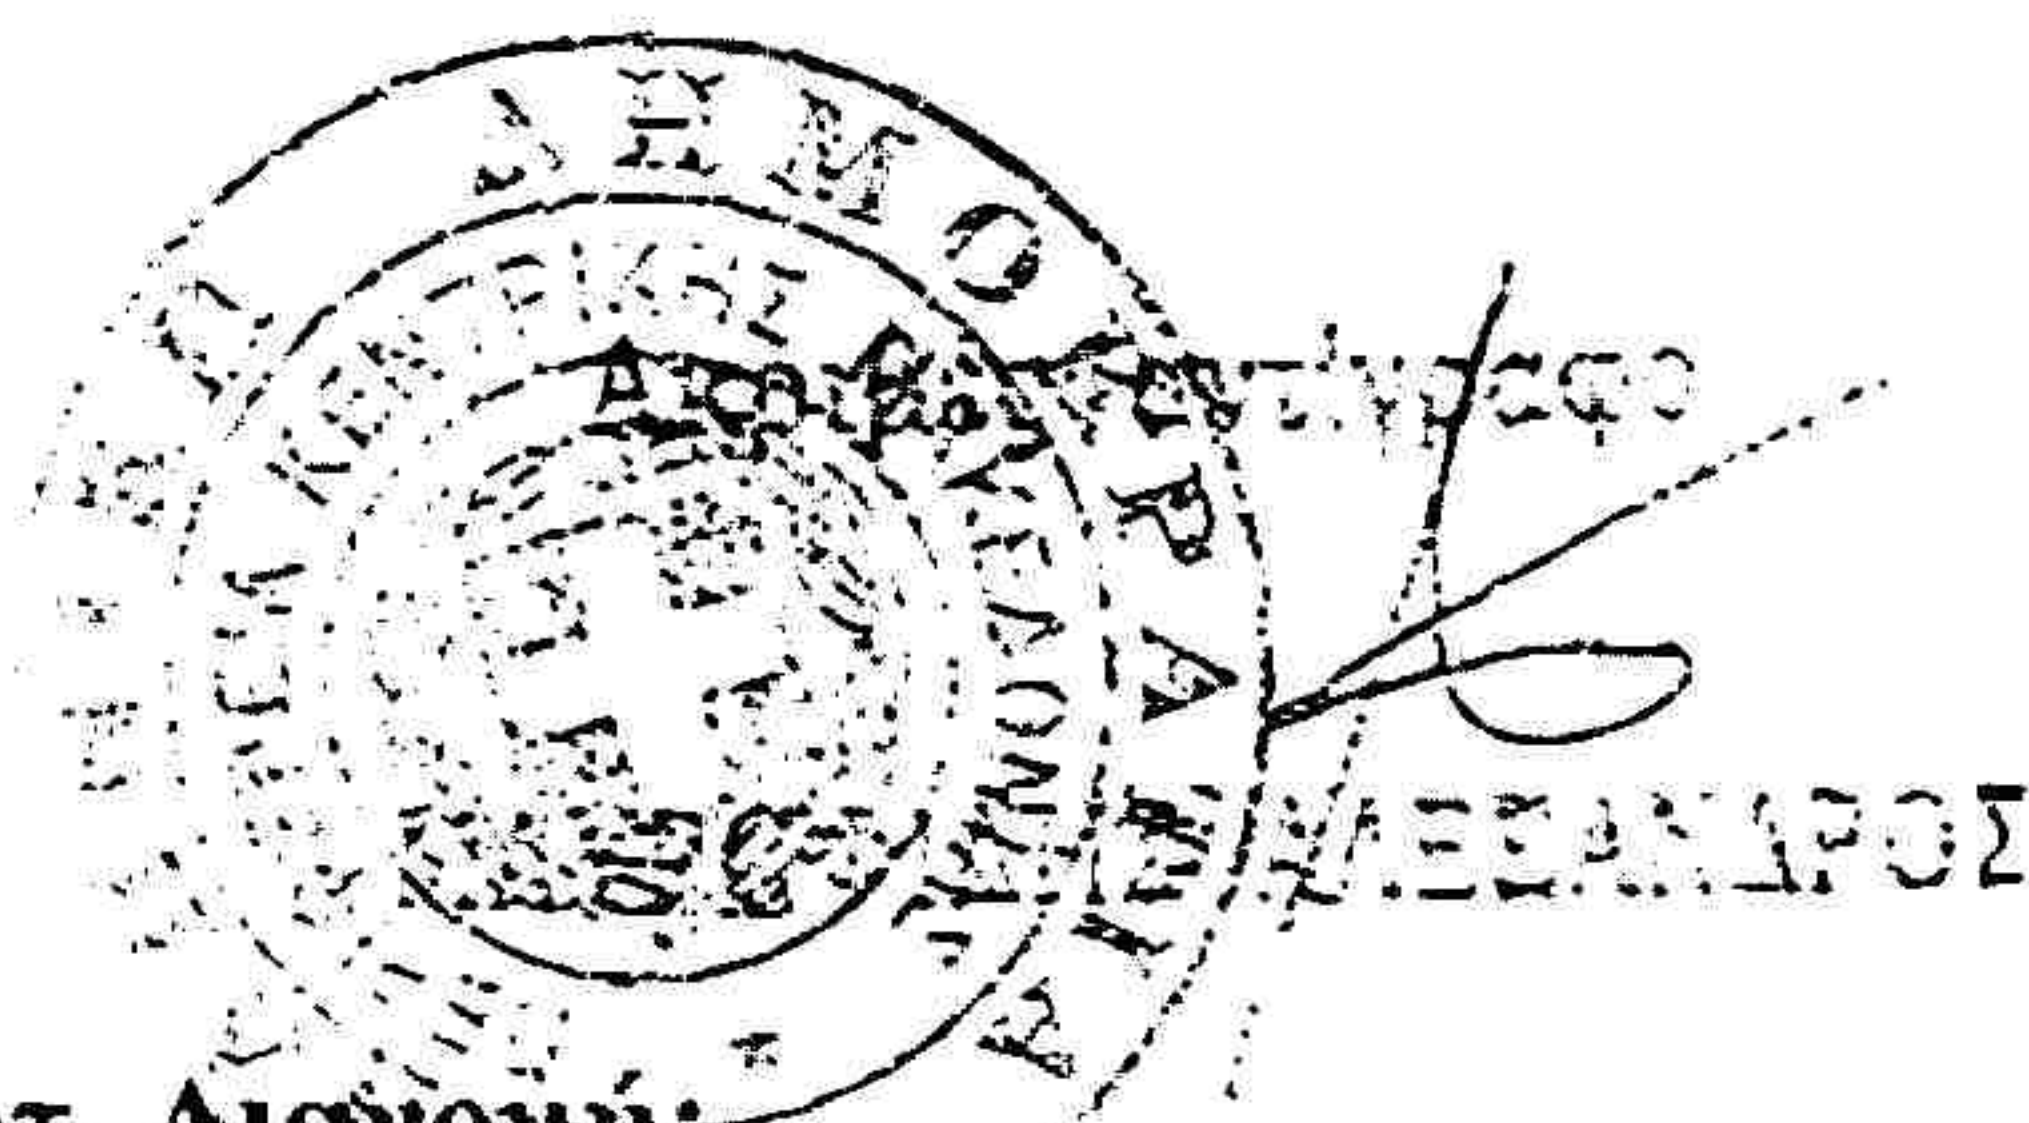

Απόστολος Γιάντσης

Εσωτ. Διανομή:
Φ12 Ερωτήσεις Βουλής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Βαθμός Ασφαλείας:

Θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου 2014

Αρ. Πρωτοκόλλου
118018/2520 σχ.
116568/2482

Βαθ. Προτεραιότητ.
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ. Δ/ση : Στρωμνίτης 53
Ταχ. Κώδικας : 542 10 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Θ. Μανίκας
Αρ. Τηλεφ. : 2313 331 171
Αρ. Τηλεομ. : 2310 309 263

ΠΡΟΣ: Γραφείο Γεν. Δ/ντη Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Περιβάλλοντος &
Υποδομών με ΦΑΞ στο 2313 319 821

ΚΟΙΝ:

Θέμα: Προβλήματα στη λειτουργία σηματοδοτών ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη
Σχετικά: (α) Το υπ' αριθμόν 116456/882 - 24/03/2014 έγγραφο Γρ. Γενικού Δ/ντη Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
(β) Το υπ' αριθμόν 11730 - 21/03/2014 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών / Γεν. Δ/ση Τοπικής
Αυτοδιοίκησης / Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών / Τμ. Τεχνικών Έργων
(γ) Το υπ' αριθμόν 1245 - 24/03/2014 έγγραφο Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ / ΓΓΔΕ / Γρ. Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
(δ) Η υπ' αριθμόν 7152 - 19/03/2014 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων του Βουλευτή κ. Αν.
Γρέγου

Σε συνέχεια των σχετικών σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα σχετικά με την εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Δικαστηρίων (Πολυτεχνείου - 28^η Οκτωβρίου) στη Θεσσαλονίκη:

1. Παρουσιάστηκε εκτεταμένη βλάβη στο δίκτυο καλωδίων ζεύξης της εγκατάστασης.
2. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν δυνατή η αντικατάσταση των κατεστραμμένων καλωδίων μέσω των υφιστάμενων οδεύσεων (δεν ήταν δυνατόν να τραβηχτούν τα καλώδια στις σωληνώσεις) και επομένως έπρεπε να κατασκευασθούν νέες οδεύσεις σε πεζοδρόμια και - κυρίως - υπό το οδόστρωμα της οδού Πολυτεχνείου (τομή ασφαλικού κλπ.) κάτι που θα απαιτούσε τη διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων. Η κατασκευή νέων οδεύσεων όμως απαιτεί αφενός μια διαδικασία αδειοδότησεων (από Δ. Θεσσαλονίκης - Τροχαία - Ενημέρωση δικτύων Φυσικού Αερίου κλπ.) και αφετέρου πολύωρη διακοπή της κυκλοφορίας στο ένα τουλάχιστον ρεύμα της οδού Πολυτεχνείου.
3. Επειδή ακριβώς πρόκειται για κεντρικό κόμβο με πολύ μεγάλους κυκλοφοριακούς φόρτους, οι αρχικές προσπάθειες εστιάσθηκαν στην αποκατάσταση της λειτουργίας χωρίς να προβούμε σε διακοπή της κυκλοφορίας.
4. Όταν διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν ήταν εφικτό, η βλάβη αποκαταστάθηκε οριστικά, χρησιμοποιώντας παρακείμενες οδεύσεις άλλων δικτύων.

Ο Προϊστάμενος ΔΤΕ/ΠΚΜ

Εσωτερική Διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ418

Μήλιος Αλέξανδρος
Πολύκός Μηχανικός με Β' β.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Στρωμνίτης 53
Ταχ. Κώδικας : 54248
TELEFAX. : 2310/ 286-978
Πληροφορίες : Α. Καϊλής
Τηλέφωνο : 2313 331 301
E-mail :

ΕΠΕΙΓΟΝ

Θεσσαλονίκη 24 Μαρτίου 2014

Αριθ. Πρωτ. 116629/3657

ΠΡΟΣ

Γρ. Γενικού Δ/ντή Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Περιβάλλοντος
και Υποδομών

ΑΝΑΚ. Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 116649 (682)
ΗΜΕΡΟΛ. 26/03/14

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της υπ'αρ.7152/19/03/2014 ερώτησης στη Βουλή των
Ελλήνων

ΣΧΕΤ.: Το με αρ.ΑΠ.116456(682) 24/03/2014 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, σας γνωρίζουμε ότι με την ΓΠΚΜ
2077/2011 απόφαση του Περιφερειάρχη η συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών
που αναφέρεστε, αποτελεί αποκλειστικό αντικείμενο της ΔΤΕ/ΠΚΜ. από την οποία
και θα λάβετε την σχετική απάντηση.

Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Εσωτερική Διανομή

- 1) Χρον. Αρχείο
- 2) Φ.13

Καϊλής Αλέξανδρος
ΠΕ Η/Μ Μηχ/κός με Β' β



ΑΝΤΙΔΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αντιπεριφερειάρχης